

# ユーザズガイド

[CMC の概要](#)

[CMC のインストールと設定](#)

[CMC にコマンドラインコンソールの使用を設定する方法](#)

[RACADM コマンドラインインタフェースの使用](#)

[CMC ウェブインタフェースの使用](#)

[FlexAddress の使用](#)

[CMC と Microsoft Active Directory との併用](#)

[電源管理](#)

[iKVM モジュールの使用](#)

[I/O ファブリック管理](#)

[トラブルシューティングとリカバリ](#)

[RACADM サブコマンド](#)

[CMC プロパティデータベースグループとオブジェクト定義](#)

[LCD パネルインタフェースの使用](#)

[用語集](#)

## メモおよび注意



**メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



**注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

**本書の内容は予告なく変更されることがあります。**  
© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本文書で使用する商標: Dell, Dell ロゴ, OpenManage, PowerEdge, および PowerConnect は, Dell Inc. の商標です。Microsoft, Active Directory, Internet Explorer, Windows, Windows NT, Windows Server, および Windows Vista は、米国内およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Red Hat および Red Hat Enterprise Linux は、Red Hat, Inc. の登録商標です。Novell および SUSE は、米国内およびその他の国における Novell Corporation の登録商標です。Intel は、Intel Corporation の登録商標です。UNIX は、米国内およびその他の国における The Open Group の登録商標です。Avocent は Avocent Corporation の商標で、OSCAR は Avocent Corporation または関連会社の登録商標です。

Copyright 1998-2006 The OpenLDAP Foundation. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず、OpenLDAP の公開ライセンスによって許可されている限度内でのみ許可されます。このライセンスのコピーは、配布パッケージ内の最上位レベルのディレクトリに入っている LICENSE ファイル、または <http://www.OpenLDAP.org/license.html> でご覧いただけます。OpenLDAP は OpenLDAP Foundation の登録商標です。個別のファイルまたは関連パッケージには、他社の著作権を持つ場合があります。この製品はミシガン大学 LDAP v3.3 配布から派生しています。この製品には、公共ソースから派生した材料も含まれています。OpenLDAP に関する情報は <http://www.openldap.org/> から入手できます。Portions Copyright 1998-2004 Kurt D. Zeilenga; Portions Copyright 1998-2004 Net Boolean Incorporated; Portions Copyright 2001-2004 IBM Corporation. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず、OpenLDAP の公開ライセンスによって許可されている限度内でのみ許可されます。Portions Copyright 1999-2003 Howard Y.H. Chu; Portions Copyright 1999-2003 Symas Corporation; Portions Copyright 1998-2003 Hallvard B. Furuseth. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず、この通知が保持された形式でのみ許可されます。事前の書面による許可なくこの著作権所有者がこのソフトウェアから派生した製品を推薦または促進するために使用することはできません。このソフトウェアは「そのまま」の形で、明示または黙示を問わず一切の保証なく提供されます。Portions Copyright (c) 1992-1996 Regents of the University of Michigan. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず、この通知を保持し、アン・アーバー所在のミシガン大学のへのしかるべき功績を認めた上でのみ許可されます。事前の書面による許可なくこの大学名がこのソフトウェアから派生した製品を推薦または促進するために使用することはできません。このソフトウェアは「そのまま」の形で、明示または黙示を問わず一切の保証なく提供されます。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2008 年 8 月 Rev. A00

[目次ページに戻る](#)


## RACADM サブコマンド

### ユーザーズガイド

- [? および ?<コマンド>](#)
- [arp](#)
- [chassisaction](#)
- [clrraclog](#)
- [clrsetl](#)
- [cmcchangeover](#)
- [config](#)
- [deploy](#)
- [機能](#)
- [機能カード](#)
- [fwupdate](#)
- [getassettag](#)
- [getchassisname](#)
- [getconfig](#)
- [getdcinfo](#)
- [getflexaddr](#)
- [getloinfo](#)
- [getkvminfo](#)
- [getled](#)
- [getmacaddress](#)
- [getmodinfo](#)
- [getniccfq](#)
- [getpbinfo](#)
- [getpminfo](#)
- [getraclog](#)
- [getractime](#)
- [getredundancymode](#)
- [getsel](#)
- [getsensorinfo](#)
- [getslotname](#)
- [getssninfo](#)
- [getsvctag](#)
- [getsysinfo](#)
- [gettracelog](#)
- [help および help <コマンド>](#)
- [ifconfig](#)
- [netstat](#)
- [ping](#)
- [racdump](#)
- [racreset](#)
- [\\_racresetcfg](#)
- [serveraction](#)
- [setchassisname](#)
- [setassettag](#)
- [setflexaddr](#)
- [setled](#)
- [setniccfq](#)
- [setractime](#)
- [setslotname](#)
- [setsysinfo](#)
- [sslcertdownload](#)
- [sslcertupload](#)
- [sslcertview](#)
- [sslcsrgen](#)
- [sslresetcfg](#)
- [testemail](#)
- [testtrap](#)

---


## ? および ?<コマンド>

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC **ログインユーザー**の権限が必要です。

### 説明

?は、racadm コマンドと一緒に使用できるサブコマンドをすべて一覧にし、それぞれに 1 行の説明が付きます。

?<コマンド> は、指定したコマンドの構文を表示します。

 **メモ:** help および help <コマンド> でも同じ情報を表示できます。

### 使用方法

```
racadm ?
```

```
racadm ?<コマンド>
```

### 例

 **メモ:** 以下の出力例は、racadm ? コマンドの実際の出力のごく一部です。この例で示す説明が、表示される racadm セッションと若干異なる場合もあります。

```
1 racadm ?

help -- list racadm subcommand description
help <subcommand> -- display usage summary for a subcommand
? -- list racadm subcommand description
? <subcommand> -- display usage summary for a subcommand
arp -- display the networking arp table
```

```


chassisaction -- execute chassis or switch power-up/down/cycle or KVM powercycle
clrcclog -- clear the CMC log
clrsl -- clear the System Event Log (SEL)
cmchangeover -- Changes the redundant state of the CMC from active to standby and vice versa
config -- modify CMC configuration properties
LEDs on a module
...
setniccfg -- modify network configuration properties
setractime -- set the time on the CMC
setslotname -- sets the name of the slot in the chassis
setsysinfo -- set the chassis name and chassis location
sslcertview -- display a CA/server certificate in the CMC
sslcsrgen -- generate a certificate CSR from the CMC
testemail -- test CMC email notifications
testtrap -- test CMC SNMP trap notifications

1 racadm ? getsysinfo

getsysinfo -- display general CMC and system information
Usage:
getsysinfo [-d] [-c] [-A]
-d : show cmc information
-c : show chassis information
-A : do not show headers or labels

```

## arp

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

アドレス解決プロトコル (ARP) テーブルを表示します。このテーブルには IP 番号からシャーン内の NIC の MAC アドレスへのマッピングが保存されています。

### 例


```

1 racadm arp

Address          HWtype HWaddress      Flags Mask  Iface
143.166.152.3    ether  00:07:84:A7:CE:BC  C   eth0
143.166.152.2    ether  00:07:84:7B:9F:FC  C   eth0
143.166.152.1    ether  00:00:0C:07:AC:0A  C           eth0
143.166.152.113 ether  00:15:C5:48:9C:1D  C   eth0

```

## chassisaction

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**シャーン制御システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

シャーン、iKVM、またはサーバーに電源処置を実行します。

### 使用方法

```
racadm chassisaction [-m <モジュール>] <処置>
```

### オプション

[表 A-1](#) に、chassisaction サブコマンドオプションを説明します。

**表 A-1 . chassisaction サブコマンドオプション**

オプション	説明
-m <モジュール>	処置を実行するモジュールを指定します。<モジュール> は次のいずれかになります。 1 シャーン


	<ul style="list-style-type: none"> <li>  switch-n (n=1~6)</li> <li>  kvm</li> </ul>
<処置>	<p>指定したモジュールに実行する処置を指定します。&lt;アクション&gt; は次のいずれかになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  powerdown - (シャーシのみ) シャーシの電源を切ります。</li> <li>  powerup - (シャーシのみ) シャーシの電源を入れます。</li> <li>  powercycle -モジュールの電源を切ってから入れ直します。</li> <li>  nongraceshutdown - (シャーシのみ) シャーシを強制終了します。</li> <li>  reset - モジュールのハードリセットを実行します。</li> </ul>

## 例

```
| racadm chassisaction -m switch-3 reset
```


モジュールの電源操作に成功しました。

## clrraclog

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**ログのクリアシステム管理者**の権限が必要です。


### 説明

既存のレコードすべてを CMC ログから削除します。新しいログエントリにログがクリアされた日時、およびログをクリアしたユーザーが追加されます。

 **メモ:** CMC ログを表示するには、[getraclog](#) を参照してください。CMC ログの詳細については、[「CMC ログの表示」](#) を参照してください。

### 使用方法


```
racadm clrraclog
```

 **メモ:** -A オプションは無視され、既存スクリプトの後方互換性を提供します。

### 出力


CMC ログのクリアに成功しました。

## clrssel

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**ログのクリアシステム管理者**の権限が必要です。


### 説明

既存のレコードすべてをシステムイベントログ (SEL またはハードウェアログ) から削除します。新しいログエントリにログがクリアされた日時、およびログをクリアしたユーザーが追加されます。

 **メモ:** ハードウェアログを表示するには、[getssel](#) を使用します。ハードウェアログの詳細については、[「ハードウェアログの表示」](#) を参照してください。

### 使用方法


```
racadm clrssel
```

 **メモ:** -A および -o オプションは追加出力を生成せず、既存スクリプトの後方互換性を提供します。

### 出力


SEL のクリアに成功しました。

## cmcchangeover

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

冗長 CMC 構成において、CMC のアクティブ / スタンバイを切り替えます。このサブコマンドはリモートデバッグやテストの目的で役立ちます。

 **メモ:** このコマンドは冗長性を備えた CMC 環境でのみ有効です。詳細については、[冗長 CMC 環境について](#)を参照してください。

## 使用方法

```
racadm cmcchangeover
```


## 出力

```
CMC failover initiated successfully.
```

(CMC フェールオーバーの開始に成功しました。)

---

## config

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**シャーマン制御システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

設定ファイルの一部として CMC 設定パラメータを個別または一括で設定します。データが異なる場合は、その CMC オブジェクトが新しい値で書き込まれます。

## 使用方法

```
racadm config -g <グループ> -o <オブジェクト> <値>
```

```
racadm config -g <グループ> -o <オブジェクト> -i <インデックス> <値>
```

```
racadm config -f <ファイル名>
```

## オプション

[表 A-2](#) に、config サブコマンド オプションについて説明します。

**表 A-2. config サブコマンドオプション**

オプション	説明
-g <グループ>	設定するオブジェクトが格納されているグループを指定します。-o オプションと一緒に使用する必要があります。 <a href="#">表 A-3</a> に、このオプションと一緒に指定できるグループ名を一覧にします。
-o <オブジェクト>	文字列 <値> と一緒に書き込まれるオブジェクト名を指定します。-g オプションと一緒に使用する必要があります。
-i <インデックス>	固有のグループ名を指定します。インデックス付きのグループにのみ有効です。ここではインデックスをインデックス値 (1 ~ 16 の10進数の整数) で指定します。
<値>	指定したオブジェクトに設定する値を示します。
-f <ファイル名>	設定のソースとして使用するファイル名を指定します。

## プロパティグループ

 **メモ:** 補足事項 B、「[CMC プロパティデータベースグループとオブジェクト定義](#)」は、プロパティグループの詳細を提供します。「[getconfig](#)」も参照してください。

[表 A-3](#) は、-g オプションと一緒に指定できるプロパティグループの一覧です。

**表 A-3. RACADM プロパティグループ**

グループ	説明
<a href="#">cfgLanNetworking</a>	ネットワーク関連のプロパティを設定します。
<a href="#">cfgRemoteHosts</a>	ファームウェアアップデートと SMTP 電子メール警告の有効 / 無効化および設定をします。
<a href="#">cfgUserAdmin</a>	CMC ユーザーを設定します。
<a href="#">cfgEmailAlert</a>	CMC 電子メール警告を設定します。
<a href="#">cfgSessionManagement</a>	一度に CMC に接続できるリモートセッションの最大数を設定します。
<a href="#">cfgSerial</a>	シリアルコンソールの有効 / 無効化および設定をします。
<a href="#">cfgNetTuning</a>	CMC ネットワーク調整を設定します。
<a href="#">cfgObjSnmp</a>	CMC の SNMP トラップの有効 / 無効化および設定をします。
<a href="#">cfgTraps</a>	特定のユーザーの SNMP トラップの送信に関する情報を表示して設定します
<a href="#">cfgAlerting</a>	SNMP イベントトラップの警告を有効 / 無効にしてイベントフィルタを設定します。
<a href="#">cfgRacTuning</a>	CMC 調整のパラメータを設定します。
<a href="#">cfgRacSecurity</a>	CMC SSL 証明書署名要求 (CSR) 機能に関連する設定を指定します。
<a href="#">cfgActiveDirectory</a>	Microsoft® Active Directory® のプロパティを設定します。
<a href="#">cfgStandardSchema</a>	Active Directory の標準スキーマの設定を指定します。
<a href="#">cfgChassisPower</a>	シャーシの電源を設定します。
<a href="#">cfgServerInfo</a>	シャーシのサーバーを設定します。
<a href="#">cfgKVMInfo</a>	iKVM の情報を表示して設定します。

## 出力

config サブコマンドは次のいずれかを検出したときにエラー出力を生成します。

- 1 無効な構文、グループ名、オブジェクト名、索引、またはその他の無効なデータベースメンバ
- 1 ユーザー権限の不足
- 1 RACADM CLI エラー
- 1 config サブコマンドは .cfg ファイル内の合計オブジェクト数のうち、書き込まれた設定オブジェクト数を示す値を返します。


## 例

```
1 racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicIpAddress 10.35.10.100
```


`cfgNicIpAddress` 設定パラメータ (オブジェクト) を 10.35.10.110 の値に設定します。この IP アドレスオブジェクトはグループ `cfgLanNetworking` に含まれています (「[cfgLanNetworking](#)」を参照)。

```
1 racadm config -f myrac.cfg
```

CMC を設定または再設定します。`getconfig` コマンドを使用して `myrac.cfg` ファイルを作成できます。また、パーシングルール (「[構文解析規則](#)」を参照) に従う限り、手動で `myrac.cfg` ファイルを編集することもできます。


 **メモ:** `myrac.cfg` ファイルにはパスワード情報は含まれません。このパスワード情報をファイルに含めるには、手動で入力する必要があります。


## deploy

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**サーバー管理者**の権限が必要です。

## 説明

指定したサーバーの静的 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、および iDRAC のルートユーザーのパスワードを設定します。

 **メモ:** このサブコマンドは、指定したサーバーの DHCP オプションが無効になっている場合にのみ有効です。DHCP が有効になっていると、サーバーは DHCP サーバーから自動的に IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを取得します。サーバーの DHCP が有効かどうか判断するには、`getniccfg` を使用します (「[getniccfg](#)」を参照)。DHCP を有効または無効にするには、`setniccfg` を使用します (「[setniccfg](#)」を参照)。

 **メモ:** `setniccfg` を使用して静的 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイや、DHCP、速度、デュプレックスなどのプロパティを設定することもできます。詳細については、[setniccfg](#)を参照してください。

## 使用方法

```
racadm deploy -m <モジュール> -u root -p <パスワード>
[-s <IP アドレス> <サブネット> <ゲートウェイ>] [-d]
```

## オプション

表 A-4 に、`deploy` サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-4. `deploy` サブコマンドオプション


オプション	説明
-u root	サーバーのルートユーザーの <パスワード> が提示されることを示します。root は定数パラメータで、-u オプションと一緒に利用できる唯一の有効な値です。
-m <モジュール>	設定するサーバーを指定します。 <b>有効値:</b> server-n (n=1 ~ 16)
-p <パスワード>	サーバーのルートユーザーのパスワードを指定します。
-s <IP アドレス サブネット ゲートウェイ>	指定したサーバーの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを半角スペースで区切って設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>  <b>ipaddress</b> - 有効な IP アドレスを表す文字列。例: 192.168.0.20</li><li>  <b>subnet</b> - 有効なサブネットマスクを表す文字列。例: 255.255.255.0</li><li>  <b>gateway</b> - 有効なサブネットマスクを表す文字列。例: 192.168.0.1</li></ul>
-d	指定したサーバーに対して、DHCP を有効にします。

## 例

```
1 racadm deploy server-8 -s 192.168.0.20 255.255.255.0 192.168.0.1
```

```
The server was deployed successfully.
```

(サーバーの導入に成功しました。)


 **メモ:** `deploy` コマンドをマルチスロットサーバーの拡張スロットで利用すると、エラーが生成されます。

```
1 racadm deploy -m server-9 192.168.0.11 255.255.255.0 192.168.0.1
```

```
ERROR: Server in slot 9 is an extension of the server in slot 1.
```


(エラー: スロット9 のサーバーは、スロット1のサーバーの拡張です。)

## 機能

 **メモ:** このサブコマンドを使用して FlexAddress を無効にするには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。ログイン権限のみのユーザーは、ステータスのみ閲覧することができます。

## 説明

アクティブなシャーシの機能を表示します。表示される情報には、機能名、有効開始日、機能を有効にするために使用された SD カードのシリアル番号が含まれます。

 **メモ:** FlexAddress を無効にする際は、シャーシの電源がオフの状態では `feature` サブコマンドを実行しないと、エラーが返されます。

## 使用方法

```
racadm feature [-s] [-d -c <機能名>]
```

<機能名> = FlexAddress

## オプション

表 A-5 に、`feature` サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-5. feature サブコマンドオプション

オプション	説明
-d -c <機能名>	機能を無効にします。
-s	アクティブな機能をリストします。

## 例

```

1 racadm feature -d -c flexaddress

feature FlexAddress is deactivated on the chassis successfully

(シャーシ上の FlexAddress の機能の無効化に成功しました。)

1 racadm feature -s

Feature = FlexAddress

Date Activated = 8 April 2008 - 10:39:40

Feature installed from SD card SN = 01122334455


(機能 = FlexAddress

有効開始日 = 8 April 2008 - 10:39:40

Feature installed from SD-card SN = 01122334455)

```

## 機能カード

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

SD カードの正しい取り付けを検証し、SD カードのステータスを表示します。下記の表では、コマンドによって返されるステータスメッセージが記載されています。

表 A-6. featurecard -s コマンドによって返されるステータスメッセージ

ステータスメッセージ	操作
機能カードが挿入されていません。	SD カードが正しく CMC に挿入されていることを確認してください。冗長 CMC 構成では、SD 機能カードが取り付けられている CMC がスタンバイ CMC ではなく、アクティブ CMC であることを確認します。
挿入されている機能カードは有効で、次の FlexAddress 機能が含まれています。機能カードはこのシャーシにバインドされています。	処置の必要はありません。
挿入されている機能カードは有効で、次の FlexAddress 機能が含まれています。機能カードは他のシャーシにバインドされています。 svctag = ABC1234, SD card SN = 01122334455	SD カードを取り外し、現在のシャーシ用の SD カードを取り付けます。
挿入されている機能カードは有効で、次の FlexAddress 機能が含まれています。機能カードはシャーシにバインドされていません。	機能カードを他のシャーシに移動、または現在のシャーシで有効にできます。現在のシャーシで再び有効にするには、機能カードが取り付けられている CMC モジュールがアクティブになるまで racadm racreset を入力し続けます。

## 使用方法

```
racadm featurecard -s
```

## オプション

[表 A-7](#) に、feature サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-7. featurecard サブコマンドオプション

--	--



オプション	説明
-s	アクティブな SD カード機能および SD カードステータスを表示します。

## 例

```
racadm featurecard -s
```

```
1 racadm featurecard -s
```

```
The feature card inserted is valid and contains the following feature(s) FlexAddress: The feature card is bound to this chassis
```

(挿入されている機能カードは有効で、次の FlexAddress 機能が含まれています。機能カードはこのシャーシにバインドされています。)

## fwupdate

**メモ:** このサブコマンドを使用するには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

iKVM、プライマリ CMC、スタンバイ CMC (該当する場合)、サーバー iDRAC および IOM インフラストラクチャデバイスのファームウェアをアップデートします。既存のファームウェアが破損している場合は、iDRAC ファームウェアのアップデートも実行します。

**メモ:** fwupdate サブコマンドを実行して、プライマリ CMC のファームウェアをアップデートすると、Telnet および Web の接続がすべて切断されます。アップデートの進行状況を確認するには、-s オプションを使用します。スタンバイ CMC を含め他のすべてのモジュールのアップデート中、プライマリ CMC はリセットせずに通常どおりに稼働します。

**メモ:** iKVM のデバイスについては、fwupdate サブコマンドは一度に 1 つのデバイスでのみ実行できます。CMC、サーバーおよび IOM インフラストラクチャデバイスについては、同じ処置で複数のデバイスをアップデートすることができます。

## 使用方法

```
racadm fwupdate -g -u -a <TFTP サーバーの IP アドレス> [-f <FTP サーバーの IP アドレス> <ユーザー名> <パスワード>] -d <パス> -m <ターゲット>
```

```
racadm fwupdate -s
```

```
racadm fwupdate -c
```


## オプション


表 A-8 に fwupdate サブコマンドのオプションを示します。

表 A-8. fwupdate サブコマンドオプション

オプション	説明
-d <パス>	ファームウェアイメージが存在するソースパスを指定します。  <b>デフォルト:</b> -g オプションが付加されていない場合は、CMC のローカルディレクトリ。-g オプションが使用されている場合は、TFTP サーバー上のディレクトリをデフォルトにします。
-g	TFTP サーバーを使用してファームウェアアップデートをダウンロードします。
-u	ファームウェアアップデート操作を実行します (-g と一緒に使用)。
-a <TFTP サーバーの IP アドレス>	ファームウェアイメージに使用される TFTP サーバーの IP アドレスを指定します (-g と一緒に使用)。
-f <FTP サーバーの IP アドレス> <ユーザー名> <パスワード>	ファームウェアイメージに使用される FTP サーバーの IP アドレスと共に、ユーザー名およびパスワードを指定します。このコマンドは、CMC、iKVM およびサーバー iDRAC のターゲットデバイスでのみ使用できます。
-m <ターゲット>	アップデートするターゲットまたはデバイスを指定します。<ターゲット> は次のいずれかの値です。  1 cmc-active (デフォルト) 1 cmc-standby 1 kvm 1 server-n (n = 1 ~ 16) 1 iomifn-n (n = 1 ~ 6)  <b>メモ:</b> cmc-active および cmc-standby のターゲットは一緒に入力することができ、また複数の server-n および iomifn-n ターゲットを指

	定して、複数のデバイスをアップデートすることも可能です。
-s	ファームウェアアップデートの現在のステータスを表示します。
-c	現在のファームウェアアップデートをキャンセルします。

 **メモ:** TFTP サーバーからのファイル転送が完了してから、アップデートのステータスを確認してください。

 **メモ:** FTP を使用する際、CLI でイメージファイルへの完全パスが指定されている場合、ホスト上でそのファイルを探すパスとして利用されます。パスが指定されていない場合、ホストシステムが Linux または他の UNIX 系の OS を稼動していれば、指定ユーザーのホームディレクトリでファイルが検索されます。ホストシステムが Windows を稼動している場合、デフォルトフォルダ（たとえば `ftproot`）が検索されます。

## 例

```
1 racadm fwupdate -g -u -a 192.168.0.120 -d firmimg.cmc -m cmc-active
```

TFTP firmware update has been initiated. This update process may take several minutes to complete.

Firmware update complete.


(TFTP ファームウェアのアップデートが開始されました。アップデート処理には数分かかることがあります。

ファームウェアアップデートが完了しました。)

```
1 racadm fwupdate -s -m cmc-active
```

Firmware update in progress.

(ファームウェアアップデートが進行中です。)


 **メモ:** `fwupdate` コマンドをマルチスロットサーバーの拡張スロットで利用すると、エラーが生成されます。

```
1 racadm fwupdate -g -u -a 192.168.0.120 -d update -m server-9
```

ERROR: Server in slot 9 is an extension of the server in slot 1.

(エラー: スロット9 のサーバーは、スロット1のサーバーの拡張です。)

## getassettag

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

## 説明

シャーシの管理タグを表示します。

## 使用方法

```
racadm getassettag [-m <モジュール>]
```

## オプション

[表 A-9](#) に、`getassettag` サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-9. `getassettag` サブコマンドオプション

オプション	説明
-m <モジュール>	表示したい管理タグのモジュールを指定します。  有効値: chassis  有効な値は 1 つだけです。したがって、このオプションを含めなくても同じ出力を得ることができます。

## 例


```
1 racadm getassettag -m chassis
```

または

```
racadm getassettag  
chassis 78373839-33
```

---

## getchassisname

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

### 説明

シャーシの名前を表示します。

### 使用方法


```
racadm getchassisname
```

### 例

```
1 racadm getchassisname  
PowerEdge 2955
```

---

## getconfig

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、シャーシ設定システム管理者の権限が必要です。

### 説明

CMC 設定パラメータを表示して、CMC 設定グループを .cfg ファイルに保存できます。

### 使用方法

```
racadm getconfig -g <グループ名>  
racadm getconfig -g <グループ名> -o <オブジェクト>  
racadm getconfig -g <グループ名> -i <インデックス>  
racadm getconfig -u <ユーザー名>  
racadm getconfig -h  
racadm getconfig -f <ファイル名>
```

### オプション

[表 A-10](#) に、getconfig サブコマンド オプションについて説明します。

**表 A-10. getconfig サブコマンドオプション**

オプション	説明
-g <グループ名>	設定するオブジェクトが格納されているグループを指定します。-o オプションと一緒に使用する必要があります。 <a href="#">表 A-11</a> に、指定できるグループが記載されています。
-o <オブジェクト名>	文字列 <値> と一緒に書き込まれるオブジェクト名を指定します。-g オプションと一緒に使用する必要があります。
-i <インデックス>	固有のグループ名を指定します。インデックス付きのグループにのみ有効です。インデックスをインデックス値（1 ~ 16 の小数点の整数）で指定します。

-u	特定のユーザーに関連付けられているグループを表示します。
-h	使用可能な設定グループのリストを表示します。
-f <ファイル名>	CMC の設定を指定したファイル名で .cfg ファイルに保存します。

## プロパティグループ

**メモ:** [CMC プロパティデータベースグループとオブジェクト定義](#)では、これらプロパティグループの詳細を提供します。「[config](#)」も参照してください。

[表 A-11](#) は、`getconfig` サブコマンド `-g` オプションと一緒に指定できるプロパティグループの一覧です。

表 A-11. `getconfig` サブコマンドのプロパティグループ

プロパティグループ	説明
<a href="#">idRacInfo</a> (読み取り専用)	CMC のバージョン、ビルド番号、および製品情報を表示します。
<a href="#">cfgLanNetworking</a>	ネットワーク関連のプロパティを設定します。
<a href="#">cfgCurrentLanNetworking</a> (読み取り専用)	現在の CMC NIC のプロパティを表示します。
<a href="#">cfgRemoteHosts</a>	ファームウェアアップデートと SMTP 電子メール警告の有効 / 無効化および設定をします。
<a href="#">cfgUserAdmin</a>	CMC ユーザーを設定します。
<a href="#">cfgEmailAlert</a>	SMTP 電子メール警告を設定します。
<a href="#">cfgSessionManagement</a>	一度に CMC に接続できるリモートセッションの最大数を設定します。
<a href="#">cfgSerial</a>	シリアルコンソールの有効 / 無効化および設定をします。
<a href="#">cfgNetTuning</a>	CMC ネットワーク調整を設定します。
<a href="#">cfgQobSnmp</a>	CMC の SNMP トラップの有効 / 無効化および設定をします。
<a href="#">cfgTraps</a>	特定のユーザーの SNMP トラップの送信を設定します。
<a href="#">cfgAlerting</a>	SNMP イベントトラップの警告を有効 / 無効にしてイベントフィルタを設定します。
<a href="#">cfgRacTuning</a>	CMC 調整のパラメータを設定します。
<a href="#">cfgRacSecurity</a>	CMC SSL 証明書署名要求 (CSR) 機能に関連する設定を指定します。
<a href="#">cfgActiveDirectory</a>	Microsoft Active Directory のプロパティを設定します。
<a href="#">cfgStandardSchema</a>	Active Directory の標準スキーマの設定を指定します。
<a href="#">cfgChassisPower</a>	シャーシの電源を設定します
<a href="#">cfgServerInfo</a>	シャーシのサーバーを設定します
<a href="#">cfgKVMInfo</a>	iKVM の情報を表示して設定します

## 出力

このサブコマンドは、次の場合にエラー出力を生成します。

- 無効な構文、グループ名、オブジェクト名、索引、またはその他の無効なデータベースメンバ
- RACADM CLI 転送エラー

エラーが発生しなければ、指定した設定の内容が表示されます。

## 例:

```
1 racadm getconfig -g cfgLanNetworking
```

グループ `cfgLanNetworking` に含まれているすべての設定プロパティ (オブジェクト) を表示します (「[cfgLanNetworking](#)」を参照)。

```
1 racadm getconfig -g cfgserverinfo -o cfgservername 123456789012345
```

サーバーのスロット名を保存します。スロット名には、最大 15 文字までの名前を付けられます (「[cfgServerName](#)」を参照)。

```
1 racadm getconfig -f myfile.cfg
```

CMC のグループ設定オブジェクトすべてを `myrac.cfg` に保存します。

```
1 racadm getconfig -h
```


CMC で使用可能な設定グループのリストを表示します。

```
l racadm getconfig -u root
```

root という名前のユーザーの設定プロパティを表示します。


---

## getdcinfo

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。


### 説明

一般 I/O モジュールとドーターカードの設定情報を表示します。

 **メモ:** サーバー DC のファブリック検証は、シャーシの電源がオンのときにのみ実行されます。シャーシが電源スタンバイのときは、サーバーモジュールの iDRAC が電源がオフのままなので、サーバーの DC ファブリックタイプをレポートできません。サーバー上の iDRAC の電源がオンになるまで、DC ファブリックタイプは CMC ユーザーインタフェースでレポートされない可能性があります。

### 使用方法

```
racadm getdcinfo
```

 **メモ:** 以下の出力は、マルチスロットサーバーのシステムの例です。

### 例

```
l racadm getdcinfo
```

```
Group 1 I/O Type : Gigabit Ethernet
Group 2 I/O Type : FibreChannel 8
Group 3 I/O Type : Infiniband DDR
```


<IO番号>	<種類>	<状態>
switch-1	Gigabit Ethernet	OK
switch-2	Gigabit Ethernet	OK
switch-3	FibreChannel 8	OK
switch-4	FibreChannel 8	OK
switch-5	Infiniband DDR	OK
switch-6	Infiniband DDR	OK

```
<サーバー番号> <存在> <DC1 種類> <DC1 状態>
<DC2 種類> <DC2 状態>
```

```
server-1 Present FibreChannel 8 OK
Infiniband DDR OK
server-2 Not Present None N/A
None N/A
server-3 Present FibreChannel 8 OK
Infiniband DDR OK
server-4 Not Present None N/A
None N/A
server-5 Not Present None N/A
None N/A
server-6 Not Present None N/A
None N/A
server-7 Not Present None N/A
None N/A
server-8 Not Present None N/A
None N/A
server-9 Extension(1) FibreChannel 8 OK
Infiniband DDR OK
server-10 Not Present None N/A
None N/A
server-11 Not Present None N/A
None N/A
server-12 Not Present None N/A
None N/A
server-13 Not Present None N/A
None N/A
server-14 Not Present None N/A
None N/A
server-15 Not Present None N/A
None N/A
server-16 Not Present None N/A
None N/A
```


---

## getflexaddr

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

## 説明

シャーシ全体の有効化/無効化ステータスを表示します。-i オプションと共に使用すると、スロットごとの MAC/WWN を表示します。

 **メモ:** シャーシで FlexAddress が有効になっていない場合、このコマンドはサーバー指定の MAC/WWN アドレスを表示します。スロットが空の場合、コマンドはエラーを返します。

## 使用方法

```
racadm getflexaddr [-i <スロット番号>]
```

<スロット番号> = 1 ~ 16

## オプション

表 A-12 に、getflexaddr サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-12. getflexaddr サブコマンドオプション

オプション	説明
-i	表示するスロット情報を指定します。

## 例

```
1 racadm getflexaddr
<スロット番号> <スロット名> <ステータス>

1 slot-1 enabled
2 slot-2 enabled
3 slot-3 disabled
4 slot-4 disabled
5 slot-5 disabled
6 slot-6 disabled
7 slot-7 disabled
8 slot-8 disabled
9 slot-9 disabled
10 slot-10 disabled
11 slot-11 disabled
12 slot-12 disabled
13 slot-13 disabled
14 slot-14 disabled
15 slot-15 disabled
16 slot-16 disabled

<ファブリック> <種類> <ステータス>

Fabric-A ethernet disabled
Fabric-B iSCSI enabled
Fabric-C fiber channel enabled

1 racadm getflexaddr -i 1
```


```
Slot-1 flexaddress enabled = 1
```

<ファブリック> <種類> <サーバー指定>  
<シャーシ指定>

```
slot1-A1 Gigabit Ethernet 00:1C:23:CD:AC:D2(active)
00:1E:C9:FF:E3:21
iSCSI 00:1C:23:CD:AC:D3(active)
00:1E:C9:FF:E3:22
slot1-A2 Gigabit Ethernet 00:1C:23:CD:AC:D4(active)
00:1E:C9:FF:E3:23
iSCSI 00:1C:23:CD:AC:D5(active)
00:1E:C9:FF:E3:24
slot1-B1 Gigabit Ethernet 00:1D:09:71:B3:60
00:1E:C9:FF:E3:25(active)
iSCSI 00:1D:09:71:B3:61
00:1E:C9:FF:E3:26(active)
slot1-B2 Gigabit Ethernet 00:1D:09:71:B3:62
00:1E:C9:FF:E3:27(active)
iSCSI 00:1D:09:71:B3:63
00:1E:C9:FF:E3:28(active)
slot1-C1 Fiber Channel 4 10:00:00:00:C9:63:51:0E
20:01:00:1E:C9:FF:E3:29(active)
slot1-C2 Fiber Channel 4 10:00:00:00:C9:63:51:0D
20:02:00:1E:C9:FF:E3:29(active)
```

---

## getioinfo

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

### 説明

シャーシの I/O モジュールに関する一般的な情報を表示します。

 **メモ:** ファブリックタイプは、Ethernet、ファイバチャネル、Infiniband など、サポートされている任意の I/O ファブリックタイプです。

### 使用方法

```
racadm getioinfo
```

### 例

```
racadm getioinfo

<IO> <名前> <種類> <存在> <POST> <電源>
switch-1 Ethernet Passthrough Gigabit Ethernet Present

OK ON
switch-2 N/A None Not Present

N/A N/A
switch-3 N/A None Not Present

N/A N/A
switch-4 N/A None Not Present


N/A N/A
switch-5 N/A None Not Present

N/A N/A
switch-6 N/A None Not Present

N/A N/A
```

---

## getkvminfo

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

### 説明

iKVM モジュール情報を表示します。

## 使用方法

```
racadm getkvminfo
```


## 例

```
racadm getkvminfo
```

```
<モジュール> <存在> <モデル> <FW バージョン> <ステータス>  
KVM Present Avocent iKVM Switch 00.05.00.04 Ready
```

---

## getled

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC **ログインユーザー**の権限が必要です。

## 説明

モジュールの LED 設定を表示します: 点滅、点滅なし、不明 (空のスロット)

## 使用方法

```
racadm getled -m <モジュール>
```

[表 A-13](#) に、getled サブコマンド オプションについて説明します。

**表 A-13. getled サブコマンドオプション**

オプション	説明
-m <モジュール>	表示したいLED 設定のモジュールを指定します。  <モジュール> は次のいずれかになります。  1 server-n (n=1~16) 1 switch-n (n=1~6) 1 シャーシ 1 cmc-active


## 例

```
1 racadm getled -m server-10  
  
<モジュール>    <状態>  
server-10       Blinking (点滅)  
  
1 racadm getled -m chassis  
  
<モジュール>    <状態>  
server-10       Not blinking (点滅なし)  
  
1 racadm getled -m server-1  
  
<モジュール>    <状態>  
server-1        ON (オン)  
  
racadm getled -m server-9  
  
<モジュール>    <状態>  
server-9        Extension (1) (拡張(1))
```

---

## getmacaddress



 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC **ログインユーザー**の権限が必要です。

## 説明

すべてのモジュールまたは指定したモジュールの MAC/WWN アドレスを表示します。

## 使用方法

```
racadm getmacaddress [-m <モジュール>] [<-t iscsi>]
```

```
racadm getmacaddress [-a]
```

## オプション

[表 A-14](#) に、getmacaddress サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-14. getmacaddress サブコマンド オプション


オプション	説明
-m <モジュール>	表示したい MAC アドレスのモジュールを指定します。  <モジュール> は次のいずれかになります。 <ul style="list-style-type: none"><li>1 シャーシ</li><li>1 server-n (n=1~16)</li><li>1 switch-n (n=1~6)</li></ul>
-t	-m オプションと共に使用した場合、すべてのサーバーまたは指定したサーバーの iSCSI MAC アドレスを表示します。
-a	すべての iDRAC/LOM/メザニカードの Ethernet および iSCSI MAC/WWN アドレスを表示します。特定スロットで FlexAddress が有効になっている場合は、シャーシ指定の MAC/WWN アドレスが表示されます。

## 例

```
racadm getmacaddress -m server-1
```

```
<名前> <存在> <BMC MAC アドレス> <NIC1 MAC アドレス> <NIC2 MAC アドレス>  
server-1 Present 00:11:43:FD:B7:2A 00:11:43:FD:B7:2A 00:11:43:FD:B7:2B  
server-9 Extension(1) N/A 00:11:43:FD:B7:2C 00:11:43:FD:B7:2D
```

## getmodinfo

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC **ログインユーザー**の権限が必要です。

サービスタグのないモジュールのサービスタグフィールドは空白です。

## 説明

シャーシ内のすべてのモジュールまたは指定したモジュールの設定およびステータス情報を表示します（サーバー、スイッチ、CMC、ファンユニット、電源装置ユニット）。

## 使用方法

```
racadm getmodinfo [-m <モジュール>] [-A]
```

## オプション

[表 A-15](#) に、getmodinfo サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-15. getmodinfo サブコマンド オプション

オプション	説明
-m <モジュール>	<p>設定および状態情報を表示するモジュールを指定します。デフォルトコマンド（オプションなし）を使用すると、シャーシ内の主要コンポーネントすべてに関する情報が表示されます。</p> <p>&lt;モジュール&gt; は次のいずれかの値になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 server-n (n=1~16)</li> <li>1 switch-n (n=1~6)</li> <li>1 CMC-n (n=1 (プライマリ)、2 (スタンバイ))</li> <li>1 fan-n (n=1-9)</li> <li>1 ps-n (n=1-6)</li> <li>1 kvm</li> <li>1 シャーシ</li> </ul>
-A	出力でヘッダーとラベルを非表示にします。

例

```

1 racadm getmodinfo -m switch-1


<モジュール>   <存在>   <電源状態>   <正常性>   <サービスタグ>
Switch-1 Present ON OK ABC1234

1 racadm getmodinfo

<モジュール>   <存在>   <電源状態>   <正常性>   <サービスタグ>
Chassis Present ON Not OK ABC1234
Fan-1 Present ON OK
Fan-2 Present ON OK
Fan-3 Present ON OK
Fan-4 Present ON OK
Fan-5 Present ON OK
Fan-6 Present ON OK
Fan-7 Present ON OK
Fan-8 Present ON OK
Fan-9 Present ON OK
PS-1 Present Online OK
PS-2 Not Present N/A N/A N/A
PS-3 Present Online OK
PS-4 Not Present N/A N/A N/A
PS-5 Not Present N/A N/A N/A
PS-6 Not Present N/A N/A N/A
CMC-1 Present Primary OK N/A
CMC-2 Not Present N/A N/A N/A
Switch-1 Not Present N/A N/A N/A
Switch-2 Not Present N/A N/A N/A
Switch-3 Not Present N/A N/A N/A
Switch-4 Not Present N/A N/A N/A
Switch-5 Not Present N/A N/A N/A
Switch-6 Not Present N/A N/A N/A
Server-1 Not Present N/A N/A N/A
Server-2 Present OFF OK
Server-3 Present ON OK S YW
Server-4 Present ON OK
Server-5 Present ON OK
Server-6 Present ON OK 1234567
Server-7 Present ON OK
Server-8 Not Present N/A N/A N/A
Server-9 Not Present N/A N/A N/A
Server-10 Extension(2) N/A N/A N/A
Server-11 Not Present N/A N/A N/A
Server-12 Present ON OK
Server-13 Not Present N/A N/A N/A
Server-14 Present ON OK 0000015
Server-15 Present ON OK
Server-16 Present ON OK
KVM Present ON OK


```

getniccfg

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

説明

サーバー、スイッチ、シャーシなどのネットワーク設定を表示します。

 **メモ:** getniccfg サブコマンドは操作に失敗した場合にエラーメッセージを表示します。

## 使用方法

```
racadm getniccfg [-m <モジュール>]
```

## オプション

表 A-16 に、getniccfg サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-16. getniccfg サブコマンド オプション

オプション	説明
-m <モジュール>	ネットワーク設定を表示するモジュールを指定します。  <モジュール> は次のいずれかになります。    chassis   server-n (n=1~16)   switch-n (n=1~6)  <b>デフォルト:</b> chassis

## 例

```
racadm getniccfg

NIC Enabled = 1
DHCP Enabled = 1
Static IP Address = 192.168.0.120
Static Subnet Mask = 255.255.255.0
Static Gateway = 192.168.0.1
Current IP Address = 10.35.155.160
Current Subnet Mask = 255.255.255.0
Current Gateway = 10.35.155.1
Speed = Autonegotiate
Duplex = Autonegotiate

| racadm getniccfg -m server-1

DHCP Enabled = 0
IP Address = 192.168.0.135
Subnet Mask = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.0.1


| racadm getniccfg -m server-9

ERROR: Server in slot 9 is an extension of the server in slot 1.

(エラー: スロット9 のサーバーは、スロット1のサーバーの拡張です。)
```

---

## getpbinfo

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

## 説明

電力バジェット状態の情報を表示します。

## 使用方法

```
racadm getpbinfo
```

## 例

```
racadm getpbinfo
```

```
[電力 バジェット ステータス]  
System Input Power = 700 W  
Peak System Power = 0 W  
Peak System Power Timestamp = 01:08:23 01/27/2009  
Minimum System Power = 0 W  
Minimum System Power Timestamp = 20:18:30 01/27/2000  
Overall Power Health = Not OK  
Redundancy = No  
System Input Power Cap = 7928 W  
Redundancy Policy = None  
Dynamic PSU Engagement Enabled = No  
System Input Max Power Capacity = 0 W  
Input Redundancy Reserve = 0 W  
Input Power Allocated to Servers = 0 W  
Input Power Allocated to Chassis Infrastructure = 51 watts  
Total Input Power Available for Allocation = 0 W  
Standby Input Power Capacity = 0 W
```

```
[シャーシ 電源 装置 ステータス 表]
```

```
<名前> <存在> <電源 状態> <入力電流> <入力電圧> <定格出力>  
PS1 Online On 16.1 A 32 V
```

```
2360 W
```

```
PS2 Not Present Slot Empty N/A N/A
```

```
N/A
```

```
PS3 Not Present Slot Empty N/A N/A
```

```
N/A
```

```
PS4 Not Present Slot Empty N/A N/A
```

```
N/A
```

```
PS5 Not Present Slot Empty N/A N/A
```

```
N/A
```

```
PS6 Not Present Slot Empty N/A N/A
```

```
N/A
```


```
[サーバー モジュール 電源 割り当て 表]
```

```
<スロット番号><サーバー名><電源状態><割り当て><優先度><ブレード 種類>
```

```
1 SLOT-01 N/A N/A 5 N/A  
2 SLOT-02 OFF 0 W 5 PowerEdgeM805  
3 SLOT-03 ON 164 W 5 N/A  
4 SLOT-04 ON 155 W 5  
5 SLOT-05 ON 180 W 5  
6 SLOT-06 ON 180 W 5 PowerEdgeM600  
7 SLOT-07 ON 170 W 5  
8 SLOT-08 N/A N/A 5 N/A  
9 SLOT-09 N/A N/A 5 N/A  
10 SLOT-10 Extension(2) N/A 5 N/A  
11 SLOT-11 N/A N/A 5 N/A  
12 SLOT-12 ON 125 W 5 PowerEdgeM600  
13 SLOT-13 N/A N/A 5 N/A  
14 SLOT-14 ON 342 W 5 N/A  
15 SLOT-15 ON 140 W 5  
16 SLOT-16 ON 125 W 5 N/A
```

---

## getpminfo

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC **ログインユーザー**の権限が必要です。

## 説明

電力バジェット状態の情報を表示します。

## 使用方法

```
racadm getpminfo
```

## 例

```
racadm getpminfo
```

```
[リアルタイム 電力 統計]
```

```
System Input Power = 600 W (188 BTU/hr)
Peak System Power = 600 W (188 BTU/hr)
Peak System Power Start Time = 16:02:10 01/16/2008
Peak System Power Timestamp = 06:32:55 01/26/2009
Minimum System Power = 400 W (177 BTU/hr)
Minimum System Power Start Time = 22:43:21 01/21/2008
Minimum System Power Timestamp = 06:32:55 01/26/2009
System Idle Power = 68 W (188 BTU/hr)
System Potential Power = 68 W (188 BTU/hr)
System Input Current Reading = 31.2 A
```

```
[リアルタイム エネルギー 統計]
```

```
System Energy Consumption = 6.4 kWh
System Energy Consumption Start Time = 16:02:10 01/16/2008
System Energy Consumption Timestamp = 16:02:10 01/16/2008
```

```
[システム 電源 ステータス]
```

```
Overall Power Health = OK
Redundancy = No
```

```
[システム 電源 ポリシー設定]
```


```
BTU/hr | 10%
Surplus for Peak Performance = 7000 W (6130 BTU/hr)
Redundancy Policy = None
Dynamic PSU Engagement Enabled = No
```

```
[電力バジェット]
```

```
System Input Max Power Capacity = 0 W
Input Redundancy Reserve = 0 W
Input Power Allocated to Servers = 0 W
Input Power Allocated to Chassis Infrastructure = 51W
Total Input Power Available for Allocation = 0 W
Standby Input Power Capacity = 0 W
```

---

## getraclog

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC **ログインユーザー**の権限が必要です。

## 説明

CMC ログエントリを表示します。タイムスタンプは 1 月 1 日の午前 0 時に始まり、システムが起動するまで進められます。システムが起動した後は、システムのタイムスタンプが使用されます。

## 使用方法

```
racadm getraclog [-i]
```


```
racadm getraclog [-s <開始レコード>] [-c <カウント>][-m]
[-m]
```

## オプション

[表 A-17](#) に、getraclog サブコマンド オプションについて説明します。

**表 A-17. getraclog サブコマンドオプション**

開く	説明
(なし)	レコード番号、タイムスタンプ、ソース、各イベントの説明を含め、CMC のすべてのログを表示します。
-s <開始レコード>	表示に使用される開始レコードを指定します。
-c <カウント>	リターンされるエントリの最大数を指定します。
-i	CMC ログのエントリ数を表示します。
-m	一度に 1 画面の情報を表示し、次の画面に進むようにユーザーにプロンプトを表示します（UNIX の more コマンドと同様）。

 **メモ:** -A および -o オプションは追加出力を生成せず、既存スクリプトの後方互換性を提供します。

## 例

```
l racadm getraclog -c 5


Apr 21 10:17:46 cmc : CMC1: active
Apr 21 10:17:46 cmc : CMC1: AC power up
Apr 21 10:17:48 cmc : CMC1: non redundant
Apr 21 12:17:48 cmc : Login success (username = root)
Apr 23 23:59:11 cmc : session close PID 3291 succeeds

l racadm getraclog -i

Total Records: 171
```

---

## getractive

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

## 説明

CMC で現在設定されている日時を表示します。

## 使用方法

```
racadm getractive [-d] [-z]
```

## オプション

[表 A-18](#) に、getractive サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-18. getractive サブコマンド オプション

オプション	説明
(なし)	UNIX? の date コマンドと同じ形式で日時を表示します。
-d	YYYYMMDDhhmmss の形式で、日時を表示します。
-z	現在のアクティブなタイムゾーンを表示に追加します。例: PST8PDT (米国西部)、279 (ソウル)、329 (シドニー)  CMC でサポートされているすべてのタイムゾーンを表示するには、次のコマンドを入力します。  racadm setractive -z *

## 例

```
l racadm getractive

Thu Dec 8 20:15:26 2005

l racadm getractive -z


Thu Dec 8 20:15:29 2006 CST6CDT

l racadm getractive -d

0051208201542.000000
```

---

## getredundancymode

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

## 説明

CMC の冗長性ステータス（冗長または非冗長）を表示します。

## 使用方法

```
racadm getredundancymode
```


## 例

```
racadm getredundancymode
```

```
Redundant
```

---

## getsel

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。


## 説明

システムイベントログ（ハードウェアログとも呼ばれる SEL）のエントリを表示します。デフォルトの出力では、各イベントのレコード番号、タイムスタンプ、重要度、および説明が表示されます。

## 使用方法

```
racadm getsel [-i]
```

```
racadm getsel [-s <開始レコード>] [-c <カウント>] [-m]
```

 **メモ:** -A および -o オプションは追加出力を生成せず、既存スクリプトの後方互換性を提供します。

## オプション

[表 A-19](#) に、getsel サブコマンド オプションについて説明します。

**表 A-19. getsel サブコマンドオプション**

オプション	説明
-s <開始レコード>	表示に使用される開始レコードを指定します。
-c <カウント>	返されるエントリの最大数を表示します。
-i	CMC ログのエントリ数を表示します。
-m	一度に 1 画面の情報を表示し、次の画面に進むようにユーザーにプロンプトを表示します（UNIX の more コマンドと同様）。

## 例

```
1 racadm getsel -i
```


```
Total Records: 28
```

```
1 racadm getsel -s 1 -c 1
```

```
Sun Sep 16 02:51:11 2007 normal Server Blade 12 Presence module sensor for Server Blade, device inserted was asserted
```

---

## getsensorinfo

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

## 説明

指定したセンサーの状態を表示します。

## 使用方法

```
racadm getsensorinfo
```

## 例

```
racadm getsensorinfo
```


```
<センサーの種類> <番号> <センサー名> <ステータス> <測定値> <単位> <lc> <uc>
FanSpeed 1 Fan-1 OK 4768 rpm 2344 14500
FanSpeed 2 Fan-2 OK 4873 rpm 2344 14500
FanSpeed 3 Fan-3 OK 4832 rpm 2344 14500
FanSpeed 4 Fan-4 OK 4704 rpm 2344 14500
FanSpeed 5 Fan-5 OK 4833 rpm 2344 14500
FanSpeed 6 Fan-6 OK 4829 rpm 2344 14500
FanSpeed 7 Fan-7 OK 4719 rpm 2344 14500
FanSpeed 8 Fan-8 Not OK 1 rpm 2344 14500
FanSpeed 9 Fan-9 OK 4815 rpm 2344 14500
```

```
<センサーの種類> <番号> <センサー名> <ステータス> <測定値> <単位> <lc> <uc>
Temp 1 Ambient_Temp OK 22 celcius N/A 40
```

```
<センサーの種類> <番号> <センサー名> <ステータス> <AC-OK ステータス>
PWR 1 PS-1 Online OK
PWR 2 PS-2 Online OK
PWR 3 PS-3 Online OK
PWR 4 PS-4 Slot Empty N/A
PWR 5 PS-5 Failed OK
PWR 6 PS-6 Slot Empty N/A
```

---

## getslotname

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

## 説明

シャーシ内の指定したスロット（スロット番号で識別）の名前を表示します。

## 使用方法

```
racadm getslotname -i <スロット ID>
```

## オプション

表 A-20 に、getslotname サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-20. getslotname サブコマンド オプション

オプション	説明
-i <スロット ID>	スロットの ID を指定します。 有効値: 1 ~ 16

## 例


```
racadm getslotname -i 1
```

```
Websserver-1
```

---



## getssninfo

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC **ログインユーザー**の権限が必要です。

### 説明

ユーザー名、IP アドレス（該当する場合）、セッションタイプ（たとえば、シリアル、SSH、Telnet）、ログイン日時など、アクティブなユーザーセッションについての情報を表示します。オプションを使用すると、現在アクティブまたは保留中のユーザーやサマリセッション表の情報を表示できます。サマリ情報は、定義されている各セッションマネージャ状況の合計セッション数を提供します。

- 1 有効
- 1 使用可能

### 使用方法

```
racadm getssninfo [-u <ユーザー名> | *] [-A]
```

### オプション

[表 A-21](#) に、getssninfo サブコマンドオプションについて説明します。

**表 A-21. getssninfo サブコマンドオプション**

オプション	説明
-u <ユーザー名>	印刷される出力を、指定されたユーザーの詳細セッションレコードに限定します。
-u *	ユーザーにアスタリスク（*）と入力すると、すべてのユーザーがリストされます。 このオプションを指定すると、サマリ情報は表示されません。
-A	出力でヘッダーとラベルを非表示にします。

### 例

```
1 racadm getssninfo

Type      User      IP Address      Login Date/Time
SSH       root      10.9.72.252     11/28/2007 23:13:32
KVM       root      169.254.31.30   07/11/28 18:44:51
SSH       root      10.9.72.252     07/11/28 23:22:37


1 racadm getssninfo -A

\Telnet\root\143.166.174.19\05/01/2007 02:13:59

1 racadm getssninfo -A -u *

\KVM\root\169.254.31.30\07/11/28 18:44:51
\SSH\root\10.9.72.252\07/11/28 23:22:37
```

## getsvctag

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC **ログインユーザー**の権限が必要です。

### 説明

シャーシの単一またはすべてのモジュールのサーバスタグ情報がある場合は、それを表示します。

### 使用方法

```
racadm getsvctag [-m <モジュール>]
```

## オプション

表 A-22 に、`getsvctag` サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-22. `getsvctag` サブコマンド オプション

オプション	説明
(なし)	シャーシ内のすべてのモジュール (シャーシを含む) のサービスタグを表示します。
-m <モジュール>	指定したモジュールのサービスタグを表示します。  <モジュール> は次のいずれかになります。    server-n (n=1~16)   switch-n (n=1~6)   chassis

## 例

```
1 racadm getsvctag


<モジュール>      <サービスタグ>
Chassis
switch-1          ABC1234
switch-2
switch-3
switch-4
switch-5
switch-6
server-1 abc123
server-2
server-3          N/A
server-4
server-5
server-6          N/A
server-7          0000014
server-8
server-9          Extension(1)
server-10         N/A
server-11         N/A
server-12
server-13         N/A
server-14
server-15         1234567
server-16         N/A

1 racadm getsvctag -m switch-1

<module> <Servicetag>
switch-1 ABC1234
```

---

## getsysinfo

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、CMC ログインユーザーの権限が必要です。

## 説明

CMC に関連する情報を表示します。

## 使用方法

```
racadm getsysinfo [-d] [-c] [-A]
```

## オプション

表 A-23. `getsysinfo` サブコマンドオプション

オプション	説明
-------	----

オプション	説明
-d	CMC の情報を表示します。
-c	シャーシの情報を表示します。
-A	出力でヘッダーとラベルを非表示にします。

## 例


```
l racadm getsysinfo -c
```


```
CMC Information:
CMC Date/Time           = Tue, 01 May 2007 02:33:47
Primary CMC Version     = 1.3 (Build 06.12)
Standby CMC Version     =
Last Firmware Update   = Thu, 01 May 2007 02:12:43
Hardware Version        = 15
Current IP Address      = 143.166.152.39
Current IP Gateway      = 143.166.152.1
Current IP Netmask      = 255.255.255.0
DHCP enabled            = 1
MAC Address              = 00:11:43:FD:B4:39
Current DNS Server 1    = 0.0.0.0
Current DNS Server 2    = 0.0.0.0
DNS Servers from DHCP  = 0
Register DNS CMC Name   = 1
DNS CMC Name            = cmc-51186
Current DNS Domain      =
```

```
l racadm getsysinfo -A
```

```
"CMC Information:" "Tue, 01 May 2007 02:33:47 AM "1.3 (Build 06.12)" "" "Thu, 01 May 2007 02:12:43" "15" "143.166.152.39" "143.166.152.1"
"255.255.255.0" "1" "00:11:43:FD:B4:39" "0.0.0.0" "0.0.0.0" "0" "1" "cmc-51186" ""
```

## gettracelog

 **メモ:** このコマンドはデル社内使用専用です。

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**CMC ログインユーザー**の権限が必要です。

## 説明

CMC の診断トレースログを表示します。デフォルトの出力には、レコード番号、タイムスタンプ、ソース、説明が表示されます。タイムスタンプは 1 月 1 日の午前 0 時に始まり、システムが起動するまで進められます。システムの起動中、タイムスタンプは <system boot> と表示されます。システムが起動した後は、システムのタイムスタンプが使用されます。

## 使用方法

```
racadm gettracelog [-i]
```

```
racadm gettracelog [-s <開始レコード>] [-c <カウント>] [-m]
```

## オプション

[表 A-24](#) に、gettracelog サブコマンド オプションについて説明します。

**表 A-24. gettracelog サブコマンドオプション**

オプション	説明
(なし)	CMC のトレースログを表示します。
-s	表示する開始レコードを指定します。
-c	表示するレコード数を指定します。
-i	CMC トレースログのエントリ数を表示します。
-m	一度に 1 画面の情報を表示し、次の画面に進むようにユーザーにプロンプトを表示します (UNIX の more コマンドと同様)。

## 例

```
l racadm gettracelog -c 5


Nov 28 04:40:41 cmc syslogd 1.4.1: restart.
Nov 28 04:40:41 cmc fupmuxd[150]: Start Status Op: priv=0x00000000 ID:[01 01 0x00]
Nov 28 04:40:41 cmc fupmuxd[150]: Active-CMC Status: 0x04000000
Nov 28 04:40:52 cmc webcgi[28776]: postFWUpload: rc = 10, file size = 0
Nov 28 04:40:52 cmc fupmuxd[150]: Start Status Op: priv=0x00000000 ID:[01 01 0x00]

l racadm gettracelog -i

Total Records: 275
```

---

## help および help <コマンド>

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**CMC ログインユーザー**の権限が必要です。

### 説明

**help** コマンドは、racadm コマンドと一緒に使用できるサブコマンドをすべて一覧にし、それぞれに 1 行の説明が付きます。

**help <コマンド>** は、指定したコマンドの構文を表示します。

 **メモ:** また、**? および ? を利用できます。** <コマンド> コマンドを使用しても同じ情報が得られます。

### 使用方法

```
racadm help
```

```
racadm help <サブコマンド>
```

## 例

```
l racadm help getsysinfo

getsysinfo -- 一般的な CMC およびシステム情報を表示します

使用方法:


racadm getsysinfo [-d] [-c] [-A]

-d : show CMC information
-c : show chassis information
-A : do not show headers or labels

(-d : CMC 情報の表示
-c : シャーシ情報の表示
-A : ヘッダーまたはラベルの非表示)
```

---

## ifconfig

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

ネットワークインタフェース情報を表示します。

### 使用方法

```
racadm ifconfig
```


## 例

```
racadm ifconfig
```

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:55:AB:39:10:0F
          inet addr:10.35.155.160  Bcast:10.35.155.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:457405 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:51383270 (49.0 MiB)  TX bytes:6573645 (6.2 MiB)
```

---

## netstat

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

ルーティングテーブルとネットワーク統計を表示します。

### 使用方法

```
racadm netstat
```


### 例

```
racadm netstat

Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt  Iface
10.35.155.0    *              255.255.255.0  U       0  0        0    eth0
default        10.35.155.1    0.0.0.0        UG      0  0        0    eth0
```

---

## ping

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

ICMP エコーパケットをネットワーク上の宛先に送信します。

### 使用方法

```
racadm ping <IP アドレス>
```

### 例


```
racadm ping 10.9.72.252

PING 10.9.72.252 (10.9.72.252): 56 data bytes
64 bytes from 10.9.72.252: icmp_seq=0 ttl=121 time=2.9 ms

--- 10.9.72.252 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0 percent packet loss
round-trip min/avg/max = 2.9/2.9/2.9 ms
```

---

## racdump

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

包括的なシャースステータスと設定状態の情報と共に、イベントログの履歴を表示します。これは、導入後の設定検証およびデバッグ時に利用します。

Racdump には、以下のサブシステムが含まれ、以下の RACADM コマンドを includes the following subsystems and aggregates the following RACADM commands:

サブシステム	RACADM コマンド
システム / RAC の一般情報	getsysinfo
セッション情報	getssinfo
センサー情報	getsensorinfo
スイッチ情報 (IO モジュール)	getioinfo
メザニンカード情報 (ドーターカード)	getdcinfo
すべてのモジュール情報	getmodinfo
電力バジェット情報	getpbinfo
KVM 情報	getkvminfo
NIC 情報 (CMC モジュール)	getniccfg
冗長性情報	getredundancymode
トレースログ情報	gettracelog
RAC イベントログ	gettraclog
システムイベントログ	getsel

## 使用方法

```
racadm racdump
```

## 例

```
racadm racdump
```

```
=====
General System/RAC Information
=====

CMC Information:
CMC Date/Time           = Wed, 28 Nov 2007 11:55:49 PM
Primary CMC Version     = X08
Standby CMC Version     = N/A
Last Firmware Update    = Wed Nov 21 21:37:56 2007
Hardware Version        = 2
Current IP Address      = 10.35.155.160
Current IP Gateway      = 10.35.155.1
Current IP Netmask      = 255.255.255.0
DHCP Enabled            = 1
MAC Address             = 00:55:AB:39:10:0F
Current DNS Server 1    = 0.0.0.0
Current DNS Server 2    = 0.0.0.0
DNS Servers from DHCP   = 0
Register DNS CMC Name   = 0
DNS CMC Name            = cmc-servicetag
Current DNS Domain      =

Chassis Information:
System Model            = PowerEdgeM1000eControlPanel
System AssetTag         = 00000
Service Tag             =
Chassis Name            = Dell Rack System
Chassis Location        = [UNDEFINED]
Power Status            = ON

=====
Session Information
=====

Type User IP Address Login Date/Time
SSH root 10.9.72.252 11/28/2007 23:40:53
KVM root 169.254.31.30 11/28/2007 18:44:51

=====
Sensor Information
=====

<センサーの種類> <番号> <センサー名> <ステータス> <測定値> <単位> <lc> <uc>
FanSpeed 1 Fan-1 OK 14495 rpm 7250 14500
FanSpeed 2 Fan-2 OK 14505 rpm 7250 14500
FanSpeed 3 Fan-3 OK 4839 rpm 2344 14500
FanSpeed 4 Fan-4 OK 14527 rpm 7250 14500
FanSpeed 5 Fan-5 OK 14505 rpm 7250 14500
FanSpeed 6 Fan-6 OK 4835 rpm 2344 14500
```


FanSpeed 7 Fan-7 OK 14521 rpm 7250 14500  
FanSpeed 8 Fan-8 Not OK 1 rpm 7250 14500  
FanSpeed 9 Fan-9 OK 4826 rpm 2344 14500

<センサーの種類> <番号> <センサー名> <ステータス> <測定値> <単位> <lc> <uc>  
Temp 1 Ambient\_Temp OK 21 celcius N/A 40

<センサーの種類> <番号> <センサー名> <ステータス> <AC-OK ステータス>  
PWR 1 PS-1 Online OK  
PWR 2 PS-2 Online OK  
PWR 3 PS-3 Online OK  
PWR 4 PS-4 Slot Empty N/A  
PWR 5 PS-5 Failed OK  
PWR 6 PS-6 Slot Empty N/A



---

## racreset

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

CMC にソフトリセットまたはハードリセットを発行します。リセットイベントは CMC ログに書き込まれます。このコマンドを **hard** オプションなしで実行すると、racreset によってソフトリセットが実行されます。ハードリセットは CMC に強制リセットを実行します。ハードリセットは、CMC を回復するときの最後の手段としてのみ実行してください。

-  **注意:** CMC のハードリセットを実行した後、システムを再起動する必要があります。 [racreset](#)を参照してください。
-  **注意:** racreset サブコマンドを発行すると、CMC が使用可能な状態に戻るまでに最大 1 分かかることがあります。

### 使用方法

```
racadm racreset [hard | soft]
```

### オプション

[表 A-25](#) に、racreset サブコマンドを示します。

**表 A-25. racreset サブコマンドオプション**


オプション	説明
ハード	ハードリセットはリモートアクセスコントローラ (RAC) の深いリセットを行います。ハードリセットは CMC を回復するための最後の手段としてのみ使用してください。
ソフト	ソフトリセットは CMC に正常な再起動手順を実行します。


### 例

```
1 racadm racreset  
CMC にソフトリセットシーケンスを実行します。  
1 racadm racreset soft  
CMC にソフトリセットシーケンスを実行します。  
1 racadm racreset hard  
CMC にハードリセットシーケンスを実行します。
```

---

## racresetcfg

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

 **メモ:** このコマンドを実行する前に、シャーシの電源を落としてください。

### 説明

CMC または iKVM 上のデータベースプロパティのエントリをすべて削除し、出荷時のデフォルト設定を復元します。データベースプロパティの復元後、CMC は自動的にリセットします。racresetcfg を使用してデフォルトプロパティを復元すると、iKVM も自動的にリセットします。

**注意:** このコマンドは CMC の現在の設定を削除し、CMC とシリアル設定を最初のデフォルト設定に戻します。リセット後のデフォルトの名前とパスワードはそれぞれ root と calvin で、IP アドレスは 192.168.0.120 です。ネットワーククライアント（例：対応ウェブブラウザや Telnet/SSH）から racresetcfg を発行する場合は、デフォルトの IP アドレスを使用する必要があります。

## 使用方法

```
racadm racresetcfg [-m <モジュール>]
```

## オプション

表 A-26 に、racresetcfg サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-26. racresetcfg サブコマンド オプション

オプション	説明
-m <モジュール>	データベースプロパティをリセットするモジュールを指定します。  <モジュール> は次のいずれかになります。    シャーシ   kvm   server-n (n=1 - 16)  デフォルト: chassis


## 例

```
racadm racresetcfg -m kvm
```

工場出荷時のデフォルトへの設定復元が開始しました。

---

## serveraction

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、システム管理者の権限が必要です。

## 説明

指定したサーバーにサーバーリセット、電源投入、電源切断、パワーサイクルなどを実行します。

## 使用方法

```
racadm serveraction [-m <server-n>] <処置>
```

```
racadm serveraction [-a] <処置>
```

## オプション

表 A-27 に、serveraction サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-27. serveraction サブコマンドオプション

オプション	説明
-m server-n	サーバーをシャーシ内のスロット番号（1 ~ 16）で指定します。例: server-2.



-a	指定した処置は、すべてのサーバー上で実行されます。
<処置>	処置を指定します。<処置> は次のいずれかになります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 powerdown - サーバーの電源を切ります。</li> <li>1 powerup - サーバーの電源を入れます。</li> <li>1 powercycle - サーバーのパワーサイクル処理を発行します。</li> <li>1 hardreset - サーバーにリセット（再起動）処理を実行します。</li> <li>1 graceshutdown - サーバーを正常にシャットダウンします。</li> <li>1 powerstatus - サーバーの現在の電源状態（オンライン、オフ）を表示します。</li> </ul>

## 例

```

1 racadm serveraction -m server-1 powerup

Server power operation successful.


(サーバーの電源操作に成功しました。)

1 racadm serveraction -m server-9 powerup

ERROR: Server in slot 9 is an extension of the server in slot 1.

(エラー: スロット9 のサーバーは、スロット1のサーバーの拡張です。)
```

## setchassisname

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

LCD でシャーシの名前を設定します。

## 使用方法

```
racadm setchassisname <名前>
```

## 例


```

racadm setchassisname dellchassis-1

The chassis name was set successfully.

(シャーシ名の設定に成功しました。)
```

## setassettag

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

シャーシの N バイト ASCII 管理タグを設定します。

## 使用方法

```
racadm setassettag -m chassis <管理タグ>
```

## オプション

[表 A-28](#) に、**setassettag** サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-28. setassettag サブコマンド オプション

オプション	コマンド
-m <モジュール>	管理タグを設定するモジュールを指定します。  有効値: chassis  メモ: 有効な値は 1 つだけです。したがって、このオプションを含めなくても同じ出力を得ることができます。

## 例

入力:

```
racadm setassettag -m chassis 783839-33
```


または

```
racadm setassettag 783839-33
```

The asset tag was changed successfully.


(管理タグの変更に成功しました。)


## setflexaddr

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

特定のスロット/ファブリック上で有効または無効にします。

 **メモ:** ファブリックタイプが Infiniband の場合、操作は取り消され、エラーが返されます。FlexAddress 機能が有効になっていない場合、エラーが返されます。

 **メモ:** スロットの状態を変更するには、サーバーの電源がオフになっている必要があります。ファブリックの状態を変更するには、すべてのサーバーの電源がオフになっている必要があります。

## 使用方法

```
racadm setflexaddr [-i <スロット番号> <状態>]
[-f <ファブリック名> <状態>]
```

<スロット番号> = 1 ~ 16

<ファブリック名> = A, B, C

<状態> = 0 または 1

0 は無効化、1 は有効化です。

## オプション

表 A-29 に、setflexaddr サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-29. setflexaddr サブコマンド オプション

オプション	説明
-i <スロット番号> <状態>	指定したスロットで FlexAddress 機能を有効または無効にします。
-f <ファブリック名> <状態>	指定したファブリックで FlexAddress 機能を有効または無効にします。

## 例

```
l racadm setflexaddr -i 1 0

Slot 1 FlexAddress state set successfully

(スロット 1 FlexAddress 状態の設定に成功しました。)
```


```
l racadm setflexaddr -f A 1

Fabric A FlexAddress state set successfully

(ファブリック A FlexAddress 状態の設定に成功しました。)
```

---

## setled

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

指定したモジュールに LED のステータス（点滅中または点滅なし）を設定します。

## 使用方法

```
racadm setled -m <モジュール> -l <LED の状態>
```

## オプション

[表 A-30](#) に、setled サブコマンド オプションについて説明します。

**表 A-30. setled サブコマンド オプション**

オプション	説明
-m <モジュール>	LED を設定するモジュールを指定します。  <モジュール> は次のいずれかになります。  l server-n (n=1~16) l switch-n (n=1~6) l cmc-active l シャーシ
-l <LED の状態>	LED が点滅すべきかどうかを指定します。  <LED の状態> は次のいずれかになります。  l 0 - 点滅なし l 1 - 点滅

## 例

```
l racadm setled -m server-1 -l 1

LED state was set successfully.

(LED 状態の設定に成功しました。)
```


```
l racadm setled -m server-9 -l 1

ERROR: Server in slot 9 is an extension of the server in slot 1.

(エラー: スロット9 のサーバーは、スロット1のサーバーの拡張です。)
```

---

## setniccfg

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

指定したモジュールの IP 設定を行います。

### 使用方法

```
racadm setniccfg [-m <モジュール>] [-d] [-o] [-s <ip アドレス> <サブネットマスク> <ゲートウェイ>] [-k <速度> <デュプレックス>]
```

```
racadm setniccfg [-m <モジュール>] -d
```

```
racadm setniccfg [-m <モジュール>] -s <ip アドレス> <ネットマスク> <ゲートウェイ>
```

```
racadm setniccfg [-m <モジュール>] -o
```

```
racadm setniccfg [-m <モジュール>] -k [<速度> <デュプレックス>]
```

### オプション

[表 A-31](#) に、setniccfg サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-31. setniccfg サブコマンド オプション

オプション	説明
-m <モジュール>	IP を設定するモジュールを指定します。  <モジュール> は次のいずれかになります。 <ul style="list-style-type: none"><li>  server-n (n=1~16)</li><li>  switch-n (n=1~6)</li><li>  シャーシ</li></ul> -m オプションを実行すると、モジュールはデフォルトのシャーシになります。
-d	Ethernet 管理ポートの DHCP を有効にします (デフォルトは DHCP が有効です)。
-s	IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを指定して、静的 IP 設定を有効にします。<IP アドレス>、<ネットマスク>および<ゲートウェイ> は、文字列をドットで区切って入力する必要があります。  このオプションを入力しなければ、既存の静的設定が使用されます。
-o	Ethernet 管理ポートを完全に無効にします。
-k	NIC の速度とデュプレックスを指定します。  <ul style="list-style-type: none"><li>  速度: 10, 100</li><li>  デュプレックス: 半二重, 全二重</li><li>  (値を入力しません): オートネゴシエーション</li></ul>

### 例

```
1 racadm setniccfg -m server-1 143.166.152.39 143.166.152.1 255.255.255.0
```

```
OK
```

```
1 racadm setniccfg -m server-9 143.166.152.39 143.166.152.1 255.255.255.0
```

```
ERROR: Server in slot 9 is an extension of the server in slot 1.
```

(エラー: スロット9 のサーバーは、スロット1のサーバーの拡張です。)


```
1 racadm setniccfg -k 100 full
```

```
Speed and Duplex settings modified successfully.
```

(速度とデュプレックスの設定変更が成功しました。)

---

## setractive

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

CMC の日付を設定します。

### 使用方法

```
racadm setractive -d <yyyymmddhhmmss.mmmmmsoff>
```

```
racadm setractive -l <yyyymmddhhmmss> [-z <ゾーン>]
```

### オプション

[表 A-32](#) に、setractive サブコマンド オプションについて説明します。

**表 A-32. setractive サブコマンド オプション**

オプション	説明
-d	文字列 yyyymmddhhmmss.mmmmmsoff で日時を設定します。  1 yyyy は年です 1 mm は月です 1 dd は日です 1 hh は時間です 1 mm は分です 1 ss は秒です 1 mmmmmm はマイクロ秒数です 1 s はオフセットを示す + (プラス) 符号または - (マイナス) 符号 1 オフ はオフセット (分単位) です  <b>メモ:</b> オフ は GMT からのオフセット (分単位) で、15 分の増分とします。
-z <ゾーン> >	タイムゾーンを設定します。例: PST8PDT (米国西部)、279 (ソウル)、329 (シドニー)  タイムゾーンのリストを表示するには、次のように入力します。  racadm setractive -z *
-l	文字列 yyyymmddhhmmss でローカルの日時を設定します。  1 yyyy は年です 1 mm は月です 1 dd は日です 1 hh は時間です 1 mm は分です 1 ss は秒です  <b>メモ:</b> -l および -z オプションを使用して時間を設定することを推奨します。このコマンドフォーマットは、ローカルタイムゾーンをサポートしており、ローカルの夏時間に自動的に調整することができます。

### 例



setractive サブコマンドは 1/1/1970 00:00:00 から 12/31/2030 23:59:59 までの日付をサポートしています。日付を 2007 年 10 月 24 日、3:02:30 PM PST に設定するには

```
racadm setractive -l 20071024150230 -z PST8PDT
```

日時の設定に成功しました。

---

## setslotname

-  **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** スロット名を選択する際の規則については、「[スロット名の編集](#)」を参照してください。

### 説明

シャーシ内のスロットの名前を設定します。

### 使用方法

```
racadm setslotname -i <スロット ID> <スロット名>
```

### オプション

[表 A-33](#) に、setslotname サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-33. setslotname サブコマンド オプション

オプション	説明
<スロット ID>	シャーシ内のスロットの場所を示します。 有効値: 1 ~ 16
<スロット名>	スロットに割り当てる新しい名です。

### 例


```
racadm setslotname -i 3 mserver3
```

The slot name was set successfully.

(スロット名の設定に成功しました。)

---

## setsysinfo

-  **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

シャーシの名前や場所を設定します。

### 使用方法

```
racadm setsysinfo [-c chassisname|chassislocation] <文字列>
```

### オプション

[表 A-34](#) に、setsysinfo サブコマンド オプションについて説明します。

表 A-34. setsysinfo サブコマンド オプション

オプション	説明
<文字列>	Nバイトの ASCII シャーシ名または場所を示します。

## 例


```
racadm setsysinfo -c chassisname "Dell Rack System"
```

The chassis name was set successfully.

(シャーン名の設定に成功しました。)

---

## sslcertdownload

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

SSL 証明書を RAC からクライアントのファイルシステムにダウンロードします。

## 使用方法

```
racadm sslcertdownload -t <種類> -f <ファイル名>
```

## オプション

[表 A-35](#) に、`sslcertdownload` サブコマンドオプションについて説明します。

**表 A-35. sslcertdownload サブコマンドオプション**

オプション	説明
-t	ダウンロードする証明書の種類を指定します。 1 - サーバー証明書 2 - Microsoft Active Directory 証明書
-f	証明書の保存先となるローカルのファイルパスとファイル名を指定します。

## 制限

`sslcertdownload` サブコマンドはリモートクライアントからのみ実行可能です。

## 例


```
racadm sslcertdownload -t 1 -f c:\cert\cert.txt
```

Certificate successfully downloaded from the CMC.

(CMC からの証明書ダウンロードに成功しました。)

---

## sslcertupload

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

カスタム SSL サーバー証明書または認証局の署名付き証明書をクライアントから CMC にアップロードします。

## 使用方法

```
racadm sslcertupload -t <種類> -f <ファイル名>
```

## オプション

表 A-36 に、`sslcertupload` サブコマンドオプションについて説明します。

表 A-36. `sslcertupload` サブコマンドオプション

オプション	説明
-t <種類>	アップロードする証明書の種類を指定します。 1 - サーバー証明書 2 - 認証局の署名付き証明書
-f <ファイル名>	アップロードする証明書のファイル名を指定します。

## 制限

`sslcertupload` サブコマンドはローカルクライアントからのみ実行可能です。

## 例


```
racadm sslcertupload -t 1 -f c:\cert\cert.txt
```

```
ertificate successfully uploaded to the CMC.
```

(CMC への証明書アップロードに成功しました。)

---

## sslcertview

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

CMC にある SSL サーバーまたは認証局の署名付き証明書を表示します。

## 使用方法

```
racadm sslcertview -t <種類> [-A]
```

## オプション

表 A-37 に、`sslcertview` サブコマンドオプションについて説明します。

表 A-37. `sslcertview` サブコマンドオプション

オプション	説明
-t <種類>	表示する証明書の種類が Microsoft Active Directory 証明書かサーバー証明書かを指定します。 1 - サーバー証明書 2 - Microsoft Active Directory 証明書
-A	出力でヘッダーとラベルを非表示にします。



## 制限

**sslcertupload** サブコマンドはローカルクライアントからのみ実行可能です。

## 例

```
racadm sslcertview -t 1


Serial Number      : 00

Subject Information:
Country Code (CC)  : US
Locality (L)       : Round Rock
Organization (O)   : Dell Inc.
Organizational Unit (OU) : OpenCMC Group
Common Name (CN)   : CMCdefault

Issuer Information:
Country Code (CC)  : US
Locality (L)       : Round Rock
Organization (O)   : Dell Inc.
Organizational Unit (OU) : OpenCMC Group
Common Name (CN)   : CMCdefault

Valid From         : Nov  6 01:23:03 2007 GMT
Valid To           : Nov  3 01:23:03 2017 GMT
```

## sslcsrcgen

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

SSL 証明書署名要求 (CSR) を生成し、CMC から管理ステーションまたは共有ネットワークにダウンロードします。CMC でのトランザクション用に、CSR を使用してカスタム SSL 証明書を作成できます。

## 使用方法

```
racadm sslcsrcgen [-g]

racadm sslcsrcgen [-g] [-f <ファイル名>]

racadm sslcsrcgen [-s]
```


## オプション

表 A-38 に、**sslcsrcgen** サブコマンドオプションについて説明します。

表 A-38. **sslcsrcgen** サブコマンドオプション

オプション	説明
-g	新しい CSR を生成します。-g オプションは -s オプションと一緒に使用できません。
-s	CSR 生成プロセスのステータスを返します。 <ul style="list-style-type: none"><li>1 CSR は正常に生成されました。</li><li>1 CSR はありません。</li><li>1 CSR の生成の進行中です。</li></ul> -s オプションは -g オプションと一緒に使用できません。
-f <ファイル名>	CSR をダウンロードするファイル名を指定します。-g オプションのみ使用できます。

 **メモ:** -f オプションは、シリアル/terminal/ssh コンソールではサポートされていません。

 **メモ:** オプションを指定しなければ、CSR が生成され、デフォルトでローカルのファイルシステムに **sslcsr** としてダウンロードされます。

## 制限


sslcsrngen サブコマンドは、ローカルクライアントからのみ実行が可能で、シリアル、Telnet、SSH インタフェースでは使用できません。

## 例

```
1 racadm sslcsrngen -s
   CSR generation in progress.
   (CSR の生成の進行中です。)
1 racadm sslcsrngen -g -f c:\csr\csrtest.txt
   The csr was generated successfully.
   (csr の生成に成功しました。)
```

---

## sslresetcfg

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**シャーマン設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

CMC ウェブ GUI で使用される自己署名証明書を再生成します。コマンドを入力した 30秒後に、証明書の効力が発します。

## 使用方法

```
racadm sslresetcfg
```


## 例

```
1 racadm sslresetcfg
   Certificate generated successfully and webserver restarted.
   (証明書の生成に成功し、ウェブサーバーを再起動しました。)
```

表 A-39. sslcsrngen サブコマンドオプション


オプション	説明
-g	新しい CSR を生成します。-g オプションは -s オプションと一緒に使用できません。
-s	CSR 生成プロセスのステータスを返します。 <ul style="list-style-type: none"><li>1 CSR は正常に生成されました。</li><li>1 CSR はありません。</li><li>1 CSR の生成の進行中です。</li></ul> -s オプションは -g オプションと一緒に使用できません。
-f <ファイル名>	CSR をダウンロードするファイル名を指定します。-g オプションのみ使用できます。

## testemail

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**テスト警告ユーザー**の権限が必要です。

## 説明

指定した宛先へ CMC からテスト電子メールを送信します。

 **メモ:** このコマンドは、CMC で SNMP 警告が有効になっている場合にのみ有効です。電子メール警告の詳細に関しては、「[電子メール警告の設定](#)」を参照してください。

## 使用方法

```
racadm testemail -i <インデックス>
```

## オプション

[表 A-40](#) に、testemail サブコマンドオプションについて説明します。

表 A-40. testemail サブコマンドオプション

オプション	説明
-i <インデックス>	テストする電子メール警告のインデックスを指定します。

## 例


```
racadm testemail -i 1
```

```
Test email sent successfully.
```

(テスト電子メールの送信に成功しました。)


---

## testtrap

 **メモ:** このサブコマンドを使用するには、**テスト警告ユーザー**の権限が必要です。

## 説明

ネットワーク上の指定した宛先トラップリスナに CMC からテストトラップを送信して、CMC SNMP トラップ警告機能をテストします。

 **メモ:** このコマンドは、CMC で SNMP 警告が有効になっている場合にのみ有効です。SNMP 警告の詳細に関しては、「[SNMP アラートの設定](#)」を参照してください。

## 使用方法

```
racadm testtrap -i <インデックス>
```

## オプション

[表 A-41](#) に、testtrap サブコマンドオプションについて説明します。

表 A-41. testtrap サブコマンドオプション

オプション	説明
-i <インデックス>	テストに使用するトラップ設定のインデックスを指定します。 有効値: 1 ~ 4

## 例

```
racadm testtrap -i 4
```

```
Test trap sent successfully.
```

(テストトラップの送信に成功しました。)

---

[目次ページに戻る](#)


[目次ページに戻る](#)

## CMC と Microsoft Active Directory との併用

### ユーザースガイド

- [Active Directory スキーマ拡張](#)
- [拡張スキーマの概要](#)
- [標準スキーマの Active Directory の概要](#)
- [よくあるお問い合わせ \(FAQ\)](#)

ディレクトリサービスは、ネットワーク上のユーザー、コンピュータ、プリンタなどを制御するのに必要なすべての情報を格納する共通のデータベースを管理しています。貴社が Microsoft® Active Directory® サービスソフトウェアを使用している場合は、CMC へのアクセスを提供するようにソフトウェアを設定できます。これにより、Active Directory ソフトウェアの既存のユーザーに CMC ユーザー権限を追加して管理できます。

 **メモ:** Microsoft Windows® 2000 および Windows Server® 2003 オペレーティングシステムでは Active Directory を使用して CMC のユーザーを認識できます。

## Active Directory スキーマ拡張

Active Directory で CMC へのユーザーアクセスを定義するには、次の 2 つの方法があります。

- 1 デルによって定義された Active Directory オブジェクトを使用する拡張スキーマソリューション。
- 1 Active Directory グループオブジェクトのみを使用する標準スキーマソリューション

## 拡張スキーマと標準スキーマの比較

Active Directory を使って CMC へのアクセス権を設定するには、拡張スキーマまたは標準スキーマソリューションのどちらかを選択する必要があります。

拡張スキーマソリューションの場合

- 1 すべてのアクセスコントロールオブジェクトを Active Directory で管理可能。
- 1 さまざまな CMC で異なる特権レベルのユーザーアクセスを設定できるため、最大の柔軟性を実現します。

標準スキーマソリューションの場合

- 1 標準スキーマは Active Directory オブジェクトのみを使用するためスキーマ拡張は不要です。
- 1 Active Directory 側での設定が簡単。

## 拡張スキーマの概要

拡張スキーマ Active Directory を有効にするには、次の 2 つの方法があります。

- 1 CMC ウェブインタフェースを使用する。手順については、「[拡張スキーマ Active Directory とウェブインタフェースを使用した CMC の設定](#)」を参照してください。
- 1 RACADM CLI ツールを使用する。手順については、「[拡張スキーマ Active Directory と RACADM を使用した CMC の設定](#)」を参照してください。

## Active Directory スキーマ拡張

Active Directory データは、属性とクラスの分散データベースです。Active Directory スキーマには、データベースに追加または挿入するデータタイプを決定する規則があります。

データベースに格納されるクラスの一例として user class があります。ユーザークラスの属性には、ユーザーの姓、名、電話番号などが含まれます。

貴社の環境の固有なニーズを満たす独自の属性やクラスを追加して、データベースを拡張できます。デルでは、スキーマを拡張して、リモート管理の認証と許可をサポートするために必要な変更を含めました。

既存の Active Directory スキーマに追加した属性やクラスは、それぞれ固有の ID で定義する必要があります。業界全体で一意の ID を維持できるよう、Microsoft は Active Directory オブジェクト識別子 (OID) のデータベースを管理しています。Microsoft の Active Directory でスキーマを拡張するために、デルは固有の OID、固有の名前拡張子、デル固有の属性とクラスに一意に関連付けられた属性 ID を確立しました。

デルの拡張子: dell

デルのベース OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280

RAC LinkID 範囲: 12070-2079

## RAC スキーマ拡張の概要

デルは管理者が設定できるプロパティのグループを提供しています。デルの拡張スキーマには、関連、デバイス、特権などのプロパティが含まれます。

関連プロパティは、特定の特権セットのあるユーザーまたはグループを 1 台または複数台の RAC デバイスに関連付けます。このモデルでは、ユーザー、RAC 権限、およびネットワーク上の RAC デバイスを組み合わせる際に最大限の柔軟性が得られる一方、複雑になり過ぎることはありません。

## Active Directory オブジェクトの概要

認証と承認を Active Directory と統合したい CMC が 2 つネットワーク上にある場合は、各 CMC につき少なくとも 1 つの関連オブジェクトと 1 つの RAC デバイスオブジェクトを作成する必要があります。関連オブジェクトは必要なだけいくつでも作成でき、各関連オブジェクトにリンクできるユーザー、ユーザーグループ、RAC デバイスオブジェクトの数にも制限はありません。ユーザーと RAC デバイスオブジェクトは、企業内のどのドメインのメンバーでもかまいません。

ただし、各関連オブジェクトは 1 つの権限オブジェクトにしかリンクできず、ユーザー、ユーザーグループ、RAC デバイスオブジェクトを 1 つの権限オブジェクトにしかリンクできません。この例では、Administrator (システム管理者) は特定の CMC で各ユーザーの権限を制御できます。


RAC デバイスオブジェクトは、Active Directory に照会して認証と許可を実行するための RAC ファームウェアへのリンクです。RAC をネットワークに追加した場合、システム管理者は RAC とそのデバイスオブジェクトをその Active Directory 名で設定して、ユーザーが Active Directory で認証と認可を実行できるようにする必要があります。さらに、ユーザーが認証できるように、RAC を少なくとも 1 つの関連オブジェクトに追加する必要があります。

図 7-1 は、関連オブジェクトがすべての認証と認可に必要な関連付けを提供する仕組みを示しています。

**メモ:** RAC 特権オブジェクトは DRAC 4、DRAC 5、および CMC に適用します。

作成する関連オブジェクトの数に制限はありません。ただし、関連オブジェクトを少なくとも 1 つ作成する必要があり、Active Directory と統合したい各 RAC (CMC) につき 1 つの RAC デバイスオブジェクトが必要です。

図 7-1. Active Directory オブジェクトの典型的なセットアップ

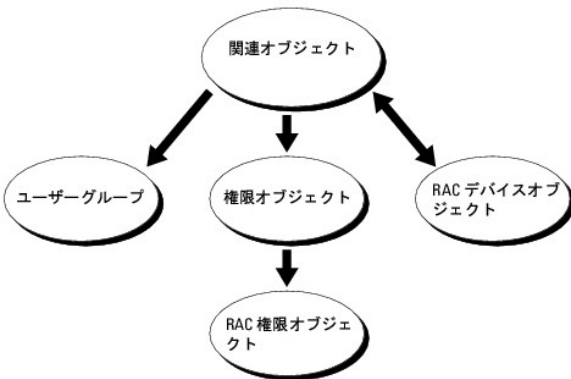


関連オブジェクトに含むことができるユーザー、グループ、RAC デバイスオブジェクトの数に制限はありません。ただし、関連オブジェクトに含むことができる権限オブジェクトは、関連オブジェクト 1 つに 1 つだけです。関連オブジェクトは、RAC (CMC) に「特権」を持つ「ユーザー」を接続します。

また、Active Directory オブジェクトは、単一ドメイン、複数のドメインのいずれに設定することも可能です。たとえば、CMC が 2 つ (RAC1、RAC2) と、既存の Active Directory ユーザーが 3 つ (ユーザー 1、ユーザー 2、ユーザー 3) あるとし、ユーザー 1 とユーザー 2 に 両方の CMC へのシステム管理者権限を与え、ユーザー 3 に RAC2 カードへのログイン特権を与えたいとします。図 7-2 に、このシナリオで Active Directory オブジェクトを設定する方法を示します。

別のドメインからユニバーサルグループを追加する場合、ユニバーサルスコープで関連オブジェクトを作成します。Dell Schema Extender Utility で作成されたデフォルトの関連オブジェクトはドメインローカルグループであり、他のドメインからのユニバーサルグループとは連動しません。

図 7-2. 単一ドメインでの Active Directory オブジェクトの設定

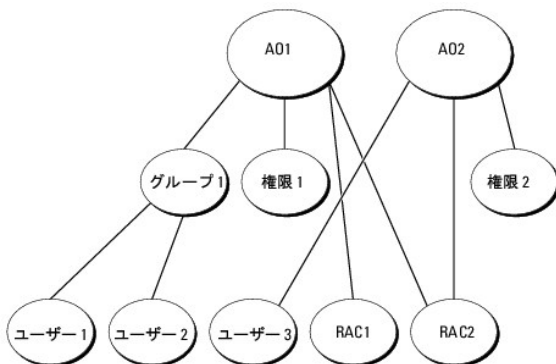


単一ドメインのシナリオでオブジェクトを設定するには

1. 関連オブジェクトを 2 つ作成します。
2. 2 つの CMC を表す 2 つの RAC デバイスオブジェクト、RAC1 と RAC2 を作成します。
3. 2 つの特権オブジェクト、特権 1 と特権 2 を作成します。特権 1 にはすべての特権(システム管理者)、特権 2 にはログイン特権を与えます。
4. ユーザー 1 とユーザー 2 をまとめてグループ 1 とします。
5. グループ 1 を関連オブジェクト 1 (A01)のメンバ、特権 1 を A01 の特権オブジェクトとして、RAC1 と RAC2 を A01 の RAC デバイスとして追加します。
6. ユーザー 3 を関連オブジェクト 2 (A02)のメンバ、特権 2 を A02 の特権オブジェクト、RAC2 を A02 の RAC デバイスとして追加します。

詳細な手順については、「[Active Directory への CMC ユーザーと特権の追加](#)」を参照してください。

図 7-3 に、複数ドメインの Active Directory オブジェクトの例を示します。このシナリオでは、CMC が 2 つ(RAC1 と RAC2)と、既存の Active Directory ユーザーが 3 つ(ユーザー 1、ユーザー 2、ユーザー 3)あるとします。ユーザー 1 はドメイン 1 に存在し、ユーザー 2 とユーザー 3 はドメイン 2 に存在しています。このシナリオでは、ユーザー 1 とユーザー 2 に両方の CMC へのシステム管理者特権を持つように設定し、ユーザー 3 に RAC2 カードへのログイン特権を持つようにします。

図 7-3. 複数ドメインでの Active Directory オブジェクトの設定

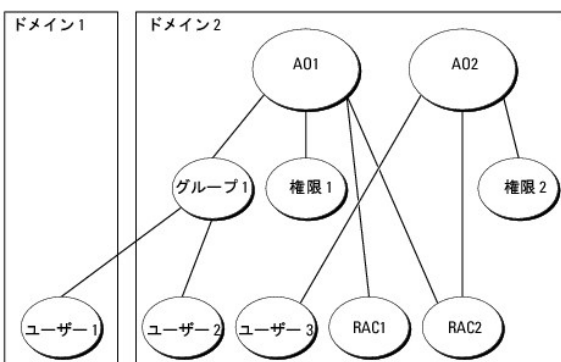

複数ドメインのシナリオでオブジェクトを設定するには

1. ドメインのフォレスト機能がネイティブまたは Windows 2003 モードになっていることを確認します。
2. 2 つの関連オブジェクト A01(ユニバーサルスコープ)と A02 を任意のドメインに作成します。  
[図 7-3](#) に、ドメイン 2 のオブジェクトを示します。
3. 2 つの CMC を表す 2 つの RAC デバイスオブジェクト、RAC1 と RAC2 を作成します。
4. 2 つの特権オブジェクト、特権 1 と特権 2 を作成します。特権 1 にはすべての特権(システム管理者)、特権 2 にはログイン特権を与えます。
5. ユーザー 1 とユーザー 2 をまとめてグループ 1 とします。グループ 1 のグループスコープはユニバーサルでなければなりません。
6. グループ 1 を関連オブジェクト 1 (A01)のメンバ、特権 1 を A01 の特権オブジェクトとして、RAC1 と RAC2 を A01 の RAC デバイスとして追加します。
7. ユーザー 3 を関連オブジェクト 2 (A02)のメンバ、特権 2 を A02 の特権オブジェクト、RAC2 を A02 の RAC デバイスとして追加します。

## CMC にアクセスするための拡張スキーマ Active Directory の設定

Active Directory を使用して CMC にアクセスする前に、Active Directory ソフトウェアと CMC を設定します。

1. Active Directory スキーマを拡張します(「[Active Directory スキーマの拡張](#)」を参照)。
2. Active Directory ユーザーおよびコンピュータのスナップインを拡張します(「[Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインへの Dell 拡張のインストール](#)」を参照)。
3. CMC ユーザーとその権限を Active Directory に追加します(「[Active Directory への CMC ユーザーと特権の追加](#)」を参照)。
4. 各ドメインコントローラ上で SSL を有効にします。
5. CMC ウェブインタフェースまたは RACADM を使用して、CMC Active Directory プロパティを設定します(「[拡張スキーマ Active Directory とウェブインタフェースを使用した CMC の設定](#)」または「[拡張スキーマ Active Directory と RACADM を使用した CMC の設定](#)」を参照)。

## Active Directory スキーマの拡張

Active Directory スキーマを拡張すると、Dell の組織単位、スキーマのクラスと属性、サンプル権限、および関連オブジェクトが Active Directory スキーマに追加されます。スキーマを拡張する前に、ドメインフォレストのスキーママスター Flexible Single Master Operation (FSMO) Role Owner にスキーマ管理者特権を持っていることを確認してください。

次のいずれかの方法を使用してスキーマを拡張できます。

- 1 Dell Schema Extender ユーティリティ
- 1 LDIF スクリプトファイル

LDIF スクリプトファイルを使用すると、Dell の組織単位はスキーマに追加されません。

LDIF ファイルと Dell Schema Extender はそれぞれ『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の次のディレクトリに入っています。

- 1 <DVDdrive>:\SYSTEMGMT\ManagementStation\support\  
OMActiveDirectory\_Tools\<installation type>\LDIF Files
- 1 <DVDdrive>:\SYSTEMGMT\ManagementStation\support\  
OMActiveDirectory\_Tools\<installation type>\Schema Extender

LDIF ファイルを使用するには、LDIF\_Files ディレクトリにある readme の説明を参照してください。Active Directory スキーマを拡張するために Dell Schema Extender を利用する手順については、「[Dell Schema Extender の使用](#)」を参照してください。

Schema Extender または LDIF ファイルのコピーと実行はどの場所からでもできます。

## Dell Schema Extender の使用

 **注意:** Dell Schema Extender (スキーマ拡張ユーティリティ) は、SchemaExtenderOem.ini ファイルを使用します。Dell Schema Extender ユーティリティが正しく機能するように、このファイルの名前は変更しないでください。

- 1 **ようこそ** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 2 警告を読んでから、もう一度 **次へ** をクリックします。
- 3 **資格情報で現在のログの使用** を選択するか、スキーマ Administrator 権限でユーザー名とパスワードを入力します。
- 4 Dell Schema Extender を実行するには、**次へ** をクリックします。
- 5 **完了** をクリックします。

スキーマが拡張されます。スキーマ拡張子を確認するには、Microsoft 管理コンソール (MMC) と Active Directory スキーマスナップインを使用して、次のものがあることを確認します。

- 1 クラス - 「[表 7-1](#)」～「[表 7-6](#)」を参照
- 1 属性 - 「[表 7-7](#)」を参照

MMC で Active Directory スキーマスナップインを有効にして使用方法については、Microsoft のマニュアルを参照してください。

**表 7-1. Active Directory に追加されるクラスのクラス定義  
固有の属性**

クラス名	割り当てられるオブジェクト識別番号 (OID)
dellRacDevice	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.1
dellAssociationObject	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.2
dellRACPrivileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.3
dellPrivileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
dellProduct	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5

**表 7-2. dellRacDevice クラス**

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.1
説明	Dell RAC デバイスを表します。RAC デバイスは Active Directory では dellRacDevice として設定する必要があります。この設定にすると、CMC から Active Directory に Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) クエリを送信できます。
クラスの種類	構造体クラス
SuperClasses	dellProduct
属性	dellSchemaVersion



dellRacType
-------------

表 7-3. dellAssociationObject クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.2
説明	Dell 関連オブジェクトを表します。この関連オブジェクトはユーザーとデバイスを結び付けます。
クラスの種類	構造体クラス
SuperClasses	グループ
属性	dellProductMembers dellPrivilegeMember

表 7-4. dellRAC4Privileges クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.3
説明	CMC デバイスの承認権限(特権)を定義します。
クラスの種類	補助クラス
SuperClasses	なし
属性	dellIsLoginUser dellIsCardConfigAdmin dellIsUserConfigAdmin dellIsLogClearAdmin dellIsServerResetUser dellIsTestAlertUser dellIsDebugCommandAdmin dellPermissionMask1 dellPermissionMask2

表 7-5. dellPrivileges クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
説明	Dell の特権(承認権限)のコンテナクラス。
クラスの種類	構造体クラス
SuperClasses	ユーザー
属性	dellRAC4Privileges

表 7-6. dellProduct クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5
説明	すべての Dell 製品が派生するメインクラス。
クラスの種類	構造体クラス
SuperClasses	コンピュータ
属性	dellAssociationMembers

表 7-7. Active Directory スキーマに追加された属性のリスト

<b>割り当てられる OID/ 構文オブジェクト識別子</b>	<b>単一値</b>
属性:dellPrivilegeMember 説明:この属性に属する dellPrivilege オブジェクトのリスト。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.1 識別名:(LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE
属性:dellProductMembers 説明:このロールに属する dellRacDevices オブジェクトのリスト。この属性は dellAssociationMembers バックワードリンクへのフォワードリンクです。 リンク ID: 12070	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.2	FALSE

識別名:(LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	
<b>属性:deHllsCardConfigAdmin</b>	
説明:ユーザーがデバイスの設定権限がある場合には TRUE。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.4	TRUE
ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	
<b>属性:deHllsLoginUser</b>	
説明:ユーザーがデバイスでログイン権限がある場合には TRUE。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.3	TRUE
ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	
<b>属性:deHllsCardConfigAdmin</b>	
説明:ユーザーがデバイスの設定権限がある場合には TRUE。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.4	TRUE
ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	
<b>属性:deHllsUserConfigAdmin</b>	
説明:ユーザーがデバイスのユーザー設定システム管理者権限がある場合には TRUE。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.5	TRUE
ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	
<b>属性:deHllsLogClearAdmin</b>	
説明:ユーザーがデバイスのログのクリアシステム管理者権限がある場合には TRUE。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.6	TRUE
ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	
<b>属性:deHllsServerResetUser</b>	
説明:ユーザーがデバイスのサーバーリセット権限がある場合には TRUE。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.7	TRUE
ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	
<b>属性:deHllsTestAlertUser</b>	
説明:ユーザーがデバイスのテスト警告ユーザー権限がある場合には TRUE。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.10	TRUE
ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	
<b>属性:deHllsDebugCommandAdmin</b>	
説明:ユーザーがデバイスのデバッグコマンドシステム管理者権限がある場合には TRUE。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.11	TRUE
ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	
<b>属性:deHllSchemaVersion</b>	
説明:現在のスキーマバージョンを使用してスキーマをアップデートします。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.12	TRUE
Case Ignore String(LDAPTYPE_CASEIGNORESTRING 1.2.840.113556.1.4.905)	
<b>属性:deHllRacType</b>	
説明:この属性は dellRacDevice オブジェクトの現在の RAC タイプで、dellAssociationObjectMembers フォワードリンクへのバックワードリンクです。	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.13	TRUE
Case Ignore String(LDAPTYPE_CASEIGNORESTRING 1.2.840.113556.1.4.905)	
<b>属性:dellAssociationMembers</b>	
説明:この製品に属する dellAssociationObjectMembers のリスト。この属性は dellProductMembers リンク属性へのバックワードリンクです。	
リンク ID: 12071	
OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.14	FALSE
識別名 (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	
<b>属性:dellPermissionsMask1</b>	

OID:1.2.840.113556.1.8000.1280.1.6.2.1 整数(LDAPTYPE_INTEGER)	
属性: dellPermissionsMask2	
OID:1.2.840.113556.1.8000.1280.1.6.2.2 整数(LDAPTYPE_INTEGER)	

## Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインへの Dell 拡張のインストール

Active Directory でスキーマを拡張する場合は、RAC(CMC)デバイス、ユーザーとユーザーグループ、RAC 関連、RAC 特権などを管理できるように、Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインも拡張する必要があります。

『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を使ってシステム管理ソフトウェアをインストールする場合、インストール手順中に **Active Directory ユーザーとコンピュータ スナップインのDell拡張** を選択するとスナップインを拡張できます。システム管理ソフトウェアのインストールの手順については、『Dell OpenManage ソフトウェアクイックインストールガイド』を参照してください。

Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインの詳細については、Microsoft のマニュアルを参照してください。

## Administrator Pack のインストール

Active Directory CMC オブジェクトを管理している各システムに、Administrator Pack をインストールする必要があります。Administrator Pack をインストールしないと、コンテナ内の Dell RAC オブジェクトを表示できません。

## Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインの開始

Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインを開くには

- ドメインコントローラにログインしている場合は、**スタート**→**Active Directory ユーザーとコンピュータ** の順にクリックします。

ドメインコントローラにログインしていない場合は、適切な Microsoft Administrator Pack がローカルシステムにインストールされている必要があります。この Administrator Pack をインストールするには、**スタート**→**ファイル名を指定して実行** の順にクリックし、MMC と入力して <Enter> を押します。

Microsoft Management Console (MMC) が表示されます。

- コンソール 1** ウィンドウで、**ファイル** (または Windows 2000 を実行しているシステムでは**コンソール**) をクリックします。
- スナップインの追加と削除** をクリックします。
- Active Directory ユーザーとコンピュータ** スナップインを選択し、**追加** をクリックします。
- 閉じる** をクリックして **OK** をクリックします。

## Active Directory への CMC ユーザーと特権の追加

Dell の拡張 Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインを使用して、RAC、関連、および特権オブジェクトを作成すると、CMC のユーザーと特権を追加できます。各オブジェクトタイプを追加するには

- RAC デバイスオブジェクトの作成
- 権限オブジェクトの作成
- 関連オブジェクトの作成
- 関連オブジェクトへのオブジェクトの追加

## RAC デバイスオブジェクトの作成


- MMC **コンソールルート** ウィンドウでコンテナを右クリックします。
- Select **新規**→**Dell RAC オブジェクト** を選択します。

**新規オブジェクト** ウィンドウが表示されます。

- 新しいオブジェクトの名前を入力します。この名前は、[拡張スキーマ Active Directory とウェブインタフェースを使用した CMC の設定](#) のステップ 8a で入力する CMC 名と同一でなければなりません。

4. RAC デバイスオブジェクト を選択します。
5. OK をクリックします。

## 権限オブジェクトの作成

 **メモ:** 権限オブジェクトは、関係する関連オブジェクトと同じドメインに作成する必要があります。

1. **コンソールのルート**(MMC) ウィンドウでコンテナを右クリックします。
2. **新規** → Dell RAC オブジェクト の順に選択します。  
**新規オブジェクト** ウィンドウが表示されます。
3. 新しいオブジェクトの名前を入力します。
4. **権限オブジェクト** を選択します。
5. OK をクリックします。
6. 作成した権限オブジェクトを右クリックして **プロパティ** を選択します。
7. RAC **特権** タブをクリックし、ユーザーに与える権限を選択します。CMC のユーザー権限の詳細については、「[ユーザータイプ](#)」を参照してください。

## 関連オブジェクトの作成

関連オブジェクトはグループから派生し、グループタイプが含まれている必要があります。関連スコープは関連オブジェクトのセキュリティグループの種類を指定します。関連オブジェクトを作成する場合は、追加するオブジェクトの種類に適用される関連スコープを選択します。

たとえば、**ユニバーサル** を選択すると、関連オブジェクトは Active Directory ドメインがネイティブモード以上で機能している場合にのみ使用可能になります。

1. **コンソールのルート**(MMC) ウィンドウでコンテナを右クリックします。
2. **新規** → Dell RAC オブジェクト の順に選択します。  
**新規オブジェクト** ウィンドウが開きます。
3. 新しいオブジェクトの名前を入力します。
4. **関連オブジェクト** を選択します。
5. **関連オブジェクト** のスコープを選択します。
6. OK をクリックします。

## 関連オブジェクトへのオブジェクトの追加

**関連オブジェクトプロパティ** ウィンドウを使用すると、ユーザーまたはユーザーグループ、権限オブジェクト、RAC デバイスまたは RAC デバイスグループ間の関連付けができます。Windows 2000 モード以降のシステムを使用している場合は、ユニバーサルグループを使ってユーザーまたは RAC オブジェクトでドメインを拡張する必要があります。

ユーザーおよび RAC デバイスのグループを追加できます。Dell 関連グループと Dell に関連しないグループを作成する手順は同じです。

## ユーザーまたはユーザーグループの追加

1. **関連オブジェクト** を右クリックし、**プロパティ** を選択します。
2. **ユーザー** タブを選択して、**追加** を選択します。
3. ユーザーまたはユーザーグループの名前を入力し、OK をクリックします。

**権限オブジェクト** タブをクリックして、RAC デバイスに認証するときにユーザーまたはユーザーグループの権限を定義する関連に、権限オブジェクトを追加します。関連オブジェクトに追加できる権限オブジェクトは 1 つだけです。

## 権限の追加

1. **権限オブジェクト**タブを選択し、**追加** をクリックします。
2. 権限オブジェクト名を入力し、**OK** をクリックします。

**製品** タブをクリックして、1 台または複数台の RAC デバイスを関連に追加します。関連デバイスは、ネットワークに接続している RAC デバイスのうち、定義したユーザーまたはユーザーグループが使用できるものを指定します。関連オブジェクトには複数の RAC デバイスを追加できます。


## RAC デバイスまたは RAC デバイスグループの追加

RAC デバイスまたは RAC デバイスグループを追加するには、次の手順に従います。

1. **製品** タブを選択して **追加** をクリックします。
2. RAC デバイスまたは RAC デバイスグループの名前を入力し、**OK** をクリックします。
3. **プロパティ** ウィンドウで、**適用**、**OK** の順にクリックします。

## 拡張スキーマ Active Directory とウェブインターフェースを使用した CMC の設定

1. CMC ウェブインターフェースにログインします。
2. システムツリーで **Chassis**(シャーシ)を選択します。
3. **ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックして、**Active Directory** サブタブをクリックします。**Active Directory メインメニュー** ページが表示されます。
4. **ラジオボタンの設定** を選択し、**次へ** をクリックします。**Active Directory の設定と管理** ページが表示されます。
5. **共通設定** セクションで以下の操作を行います。
  - a. **Active Directory を有効にする** チェックボックスをオンにします。
  - b. **ルートドメイン名** を入力します。**ルートドメイン名** はフォレストのルートドメインの完全修飾名です。  
 **メモ:** **ルートドメイン名** は x.y の命名規則に従う有効なドメイン名でなければなりません。x は 1 ~ 256 文字の ASCII 文字列で文字間にスペースは挿入できません。y は com、edu、gov、int、mil、net、org などの有効なドメイン名の種類です。
  - c. **タイムアウト** の時間を秒単位で入力します。**設定範囲:** 15 ~ 300 秒 **デフォルト:** 90 秒
6. **オプション:**ドメインコントローラとグローバルカタログの検索を呼び出す場合は、**検索する AD サーバーの検索 (オプション)** チェックボックスをオンにし、以下の操作を行います。
  - a. **ドメインコントローラ** テキストフィールドに、Active Directory サービスがインストールされているサーバーを入力します。
  - b. **グローバルカタログ** テキストフィールドに、Active Directory ドメインコントローラ上のグローバルカタログの場所を入力します。グローバルカタログは Active Directory フォレストを検索するためのリソースを提供します。
7. **Active Directory スキーマの選択** 領域で **拡張スキーマの使用** ラジオボタンを選択します。
8. **拡張スキーマの設定** セクションで、以下の操作を行います。
  - a. **CMC 名** を入力します。**CMC 名** は Active Directory で CMC カードを一意に識別します。**CMC 名** は、ドメインコントローラで作成した新しい CMC オブジェクトの共通ネーム (CN)と同じでなければなりません。**CMC 名** は 1 ~ 256 文字の ASCII 文字列で、文字間にスペースは挿入できません。
  - b. **CMC ドメイン名** を入力します(例:cmc.com)。**CMC ドメイン名** は、Active Directory CMC オブジェクトがあるドメインの DNS 名(文字列)です。名前は x.y から成る有効なドメイン名にします。x は文字間に空白文字のない 1 ~ 256 の ASCII 文字列で、y は com、edu、gov、int、mil、net、org などの有効なドメインタイプです。
9. **適用** をクリックして設定を保存します。  
 **メモ:** 次のステップに進んで別のページへ移動する前に、設定を適用する必要があります。設定を適用しなければ、次のページへ移動したとき、入力した設定が失われます。
10. **Active Directory メインメニューに戻る** をクリックします。
11. **AD 証明書のアップロード** ラジオボタンを選択し、**次へ** をクリックします。**証明書のアップロード** ページが表示されます。
12. 証明書のファイルパスをテキストフィールドに入力するか、 **参照** をクリックして証明書ファイルを選択します。

 **メモ:** アップロードする証明書の相対ファイルパスが **ファイルパス** の値に表示されます。フルパスおよび正しいファイル名とファイル拡張子を含む絶対ファイルパスを入力する必要があります。

ドメインコントローラの SSL 証明書には、ルート認証局による署名が必要です。CMC にアクセスする管理ステーションで、ルート認証局の署名付き証明書が使用可能でなければなりません。

13. **適用** をクリックします。**適用** をクリックした後、CMC ウェブサーバー が自動的に再起動します。
14. CMC ウェブインタフェースに再びログインします。
15. システムツリーで **シャーシ** を選択し、**ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックしてから **ネットワーク** サブタブをクリックします。**ネットワーク設定** ページが表示されます。
16. **DHCP を使用 (NIC IP アドレスを使用)** が有効 (チェックボックスがオン) の場合は、以下のいずれかを行います。
  - 1 DHCP を使用して DNS サーバーアドレスを取得する を選択して、DHCP サーバーが DNS サーバーアドレスを自動的に取得できるようにするか、
  - 1 DHCP を使用して DNS サーバーアドレスを取得する チェックボックスをオフにしたままで、フィールドにプライマリおよび代替 DNS サーバーの IP アドレスを入力して DNS サーバーの IP アドレスを手動で設定します。
17. **変更の適用** をクリックします。

CMC 拡張スキーマ Active Directory 機能の設定が完了します。

## 拡張スキーマ Active Directory と RACADM を使用した CMC の設定


ウェブインタフェースでなく、RACADM CLI ツールを使用した拡張スキーマで CMC Active Directory 機能を設定するには、次のコマンドを使用します。

1. CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADEnable 1
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADType 1
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADRacDomain <CMC の完全修飾ドメイン名>
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADRootDomain <完全修飾ルートドメイン名>
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADRacName <CMC のコモンネーム>
racadm sslcertupload -t 0x2 -f <ADS ルート CA 証明書> -r
racadm sslcertdownload -t 0x1 -f <CMC の SSL 証明書>
```

**オプション:** DNS サーバーから返されたサーバーを使用せずに、LDAP またはグローバルカタログサーバーを指定してユーザー名を検索する場合は、次の **サーバーの指定** オプションを有効にします。

```
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADSpecifyServerEnable 1
```

 **メモ:** **サーバーの指定** オプションを使用すると、認証局の署名付き証明書が、指定したサーバーの名前と照合されません。IP アドレスだけでなくホスト名も入力できるため、CMC システム管理者にとっては特に便利です。


**サーバーの指定** オプションを有効にした後、サーバーの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) で LDAP サーバーとグローバルカタログを指定できます。FQDN はサーバーのホスト名とドメイン名で構成されます。


LDAP サーバーを指定するには以下のように入力します。


```
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADDomainController <AD ドメインコントローラの IP アドレス>
```

グローバルカタログサーバーを指定するには以下のように入力します。

```
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADGlobalCatalog <AD グローバルカタログの IP アドレス>
```

 **メモ:** IP アドレスを 0.0.0.0 に設定すると、CMC のサーバー検索が無効になります。

 **メモ:** コンマ区切りの LDAP または グローバルカタログサーバーのリストを指定できます。CMC では、最大 3 個の IP アドレスまたはホスト名を指定できます。

 **メモ:** すべてのドメインとアプリケーションに LDAP が正しく設定されていないと、既存のアプリケーション / ドメインの機能中に予期せぬ結果を招くことがあります。

2. 次のいずれかのオプションを使用して DNS サーバーを指定します。

- 1 CMC で DHCP が有効になり、DHCP サーバーによって自動的に取得された DNS アドレスを使用する場合は、次のコマンドを入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServersFromDHCP 1
```

- 1 CMC で DHCP が無効になっている場合や、DHCP が有効でも DNS の IP アドレスを手動で指定したい場合は、次のコマンドを入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServersFromDHCP 0
```

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServer1 <一次 DNS IP アドレス>
```

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServer2 <二次 DNS IP アドレス>
```

これで、拡張スキーマ機能の設定は完了しました。

## 標準スキーマの Active Directory の概要

Active Directory の統合に標準スキーマを使用する場合は、Active Directory と CMC の両方で設定が必要になります。

Active Directory 側では、標準グループオブジェクトがロール(役割)グループとして使用されます。CMC のアクセス権を持つユーザーはロールグループのメンバーとなります。

このユーザーに特定の CMC カードへのアクセスを与えるには、ロールグループ名とそのドメイン名を特定の CMC カードで設定する必要があります。拡張スキーマソリューションとは異なり、ロールと特権レベルは Active Directory ではなく各 CMC カードで定義されます。各 CMC につき最大 5 つのロールグループを設定および定義できます。[表 5-10](#)はロールグループの権限レベルを、[表 7-8](#)はロールグループのデフォルト設定を示したものです。

図 7-4. Active Directory と標準スキーマによる CMC の設定

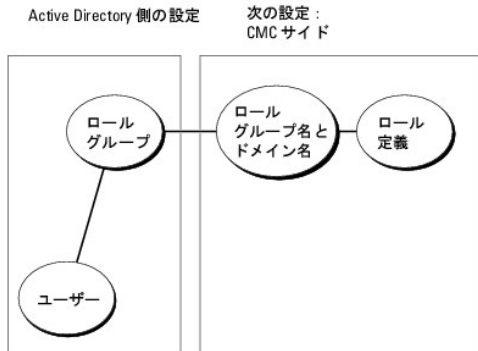


表 7-8. ロール(役割)グループのデフォルト権限

ロール(役割)グループ	デフォルトの権限レベル	許可する権限	ビットマスク
1	なし	1 CMC ログインユーザー 1 シヤージ設定システム管理者 1 ユーザー設定システム管理者 1 ログのクリアシステム管理者 1 シヤージ制御システム管理者(電源コマンド) 1 スーパーユーザー 1 Server Administrator 1 テスト警告ユーザー 1 デバッグコマンドユーザー 1 ファブリック A システム管理者 1 ファブリック B システム管理者 1 ファブリック C システム管理者	0x00000fff
2	なし	1 CMC ログインユーザー 1 ログのクリアシステム管理者 1 シヤージ制御システム管理者(電源コマンド) 1 Server Administrator 1 テスト警告ユーザー 1 ファブリック A システム管理者 1 ファブリック B システム管理者 1 ファブリック C システム管理者	0x000000f9
3	なし	CMC ログインユーザー	0x00000001
4	なし	権限の割り当てなし	0x00000000
5	なし	権限の割り当てなし	0x00000000

**メモ:** ビットマスク値を使用するのは、RACADM で標準スキーマを設定する場合に限ります。

**メモ:** ユーザー権限の詳細については、「[ユーザータイプ](#)」を参照してください。

標準スキーマ Active Directory を有効にするには、次の 2 つの方法があります。

- 1 CMC ウェブインタフェースの使用。[標準スキーマ Active Directory とウェブインタフェースを使用した CMC の設定](#)を参照してください。

- 1 RACADM CLI ツールの使用。 [標準スキーマ Active Directory と RACADM を使用した CMC の設定](#) を参照してください。

## CMC にアクセスするための標準スキーマ Active Directory の設定

Active Directory ユーザーが CMC にアクセスできるようにするには、次の手順を実行して Active Directory を設定する必要があります。

1. Active Directory サーバー(ドメインコントローラ)で、Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインを開きます。
2. グループを作成するか、既存のグループを選択します。CMC でウェブインタフェースまたは RACADM を使用して、グループ名とこのドメインの名前を設定する必要があります。

詳細については、「[標準スキーマ Active Directory とウェブインタフェースを使用した CMC の設定](#)」および「[標準スキーマ Active Directory と RACADM を使用した CMC の設定](#)」を参照してください。


3. Active Directory ユーザーを、CMC にアクセスする Active Directory グループのメンバーとして追加します。

## 標準スキーマ Active Directory とウェブインタフェースを使用した CMC の設定

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
3. **ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックして、Active Directory サブタブをクリックします。Active Directory **メインメニュー** ページが表示されます。
4. **設定オプション** を選択し、**次へ** をクリックします。Active Directory の **設定と管理** ページが表示されます。
5. **共通設定** セクションで以下の操作を行います。
  - a. **Active Directory を有効にする** チェックボックスをオンにします。
  - b. **ルートドメイン名** を入力します。**ルートドメイン名** はフォレストのルートドメインの完全修飾名です。  
 **メモ:** **ルートドメイン名** は x.y の命名規則に従う有効なドメイン名でなければなりません。x は 1 ~ 256 文字の ASCII 文字列で文字間にスペースは挿入できません。y は com、edu、gov、int、mil、net、org などの有効なドメイン名の種類です。
  - c. **タイムアウト** の時間を秒単位で入力します。**設定範囲:** 15 ~ 300 秒 **デフォルト:** 90 秒
6. **オプション:** ドメインコントローラとグローバルカタログの検索を呼び出す場合は、**検索する AD サーバーの検索 (オプション)** チェックボックスをオンにし、以下の操作を行います。
  - a. **ドメインコントローラ** テキストフィールドに、Active Directory サービスがインストールされているサーバーを入力します。
  - b. **グローバルカタログ** テキストフィールドに、Active Directory ドメインコントローラ上のグローバルカタログの場所を入力します。グローバルカタログは Active Directory フォレストを検索するためのリソースを提供します。
7. Active Directory スキーマの選択セクションで **標準スキーマの使用** をクリックします。
8. **適用** をクリックして設定を保存します。  
 **メモ:** 次のステップに進んで別のページへ移動する前に、設定を適用する必要があります。設定を適用しなければ、次のページへ移動したとき、入力した設定が失われます。
9. **標準スキーマの設定** セクションで、**ロールグループ** をクリックします。The **ロールグループの設定** ページが表示されます。
10. **グループ名** を入力します。グループ名は、CMC カードに関連付けられた Active Directory でロールグループを識別します。
11. **グループドメイン** を入力します。**グループドメイン** はフォレストのルートドメインの完全修飾名です。
12. **ロールグループの特権** ページで、グループの特権を選択します。  
特権を変更すると、既存の**ロールグループの特権**(システム管理者、パワーユーザー、ゲストユーザー)がカスタムグループまたは適切なロールグループの特権に変更されます。[表 5-10](#) を参照してください。
13. **適用** をクリックして、ロール(役割)グループの設定を保存します。
14. **Active Directory の設定と管理に戻る** をクリックします。
15. **Active Directory メインメニューに戻る** をクリックします。
16. ドメインフォレストのルート認証局の署名付き証明書を CMC にアップロードします。



- a. **Active Directory CA 証明書をアップロードする** チェックボックスを選択し、**次へ** をクリックします。
- b. **証明書のアップロード** ページで、証明書のファイルパスを入力するか、証明書ファイルの場所まで移動します。

 **メモ:** アップロードする証明書の相対ファイルパスが **ファイルパス** の値に表示されます。フルパスおよび正しいファイル名とファイル拡張子を含む絶対ファイルパスを入力する必要があります。

ドメインコントローラの SSL 証明書は、ルート認証局の署名付き証明書で署名されていなければなりません。CMC にアクセスする管理ステーションで、ルート認証局の署名付き証明書が使用可能でなければなりません。

- c. **適用** をクリックします。**適用** をクリックした後、CMC ウェブサーバー が自動的に再起動します。
17. CMC Active Directory 機能の設定を完了するには、ログアウトしてから CMC にログインします。
  18. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
  19. **ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックします。
  20. **ネットワーク** サブタブをクリックします。**ネットワーク設定** ページが表示されます。
  21. **ネットワーク設定** で **DHCP を使用 (NIC IP アドレス用)** が選択されている場合、**DHCP を使用** を選択して **DNS サーバーアドレスを取得** を選択します。  
DNS サーバーの IP アドレスを手動で入力するには、**DHCP を使用して DNS サーバーアドレスを取得する** チェックボックスをオフにし、一次および代替 DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
  22. **変更の適用** をクリックします。

これで、CMC 標準スキーマ Active Directory 機能の設定が完了します。

## 標準スキーマ Active Directory と RACADM を使用した CMC の設定

標準スキーマの CMC Active Directory 機能を RACADM CLI を使用して設定するには、次のコマンドを使用します。

1. CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADEnable 1
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADType 2
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADRootDomain <完全修飾ルートドメイン名>
racadm config -g cfgStandardSchema -i <インデックス> -o cfgSSADRoleGroupName <ロールグループの共通ネーム>
racadm config -g cfgStandardSchema -i <インデックス> -o cfgSSADRoleGroupDomain <完全修飾ドメイン名>
racadm config -g cfgStandardSchema -i <インデックス> -o cfgSSADRoleGroupPrivilege <特定のユーザー権限のビットマスク番号>
racadm sslcertupload -t 0x2 -f <ADS ルート CA 証明書>
racadm sslcertdownload -t 0x1 -f <RAC SSL 証明書>
```

 **メモ:** ビットマスク番号については、「[ユーザー権限に成じたビットマスク](#)」を参照してください。

2. 次のいずれかのオプションを使用して DNS サーバーを指定します。

1. CMC で DHCP が有効になり、DHCP サーバーによって自動的に取得された DNS アドレスを使用する場合は、次のコマンドを入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServersFromDHCP 1
```

1. CMC で DHCP が無効になっている場合や、手動で DNS の IP アドレスを入力する場合は、次のコマンドを入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServersFromDHCP 0
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServer1 <一次 DNS IP アドレス>
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServer2 <セカンダリ DNS IP アドレス>
```

## よくあるお問い合わせ(FAQ)

[表 7-9](#) は、CMC で Active Directory を使用する場合によく寄せられる質問とその回答のリストです。

表 7-9. CMC と Active Directory の併用 :よくあるお問い合わせ (FAQ)

質問	回答
複数のツリーで Active Directory を使って CMC にログインできますか？	はい。CMC の Active Directory クエリアルゴリズムでは、1 つのフォレストで複数のツリーをサポートします。
混合モードで(フォレストのドメインコントローラが Microsoft Windows NT® 2000 や Windows Server® 2003 など、異なるオペレーティングシステムを実行) Active Directory を使って CMC にログインできますか？	はい。混合モードでは、CMC クエリプロセスで使用されるすべてのオブジェクト(ユーザー、RAC デバイスオブジェクト、関連オブジェクトなど)が同じドメインになければなりません。 デル拡張 Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインはモードをチェックし、混合モードであれば、ドメイン間でオブジェクトを作成するためにユーザーを制限します。
CMC と Active Directory の併用では複数のドメイン環境をサポートしていますか？	はい。ドメインフォレストの機能レベルは、ネイティブか Windows 2003 モードである必要があります。また、関連オブジェクト、RAC ユーザーオブジェクト、および RAC デバイスオブジェクト(関連オブジェクトを含む)にあるグループはユニバーサルグループでなければなりません。
これらの Dell 拡張オブジェクト(Dell 関連オブジェクト、Dell RAC デバイス、および Dell 権限オブジェクト)をいくつかのドメインに分散できますか？	関連オブジェクトと権限オブジェクトは同じドメインの中に置く必要があります。Dell 拡張 Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインを使用すると、これら 2 つのオブジェクトを同じドメインに作成しなければなりません。その他のオブジェクトは別のドメインに作成することができます。
ドメインコントローラの SSL 設定に何か制限はありますか？	はい。CMC では、信頼できる認証局の署名付き SSL 証明書を 1 つしかアップロードできないため、フォレスト内の Active Directory サーバーの SSL 証明書はすべて同じルート認証局によって署名される必要があります。
新しい RAC 証明書を作成しアップロードしましたが、ウェブインタフェースが起動しません。	Microsoft 証明書サービスを使用して RAC 証明書を生成した場合、証明書の作成時に <b>ウェブ証明書</b> でなく <b>ユーザー証明書</b> を誤って選択した可能性があります。 回復するには、CSR を生成し、Microsoft 証明書サービスから新しいウェブ証明書を作成し、次の RACADM コマンドを入力してアップロードします。  <pre>racadm sslcsrgen [-g] [-u] [-f {ファイル名}]  racadm sslcertupload -t 1 -f {web_sslcert}</pre>
Active Directory 認証を使って CMC にログインできない場合は、どうすればよいですか?この問題はどのようにトラブルシューティングできますか？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログインに NetBIOS 名でなく、正しいユーザードメイン名が使用されていることを確認します。</li> <li>2. ローカル CMC ユーザーアカウントがある場合は、ローカルの資格情報を使用して CMC にログインします。</li> </ol> <p>ログインした後、次の手順を実行してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. CMC Active Directory 設定ページの <b>Active Directory を有効にする</b> チェックボックスがオンになっていることを確認します。</li> <li>b. CMC ネットワーク設定ページの DNS 設定が正しいことを確認します。</li> <li>c. Active Directory ルート認証局の署名付き証明書から Active Directory 証明書を CMC にアップロードしたことを確認します。</li> <li>d. ドメインコントローラの SSL 証明書の有効期限が切れていないことを確認します。</li> <li>e. <b>CMC 名</b>、<b>ルートドメイン名</b>、および <b>CMC ドメイン名</b> が Active Directory の環境設定と一致していることを確認します。</li> <li>f. CMC のパスワードが 127 文字以内であることを確認します。CMC は最大 256 文字のパスワードをサポートしていますが、Active Directory がサポートしているパスワード長は最大 127 文字です。</li> </ol>

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## CMC プロパティデータベースグループとオブジェクト定義

### ユーザズガイド

- [表示可能な文字](#)
- [idRacInfo \(読み取り専用\)](#)
- [cfgLanNetworking](#)
- [cfgCurrentLanNetworking \(読み取り専用\)](#)
- [cfgRemoteHosts](#)
- [cfgUserAdmin](#)
- [cfgEmailAlert](#)
- [cfgSessionManagement](#)
- [cfgSerial](#)
- [cfgNetTuning](#)
- [cfgQobSnmp](#)
- [cfgTraps](#)
- [cfgAlerting](#)
- [cfgRacTuning](#)
- [cfgRacSecurity](#)
- [cfgActiveDirectory](#)
- [cfgStandardSchema](#)
- [cfgChassisPower](#)
- [cfgServerInfo](#)
- [cfgKVMInfo](#)

CMC プロパティデータベースには CMC の設定情報が含まれています。データは関連オブジェクト別に整理され、オブジェクトはオブジェクトグループ別に整理されています。本項には、プロパティデータベースでサポートされているグループとオブジェクトの ID のリストが掲載されています。

グループとオブジェクト ID を RACADM サブコマンド `config` (「[config](#)」を参照) および `getconfig` (「[getconfig](#)」を参照) と一緒に使用して CMC を設定します。以下の各項で、それぞれのオブジェクトについて説明し、オブジェクトが読み取り可能か、書き込み可能か、またはその両方が可能であることを示します。

文字列の値は、特に記載のない限り、表示可能な ASCII 文字のみとします。

---

### 表示可能な文字

表示可能文字には以下の文字セットが含まれます。


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789~`!@#\$%^&\*()\_+={}|[]\:'<>.,?/

---

### idRacInfo (読み取り専用)

 **メモ:** このオブジェクトを `config` または `getconfig` サブコマンドと一緒に使用してください。

 **メモ:** オブジェクトプロパティを使用するには、CMC **ログインユーザー** の権限が必要です。

### 説明

CMC のプロパティ情報を表示します。**読み取り専用**。

### 概要

```
racadm getconfig -g idRacInfo
```

### #idRacType

Remote Access Controller のタイプを CMC と識別します。

## #idRacProductInfo

テキスト文字列を使用して製品を識別します（たとえば、Chassis Management Controller）。

## #idRacDescriptionInfo

RAC のタイプを説明するテキスト。

## #idRacVersionInfo

現在の製品ファームウェアバージョンを示す文字列。

## #idRacBuildInfo

現在の RAC ファームウェアビルドバージョン。

## #idRacName

ユーザーが割り当てた CMC の名前。




### 例

```
racadm getconfig -g idRacInfo

# idRacType=8
# idRacProductInfo=Chassis Management Controller
# idRacDescriptionInfo=This system component provides a complete set of remote management functions for blade servers
# idRacVersionInfo=P21
# idRacBuildInfo=200708301525
# idRacName=CMC-1
```

---

## cfgLanNetworking

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、**-o** オプションを使用します。

### 説明

ネットワーク関連のプロパティ情報を表示して設定します。

### 概要

```
racadm getconfig -g cfgLanNetworking
```

## cfgNicEnable

CMC の NIC を有効 / 無効にします。このプロパティを 0 (false) に設定すると、CMC へのリモートネットワークインタフェースにアクセス不可になり、シリアル RACADM インタフェースを介してのみ CMC にアクセスできます。

- 1 設定オプション: 1 (true)、0 (false)
- 1 デフォルト: 1

## cfgNicIpAddress

CMC に静的 IP アドレスを割り当てます。このプロパティは、**cfgNicUseDhcp** が 0 (false) に設定されている場合にのみ使用されます。

- 1 有効値: 有効な IP アドレスを表す文字列。例: 192.168.0.20

## cfgNicNetmask

CMC の IP アドレスに静的サブネットマスクを割り当てます。このプロパティは、`cfgNicUseDhcp` が 0 (false) に設定されている場合にのみ使用されます。

- 1 有効値: 有効なサブネットマスクを表す文字列。例: 255.255.255.0

## cfgNicGateway

CMC の IP アドレスに静的ゲートウェイを割り当てます。このプロパティは、`cfgNicUseDhcp` が 0 (false) に設定されている場合にのみ使用されます。

- 1 有効値: 有効なゲートウェイを表す文字列。例: 192.168.0.1

## cfgNicUseDhcp


CMC による NIC の DHCP (動的ホスト設定プロトコル) の使用を有効または無効にします。0 に設定すると、DHCP が無効になり、IP アドレスは静的に指定されます。1 に設定すると、DHCP が有効になり、IP アドレスは自動的に割り当てられます。

- 1 設定オプション: 1 (true)、0 (false)
- 1 デフォルト: 0

## #cfgNicMacAddress

**読み取り専用。** CMC の MAC アドレス: dd:dd:dd:dd:dd:dd 形式。d は、0 - 9 および A - F の 16 進数値。


## cfgTrapsSnmpFromDHCP (読み取り / 書き込み)

 **メモ:** このプロパティを変更するには、CMC の設定権限が必要です。

DNS サーバーの IP アドレスをネットワーク上の DHCP サーバーから割り当てて指定します。


- 1 設定オプション: 1 (true)、0 (false)
- 1 デフォルト: 0

## cfgDNSServer1 (読み取り / 書き込み)


 **メモ:** このプロパティを変更するには、CMC の設定権限が必要です。

DNS サーバー 1 の IP アドレスを指定します。このプロパティは、`cfgDNSServersFromDHCP` が 0 (FALSE) に設定されている場合にのみ有効です。

- 1 設定オプション: 有効な IP アドレスを表す文字列。例: 192.168.0.20.


 **メモ:** アドレスのスワップ中、`cfgDNSServer1` と `cfgDNSServer2` を同一値に設定することができます。

## cfgDNSServer2 (読み取り / 書き込み)

 **メモ:** このプロパティを変更するには、CMC の設定権限が必要です。

DNS サーバー 2 の IP アドレスを取得します。このパラメータは、`cfgDNSServersFromDHCP` が 0 (FALSE) に設定されているときにのみ有効です。

- 1 設定オプション: 有効な IP アドレスを表す文字列。例: 192.168.0.20.
- 1 デフォルト: 0.0.0.0

 **メモ:** アドレスのスワップ中、`cfgDNSServer1` と `cfgDNSServer2` を同一値に設定することができます。

## cfgDNSRacName

CMC の名前を表示します。このパラメータは `cfgDNSRegisterRac` が 1 (true) に設定されている場合にのみ使用されます。

- 1 **設定オプション:** 英文字から始まる、英数字とハイフンから成る最大 63 字の文字列。例: `cmc-1, d-345`。
- 1 **デフォルト:** `cmc-<サービスタグ>`

## cfgDNSDomainName

DNS ドメイン名を表示します。このパラメータは、`cfgDNSDomainNameFromDHCP` が 0 (false) に設定されている場合にのみ表示されます。

- 1 **設定オプション:** 英数字とハイフンから成る最大 254 字の文字列であり、その最初の文字は英文字でなければなりません。例: `p45, a-tz-1, rid-`
- 1 **デフォルト:** ""

## cfgDNSDomainNameFromDHCP

CMC DNS ドメイン名がネットワーク DHCP サーバーによって割り当てられるかどうかを指定します。

- 1 **設定オプション:** 1 (true)、0 (false)
- 1 **デフォルト:** 0

## cfgDNSRegisterRac

DNS サーバーに CMC の名前を登録します。

- 1 **設定オプション:** 1 (true)、0 (false)
- 1 **デフォルト:** 0

## 例

```
racadm getconfig -g cfgLanNetworking
```

```
cfgNicEnable=1
cfgNicIpAddress=192.168.22.101
cfgNicNetmask=255.255.255.0
cfgNicGateway=192.168.22.101
cfgNicUseDhcp=1
#cfgNicMacAddress=00:00:00:00:00:01
cfgDNSServersFromDHCP=0
cfgDNSServer1=192.168.0.5
cfgDNSServer2=192.168.0.6
cfgDNSRacName=d-345
cfgDNSDomainName=d-
cfgDNSDomainNameFromDHCP=0
cfgDNSRegisterRac=0
```

---

## cfgCurrentLanNetworking (読み取り専用)

 **メモ:** このオブジェクトは `getconfig` サブコマンドと一緒に使用します。

### 説明

現在の CMC NIC のプロパティを表示します。

### 概要

```
racadm getconfig [-g] [-o <オブジェクト名>] [-h] cfgCurrentLanNetworking
```

```
racadm getconfig [-g] [-o <オブジェクト名>] [-h] cfgCurrentLanNetworking
```

## # cfgNicCurrentIpAddress

CMC に静的 IP アドレスを表示します。

## # cfgNicCurrentNetmask

CMC IP アドレスの静的サブネットマスクを表示します。

## # cfgNicCurrentGateway

CMC IP アドレスの静的ゲートウェイを表示します。

## # cfgNicCurrentDhcpWasUsed

DHCP が NIC の設定に使用されるかどうかを示します。

1 - アドレスは静的です。

0 - アドレスは DHCP サーバーから取得したものです。

## # cfgDNSCurrentServer1

DNS サーバー 1 の IP アドレスを表示します。

## # cfgDNSCurrentServer2

DNS サーバー 2 の IP アドレスを表示します。

## # cfgDNSCurrentDomainName

DNS ドメイン名を表示します。


### 例


```
racadm getconfig -g cfgCurrentLanNetworking
```

```
# cfgNicCurrentIpAddress=143.166.152.116
# cfgNicCurrentNetmask=255.255.255.0
# cfgNicCurrentGateway=143.166.152.1
# cfgNicCurrentDhcpWasUsed=0
# cfgDNSCurrentServer1=192.168.0.5
# cfgDNSCurrentServer2=192.168.0.6
# cfgDNSCurrentDomainName=MYDOMAIN
```

---

## cfgRemoteHosts

 **メモ:** このオブジェクトを `config` または `getconfig` サブコマンドと一緒に使用してください。

 **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

ファームウェアアップデートと SMTP 電子メール警告の有効 / 無効化および設定をします。

## cfgRhostsFwUpdateTftpEnable

ネットワーク TFTP サーバーからの CMC ファームウェアのアップデートを有効 / 無効にします。

1 **設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

1 **デフォルト:** 1

## cfgRhostsFwUpdateIpAddr


ネットワーク SMTP サーバーの IP アドレス。警告が設定されて有効になっている場合に、SMTP サーバーは CMC から電子メール警告を送信します。

設定オプション: SMTP サーバーの有効な IP アドレスを表す文字列。例: 192.168.0.55

デフォルト: 0.0.0.0

## cfgRhostsFwUpdatePath

CMC ファームウェアのイメージファイルが存在する TFTP サーバーの場所を TFTP バスで指定します。TFTP バスは、TFTP サーバー上の TFTP ルートバスの相対パスです。

 **メモ:** それでもドライブを指定する必要があることがあります (例: C)。

有効値: 最大 255 字の文字列。

## cfgRhostsSmtServerIpAddr

警告が設定されて有効になっている場合に CMC から電子メール警告を送信するネットワーク SMTP サーバーの IP アドレスを指定します。

有効値: TFTP サーバーの有効な IP アドレスを表す文字列。例: 192.168.0.55

デフォルト: 0.0.0.0


### 例


```
racadm getconfig -g cfgRemoteHosts
```


```
cfgRhostsFwUpdateTftpEnable=1
cfgRhostsFwUpdateIpAddr=127.0.0.1
cfgRhostsFwUpdatePath=m13_0417.bin
cfgRhostsSmtServerIpAddr=localhost.localdomain
```


---

## cfgUserAdmin

 **メモ:** 現在の CMC ファームウェアバージョンで、オブジェクト `cfgUserAdminEnable` と `cfgUserAdminPrivilege` は相互関係にあり、一方のプロパティ値を変更すると、もう一方の値も変わります。たとえば、ユーザーにログイン権限がない場合、このユーザーはデフォルトで無効になります。 `UserAdminEnable` の値を 1 に変更してユーザーを有効にすると、`UserAdminPrivilege` の右端の数字も 1 になります。一方、`UserAdminPrivilege` の右端の値を 0 に変更すると、`UserAdminEnable` の値が 0 になります。

 **メモ:** このオブジェクトを `config` または `getconfig` サブコマンドと一緒に使用してください。 `-i <インデックスグループ>` のように、これらのコマンドを使用するには、インデックスグループ番号を指示する必要があります。

 **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャード設定システム管理者**の権限が必要です。

 **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、`-o` オプションを使用します。

### 説明

CMC ユーザーの情報を表示して設定します。

## # cfgUserAdminIndex

**読み取り専用。** インデックス番号を表示します。インデックス番号は、固有のグループ名を指定するために使用します。インデックス付きのグループにのみ有効です。インデックスは、1 から 16 の 10 進数の整数で指定します。

## cfgUserAdminEnable

ユーザーを個別に有効または無効にします。

設定オプション: 1 (true)、0 (false)

デフォルト: 0



## cfgUserAdminUserName

指定したインデックス名のユーザーの名前を表示 / 設定します。索引に何も入っていない場合は、文字列をこの名前フィールドに書き込むとユーザー索引が作成されます。二重引用符 (“”) の文字列を書き込むと、そのインデックスのユーザーが削除されます。名前を変更するには、名前を削除してから再作成する必要があります。文字列に “/” (フォワードスラッシュ)、“\” (バックスラッシュ)、“.” (ピリオド)、“@” (“アット記号”)、引用符を含めることはできません。

**有効値:** 最大 16 字の文字列

## # cfgUserAdminPassword

**書き込み専用。**このユーザーインデックスのパスワードをアスタリスク (\*) の連続で表示します。このプロパティを書き込んだ後は、確認や表示はできません。

## cfgUserAdminPrivilege

ユーザーにロールベースの権限を指定します。値は、特権の値を自由に組み合わせることのできるビットマスクとして表します。[表 B-1](#)は、使用できるビットマスクを説明しています。[表 B-2](#)に、1 つまたは複数の権限を持つユーザーの権限ビットマスクの例を示します。

**設定オプション:** 0x0000000-0x0000fff および 0x0

**デフォルト:** 0x0000000

### 例

```
racadm getconfig -g cfgUserAdmin -i 1
```

```
# cfgUserAdminIndex=1
cfgUserAdminEnable=1
cfgUserAdminUserName=root
# cfgUserAdminPassword=***** (Write-Only)
cfgUserAdminPrivilege=0x00000fff
```




**表 B-1. ユーザー権限に応じたビットマスク**

ユーザー権限	権限ビットマスク
CMC ログインユーザー	0x0000001
シャーン設定システム管理者	0x0000002
ユーザー設定システム管理者	0x0000004
ログのクリアシステム管理者	0x0000008
シャーン制御システム管理者	0x0000010
スーパーユーザー	0x0000020
Server Administrator	0x0000040
テスト警告ユーザー	0x0000080
コマンドのデバッグシステム管理者	0x0000100
ファブリック A システム管理者	0x0000200
ファブリック B システム管理者	0x0000400
ファブリック C システム管理者	0x0000800

**表 B-2. ユーザー権限ビットマスクの例**

ユーザー権限	権限ビットマスク
ユーザーは CMC にアクセスできません。	0x00000000
ユーザーは CMC へのログインおよび CMC とサーバー設定情報の表示のみできます。	0x00000001
ユーザーは CMC にログインして設定できます。	0x00000001 + 0x00000002 = 0x00000003

## cfgEmailAlert

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャード設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、**-o オプション**を使用します。

## 説明

CMC 電子メール警告を設定します。

## # cfgEmailAlertIndex

**読み取り専用。** 警告インスタンスの固有のインデックスを表示します。**設定範囲:** 1 ~ 4

**デフォルト:** このパラメータは既存のインスタンスに基づいて自動入力されます。

## cfgEmailAlertEnable

CMC 電子メール警告を有効または無効にします。**設定オプション:** 1 (有効)、0 (無効)

**デフォルト:** 0 (無効)

## # cfgEmailAlertAddress

**読み取り専用。** 電子メール警告の送信先電子メールアドレスを示します。**設定オプション:** 最大 64 字の ASCII 文字を使用した電子メール形式。

**デフォルト:** [null]

## cfgEmailAlertEmailName

送信先の電子メールアドレスに関連付けられた名前やその他の識別子を指定します。電子メール名は、個人、グループ、場所、部署などとして指定できます。**設定オプション:** 32 文字までの文字列。

**デフォルト:** [null]



## 例

```
racadm getconfig -g cfgEmailAlert -i 2
```

```
# cfgEmailAlertIndex=1
cfgEmailAlertEnable=1
cfgEmailAlertAddress=kfulton@dell.com
cfgEmailAlertName=Kevin Fulton
```

---

## cfgSessionManagement

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャード設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

Web Server、Telnet、SSH、および RACADM セッションのアイドルタイムアウトプロパティの現在の設定を表示して設定します。アイドルタイムアウトの設定を変更すると、次のログインで有効になります。接続のアイドルタイムアウトを無効にするには、このプロパティを 0 に設定します。

## オブジェクト

### cfgSsnMgtWebserverTimeout

Web Server へのアイドル状態の接続が自動的に切断されるまでの秒数を指定します。**設定範囲**: 60 ~ 1920 秒

**デフォルト**: 300 秒

## cfgSsnMgtTelnetIdleTimeout

アイドル状態の Telnet セッションが自動的に切断されるまでの秒数を示します。**設定オプション**: 0 (タイムアウトなし)、60 ~ 1920 秒

**デフォルト**: 300 秒

## cfgSsnMgtSshIdleTimeout

アイドル状態の SSH セッションが自動的に切断されるまでの秒数を示します。**設定オプション**: 0 (タイムアウトなし)、60 ~ 1920 秒

**デフォルト**: 300 秒

## cfgSsnMgtRacadmTimeout

アイドル状態のリモート RACADM 接続が自動的に切断されるまでの秒数を示します。**設定範囲**: 10 ~ 1920 秒

**デフォルト**: 30 秒


### 例


```
racadm getconfig -g cfgSessionManagement
```

```
cfgSsnMgtWebserverTimeout=0
cfgSsnMgtTelnetIdleTimeout=0
cfgSsnMgtSshIdleTimeout=300
cfgSsnMgtRacadmTimeout=0
```

---

## cfgSerial

 **メモ**: このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。

 **メモ**: このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

シリアルパラメータの情報を表示して設定します。

### オブジェクト

## cfgSerialBaudRate

CMC シリアルポートのボーレートを設定します。

**設定オプション**: 9600、19200、28800、38400、57600、115200

**デフォルト**: 115200

## cfgSerialConsoleEnable

CMC シリアルコンソールインタフェースを有効または無効にします。

**設定オプション**: 1 (true)、0 (false)

**デフォルト**: 1

## cfgSerialConsoleQuitKey

シリアルテキストコンソールを終了するキーまたはキーの組み合わせを指定します。値は以下のいずれかで表します。

- 1 10 進数値 - 例: 95
- 1 16 進数値 - 例: 0x12
- 1 8 進数値 - 例: 007
- 1 ASCII 値- 例: <Ctrl>a

ASCII 値は次のエスケープキーコードを使って表すことができます。

- a. <Ctrl> と任意のアルファベット文字 (a-z、A-Z)
- b. <Ctrl> と次の特殊文字: [ ] \ ^ \_

**有効値:** 最大 4 字の文字列

**デフォルト:** <Ctrl><\>

## cfgSerialConsoleIdleTimeout

無動作状態のシリアルセッションを切断するまでの最大待ち時間を秒で指定します。

**設定オプション:** 0 (タイムアウトなし)、60 ~ 1920

**デフォルト:** 300

## cfgSerialConsoleNoAuth

CMC シリアルコンソールのログイン認証を有効または無効にします。

**設定オプション:** 0 (有効)、1 (無効)

**デフォルト:** 0

## cfgSerialConsoleCommand

ユーザーがシリアルコンソールインタフェースにログインした後で実行されるシリアルコマンドを指定します。

**例:** "connect server-1"

**デフォルト:** ""

## cfgSerialHistorySize

シリアル履歴バッファの最大サイズを指定します。

**設定範囲:** 0 ~ 8192

**デフォルト:** 8192

## cfgSerialTelnetEnable

CMC の Telnet コンソールインタフェースを有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

**デフォルト:** 0

## cfgSerialSshEnable

CMC の SSH インタフェースを有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

**デフォルト:** 1



## 例

```
racadm getconfig -g cfgSerial

cfgSerialBaudRate=115200
cfgSerialConsoleEnable=1
cfgSerialConsoleQuitKey=^\
cfgSerialConsoleIdleTimeout=1920
cfgSerialConsoleNoAuth=0
cfgSerialConsoleCommand="connect server-1"
cfgSerialHistorySize=1000
cfgSerialTelnetEnable=0
cfgSerialSshEnable=1
```

---

## cfgNetTuning

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

CMC ネットワーク調整パラメータを表示して設定します。

## cfgNetTuningNicSpeed

CMC NIC の速度を指定します。このプロパティは、cfgNetTuningNicAutoNeg が 0（無効）に設定されている場合にのみ使用します。**設定オプション:** 10 または 100

**デフォルト:** 100

## cfgNetTuningNicFullDuplex

CMC のデュプレックス設定を指定します。このプロパティは、cfgNetTuningNicAutoNeg が 0（無効）に設定されている場合にのみ使用します。**設定オプション:** 0（半二重）、1（全二重）

**デフォルト:** 1

## cfgNetTuningNicMtu

CMC NIC で使用する最大転送単位（MTU）のサイズをバイトで指定します。**設定範囲:** 576 ~ 1500

**デフォルト:** 1500

## cfgNetTuningNicAutoneg

物理リンク速度とデュプレックス通信モードのオートネゴシエーションを有効にします。有効にすると、cfgNetTuningNicSpeed および cfgNetTuningNicFullDuplex オブジェクトで設定した値よりオートネゴシエーションが優先されます。**設定オプション:** 1（有効）、0（無効）

**デフォルト:** 1


## 例


```
racadm getconfig -g cfgNetTuning


cfgNetTuningNicSpeed=100
cfgNetTuningNicFullDuplex=1
cfgNetTuningNicMtu=1500
cfgNetTuningNicAutoneg=1
```

---

## cfgOobSnmp

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。

 **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャージ設定システム管理者**の権限が必要です。

 **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、**-o** オプションを使用します。

## 説明

CMC の SNMP トラップを有効または無効にします。

## cfgOobSnmpAgentEnable

CMC の SNMP エージェントを有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

**デフォルト:** 0

## cfgOobSnmpAgentCommunity

認証に使用されるコミュニティ文字列 (コミュニティ名と同じ) を設定します。コミュニティ文字列は、ネットワーク上のさまざまなホスト間で共有されるパスワードの役割を果たします。SNMP を使用して通信するには、このコミュニティ文字列の値が他のホストのコミュニティ文字列と一致する必要があります。


## 例


```
racadm getconfig -g cfgOobSnmp
```


```
cfgOobSnmpTrapsEnable=1  
cfgOobSnmpAgentCommunity=public
```

---

## cfgTraps

 **メモ:** このオブジェクトを `config` または `getconfig` サブコマンドと一緒に使用してください。

 **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャージ設定システム管理者**の権限が必要です。

 **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、**-o** オプションを使用します。

## 説明

特定のユーザーの SNMP トラップの送信に関する情報を表示して設定します

## # cfgTrapsIndex

**読み取り専用。** 警告インスタンスの固有のインデックスを示します。

## cfgTrapsEnable

CMC のイベントトラップを有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

## cfgTrapsAlertDestIpAddr

警告を受信する IP アドレスを設定します。

**設定オプション:** 有効な IP アドレスを表す文字列。例: 192.168.0.20

## cfgTrapsCommunityName

認証に使用されるコミュニティ文字列 (コミュニティ名と同じ) を設定します。コミュニティ文字列は、ネットワーク上のさまざまなホスト間で共有されるパスワードの役割を果たします。SNMP を使用して通信するには、このコミュニティ文字列の値が他のホストのコミュニティ文字列と一致する必要があります。



## 例

```
racadm getconfig -g cfgTraps -i 2

# cfgTrapsIndex=2
cfgTrapsEnable=1
cfgTrapsAlertDestIpAddr=
cfgTrapsCommunityName=public
```

---

## cfgAlerting

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャード設定システム管理者**の権限が必要です。

## 説明

SNMP イベントトラップの警告を有効 / 無効にしてイベントフィルタを設定します。

## cfgAlertingEnable

CMC のイベントトラップを有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

## cfgAlertingFilterMask

設定オプション: 16 進数値 0x0-0x007fffff。イベントの 16 進数値の詳細については、[\[表 11-2\]](#)を参照してください。

**デフォルト:** 0x3ff8db

## cfgAlertingSourceEmailName




イベント発生時に電子メールの通知を送信するために使用する差出人電子メールアドレス。

## 例

```
1 racadm getconfig -g cfgAlerting -o cfgAlertingEnable
0x007fffff
1 racadm config -g cfgAlerting -o cfgAlertingEnable 1
Object value modified successfully.
(オブジェクト値の変更に成功しました。)
```

---

## cfgRacTuning

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャード設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、-o オプションを使用します。

## 説明

CMC 調整のパラメータを設定します。

## cfgRacTuneRemoteRacadmEnable

CMC のリモート RACADM インタフェースを有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

**デフォルト:** 1

## cfgRacTuneWebserverEnable

CMC Web Server を有効または無効にします。このプロパティを 0 (FALSE、無効) に設定すると、クライアントの Web ブラウザやリモート RACADM から CMC にアクセスできません。このプロパティは telnet/ssh/ シリアルまたはローカル RACADM インタフェースには影響を与えません。

**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

**デフォルト:** 1

## cfgRacTuneHttpPort

CMC との HTTP ネットワーク通信に使用するポート番号を指定します。

**設定範囲:** 10~65535

**デフォルト:** 80

## cfgRacTuneHttpsPort

CMC との HTTPS ネットワーク通信に使用するポート番号を指定します。

**設定範囲:** 10~65535

**デフォルト:** 443

## cfgRacTuneTelnetPort

CMC の telnet インタフェースに使用するポート番号を指定します。

**設定範囲:** 10~65535

**デフォルト:** 23

## cfgRacTuneSshPort

CMC の SSH インタフェースに使用するポート番号を指定します。

**設定範囲:** 10~65535

**デフォルト:** 22

## cfgRacTuneIpRangeEnable

CMC の IP アドレス範囲の検証機能を有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

**デフォルト:** 0

## cfgRacTuneIpRangeAddr

範囲マスクプロパティ (cfgRacTuneIpRangeMask) .1 で決定される IP アドレスビットパターンの可能な位置を指定します。

**設定オプション:** IP アドレス形式の文字列。例: 192.168.0.44

**デフォルト:** 192.168.1.1



## cfgRacTuneIpRangeMask

IP 範囲のマスクプロパティを指定します。

**設定オプション:** 左寄せビットが適用されたビットマスクの値。例: 255.255.255.0

**デフォルト:** 255.255.255.0

## cfgRacTuneIpBlkEnable

CMC の IP アドレスブロック機能を有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

**デフォルト:** 0

## cfgRacTuneIpBlkFailCount

この IP アドレスからのログイン試行が拒否される前に、時間枠内で発生するログイン失敗の最大回数を設定します。

**設定範囲:** 2 ~ 16

**デフォルト:** 5

## cfgRacTuneIpBlkFailWindow

ログインの失敗を数える時間枠を秒で定義します。最後にログイン試行が失敗してからこの制限時間がたつと、失敗数カウントはゼロにリセットされます。

**設定範囲:** 2 ~ 65535

**デフォルト:** 60

## cfgRacTuneIpBlkPenaltyTime

特定の IP アドレスからの過剰なログイン試行失敗を拒否する時間枠を秒で定義します。

**設定範囲:** 2 ~ 65535

**デフォルト:** 300

## cfgRacTuneTimezoneOffset

万国標準時 (UTC)/グリニッジ標準時 (GMT) からの時差を秒で指定します。現在のタイムゾーンがグリニッジの西にある場合、この値は負の値です。

## cfgRacTuneDaylightOffset

現在のタイムゾーンに含める夏時間を秒で指定します。夏時間のないタイムゾーンの場合、この値は 0 です。

### 例



```
racadm getconfig -g cfgRacTuning
```

```
cfgRacTuneRemoteRacadmEnable=1
cfgRacTuneWebserverEnable=1
cfgRacTuneHttpPort=80
cfgRacTuneHttpsPort=443
cfgRacTuneTelnetPort=23
cfgRacTuneSshPort=22
cfgRacTuneIpRangeEnable=0
cfgRacTuneIpRangeAddr=192.168.1.1
cfgRacTuneIpRangeMask=255.255.255.0
cfgRacTuneIpBlkEnable=0
```

```
cfgRacTuneIpBlkFailCount=5
cfgRacTuneIpBlkFailWindow=60
cfgRacTuneIpBlkPenaltyTime=300
cfgRacTuneTimezoneOffset=0
cfgRacTuneDaylightOffset=0
```


---

## cfgRacSecurity

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャード設定システム管理者**の権限が必要です。

### 説明

CMC SSL 証明書署名要求 (CSR) 機能に関連する設定を指定します

-  **メモ:** CMC から CSR を生成する前に、このグループのプロパティを設定する必要があります。

RACADM による証明書署名要求の生成についての詳細は、「[sslcsrgen](#)」を参照してください。

## cfgRacSecCsrKeySize

CSR の非対称キーサイズを指定します。

**設定オプション:** 512、1024、2048

**デフォルト:** 1024

## cfgRacSecCsrCommonName

CSR 共通名 (コモンネーム: CN) を指定します。

**設定オプション:** 最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]

## cfgRacSecCsrOrganizationName

CSR 組織名 (O) を指定します。

**有効値:** 最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]

## cfgRacSecCsrOrganizationUnit

CSR 部門名 (OU) を指定します。

**有効値:** 最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]

## cfgRacSecCsrLocalityName

CSR 地域 (L) を指定します。

**有効値:** 最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]

## cfgRacSecCsrStateName

CSR 都道府県名 (S) を指定します。

**有効値:** 最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]

## cfgRacSecCsrCountryCode

CSR 国名 (CC) を指定します。

**有効値:** 最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]

## cfgRacSecCsrEmailAddr

CSR の電子メールアドレスを指定します。

**有効値:** 最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]




### 例

```
racadm config -g cfgRacSecurity
```

```
cfgRacSecCsrKeySize=1024
cfgRacSecCommonName=
cfgRacSecOrganizationName=
cfgRacSecOrganizationUnit=
cfgRacSecLocalityName=
cfgRacSecStateName=
cfgRacSecCountryCode=
cfgRacSecEmailAddr=
```

---

## cfgActiveDirectory

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャード設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、**-o** オプションを使用します。

### 説明

Microsoft® Active Directory® のプロパティを設定します

## cfgADEnable

CMC で Active Directory によるユーザー認証を有効または無効にします。このプロパティを無効にすると、ユーザーログインにローカルの CMC 認証が使用されます。**設定オプション:** 1 (true)、0 (false)

**デフォルト:** 0

## cfgADRacDomain

CMC が存在する Active Directory ドメインを指定します。**設定オプション:** スペースを使用しない最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]

## cfgADRootDomain

ドメインフォレストのルートドメインを指定します。**設定オプション:** スペースを使用しない最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]

## cfgADRRacName

CMC 名は、Active Directory フォレストに記録されているとおりに指定します。**設定オプション:** 空白文字を含まない 254 文字までの文字列。

**デフォルト:** [null]

## cfgADAuthTimeout

Active Directory 認証要求の完了がタイムアウトになるまでの時間を秒で指定します。**設定範囲:** 15 ~ 300

**デフォルト:** 120

## cfgADType

Active Directory で使用するスキーマの種類（拡張または標準）を指定します。

**設定オプション:** 1（拡張）、2（標準）

**デフォルト:** 1（拡張）

## cfgADSpecifyServerEnable

LDAP サーバーまたはグローバルカタログサーバーを有効 / 無効にして指定できます。IP アドレスを指定するには、**cfgADDomainController** または **cfgADGlobalCatalog**を使用します。

**設定オプション:** 1（有効）、0（無効）

**デフォルト:** 0（無効）

## cfgADDomainController

CMC にユーザー名を取得させる LDAP サーバーを指定します。**cfgADSpecifyServerEnable** と一緒に使用する必要があります。

**有効値:** 有効な IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN)。

## cfgADGlobalCatalog

CMC にユーザー名を取得させるグローバルカタログサーバーを指定します。**cfgADSpecifyServerEnable** と一緒に使用する必要があります。

**有効値:** 有効な IP アドレスまたは FQDN。


## 例


```
racadm getconfig -g cfgActiveDirectory
```

```
cfgADEnable=1
cfgADRRacDomain=
cfgADRootDomain=help
cfgADRRacName=
cfgADRRacAuthTimeout=300
cfgADRRacType=0x4
cfgADRRacSpecifyServerEnable=1
cfgRacADDomainController=192.168.1.1
cfgRacADGlobalCatalog=127.0.0.1
```

---

## cfgStandardSchema

 **メモ:** このオブジェクトを **config** または **getconfig** サブコマンドと一緒に使用してください。

 **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャーマン設定システム管理者**の権限が必要です。

 **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、**-o** オプションを使用します。

## 説明

Active Directory の標準スキーマの設定を指定します。

### # cfgSSADRoleGroupIndex

**読み取り専用。** Active Directory に記録されているロールグループのインデックスを表示します。

**設定範囲:** 1 ~ 5

### cfgSSADRoleGroupName

Active Directory フォレストに記録されているロールグループの名前を指定します。

**設定オプション:** スペースを使用しない最大 254 字の文字列。

**デフォルト:** [null]

### cfgSSADRoleGroupDomain

ロールグループが存在する Active Directory ドメインを指定します。

**設定オプション:** スペースを使用しない最大 254 字の文字列。

### cfgSSADRoleGroupPrivilege

ロールグループの権限を役割に基づいて設定するには、ビットマスク番号を指定します（「[表 B-1](#)」を参照）。

**設定範囲:** 0x00000000-0x000001ff

**デフォルト:** [null]




## 例

```
racadm getconfig -g cfgStandardSchema
```

```
# cfgSSADRoleGroupIndex=1
cfgSSADRoleGroupName=blsys-1
cfgSSADRoleGroupDomain=
cfgSSADRoleGroupPrivilege=3081
```

---

### cfgChassisPower

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、-o オプションを使用します。

## 説明

シャーシの電源に関する情報を表示して設定します。

### # cfgChassisInPower

**読み取り専用。** シャーシ内の正常に機能している PSU から取得した累積 AC 入力電力消費量のデータ（ワットおよび BTU/時）を示します。

### # cfgChassisPeakPower

**読み取り専用。** 値を最後にクリアしてからのシステムレベル AC 電力消費量の最大値（ワット）。

## # cfgChassisPeakPowerTimestamp

**読み取り専用。** ピークシステム電力消費量の値が発生したときに記録されたタイムスタンプ。

## # cfgChassisMinPower

**読み取り専用。** 値を最後にクリアしてからのシステムレベル AC 電力消費量の最小値（ワット）。

## # cfgChassisMinPowerTimestamp

**読み取り専用。** 最小システム電力消費量が発生したときに記録されたタイムスタンプ。

## # cfgChassisPowerStatus

**読み取り専用。** シャーシの電源状態を示します。

**設定オプション:** 1（その他）、2（不明）、3（OK）、4（非重大）、5（重大）、6（回復不可）

## # cfgChassisRedundantState

**読み取り専用。** シャーシの電源の冗長性を有効または無効にします。

**値:** 0（なし）、1（完全）

## cfgChassisPowerCap

シャーシ全体の電力消費量の上限値（ワット）が表示されます。このコマンドは、電力消費量の上限値内に収めるためにブレードスロットルが必要となった場合、エラーを生成します。

**設定範囲:** 2768～7928 ワット

**デフォルト:** 7928 ワット

## cfgChassisPowerCapF

シャーシ全体の電力消費量の上限値（ワット）が表示されます。ブレードスロットルが必要または不要を問わず、電力消費量を変更する場合は、cfgChassisPowerCapF を使用します。

**設定範囲:** 2768～7928 ワット

**デフォルト:** 7928 ワット

## cfgChassisPowerCapBTU

シャーシ全体の電力消費量の上限値（BTU/時）が表示されます。このコマンドは、電力消費量の上限値内に収めるためにブレードスロットルが必要となった場合、エラーを生成します。

**設定範囲:** 9445～27051 BTU/時

**デフォルト:** 27051 BTU/時

## cfgChassisPowerCapFBTU

シャーシ全体の電力消費量の上限値（BTU/時）が表示されます。ブレードスロットルが必要または不要を問わず、電力消費量を変更する場合は、cfgChassisCapFBTU を使用します。

**設定範囲:** 9445～27051 BTU/時

**デフォルト:** 27051 BTU/時

## cfgChassisPowerCapPercent

電力消費量の上限値をパーセンテージで表示します。このパーセンテージは、「最小電力 + (パーセント×(最大電力 - 最小電力))」の数式で算出されます。このコマンドは、電力消費量の上限値内に収めるためにブレードスロットルが必要となった場合、エラーを生成します。

**設定範囲:** 0 ~100

**デフォルト:** 100

## cfgChassisPowerCapFPercent

電力消費量の上限値をパーセンテージで表示します。このパーセンテージは、「最小電力 + (パーセント×(最大電力 - 最小電力))」の数式で算出されます。ブレードスロットルが必要または不要を問わず、電力消費量を変更する場合は、cfgChassisPowerCapFPercent を使用します。

**設定範囲:** 0 ~100

**デフォルト:** 100

## cfgChassisRedundancyPolicy

シャーシの冗長性ポリシーを設定します。

**設定オプション:** 0 (冗長性なし)、1 (AC 冗長性)、2 (電源装置冗長性)

**デフォルト:** 0 (冗長性なし)

## cfgChassisDynamicPSUEngagementEnable

動的制御を有効または無効にします。

**設定オプション:** 0 (無効)、1 (有効)

**デフォルト:** 0 (無効)

## # cfgChassisInMaxPowerCapacity

**読み取り専用。** シャーシの動作に使用できる総電力バジェット (ワット数) を示します。

## # cfgChassisInRedundancyReserve

**読み取り専用。** AC グリッドや PSU が故障した場合に利用できる予備の冗長電力量 (ワット) を示します。冗長性ポリシーが 0 (冗長性なし) に設定されている場合、この値は 0 (冗長性なし) に設定されます。

## # cfgChassisInPowerServerAllocation

**読み取り専用。** サーバーに割り当てられた累積電力 (W) を示します。

**デフォルト:** 7928

## # cfgChassisInfrastructureInPowerAllocation

**読み取り専用。** シャーシ内のハードウェアモジュールのフィールド交換可能ユニット (FRU) から判断した累積 DC 出力消費電力の推定をワットで示します。

## # cfgChassisTotalInPowerAvailable

**読み取り専用。** シャーシが使用可能な電力量 (ワット) を示します。

## # cfgChassisStandbyInPowerCapacity

**読み取り専用。** シャーシに追加されたか (既にシャーシにある場合) 電源を入れたハードウェアモジュールの電源を入れるために使用できる電力量 (ワット数) を示します。

## # cfgChassisPowerClear

**書き込み専用。** cfgChassisMinPower と cfgChassisMaxPowerCapacity をリセットするには、このオブジェクトを 1 に設定します。

## # cfgChassisPowerClearTimestamp

**読み取り専用。** cfgChassisMinPower および cfgChassisMaxPowerCapacity のリセット時のタイムスタンプ。

## cfgChassisPowerButtonEnable

シャーシの電源ボタンが有効か無効かを示します。

値: 0 (無効)、1 (有効)

## # cfgSystemEnergyConsumptionClear

**書き込み専用。** エネルギー統計をリセットするには、この値を 1 に設定します。

### 例




```
racadm getconfig -g cfgChassisPower
# cfgChassisInPower=0 W | 0 BTU/hr
# cfgChassisPeakPower=0 W
# cfgChassisPeakPowerTimestamp=06:32:55 01/26/2009
# cfgChassisMinPower=0 W
# cfgChassisMinPowerTimestamp=06:32:55 01/26/2009
# cfgChassisPowerStatus=5
# cfgChassisRedundantState=0
cfgChassisPowerCap=7928 W
cfgChassisPowerCapF=7928 W
cfgChassisPowerCapBTU=200 BTU/hr
cfgChassisPowerCapFBTU=200 BTU/hr
cfgChassisPowerCapPercent =10%
cfgChassisPowerCapFPercent =10%
cfgChassisRedundancyPolicy=0
cfgChassisDynamicPSUEngagementEnable=0
# cfgChassisInMaxPowerCapacity=0 W
# cfgChassisInRedundancyReserve=0 W
# cfgChassisInPowerServerAllocation=0 W
# cfgChassisInfrastructureInPowerAllocation=51 W
# cfgChassisTotalInPowerAvailable=0 W
# cfgChassisPowerClear=***** (Write-Only)
# cfgChassisPowerClearTimestamp=18:00:00 12/31/1969
cfgChassisPowerButtonEnable=1
cfgSystemEnergyConsumptionClear = ****(Write-Only)

racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerClear 1

cfgChassisMinPower と cfgChassisPeakPower をクリアします。
```

---

## cfgServerInfo

-  **メモ:** このオブジェクトを config または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、**-o** オプションを使用します。

### 説明

シャーシ内のサーバーに関する情報を表示して設定します。

## # cfgServerInfoIndex

**読み取り専用。** サーバーのインデックス名を表示します。



## # cfgServerSlotNumber

**読み取り専用。** シャーシ内の指定したサーバーの場所 (1 ~ 16) を指定します。

## # cfgServerServiceTag

**読み取り専用。** 指定したサーバーのサービスタグを表示します。

## cfgServerName

指定したサーバーの名前を指定します。

**設定オプション:** 英数字、ピリオドおよびダッシュで構成される最大 15 字の文字列。

**デフォルト:** SLOT-<スロット番号>

## # cfgServerBmcMacAddress

**読み取り専用。** 指定したサーバーの BMC MAC アドレスを表示します。

## # cfgServerNic1MacAddress

**読み取り専用。** サーバー NIC の MAC アドレスを表示します。

## # cfgServerNic2MacAddress

**読み取り専用。** サーバー NIC の MAC アドレスを表示します。

## cfgServerPriority

シャーシの電力バジェットの目的で、サーバーに割り当てられた優先順位を設定します。

**設定範囲:** 優先度の高い順に 1 ~ 9。

**デフォルト:** 1

## cfgServerNicEnable

LAN チャンネルを有効または無効にします。

**設定オプション:** 0 (無効)、1 (有効)

## cfgServerIPMIOverLanEnable

IPMI LAN チャンネルを有効または無効にします。

**設定オプション:** 0 (無効)、1 (有効)

## #cfgServerPowerBudgetAllocation

**読み取り専用。** サーバーへの現在の電力割り当てを表示します。

## cfgServerDNSRegisterIMC

内蔵管理コントローラ (iDRAC) の DNS 名登録を有効または無効にします。

**設定オプション:** 0 (無効)、1 (有効)

## cfgServerDNSIMCName

内蔵リモートアクセスコントローラ (iDRAC) の DNS ドメイン名を表示します。

## #cfgServerRootPassword

書き込み専用。iDRAC のパスワードをアスタリスク (\*) の連続で表示します。このプロパティを書き込んだ後は、確認や表示はできません。

### 例

```
racadm getconfig -g cfgServerInfo -i 1
```




```
# cfgServerInfoIndex=1
cfgServerSlotNumber=1
# cfgServerServiceTag=JGPRQ61
cfgServerName=Server-1
# cfgServerBmcMacAddress=00:11:43:FD:B7:2A
# cfgServerNic1MacAddress=00:11:43:FD:B7:2A
# cfgServerNic2MacAddress=00:11:43:FD:B7:2A
# cfgServerNic3MacAddress=00:11:43:FD:B7:2A
# cfgServerNic4MacAddress=00:11:43:FD:B7:2A
cfgServerPriority=1
cfgServerNicEnable=1
cfgServerIPMIOverLanEnable=1
# cfgServerPowerBudgetAllocation=200W
```

```
racadm getconfig -g cfgServerInfo -i 9
```

```
# cfgServerInfoIndex=9
cfgServerSlotNumber=9
# cfgServerServiceTag=N/A
cfgServerName=Server-9
# cfgServerBmcMacAddress=N/A
# cfgServerNic1MacAddress=N/A
# cfgServerNic2MacAddress=00:11:43:FD:B7:2A
cfgServerPriority=1
cfgServerNicEnable=N/A
cfgServerIPMIOverLanEnable=N/A
# cfgServerPowerBudgetAllocation=N/A
```

---

## cfgKVMInfo

-  **メモ:** このオブジェクトをconfig または getconfig サブコマンドと一緒に使用してください。
-  **メモ:** このオブジェクトプロパティを使用するには、**シャード設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** 出力でハッシュ記号 (#) が前に付いてない設定はすべて指定できます。設定可能なオブジェクトを変更するには、**-o** オプションを使用します。

### 説明

iKVM の情報を表示して設定します。

## cfgKVMAccessToCMCEnable

iKVM の Dell CMC コンソールのアクセスを有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (有効)、0 (無効)

## cfgKVMFrontPanelEnable

iKVM の前面パネルアクセスを有効または無効にします。

**設定オプション:** 1 (有効)、0 (無効)

## 例

```
racadm getconfig -g cfgKVMInfo
```

```
cfgKVMAccessToCMCEnable=1  
cfgKVMFrontPanelEnable=1
```

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## LCD パネルインタフェースの使用

ユーザズガイド

- [LCD のナビゲーション](#)
- [Diagnostics\(診断\)](#)
- [LCD ハードウェアのトラブルシューティング](#)
- [前面パネル LCD メッセージ](#)
- [LCD エラーメッセージ](#)
- [LCD モジュールとサーバステータス情報](#)

LCD パネルを使用して設定と診断を実行したり、シャーシやそのコンテンツのステータス情報を取得したりできます。

### LCD のナビゲーション













LCD パネルを操作するには、LCD 画面の右側のボタンを使用します。上下左右の矢印ボタンは、画面で選択したメニュー項目やアイコンを変更します。選択されている項目は、青い背景または枠で表示されます。

中央のボタンは、選択した項目をアクティブにします。

LCD 画面に表示されたメッセージが画面の幅よりも長い場合は、左右の矢印ボタンを使ってテキストを左と右にスクロールします。

[表 C-1](#) に示したアイコンは LCD 画面間の移動に使用します。

表 C-1. LCD パネルのナビゲーション用アイコン

標準アイコン	ハイライトアイコン	アイコン名および説明
		<b>戻る。</b> 前の画面に戻るには、中央のボタンをハイライトして押します。
		<b>適用 / はい。</b> 変更を適用して前の画面に戻るには、中央のボタンをハイライトして押します。
		<b>スキップ / 次へ。</b> 変更をスキップして次の画面に進むには、中央のボタンをハイライトして押します。
		<b>いいえ</b> 変更を行わずに次の画面に進むには、中央のボタンをハイライトして押します。
 <b>または</b> 		<b>回転。</b> シャーシの前面図と背面図を切り替えるには、中央のボタンをハイライトして押します。  <b>メモ:</b> オレンジの背景は、前面または背面図にエラーがあることを示します。
		<b>コンポーネント識別。</b> コンポーネントの青い LED が点滅します。  <b>メモ:</b> <b>コンポーネント識別</b> が有効になると、アイコンの周りの青い長方形が点滅します。

### Main Menu(メインメニュー)

メインメニューから以下のいずれかの画面に移動できます。

1. **LCD 設定メニュー** - 使用する言語と、LCD を使用していないときに表示する LCD 画面を選択します。
  1. **サーバー** - サーバーのステータス情報を表示します。
  1. **エンクロージャ** - シャーシのステータス情報を表示します。
- 
1. 上下の矢印ボタンを使って項目をハイライトします。
  2. 中央のボタンを押して選択項目をアクティブにします。

## LCD Setup Menu(LCD セットアップメニュー)

LCD 設定 メニューには、設定可能な項目のメニューが表示されます。

1. **言語設定** - LCD 画面のテキストとメッセージに使用する言語を選択します。
  1. **デフォルト画面** - LCD パネルにアクティビティがないときに表示される画面を選択します。
- 
1. 上下の矢印ボタンを使ってメニュー項目をハイライトするか、**メイン** メニューに戻る場合は **戻る** アイコンをハイライトします。
  2. 中央のボタンを押して選択項目をアクティブにします。

## 言語設定画面

**言語設定** 画面では、LCD パネルのメッセージに使用する言語を選択します。現在アクティブな言語は、青色の背景でハイライトされています。

1. 上下左右の矢印ボタンを使って任意の言語をハイライトします。
2. 中央のボタンを押します。適用アイコンが表示されてハイライトされます。
3. 中央のボタンを押して変更を確認します。LCD 設定 メニューが表示されます。

## デフォルト画面

**デフォルト画面** では、パネルにアクティビティがないときに LCD パネルに表示される画面を変更できます。工場出荷時のデフォルト画面は **メインメニュー** です。以下から、表示する画面を選択できます。

1. Main Menu (**メインメニュー**)
1. **サーバーステータス**(シャーシの前面図)
1. **モジュールステータス**(シャーシの背面図)
1. **カスタム**(シャーシ名入りの Dell のロゴ)

現在アクティブなデフォルト画面は青でハイライトされます。

1. 上下の矢印ボタンを使って、デフォルトに設定する画面をハイライトします。
2. 中央のボタンを押します。**適用** アイコンがハイライトされます。
3. 中央のボタンを再度押して変更を確認します。**デフォルト画面** が表示されます。

## グラフィカルサーバーステータス画面

**グラフィカルサーバーステータス** 画面には、シャーシにインストールされている各サーバーのアイコンが表示され、それぞれの正常性の状態が示されます。サーバーの正常性は、以下のようにサーバーアイコンの色で示されます。

1. グレー - サーバーがオフでエラーなし
1. グリーン - サーバーがオンでエラーなし
1. オレンジ - サーバーに 1 つ以上のエラーあり
1. ブラック - サーバーが存在しない

サーバーアイコンの周りで点滅する青い長方形は、サーバーがハイライトされていることを示します。

**グラフィカルモジュールステータス** 画面を表示するには

1. 回転アイコンをハイライトします。
2. 中央のボタンを押します。

サーバーのステータス画面を表示するには

1. 矢印ボタンを使って任意のサーバーをハイライトします。
2. 中央のボタンを押します。**サーバーステータス** 画面が表示されます。

メインメニューに戻るには

1. 矢印ボタンを使って **戻る** アイコンをハイライトします。
2. 中央のボタンを押します。

## グラフィカルモジュールステータス画面

**グラフィカルモジュールステータス** 画面には、シャーシの後部にインストールされているモジュールがすべて表示され、各モジュールの正常性の情報が要約されています。モジュールの正常性は、以下のように各モジュールアイコンの色で示されます。

1. グレー - モジュールがオフまたはスタンバイでエラーなし
1. グリーン - モジュールがオンでエラーなし
1. オレンジ - モジュールに 1 つ以上のエラーあり
1. ブラック - モジュールが存在しない

モジュールアイコンの周りで点滅する青い長方形は、モジュールがハイライトされていることを示します。

**グラフィカルサーバーステータス** 画面を表示するには

1. 回転アイコンをハイライトします。
2. 中央のボタンを押します。

モジュールのステータス画面を表示するには

1. 上下左右の矢印ボタンを使って任意のモジュールをハイライトします。
2. 中央のボタンを押します。**モジュールステータス** 画面が表示されます。

メインメニューに戻るには

1. 矢印ボタンを使って **戻る** アイコンをハイライトします。
2. 中央のボタンを押します。**メインメニュー** が表示されます。

## エンクロージャメニュー画面

この画面から以下の画面に移動できます。

1. **モジュールステータス** 画面
1. **エンクロージャステータス** 画面
1. **IP サマリ** 画面
1. **Main Menu (メインメニュー)**

1. ナビゲーションボタンを使って任意の項目をハイライトします。(メインメニューに戻るには、**戻る** アイコンをハイライトします。)
2. 中央のボタンを押します。選択した画面が表示されます。

## モジュールステータス画面

**モジュールステータス** 画面には、モジュールに関する情報とエラーメッセージが表示されます。この画面に表示されるメッセージについては、「[LCD モジュールとサーバーステータス情報](#)」および「[LCD エラーメッセージ](#)」を参照してください。

メッセージ間を移動するには、上下の矢印キーを使用します。画面をはみ出したメッセージは、左右の矢印キーを使ってスクロールします。

**グラフィカルモジュールステータス** 画面に戻るには、**戻る** アイコンをハイライトし、中央のボタンを押します。

## エンクロージャステータス 画面

エンクロージャステータス画面 には、エンクロージャに関する情報およびエラーメッセージを表示します。この画面に表示されるメッセージについては、「[LCD エラーメッセージ](#)」を参照してください。

メッセージ間を移動するには、上下の矢印キーを使用します。画面をはみ出したメッセージは、左右の矢印キーを使ってスクロールします。

**エンクロージャステータス** 画面に戻るには、**戻る** アイコンをハイライトし、中央のボタンを押します。

## IP サマリ画面

**IP サマリ** 画面には、インストールされている各サーバーの CMC と iDRAC の IP 情報が表示されます。

上下の矢印ボタンを使ってリストをスクロールできます。画面より長いメッセージを選択した場合は、左右の矢印ボタンを使ってスクロールします。

**エンクロージャ** メニューに戻るには、上下の矢印ボタンを使って **戻る** アイコンを選択し、中央のボタンを押します。

## Diagnostics (診断)

LCD パネルは、シャーシ内のサーバーやモジュールの問題を診断する場合に役立ちます。シャーシまたはシャーシ内のサーバーやモジュールに問題やエラーがある場合は、LCD パネルの状態インジケータがオレンジ色に点滅します。**メインメニュー** で、背景がオレンジ色に点滅するアイコンがメニュー項目 (サーバーまたはエンクロージャ) の横に表示される場合、サーバーまたはモジュールに障害があることを示します。


LCD メニューシステムでオレンジ色の点滅アイコンをたどっていくと、問題のある項目のステータス画面とエラーメッセージを表示できます。

問題の原因となるモジュールやサーバーを取り外すか、モジュールまたはサーバーのハードウェアログをクリアすると、LCD パネルのエラーメッセージを削除できます。サーバーエラーの場合は、iDRAC ウェブインタフェースまたはコマンドラインインタフェースを使用して、サーバーのシステムイベントログ (SEL) をクリアします。シャーシエラーの場合は、CMC ウェブインタフェースまたはコマンドラインインタフェースを使用してハードウェアログをクリアします。

## LCD ハードウェアのトラブルシューティング

CMC で LCD を使用する際、何らかの問題に遭遇した場合は、以下のハードウェアのトラブルシューティング項目を使用して、LCD ハードウェアまたは接続に問題がないか特定します。

図 C-1. LCD モジュールの取り外しと取り付け

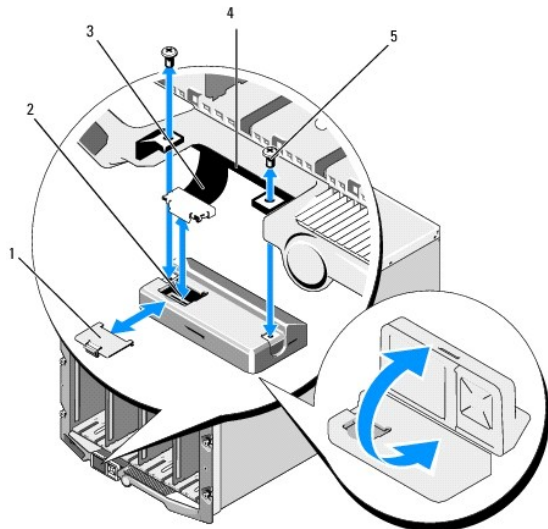

1	ケーブルカバー	2	LCD モジュール
3	リボンケーブル	4	ヒンジ(2)
5	ネジ(2)		

症状	問題	リカバリ
----	----	------

		処置
警告画面に「CMC が応答しません」のメッセージが表示され、LED が黄色に点滅	CMC から LCD 前面パネルへの通信ロス	CMC が起動していることを確認したうえで、GUI または RACADM コマンドを使用して CMC をリセットします。
警告画面に「CMC が応答しません」のメッセージが表示され、LED が黄色に点灯または消灯	CMC フェールオーバー時の起動ブロックで、LCD 前面パネルが動作停止	I/O パネルケーブルを前面パネルの回路基板から抜き、再度差し込みます。GUI または RACADM コマンドを使用して CMC をリセットします。
LED が黄色に点滅または消灯	LCD から前面パネルの回路基板へのケーブルが正しく接続していないまたは故障している、あるいは前面パネルが故障している	GUI または RACADM コマンドを使用してハードウェアアログを確認します。以下のメッセージを探します。  コントロールパネルケーブル TFP ケーブル：コントロールパネルのケーブル、構成エラーがアサートされました  前面パネルを取り替えます。
画面テキストが文字化けしている	LCD 画面に欠陥があります	前面パネルを取り替えます。
LCD 画面に「CMC が見つかりません」のメッセージが表示	シャーシに CMC が存在しない	シャーシに CMC を取り付けます。CMC が存在して機能していない場合は、既存の CMC を取り替えます。
LCD に何も表示されず、LED が消灯	前面パネルの回路基板ケーブルまたは I/O パネルケーブルが正しく差し込まれていない、またはどちらかあるいは両方とも故障している	GUI または RACADM コマンドを使用してハードウェアアログを確認します。以下のメッセージを見つけます。  コントロールパネル FPC ケーブル：コントロールパネルのケーブル



		<p>センサー、構成エラーがアサートされました</p> <p>コントロールパネル I/O ケーブル: コントロールパネルのケーブルセンサー、構成エラーがアサートされました</p> <p>ケーブルが正しく接続されているか確認します。</p>
--	--	---

## 前面パネル LCD メッセージ

このセクションには 2 つのサブセクションがあり、前面パネル LCD に表示されるエラーとステータス情報をリストにします。

LCD の エラーメッセージ の形式は、CLI またはウェブインタフェースで表示されるシステムイベントログ (SEL) に似ています。以下の形式になります。

<重要度> <センサー名>: <センサータイプ> <エンティティ> のセンサー, <イベントの説明>

エラーセクションの表には、さまざまな LCD 画面に表示されるエラーメッセージと警告メッセージ、および考えられる原因をリストにします。角かっこで囲まれたテキスト(< >)は、テキストにバリエーションがあることを示します。

LCD の ステータス情報 には、シャーシ内のモジュールに関する詳細説明が含まれています。このセクションの表では、各コンポーネントに表示される情報について説明します。

## LCD エラーメッセージ

表 C-2. CMC ステータス画面

重大度	メッセージ	原因
重要	CMC <番号> バッテリ:CMC のバッテリーセンサー、エラーがアサートされました	CMC CMOS バッテリが不在か、電圧がありません
重要	CMC <番号> CPU 温度:CMC の温度センサー、障害イベント	CMC CPU 温度が重大なしきい値を超えました。
重要	CMC <番号> 周辺温度:CMC の温度センサー、障害イベント	CMC 周辺温度が重大なしきい値を超えました。
警告	シャーシ FW 不一致:シャーシのバージョン変更センサー、ファームウェアまたはソフトウェアの非互換性 (CMC とスロット XX のシステム BIOS) がアサートされました	互換性のないソフトウェアバージョンにより、機能喪失の可能性があります。
警告	シャーシ FW 不一致:シャーシのバージョン変更センサー、ファームウェアまたはソフトウェアの非互換性 (CMC とスロット XX の iDRAC) がアサートされました	互換性のないソフトウェアバージョンにより、機能喪失の可能性があります。

表 C-3. エンクロージャ / シャーシステータス画面

重大度	メッセージ	原因
重要	シャーシファン <番号> 存在:シャーシファンのファンセンサー、デバイス取り外しがアサートされました	このファンはエンクロージャ / シャーシを正しく冷却するために必要です。
警告	電源装置の冗長性:電源装置の PS 冗長性センサー、冗長性低下がアサートされました	1 個または複数の PSU が故障したか、取り出されたため、システムが完全な PSU 冗長性をサポートできなくなりました。
重要	電源装置の冗長性:電源装置の PS 冗長性センサー、冗長性喪失がアサートされました	1 個または複数の PSU が故障したか、取り出されたため、システムの冗長性がなくなりました。
重要	電源装置の冗長性:電源装置の PS 冗長性センサー、非冗長:リソース不足	1 個または複数の PSU が故障したか、取り出されたため、正常な動作を維持するのに必要な電力がシステムにありません。サーバーの電源が切れる可能性があります。
重要	コントロールパネルの温度:コントロールパネルの温度センサー、障害イベント	シャーシ / エンクロージャの温度が重大なしきい値を超えました。
重要	CMC <番号> スタンドアロン:CMC のマイクロコントロールセンサー、非冗長がアサートされました	CMC が冗長性がなくなりました。

メモ: これは、スタンバイ CMC が取り外しまたは故障した場合にのみ表示されます。

重要	シャシーイベントログ CEL: シャシーイベントログのイベントログセンサー、すべてのイベントログ記録の無効化がアサートされました	CMC がイベントをログ記録できません。
重要	シャシーイベントログ CEL: シャシーイベントログのイベントログセンサー、ログ満杯がアサートされました	あと 1 つエントリを追加すると CEL が満杯になることがシャシーデバイスで検出されました。
警告	シャシーイベントログ CEL: シャシーイベントログのイベントログセンサー、ログが満杯に近いことがアサートされました	シャシーイベントログは 75% 満杯です。

表 C-4. ファンステータス画面

重大度	メッセージ	原因
重要	シャシーファン <番号> ステータス: シャシーファンのファンセンサー、エラーイベント	指定したファンの速度が遅いため、システムに十分な冷却を提供できません。

表 C-5. IOM ステータス画面

重大度	メッセージ	原因
警告	I/O モジュール <番号> ステータス: I/O モジュールのモジュールセンサー、OK から非重大へのステータス移行がアサートされました	I/O モジュールは良好でしたが、現在はファブリックの不一致またはリンク調整の不一致が検出されています。
重要	I/O モジュール <番号> ステータス: I/O モジュールのモジュールセンサー、やや重要から重大へのステータス移行がアサートされました	I/O モジュールにエラーがあります。I/O モジュールがサーマルトリップした場合でも、同じエラーが起こることがあります。

表 C-6. iKVM ステータス画面

重大度	メッセージ	原因
警告	ローカル KVM の正常性: ローカル KVM のモジュールセンサー、OK から非重大へのステータス移行がアサートされました	ファームウェアの破損などの小さいエラー。
重要	ローカル KVM の正常性: やや重要から重大へのステータス移行がアサートされました	USB ホスト列挙エラーまたは OSCAR エラー。
リカバリ不可	ローカル KVM の正常性: ローカル KVM のモジュールセンサー、回復不可へのステータス移行がアサートされました	シリアル RIP エラーまたは USB ホストチップエラー。

表 C-7. PSU ステータス画面

重大度	メッセージ	原因
重要	電源装置 PSU <番号>: 電源装置の電源装置センサー、エラーがアサートされました	PSU に障害が発生しました。
重要	電源装置 PSU <番号>: 電源装置の電源装置センサー、電源の入力喪失がアサートされました	AC 電源の喪失または AC コードが抜かれています。

表 C-8. サーバステータス画面

重大度	メッセージ	原因
警告	システム基板の周辺温度: システム基板の温度センサー、警告イベント	サーバー周辺温度が警告しきい値を超えました。
重要	システム基板の周辺温度: システム基板の温度センサー、エラーイベント	サーバー周辺温度がエラーしきい値を超えました。
重要	システム基板の CMOS バッテリー: システム基板のバッテリーセンサー、エラーがアサートされました	CMOS バッテリーが不在か、電圧がありません。
警告	システム基板のシステムレベル: システム基板の電流センサー、警告イベント	電流が警告しきい値を超えました。
重要	システム基板のシステムレベル: システム基板の電流センサー、エラーイベント	電流がエラーしきい値を超えました。
重要	CPU <番号> <電圧センサー名>: CPU <番号> の電圧センサー、状態アサートがアサートされました	電圧が範囲外です。
重要	システム基板 <電圧センサー名>: システム基板の電圧センサー、状態アサートがアサートされました	電圧が範囲外です。
重要	CPU <番号> <電圧センサー名>: CPU <番号> の電圧センサー、状態アサートがアサートされました	電圧が範囲外です。
重要	CPU <番号> ステータス: CPU のプロセッサセンサー <番号>、IERR がアサートされました	CPU エラー。
重要	CPU <番号> ステータス: CPU <番号> のプロセッサセンサー、熱トリップがアサートされました	CPU が過熱状態です。
重要	CPU <番号> ステータス: CPU のプロセッサセンサー <番号>、設定エラーがアサートされました	プロセッサの種類または搭載場所が間違っています。
重要	CPU <番号> ステータス: CPU のプロセッサセンサー <番号>、存在のアサートが解除されました	必要な CPU が見つからないか、不在です。
重要	システム基板 Video Riser: システム基板のモジュールセンサー、デバイスの取り外しがアサートされました	必要なモジュールが取り外されました。
重要	メザニン B <スロット番号> ステータス: メザニン B <スロット番号> のアドインカードセンサー、インストールエラーがアサートされました	I/O ファブリックに間違ったメザニンカードが取り付けられています。
重要	メザニン C <スロット番号> ステータス: メザニン C <スロット番号> のアドインカードセンサー、インストールエラーがアサートされました	I/O ファブリックに間違ったメザニンカードが取り付けられています。
重要	バックプレーンドライブ <番号>: バックプレーンのドライブスロットセンサー、ドライブが取り外されました	ストレージドライブが取り外されました。
重要	バックプレーンドライブ <番号>: バックプレーンのドライブスロットセンサー、ドライブ障害がアサートされました	ストレージドライブに障害が発生しました。
重要	システム基板 PFault フェールセーフ: システム基板の電圧センサー、状態アサートがアサートされました	システム基板の電圧が異常レベルに達した場合に、このイベントが生成されます。

	た	
重要	システム基板 OS ウォッチドッグ: システム基板的ウォッチドッグセンサー、タイマー期限切れがアサートされました	IDRAC ウォッチドッグタイマーが期限切れですが、処置が設定されていません。
重要	システム基板 OS ウォッチドッグ: システム基板的ウォッチドッグセンサー、再起動がアサートされました	IDRAC ウォッチドッグは、システムのクラッシュ(ホストからの応答がないためのタイマー期限切れ)を検知し、再起動の処置が設定されています。
重要	システム基板 OS ウォッチドッグ: システム基板的ウォッチドッグセンサー、電源オフがアサートされました	IDRAC ウォッチドッグは、システムのクラッシュ(ホストからの応答がないためのタイマー期限切れ)を検知し、電源オフの処置が設定されています。
重要	システム基板 OS ウォッチドッグ: システム基板的ウォッチドッグセンサー、電源の入れ直しがアサートされました	IDRAC ウォッチドッグは、システムのクラッシュ(ホストからの応答がないためのタイマー期限切れ)を検知し、電源入れ直しの処置が設定されています。
重要	システム基板 SEL: システム基板的イベントログセンサー、ログがいっぱいであることがアサートされました	SEL デバイスは、SEL がいっぱいになる前に 1 つしかエントリを追加できないことを検出しました。
警告	ECC 修正可能エラー: メモリセンサー、修正可能な ECC(<DIMM の場所>) がアサートされました	修正可能な ECC エラーが重大な率に到達しました。
重要	ECC 修正不可エラー: メモリセンサー、修正不可の ECC(<DIMM の場所>) がアサートされました	訂正不能 ECC エラーが検知されました。
重要	I/O チャンネルチェック: 重要なイベントセンサー、I/O チャンネルチェック NMI がアサートされました	I/O チャンネルに重要な割り込みが発生しています。
重要	PCI パリティエラー: 重要なイベントセンサー、PCI PERR がアサートされました	PCI バスにパリティエラーが検知されました。
重要	PCI システムエラー: 重大イベントセンサー、PCI SERR(<スロット番号または PCI デバイス ID>) がアサートされました	デバイスで PCI エラーが検出されました。
重要	SBE ログ無効: イベントログセンサー、訂正可能なメモリエラーのログ無効がアサートされました	過剰な SBE がログに記録されると、シングルビットエラーのログが無効になります。
重要	ログ無効: イベントログセンサー、すべてのイベントログ無効がアサートされました	エラーログがすべて無効になりました。
リカバリ不可	CPU プロトコルエラー: プロセッサセンサー、リカバリ不可へのステータス移行がアサートされました	プロセッサプロトコルがリカバリ不可の状態になりました。
リカバリ不可	CPU バスエラー: プロセッサセンサー、リカバリ不可へのステータス移行がアサートされました	プロセッサバス PERR がリカバリ不可の状態になりました。
リカバリ不可	CPU 初期化エラー: プロセッサセンサー、リカバリ不可へのステータス移行がアサートされました	プロセッサ初期化がリカバリ不可の状態になりました。
リカバリ不可	CPU マシンチェック: プロセッサセンサー、リカバリ不可へのステータス移行がアサートされました	プロセッサマシンチェックがリカバリ不可の状態になりました。
重要	メモリスペア: メモリセンサー、冗長性喪失(<DIMM の場所>) がアサートされました	メモリスペアの冗長性が無くなりました。
重要	メモリミラー: メモリセンサー、冗長性喪失(<DIMM の場所>) がアサートされました	ミラーメモリの冗長性がなくなりました。
重要	メモリ RAID: メモリセンサー、冗長性喪失(<DIMM の場所>) がアサートされました	RAID メモリの冗長性がなくなりました。
警告	メモリ追加: メモリセンサー、メモリの存在 (<DIMM の位置>) がアサート解除されました	増設されたメモリモジュールが取り外されました。
警告	メモリ取り外し: メモリセンサー、メモリの存在 (<DIMM の位置>) がアサート解除されました	メモリモジュールが取り外されました。
重要	メモリ設定エラー: メモリセンサー、設定エラー(<DIMM の場所>) がアサートされました	システムのメモリ構成が正しくありません。
警告	メモリ冗長性ゲイン: メモリセンサー、冗長性低下(<DIMM の場所>) がアサートされました	メモリ冗長性が低下しましたが、喪失はしていません。
重要	PCIe 致命的エラー: 重要なイベントセンサー、バスの致命的エラーがアサートされました	PCIe バスに致命的なエラーが検知されました。
重要	チップセットエラー: 致命的なイベントセンサー、PCI PERR がアサートされました	チップエラーが検出されました。
警告	メモリ ECC 警告: メモリセンサー、OK から非重大へのステータス移行(<DIMM の場所>) がアサートされました	訂正可能な ECC エラー率が通常率より増加しました。
重要	メモリ ECC 警告: メモリセンサー、やや重要から重大へのステータス移行(<DIMM の場所>) がアサートされました	修正可能な ECC エラーが重大な率に到達しました。
重要	システムボード POST エラー: システムボードの POST センサー、POST 致命的エラー <追加のエラー情報> がアサートされました	ハードウェアサービスマニュアルの BIOS POST 追加エラー情報を参照してください。
重要	POST エラー: POST センサー、メモリ非搭載	システム基板上にメモリが搭載されていません
重要	POST エラー: POST センサー、メモリ構成エラー	メモリが検出されましたが、構成不能です。
重要	POST エラー: POST センサー、使用不可メモリエラー	メモリが構成されましたが、使用できません。
重要	POST エラー: POST センサー、シャドウ BIOS にエラーが発生しました	システム BIOS シャドウの障害
重要	POST エラー: POST センサー、CMOS にエラーが発生しました	CMOS の障害
重要	POST エラー: POST センサー、DMA コントローラにエラーが発生しました	DMA コントローラの障害
重要	POST エラー: POST センサー、割り込み信号コントローラにエラーが発生しました	割り込み信号コントローラの障害
重要	POST エラー: POST センサー、タイマー更新が失敗しました	タイマー更新エラー
重要	POST エラー: POST センサー、設定可能インターバルタイマーエラー	設定可能インターバルタイマーのエラー
重要	POST エラー: POST センサー、パリティエラー	パリティエラー
重要	POST エラー: POST センサー、SIO にエラーが発生しました	SIO の障害
重要	POST エラー: POST センサー、キーボードコントローラにエラーが発生しました	キーボードコントローラエラー
重要	POST エラー: POST センサー、システム管理割り込みの初期化に失敗しました	SMI (システム管理割り込み) の初期化エラー。
重要	POST エラー: POST センサー、BIOS シャットダウンテストに失敗しました	BIOS シャットダウンテストエラー
重要	POST エラー: POST センサー、BIOS POST メモリテストに失敗しました	BIOS POST メモリテストエラー
重要	POST エラー: POST センサー、Dell リモートアクセスコントローラの構成に失敗しました	DRAC (Dell Remote Access Controller) の構成エラー
重要	POST エラー: POST センサー、CPU 構成に失敗しました	CPU 構成エラー
重要	POST エラー: POST センサー、不正メモリ構成エラー	メモリ構成が正しくありません
重要	POST エラー: POST センサー、POST にエラーが発生しました	ビデオ初期化後の一般的エラー。
重要	ハードウェアバージョンエラー: バージョン変更センサー、ハードウェアの非互換性がアサートされました	互換性のないハードウェアが検知されました
重要	ハードウェアバージョンエラー: バージョン変更センサー、ハードウェアの非互換性 (BMC ファームウェア)	ハードウェアはファームウェアとの互換性がありません。

	ア)がアサートされました	
重要	ハードウェアバージョンエラー: バージョン変更センサー、ハードウェアの非互換性(BMC ファームウェアとCPUの不一致)がアサートされました	CPU はファームウェアとの互換性がありません
重要	メモリ過熱: メモリセンサー、訂正可能な ECC <DIMM の位置> がアサートされました	メモリモジュールの過熱
重要	メモリ致命的 SB CRC: メモリセンサー、訂正不能な ECC がアサートされました	South bridge メモリの障害
重要	メモリ致命的 NB CRC: メモリセンサー、訂正不能な ECC がアサートされました	North bridge メモリの障害
重要	ウォッチドッグタイマー: ウォッチドッグセンサー、再起動がアサートされました	ウォッチドッグタイマーがシステムを再起動させました
重要	ウォッチドッグタイマー: ウォッチドッグセンサー、タイマー期限切れがアサートされました	ウォッチドッグタイマーが期限切れになりましたが、処置の必要なし
警告	リンクチューニング: バージョン変更センサー、ソフトウェアまたはファームウェアの変更がアサート解除されました	正常な NIC 操作を可能にするリンクチューニング設定のアップデートに失敗しました
警告	リンクチューニング: バージョン変更センサー、ハードウェアの変更 <デバイスのスロット番号> がアサート解除されました	正常な NIC 操作を可能にするリンクチューニング設定のアップデートに失敗しました
重要	リンクチューニング/フレックスアドレス: リンクチューニングセンサー、仮想 MAC アドレス (バス # デバイス # 機能 #) の設定失敗がアサートされました	このデバイスでは、フレックスアドレスを設定できません
重要	リンクチューニング/フレックスアドレス: リンクチューニングセンサー、デバイスオプション ROM がリンクチューニングまたはアドレス (Mezz <位置>) のサポートの失敗がアサートされました	オプション ROM がフレックスアドレスまたはリンクチューニングをサポートしていません。
重要	リンクチューニング/フレックスアドレス: リンクチューニングセンサー、BMC/iDRAC からリンクチューニングまたはフレックスアドレスデータの取得に失敗がアサートされました	BMC/iDRAC からリンクチューニングまたはフレックスアドレス情報の取得に失敗しました。
重要	リンクチューニング/フレックスアドレス: リンクチューニングセンサー、デバイスオプション ROM によるリンクチューニングまたはフレックスアドレス(メザン XX)のサポートの失敗がアサートされました	NIC の PCI デバイスオプション ROM がリンクチューニングまたはフレックスアドレス機能をサポートしていません。
重要	リンクチューニング/フレックスアドレス: リンクチューニングセンサー、仮想 MAC アドレス(<場所>)のプログラムの失敗がアサートされました	BIOS が、対象の NIC デバイス上の仮想 MAC アドレスのプログラムに失敗しました。
重要	I/O 致命的エラー: 致命的 IO グループセンサー、致命的 IO エラー (<場所>)	このイベントは、CPU IERR に関連して生成され、CPU IERR の原因となったデバイスを示します。
警告	PCIe 非致命的エラー: 非致命的な I/O グループセンサー、PCIe エラー (<場所>)	CPU IERR に関連して生成されました。

## LCD モジュールとサーバーステータス情報

このセクションの表では、シャーシ内のコンポーネントタイプごとにフロントパネル LCD に表示されるステータス項目について説明します。

表 C-9. CMC ステータス

項目	説明
名前 / 場所	例:CMC1, CMC2
エラーメッセージ	エラーがない場合は、「エラーなし」表示されます。それ以外の場合は、エラーメッセージが重大、警告の順で表示されます。
IP アドレス	アクティブ な CMC にもみ表示されます。
ファームウェアバージョン	アクティブ な CMC にもみ表示されます。

表 C-10. シャーシ / エンクロージャステータス

項目	説明
ユーザー定義名	例:"Dell ラックシステム".これは CMC CLI または Web GUI から設定できます。
エラーメッセージ	エラーがない場合は、「エラーなし」表示されます。それ以外の場合は、エラーメッセージが重大、警告の順で表示されます。
モデル番号	例 "PowerEdgeM1000"
電力消費	現在の電力消費量(ワット単位)
ピークパフォーマンスの余剰	ピークパフォーマンスの余剰値は、システム入力の電力容量からピークパフォーマンスを得るために必要な電力(サーバーに割り当てられた最大入力電力とシャーシ蓋に割り当てられた最大入力電力の合計)を差し引いた値です。ピークパフォーマンスの余剰値は、ワットおよび BTU/時の単位で表示されます。
ピーク電力	ピーク電力消費量(ワット)
最小電力	最小電力消費量(ワット)
周辺温度	現在の周辺温度(摂氏)
サービスタグ	出荷時に割り当てられたサービスタグ
CMC 冗長性モード	非冗長または冗長
PSU 冗長性モード	非冗長、AC 冗長、または DC 冗長

表 C-11. ファンステータス

項目	説明
名前 / 場所	例:ファン1、ファン2 など

エラーメッセージ	エラーがない場合は、「エラーなし」表示されます。それ以外の場合は、エラーメッセージが重大、警告の順で表示されます。
RPM	現在のファン速度 (RPM)

**表 C-12. PSU ステータス**

項目	説明
名前 / 場所	例: PSU1、PSU2 など
エラーメッセージ	エラーがない場合は、「エラーなし」表示されます。それ以外の場合は、エラーメッセージが重大、警告の順で表示されます。
ステータス	オフライン、オンライン、またはスタンバイ
最大ワット数	PSU がシステムに供給できる最大ワット数

**表 C-13. IOM ステータス**

項目	説明
名前 / 場所	例: IOM A1、IOM B1。
エラーメッセージ	エラーがない場合は、「エラーなし」表示されます。それ以外の場合は、エラーメッセージが重大、警告の順で表示されます。
ステータス	オフまたはオン
Model	IOM のモデル
ファブリックタイプ	ネットワーク接続タイプ
IP アドレス	IOM が オンの場合にのみ表示されます。パスルータタイプ IOM の場合はすべてゼロになります。
サービスタグ	出荷時に割り当てられたサービスタグ

**表 C-14. iKVM ステータス**

項目	説明
名前	iKVM
エラーメッセージ	エラーがない場合は、「エラーなし」表示されます。それ以外の場合は、エラーメッセージが重大、警告の順で表示されます。
ステータス	オフまたはオン
モデル/メーカー	iKVM モデルの説明。
サービスタグ	出荷時に割り当てられたサービスタグ
パーツ番号	メーカーのパーツ番号。
ファームウェアバージョン	iKVM ファームウェアバージョン。

**表 C-15. サーバーステータス**

項目	説明
名前 / 場所	例: サーバー 1、サーバー 2。
エラーメッセージ	エラーがない場合は、「エラーなし」表示されます。それ以外の場合は、エラーメッセージが重大、警告の順で表示されます。
スロット名	CMC スロット名。例 SLOT-01。メモ: これは CMC CLI または Web GUI から設定できます。
名前	ユーザーが設定可能なサーバー名。サーバー BIOS、iDRAC CLI、または Web GUI から設定可能。iDRAC の起動が完了すると表示されます。または、iDRAC 起動メッセージを表示します。
モデル番号	iDRAC の起動が完了すると表示されます。
サービスタグ	iDRAC の起動が完了すると表示されます。
iDRAC の IP アドレス	iDRAC の起動が完了すると表示されます。iDRAC が DHCP から IP アドレスを取得するように設定され、また IP アドレスを取得していない場合は、 <b>取得中</b> と表示されます。
最後のポストコード	サーバー BIOS によって最も最近に送信されたコードを表示します。
BIOS バージョン	iDRAC の起動が完了すると表示されます。
iDRAC ファームウェアバージョン	iDRAC の起動が完了すると表示されます。
ファブリック上で有効なフレックスアドレス: <ファブリック>	この機能がインストールされている場合に表示されます。このサーバーでフレックスアドレスが有効になったファブリックをリストします (例: A、B、C)

[目次ページに戻る](#)

## CMC にコマンドラインコンソールの使用を設定する方法

ユーザズガイド

- [CMC 上のコマンドラインコンソール 機能](#)
- [シリアルまたは telnet コンソールの使用](#)
- [CMC での Telnet コンソールの使用](#)
- [CMC での SSH の使用](#)
- [端末エミュレーションソフトウェアの設定](#)
- [Connect コマンドによるモジュールへの接続](#)

本項では、CMC コマンドラインコンソール(またはシリアル/Telnet/SSH コンソール)の機能について情報を提供し、コンソールから管理操作を実行できるようにシステムを設定する方法を説明します。コマンドラインコンソールを介して CMC で RACADM コマンドを使用する方法についての詳細は、「[RACADM コマンドラインインタフェースの使用](#)」を参照してください。

### CMC 上のコマンドラインコンソール 機能

CMC は、以下のシリアルおよび Telnet コンソール機能をサポートしています。

- 1 単一のシリアルクライアント接続と最大 4 つの Telnet クライアント同時接続が可能
- 1 最大 4 つの同時セキュアシェル(SSH)クライアント接続
- 1 RACADM コマンドのサポート
- 1 ビルトイン connect コマンドによるサーバーと I/O モジュールのデバッグ
- 1 コマンドラインの編集と履歴
- 1 すべてのコンソールインタフェースでタイムアウト制御

### シリアルまたは telnet コンソールの使用

CMC シリアルまたは telnet コンソールを使用することで、サーバーの電源をオン/オフまたはリセットし、サーバーログにアクセスすることができます。CMC コマンドラインに接続すると、次のコマンドを入力できます。

表 3-1. CMC コマンドラインのコマンド


コマンド	説明
racadm	RACADM コマンドはキーワード <code>racadm</code> で始まり、 <code>getconfig</code> 、 <code>serveraction</code> 、 <code>getsensorinfo</code> のようなサブコマンドが続きます。RACADM の使用に関する詳細は、「 <a href="#">RACADM コマンドラインインタフェースの使用</a> 」を参照してください。
connect	デバッグのためにサーバーまたは I/O モジュールに接続します。connect コマンドの使用に関するヘルプは、「 <a href="#">Connect コマンドによるモジュールへの接続</a> 」を参照してください。
exit, logout, quit	これらのコマンドはすべて同じ処置を実行します。現在のセッションを終了してログインプロンプトに戻ります。

### CMC での Telnet コンソールの使用


一度に最大 4 台の Telnet クライアントシステムと 4 台の SSH クライアントを接続できます。管理ステーションから管理下システムの Telnet コンソールへの接続には、管理ステーションの端末エミュレーションソフトウェアが必要です。詳細については、「[端末エミュレーションソフトウェアの設定](#)」を参照してください。

### CMC での SSH の使用

SSH は Telnet セッションと同じ機能を備えたコマンドラインセッションですが、セッションのネゴシエーションと暗号化によってセキュリティが強化されています。CMC は、パスワード認証付きの SSH バージョン 2 をサポートしています。CMC ではデフォルトで SSH が有効になっています。

 **メモ:** CMC は SSH バージョン 1 をサポートしていません。

ログイン中にエラーが発生すると、SSH クライアントからエラーメッセージが発行されます。メッセージのテキストはクライアントによって異なり、CMC で制御することはできません。エラーの原因を特定するには、RACLog メッセージを確認してください。

 **メモ:** OpenSSH は Windows の VT100 または ANSI 端末エミュレータから実行してください。Windows のコマンドプロンプトで OpenSSH を実行すると、完全には機能しません(一部のキーが応答せず、グラフィックが表示されません)。Linux の場合は、SSH クライアントサービスを実行して、いずれかのシェルで CMC に接続します。

SSH は 1 度に 4 セッションがサポートされています。セッションのタイムアウトは、`cfgSsnMgtSshIdleTimeout` プロパティ([「RACADM サブコマンド」](#)を参照)またはウェブインタフェースの **サービス管理** ページから制御します([「サービスの設定」](#)を参照)。

## CMC で SSH を有効にする方法

SSH はデフォルトで有効になっています。SSH が無効になっている場合は、サポートされている他のインタフェースを使用して有効にできます。

RACADM を使用して CMC で SSH 接続を有効にする手順については、[「config」](#) および [「cfgSerial」](#) を参照してください。ウェブインタフェースを使用して CMC で SSH 接続を有効にする手順については、[「サービスの設定」](#) を参照してください。

## SSH ポートの変更

SSH ポートを変更するには、次のコマンドを使用します。

```
racadm config -g cfgRacTuning -o cfgRacTuneSshPort <ポート番号>
```

`cfgSerialSshEnable` と `cfgRacTuneSshPort` プロパティの詳細に関しては、[「CMC プロパティデータベースグループとオブジェクト定義」](#)を参照してください。

CCH SSH の実装では、[「表 3-2」](#)に示すように複数の暗号化スキームがサポートされています。

表 3-2. 暗号化スキーム

スキームの種類	スキーム
非対称暗号	Diffie-Hellman DSA/DSS 512-1024 (ランダム)ビット(NIST 仕様当たり)
対称暗号	1 AES256-CBC 1 RIJNDAEL256-CBC 1 AES192-CBC 1 RIJNDAEL192-CBC 1 AES128-CBC 1 RIJNDAEL128-CBC 1 BLOWFISH-128-CBC 1 3DES-192-CBC 1 ARCFOUR-128
メッセージの整合性	1 HMAC-SHA1-160 1 HMAC-SHA1-96 1 HMAC-MD5-128 1 HMAC-MD5-96
認証	パスワード

## iKVM 接続のフロントパネルを有効にする方法

iKVM 前面パネルポートの詳細および使用手順については、[「フロントパネルの有効または無効」](#)を参照してください。

## 端末エミュレーションソフトウェアの設定

CMC は、以下の種類の端末エミュレーションソフトウェアを実行している管理ステーションからシリアルまたは Telnet テキストコンソールをサポートしています。


- 1 Xterm の Linux Minicom
- 1 Hilgraeve の HyperTerminal Private Edition (バージョン 6.3)
- 1 Xterm の Linux Telnet または SSH
- 1 Microsoft® Telnet

使用するターミナルソフトウェアを設定するには、以下の項の手順に従ってください。Microsoft Telnet を使う場合は、設定は必要ありません。

## シリアルコンソール用の Linux Minicomの設定

Minicom は Linux 用のシリアルポートアクセスユーティリティです。次の手順は、Minicom のバージョン 2.0 に対して有効です。他のバージョンでは若干異なる場合がありますが、必要な基本設定は同じです。他のバージョンの Minicom の設定については、[「シリアルコンソールエミュレーションに必要な Minicom の設定」](#)を参照してください。

## シリアルコンソールエミュレーションに使用する Minicom バージョン 2.0 の設定

 **メモ:** telnet コンソールを表示する場合は、テキストが正しく表示されるように、Linux のインストールによるデフォルトウィンドウでなく、Xterm ウィンドウの使用をお勧めします。

1. 新しい Xterm セッションを開始するには、コマンドプロンプトで `xterm &` と入力します。
2. Xterm ウィンドウで、矢印キーをウィンドウの右下隅に移動してウィンドウのサイズを 80 x 25 に変更します。
3. Minicom の設定ファイルがない場合には、次のステップに進んでください。

Minicom 設定ファイルがある場合は、`minicom <Minicom config ファイル名>` と入力して、手順 17 に進んでください。

4. Xterm コマンドプロンプトで、`minicom -s` と入力します。
5. **Serial Port Setup**(シリアルポートのセットアップ)を選択し、<Enter> を押します。
6. <a> を押して、該当するシリアルデバイスを選択します(例: `/dev/ttyS0`)。
7. <e> を押して、**速度/パリティ/ビット** のオプションを `115200 8N1` に設定します。
8. <f> を押して、**ハードウェアフロー制御** を **はい** に設定し、**ソフトウェアフロー制御** を **いいえ** に設定します。

**シリアルポートの設定** メニューを終了するには、<Enter> を押します。

9. **モデムとダイヤル** を選択して、<Enter> を押します。
10. **モデムダイヤルとパラメータのセットアップ** メニューで、<Backspace>を押して **初期化、リセット、接続、切断** 設定をクリアすると、設定が空白になります。
11. <Enter> を押して、各ブランク値を保存します。
12. 指定のフィールドをすべてクリアする場合には、<Enter >を押して **モデムダイヤルとパラメータのセットアップ** メニューを終了します。
13. **セットアップを config\_name として保存** を選択して、<Enter> を押します。
14. **Minicom から終了** を選択して、<Enter> を押します。

15. コマンドシェルプロンプトで、`minicom <Minicom config ファイル名>` と入力します。

Minicom ウィンドウを 80 x 25 に拡大するには、ウィンドウの隅をドラッグします。

16. <Ctrl+a>、<z>、<x> を押して、Minicom を終了します。

Minicom ウィンドウに、`[idrac@root]#` などのコマンドプロンプトが表示されるのを確認します。コマンドプロンプトが表示されたら、接続が確立されて `connect` シリアルコマンドを使って管理下システムのコンソールに接続できることを意味します。

## シリアルコンソールエミュレーションに必要な Minicom の設定

[表 3-3](#) を使って、Minicom を設定します。

表 3-3. シリアルコンソールエミュレーションに必要な Minicom の設定

設定の説明	必要な設定
Bps/Par/Bits	115200 8N1
ハードウェアフロー制御	o
ソフトウェアフロー制御	x
ターミナルエミュレーション	ANSI
モデムダイヤルとパラメータの設定	初期化、リセット、接続、切断 設定をクリアして空白にします。
ウィンドウのサイズ	80 x 25(サイズ変更するには、ウィンドウの隅をドラッグする)

## Windows XP または Windows 2003 を使って telnet を実行する



管理ステーションで Windows XP または Windows 2003 を実行している場合は、CMC Telnet セッションで文字の問題が発生する可能性があります。この問題は、Return キーが応答せず、パスワードプロンプトが表示されないというログインがフリーズした状況になります。

この問題を解決するには、hotfix 824810 を Microsoft サポートウェブサイト [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) からダウンロードしてください。詳細については、Microsoft 技術情報の記事 824810 を参照してください。

## 起動中に Linux をシリアルコンソールリダイレクト用に設定する

以下は Linux GRand Unified Bootloader (GRUB) 固有の手順です。別のブートローダーを使用する場合も、同様の変更が必要です。

**メモ:** クライアント VT100 エミュレーションウィンドウを設定するとき、リダイレクトコンソールを表示するウィンドウまたはアプリケーションを 25 行 x 80 列に設定し、適切なテキスト表示を確保してください。この設定を行わないと、一部のテキスト画面が文字化けすることがあります。

/etc/grub.conf ファイルを次のように編集します。

1. ファイルの一般設定セクションを見つけ、次の 2 行を新たに追加します。

```
serial --unit=1 --speed=57600
terminal --timeout=10 serial
```

2. カーネル行に次の 2 つにオプションを追加します。

```
kernel.....console=ttyS1,57600
```

3. /etc/grub.conf に splashimage ディレクティブがある場合はコメントアウトしてください。

次の例は、この手順で説明した変更を示しています。

```
# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes
# to this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that
#           all kernel and initrd paths are relative to /, e.g.
#           root (hd0,0)
#           kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sdal
#           initrd /boot/initrd-version.img
#
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=10
#splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz

serial --unit=1 --speed=57600
terminal --timeout=10 serial

title Red Hat Linux Advanced Server (2.4.9-e.3smp)
  root (hd0,0)
  kernel /boot/vmlinuz-2.4.9-e.3smp ro root=/dev/sdal hda=ide-scsi console=ttyS0 console=ttyS1,57600
  initrd /boot/initrd-2.4.9-e.3smp.img
title Red Hat Linux Advanced Server-up (2.4.9-e.3)
  root (hd0,00)
  kernel /boot/vmlinuz-2.4.9-e.3 ro root=/dev/sdal s
  initrd /boot/initrd-2.4.9-e.3.im
```

/etc/grub.conf ファイルを編集するとき、次のガイドラインに従ってください。

- 1 GRUB のグラフィカルインタフェースを無効にし、テキストインタフェースを使用します。そうしないと、コンソールリダイレクトで GRUB 画面が表示されません。グラフィカルインタフェースを無効にするには、splashimage で始まる行をコメントアウトしてください。
- 1 複数の GRUB オプションを開始してシリアル接続でコンソールセッションを起動するには、すべてのオプションに次の行を追加します。

```
console=ttyS1,57600
```

この例は、最初のオプションだけに console=ttyS1,57600 を追加したところを示しています。

## ブート後のサーバーシリアルコンソールへのログインを有効にする

/etc/inittab ファイルを次のように編集します。

- 1 COM2 シリアルポートにagettyを設定する新しい行を追加します。

```
co:2345:respawn:/sbin/agetty -h -L 57600 ttyS1 ansi
```

次の例は、新しい行が追加されたファイルを示しています。

```
#
# inittab This file describes how the INIT process
#         should set up the system in a certain
```

```

#           run-level.
#
# Author:   Miquel van Smoorenburg
#           Modified for RHS Linux by Marc Ewing and
#           Donnie Barnes
#
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#  0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#  1 - Single user mode
#  2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you
#     do not have networking)
#  3 - Full multiuser mode
#  4 - unused
#  5 - X11
#  6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
#
id:3:initdefault:

# System Initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit

10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
11:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
12:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
13:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
14:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
15:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
16:6:wait:/etc/rc.d/rc 6

Things to run in every runlevel.
ud::once:/sbin/update

# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few
# minutes of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have power installed and your
# UPS is connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"

# Run gettys in standard runlevels
co:2345:respawn:/sbin/agetty -h -L 57600 ttyS1 ansi
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6

# Run xdm in runlevel 5
# xdm is now a separate service
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon

/etc/securetty ファイルを次のように編集します。

1 COM2 のシリアル tty の名前を使用して次の新しい行を追加します。

ttyS1

次の例は、新しい行が追加されたサンプルファイルを示しています。




vc/1
vc/2
vc/3
vc/4
vc/5
vc/6
vc/7
vc/8
vc/9
vc/10
vc/11
tty1
tty2
tty3
tty4
tty5
tty6
tty7
tty8
tty9
tty10
tty11
ttyS1

```

---

## Connect コマンドによるモジュールへの接続

コマンドライン接続中、CMC は `connect` コマンドをサポートしてサーバーや IOM モジュールへのシリアル接続を確立します。サーバーモジュールへの接続は、オペレーティングシステムのデバッグのためにのみ提供されます。オペレーティングシステムのリモートコンソールを使用するためにサーバーモジュールに接続するには、iDRAC ウェブインタフェースのコンソールリダイレクト機能か iDRAC シリアルオーバー LAN(SOL)機能を使用してください。

-  **注意:** CMC シリアルコンソールから実行した場合、`connect -b` オプションは CMC がリセットするまで接続したままになります。この接続は、セキュリティ上の潜在的なリスクとなります。
-  **メモ:** `connect` コマンドは `-b` (バイナリ)オプションを提供します。`-b` オプションは未処理のバイナリデータを渡し、`cfgSerialConsoleQuitKey` は使用されません。また、CMC シリアルコンソールを使用してサーバーに接続すると、DTR 信号の変化(たとえば、デバッグに接続するためにシリアルケーブルが抜かれる)がログアウトを引き起こすことはありません。
-  **メモ:** IOM がコンソールリダイレクトをサポートしていない場合は、`connect` コマンドは空のコンソールを表示します。その場合、CMC コンソールに戻るには、エスケープシーケンスを入力してください。コンソールのデフォルトのエスケープシーケンスは `<Ctrl>\` です。

管理下システムには最大 6 つの IOM があります。IOM に接続するには、次のように入力します。



```
connect switch- n
```

ここで n は IOM ラベルの a1、a2、b1、b2、c1 および c2 です。

IOM には A1、A2、B1、B2、C1、C2 のラベルが付いています。(シャーシにおける IOM の配置の図解については、「表 10-1」を参照してください。) `connect` コマンドで IOM を参照する際は、「表 3-4」で示されるように、IOM はスイッチにマッピングされています。

**表 3-4. I/O モジュールからスイッチへのマッピング**

I/O モジュールのラベル	スイッチ
A1	switch-a1
A2	switch-a2
B1	switch-b1
B2	switch-b2
C1	switch-c1
C2	switch-c2

-  **メモ:** 各シャーシで一度に 1 つの IOM 接続のみが可能です。
-  **メモ:** \シリアルコンソールからバススルーに接続することはできません。

デバッグのために管理下サーバーに接続するには、コマンド `connect server-n` を使用します。n はデバッグするサーバーのスロット番号です。サーバーに接続すると、バイナリ通信が想定され、エスケープ文字が無効になります。iDRAC が使用不可の場合は、ホストへの経路がありません というエラーメッセージが表示されます。サーバーが正しく挿入され、iDRAC が起動ルーチンを完了する時間があつたことを確認してください。

シリアル接続を利用した接続方法については、「[CMC にコマンドラインコンソールの使用を設定する方法](#)」を参照してください。

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## 用語集

### ユーザーズガイド

#### Active Directory

Active Directory は、ユーザーデータ、セキュリティ、分散リソースのネットワーク管理を自動化する標準化された一元管理システムで、他のディレクトリとの相互動作ができるようにします。Active Directory は、分散ネットワーク環境用に特にデザインされています。

#### ARP

Address Resolution Protocol(アドレス解決プロトコル)の略語。ホストのインターネットアドレスからその Ethernet アドレスを見つける手法。

#### ASCII

American Standard Code for Information Interchange(情報交換用米国標準コード)の略語。文字、数字、その他の記号の表示と印刷に使用されるコード表現体系。

#### BIOS

Basic Input/Output System(基本出入カシステム)の略語。周辺機器に最下位レベルのインタフェースを提供し、メモリへのオペレーティングシステムの読み込みなど、システム起動処理の第一段階を制御するシステムソフトウェアの一部。

#### CMC

Dell Chassis Management Controller の略語。Dell PowerEdge? システムにリモート管理機能と電源制御機能を提供します。

#### CA

認証局 (CA) は、IT 業界で認知されたビジネス組織で、高水準で信頼できる審査、身元確認、その他の重要なセキュリティ要件を提供しています。CA には、Thawte や VeriSign などがあります。CA は CSR を受理すると、CSR に含まれる情報を調べ、検証します。応募者が CA のセキュリティ標準を満たしていると、CA はネットワークおよびインターネットを介したトランザクションに対して、応募者を一意に識別する証明書を発行します。

#### CD

Compact disc(コンパクトディスク)の略語。

#### CLI

Command Line Interface(コマンドラインインタフェース)の略語。

#### DHCP

Dynamic host configuration protocol(動的ホスト設定プロトコル)の略語。ローカルエリアネットワーク上のコンピュータに IP アドレスを動的に割り当てる手段。

#### DLL

Dynamic Link Library(ダイナミックリンクライブラリ)の略語。小さいプログラムから成るライブラリ。システムで実行している大きいプログラムが必要時に呼び出すことができます。これらの小さいプログラムは、大きいプログラムがプリンタやスキャナなどの特定デバイスと通信できるようにします。

#### DNS

Domain name system(ドメインネームシステム)の略語。

#### iDRAC

Dell Integrated Remote Access Controller の略語。Dell PowerEdge システムのリモート管理機能、クラッシュしたシステムのリカバリ機能、電源制御機能などを提供するシステム管理用ハードウェアとソフトウェアのソリューション。

## FQDN

Fully qualified domain name(完全修飾ドメイン名)の略語。DNS ツリー階層内のモジュールの絶対的な位置を指定するドメイン名です。Microsoft® Active Directory® は 64 バイト以下の FQDN のみに対応しています。

## FSMO

Flexible single master operation(フレキシブルシングルマスタオペレーション)の略語。拡張処理のアトミック性を保証する Microsoft Active Directory ドメインコントローラタスク。

## GB1

シャーシ上のアップリンクポート。

## GMT

Greenwich Mean Time(グリニッジ標準時)の略語。GMT は世界中のあらゆる場所に共通する標準時刻です。GMT はイギリスのロンドン郊外にあるグリニッジ天文台跡を通過する本初子午線(経度 0°)に基づく平均太陽時を反映しています。

## GUI

Graphical User Interface(グラフィカルユーザーインターフェース)の略語。ウィンドウ、ダイアログボックス、ボタンなどの要素を使用するコンピュータ表示インタフェース。これに対し、コマンドプロンプトインタフェースでは、すべてのユーザー対話がテキストで表示され入力されます。

## ICMP

Internet Control Message Protocol(インターネットコントロールメッセージプロトコル)の略語。オペレーティングシステムがエラーメッセージを送信する方法。

## ID

Identifier(識別子)の略語。一般に、ユーザー識別子(ユーザー ID)やオブジェクト識別子(オブジェクト ID)を指すときに使用されます。

## iKVM

Avocent® Integrated KVM スイッチモジュール。シャーシへのホットプラグが可能なオプションのモジュールで、キーボード、マウス、ビデオからシャーシの 16 のサーバーへのローカルアクセスと、シャーシをアクティブな CMC に接続する Dell CMC コンソール追加オプションを提供します。

## IOMINIF

I/O Module Infrastructure Device(I/O モジュール基盤装置)の略語。

## IP

Internet Protocol(インターネットプロトコル)の略語。IP は TCP/IP のネットワーク層です。IP はパケットの経路選択、断片化、再構成などを行います。

## IPMB

システム管理技術で使用される Intelligent Platform Management Bus の略語。

## Kbps

Kilobits per second(1 秒当たりのキロビット)の略語。データ伝送速度を表す単位です。

## LAN

Local Area Network(ローカルエリアネットワーク)の略語。

#### **LDAP**

Lightweight Directory Access Protocol(ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル)の略語。

#### **LED**

Light-Emitting Diode(発光ダイオード)の略語。

#### **LOM**

Local area network On Motherboard(マザーボード上のローカルエリアネットワーク)の略語。

#### **MAC**

Media Access Control(メディアアクセスコントロール)の略語。ネットワークノードとネットワーク物理レイヤ間のネットワークサブレイヤ。

#### **MAC アドレス**

Media Access Control アドレス。NIC の物理コンポーネントに組み込まれる固有アドレス。

#### **Mbps**

Megabits per second(1 秒当たりのメガビット数)略語。データ伝送速度を表す単位です。

#### **MC**

メザニンカード

#### **Microsoft Active Directory**

ユーザーデータ、セキュリティ、分散リソースのネットワーク管理を自動化し、他のディレクトリとの相互作用を可能にする一元管理型の標準化システム。Active Directory は、分散ネットワーク環境用に特にデザインされています。

#### **NIC**

Network Interface Card(ネットワークインタフェースカード)の略語。ネットワークへの物理的な接続を提供するためにコンピュータに取り付けるアダプタ回路基板。

#### **OID**

Object Identifier(オブジェクト識別子)の略語。

#### **OSCAR**

On Screen Configuration and Reporting の略語。iKVM アクセス用のグラフィカルユーザーインタフェース。

#### **PCI**

Peripheral Component Interconnect(周辺機器相互接続)の略語。周辺機器をシステムに接続し、それらの周辺機器と通信するための標準インタフェースおよびバス技術。

#### **POST**

Power-On Self-Test(電源オンセルフテスト)の略語。コンピュータの電源を入れると、システムで自動的に実行される診断テストシーケンス。

## RAC

リモートアクセスコントローラ

## RAM

Random-Access Memory(ランダムアクセスメモリ)の略語。RAM はシステムに搭載される読み書き可能な汎用メモリ。

## RAM ディスク

ハードディスクをエミュレートするメモリ常駐プログラム。

## ROM

Read-Only Memory(読み取り専用メモリ)の略語。ここからデータを読み取れますが、書き込みはできません。

## RPM

Red Hat Package Manager の略語。Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムのパッケージ管理システム。RPM は、ソフトウェアパッケージのインストールを管理します。インストールプログラムに似ています。

## SEL

システムイベントログまたはハードウェアログ

## SMTP

Simple Mail Transfer Protocol(簡易メール転送プロトコル)の略語。通常は Ethernet を介して、システム間で電子メールを転送するときに使用されます。

## SNMP

Simple Network Management Protocol(シンプルネットワーク管理プロトコル)の略語。IP ネットワーク上のノードを管理するために設計されています。iDRAC は、SNMP によって管理されるデバイス(ノード)です。

## SNMP トラップ

CMC で生成される通知(イベント)で、管理下システムの状況の変化や、ハードウェアの潜在的な問題に関する情報が含まれています。

## SSH

Secure Shell(セキュアシェル)の略語。2 台のコンピュータ間でセキュアチャネルを介してデータをやり取りできるネットワークプロトコル。

## SSL

Secure Sockets Layer(セキュアソケットレイヤ)の略語。ネットワークを介したデータ転送に安全な通信を提供するプロトコル。

## STK

シャーシ上のスタックポート。

## TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略語。ネットワーク層とトランスポート層のプロトコルを含む標準的な Ethernet プロトコル一式を意味します。

## TFTP

Trivial File Transfer Protocol(簡易ファイル転送プロトコル)の略語。ディスクなしのデバイスやシステムに起動コードをダウンロードするために使用される簡易なファイル転送プロトコル。

## UPS

Uninterruptible Power Supply(無停電電源装置)の略語。

## USB

Universal Serial Bus の略語。デバイスにインタフェースするためのシリアルバス規格。

## UTC

Universal Coordinated Time(万国標準時)の略語。「GMT」を参照してください。

## vKVM

仮想 KVM コンソール

## VLAN

Virtual Local Area Network(仮想ローカルエリアネットワーク)の略語。

## VNC

Virtual Network Computing(仮想ネットワークコンピューティング)の略語。

## VT-100

Video Terminal(ビデオ端末)100 の略語。多くの共通端末エミュレーションプログラムによって使用されます。

## WAN

Wide Area Network(広域通信網)の略語。

## ブレード

高密度ラック搭載向けに設計された1つの基板にすべての機能が集約されたサーバー。

## バス

コンピュータ内の各種の機能単位を接続する伝導体のセット。バスは、それが運ぶデータの種別によって、データバス、アドレスバス、PCI バスなどと名付けられます。

## 証明書署名要求 (CSR)

認証局にセキュアサーバー証明書を申請するデジタル要求。

## 遅延時間 (OSCAR ユーザーインターフェース)

<画面の印刷> を押してから OSCAR メインダイアログボックスが表示されるまでの秒数。

## 拡張スキーマ

Active Directory と併用して CMC へのユーザーアクセスを決定するソリューション。Dell 定義のActive Directory オブジェクトを使用します。



### **ハードウェアログ**

シャーシ上のハードウェアに関連するイベントのレコードで、CMC で生成されます。

### **管理ステーション**

リモートから CMC にアクセスするシステム。

### **標準スキーマ**

Active Directory で使用されるソリューションで、CMC へのユーザーアクセスを決定します。Active Directory のグループオブジェクトのみを使用します。



---

[目次ページに戻る](#)

# ユーザーズガイド

---

## メモおよび注意

-  **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

**本書の内容は予告なく変更されることがあります。**  
© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用される商標: Dell, Dell ロゴ, OpenManage, PowerEdge, および PowerConnect は, Dell Inc. の商標です。Microsoft, Active Directory, Internet Explorer, Windows, Windows NT, Windows Server, および Windows Vista は, 米国内およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Red Hat および Red Hat Enterprise Linux は, Red Hat, Inc. の登録商標です。Novell および SUSE は, 米国内およびその他の国における Novell Corporation の登録商標です。Intel は, Intel Corporation の登録商標です。UNIX は, 米国内およびその他の国における The Open Group の登録商標です。Avocent は Avocent Corporation の商標で, OSCAR は Avocent Corporation または関連会社の登録商標です。



Copyright 1998-2006 The OpenLDAP Foundation. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず, OpenLDAP の公開ライセンスによって許可されている限度内でのみ許可されます。このライセンスのコピーは, 配布パッケージ内の最上位レベルのディレクトリに入っている LICENSE ファイル, または <http://www.OpenLDAP.org/license.html> でご覧いただけます。OpenLDAP は OpenLDAP Foundation の登録商標です。個別のファイルまたは関連パッケージには, 他社の著作権を持つ場合があります。この製品はミシガン大学 LDAP v3.3 配布から派生しています。この製品には, 公共ソースから派生した材料も含まれていません。OpenLDAP に関する情報は <http://www.openldap.org/> から入手できます。Portions Copyright 1998-2004 Kurt D. Zeilenga. Portions Copyright 1998-2004 Net Boolean Incorporated. Portions Copyright 2001-2004 IBM Corporation. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず, OpenLDAP の公開ライセンスによって許可されている限度内でのみ許可されます。Portions Copyright 1999-2003 Howard Y.H. Chu. Portions Copyright 1999-2003 Symas Corporation. Portions Copyright 1998-2003 Hallvard B. Furuseth. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず, この通知が保持された形式でのみ許可されます。事前の書面による許可なくこの著作権所有者がこのソフトウェアから派生した製品を推薦または促進するために使用することはできません。このソフトウェアは「そのまま」の形で, 明示または黙示を問わず一切の保証なく提供されます。Portions Copyright (c) 1992-1996 Regents of the University of Michigan. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず, この通知を保持し, アン・アーバー所在のミシガン大学のへのしるべき功績を認めた上でのみ許可されます。事前の書面による許可なくこの大学名がこのソフトウェアから派生した製品を推薦または促進するために使用することはできません。このソフトウェアは「そのまま」の形で, 明示または黙示を問わず一切の保証なく提供されます。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。これらの商標や会社名は, 一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2008 年 8 月 Rev. A00

---

## メモおよび注意

-  **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

**本書の内容は予告なく変更されることがあります。**  
© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用される商標: Dell, Dell ロゴ, OpenManage, PowerEdge, および PowerConnect は, Dell Inc. の商標です。Microsoft, Active Directory, Internet Explorer, Windows, Windows NT, Windows Server, および Windows Vista は, 米国内およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Red Hat および Red Hat Enterprise Linux は, Red Hat, Inc. の登録商標です。Novell および SUSE は, 米国内およびその他の国における Novell Corporation の登録商標です。Intel は, Intel Corporation の登録商標です。UNIX は, 米国内およびその他の国における The Open Group の登録商標です。Avocent は Avocent Corporation の商標で, OSCAR は Avocent Corporation または関連会社の登録商標です。

Copyright 1998-2006 The OpenLDAP Foundation. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず, OpenLDAP の公開ライセンスによって許可されている限度内でのみ許可されます。このライセンスのコピーは, 配布パッケージ内の最上位レベルのディレクトリに入っている LICENSE ファイル, または <http://www.OpenLDAP.org/license.html> でご覧いただけます。OpenLDAP は OpenLDAP Foundation の登録商標です。個別のファイルまたは関連パッケージには, 他社の著作権を持つ場合があります。この製品はミシガン大学 LDAP v3.3 配布から派生しています。この製品には, 公共ソースから派生した材料も含まれていません。OpenLDAP に関する情報は <http://www.openldap.org/> から入手できます。Portions Copyright 1998-2004 Kurt D. Zeilenga. Portions Copyright 1998-2004 Net Boolean Incorporated. Portions Copyright 2001-2004 IBM Corporation. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず, OpenLDAP の公開ライセンスによって許可されている限度内でのみ許可されます。Portions Copyright 1999-2003 Howard Y.H. Chu. Portions Copyright 1999-2003 Symas Corporation. Portions Copyright 1998-2003 Hallvard B. Furuseth. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず, この通知が保持された形式でのみ許可されます。事前の書面による許可なくこの著作権所有者がこのソフトウェアから派生した製品を推薦または促進するために使用することはできません。このソフトウェアは「そのまま」の形で, 明示または黙示を問わず一切の保証なく提供されます。Portions Copyright (c) 1992-1996 Regents of the University of Michigan. All rights reserved. ソースおよびバイナリ形式の再配布は変更の有無を問わず, この通知を保持し, アン・アーバー所在のミシガン大学のへのしるべき功績を認めた上でのみ許可されます。事前の書面による許可なくこの大学名がこのソフトウェアから派生した製品を推薦または促進するために使用することはできません。このソフトウェアは「そのまま」の形で, 明示または黙示を問わず一切の保証なく提供されます。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。これらの商標や会社名は, 一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2008 年 8 月 Rev. A00

[目次ページに戻る](#)

## FlexAddress の使用

### ユーザースタイル

- [FlexAddress の有効化](#)
- [FlexAddress の無効化](#)
- [CLI を使用した FlexAddress ステータスの表示](#)
- [CLI を使用した FlexAddress の設定](#)
- [FlexAddress を利用した Wake-On-LAN の使用](#)
- [FlexAddress のトラブルシューティング](#)
- [FlexAddress DELL ソフトウェア製品ライセンス契約](#)

FlexAddress 機能は、CMC 1.1 で導入されたオプションのアップグレードです。この機能は、工場ですべてのサーバーモジュールに割り当てられたワールドワイドネームおよびメディアアクセスコントロール (WWN/MAC) ネットワーク ID をシャーシで提供される WWN/MAC ID に置き換えることを可能にします。

それぞれのサーバーモジュールには、製造プロセスにおいて、一意の WWN および MAC ID が割り当てられます。FlexAddress 機能が登場する以前は、サーバーモジュールを取り替える際に WWN/MAC ID が変更してしまうため、新しいサーバーモジュールを認識するように Ethernet ネットワーク管理ツールや SAN リソースを再設定する必要がありました。

FlexAddress により、CMC は特定スロットに WWN/MAC ID を割り当て、工場の ID をオーバーライドすることができます。サーバーモジュールを取り替えた場合でも、スロットベースの WWN/MAC ID は同じままとなります。この機能は、新しいサーバーモジュールに対応するために、Ethernet ネットワーク管理ツールや SAN リソースの再設定の必要性を排除します。

また、このオーバーライド処置は、FlexAddress が有効になったシャーシにサーバーモジュールが差し込まれた場合にのみ、実行されます。サーバーモジュールに永久的な変更は行われません。サーバーモジュールが FlexAddress をサポートしていないシャーシに移された場合は、工場ですべての WWN/MAC ID が使用されます。

FlexAddress をインストール前に、USB メモリーカードリーダーに SD カードを差し込み、pwwn\_mac.xml のファイルを確認することで、FlexAddress 機能カードに含まれる MAC アドレスの範囲を特定できます。SD カード上のこのクリアテキストの XML ファイルには、一意の MAC アドレス範囲で使用される 16 進数の開始 MAC アドレスとなる XML タグ (mac\_start) が含まれます。mac\_count タグは、SD カードが割り当てる MAC アドレスの総数です。割り当てることができる総 MAC 範囲は、次の数式で求めることができます。

$\text{mac\_start} + 0xCF (208 - 1) = \text{mac\_end}$

例:  $(\text{starting\_mac})00188BFFDCFA + 0xCF = (\text{ending\_mac})00188BFFDDC9$



**メモ:** USB メモリーカードリーダーに SD カードを差し込む際、SD カード内のコンテンツを誤って変更しないよう、事前にロックしてください。CMC に差し込む前に、SD カードを**ロック解除する必要がある**。

## FlexAddress の有効化

FlexAddress は SD カードに搭載されており、シャーシ指定の WWN/MAC ID を提供するために、このカードを CMC に差し込む必要があります。FlexAddress 機能を有効にするには、複数のアップデートが必要になります。FlexAddress を**有効にしない場合、これらのアップデートは不要です**。下記の表で記載されるアップデートには、サーバーモジュール BIOS、I/O メザニン BIOS またはファームウェア、および CMC ファームウェアが含まれます。FlexAddress を有効にする前に、これらのアップデートを適用する必要があります。これらのアップデートを適用しないと、FlexAddress が正しく機能しません。


コンポーネント	最低必要バージョン
Ethernet メザニンカード - Broadcom M5708t	ブートコードファームウェア 4.4.1 以降 iSCSI ブートファームウェア 2.7.11 以降 PXE ファームウェア 4.4.3 以降
FC メザニンカード - QLogic QME2472	BIOS 2.04 以降
FC メザニンカード - Emulex LPe1105-M4	BIOS 3.03a3 とファームウェア 2.72A2 以降
サーバーモジュール BIOS	(PowerEdge® M600)BIOS 2.02 以降 (PowerEdge? M605) BIOS 2.03 以降
PowerEdgeM600/M605 LAN on motherboard (LOM)	ブートコードファームウェア 4.4.1 以降 iSCSI ブートファームウェア 2.7.11 以降
iDRAC	バージョン 1.11 以降
CMC	バージョン 1.11 以降


FlexAddress 機能を正しく導入するには、BIOS とファームウェアを以下の順序でアップデートしてください。

1. メザニンカードのファームウェアと BIOS をすべてアップデートします。
2. サーバーモジュールの BIOS をアップデートします。
3. サーバーモジュールの iDRAC ファームウェアをアップデートします。
4. シャーシ内の CMC ファームウェアをすべてアップデートします。冗長 CMC がある場合は、必ず両方をアップデートしてください。
5. 冗長 CMC モジュールシステムではパッシブモジュールに、冗長なしのシステムでは CMC モジュール 1 つに SD カードを挿入します。

 **メモ:** FlexAddress をサポートする CMC ファームウェア (バージョン 1.10 以降) がインストールされないと、FlexAddress の機能は有効になりません。

SD カードのインストール手順については、「Chassis Management Controller (CMC) Secure Digital (SD) Card Technical Specification」の文書を参照してください。

 **メモ:** FlexAddress 機能は SD カードに格納されています。システム機能障害の発生を防ぐため、SD カードに格納されているデータは暗号化されており、いかなる複製や変更も禁止されています。

 **メモ:** SD カードはシャーシ 1 台につき 1 枚のみ使用できます。シャーシが複数台ある場合は、必要な台数分の SD カードを別途購入してください。

SD 機能カードがインストールされていると、CMC の再起動時に FlexAddress 機能は自動的に有効になります。この有効化により、機能は現在のシャーシとバインドされます。SD カードを冗長 CMC システムにインストールした場合は、冗長 CMC がアクティブになるまでは、FlexAddress 機能は有効になりません。冗長 CMC をアクティブにする方法については、「Chassis Management Controller (CMC) Secure Digital (SD) Card Technical Specification」の文書を参照してください。

CMC が再起動したら、「[FlexAddress 有効化の検証](#)」のセクションの手順に従い、アクティベーションプロセスを検証します。

## FlexAddress 有効化の検証

FlexAddress の正しい有効化を確認するために、RACADM コマンドを使用して、SD 機能カードおよび FlexAddress 有効化を検証します。

SD 機能およびそのステータスを検証するには、以下の RACADM コマンドを使用します。

```
racadm featurecard -s
```

下記の表では、コマンドによって返されるステータスメッセージが記載されています。

**表 6-1. featurecard -s コマンドによって返されるステータスメッセージ**

ステータスメッセージ	操作
機能カードが挿入されていません。	SD カードが正しく CMC に挿入されていることを確認してください。冗長 CMC 構成では、SD 機能カードが取り付けられている CMC がスタンバイ CMC ではなく、アクティブ CMC であることを確認します。
挿入されている機能カードは有効で、次の FlexAddress 機能が含まれています。機能カードはこのシャーシにバインドされています。	処置の必要はありません。
挿入されている機能カードは有効で、次の FlexAddress 機能が含まれています。機能カードは他のシャーシにバインドされています。 svctag = ABC1234, SD card SN = 01122334455	SD カードを取り外し、現在のシャーシ用の SD カードを取り付けます。
挿入されている機能カードは有効で、次の FlexAddress 機能が含まれています。機能カードはシャーシにバインドされていません。	機能カードを他のシャーシに移動、または現在のシャーシで有効にできます。現在のシャーシで再び有効にするには、機能カードが取り付けられている CMC モジュールがアクティブになるまで racadm racreset を入力し続けます。

シャーシ上で有効なすべての機能を表示するには、次の RACADM コマンドを使用します。

```
racadm feature -s
```

このコマンドで、以下のステータスメッセージが返されます。

```
Feature = FlexAddress
```

```
Date Activated = 8 April 2008 - 10:39:40
```

```
Feature installed from SD-card SN = 01122334455
```

```
(機能 = FlexAddress
```

```
有効開始日 = 8 April 2008 - 10:39:40
```

```
Feature installed from SD-card SN = 01122334455)
```

シャーシ上に有効な機能が存在しない場合は、コマンドはメッセージを返します。

```
racadm feature -s
```


```
No features active on the chassis.
```

```
(シャーシ上に有効な機能はありません。)
```

両コマンドを実行したら、FlexAddress 機能の有効化が検証されます。RACADM コマンドの詳細については、「[機能](#)」および「[機能カード](#)」を参照してください。

## FlexAddress の無効化

RACADM コマンドを使用して、SD カードをインストール前の状態に戻し、FlexAddress 機能を無効にすることができます。ウェブインタフェースでは、無効にする機能は提供されません。無効化は、SD カードをオリジナルの状態に戻し、別のシャーシ上にインストールし、有効にすることが可能になります。

 **注意:** SD カードは、物理的に CMC に取り付ける必要があり、無効化コマンドを実行する前に、シャーシを電源オフにしないと、データ損失を招く恐れがあります。

カードがインストールされていない状態、または異なるシャーシのカードをインストールした状態で、無効化コマンドを実行した場合、機能は無効になりますが、カードに変更は加えられません。

## FlexAddress の無効化

FlexAddress 機能を無効にし、SD カードを復元するには、次の RACADM コマンドを使用します。

```
racadm feature -d -c flexaddress
```

```
feature FlexAddress is deactivated on the chassis successfully.
```

(シャーシ上の FlexAddress 機能の無効化に成功しました。)

コマンド実行前に、シャーシの電源をオフにできなかった場合、コマンドは失敗し、以下のエラーメッセージが生成されます。

```
ERROR: Unable to deactivate the feature because the chassis is powered ON
```

(エラー: シャーシの電源がオンのため、機能を無効にすることはできません。)

コマンドの詳細については、「[機能](#)」を参照してください。

---

## CLI を使用した FlexAddress ステータスの表示

コマンドラインインタフェースを使用して、FlexAddress のステータス情報を表示することができます。シャーシ全体または特定のスロットのステータス情報の表示が可能です。表示される情報には、以下が含まれます。

- 1 ファブリック構成
- 1 FlexAddress 有効化/無効化
- 1 スロット番号および名前
- 1 シャーシ指定およびサーバー指定のアドレス
- 1 使用アドレス

シャーシ全体の FlexAddress ステータスを表示するには、次の RACADM コマンドを使用します。

```
racadm getflexaddr
```

特定のスロットの FlexAddress ステータスを表示するには、次のコマンドを使用します。

```
racadm getflexaddr [-i <スロット番号>]
```

<スロット番号> = 1~16

FlexAddress 設定に関する追加情報については、「[FlexAddress の設定](#)」を参照してください。コマンドの追加情報については、「[getflexaddr](#)」を参照してください。

---

## CLI を使用した FlexAddress の設定

コマンドラインインタフェースを使用して、ファブリックごとに FlexAddress を有効または無効にすることができます。また、スロットごとに、機能を有効/無効にすることも可能です。ファブリックごとに機能の有効化を行う場合は、有効にするスロットを選択できます。たとえば、ファブリック-A で FlexAddress を有効にする場合、ファブリック-A のスロットのみが FlexAddress が有効になります。その他のファブリックは、サーバー上で工場で割り当てられた WWN/MAC を使用します。

FlexAddress が有効なスロットは、すべてのファブリックでも有効になります。たとえば、ファブリック-A および B を有効にし、ファブリック-A のスロット1で FlexAddress を有効にして、ファブリック-B のスロット1で無効にすることはできません。

ファブリック上で有効または無効にするには、次の RACADM コマンドを使用します。

```
racadm setflexaddr [-f <ファブリック名> <状態>]
```

<ファブリック名> = A, B, C

<状態> = 0 または 1

0 は無効、1 は有効を示します。

スロット上で有効または無効にするには、次の RACADM コマンドを使用します。

```
racadm setflexaddr [-i <スロット番号> <状態>]
```

<スロット番号> = 1~16

<状態> = 0 または 1

0 は無効、1 は有効を示します。

コマンドの追加情報については、「[setflexaddr](#)」を参照してください。

## Linux 向け FlexAddress の追加設定

Linux ベースのオペレーティングシステム上で、サーバー指定の MAC ID からシャーシ指定の MAC ID に変更する場合、追加の設定手順が必要となる場合があります。

- 1 SLES 9 および SLES 10: Linux システム上で YAST(Yet another Setup Tool)を実行し、ネットワークデバイスの設定を行い、ネットワークサービスを再起動する必要がある場合があります。
- 1 Red Hat® Enterprise Linux® 4(RHEL) および RHEL 5: システム上の新しいまたは変更されたハードウェアを検知し、設定するユーティリティ(Kudzu)を実行する必要があります。ハードウェアが取り外され、新しいハードウェアが追加されると、Kudzu は MAC アドレスの変更を検知し、Hardware Discovery Menu に表示します。

---

## FlexAddress を利用した Wake-On-LAN の使用

FlexAddress を初めて導入する場合、機能を有効にするには、サーバーモジュールの電源を一度切ってから入れ直す手順が必要です。イーサネット デバイス上の FlexAddress は、サーバーモジュールの BIOS によってプログラムされます。サーバーモジュールの BIOS がアドレスをプログラムするには、サーバーモジュールの電源がオンで動作可能である必要があります。電源オフおよび電源オンのサイクルが完了すると、Wake-On-LAN(WOL)機能にシャーシ指定 MAC ID が利用できるようになります。

---

## FlexAddress のトラブルシューティング

本項には、FlexAddress のトラブルシューティング情報が含まれます。

1. 機能カードが取り外された場合、どうなりますか？

何も起きません。機能カードを取り外したり、保管したり、そのままにすることができます。

2. あるシャーシで使用していた機能カードを取り外し、他のシャーシに取り付けた場合、どうなりますか？

ウェブインタフェースは、以下のエラーを表示します。

```
This feature card was activated with a different chassis. It must be removed before accessing the FlexAddress feature.
```

```
Current Chassis Service Tag = XXXXXXXX
```

```
Feature Card Chassis Service Tag = YYYYYYYY
```

(この機能カードは、異なるシャーシで有効になっています。FlexAddress 機能にアクセスする前に、取り外す必要があります。)

```
現在のシャーシサービスタグ = XXXXXXXX
```

```
機能カードのシャーシサービスタグ = YYYYYYYY
```

CMC ログに以下のエントリが追加されます。

```
cmc <date timestamp> : feature 'FlexAddress@XXXXXXXX' not activated; chassis ID='YYYYYYY'
```

```
(cmc <日付タイムスタンプ> : 'FlexAddress@XXXXXXXX' の機能は有効ではありません; シャーシ ID='YYYYYYY')
```

3. 機能カードが取り外され、非 FlexAddress カードが取り付けられた場合は、どうなりますか？

カードへの変更または有効化は行われません。カードは CMC によって無視されます。この場合、`$racadm featurecard -s` のコマンドを実行すると、以下のメッセージが返されます。

```
No feature card inserted
```

```
ERROR: can't open file
```

(機能カードが挿入されていません。)

エラー: ファイルを開くことができません。)

4. シャーシのサービスタグが再プログラムされた場合、そのシャーシに機能カードがバインドされていると、どうなりますか？

ウェブインタフェースは、以下のエラーを表示します。

```
This feature card was activated with a different chassis. It must be removed before accessing the FlexAddress feature.
```

```
Current Chassis Service Tag = XXXXXXXX
```

```
Feature Card Chassis Service Tag = YYYYYYYY
```

(この機能カードは、異なるシャーシで有効になっています。FlexAddress 機能にアクセスする前に、取り外す必要があります。)

現在のシャーシサービスタグ = XXXXXXXX

機能カードのシャーシサービスタグ = YYYYYYYY)

Dell サービスは、オリジナルのシャーシのサービスタグをシャーシにプログラムし、CMC をリセットする必要があります。

5. 冗長 CMC システムに 2 つの機能カードがインストールされている場合は、どうなりますか？エラーは発生しますか？

アクティブ CMC に取り付けられた機能カードは有効になり、シャーシにインストールされます。2 つめのカードは CMC によって無視されます。

6. SD カードには、書き込み防止ロック機能はありますか？

はい、あります。SD カードを CMC モジュールに取り付ける前に、書き込み保護ラッチが「アンロック」の位置になっていることを確認してください。SD カードが書き込み保護されていると、FlexAddress 機能をアクティブにできません。この場合、\$racadm feature -s コマンドを実行すると、次のメッセージが返されます。

No features active on the chassis. ERROR: read only file system

(シャーシ上に有効な機能はありません。エラー：読み取り専用ファイルシステムです。)

7. アクティブな CMC モジュールに SD カードが存在しない場合は、どうなりますか？

\$racadm featurecard -s コマンドを実行すると、次のメッセージが返されます。

No feature card inserted.

(機能カードが挿入されていません。)

8. サーバー BIOS のバージョンがバージョン 1.xx から 2.xx にアップデートされた場合、FlexAddress 機能はどうなりますか？


FlexAddress 機能を使用する前に、サーバーモジュールの電源を切って、電源を入れ直す必要があります。サーバー BIOS のアップデート完了後、サーバーの電源を一度切断して、電源を入れ直さない限り、サーバーモジュールにシャーシ指定のアドレスが割り当てられません。

9. 単一の CMC を持つシャーシが、バージョン 1.10 以前のファームウェアにダウングレードされた場合、どうなりますか？

FlexAddress 機能および設定が取り除かれます。CMC ファームウェアを 1.10 以降にアップグレードした後、FlexAddress 機能を再び有効にし、設定する必要があります。

10. 冗長 CMC を持つシャーシの CMC をバージョン 1.10 以前のファームウェアを持つ CMC と取り替える場合、現在の FlexAddress 機能および設定が取り除かれないようにするためには、次の手順に従う必要があります。

- アクティブな CMC ファームウェアのバージョンが常に 1.10 以降であるようにしてください。
- スタンバイ CMC を取り外し、新しい CMC を取り付けます。
- アクティブ CMC から、スタンバイ CMC のファームウェアをバージョン 1.10 以降にアップグレードします。

 **メモ:** スタンバイ CMC のファームウェアをバージョン 1.10 以降に更新しない場合、フェールオーバーが発生し、FlexAddress 機能が設定されず、ユーザーは機能を再び有効にする必要があります。

11. SD カードを正しくインストールし、すべてのファームウェア/ソフトウェアアップデートもインストールしています。FlexAddress は有効になっていますが、サーバー導入画面に何も表示されません。何が問題なのでしょう？

これは、ブラウザのキャッシュの問題です。ブラウザを一度閉じてから、再度開いてください。

コマンドメッセージ - 以下の表では、RACADM コマンドおよび一般的な FlexAddress の状況における出力を記載しています。

**表 6-2. FlexAddress コマンドおよび出力**

状況:	コマンド	出力
アクティブ CMC モジュールの SD カードが他のサービスタグにバインドされている。	\$racadm featurecard -s	The feature card inserted is valid and contains the following feature(s)  FlexAddress: The feature card is bound to another chassis, svctag = J310TF1 SD card SN =0188BFFE03A  (挿入された機能カードは有効で、以下の機能が含まれます。  FlexAddress: 機能カードが他のシャーシにバインドされています、svctag = J310TF1 SD card SN =0188BFFE03A)
アクティブ CMC モジュールの SD カードが同じサービスタグにバインドされている。	\$racadm featurecard -s	The feature card inserted is valid and contains the following feature(s)  FlexAddress: The feature card is bound to this chassis

		(挿入された機能カードは有効で、以下の機能が含まれます。 FlexAddress: この機能カードは、このシャーシにバインドされています。)
アクティブ CMC モジュールの SD カードがどのサーバスタグにもバインドされていない。	\$racadm featurecard -s	The feature card inserted is valid and contains the following feature(s)  FlexAddress: The feature card is not bound to any chassis  (挿入された機能カードは有効で、以下の機能が含まれます。 FlexAddress: この機能カードは、どのシャーシにもバインドされていません。)
何らかの理由で FlexAddress 機能はシャーシ上で有効になっていない(SD カードが挿入されていない、破損した SD カード、機能が無効、SD カードが異なるシャーシにバインドされている)	\$racadm setflexaddr [-f <フ アブリック名> <スロット状態>] OR  \$racadm setflexaddr [-i <スロ ット番号> <スロット状態>]	ERROR: Flexaddress feature is not active on the chassis  (エラー: FlexAddress 機能はシャーシ上で有効になっていません。)
ゲストユーザーがスロット/ファブリック上で FlexAddress の設定を試みる	\$racadm setflexaddr [-f <フ アブリック名> <スロット状態>]  \$racadm setflexaddr [-i <スロ ット#> <スロット状態>]	ERROR: Insufficient user privileges to perform operation  (エラー: 操作を実行するための権限が不足しています。)
シャーシの電源がオンの状態で FlexAddress 機能の無効化	\$racadm feature -d -c flexaddress	ERROR: Unable to deactivate the feature because the chassis is powered ON  (エラー: シャーシの電源がオンのため、機能を無効にすることはできません。)
ゲストユーザーがシャーシ上の機能の無効化を試みる	\$racadm feature -d -c flexaddress	ERROR: Insufficient user privileges to perform operation  (エラー: 操作を実行するための権限が不足しています。)
サーバーモジュールの電源がオンの状態で、スロット/ファブリックの FlexAddress 設定を変更する	\$racadm setflexaddr -i 1 1	ERROR: Unable to perform the set operation because it affects a powered ON server  (エラー: 電源がオンのサーバーに影響を与えるため、設定した操作を実行することはできません。)

## FlexAddress DELL ソフトウェア製品ライセンス契約

本契約書は、ユーザーであるお客様と Dell Products, L.P. または Dell Global B.V. (Dell) との法的な契約となります。本契約は、Dell 製品に同梱されているすべてのソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」と総称します)に適用されます。お客様と本ソフトウェアの制作者または所有者との間で個別にライセンス契約は締結できません。本契約は本ソフトウェアまたはその他の知的財産の販売に関するものではありません。本ソフトウェアの財産所有権および知的財産所有権は本ソフトウェアの制作者または所有者に属します。本契約で明示的に付与されていない権利はすべて、本ソフトウェアの制作者または所有者が所有します。本ソフトウェアのパッケージを開梱または開封したり、本ソフトウェアをインストールまたはダウンロードしたり、本製品にあらかじめロードまたは組み込まれている本ソフトウェアを使用すると、本契約書の条項に同意したとみなされます。これらの条項に同意できない場合、直ちに本ソフトウェアのすべての製品(ディスク、印刷物、およびパッケージ)を返品し、あらかじめロードまたは組み込まれている本ソフトウェアはすべて削除してください。

本ソフトウェアの複製は、任意の時点において 1 台のコンピュータにのみインストールして使用することができます。本ソフトウェアの複数のライセンスを所有されている場合は、ライセンスを所有する限りいつでも、ライセンスの数だけ複製を使用できます。コンピュータの一時メモリまたは永久ストレージに本ソフトウェアがロードされている場合は「使用」とします。本ソフトウェアを配布する各コンピュータに個別のライセンスがある場合に限り、これらのコンピュータへの配布を唯一の目的として、ネットワークサーバーにインストールされている場合は「使用」とみなしません。ネットワークサーバーにインストールされた本ソフトウェアを使用するユーザー数が、ライセンス数を超えないようにしてください。ネットワークサーバーにインストールされた本ソフトウェアを使用するユーザー数がライセンス数を超える場合は、ユーザー数と同数のライセンスを購入してから本ソフトウェアの使用を許可してください。お客様がデルの販売会社または関連会社である場合には、お客様は、デルまたはデルにより指名された代理人に対して、通常の営業時間内に本ソフトウェアの使用に関する監査を行う権利を付与し、監査にあたってはデルに協力することに同意し、かつ、本ソフトウェアの使用に関するすべての記録をデルに提供することに同意します。監査は、お客様が本契約の条項を遵守しているかどうかに関する確認に限定されます。

本ソフトウェアはアメリカ合衆国の著作権法および国際条約によって保護されています。本ソフトウェアは、バックアップまたはアーカイブの目的でのみ、複製を一部作成できます。また、オリジナルのソフトウェアをバックアップまたはアーカイブの目的でのみ保存することを条件として、1 台のハードディスクに本ソフトウェアをインストールできます。お客様は、本ソフトウェアを買取またはリースしたり、本ソフトウェアに同梱の印刷物を複製することはできません。ただし、Dell 製品の販売または譲渡を目的に、お客様が複製を保持せず、被譲渡者が本条項に同意した場合は、ソフトウェアおよびすべての同梱物を永久的に譲渡することができます。譲渡する場合は、必ず最新のアップデートすべての旧バージョンが含まれていなければなりません。本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆センプリを行わないでください。お客様のコンピュータに付属のパッケージに、CD-ROM、3.5 インチディスクおよび 5.25 インチディスクが同梱されている場合は、お客様のコンピュータに適したディスクのみを使用してください。他のコンピュータまたはネットワークでそれらのディスクを使用したり、本契約で許可される以外の他のユーザーに、貸与、賃貸、リース、または譲渡することはできません。

### 限定保証

Dell では、お客様に本ソフトウェアディスクが配送された日から 90 日間、通常の使用において材質または製作上の欠陥が生じないことを保証いたします。この保証はお客様に限定され、譲渡することはできません。すべての黙示的保証は、お客様が本ソフトウェアを入手した日から 90 日間に制限されます。国や地域によっては、黙示的保証期間が制限されることがないため、この保証期間の制限は適用されない場合があります。Dell およびその供給業者の責任範囲およびお客様の救済措置は、次のいずれかに制限されます。(a) 本ソフトウェアの購入代金を返却する。(b) お客様のコストとリスク負担で、本保証を満たさないディスクが返却承認番号付きで Dell に返却された場合、新しいディスクと交換する。いかなる事故、誤用、乱用、または Dell サポート以外のサービスや修正が原因でディスクの機能が不具合が生じた場合、本限定保証は無効となります。交換されたディスクの保証期間については、オリジナルの残余保証期間、または 30 日間のいずれか長い方が適用されます。

Dell は、本ソフトウェアの機能がお客様の要求に合うこと、または本ソフトウェアの動作が妨げられないこと、エラーが無いことを保証するものではありません。お客様が期待する成果を得るための本ソフトウェアの選択と、その使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

Dell およびその関連供給会社は、商業性や特定目的への適合性に対する保証を含め、またそれらに限定せず、明示的であれ黙示的であれ、本ソフトウェアおよび同梱されるすべての印刷物に対する上記以外のいかなる保証をいたしません。本限定保証は、お客様に特定の法的権利を与えるものではありません。国や地域によってはさらに他の権利が与えられる場合もあります。

本ソフトウェアの使用や使用できなかったことにより発生した利益の損失、営業の中断、データの消失、金銭的喪失などを含むあらゆる損害に対し、Dell またはその供給業者は、そのような損害の可能性を示唆していたとしても、一切の責任を負うものではありません。国や地域によっては、間接的または付随的な損害に対する責任の除外や制限が禁じられているため、一部のお客様にはこの制限は適用されません。

### オープンソースソフトウェア



本 CD にはオープンソースソフトウェアが含まれている場合があります。オープンソースソフトウェアは、そのソフトウェアの配布に関する特定のライセンスの条項および条件に基づいてご使用いただけます。

このオープンソースソフトウェアは有用であることを期待して頒布されていますが、「現状のまま」提供されており、市場性および特定用途の適合性に関する暗黙的な保障に限らず、明示的または暗黙的にいかなる保証も行いません。いかなる原因によるものであれ、また、いかなる責任理論に基づくものであれ、契約、無過失責任、または不法行為のいずれによるにせよ（過失その他の場合を含む）、使用法の如何を問わず、本ソフトウェアの使用によって発生するいかなる直接的、間接的、偶発的、特別的、典型的、または派生的損害（代替品またはサービスの調達、使用機会、データ、もしくは利益の喪失、または営業の中断を含みますが、それらに限定されません）に対しても、デル、著作権保持者、または提供者は、かかる損害の可能性が示唆されていたとしても、いかなる場合も責任を負いません。

#### 米国 政府機関の制限された権利

本ソフトウェアおよび本マニュアルは、48 C.F.R. 2.101 条で定義される「商品」で、48 C.F.R. 12.212 条の「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア文書」で構成されます。48 C.F.R. 12.212 条 および 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 条で定められているとおり、すべての米国政府機関エンドユーザーは、本製品につき本契約に記載された権利のみを取得します。契約者 / 製造者は Dell Products, L.P. であり、その所在地は One Dell Way, Round Rock, TX 78682 です。

#### 一般情報

本ライセンスは解約されない限り有効です。上記条件に基づき、お客様が本契約の何らかの条項の遵守を怠った場合、本ライセンスは解約されます。解約の際には、お客様は本ソフトウェアとその同梱物、およびすべての複製を破壊するものとします。本契約は、テキサス州法を準拠法とします。本契約書の各条項は分離可能です。施行できない条項があることが判明しても、本契約の他の条項、条件、または要件の施行には影響しません。本契約書は、被譲渡者および譲渡者を拘束します。Dell およびお客様は、本ソフトウェアまたは本契約書に関して、陪審裁判を受ける権利を法律で認められた範囲内で放棄することに合意します。本権利の放棄が無効な国や地域では、この合意が適用されない場合があります。本契約をお読みになり、ご理解のうえ、また条件に同意し、本ソフトウェアに関するお客様と Dell との契約の完全かつ独占的条件であることをご確認ください。

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## iKVM モジュールの使用

ユーザーズガイド

- [概要](#)
- [物理的な接続インターフェース](#)
- [OSCAR の使用](#)
- [iKVM によるサーバーの管理](#)
- [CMC からの iKVM の管理](#)
- [トラブルシューティング](#)

---

### 概要

Dell™ M1000e サーバードライブシャーシのローカルアクセス KVM モジュールは Avocent® Integrated KVM スイッチモジュール (iKVM) と呼ばれています。iKVM はキーボード、ビデオ、マウスなどのアナログスイッチで、シャーシに差し込みます。iKVM はシャーシにホットプラグできるオプションモジュールで、シャーシ内のサーバーとアクティブな CMC のコマンドラインにローカルのキーボード、マウス、ビデオでアクセスできるようになります。

### iKVM ユーザーインターフェース

iKVM では、ホットキーでアクティブになる On Screen Configuration and Reporting (OSCAR®) グラフィカルユーザーインターフェースが使用されています。OSCAR では、アクセスするサーバーや Dell CMC コマンドラインをローカルのキーボード、ディスプレイ、マウスなどで選択できます。

シャーシ 1 つに 1 つの iKVM セッションのみが許可されています。

### セキュリティ

OSCAR ユーザーインターフェースを使用すると、システムをスクリーンセーバーのパスワードで保護できます。ユーザーが定義した時間が経過すると、スクリーンセーバーモードになり、正しいパスワードを入力して OSCAR を再びアクティブにするまでアクセスが禁止されます。

### スキャン

OSCAR ではサーバーのリストを選択できます。サーバーは OSCAR がスキャンモードの間に、選択した順序で表示されます。

### サーバーの識別

CMC はシャーシ内のすべてのサーバーにスロット名を割り当てます。層接続から OSCAR インタフェースを使用してサーバーに名前を割り当てることもできますが、CMC が割り当てた名前が優先され、OSCAR を使用してサーバーに割り当てた新しい名前はすべて上書きされます。

CMC は固有の名前を割り当ててスロットを識別します。CMC ウェブインタフェースを使用してスロット名を変更するには、「[スロット名の編集](#)」を参照してください。RACADM を使用してスロット名を変更するには、「[setslotname](#)」を参照してください。

### ビデオ

iKVM ビデオ接続では、640 x 480(60Hz) から最大 1280 x 1024(60Hz) までのビデオ画面解像度がサポートされています。

### プラグアンドプレイ

iKVM はデータ表示チャンネル (DDC) プラグアンドプレイをサポートしています。DDC はビデオモニタの設定を自動化するもので、VESA DDC2B 規格に準拠しています。


### FLASH アップグレード可能

CMC ウェブインタフェースまたは RACADM の `fwupdate` コマンドを使用して iKVM ファームウェアをアップデートできます。詳細については、「[CMC からの iKVM の管理](#)」を参照してください。

---

### 物理的な接続インターフェース

シャーシのフロントパネル、アナログコンソールインターフェース (ACI)、およびシャーシのリアパネルから、iKVM を介してサーバーまたは CMC CLI コンソールに接続できます。

 **メモ:** シャーシの前面にあるコントロールパネルのポートは、オプションの iKVM 専用設計されています。iKVM がいない場合は、前面コントロールパネルのポートを使用できません。

## iKVMの 接続手順

一度に 1 つの iKVM 接続のみが使用可能です。iKVM は各接続タイプに優先順位を割り当てるので、複数の接続がある場合は、1 つの接続だけが使用可能になり、その他は無効になります。

iKVM 接続の優先順位は以下のとおりです。

1. 前面パネル
2. ACI
3. リアパネル


たとえば、フロントパネルと ACI に iKVM 接続がある場合、フロントパネルの接続はアクティブなままで、ACI の接続が無効になります。ACI とリアパネルの接続がある場合は、ACI の接続が優先されます。

## ACI 接続の層

iKVM では、ローカルでリモートコンソールスイッチポートを使用するか、Dell RCS® ソフトウェアからリモートコンソールを使用して、サーバーと iKVM の CMC コマンドラインコンソールとの層接続が可能です。iKVMは、以下の製品からの ACI 接続をサポートしています。

- 1 180AS、2160AS、2161DS-2\*、または 4161DS Dell Remote Console Switches?
- 1 Avocent AutoView® スイッチシステム
- 1 Avocent DSR® スイッチシステム
- 1 Avocent AMX® スイッチシステム

\* Dell CMC コンソール接続はサポートしていません。

 **メモ:** iKVM は Dell 180ES と 2160ES への ACI 接続もサポートしていますが、階層化はシームレスではありません。この接続には USB から PS2 への SIP が必要です。

## OSCAR の使用

この項では OSCAR インタフェースの概要を提供します。

## ナビゲーションの基本

表 9-1 では、キーボードとマウスを使用して OSCAR インタフェースを移動する方法を説明します。

表 9-1. OSCAR キーボードとマウスの操作

キーまたはキーシーケンス	結果
1 <Print Screen>-<Print Screen>	OSCAR の起動の設定によって、これらのどのシーケンスを使用しても OSCAR を開くことができます。メインダイアログボックスの OSCAR の起動 セクションでチェックボックスをオンにして、OK をクリックすると、2 つ、3 つ、またはすべてのキーシーケンスを有効にできます。
1 <Shift>-<Shift>	
1 <Alt>-<Alt>	
1 <Ctrl>-<Ctrl>	
<F1>	現在のダイアログボックスの ヘルプ 画面を開きます。
<Esc>	変更を保存せずに現在のダイアログボックスを閉じて、前のダイアログボックスに戻ります。  メインダイアログボックスでは、<Esc> で OSCAR インタフェースを終了して、選択したサーバーに戻ります。  メッセージボックスでは、ポップアップボックスを閉じて現在のダイアログボックスに戻ります。
<Alt>	下線付きの英字やその他の指定した文字と組み合わせて使用し、ダイアログボックスを開いたり、オプションを選択(チェックボックスをオンに)したり、処置を実行したりします。
<Alt>+<X>	現在のダイアログボックスを閉じて、前のダイアログボックスに戻ります。
<Alt>+<O>	OK ボタンを選択して、前のダイアログボックスに戻ります。

<Enter>	<b>メイン</b> ダイアログボックスでスイッチ操作を完了し、OSCAR を終了します。
シングルクリック、<Enter>	テキストボックスで、編集するテキストを選択し、左矢印キーと右矢印キーを有効にしてカーソルを移動します。<Enter> をもう一度押すと、編集モードが終了します。
<Print Screen>、<バックスペース>	他のキー入力がない場合は、前の選択項目に切り替えます。
<Print Screen>、<Alt>+<0>	ユーザーをサーバーから即座に切断します。サーバーが選択されません。ステータスフラグには「空き」と表示されます。(この処置はキーボードの =<0> にのみ適用され、キーパッドには適用されません。)
<Print Screen>、<Pause>	スクリーンセーバーモードを即座にオンにし、パスワード保護されている場合は、そのコンソールへのアクセスを防ぎます。
上下の矢印キー	リストの行から行へとカーソルを移動します。
左右の矢印キー	テキストボックスの編集時に列内でカーソルを移動します。
<Home>/<End>	カーソルをリストの先頭(Home)または一番下(End)に移動します。
<Delete>	テキストボックスの文字を削除します。
数字キー	キーボードまたはキーパッドから入力します。
<Caps Lock>	無効になっています。大文字と小文字を切り替えるには、<Shift> キーを使用します。

## OSCAR の設定

表 9-2 で、OSCAR の **設定** メニューからサーバーの設定に使用できる機能について説明します。

表 9-2. OSCAR 設定メニューの機能

機能	目的
メニュー	サーバーのリスト表示をスロットの番号順と、名前のアルファベット順の間で切り替えます。
セキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 パスワードを設定してサーバーへのアクセスを制限します。</li> <li>1 スクリーンセーバーを有効にし、スクリーンセーバーが表示されるまでのアイドル時間を設定し、スクリーン保護モードを設定します。</li> </ul>
フラグ	ステータスフラグの表示、タイミング、色、配置を変更します。
Language(言語)	OSCAR の全画面の言語を変更します。
ブロードキャスト	キーボードとマウスの操作で複数のサーバーを同時に制御するように設定します。
スキャン	最大 16 サーバーのカスタムスキャンパターンを設定します。

**設定** ダイアログボックスにアクセスするには

1. <Print Screen> を押して OSCAR インタフェースを起動します。**Main**(メイン)ダイアログボックスが表示されます。
2. **設定** をクリックします。**設定** ダイアログボックスが表示されます。

### 表示動作の変更

サーバーの表示順序を変更し、OSCAR の画面遅延時間を設定するには、**メニュー** ダイアログボックスを使用します。

**メニュー** ダイアログボックスにアクセスするには

1. <Print Screen> を押して OSCAR を起動します。**Main**(メイン)ダイアログボックスが表示されます。
2. **設定**、**メニュー** の順にクリックします。**Menu**(メニュー)ダイアログボックスが表示されます。

**メイン** ダイアログボックスでサーバーのデフォルトの表示順序を変更するには

1. サーバーを名前のアルファベット順に表示するには、**名前** を選択します。  
または  
**Slot**(スロット)を選択し、サーバーをスロット番号順に表示します。
2. **OK** をクリックします。

OSCAR をアクティブにするキーシーケンスを 1 つ以上割り当てるには

1. **OSCAR の起動** メニューからキーシーケンスを選択します。
2. **OK** をクリックします。

OSCAR を起動するデフォルトのキーは <Print Screen> です。

OSCAR の画面遅延時間を設定するには




1. <Print Screen> を押してから OSCAR が表示されるまでの遅延を秒数(0 ~ 9)で入力します。<0> と入力すると、遅延なしで OSCAR が起動します。
2. **OK** をクリックします。

OSCAR を遅延表示する時間を設定すると、ソフトスイッチを完了できます。ソフトスイッチの実行方法については、「[ソフトスイッチ](#)」を参照してください。

## ステータスフラグの制御

ステータスフラグはデスクトップに表示され、選択されているサーバーの名前、または選択されているスロットの状態を示します。**フラグ** ダイアログボックスを使用して、サーバーごとに表示するフラグを設定したり、フラグの色、透明性、表示時間、デスクトップ上の配置などを変更します。

表 9-3. OSCAR ステータスフラグ


フラグ	説明
	名前によるフラグの種類
	ユーザーがすべてのシステムから切断されたことを示すフラグ
	ブロードキャストモードが有効であることを示すフラグ

**フラグ** ダイアログボックスにアクセスするには


1. <Print Screen> を押します。**Main**(メイン)ダイアログボックスが表示されます。
2. **設定、フラグ** の順にクリックします。**フラグ** ダイアログボックスが表示されます。

ステータスフラグの表示方法を指定するには

1. フラグを常に表示するには **表示** を選択し、切り替え後 5 秒間だけフラグを表示するには **表示と時間指定** を選択します。

 **メモ:** **時間指定** だけを選択すると、フラグは表示されません。

2. **表示色** セクションからフラグの色を選択します。オプションは黒、赤、青、紫です。
3. **表示モード** で、無地のカラーフラグには **不透明** を選択し、フラグからデスクトップが透けて見えるようにするには **透明** を選択します。
4. ステータスフラグをデスクトップに配置するには
  - a. **位置の設定** をクリックします。**フラグの位置設定** が表示されます。
  - b. タイトルバーを左クリックし、デスクトップ上の任意の場所までドラッグします。
  - c. **フラグ** ダイアログボックスに戻るには、右クリックします。

 **メモ:** フラグの位置変更は、**フラグ** ダイアログボックスで **OK** をクリックするまでは保存されません。

5. **OK** をクリックして設定を保存します。

変更を保存せずに終了するには、 をクリックします。

---


## iKVM によるサーバーの管理


iKVM は最大 16 のサーバーをサポートするアナログスイッチマトリックスです。iKVM スイッチは OSCAR ユーザーインターフェイスを使用してサーバーの選択と設定を行います。また、iKVM には CMC コマンドラインコンソールと CMC との接続を確立するためのシステム入力が含まれています。

## 周辺機器の互換性とサポート

iKVM は以下の周辺機器と互換性があります。


- 1 QWERTY、QWERTZ、AZERTY、および日本語 109 配列の標準 PC USB キーボード。
- 1 DDC をサポートしている VGA モニタ。
- 1 標準 USB ポインティングデバイス。
- 1 iKVM のローカル USB ポートに接続している電源内蔵式 USB 1.1 ハブ。
- 1 Dell M1000e シャーシのフロントパネルコンソールに接続している電動 USB 2.0 ハブ。


 **メモ:** iKVM のローカル USB ポートではキーボードとマウスを複数使用できます。iKVM は入力信号を統合します。複数の USB キーボードまたはマウスから同時に入力信号があると、予測不能の結果が生じる可能性があります。

 **メモ:** サポートされているキーボード、マウスおよび USB ハブのみ、USB 接続できます。iKVM は、その他の USB 周辺機器から送信されるデータをサポートしていません。

## サーバーの表示と選択

iKVM からサーバーを表示、設定、管理するには、OSCAR **メイン** ダイアログボックスを使用します。サーバーは名前またはスロットを基準に表示できます。スロット番号は、サーバーが使用するシャーシスロット番号です。Slot(スロット)列は、サーバーが取り付けられているスロット番号を示します。

 **メモ:** Dell CMC コマンドラインはスロット 17 を占有しています。このスロットを選択すると、CMC コマンドラインが表示されます。ここで RACADM コマンドを実行したり、デバッグするサーバーやモジュールに接続したりできます。

 **メモ:** サーバー名とスロット番号は CMC によって割り当てられます。


Main(メイン)ダイアログボックスにアクセスするには、次の手順を実行します。

<Print Screen> を押して OSCAR インタフェースを起動します。Main(メイン)ダイアログボックスが表示されます。

または

パスワードが割り当てられている場合は、Password(パスワード)ダイアログボックスが表示されます。パスワードを入力して OK をクリックします。Main(メイン)ダイアログボックスが表示されます。





パスワード設定の詳細に関しては、「[コンソールのセキュリティの設定](#)」を参照してください。

 **メモ:** OSCAR の起動には 4 つのオプションがあります。メイン ダイアログボックスの OSCAR の **起動** セクションでボックスを選択して、OK をクリックすると、1 つ、複数、またはすべてのキーシーケンスを有効にできます。

## サーバーのステータス表示

シャーシのサーバーのステータスは、メイン ダイアログボックスの右側に表示されます。次の表で、ステータス記号について説明します。

表 9-4. OSCAR インタフェースのステータス記号

記号	説明
	(緑色のドット)サーバーはオンラインです。
	(赤色の X。)サーバーはオフラインまたはシャーシにありません。
	(黄色のドット)サーバーは利用できません。
	(緑色の A または B)サーバーは、英字:A=リアパネル、B=フロントパネルで示されるユーザーチャネルによってアクセスされています。

## サーバーの選択

サーバーを選択するには、メイン ダイアログボックスを使用します。サーバーを選択すると、iKVM によってキーボードとマウスがそのサーバーの正しい設定に再構成されます。

- 1 サーバーを選択するには

サーバー名かスロット番号をダブルクリックします。

または

サーバーのリストがスロット順に表示されている場合は(**スロット** ボタンが押された状態)、スロット番号を入力して <Enter> を押します。

または

サーバーのリストが名前順に表示されている場合は(**名前** ボタンが押された状態)、サーバー名の最初の文字をいくつか入力して固有として確立し、<Enter> を 2 回押します。

- 1 前のサーバーを選択するには

<Print Screen> を押してから <Backspace> を押します。このキーの組み合わせによって、前の接続と現在の接続が切り替わります。

- 1 サーバーからユーザーを切断するには

<Print Screen> を押して OSCAR にアクセスしてから **切断** をクリックします。

または

<Print Screen> を押してから <Alt><0> を押します。この操作により、サーバーが選択されていない空きの状態になります。デスクトップのステータスフラグがアクティブな場合は、「空き」と表示されます。[ステータスフラグの制御](#)を参照してください。

## ソフトスイッチ

ソフトスイッチは、ホットキーシーケンスを使用したサーバー間の切り替えです。<Print Screen> を押して、サーバーの名前や数字を先頭から何文字か入力すると、ソフトスイッチでサーバーに切り替えることができます。前に **遅延時間** (<Print Screen> を押してから **メイン** ダイアログボックスが表示されるまでの秒数)を設定した場合は、その時間が経過する前にキーシーケンスを押すと、OSCAR インタフェースが表示されません。

OSCAR にソフトスイッチを設定するには

1. <Print Screen> を押して OSCAR インタフェースを起動します。Main (メイン) ダイアログボックスが表示されます。
2. **設定、メニュー** の順にクリックします。Menu (メニュー) ダイアログボックスが表示されます。
3. 表示 / 並べ替えキーの **名前** または **スロット** を選択します。
4. **画面遅延時間** フィールドに遅延時間を秒で入力します。
5. **OK** をクリックします。

サーバーにソフトスイッチするには

- 1 サーバーを選択するには、<Print Screen> を押します。

手順 3 の選択に従ってサーバーのリストがスロット順に表示されている場合は (**スロット** ボタンが押された状態)、スロット番号を入力して <Enter> を押します。

または

手順 3 の選択に従ってサーバーのリストが名前順に表示されている場合は (**名前** ボタンが押された状態)、サーバー名の最初の文字をいくつか入力して固有として確立し、<Enter> を 2 回押します。

- 1 前のサーバーに戻るには、<Print Screen> を押してから <Backspace> を押します。

## ビデオ接続

iKVM はシャーシのフロントパネルとリアパネルにビデオ接続があります。フロントパネルの接続信号がリアパネルの接続信号より優先されます。モニタがフロントパネルに接続していると、ビデオ接続がリアパネルまで通らず、リアパネルの KVM 接続と ACI の接続が無効であるという OSCAR メッセージが表示されます。モニタが無効になると (フロントパネルから取り外すか CMC コマンドで無効にする)、リアパネルの KVM は無効のままですが、ACI の接続がアクティブになります。(接続の優先度の詳細は、「[iKVM の接続手順](#)」を参照してください。)

フロントパネル接続を有効または無効にする詳細については、「[フロントパネルの有効または無効](#)」を参照してください。

## 割り込み警告

通常、iKVM からサーバーコンソールに接続しているユーザーと、iDRAC GUI コンソールリダイレクト機能を使用して同じサーバーコンソールに接続している別のユーザーは、両者ともコンソールにアクセスして同時に入力できます。

この状況を防止するには、リモートユーザーが iDRAC GUI コンソールリダイレクトを開始する前に iDRAC ウェブインタフェースでローカルコンソールを無効にできます。ローカル iKVM ユーザーには、指定した時間中、接続の割り込みを知らせる OSCAR メッセージが表示されます。ローカルユーザーはサーバーへの iKVM 接続が終了する前に作業を完了する必要があります。

iKVM ユーザーが使用できる割り込み機能はありません。



**メモ:** リモートの iDRAC ユーザーが特定のサーバーのローカルビデオを無効にした場合は、そのサーバーのビデオ、キーボード、およびマウスが iKVM で使用できなくなります。OSCAR メニューでサーバーの状態が黄色のドットで表示され、ローカルでの使用がロックされているが使用不可であることを示します。「[サーバーのステータス表示](#)」を参照。

## コンソールのセキュリティの設定

OSCAR では iKVM コンソールのセキュリティ設定を指定できます。指定した遅延時間の間コンソールが使用されなかった場合に作動するスクリーンセーバーモードを確立できます。作動すると、キーを押すかマウスを動かすまでコンソールはロックされたままになります。続行するには、スクリーンセーバーのパスワードを入力します。

パスワード保護を使用してコンソールをロックしたり、パスワードを設定または変更したり、スクリーンセーバーを有効にしたりするには、**セキュリティ** ダイアログボックスを使用します。



**メモ:** iKVM のパスワードをなくしたり忘れてしまった場合は、CMC ウェブインタフェースまたは RACADM を使用して iKVM 出荷時のデフォルトにリセットできます。[失くしたり忘れてしまったパスワードのクリア](#)を参照してください。

## セキュリティダイアログボックスへのアクセス


1. <Print Screen> を押します。Main(メイン)ダイアログボックスが表示されます。
2. **設定、セキュリティ**の順にクリックします。**セキュリティ**ダイアログボックスが表示されます。


## パスワードの設定または変更

1. **新規** フィールドでシングルクリックして <Enter> を押すか、ダブルクリックします。
2. **新規** フィールドに新しいパスワードを入力し、<Enter> を押します。パスワードは大文字と小文字が区別され、5 ~ 12 文字必要です。少なくとも英字が 1 つと数字が 1 つ含まれていなければならない。有効な文字は A ~ Z、a ~ z、0 ~ 9、スペースおよびハイフンです。
3. **再入力** フィールドにパスワードをもう一度入力して <Enter> を押します。
4. パスワードを変更するだけの場合は **OK** をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

## コンソールのパスワード保護

1. 前の手順で説明した方法でパスワードを設定します。
2. **スクリーンセーバーを有効にする** チェックボックスをオンにします。
3. パスワード保護とスクリーンセーバーの起動を遅らせる **アイドル時間**(1 ~ 99)を分で入力します。
4. **モード**: モニタが ENERGY STAR® 準拠の場合は、**Energy**、それ以外の場合は **スクリーン** を選択します。

 **メモ**: モードが **Energy** に設定されている場合は、アプライアンスがモニタをスリープモードにします。これは通常、モニタの電源がオフになり、緑色の電源 LED に代わって黄色が点灯することからわかります。モードが **スクリーン** に設定されている場合は、テスト中 OSCAR フラグがスクリーンのあちこちを移動します。テストが開始する前に、警告ポップアップボックスに次のメッセージが表示されます。"Energy モードにすると、ENERGY STAR 準拠でないモニタが損傷することがあります。ただし、開始直後にマウスまたはキーボード操作によってテストを中止できます。"

 **警告**: Energy Star 準拠ではないモニタで Energy モードを使用すると、モニタが損傷する恐れがあります。

5. オプション: スクリーンセーバーテストをアクティブにするには、**テスト** をクリックします。**スクリーンセーバーテスト** ダイアログが表示されます。**OK** をクリックしてテストを開始します。  
テストに 10 秒かかります。完了すると、**セキュリティ** ダイアログボックスに戻ります。

## ログイン

1. <Print Screen> を押して OSCAR を起動します。**パスワード** ダイアログボックスが表示されます。
2. パスワードを入力して **OK** をクリックします。**メイン** ダイアログボックスが表示されます。

## 自動ログアウトの設定

一定のアイドル時間が経過すると自動的にログアウトするように OSCAR を設定できます。

1. **メイン** ダイアログボックスで **設定、セキュリティ**の順にクリックします。
2. **アイドル時間** フィールドに、自動的に切断されるまで接続したままでいる時間を入力します。
3. **OK** をクリックします。


## コンソールからのパスワード保護の削除

1. **メイン** ダイアログボックスから **設定、セキュリティ**の順にクリックします。




2. **セキュリティ** ダイアログボックスで、**新規** フィールドをシングルクリックして <Enter> を押すか、ダブルクリックします。
3. **新規** フィールドを空にして <Enter> を押します。
4. **再入力** フィールドをシングルクリックして <Enter> を押すか、ダブルクリックします。
5. **再入力** フィールドを空にして <Enter> を押します。
6. パスワードを除去するだけの場合は、**OK** をクリックします。


## パスワード保護なしでスクリーンセーバーモードを有効にする方法

 **メモ:** コンソールがパスワードで保護されている場合は、最初にパスワード保護を削除する必要があります。以下の手順を実行する前に、前の手順に従ってください。

1. **スクリーンセーバーを有効にする** を選択します。
2. スクリーンセーバーの起動を遅らせる時間 (1 ~ 99) を分で入力します。
3. モニタが ENERGY STAR 準拠の場合は、**Energy**、それ以外の場合は **スクリーン** を選択します。

 **警告:** Energy Star 準拠ではないモニタで Energy モードを使用すると、モニタが損傷する恐れがあります。

4. オプション: スクリーンセーバーテストをアクティブにするには、**テスト** をクリックします。**スクリーンセーバーテスト** ダイアログが表示されます。**OK** をクリックしてテストを開始します。テストに 10 秒かかります。完了すると、**セキュリティ** ダイアログボックスに戻ります。

 **メモ:** スクリーンセーバーモードを有効にすると、ユーザーがサーバーから切断されます。サーバーは選択されません。ステータスフラグには「空き」と表示されます。

## スクリーンセーバーモードの終了

スクリーンセーバーモードを終了して **メイン** ダイアログボックスに戻るには、どれかキーを押すか、マウスを動かします。

スクリーンセーバーをオフにするには

1. **セキュリティ** ダイアログボックスで、**スクリーンセーバーを有効にする** チェックボックスをオフにします。
2. **OK** をクリックします。

スクリーンセーバーを即座にオンにするには、<Print Screen> を押してから <Pause> を押します。

## 失くしたり忘れてたりしたパスワードのクリア

iKVM のパスワードを失くしたり忘れてたりした場合は、iKVM の出荷時のデフォルトにリセットしてからパスワードを変更できます。パスワードのリセットには CMC ウェブインタフェースか RACADM を使用します。


失くしたり忘れてたりした iKVM パスワードを CMC ウェブインタフェースを使用してリセットするには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. シャーシサブメニューから **iKVM** を選択します。
3. **セットアップ** タブをクリックします。iKVM Configuration (iKVM 構成) ページが表示されます。
4. **デフォルト値の復元** をクリックします。

これで、OSCAR を使用してパスワードをデフォルトから変更できます。[パスワードの設定または変更](#)を参照してください。

失くしたり忘れてたりしたパスワードを RACADM を使用してリセットするには、Telnet/SSH テキストコンソールを CMC に開き、ログインして次のように入力します。

```
racadm racresetcfg -m kvm
```

 **メモ:** racresetcfg コマンドを使用すると、フロントパネル有効とDell CMC コンソール有効の設定がデフォルト値と異なる場合はリセットされます。

racresetcfg サブコマンドの詳細については、「[racresetcfg](#)」を参照してください。

## 言語の変更

OSCAR のテキストを対応言語のいずれかに変更するには、**言語** ダイアログボックスを使用します。OSCAR のすべての画面が直ちに選択した言語に変わります。

OSCAR の言語を変更するには

1. <Print Screen> を押します。**Main**(メイン)ダイアログボックスが表示されます。
2. **設定、言語** の順にクリックします。**言語** ダイアログボックスが表示されます。
3. 使用する言語のラジオボタンをクリックしてから **OK** をクリックします。

## バージョン情報の表示

iKVM ファームウェアとハードウェアのバージョンを表示し、言語とキーボードの設定を確認するには、**バージョン** ダイアログボックスを使用します。

バージョン情報を表示するには

1. <Print Screen> を押します。**Main**(メイン)ダイアログボックスが表示されます。
2. **コマンド、バージョンの表示** の順にクリックします。**バージョン** ダイアログボックスが表示されます。  
**バージョン** ダイアログボックスの上半分にアプライアンスのサブシステムのバージョンが一覧になります。
3.  をクリックするか、<Esc> を押して **バージョン** ダイアログボックスを閉じます。

## システムのスキャン

スキャンモードでは、iKVM が自動的にスロットからスロットへ(サーバーからサーバーへ)とスキャンします。スキャンするサーバーと、各サーバーが表示される時間を秒で指定して、最大 16 のサーバーをスキャンできます。

スキャンリストにサーバーを追加するには

1. <Print Screen> を押します。**Main**(メイン)ダイアログボックスが表示されます。
2. **設定、スキャン** の順にクリックします。**スキャン** ダイアログボックスが表示され、シャーン内のすべてのサーバーが一覧になります。
3. スキャンするサーバーの横にあるチェックボックスをオンにします。  
または  
サーバー名かスロットをダブルクリックします。  
または  
<Alt > と、スキャンするサーバーの番号を押します。最大 16 のサーバーを選択できます。
4. **時間** フィールドに、スキャンがリストの次のサーバーに移動するまで iKVM が待つ時間(3 ~ 99)を秒で入力します。
5. **追加 / 削除** ボタンをクリックして **OK** をクリックします。

サーバーを **スキャン** リストから削除するには

1. **スキャン** ダイアログボックスで、削除するサーバーの横にあるチェックボックスをオンにします。  
または  
サーバー名かスロットをダブルクリックします。  
または  
**クリア** ボタンをクリックして、すべてのサーバーを **スキャン** リストから削除します。
2. **追加 / 削除** ボタンをクリックして **OK** をクリックします。

スキャンモードを開始するには

1. <Print Screen> を押します。**Main**(メイン)ダイアログボックスが表示されます。


2. **コマンド** をクリックします。**コマンド** ダイアログボックスが表示されます。
3. **スキャン有効** チェックボックスをオンにします。
4. **OK** をクリックします。マウスとキーボードがリセットされたというメッセージが表示されます。
5.  をクリックしてメッセージボックスを閉じます。

スキャンモードをキャンセルするには



1. OSCAR が開いており、**メイン** ダイアログボックスが表示されている場合は、リストからサーバーを選択します。  
または  
OSCAR が開いていない場合は、マウスを動かすか、キーボードでどれかキーを押します。現在選択されているサーバーでスキャンが停止します。  
または  
<Print Screen> を押します。**メイン** ダイアログボックスが表示されたら、リストからサーバーを選択します。
2. **コマンド** ボタンをクリックします。**コマンド** ダイアログボックスが表示されます。
3. **スキャン有効** チェックボックスをオフにします。

## サーバーへのブロードキャスト

システム内の複数のサーバーを同時に制御して、すべてのサーバーが同じ入力を受信するように設定できます。キー入力やマウスの動作を個別にブロードキャストすることもできます。

 **メモ:** 最大 16 のサーバーに同時にブロードキャストできます。

サーバーにブロードキャストするには

1. <Print Screen> を押します。**Main** (メイン) ダイアログボックスが表示されます。
2. **設定、ブロードキャスト** の順にクリックします。**ブロードキャスト** ダイアログボックスが表示されます。  
 **メモ:** キー入力のブロードキャスト: キー入力を使用する場合、キー入力と同じであると解釈されるためには、ブロードキャストを受信するすべてのサーバーでキーボードの状況が同じである必要があります。つまり、<Caps Lock> と <Num Lock> のモードがすべてのキーボードで同じでなければなりません。iKVM は選択したサーバーにキー入力を同時に送信しますが、一部のサーバーの抑制によって伝送が遅延する場合があります。  
 **メモ:** マウス動作のブロードキャスト: マウスが正確に機能するには、すべてのサーバーのマウスドライバ、デスクトップ (同じアイコンの配置など)、ビデオ解像度が同じである必要があります。また、マウスがすべての画面で同じ場所になければなりません。これらの条件を満たすのは難しいため、複数のサーバーにマウスの動作をブロードキャストすると、予測不能な結果が生じることがあります。
3. チェックボックスをオンにして、ブロードキャストコマンドを受信するサーバーのマウスやキーボードを有効にします。  
または  
上下の矢印を押して、目的のサーバーまでカーソルを移動します。キーボードのチェックボックスをオンにするには <Alt><K>、マウスのチェックボックスをオンにするには <Alt><M> を押しします。他のサーバーにも同じ操作を繰り返します。
4. **OK** を押して設定を保存し、**設定** ダイアログボックスに戻ります。 をクリック、または <Escape> を押して、**メイン** ダイアログボックスに戻ります。
5. **コマンド** をクリックします。**コマンド** ダイアログボックスが表示されます。
6. **ブロードキャスト有効** チェックボックスをオンにしてブロードキャストをアクティブにします。**ブロードキャスト警告** ダイアログボックスが表示されます。
7. **OK** をクリックしてブロードキャストを開始します。  
キャンセルして **コマンド** ダイアログボックスに戻るには、 をクリック または <Esc> を押します。
8. ブロードキャストが有効になっている場合は、情報を入力し、ブロードキャストするマウスの動作を管理ステーションから実行します。リスト内のサーバーのみがアクセス可能です。

ブロードキャストをオフにするには

**セキュリティ** ダイアログボックスから、**ブロードキャスト有効** チェックボックスをオフにします。

## CMC からの iKVM の管理

### フロントパネルの有効または無効

RACADM を使用してフロントパネルから iKVM へのアクセスを有効または無効にするには、Telnet/SSH テキストコンソールを CMC においてログインし、次のように入力します。

```
racadm config -g cfgKVMInfo -o cfgKVMFrontPanelEnable <値>
```

< 値 > は 1 (有効)または 0 (無効)です。

config サブコマンドの詳細については、「[config](#)」を参照してください。

ウェブインタフェースを使用してフロントパネルから iKVM へのアクセスを有効または無効にするには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで iKVM を選択します。iKVM Status (iKVM ステータス) ページが表示されます。
3. **セットアップ** タブをクリックします。iKVM Configuration (iKVM 構成) ページが表示されます。
4. 有効にするには、**フロントパネル USB/ビデオ有効** チェックボックスをオンにします。  
無効にするには、**フロントパネル USB/ビデオ有効** チェックボックスをオフにします。
5. **Apply (適用)** をクリックして設定を保存します。

### iKVM を介した Dell CMC コンソールの有効化

RACADM を使用して iKVM から Dell CMC コンソールへのアクセスを有効にするには、Telnet/SSH テキストコンソールを CMC においてログインし、次のように入力します。

```
racadm config -g cfgKVMInfo -o cfgKVMAccessToCMCEnable 1
```

ウェブインタフェースを使用して Dell CMC コンソールを有効にするには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで iKVM を選択します。iKVM Status (iKVM ステータス) ページが表示されます。
3. **Setup (セットアップ)** タブをクリックします。iKVM Configuration (iKVM 構成) ページが表示されます。
4. **iKVM から CMC CLI へのアクセスを許可する** チェックボックスをオンにします。
5. **Apply (適用)** をクリックして設定を保存します。

### iKVM のステータスとプロパティの表示

Dell M1000e サーバーシャーシのローカルアクセス KVM モジュールは Avocent® Integrated KVM Switch Module または iKVM と呼ばれます。シャーシに関連付けられた iKVM の正常性の状態は、**シャーシグラフィックス** セクションの **シャーシのプロパティ正常性** ページで閲覧することができます。

**シャーシグラフィックス** を使用して iKVM の正常性の状態を閲覧するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. **シャーシステータス** ページが表示されます。**シャーシグラフィックス** の右側のセクションは、シャーシの背面図および iKVM の正常性の状態を表します。iKVM 正常性の状態は、iKVM サブグラフィックの色で示されます。
  1. 緑色 - iKVM が存在し、電源オンで CMC と通信中。悪条件の兆候はなし。
  1. 黄色 - iKVM が存在し、電源はオンまたはオフで、CMC と通信中または通信しておらず、悪条件が存在する可能性あり。
  1. 灰色 - iKVM が存在し、電源がオフ。CMC とは通信をしておらず、悪条件の兆候はなし。
3. iKVM サブグラフィックにカーソルを移動すると、該当するテキストヒントまたは画面ヒントが表示されます。テキストヒントは、対象の iKVM に関する追加情報を提供します。
4. iKVM サブグラフィックは、該当する CMC GUI ページにハイパーリンク付けされており、**iKVM ステータス** ページへの瞬時のナビゲーションを可能にします。

iKVM の詳細については、「[iKVM モジュールの使用](#)」を参照してください。

iKVM ステータスページを使って iKVM のステータスを表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで iKVM を選択します。iKVM ステータス ページが表示されます。

表 9-5 で、iKVM ステータス ページに表示される情報の説明を提供します。

表 9-5. iKVM ステータス情報


項目	説明
存在	iKVM モジュールが <b>存在</b> か <b>不在</b> かを示します。
電源状況	iKVM の電源状態が <b>オン</b> か <b>オフ</b> か <b>なし</b> (不在)かを示します。
名前	iKVM の製品名を表示します。
メーカー	iKVM のメーカーを表示します。
パーツ番号	iKVM のパーツ番号を示します。パーツ番号は、ベンダーが提供する一意の識別子です。
ファームウェアバージョン	iKVM のファームウェアバージョンを示します。
ハードウェアバージョン	iKVM のハードウェアバージョンを示します。
フロントパネル接続済み	モニタがフロントパネルの VGA コネクタに <b>接続している</b> かどうかを示します ( <b>はい</b> または <b>いいえ</b> )。この情報は、ローカルユーザーがシャーシのフロントパネルにアクセスできるかどうかを CMC が判別できるように提供されます。
リアパネル接続済み	モニタがリアパネルの VGA コネクタに <b>接続している</b> かどうかを示します ( <b>はい</b> または <b>いいえ</b> )。この情報は、ローカルユーザーがシャーシのリアパネルにアクセスできるかどうかを CMC が判別できるように提供されます。
ポート層接続済み	iKVM は内蔵ハードウェアを使用して Dell と Avocent の外付け KVM アプライアンスにシームレスに層接続できるように設計されています。iKVM が層になっていると、その接続元の外付け KVM スイッチの画面ディスプレイからシャーシ内のサーバーにアクセスできます。
フロントパネル USB/ビデオを有効にする	フロントパネル VGA コネクタが有効かどうかを示します ( <b>はい</b> または <b>いいえ</b> )。
iKVM から CMC へのアクセスを許可	iKVM からの CMC コマンドコンソールが有効かどうかを示します ( <b>はい</b> または <b>いいえ</b> )。

## iKVM ファームウェアのアップデート


CMC ウェブインタフェースまたは RACADM を使用して iKVM ファームウェアをアップデートできます。

CMC ウェブインタフェースを使用して iKVM ファームウェアをアップデートするには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで Chassis (シャーシ) をクリックします。
3. **アップデート** タブをクリックします。**アップデート可能なコンポーネント** ページが表示されます。
4. iKVM 名をクリックします。Firmware Update (ファームウェアのアップデート) ページが表示されます。
5. **ファームウェアイメージ** フィールドに、管理ステーションまたは共有ネットワーク上のファームウェアイメージファイルへのパスを入力するか、**参照** をクリックして、ファイルの保存場所まで移動します。

 **メモ:** iKVM ファームウェアイメージのデフォルト名は ikvm.bin です。ただし、ユーザーによってこの名前を変更することができます。

6. **ファームウェアアップデートを開始する** をクリックします。操作の確認を求めめるダイアログボックスが表示されます。
7. **Yes (はい)** をクリックして続行します。**ファームウェアアップデート進行状況** セクションでは、ファームウェアアップデートのステータス情報を提供します。イメージファイルがアップロードする間、ページ上にステータスインジケータが表示されます。ファイル転送に要する時間は、接続速度によって大きく異なります。内部アップデートプロセスが開始すると、ページは自動的に更新され、ファームウェアアップデートタイマーが表示されます。その他の追記事項:
  1. ファイル転送時に、**更新** ボタンの利用、または他のページへの移動は行わないでください。
  1. アップデートプロセスをキャンセルするには、**ファイル転送およびアップデートのキャンセル** をクリックします。このオプションは、ファイル転送時にのみ、利用可能です。
  1. **アップデート状態** フィールドにアップデートステータスが表示されます。このフィールドは、ファイル転送時に自動的に更新されます。一部の古いブラウザでは、この自動更新はサポートされていません。**アップデート状態** フィールドを手動で更新するには、**更新** をクリックします。

 **メモ:** iKVM のアップデートに最大 1 分程かかる場合があります。

アップデートが完了すると、iKVM がリセットし、新しいファームウェアにアップデートされ、**アップデート可能なコンポーネント** ページに表示されます。

RACADM を使用して iKVM ファームウェアをアップデートするには、Telnet/SSH テキストコンソールを CMC に開き、ログインして次のように入力します。

```
racadm fwupdate -g -u -a < TFTP サーバーの IP アドレス > -d < ファイルパス / ファイル名 > -m kvm
```

次に、例を示します。

```
racadm fwupdate -gua 192.168.0.10 -d ikvm.bin -m kvm
```

fwupdate サブコマンドの詳細については、「fwupdate」を参照してください。

## トラブルシューティング

**メモ:** アクティブなコンソールリダイレクトセッションがあり、推奨解像度以下の画面で iKVM に接続している場合、ローカルコンソールでサーバーを選択すると、サーバーのコンソール解像度がリセットされることがあります。サーバーで Linux オペレーティングシステムを実行している場合は、ローカルモニターで X11 コンソールが表示されない可能性があります。iKVM で <Ctrl><Alt><F1> キーを押すと、Linux がテキストコンソールに切り替わります。

表 9-6. iKVM のトラブルシューティング

問題	考えられる原因と解決法
フロントパネルに接続しているモニタに「CMC コントロールによってユーザーが無効になりました」というメッセージが表示されます。	フロントパネルの接続が CMC によって無効になりました。 CMC ウェブインタフェースか RACADM を使用してフロントパネルを有効にできます。 ウェブインタフェースを使用してフロントパネルを有効にするには <ol style="list-style-type: none"><li>CMC ウェブインタフェースにログインします。</li><li>システムツリーで iKVM を選択します。</li><li><b>セットアップ</b> タブをクリックします。</li><li><b>フロントパネル USB/ビデオ有効</b> チェックボックスをオンにします。</li><li><b>Apply (適用)</b> をクリックして設定を保存します。</li></ol> RACADM を使用してフロントパネルを有効にするには、Telnet/SSH テキストコンソールを CMC に開き、ログインして次のように入力します。 <pre>racadm config -g cfgKVMInfo -o cfgKVMAccessToCMCEnable 1</pre>
リアパネルのアクセスが機能しません。	フロントパネルの設定が有効になり、現在フロントパネルにモニタが接続しています。 一度に 1 つの接続のみが許可されています。フロントパネルの接続は ACI とリアパネルの接続より優先されます。接続の優先度の詳細については、「 <a href="#">iKVM の接続手順</a> 」を参照してください。
リアパネルに接続しているモニタに、「現在別のアプライアンスが層にあるため、ユーザーが無効になりました」というメッセージが表示されません。	ネットワークケーブルが iKVM の ACI ポートコネクタとセカンダリ KVM アプライアンスに接続しています。 一度に 1 つの接続のみが許可されています。ACI 層接続はリアパネルのモニタ接続より優先されます。優先順位はフロントパネル、ACI、リアパネルの順になります。
iKVM のオレンジの LED が点滅しています。	3 つの原因が考えられます。 iKVM に問題があり、iKVM の再プログラミングが必要です。問題を解決するには、iKVM ファームウェアのアップデート手順に従ってください（「 <a href="#">iKVM ファームウェアのアップデート</a> 」を参照）。 iKVM が CMC コンソールのインタフェースを再プログラミングしています。この場合は、CMC コンソールが一時的に使用不可になり、OSCAR インタフェースで黄色のドットで表されます。このプロセスに最大 15 分かかります。 iKVM ファームウェアがハードウェアのエラーを検出しました。詳細については、iKVM ステータスを参照してください。 ウェブインタフェースを使用して iKVM ステータスを表示するには <ol style="list-style-type: none"><li>CMC ウェブインタフェースにログインします。</li><li>システムツリーで iKVM を選択します。</li></ol> RACADM を使用して iKVM ステータスを表示するには、Telnet/SSH テキストコンソールを CMC に開き、ログインして次のように入力します。 <pre>racadm getkvmInfo</pre>
使用している iKVM は ACI ポートから外部 KVM スイッチまで層になっていますが、ACI 接続のすべてのエントリが使用不可です。	フロントパネルの接続が有効になり、モニタが接続しています。フロントパネルはその他すべての iKVM 接続より優先されるため、ACI とリアパネルの接続は無効になります。
OSCAR インタフェースで状態のすべてに黄色のドットが表示されません。	ACI ポートの接続を有効にするには、最初にフロントパネルのアクセスを無効にするか、フロントパネルに接続しているモニタを取り外します。外部 KVM スイッチ OSCAR のエントリがアクティブになりアクセス可能になります。 ウェブインタフェースを使用してフロントパネルを無効にするには <ol style="list-style-type: none"><li>CMC ウェブインタフェースにログインします。</li><li>システムツリーで iKVM を選択します。</li><li><b>セットアップ</b> タブをクリックします。</li><li><b>フロントパネル USB/ビデオ有効</b> チェックボックスをオフにします。</li><li><b>Apply (適用)</b> をクリックして設定を保存します。</li></ol> RACADM を使用してフロントパネルを無効にするには、Telnet/SSH テキストコンソールを CMC に開き、ログインして次のように入力します。

<p>OSCAR メニューで、Dell CMC 接続に赤い「X」が表示され、CMC に接続できません。</p>	<pre>racadm config -g cfgKVMInfo -o cfgKVMFrontPanelEnable 0</pre> <p>2 つの原因が考えられます。</p> <p><b>Dell CMC コンソールが無効になっています。</b>この場合は、CMC ウェブインタフェースが RACADM を使用してこれを有効にできます。</p> <p>ウェブインタフェースを使用して Dell CMC コンソールを有効にするには</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CMC ウェブインタフェースにログインします。</li> <li>2. システムツリーで iKVM を選択します。</li> <li>3. <b>セットアップ</b> タブをクリックします。</li> <li>4. <b>iKVM から CMC CLI へのアクセスを許可する</b> チェックボックスをオンにします。</li> <li>5. <b>Apply (適用)</b> をクリックして設定を保存します。</li> </ol> <p>RACADM を使用して Dell CMC 接続を有効にするには、Telnet/SSH テキストコンソールを CMC に開き、ログインして次のように入力します。</p> <pre>racadm config -g cfgKVMInfo -o cfgKVMAccessToCMCEnable 1</pre> <p><b>CMC が初期化、スタンバイ CMC への切り替え、または再プログラミングを実行中のため、使用できません。</b>この場合は、CMC が初期化が終了するまで待ってください。</p>
<p>OSCAR でサーバーの-slot名が「初期化中」と表示され、選択できません。</p>	<p>サーバーが初期化中か、そのサーバーの iDRAC が初期化に失敗しました。</p> <p>まず 60 秒待ちます。サーバーがまだ初期化している場合は、初期化が完了すると-slot名が表示され、サーバーを選択できるようになります。</p> <p>60 秒後、OSCAR に-slotが初期化中であると示された場合は、サーバーをシャーシから取り出して再び挿入します。この処置によって iDRAC が再初期化できます。</p>

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## CMC のインストールと設定

ユーザーズガイド

- [作業を開始する前に](#)
- [CMC ハードウェアの取り付け](#)
- [管理ステーションへのリモートアクセスソフトウェアのインストール](#)
- [ウェブブラウザの設定](#)
- [CMC への初期アクセスの設定](#)
- [ネットワーク経由による CMC へのアクセス](#)
- [CMC ファームウェアのインストールまたはアップデート](#)
- [CMC プロパティの設定](#)
- [冗長 CMC 環境について](#)

本項では、CMC ハードウェアのインストール、CMC へのアクセスの確立、CMC を使用するための管理環境の設定の方法について説明します。

本章では、CMC を設定するための手順を説明します。

- 1 CMC への初期アクセスの設定
- 1 ネットワーク経由による CMC へのアクセス
- 1 CMC ユーザーの追加と設定
- 1 CMC ファームウェアのアップデート

更に、「[冗長 CMC 環境について](#)」では、CMC の冗長環境の設定方法について記載しています。

---

### 作業を開始する前に

CMC 環境を設定する前に、デルサポートサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) から CMC ファームウェアの最新バージョンをダウンロードしてください。

次に、システムに同梱されている『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を用意してください。

---

### CMC ハードウェアの取り付け

CMC はシャーシに組み込まれているので、取り付け作業は必要ありません。システムに取り付けられている CMC を使って開始するには、「[管理ステーションへのリモートアクセスソフトウェアのインストール](#)」を参照してください。

2 台目の CMC を取り付け、プライマリ CMC のスタンバイとして使用できます。スタンバイ CMC の詳細に関しては、「[冗長 CMC 環境について](#)」を参照してください。

---

### 管理ステーションへのリモートアクセスソフトウェアのインストール

オペレーティングシステムが提供する Telnet、セキュアシェル (SSH)、シリアルコンソールユーティリティ、またはウェブインターフェースを使用して CMC にアクセスできます。

管理ステーションからリモート RACADM を使用する場合は、それをインストールする必要があります。システムには、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』が同梱されています。この DVD には、以下のコンポーネントが入っています。

- 1 DVD ルート - Dell System Build and Update Utility が含まれます。
- 1 SYSMGMT - Dell OpenManage Server Administrator を含むシステム管理ソフトウェアの製品が含まれます。
- 1 Docs: このディレクトリには、システム、システム管理ソフトウェア製品、周辺機器および RAID コントローラのマニュアルが入っています。
- 1 SERVICE - システムを設定するために必要なツールやシステムの最新の診断および Dell 最適化ドライバが含まれます。


Server Administrator ソフトウェアについては、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。

---

### RACADM の Linux 管理ステーションへのインストール

- 1 root 権限でサポートされている Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているシステムにログオンし、Managed System コンポーネントをインストールします。
- 2 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を DVD ドライブに挿入します。
- 3 必要に応じて、mount コマンドまたは同様のコマンドを使用して DVD を希望する場所へマウントします。



 **メモ:** Red Hat Enterprise Linux 5 オペレーティングシステムでは、DVD は `-noexec mount` オプションで自動マウントされています。このオプションでは、DVD から実行可能ファイルを実行することはできません。手動で DVD-ROM をマウントしてから実行ファイルを実行する必要があります。


4. SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts ディレクトリに移動します。次のように、`srvadmin-install.sh` のスクリプトを実行します。

```
sh srvadmin-install.sh --express
```


または

```
sh srvadmin-install.sh -x
```


このスクリプトにより、システム構成に対応した標準ソフトウェアスイートがインストールされます。

 **メモ:** RPM インストールの出力をログするには、上記の実行シェルスクリプトに `2>&1 | tee -a /var/log/srvadmin.log` を追加します。その結果、コマンドは `sh srvadmin-install.sh 2>&1|tee -a /var/log/srvadmin.log` となります。

5. `sh srvadmin-services.sh` の開始コマンドで Server Administrator サービスを開始します。

 **メモ:** 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』には、Dell OpenManage システム管理ソフトウェアキットのバージョン 5.4 と、Dell Systems Build and Update Utility のバージョン 1.0.3 が含まれています。DVD のルートには、Dell Systems Build and Update Utility (バージョン 1.0) と『Dell Systems Console and Agent CD』(Dell OpenManage ソフトウェアバージョン 5.3.0.1) の ISO イメージも含まれています。また、Dell OpenManage Server Administrator と Dell OpenManage Management Station ソフトウェアバージョン 5.4 のウェブパッケージを Dell サポートサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) からダウンロードすることもできます。DVD ドライブのないシステムでは、これらのウェブパッケージの内容を CD または USB キーに転送することもできます。

RACADM コマンドに関するヘルプは、コマンドを入力した後「`racadm help`」と入力してください。RACADM の詳細については、「[RACADM コマンドラインインタフェースの使用](#)」を参照してください。

 **メモ:** RACADM リモート機能を使うとき、ファイル操作を含む RACADM サブコマンドを使用する対象となるフォルダへの書き込み権限が必要です。例:

```
racadm getconfig -f <ファイル名>
```

または

```
racadm sslcertupload -t 1 -f c:\cert\cert.txt
```

## Linux 管理ステーションから RACADM のアンインストール

管理ステーションのテキストコンソールを開いて次のように入力します。

```
rpm -e <racadm_パッケージ名>
```

ここで、`<racadm_パッケージ名>` は RAC ソフトウェアのインストールに使用する rpm パッケージです。

たとえば、rpm パッケージ名が `srvadmin-racadm5` であれば、次のように入力します。

```
rpm -e srvadmin-racadm5
```

---

## ウェブブラウザの設定

シャーシに取り付けられている CMC、サーバー、モジュールはウェブブラウザを使って設定、管理することができます。CMC で使用できるウェブブラウザのリストは、「[対応ウェブブラウザ](#)」を参照してください。

CMC とブラウザを使用する管理ステーションは同じネットワーク上にある必要があります。このネットワークを管理ネットワークと呼びます。セキュリティ要件によっては、管理ネットワークをセキュリティ的に安全な分離されたネットワークにすることができます。

ファイアウォールやプロキシサーバーなどの管理ネットワークのセキュリティ対策によって、ウェブブラウザから CMC へのアクセスが妨げられないことを確認してください。

また、ブラウザの一部の機能が接続性や性能に支障をきたすことがあります。特に管理ネットワークがインターネットへのルートを持たない場合はご注意ください。管理ステーションで Windows オペレーティングシステムが稼働している場合は、コマンドラインインタフェースを使って管理ネットワークにアクセスする場合にも Internet Explorer の設定が接続を妨げることもあります。

## プロキシサーバー

プロキシサーバーを使っているときに管理ネットワークにアクセスできない場合、管理ネットワークのアドレスをブラウザの例外リストに追加してください。これにより、管理ネットワークにアクセスする際、ブラウザはプロキシサーバーを迂回することができます。

## Internet Explorer

以下の手順に従って、Internet Explorer の例外リストを編集してください。

1. Internet Explorer を起動します。
2. ツール→インターネットオプションをクリックし、接続をクリックします。

3. **ローカルエリアネットワーク (LAN) 設定** セクションで、**LAN の設定...** をクリックします。
4. **プロキシ サーバー** セクションで **詳細設定...** をクリックします。
5. **例外** セクションのリストに管理ネットワーク上の CMC と iDRAC のアドレスをセミコロンで区切って追加します。エントリに DNS 名やワイルドカードを使用できます。

## Mozilla FireFox

以下の手順に従って、Mozilla FireFox の例外リストを編集してください。

1. Firefox を起動します。
2. ツール→ オプション...→ **詳細設定** をクリックし、**ネットワーク** タブをクリックします。
3. **設定...** をクリックします。
4. **プロキシなしの接続** フィールドに管理ネットワーク上の CMC と iDRAC のアドレスをカンマで区切って追加します。エントリに DNS 名やワイルドカードを使用できます。

## Microsoft® フィッシング詐欺検出機能

管理システムの Internet Explorer 7 で Microsoft フィッシング詐欺検出機能が有効になっており、かつCMC のインターネットアクセスがない場合、使用しているブラウザまたはリモート RACADM などのインタフェースにかかわらず、CMC へのアクセスに数秒の遅延が伴うことがあります。以下の手順に従って、Microsoft フィッシング詐欺検出機能を無効にしてください。

1. Internet Explorer を起動します。
2. ツール→ **フィッシング詐欺検出機能** をクリックしてから、**フィッシング詐欺検出機能の設定** をクリックします。
3. **フィッシング詐欺検出機能を無効にする** チェックボックスを選択します。
4. **OK** をクリックします。

## 証明書失効リスト(CRL)のフェッチ

CMC がインターネットへのルートを持たない場合は、Internet Explorer の 証明書失効リスト(CRL)のフェッチ機能を無効にしてください。この機能は、CMC ウェブサーバーなどのサーバーが使用している証明書がインターネットから取得した失効した証明書の一覧にあるかテストするものです。インターネットにアクセスできない場合、ブラウザまたはリモート RACADM などのコマンドラインインタフェースを使って CMC にアクセスするときにこの機能は数秒の遅延を引き起こす可能性があります。

以下の手順に従って、CRL のフェッチを無効にしてください。

1. Internet Explorer を起動します。
2. ツール→ **インターネットオプション** をクリックし、**詳細設定** をクリックします。
3. セキュリティ セクションにスクロールして、**発行元証明書の取り消しを確認する** を選択解除します。
4. **OK** をクリックします。

## Internet Explorer で CMC からファイルのダウンロード

Internet Explorer を使って CMC からファイルをダウンロードするとき、**暗号化されたページをディスクに保存しない** オプションが有効になっていないと問題が起きることがあります。

以下の手順に従って、**暗号化されたページをディスクに保存しない** オプションを有効にしてください。

1. Internet Explorer を起動します。
2. ツール→ **インターネットオプション** をクリックし、**詳細設定** をクリックします。
3. セキュリティ セクションにスクロールして、**暗号化されたページをディスクに保存しない** を選択します。

## Internet Explorer でアニメーションの再生

ウェブインタフェースとの間でファイルが送受信される際、ファイル転送アイコンが回転して転送が行われていることを示します。Internet Explorer では、このためにはブラウザがアニメーションを再生するように設定されていることが必要です(デフォルト設定)。

以下の手順に従って、アニメーションを再生するように Internet Explorer を設定してください。

1. Internet Explorer を起動します。
2. ツール→インターネットオプション をクリックし、詳細設定 をクリックします。
3. マルチメディア セクションにスクロールして、Web ページのアニメーションを再生する を選択します。

---

## CMC への初期アクセスの設定

CMC をリモート管理するには、CMC を管理ネットワークに接続してから CMC ネットワーク設定を行います。CMC のネットワーク設定の詳細については、「[CMC ネットワークの設定](#)」を参照してください。この初期設定によって、CMC へのアクセスを可能にするための TCP/IP ネットワークパラメータが割り当てられます。

CMC は管理ネットワークに接続されます。CMC と iDRAC への外部アクセスはすべて CMC 経由で行われます。一方、管理サーバーへのアクセスは I/O モジュール (IOM) へのネットワーク接続を介して行われます。これによって、アプリケーションネットワークを管理ネットワークから分離できます。

シャーシが1つの場合は、CMC およびスタンバイ CMC (存在する場合) を管理ネットワークに接続します。シャーシが複数の場合は、各 CMC を管理ネットワークに接続する基本接続と、シャーシを直列的に接続し、1 つの CMC のみ管理ネットワークに接続するデジチェーン接続のいずれかを選択できます。基本接続タイプは管理ネットワーク上のポートの使用数が多く、冗長性が高いという特徴を持ちます。デジチェーン接続タイプでは管理ネットワーク上のポート数は少なくなります。CMC 間の依存性が生じるため、システムの冗長性が低くなります。

## CMC の基本的なネットワーク接続

最大限の冗長性を得るためには、各 CMC を管理ネットワークに接続してください。シャーシに CMC が 1 つしかない場合は、管理ネットワークへの接続数は 1 つです。シャーシのセカンダリ CMC スロットに冗長 CMC がある場合は、管理ネットワークの 接続数は 2 つです。

各 CMC には、GB1 (アップリンクポート) および STK (スタックポート) の 2 つの RJ-45 Ethernet ポートがあります。基本的なケーブル接続では、GB1 ポートを管理ネットワークに接続し、STK ポートは使用しません。

## デジチェーン CMC ネットワーク接続


ラックに複数のシャーシがある場合は、4 つまでのシャーシをデジチェーン接続することで管理ネットワークへの接続数を削減できます。4 つのシャーシのそれぞれが 1 つずつ 冗長 CMC を持つ場合は、デジチェーン接続によって管理ネットワークへの接続数を 8 つから 2 つに減らすことができます。各シャーシが 1 つずつしか CMC を持たない場合には、接続数は 4 つから 1 つに減ります。

シャーシをデジチェーン接続する場合、GB1 が「アップリンク」ポート、STK が「スタック」ポートとなります。GB1 ポートは管理ネットワークに接続するか、ネットワークに近い方のシャーシにある CMC の STK ポートに接続します。STK ポートは、ネットワークから遠い方のシャーシにある CMC の GB1 ポートにのみ接続してください。

プライマリ CMC スロットにある CMC とセカンダリ CMC スロットにある CMC は別々にデジチェーン接続します。

[図 2-1](#) は、それぞれプライマリとセカンダリスロットに CMC を持つ 4 つのシャーシをデジチェーンした場合のケーブル接続を示します。

**図 2-1. デジチェーン CMC ネットワーク接続**

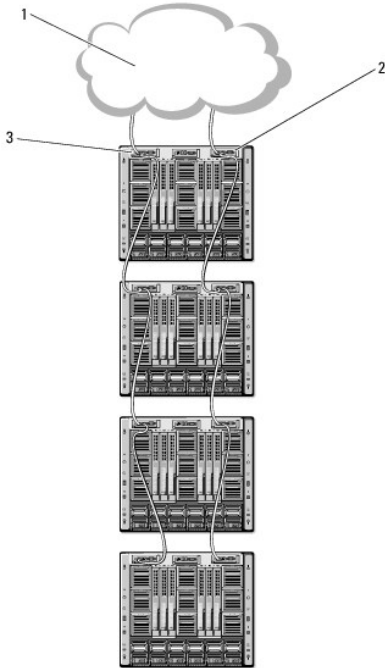

1	管理ネットワーク	2	セカンダリ CMC
3	プライマリ CMC		

以下の手順に従って、4 つのシャーシをデジーチェーン接続します。

1. 最初のシャーシのプライマリ CMC の GB1 ポートを管理ネットワークに接続します。
2. 2 つ目のシャーシのプライマリ CMC の GB1 ポートを最初のシャーシのプライマリ CMC の STK ポートに接続します。
3. 3 つ目のシャーシがある場合は、そのシャーシのプライマリ CMC の GB1 ポートを 2 つ目のシャーシのプライマリ CMC の STK ポートに接続します。
4. 4 つ目のシャーシがある場合は、そのシャーシのプライマリ CMC の GB1 ポートを 3 つ目のシャーシの STK ポートに接続します。
5. シャーシ内に冗長 CMC がある場合は、上記と同じように、それぞれ相互に接続します。

**注意:** CMC 上の STK ポートは管理ネットワークに接続してはいけません。GB2 ポートは、別のシャーシ上の GB1 ポートにしか接続できません。STK ポートを管理ネットワークに接続すると、ネットワークに支障をきたし、データの損失を招く恐れがあります。

**メモ:** プライマリ CMC を決めてセカンダリ CMC に接続しないでください。

**メモ:** STK ポートが別の CMC にチェーン接続されている CMC をリセットすると、チェーン後方の CMC のネットワークに支障を来す可能性があります。チェーン後方の CMC は、ネットワーク接続が失われたことをログ記録し、冗長 CMC にフェールオーバーする場合があります。

## CMC ネットワークの設定

**メモ:** CMC のネットワーク設定を変更すると、現在のネットワーク接続が切断される可能性があります。

CMC の初期ネットワーク設定は、CMC に IP アドレスが与えられる前でも後でも行うことができます。IP アドレスが与えられる前に CMC の初期ネットワーク設定を行う場合は、次のいずれかのインタフェースを使用できます。

- 1 シャーシの前面にある LCD パネル
- 1 Dell CMC シリアルコンソール

IP アドレスが与えられた後に CMC の初期ネットワーク設定を行う場合は、次のいずれかのインタフェースを使用できます。

- 1 シリアルコンソール、telnet、SSH などのコマンドラインインタフェース (CLI)、または iKVM 経由で Dell CMC Console。
- 1 リモート RACADM
- 1 CMC ウェブインタフェース


## LCD 設定ウィザードを使用したネットワーク設定

**メモ:** LCD 設定ウィザードを使用してサーバーを設定するオプションは、CMC が導入されるか、またはデフォルトパスワードが変更されるまでに限って利用できます。パスワードが変更されない場合、LCD を引き続き利用して CMC を再設定できるため、セキュリティのリスクが発生します。

LCD はシャーシ前面の左下の角にあります。

図 2-2 は、LCD パネルの図解です。

図 2-2. LCD ディスプレイ

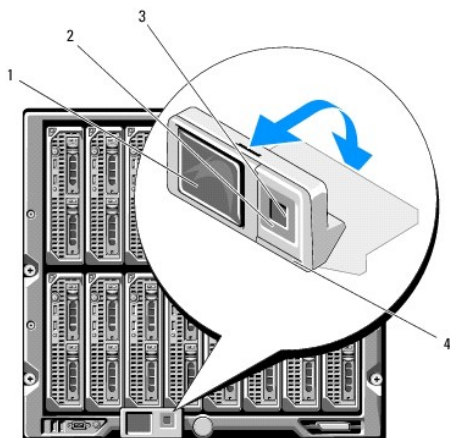

1	LCD 画面	2	スクロールボタン(4)
3	選択(「チェック」)ボタン	4	状態インジケータ LED

LCD 画面にはメニュー、アイコン、画像およびメッセージが表示されます。

LCD パネル上の 状態インジケータ LED は、シャーシとそのコンポーネントの正常性を示します。

- 1 青色の点灯は、正常であることを示します。
- 1 黄色の点滅は、少なくとも 1 つのコンポーネントに障害があることを示します。
- 1 青色の点滅は、シャーシ間を区別するための ID 信号です。

### LCD 画面上での移動方法

LCD パネルの右側には 5 つのボタン、4 つの矢印ボタン(上下左右)、センターボタンがあります。

- 1 別の画面へ移動するには、右(次へ)と左(前の)矢印ボタンを使用します。設定ウィザードの使用中はいつでも前の画面に戻ることができます。
- 1 画面上のオプション間を移動するには、上下の矢印ボタンを使用します。
- 1 画面上の項目を選択して保存し、次の画面へ移動するには、センターボタンを使用します。

LCD の使い方の詳細については、「[LCD パネルインタフェースの使用](#)」を参照してください。

### LCD 設定ウィザードの使用

1. シャーシの電源ボタンを オンにします。

電源が投入される間、LCD 画面に一連の初期化画面が表示されます。使用準備が整ったら、**言語の設定** 画面が表示されます。

2. 下向き矢印ボタンを使って言語を選択してからセンターボタンを押します。

**エンクロージャ** 画面が開き、「エンクロージャを設定しますか?」という質問が表示されます。”

3. センターボタンを押して、CMC **ネットワーク設定** 画面に進みます。


4. 下向き矢印ボタンを使って、ネットワーク速度(10Mbps、100Mbps、1Gbps、自動)を選択します。


**メモ:** ネットワークのスループットを効果的にするには、ネットワーク速度の設定をネットワーク設定に合わせる必要があります。ネットワーク速度をネットワーク設定の速度より下げると、帯域幅の消費が増えてネットワーク通信が遅くなります。**使用しているネットワークがネットワーク速度を超える速度をサポートしているかどうかを判断し、それに従って設定**

してください。ネットワーク設定がこれらの値のどれにも一致しない場合は、オートネゴシエーション(自動 オプション)を使用するか、ネットワーク装置のメーカーに問い合わせてください。

センターボタンを押して、次の CMC ネットワーク設定 画面に進みます。

5. 使用しているネットワーク環境に適したデュプレックスモード(半二重または全二重)を選択します。

 **メモ:** オートネゴシエーションがオンかまたは1000MB (1Gbps) が選択されている場合には、ネットワーク速度とデュプレックスモードの設定はできません。

 **メモ:** オートネゴシエーションを 1 台のデバイスでオンにし、別の 1 台でオフにすると、オートネゴシエーションはもう一つのデバイスのネットワーク速度を判別できますが、デュプレックスモードを判別できません。この場合、デュプレックスモードはオートネゴシエーション中にデフォルトで半二重の設定になります。このような二重モードの不一致によって、ネットワーク接続が低速になります。

センターボタンを押して、次の CMC ネットワーク設定 画面に進みます。

6. CMC の NIC IP アドレスを取得するモードを選択します。

<b>動的ホスト構成プロトコル(DHCP)</b>	CMC は IP 設定(IP アドレス、マスク、ゲートウェイ)をネットワーク上の DHCP サーバーから自動的に取得します。CMC には、ネットワーク上で割り当てられた一意の IP アドレスが割り当てられます。DHCP オプションを選択した場合は、センターボタンを押します。DNS を登録しますか? の画面が表示されず、 <a href="#">手直し</a> に進みます。
<b>静的</b>	続く画面に、IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクを手動で入力します。 <b>静的</b> オプションを選択した場合は、センターボタンを押して次の CMC ネットワーク設定 画面へ進みます。 <ol style="list-style-type: none"><li>左右矢印キーを使って位置を移動し、上下矢印キーを使って各位置の数値を選択することで、<b>静的 IP アドレス</b>を設定します。<b>静的 IP アドレス</b>の設定を終えたら、センターボタンを押して先に進みます。</li><li>サブネットマスクを設定してからセンターボタンを押します。</li><li>ゲートウェイを設定してからセンターボタンを押します。<b>ネットワークの概要</b>画面が表示されます。 <b>ネットワークの概要</b>画面には、入力した<b>静的 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ</b>の設定が表示されます。設定が正しいことを確認してください。設定を修正するには、左矢印キーで移動し、センターボタンを押して、対象の設定画面に戻ります。修正を終えたら、センターボタンを押します。</li><li>入力した設定が正しいことを確認してから、センターボタンを押します。<b>DNS を登録しますか?</b>の画面が表示されます。</li></ol>


7. 前のステップで 静的 を選択した場合は、ステップ 8 に進みます。

DNS サーバーの IP アドレスを登録するには、センターボタンを押して先に進みます。DNS がない場合は、右矢印キーを押します。iDRAC を設定しますか? の画面が表示されたら、ステップ 8 に進みます。

左右矢印キーを使って位置を移動し、上下矢印キーを使って各位置の数値を選択することで、DNS の IP アドレスを設定します。DNS の IP アドレスの設定を終えたら、センターボタンを押して先に進みます。

8. iDRAC を設定するかどうかを指定します。

- **いいえ:** 右矢印ボタンを押します。IP の概要 画面が表示されます。ステップ 9 に進みます。
- **はい:** センターボタンを押して先に進みます。


 **メモ:** LCD Configuration Wizard(LCD 設定ウィザード)を使用して iDRAC 用の静的 IP アドレスを設定することはできません。静的 IP アドレスを設定するには、CMC ウェブインタフェースまたは RACADM を使用します。

選択を終えたら、センターボタンを押します。IP の概要 画面が開き、指定した IP アドレスが表示されます。

9. IP の概要 画面では、設定した IP アドレスが正しいことを確認します。設定を修正するには、左矢印キーで移動し、センターボタンを押して、対象の設定画面に戻ります。修正を終えたら、センターボタンを押します。必要に応じて、右矢印キーで移動し、センターボタンを押して、IP の概要 画面に戻ります。

入力した設定がすべて正しいことを確認したら、センターボタンを押します。設定ウィザードが閉じて、メインメニュー 画面に戻ります。

これで CMC がネットワーク上で利用可能になります。ウェブインタフェース、またはシリアルコンソール、Telnet、SSH などの CLI を使用して、割り当てられた IP アドレスの CMC にアクセスできます。

 **メモ:** LCD 設定ウィザードを使ってネットワークの設定を終えた後は、ウィザードが使用できなくなります。

## ネットワーク経路による CMC へのアクセス

CMC ネットワーク設定を終えた後、次のいずれかのインタフェースを使って CMC にリモートアクセスできます。


- 1 ウェブインタフェース
- 1 Telnet コンソール

Telnet は、他のインタフェースを介して有効にすることができます。Telnet は、他のインタフェースと比較して、セキュリティ的に安全ではないため、デフォルトで無効になっています。

[表 2-1](#)は、それぞれの CMC ネットワークインタフェースについて、説明します。

**表 2-1. CMC インタフェース**

インタフェース	説明
ウェブインタフェース	グラフィカルユーザーインタフェースを使って CMC へのリモートアクセスを提供します。ウェブインタフェースは CMC のファームウェアに組み込まれ、管理ステーションで対応ウェブブラウザから NIC インタフェースを介してアクセスします。  対応ウェブブラウザについては、「 <a href="#">対応ウェブブラウザ</a> 」のリストを参照してください。
リモート RACADM コマンドラインインタフェース	管理ステーションからコマンドラインインタフェース (CLI) を使って CMC にリモートアクセスできます。リモート RACADM は、CMC の IP アドレスと共に <code>racadam -r</code> オプションを使用して、CMC 上でコマンドを実行します。
Telnet	ネットワーク経由でコマンドラインによる CMC へのアクセスを提供します。サーバーと I/O モジュールのデバッグに使用される RACADM コマンドラインインタフェースと <code>connect</code> コマンドが CMC コマンドラインから使用可能です。  <b>メモ:</b> Telnet はすべてのデータ(パスワードも含めて)をテキスト形式で送信するプロトコルです。機密情報を送信する場合は、SSH インタフェースを使用してください。
SSH	高度なセキュリティを実現するために暗号化されたトランスポート層を使用して、Telnet コンソールと同じ機能を提供します。

 **メモ:** デフォルトの CMC ユーザー名は `root` で、デフォルトのパスワードは `calvin` です。

CMC と iDRAC ウェブインタフェースは、対応ウェブブラウザを使って CMC NIC を介してアクセスでき、Dell Server Administrator または Dell OpenManage IT Assistant を使って起動できます。

対応ウェブブラウザについては、「[対応ウェブブラウザ](#)」のリストを参照してください。対応ウェブブラウザを使用して CMC にアクセスする方法については、「[CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)」を参照してください。Dell Server Administrator および Dell OpenManage IT Assistant の詳細については、「[管理ステーションへのリモートアクセスソフトウェアのインストール](#)」を参照してください。

Dell Server Administrator を使って CMC インタフェースにアクセスするには、管理ステーションで Server Administrator を起動します。Server Administrator ホームページの左ペインにあるシステムツリーで、**システム** → **メインシステムシャーシ** → **リモートアクセスコントローラ** をクリックします。詳細については、『Dell Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。

Telnet または SSH を使って CMC コマンドラインにアクセスする方法については、「[CMC にコマンドラインコンソールの使用を設定する方法](#)」を参照してください。

RACADM の使い方の詳細については、「[RACADM コマンドラインインタフェースの使用](#)」を参照してください。

`connect` コマンドを使ってサーバーおよび IO モジュールに接続する詳細については、「[Connect コマンドによるモジュールへの接続](#)」を参照してください。


## CMC ファームウェアのインストールまたはアップデート


### CMC ファームウェアのダウンロード


ファームウェアのアップデートを開始する前に、デルのサポートウェブサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) から最新ファームウェアをダウンロードして、ファイルをローカルシステムに保存します。

CMC ファームウェアパッケージには、次のソフトウェアコンポーネントが含まれています。

- 1 コンパイルされた CMC ファームウェアコードとデータ
- 1 ウェブインタフェース、JPEG、および他のユーザーインタフェースデータファイル
- 1 デフォルト構成ファイル

 **メモ:** CMC ファームウェアのアップデート中、シャーシ内の冷却ファンの一部または全部が全速回転します。これは正常な動作です。

 **メモ:** ファームウェアアップデートは、デフォルトで現在の CMC 設定を保持します。アップデート処理中に、CMC 構成設定を工場出荷時のデフォルト設定にリセットするオプションがあります。

 **メモ:** シャーシに冗長 CMC がある場合、両方とも同じファームウェアバージョンにアップデートすることが重要です。ファームウェアのバージョンが異なる場合、フェールオーバーが起きた際、予期せぬ結果になる恐れがあります。

シャーシに取り付けられた CMC の現在のファームウェアバージョンを確認するには、RACADM `getsysinfo` コマンド(「[getsysinfo](#)」を参照)または**シャーシの概要**ページ(「[現在のファームウェアバージョンの表示](#)」を参照)を利用できます。

スタンバイ CMC がある場合、まずスタンバイ CMC でファームウェアをアップデートすることをお勧めします。スタンバイ CMC をアップデートし終わったら、CMC の役割を交代させて新しくアップデートした CMC をプライマリにし、古いバージョンのファームウェアの CMC がスタンバイになるようにします(役割の交代についてのヘルプは、「[cmchangeover](#)」を参照してください。)これによって、もう一つの CMC のファームウェアをアップデートする前に、アップデートが正常に行われて新しいファームウェアが正しく動作していることを確認できます。両方の CMC がアップデートされたら、`cmchangeover` コマンドを使用して CMC をそれぞれ元の役割に戻すことができます。

## ウェブインタフェースを使用した CMC ファームウェアのアップデート

ウェブインタフェースを使って CMC ファームウェアをアップデートする手順については、「[CMC ファームウェアのアップデート](#)」を参照してください。

## RACADM を使用した CMC ファームウェアのアップデート

CMC ファームウェアをアップデートするために RACADM `fwupdate` サブコマンドを使用する手順は、「[fwupdate](#)」を参照してください。

---


## CMC プロパティの設定

ウェブインタフェースまたは RACADM を使って、電力バジェット、ネットワーク設定、ユーザー、SNMP および電子メールによる警告などの CMC プロパティを設定できます。

ウェブインタフェースの使い方については、「[CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)」を参照してください。RACADM の使い方の詳細については、「[RACADM コマンドラインインタフェースの使用](#)」を参照してください。

以下の設定ツールのいずれかを使用して CMC を設定できます。

- 1 CMC ウェブインタフェース 詳細については、[CMC ウェブインタフェースの使用](#)を参照してください。
- 1 ローカル RACADM コマンドラインインタフェース(CLI) 詳細については、「[RACADM コマンドラインインタフェースの使用](#)」を参照してください。

 **注意:** 複数の CMC 設定ツールを同時に使用すると、不測の結果が生じる場合があります。

## 電力バジレットの設定


CMC には、シャーシに電力バジェット、冗長、動的電源機能を提供する電力バジェットサービスがあります。

シャーシには工場出荷時 3 台または 6 台の電源装置ユニット(PSU)が装備されています。3 台しか装備されていない場合は、さらに 3 台まで追加できます。電源管理サービスは、電力消費量の最適化、および必要に応じて異なるモジュールに電力を再割り当てる機能を持ちます。

CMC 電源管理の詳細に関しては、「[電源管理](#)」を参照してください。

ウェブインタフェースを使って電力バジェットおよびその他の電源設定を行う手順は、「[電力バジレットの設定](#)」を参照してください。

## CMC ネットワークの設定

 **メモ:** CMC のネットワーク設定を変更すると、現在のネットワーク接続が切断される可能性があります。

以下のいずれかのツールを使って、CMC ネットワーク設定を行うことができます。

- 1 RACADM - 「[複数シャーシ内の複数 CMC の設定](#)」を参照してください。

 **メモ:** Linux 環境で CMC を展開する場合は、「[RACADM の Linux 管理ステーションへのインストール](#)」を参照してください。

- 1 ウェブ インタフェース - 「[CMC ネットワークプロパティの設定](#)」を参照してください。

## ユーザーの追加と設定

RACADM または CMC ウェブインタフェースを使って CMC の追加、設定を行うことができます。また、Microsoft® Active Directory® を使ってユーザーの管理を行うこともできます。

RACADM を使用してユーザーを追加および設定する手順については、「[CMC ユーザーの追加](#)」を参照してください。ウェブインタフェースを使用してユーザーを追加および設定する手順については、「[CMC ユーザーの追加と設定](#)」を参照してください。

CMC で Active Directory を使用する手順については、「[CMC と Microsoft Active Directory との併用](#)」を参照してください。

## SNMP および電子メール警告の追加

特定のシャーシイベントが発生した際に、SNMP や電子メール警告を生成するように CMC を設定できます。詳細については、[SNMP アラートの設定](#)および [電子メール警告の設定](#)を参照してください。

---


## 冗長 CMC 環境について

プライマリ CMC が故障した場合にフェールオーバーするためのスタンバイ CMC を設置できます。



フェールオーバーは以下のような場合に行われます。

- 1 RACADM `cmchangeover` コマンドを実行した場合。( [cmchangeover](#) を参照)。
- 1 アクティブ CMC で RACADM `racreset` コマンドを実行した場合。( [racreset](#) を参照)。
- 1 アクティブ CMC からネットワークケーブルを外した場合。
- 1 シャーシからアクティブ CMC を外した場合。
- 1 アクティブ CMC で CMC ファームウェアフラッシュアップデートを行った場合。
- 1 プライマリ CMC が作動しなくなった場合。

 **メモ:** CMC フェールオーバーが起きると、iDRAC 接続とアクティブ CMC セッションはすべて失われます。セッションを失ったユーザーは、新しいプライマリ CMC に再接続する必要があります。

## スタンバイ CMC について

スタンバイ CMC はアクティブ CMC と同一で、そのミラーとして維持されています。アクティブ CMC とスタンバイ CMC には共に同じファームウェアバージョンがインストールされている必要があります。ファームウェアバージョンが異なると、冗長性低下として報告されます。

スタンバイ CMC はプライマリ CMC と同じ設定とプロパティを引き継ぎます。CMC のファームウェアバージョンは同じでなければなりません。スタンバイ CMC に設定を複製する必要はありません。

 **メモ:** スタンバイ CMC のインストールの詳細については、『ハードウェア取扱説明書』を参照してください。スタンバイ CMC に CMC ファームウェアをインストールする手順については、『[CMC ファームウェアのインストールまたはアップデート](#)』を参照してください。

## プライマリ CMC の選択プロセス

2 つの CMC スロットには違いはありません。つまり、スロットによってアクティブかスタンバイかが決まるわけではありません。最初にインストールまたは起動した CMC がアクティブ CMC になります。CMC が 2 台設置されている場合に AC 電源を入れると、CMC シャーシスロット 1 (左側)に取り付けられている CMC がアクティブ CMC になります。アクティブ CMC は青色 LED で示されます。

既に電源が入っているシャーシに 2 台の CMC を挿入した場合、自動アクティブ / スタンバイネゴシエーションに 2 分間までかかることがあります。ネゴシエーションが完了したら、通常のシャーシの動作が再開されます。

## 冗長 CMC の導入計画

CMC の導入とシャーシのケーブル接続を計画するとき、左側の CMC をプライマリ、右側の CMC をセカンダリとして選択し、この役割を維持することをお勧めします。これは、デジチェーンされているシャーシ内のすべてのプライマリ CMC がまとめてケーブル接続されている状態でシャーシに電源を入れたときおよび冗長性を増やしたときのベストプラクティスです。フェールオーバーが起きたり、右側スロットの CMC がプライマリ CMC になった場合、RACADM `cmchangeover` コマンドを使って左側スロットの CMC をプライマリ CMC にリセットします。

## 冗長 CMC の正常性状態の取得

ウェブインタフェースでスタンバイ CMC の正常性状態を表示できます。ウェブインタフェースで CMC の正常性状態にアクセスする詳細に関しては、『[シャーシとコンポーネントの正常性状態の表示](#)』を参照してください。

---

[目次ページに戻る](#)



- 1 無効な MC(メザニンカード)構成:新しく取り付けられた MC ファブリックが既存の IOM ファブリックと異なる場合
- 1 無効な IOM-MC 構成:新しく取り付けられた IOM と MC ファブリックが一致しないか互換性がない場合
- 1 無効な IOM-IOM 構成:新しく取り付けられた IOM とグループ内の既存の IOM のファブリック タイプが異なるまたは互換性がない場合

## 無効なメザニンカード(MC)構成

1 台のサーバーの MC がそれに対応する IOM でサポートされていない場合に、MC 構成は無効になります。この場合は、シャーシ内の他のサーバーはすべて稼働できます。

## 無効な IOM-メザニンカード(MC)構成

不一致の IOM は電源オフ状態のままとなります。CMC は 無効な構成および IOM 名を CMC とハードウェアログにエントリとして追加します。また、無効の原因となっている IOM のエラー LED を点滅させます。CMC が警告を送信する設定になっている場合は、このイベントに関する電子メールまたは SNMP 警告を送信します。

CMC およびハードウェアログの詳細については、「[イベントログの表示](#)」を参照してください。

## 無効な IOM-IOM 構成

CMC は、新しく取り付けられた IOM を電源オフの状態にし、IOM のエラー LED を点滅させ、不一致に関するエントリを CMC およびハードウェアログに作成します。

CMC およびハードウェアログの詳細については、「[イベントログの表示](#)」を参照してください。

---

## 初期電源投入シナリオ

シャーシをプラグインして電源を入れるとき、I/O モジュールがサーバーに優先されます。各グループの最初の IOM は他の IOM より先に電源投入できます。このとき、ファブリック タイプの検証は行われません。グループの最初のスロットに IOM がない場合は、そのグループの 2 番目のモジュールに電源が投入されます。両方のスロットに IOM がある場合は、2 番目のスロットにあるモジュールは最初のスロットにあるモジュールとファブリック タイプが比較されます。

IOM に電源が投入された後、サーバーが電源投入され、CMC はサーバーのファブリック タイプの一致を検証します。

ファブリックが同じである限り、バススルーとスイッチを同じグループに共存させることができます。これらのモジュールは異なるベンダー製でもかまいません。

---

## IOM 正常性の監視

IOM の正常性の状態は、2 つの方法で確認することができます。1 つは、**シャーシステータス** ページの **シャーシグラフィックス** セクション、もう 1 つは **I/O モジュールステータス** ページです。**シャーシグラフィックス** ページは、シャーシに取り付けられた IOM のグラフィック表示を提供します。

シャーシグラフィックスを使用して IOM の正常性の状態を閲覧するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. **シャーシステータス** ページが表示されます。**シャーシグラフィックス** の右側のセクションは、シャーシの背面図を表し、IOM の正常性の状態が含まれます。IOM の正常性の状態は、IOM のサブグラフィックの色で示されます。
  - 1 緑色 - IOM が存在し、電源がオンで CMC と通信中。悪条件の兆候はなし。
  - 1 オレンジ色 - IOM が存在し、電源がオンまたはオフで、CMC と通信中または通信しておらず。悪条件が存在する可能性あり。
  - 1 灰色 - IOM が存在するが、電源がオフ。CMC との通信なし。悪条件の兆候もなし。
3. 特定の IOM サブグラフィック上にカーソルを移動すると、該当するテキストヒントまたは画面ヒントが表示されます。テキストヒントは、IOM に関する追加情報を提供します。
4. IOM サブグラフィックは、該当する CMC GUI ページにハイパーリンク付けられ、対象の IOM と関連付けられた **I/O モジュールステータス** ページに瞬時に移動することができます。

**I/O モジュールステータス** ページを使用してすべての IOM の正常性の状態を閲覧するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーの Chassis(シャーシ)メニューで、**I/O Modules** (I/O モジュール)を選択します。
3. **プロパティ** タブをクリックします。
4. **ステータス** サブタブをクリックします。**I/O モジュールステータス** ページが表示されます。

表 10-1. に、**I/O モジュールステータス** ページに表示される情報の説明を掲載します。

項目	説明	
存在	IOM が <b>存在</b> または <b>不在</b> を示します。	
正常性		OK IOM が存在し、CMC と通信していることを示します。CMC とサーバー間で通信エラーが発生した場合は、CMC で IOM の正常性の状態を取得したり、表示することはできません。
		情報 正常性の状態 (OK、警告、重大) に変化がない場合に IOM についての情報を表示します。
		警告 警告のみが発行され、 <b>システム管理者が設定した時間内に対応処置が必要であることを示します</b> 。システム管理者が設定した時間内に対応処置を取らなかった場合は、IOM の健全性に影響するような重要または重大なエラーを引き起こす可能性があります。  警告が出される状態の例: IOM ファブリックとサーバーのメザニカードファブリックとの不一致、無効な IOM 構成、新しく取り付けられた IOM と同じグループの既存の IOM との不一致
		重大 少なくとも 1 つのエラー警告が発行されたことを示します。 <b>重大な状態は IOM のシステムエラーを示し、直ちに対応処置を取る必要があります</b> 。  重大な状態を引き起こす状態の例: IOM の故障が検出された場合、IOM が取り外された場合
<b>メモ:</b> 正常性に変化があれば、ハードウェアと CMC ログの両方に記録されます。詳細については、 <a href="#">イベントログの表示</a> を参照してください。		
スロット	シャーシ内の IOM の位置をグループ番号 (A、B、C) とスロット番号 (1 または 2) で示します。スロット名: <b>A1、A2、B1、B2、C1、C2</b>	
ファブリック	IOM のファブリックタイプを示します (ギガビット Ethernet、10GE XAUI、10GE KR、10GE XAUI KR、FC 4 Gbps、FC 8 Gbps、SAS 3 Gbps、SAS 6 Gbps、Infiniband SDR、Infiniband DDR、Infiniband QDR、PCIe バイパス Generation 1、PCIe バイパス Generation 2)。  <b>メモ:</b> シャーシに搭載された IOM のファブリックタイプがわかっていると、同じグループ内で IOM の不一致が発生するのを防ぐのに効果的です。I/O ファブリックの詳細については、「 <a href="#">I/O ファブリック管理</a> 」を参照してください。	
名前	IOM 製品名が表示されます。	
電源状態	IOM の電源状態: <b>オン、オフ、なし</b> (不在) を示します。	
サービスタグ	IOM のサービスタグを表示します。サービスタグはサポートおよびメンテナンス用にデルが提供する一意の識別子です。  正常性に変化があれば、ハードウェアと CMC ログの両方に記録されます。詳細については、 <a href="#">イベントログの表示</a> を参照してください。  <b>メモ:</b> パススルーにはサービスタグはありません。サービスタグがあるのは、スイッチだけです。	

## 個別の IOM の正常性状態の表示



I/O モジュールステータス ページ (I/O モジュールステータス ページとは別に)、個別の IOM の概要が表示されます。

個別の IOM の正常性状態を表示するには:

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **I/O モジュール** を展開します。すべての IOM (1 ~6) が展開された **I/O モジュール** リストに表示されます。
3. システムツリーの **I/O モジュール** リストで表示したい IOM をクリックします。
4. **ステータス** サブタブをクリックします。I/O モジュールステータス ページが表示されます。

[表 10-2](#) に、I/O モジュールステータス ページに表示される情報の説明を掲載します。





**表 10-2. に、I/O モジュールステータス**

項目	説明	
名前	IOM の名前が表示されます。	
存在	IOM が <b>存在</b> または <b>不在</b> を示します。	
正常性		OK IOM が存在し、CMC と通信していることを示します。CMC とサーバー間で通信エラーが発生した場合は、CMC で IOM の正常性の状態を取得したり、表示することはできません。
		情報 正常性の状態 (OK、警告、重大) に変化がない場合に IOM についての情報を表示します。  情報ステータスを引き起こす状態の例: IOM の存在が検出された場合、ユーザーが IOM のパワーサイクルを要求した場合

	警告	警告のみが発行され、 <b>システム管理者が設定した時間内に対応処置が必要であることを示します。</b> システム管理者が設定した時間内に対応処置を取らなかった場合は、IOM の健全性に影響するような重要または重大なエラーを引き起こす可能性があります。  警告が出される状態の例：IOM ファブリックとサーバーのメザニンカードファブリックとの不一致、無効な IOM 構成、新しく取り付けられた IOM と同じグループの既存の IOM との不一致
	重大	少なくとも 1 つのエラー警告が発行されたことを示します。 <b>重大な状態は IOM のシステムエラーを示し、直ちに対応処置を取る必要があります。</b>  重大な状態を引き起こす状態の例：IOM の故障が検出された場合、IOM が取り外された場合
<p><b>メモ：</b> 正常性に変化があれば、ハードウェアと CMC ログの両方に記録されます。ログの表示の詳細については、「<a href="#">ハードウェアログの表示</a>」および「<a href="#">CMC ログの表示</a>」を参照してください。</p>		
位置	シャーシ内の IOM の位置をグループ番号(A、B、C)とスロット番号(1 または 2)で示します。スロット名：A1、A2、B1、B2、C1、C2	
電源状態	IOM の電源状態： <b>オン、オフ、なし</b> (不在)を示します。	
サービスタグ	IOM のサービスタグを表示します。サービスタグはサポートおよびメンテナンス用にデルが提供する一意の識別子です。	
ファブリック	IOM のファブリックタイプを示します(ギガビット Ethernet、10GE XAUI、10GE KR、10GE XAUI KR、FC 4 Gbps、FC 8 Gbps、SAS 3 Gbps、SAS 6 Gbps、Infiniband SDR、Infiniband DDR、Infiniband QDR、PCIe バイパス Generation 1、PCIe バイパス Generation 2)。  <b>メモ：</b> シャーシに搭載された IOM のファブリックタイプがわかっていると、同じグループ内で IOM の不一致が発生するのを防ぐのに効果的です。I/O ファブリックの詳細については、「 <a href="#">I/O ファブリック管理</a> 」を参照してください。	
MAC アドレス	IOM の MAC アドレスを表示します。MAC アドレスは識別手段としてハードウェアベンダーによって割り当てられた固有のアドレスです。  <b>メモ：</b> バススルーには MAC アドレスはありません。MAC アドレスがあるのは、スイッチだけです。	
ロール	モジュール同士がリンク付けされた場合の I/O モジュールのスタックメンバーシップを表示します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>メンバー</b> - モジュールはスタックセットの一部です。</li> <li>○ <b>マスター</b> - モジュールはプライマリアクセスポイントです。</li> </ul>	



#### 個別 IOM のネットワーク設定

I/O モジュール構成 ページでは、シャーシ内の IOM を設定および管理するためのサーバーのネットワーク設定ができます。Ethernet スイッチの場合、帯域外管理ポート(IP アドレス)が設定されます。帯域内管理ポート(VLAN 1)の場合、このインタフェースを介して設定は行われません。

-  **メモ：** I/O モジュール構成 ページで設定を変更する際、IOM グループ A を設定するにはファブリック A システム管理者権限が必要となり、IOM グループ B の場合はファブリック B システム管理者権限、IOM グループ C の場合はファブリック C システム管理者権限が必要となります。
-  **メモ：** Ethernet スイッチの場合、帯域内(VLAN1)および帯域外管理 IP アドレスが共に同じネットワーク上にあってはなりません。この場合、帯域外 IP アドレスは設定されないままとまります。デフォルトの帯域内管理 IP アドレスについては、IOM 文書を参照してください。
-  **メモ：** シャーシに存在する IOM のみ、表示されます。
-  **メモ：** イーサネットバススルースイッチまたは Infiniband スイッチ用に I/O モジュールのネットワーク設定を行わないでください。

個別の IOM のネットワーク設定を行うには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **I/O モジュール** を展開します。**セットアップ** サブタブをクリックします。**I/O モジュールネットワーク設定** ページが表示されます。
3. I/O モジュールのネットワーク設定を行うには、以下のプロパティ値を入力または選択して、**適用** をクリックします。

-  **メモ：** 電源を投入できる IOM のみ、設定することが可能です。
-  **メモ：** CMC で IOM に設定した IP アドレスは、スイッチの永久的なスタートアップ設定に保存されません。IP アドレスの設定を永久的に保存するには、connect switch-n RACADM コマンドを入力するか、IOM GUI への直接インタフェースを使用して、アドレスをスタートアップ設定ファイルに保存する必要があります。

項目	説明
スロット	シャーシ内の IOM の位置をグループ番号(A、B、C)とスロット番号(1 または 2)で示します。スロット名：A1、A2、B1、B2、C1、C2 (スロット値を変更することはできません。)
名前	IOM 製品名が表示されます。(IOM 名を変更することはできません。)
電源状況	IOM の電源状況が表示されます。(このページから電源状況を変更することはできません。)
DHCP 有効	シャーシ上の IOM が動的ホスト構成プロトコル(DHCP)サーバーに自動的に IP アドレスを要求して取得できるようになります。  デフォルト：オン(有効)  このオプションがオンの場合、IOM は IP 設定(IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ)をネットワーク上の DHCP サーバーから自動的に取得します。

	<p><b>メモ:</b> この機能が有効な場合、IP アドレス、ゲートウェイおよびサブネットマスクのプロパティフィールド(このオプションの隣に位置する)は無効になり、過去に入力された値は無視されます。</p> <p>このオプションがオフの場合、このオプションの隣の該当するテキストフィールドに、有効な IP アドレス、ゲートウェイおよびサブネットマスクを手動で入力する必要があります。</p>
IP アドレス	IOM ネットワークインタフェースの IP アドレスを指定します。
サブネットマスク	IOM ネットワークインタフェースの サブネットマスクを指定します。
ゲートウェイ	IOM ネットワークインタフェースの ゲートウェイを指定します。

## IOM ネットワーク設定のトラブルシューティング

以下のリストでは、IOM ネットワーク設定のトラブルシューティングを行う際の項目が含まれます。

- 1 IP アドレスを設定して、**適用** をクリックすると、CMC が値を早く読み込み過ぎて、0.0.0.0 と表示することもあります。スイッチに正しい IP アドレスが設定されているか確認するには、更新ボタンをクリックします。
- 1 IP/マスク/ゲートウェイに正しい値を設定しなかった場合、スイッチはこれら値を適用せず、すべてのフィールドに 0.0.0.0 が表示されます。一般的なエラーには、以下が含まれます。
  - 1 帯域外 IP アドレスを帯域内管理 IP アドレスと同じ IP アドレス、または同じネットワーク上のアドレスに設定。
  - 1 無効なサブネットマスクの入力。
  - 1 スwitchに直接接続しているネットワーク以外のアドレスにデフォルトゲートウェイを設定。

IOM ネットワーク設定の詳細に関しては、「Dell™ PowerConnect™ M6220 Switch Important Information 文書」および「Dell™ PowerConnect™ 6220 Series Port Aggregator ホワイトペーパー」を参照してください。

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## CMC の概要

### ユーザーズガイド

- [CMC 管理機能](#)
- [セキュリティ機能](#)
- [シャーシの概要](#)
- [ハードウェア仕様](#)
- [対応リモートアクセス接続](#)
- [対応プラットフォーム](#)
- [対応ウェブブラウザ](#)
- [対応管理コンソールアプリケーション](#)
- [WS-Management のサポート](#)
- [その他のマニュアル](#)

Dell™ Chassis Management Controller (CMC) はホットプラグ可能なシステム管理ハードウェアおよびソフトウェアのソリューションで、Dell M1000e シャーシシステムのリモート管理と電源制御の機能を提供するように設計されています。

CMC は、温度、ハードウェアの誤った構成、電源障害、ファン速度に関する警告やエラーの電子メール警告や SNMP トラップ警告を送信するように設定できます。

CMC は自身のマイクロプロセッサとメモリを持っており、差し込んだモジュラシャーシから電源が供給されます。

CMC の利用を開始するには、「[CMC のインストールと設定](#)」を参照してください。

---

## CMC 管理機能

CMC は次の管理機能を提供します。


- 1 CMC 冗長環境
- 1 動的ドメイン名サービス (DNS) 登録
- 1 SNMP、ウェブインタフェース、iKVM、または Telnet/SSH 接続を利用したリモートシステム管理と監視
- 1 Microsoft® Active Directory® 認証のサポート - 標準スキーマまたは拡張スキーマを使ってユーザー ID とパスワードを Active Directory で一元管理
- 1 監視 (モニター) - システム情報やコンポーネントのステータスにアクセス可能
- 1 システムイベントログへのアクセス - ハードウェアログと CMC ログへのアクセスを提供
- 1 さまざまなコンポーネントのファームウェアアップデート - CMC、サーバー、iKVM および I/O モジュールの基盤デバイス
- 1 Dell OpenManage™ ソフトウェアインテグレーション - Dell OpenManage Server Administrator または IT Assistant から CMC ウェブベースインタフェースを起動
- 1 CMC 警告 - 電子メールメッセージまたは SNMP トラップを使って管理対象ノードに関する潜在的な問題を警告
- 1 リモート電源管理 - シャーシコンポーネントのシャットダウンやリセットといったリモート電源管理機能を管理コンソールから提供
- 1 電源使用率のレポート
- 1 Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化 - ウェブインタフェースからセキュアリモートシステム管理を提供
- 1 パスワードレベルのセキュリティ管理 - リモートシステムへの不正アクセスを防止
- 1 役割 (ロール) ベースの権限 - さまざまなシステム管理タスクに応じて割り当て可能な権限
- 1 Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) ウェブインタフェースの起動ポイント
- 1 WS-管理のサポート (詳細は、「[WS-Management のサポート](#)」を参照)
- 1 FlexAddress 機能 - 特定のスロットに対して、工場に割り当てられた World Wide Name/Media Access Control (WWN/MAC) ID のシャーシに割り当てられた WWN/MAC ID への置き換え (詳細は、「[FlexAddress の使用](#)」を参照)
- 1 シャーシのコンポーネントステータスおよび正常性のグラフィック表示
- 1 単一およびマルチスロットサーバーのサポート

---

## セキュリティ機能

CMC は次のセキュリティ機能を提供しています。

- 1 Microsoft Active Directory (オプション) またはハードウェアに保存されているユーザー ID とパスワードによるユーザー認証
- 1 システム管理者が各ユーザーに特定の権限を設定できる役割 (ロール) ベースの権限
- 1 ウェブインタフェースを介してのユーザー ID とパスワードの設定
- 1 ウェブインタフェースは 128 ビット SSL 3.0 暗号化と 40 ビット SSL 3.0 暗号化 (128 ビットが使用できない国向け) をサポート


 **メモ:** Telnet は SSL 暗号化をサポートしていません。

- 1 設定可能な IP ポート(該当する場合)
- 1 IP アドレスごとのログイン失敗制限により制限を越えた IP アドレスのログインを阻止
- 1 設定可能なセッション自動タイムアウトおよび同時セッション数
- 1 CMC に接続するクライアントの IP アドレス範囲を限定
- 1 暗号化層を使用してセキュリティを強化するセキュアシェル(SSH)

## シャーシの概要

図 1-1 は、CMC(差し込み)の前面図とシャーシ内の CMC スロット位置を表示しています。

図 1-1. Dell M1000e シャーシと CMC

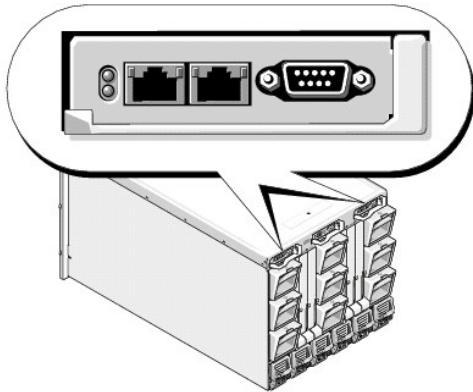

## ハードウェア仕様

### TCP/IP ポート

CMC のリモートアクセス用にファイアウォールを開くときにポート情報を提供する必要があります。

表 1-1 に、CMC がサーバー接続を監視するポートを示します。表 1-2 に、CMC がクライアントに使用するポートを示します。

表 1-1. CMC サーバーリスニングポート

ポート番号	機能
22*	SSH
23*	Telnet
80*	HTTP
161	SNMP エージェント
443*	HTTPS
*設定可能なポート	

表 1-2. CMC クライアントポート

ポート番号	機能
25	SMTP
53	DNS
68	DHCP で割り当てた IP アドレス



69	TFTP
162	SNMPトラップ
636	LDAPS
3269	グローバルカタログ(GC)用 LDAPS

## 対応リモートアクセス接続

表 1-3 は接続機能のリストです。

表 1-3. 対応リモートアクセス接続

接続	機能
CMC NIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 CMC GbE ポート経由での 10Mbps/100Mbps/1Gbps Ethernet 接続</li> <li>1 DHCP のサポート</li> <li>1 SNMP トラップおよび電子メールイベント通知</li> <li>1 CMC ウェブインタフェース専用ネットワークインタフェース</li> <li>1 iDRAC と I/O モジュール (IOM) 用ネットワークインタフェース</li> <li>1 システム起動、リセット、電源投入、シャットダウンコマンドなどの Telnet/SSH コマンド コンソールおよび RACADM CLI コマンドに対応</li> </ul>
シリアルポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 システムブート、リセット、電源投入、およびシャットダウンコマンドなどのシリアルコンソールおよび racadm CLI コマンドに対応</li> <li>1 特定タイプの IOM へのバイナリプロトコルによる通信を行うために特別に設計されたアプリケーション用バイナリ交換をサポート</li> <li>1 シリアルポートは connect コマンドを使って IOM にスイッチ可能</li> </ul>
その他の接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Avocent® Integrated KVM Switch Module (iKVM) 経由での Dell CMC コンソールへのアクセス</li> </ul>

## 対応プラットフォーム

CMC は、M1000e プラットフォーム用に設計されたモジュラシステムをサポートします。CMC との互換性の詳細については、デバイスのマニュアルを参照してください。

サポートされるプラットフォームの最新情報に関しては、デルサポートサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) にある『Dell PowerEdge 互換性ガイド』を参照してください。

## 対応ウェブブラウザ

表 1-4 は、CMC クライアントで対応しているウェブブラウザを記載しています。

サポートされているウェブブラウザの詳細については、デルのサポートサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) にある『Dell OpenManage Server Administrator 互換性ガイド』を参照してください。

表 1-4. 対応ウェブブラウザ

OS	対応ウェブブラウザ
Windows®	Internet Explorer ® 6.0(32 ビット)Service Pack 2(SP2)(Windows XP および Windows 2003 R2 SP2 のみ) Internet Explorer 7.0(Windows Vista®, Windows XP, Windows 2003 R2 SP2 のみ)
Linux	Mozilla Firefox 1.5(32 ビット)(SUSE® Enterprise Linux バージョン 10 上のみ)。 Mozilla Firefox 2.0 (32 ビット)。

CMC ウェブインタフェースのローカライズバージョンを表示するには:

1. Windows の**コントロールパネル**を開きます。
2. **地域のオプション** アイコンをダブルクリックします。
3. **場所** ドロップダウンメニューで対象となる場所を選択します。

## 対応管理コンソールアプリケーション

CMC は、Dell OpenManage IT Assistant と統合できます。詳細については、OpenManage IT Assistant のマニュアルを参照してください<sup>o</sup>

---

## WS-Management のサポート

CMC ファームウェアには WS-Management の仕様が組み込まれています。SOAP ベースのプロトコルを使ったシステム管理用の新しいウェブサービス仕様である WS-Management は、データを管理しやすくするためにデバイス間でデータを共有するための汎用言語を提供します。

WS-Management にアクセスするには、SSL(セキュアソケットレイヤ)プロトコルおよびポート 443 の基本認証を利用したシステム管理者(またはルート)ユーザー権限が必要です。ユーザーアカウント設定方法の詳細については、[cfgSessionManagement](#)を参照してください。

WS-Management で使用できるデータは、次の DMTF プロファイルバージョン 1.0.0 にマップされている CMC 計装インタフェースによって提供されるデータのサブセットです。

- 1 割り当て機能プロファイル
- 1 ベースメトリックプロファイル
- 1 ベースサーバープロファイル
- 1 コンピュータシステムプロファイル
- 1 モジュラシステムプロファイル
- 1 物理アセットプロファイル
- 1 Dell 電源割り当てプロファイル
- 1 Dell 電源プロファイル
- 1 Dell 電源トポロジプロファイル
- 1 電源状況管理プロファイル
- 1 プロファイル登録プロファイル
- 1 レコードログプロファイル
- 1 リソース割り当てプロファイル
- 1 ロールベース認証プロファイル
- 1 センサープロファイル
- 1 サービスプロセスサブプロファイル
- 1 簡易 ID 管理プロファイル

詳細については、[www.dmtf.org/standards/profiles/](http://www.dmtf.org/standards/profiles/) を参照してください。このリストの最新版または最新情報については、WS-Management のリリースノートまたは readme ファイルを参照してください。

WS-Management システムは、DMTF ウェブサービスの管理(WS-Management)仕様バージョン 1.0.0 に準拠しています。WS-Management プロトコルに対応しているツールには、Microsoft WinRM と OpenWSMan CLI ツールがありますが、これらに限定されません。

特定の WS-Management サポートについては、管理アプリケーションのマニュアルを参照してください。以下のウェブサイトにもその他の参考資料がありますので、ご覧ください。

- 1 [www.wbemsolutions.com/ws\\_management.html](http://www.wbemsolutions.com/ws_management.html)
- 1 DMTF WS-Management 仕様:[www.dmtf.org/standards/wbem/wsman](http://www.dmtf.org/standards/wbem/wsman)
- 1 DMTF 管理プロファイル: [www.dmtf.org/standards/profiles/](http://www.dmtf.org/standards/profiles/)

---

## その他のマニュアル


このユーザーズガイド以外にも、次の文書にも CMC のセットアップと操作に関する追加情報が記載されています。これらすべての文書は、<http://support.dell.com/> でアクセスできます。

- 1 CMC オンラインヘルプでは、ウェブベースのインタフェースの使用法について説明しています。
- 1 『Chassis Management Controller (CMC) Secure Digital (SD) Card Technical Specification』は、BIOS およびファームウェアの最小バージョン、インストール方法および使用方法についての情報を提供します。
- 1 『Integrated Dell Remote Access Controller ファームウェアバージョン 1.0 ユーザーズガイド』には、iDRAC を管理および管理下システムでインストール、設定、保守する方法について記載されています。
- 1 『Dell OpenManage™ IT Assistant ユーザーズガイド』には、IT Assistant に関する情報が記載されています。
- 1 サードパーティ製管理コンソールアプリケーションのマニュアル
- 1 『Dell OpenManage Server Administrator ユーザーズガイド』には、Server Administrator のインストールと使用方法について記載されています。
- 1 『Dell アップデートパッケージユーザーズガイド』では、システムアップデート戦略の一部として使用するDell アップデートパッケージの入手方法及び使用方法に関する情報を記載しています。

また、以下のシステムマニュアルには、CMC のインストール先のシステムに関する詳細が含まれています。

- 1 『製品情報ガイド』には、安全と規制に関する説明が記載されています。保証情報については、本書に含まれている場合と、別のマニュアルが付属する場合があります。

- 1 『ラック取り付けガイド』および『ラック取り付け手順』では、システムをラックに取り付ける方法を説明しています。
- 1 『ハードウェアオーナーズマニュアル』では、システムの機能、トラブルシューティングの方法、およびコンポーネントの取り付け方や交換方法について説明しています。
- 1 システム管理ソフトウェアのマニュアルでは、ソフトウェアの機能、動作条件、インストール、および基本操作について説明しています。
- 1 別途購入されたコンポーネントのマニュアルでは、これらのオプション装置の取り付けや設定について説明しています。
- 1 システム、ソフトウェア、またはマニュアルの変更について記載されたアップデート情報がシステムに付属していることがあります。

 **メモ:** このアップデート情報には他の文書の内容を差し替える情報が含まれていることがあるので、必ず最初にお読みください。

- 1 リリースノートまたは readme ファイルには、システムやマニュアルに加えられたアップデートの情報や、上級ユーザーや技術者のための高度な技術情報が記載されています。
- 1 IOM ネットワーク設定の詳細については、『Dell® PowerConnect® M6220 Switch Important Information 文書』および『Dell® PowerConnect® 6220 Series Port Aggregator ホワイトペーパー』を参照してください。

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## 電源管理

ユーザーズガイド

- [概要](#)
- [冗長性ポリシー](#)
- [電源の設定と管理](#)

---

### 概要

M1000e のシャーシには工場出荷時に 3 台または 6 台 (最大数) の電源装置ユニット (PSU) が装備されます。3 台しか装備されていない場合は、さらに 3 台まで追加できます。


PSU はシャーシとシャーシ内のすべてのモジュール (CMC、IOM、ikVM、ファン、フロントパネル LCD、サーバー) に電力を供給します。CMC はすべてのシャーシモジュールの電力バジェットを管理します。

PSU 6 台の構成で AC 冗長性を実現するには、左側の PSU 3 台を 1 つの AC 電源グリッドに、そして右側の 3 台を別の電源グリッドに接続する必要があります。PSU 3 台構成では AC 冗長性は実現できません。各 PSU は CMC がモジュールへの配電を管理する助けとなります。

### ハードウェアモジュールの電力バジェット

CMC は、M10003 シャーシにモジュールが取り付けられると同時に、動的にこれらモジュールに電源を割り当てます。

図 8-1. PSU 6 台構成のシャーシ

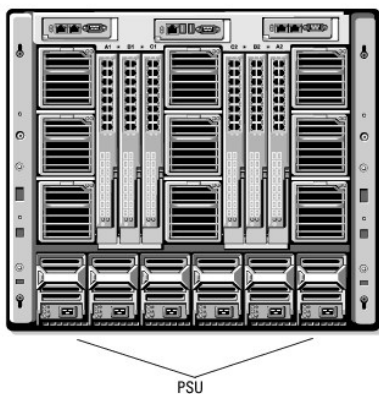

### PSU の動的制御

PSU の動的制御は、CMC が使用されていない PSU の電源を切つて必要なときに備えてスタンバイモードにして節電を行うことができるオプションです。これによってアクティブな状態にある PSU の使用率を増加することで使用効率が上がり、節電につながります。

単一または一連の PSU をスタンバイモードにする要因には、以下が含まれます。

- 1 モジュール数
- 1 シャーシ内の PSU の台数
- 1 冗長性ポリシー
- 1 PSU 構成の機能と最大効率ポイント

最適効率を保つために、CMC はこの情報を使って与えられた構成に必要な PSU 台数を算出し、不要な PSU をスタンバイにします。新しいモジュールが追加された場合、必要性和最適化に基づいて CMC は新しい電源をオンにするかどうかを判定します。

---

### 冗長性ポリシー

冗長性ポリシーは、CMC がシャーシへの電力供給をどのように管理するか決定付ける一連の設定可能なプロパティです。以下の冗長性ポリシーは、PSU の動的制御の有無にかかわらず設定可能です。

- 1 AC 冗長性
- 1 電源装置冗長性

## 1 冗長性なし

シャーシの冗長性ポリシーを選択して設定、またはデフォルトの冗長性ポリシーを使用することもできます。シャーシのデフォルト冗長構成は、[表 8-1](#)で示されるように、利用設定されている PSU の台数に依存します。

表 8-1. デフォルトの冗長構成

PSU 構成	デフォルトの冗長性ポリシー	デフォルトの PSU 動的制御設定
PSU 6 台	AC 冗長性	無効
PSU 3 台	冗長性なし	無効

## AC 冗長性

AC 冗長性モードで最適電源にて動作させるためには、シャーシ内に 6 台の PSU が必要です。6 台以下の PSU を利用した AC 冗長性モードでシャーシを構成できますが、冗長性が低下した状況で動作することになります。

AC 冗長性モードでは、6 台の PSU がすべてアクティブになります。左側の PSU 3 台を 1 つの AC 電源グリッドに、そして右側の 3 台を別の電源グリッドに接続する必要があります。

**注意:** システム障害を回避し、AC 冗長性が効率的に作動するためには、PSU の各セットが別々の AC グリッドに接続されている必要があります。

一方の AC グリッドが故障した場合、まだ機能している AC グリッドに接続されている 3 台の PSU でもってサーバーやインフラストラクチャに支障なく引き続き電力を供給します。

**注意:** AC 冗長性モードでは、2 つの AC グリッドに接続されている PSU の台数が異なる場合(たとえば、一方の AC グリッドに PSU 3 台、他方の AC グリッドに 2 台など)、冗長性が低下します。

## 電源装置冗長性

どの PSU が故障してもサーバーやシャーシの電源が落ちないようにするため、シャーシ内で最大定格の PSU 容量がスベアとして使用されます。電源装置冗長性モードは、正常に動作する 4 つの PSU を必要とします。それ以上の PSU は、使用されません。2 台の PSU が故障すると、シャーシ内のサーバーの電源が落ちる可能性があります。

## 冗長性なし

3 台までの PSU の電源を使用して、シャーシ全体を起動します。

**注意:** 冗長性なしのモードでは、3 台の PSU のみを使用し、予備の PSU はありません。使用されている 3 台の PSU のうち 1 台が故障すると、サーバーの電源とデータが失われる可能性があります。

## 節電と電力バジェットの変更

ユーザー設定の電力上限値に達したときに、CMC は節電を実行することができます。節電モードを有効にしたときに電力必要量がユーザー設定の電力上限値を超えた場合、CMC はユーザーが割り当てた低い優先度のサーバーへの電力を低減し、優先度の高いサーバーおよびシャーシ内の他のモジュールへの供給量をその分増します。

シャーシ内のすべてまたは複数のスロットが同じ優先順位を持つ設定になっている場合、CMC はサーバーのスロット番号の小さい順からサーバーへの電力を低減させます。たとえば、スロット 1 と 2 にあるサーバーが同じ優先順位を持つ場合、スロット 1 のサーバーの電力の方がスロット 2 のサーバーの電力より先に低減されます。

**メモ:** シャーシ内のサーバーにそれぞれ 1~9 の番号を与えることで優先順位を割り当てることができます。すべてのサーバーのデフォルト優先順位は 1 です。低い番号の方が優先順位が高くなります。サーバーの優先順位を割り当てる手順は、「[iRACADM の使用](#)」を参照してください。

## 冗長性なしポリシーの場合の PSU 障害

節電モードでは、PSU 障害などの電力不足イベントが発生した場合に、CMC はサーバーへの電力を低減します。サーバーへの電力を低減した後、CMC はシャーシの電力必要量を再算出します。電力必要量が電力バジェット内の間、高優先順位サーバーへの電力供給が増分的に復元されます。

**メモ:** 冗長ポリシーを設定するには、「[電力バジェットと冗長性の設定](#)」を参照してください。

図 8-2. AC 冗長性(上)と電源装置冗長性(下)



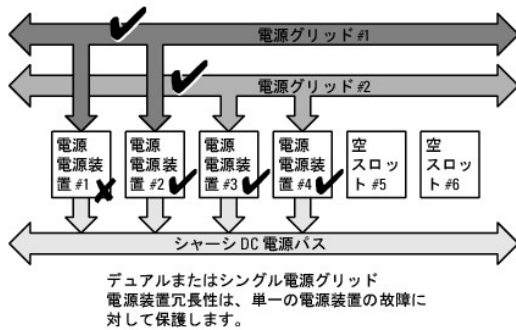


図 8-3. 冗長性なし

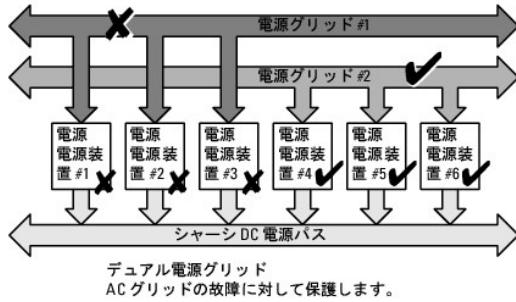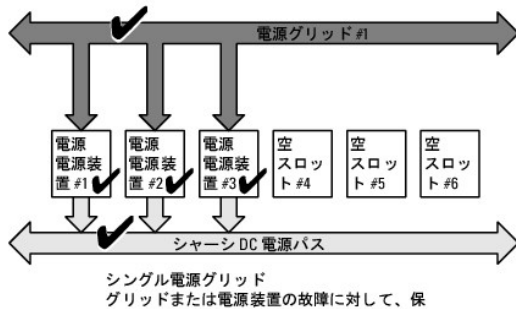

### 新規サーバーの制御ポリシー

新しいサーバーに電源が投入され、新しいサーバーの追加によってシステムの電力必要量が使用可能な電力を超える場合、CMC は新しいサーバーに十分な電力を供給するために、優先順位が低いサーバーへの電力を低減させる必要があるかもしれません。これは、システム管理者がサーバーをフルパワーで稼働させるのに必要な電力量より低い電力上限値をシャーシに設定した場合、またはシャーシ内のすべてのサーバーに必要なワーストケース電力に満たない電力しか利用できない場合に発生する可能性があります。優先度の低いサーバーへの電力を低減させることで十分な電力が解放されない場合は、新しいサーバーを起動できない場合があります。

シャーシと新しいサーバーを含むすべてのサーバーをフルパワーで稼働させるのに必要な最大持続電力がワーストケース電力必要量です。この電力量が利用可能な場合、ワーストケース電力必要量より低い電力がサーバーに割り当てられることなく、新しいサーバーを起動することが可能です。

ワーストケース電力必要量を満たすことができない場合、新しいサーバーを起動するために必要な電力が解放されるまで、優先度の低いサーバーへの電力は低減されます。

- 1 既存のサーバーへの電力を低減させることで十分な電力が解放されない場合は、新しいサーバーを起動できません。
- 1 既存のサーバーへの電力を低減させることで十分な電力が解放される場合は、解放された電力が新しいサーバーに割り当てられ、そのサーバーの起動が可能になります。

表 8-2 は、上記シナリオにて、新しいサーバーに電源投入されたときに行われた操作を説明しています。

表 8-2. サーバーの電源投入が試行されたときの CMC の対応

ワーストケース電力が使用可能	CMC の対応	サーバー電源 オン
はい	節電は不要	許可
いいえ	節電を実施	

	1 新しいサーバーに必要な電力が使用可能	許可
	1 新しいサーバーに必要な電力が使用不可	不許可

表 8-3 では、さまざまな PSU 冗長構成における PSU の電源切断または PSU の取り外しに対するファームウェアの対応を示します。

表 8-3. PSU の障害または取り外しによるシャーシへの影響

PSU 構成	PSU 動的制御	ファームウェアの対応
AC 冗長性	無効	ユーザーに AC 冗長性の喪失を警告。
電源装置冗長性	無効	ユーザーに電源装置冗長性の喪失を警告。
冗長性なし	無効	必要に応じて、優先度の低いサーバーへの電力を低減。
AC 冗長性	有効	ユーザーに AC 冗長性の喪失を警告。PSU の故障または取り外しにより失われた電力バジェットを補うために、スタンバイの PSU (存在する場合) の電源がオンになります。
電源装置冗長性	有効	ユーザーに電源装置冗長性の喪失を警告。PSU の故障または取り外しにより失われた電力バジェットを補うために、スタンバイの PSU (存在する場合) の電源がオンになります。
冗長性なし	有効	必要に応じて、優先度の低いサーバーへの電力を低減。

## 冗長性なしポリシーの場合の PSU の取り外し

ユーザーが PSU または PSU の AC コードを取り外すと、CMC は電力の節約を開始します。CMC は、電力消費量がシャーシ内の残りの PSU でまかなうことができるようになるまで優先順位の低いサーバーへの電力を低減させます。複数台の PSU を取り外した場合、CMC は 2 番目の PSU が取り外されたときに電力必要量を再計算して、ファームウェアの対応を決定します。

## 制限値

- 1 CMC は、優先順位の高いサーバーに電源投入するために優先順位の低いサーバーの電源を自動的に切ることはありませんが、ユーザーが電源を切ることはできます。
- 1 PSU 冗長性ポリシーの変更は、シャーシ内の PSU の台数によって制限されます。M1000e シャーシは、PSU 3 台または 6 台の構成で出荷されます。[冗長性ポリシー](#)に記載されている 3 つの PSU 冗長構成のうち、いずれかを選択することもできます。ただし、AC 冗長性など一部の冗長性ポリシーは、PSU が 6 台 (シャーシあたり使用可能な最大数) より少ないシャーシでは使用できません。

## 電源の設定と管理

ウェブベースまたは RACADM インタフェースを使って CMC 上の電源制御の管理と設定を行うことができます。具体的には、以下のことが可能です。

- 1 シャーシ、サーバーおよび PSU への電力割り当て、消費量およびステータスの表示
- 1 シャーシの電力バジェットおよび冗長性の設定
- 1 シャーシの電源制御操作 (電源投入、電源切断、システムリセット、パワーサイクル) の実行

## PSU の正常性状態の表示

**電源装置ステータス** ページには、シャーシに関連付けられている PSU の状態が表示されます。CMC 電力管理の詳細については、「[電源管理](#)」を参照してください。

## ウェブインタフェースの使用

PSU の正常性状態は、2 つの方法で表示させることができます。1 つは **シャーシステータス** ページの **シャーシグラフィックス** セクション、もう 1 つは **電源装置ステータス** ページです。**シャーシグラフィックス** ページには、シャーシに取り付けられたすべての PSU のグラフィック表示を提供します。

**シャーシグラフィックス** を使用してすべての PSU の正常性状態を表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. **シャーシステータス** ページが表示されます。**シャーシグラフィックス** の右側のセクションは、シャーシの背面図を表し、すべての PSU の正常性状態が含まれます。PSU の正常性状態は、PSU サブグラフィックの色で示されます。
  - 1 緑色 - PSU が存在し、電源がオンで CMC と通信中。悪条件の兆候なし。
  - 1 黄色 - PSU が存在し、電源がオンまたはオフで、CMC と通信中または通信しておらず。悪条件が存在する可能性あり。




1. 灰色 - PSU が存在し、電源がオフ。CMC と通信しておらず、悪条件の兆候なし。
3. 個別の PSU サブグラフィック上にマウスのカーソルを移動すると、該当するテキストヒントまたは画面ヒントが表示されます。テキストヒントは、対象 PSU に関する追加情報を提供します。
4. PSU サブグラフィックは、該当する CMC GUI ページにハイパーリンク付けされ、すべての PSU の **電源装置ステータス** ページに瞬時に移動することができます。

**電源装置ステータス** を使用して PSU の正常性状態を表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **電源装置** を選択します。**電源装置ステータス** ページが表示されます。

表 8-4 に、電源装置ステータス ページに表示される情報の説明を掲載します。

表 8-4. 電源装置の正常性状態の情報

項目	説明
存在	PSU が <b>存在</b> または <b>不在</b> を示します。
正常性	 OK PSU が存在し、CMC と通信を行っていることを示します。CMC とファン装置間で通信エラーが発生した場合は、CMC でPSUの正常性の状態を取得または表示できません。
	 警告 警告のみが発行され、システム管理者が設定した時間内に修正処置が必要であることを示します。システム管理者が設定した時間内に対応処置を取らなかった場合は、シャーシの健全性に影響するような重要または重大なエラーを引き起こす可能性があります。
	 重大 少なくとも 1 つのエラー警告が発行されたことを示します。エラーステータスは、シャーシの電源エラーを示し、 <b>直ちに対応処置を取る必要があります</b> 。
名前	PSU の名前を表示: PS-n (n は電源装置番号)
電源状態	電源装置の電源状態を示します: <b>初期化中、オンライン、スタンバイ、診断中、故障、冗長化、オフライン</b> または <b>不在</b> 。
容量	電源容量がワットで表示されます。


## RACADM の使用

下記の「[電力バジェットステータスの表示](#)」を参照してください。

## 電力バジェットステータスの表示

CMC は **電力バジェットステータス** ページに電源サブシステムの電源状態の概要を表示します。

## ウェブインタフェースの使用

 **メモ:** 電力の管理を行うには、**シャーシ制御システム管理者**の権限が必要です。

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
3. **電力の管理** タブをクリックします。**電力バジェットステータス** ページが表示されます。

表 8-5 から 表 8-11 では、**電力バジェットステータス** ページに表示される情報について説明します。

この情報の設定を行うには、「[電力バジェットと冗長性の設定](#)」を参照してください。

## RACADM の使用

CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm getpbinfo
```

 **メモ:** 出力の詳細を含む getpbinfo の詳細については、「[getpbinfo](#)」を参照してください。



表 8-5. リアルタイム電力統計

項目	説明
システム入力電力	PSU の AC 入力側から測定したシャーシ内のすべてのモジュールの現在の累積電力消費量を示します。システム入力電力の値は、ワットおよび BTU/時単位で示されます。
ピークシステム電力	値が最後にクリアされてから消費された最大システムレベル入力電力を表示します。このプロパティによって、経時的に記録されているシステムごと(シャーシとモジュール)の最大電力消費量を追跡できます。この値をクリアするには、 <b>バジェットステータス</b> ページの <b>設定サブタブ</b> をクリックします。ピークシステム電力の値は、ワットおよび BTU/時単位で示されます。
ピークシステム電力の開始時間	ピークシステム電力消費量の値が最後にクリアにされた日時を表示します。タイムスタンプは、hh:mm:ss MM/DD/YYYY の形式で表示されます。hh は時間(0-24)、mm は分(00-60)、ss は秒(00-60)、MM は月(1-12)、DD は日(1-31)、そして YYYY は年を表します。 <b>ピーク/最小電力統計のリセット</b> ボタンのクリック時、CMC のリセット時、またはフェールオーバー時にこの値はリセットされます。
ピークシステム電力のタイムスタンプ	記録期間中に記録されたピークシステム電力消費の発生日時を示します。タイムスタンプは hh:mm:ss MM/DD/YYYY 形式で表示されます。ここで、hh は時(0~24)、mm は分(00~60)、ss は秒(00~60)、MM は月(1~12)、DD は日(1~31)、YYYY は年を表します。
最小システム電力	ユーザーが前回この値をクリアした後の最小システムレベルの AC 電力消費量をワットで表示します。このプロパティによって、経時的に記録されているシステムごと(シャーシとモジュール)の最小電力消費量を追跡できます。この値をクリアするには、 <b>バジェットステータス</b> ページの <b>設定サブタブ</b> をクリックします。最小システム電力の値は、ワットおよび BTU/時単位で示されます。 <b>ピーク/最小電力統計のリセット</b> ボタンのクリック時、CMC のリセット時、またはフェールオーバー時にこの値はリセットされます。
最小システム電力の開始時間	最小システム電力消費量の値が最後にクリアにされた日時を表示します。タイムスタンプは、hh:mm:ss MM/DD/YYYY の形式で表示されます。hh は時間(0-24)、mm は分(00-60)、ss は秒(00-60)、MM は月(1-12)、DD は日(1-31)、そして YYYY は年を表します。 <b>ピーク/最小電力統計のリセット</b> ボタンのクリック時、CMC のリセット時、またはフェールオーバー時にこの値はリセットされます。
最小システム電力のタイムスタンプ	記録期間中に記録された最小システム電力消費の発生日時を示します。タイムスタンプの形式は、 <b>ピークシステム電力のタイムスタンプ</b> で説明したとおりです。
システムアイドル電力	シャーシのアイドル状態の推定電力消費量が表示されます。アイドル状態とは、シャーシの電源がオンで、すべてのモジュールが電力を消費しているシャーシの状態のことを指します。これは、推定値であり、測定値ではありません。この推定値は、シャーシ基盤コンポーネント(I/O モジュール、ファン、iKVM、iDRAC コントローラおよび前面パネル LCD)に割り当てられた電力、そして電源がオンの状態になっているすべてのサーバーに割り当てられた最小電力要件の累積値として算出されます。システムアイドル電力の値は、ワットおよび BTU/時単位で示されます。
システム潜在電力	シャーシが最大出力で動作している場合の推定電力消費量を表示します。最大電力消費量は、シャーシの電源がオンで、すべてのモジュールが最大出力で電力を消費しているシャーシの状態を指します。これは、推定値であり、測定値ではありません。この推定値は、シャーシ基盤コンポーネント(I/O モジュール、ファン、iKVM、iDRAC コントローラおよび前面パネル LCD)に割り当てられた電力、そして電源がオンの状態になっているすべてのサーバーに割り当てられた最小電力要件の累積値として算出されます。システム潜在電力の値は、ワットおよび BTU/時単位で示されます。
システム入力電流測定値	シャーシ内の各 PSU モジュールの入力電流消費量の合計値に基づいて、シャーシの総入力電流消費量を表示します。システム入力電流測定値は、アンペア(Amp)単位で表示されません。

表 8-6. リアルタイムエネルギー統計ステータス

項目	説明
システムエネルギー消費量	PSU の AC 入力側から測定したシャーシ内のすべてのモジュールの現在の累積エネルギー消費量を示します。この値は、累積値で kWh 単位で表示されます。
システムエネルギー開始時間	システムエネルギー消費量の値が最後にクリアされ、新しい測定サイクルが開始された日時を表示します。タイムスタンプは、hh:mm:ss MM/DD/YYYY の形式で表示されます。hh は時間(0-24)、mm は分(00-60)、ss は秒(00-60)、MM は月(1-12)、DD は日(1-31)、そして YYYY は年を表します。この値は、 <b>エネルギー統計のリセット</b> ボタンでリセットされますが、CMC リセット時またはフェールオーバー時にはリセットされません。
システムエネルギー消費量タイムスタンプ	システムエネルギー消費量が表示するために算出された日時を表示します。タイムスタンプは、hh:mm:ss MM/DD/YYYY の形式で表示されます。hh は時間(0-24)、mm は分(00-60)、ss は秒(00-60)、MM は月(1-12)、DD は日(1-31)、そして YYYY は年を表します。

表 8-7. システム電源の状態

項目	説明
全体的な電源正常性	シャーシの電源サブシステムの正常性状態(OK、非重大、重大、回復不可、その他、不明)を示します。
システム電源の状態	シャーシの電源状態(オン、オフ、電源オン、電源オフ)を示します。
冗長性	冗長ステータスを示します。有効値は次のとおりです。  いいえ - PSU は非冗長です。  はい - 完全冗長化されています。

表 8-8. システム電源のポリシー設定

項目	説明
システム入力電力の上限値	システム全体(シャーシ、CMC、サーバー、I/O モジュール、電源装置、iKVM、ファン)の電力消費量のユーザー定義による電力消費上限値を示します。CMC は、サーバーへの電力割り当てを低減することで、または優先度の低いサーバーモジュールの電源を落とすことで、この上限値を守ります。システム入力電力の上限値は、ワット、BTU/時およびパーセント単位で表示されます。

	<p>シャーンシの電力消費量が<b>システム入力電力の上限值</b>を超える場合、総電力消費量が上限値を下回るまで、優先度の低いサーバーのパフォーマンスが低減されます。</p> <p>サーバーが<b>同じ優先度</b>に設定されている場合は、サーバーのスロット番号の順序に基づいて、電力低減または電源オフされるサーバーが選択されます。たとえば、スロット 1 のサーバーは最初に選択され、スロット 16 のサーバーは最後に選択されます。</p>
ピークパフォーマンスの余剰	<p>ピークパフォーマンスの余剰値は、<b>システム入力電力の上限值とサーバーに割り当てられた最大入力電力およびシャーンシ基盤に割り当てられた最大入力電力の合計値の差分</b>です。ピークパフォーマンスの余剰値は、ワットおよび BTU/時単位で示されます。</p>
冗長性ポリシー	<p>現在の冗長性の設定: <b>AC 冗長性、電源装置冗長性、冗長性なし</b> を示します。</p> <p><b>AC 冗長性</b> - 入力電力はすべての PSU 間で負分散されます。PSU のうち 3 台が 1 つの AC グリッドに接続し、残る 3 台は別の AC グリッドに接続しています。システムが AC 冗長性 モードで最適運用されているとき、電源はアクティブな電源装置すべての間で負分散されています。AC グリッドに障害が発生した場合は、機能している AC グリッドに接続されている PSU が 100% の容量で引き継ぎます。</p> <p><b>メモ:</b> AC 冗長性モードでは、2 つの AC グリッドに接続されている PSU の台数が異なる場合(たとえば、一方の AC グリッドに PSU 3 台、他方の AC グリッドに 2 台など)、システム冗長性が低下します。</p> <p><b>電源装置冗長性</b> - どの PSU が故障してもサーバーやシャーンシの電源障害を引き起こさないように、シャーンシ内で最大定格の PSU 容量がスベアとして保たれます。</p> <p><b>電源装置冗長性</b> モードでは、6 台の PSU がすべて使用されるわけではありません。使用台数は最大 4 台です。PSU が故障したり取り外された場合を除き、残りの PSU は <b>電源装置冗長性</b> には関与しません。</p> <p><b>冗長性なし:</b> 1 つの AC 回路(グリッド)上にある全部で 3 台の PSU からの電力が、シャーンシ、サーバー、I/O モジュール、CMC を含むシャーンシ全体の電源投入に使用されます。</p> <p><b>注意:</b> <b>冗長性なし</b> モードは一度に 3 台だけ PSU を使用し、バックアップはありません。使用している 3 台のうち 1 台に障害が発生すると、サーバーモジュールの電源とデータが消失する可能性があります。</p>
電源装置の動的制御	<p><b>電源装置の動的制御</b> が有効か無効かを示します。この機能を有効にすると、冗長性ポリシーとシステムの電源要件に基づいて、CMC はあまり使用されていない CMC をスタンバイモードにします。使用量の少ない PSU をスタンバイモードにすることで、オンライン PSU の使用率と効率を上げることができ、節電につながります。</p>

表 8-9. 電力バジェット

項目	説明
システム入力最大電力容量	利用可能な電源装置がシステムに供給できる最大入力電力(ワット)。
予備の入力冗長電力	<p>AC グリッドや PSU が故障した場合に利用できる予備の冗長電力量(ワット)を示します。</p> <p>シャーンシが <b>AC 冗長性</b> モードで動作するように設定されている場合、<b>予備の入力冗長電力</b> は AC グリッドが故障した場合に利用できる予備の電力量となります。</p> <p>シャーンシが <b>電源装置冗長性</b> モードで動作するように設定されている場合、<b>予備の入力冗長電力</b> は特定の PSU が故障した場合に利用できる予備の電力量となります。</p>
サーバーに割り当てられた入力電力	設定に基づいて CMC がサーバーに割り当てる累積入力電力(ワット)を表示します。
シャーンシインフラストラクチャに割り当てられた入力電力	CMC がシャーンシインフラストラクチャ(ファン、I/O モジュール、iKVM、CMC、スタンバイ CMC およびサーバー上の iDRAC)に割り当てる累積入力電力(ワット)を表示します。
割り当て可能な総入力電力	シャーンシの動作に使用できる総電力バジェット(ワット)を示します。
スタンバイ入力電力容量	<p>電源装置が故障、またはシステムから電源装置が取り外された場合に、利用できるスタンバイ入力電力(ワット)を表示します。システムに 4 台以上の電源装置が搭載され、PSU 動的制御が有効になっている場合に、このフィールドに測定値が表示されます。</p> <p><b>メモ:</b> スタンバイ入力電力容量の値に寄与しないスタンバイモードの PSU もあります。この場合、この PSU は、<b>割り当て可能な総入力電力</b>の値に寄与していません。</p>

表 8-10. サーバーモジュール

項目	説明
スロット番号	サーバーモジュールの場所を表示します。 <b>スロット番号</b> は、サーバーモジュールをシャーンシ内の場所によって識別する連番(1 ~ 16)です。
名前	サーバー名を表示します。サーバー名はユーザーによって再定義できます。
タイプ	サーバーのタイプが表示されます。
優先順位	<p>シャーンシの電力バジェットの目的で、サーバースロットに割り当てられた優先順位を示します。CMC は、電力制限値に基づいて電力を低減させたり再割り当てする必要がある場合や電源装置や電源グリッドが故障した場合の再計算にこの値を使用します。</p> <p><b>優先順位:</b> 1(最高)から 9(最低)</p> <p>デフォルト: 1</p> <p><b>メモ:</b> サーバースロットの優先順位は、サーバーではなくサーバースロットに関連付けられています。サーバーをシャーンシ内の別のスロット、または別のシャーンシに移動すると、そのサーバーの優先順位はそれが新しく差し込まれたスロットに割り当てられている優先順位になります。</p>

電源状態	<p>サーバーの電源状態を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ N/A: CMC はサーバーの電源状態を特定できていません。</li> <li>○ オフ: サーバーまたはシャーシの電源がオフです。</li> <li>○ オン: シャーシおよびサーバーともに電源がオンです。</li> <li>○ 電源投入中: 電源オフおよび電源オンの間の一時的な状態です。電源サイクルが完了すると、電源状態は オン になります。</li> <li>○ 電源切替中: 電源オンおよび電源オフの間の一時的な状態です。電源サイクルが完了すると、電源状態は オフ になります。</li> </ul>
バジェットの割り当て	サーバーモジュールへの電力バジェットの割り当てを示します。


表 8-11. システム電源装置

項目	説明
名前	PSU の名前が PS-n の形式で表示されます。ここで、n は電源装置番号です。
電源状態	PSU の電源状態: オン、初期化中、オンライン、スタンバイ、診断中、故障、冗長、不明、不在(欠如)を示します。
入力電圧	電源装置の現在の入力電圧(ボルト)を表示します。
入力電流	電源装置の現在の入力電流を表示します。
定格出力	電源装置の最大定格出力を表示します。

## 電力バジェットと冗長性の設定

CMC の電力管理サービスはシャーシ全体(シャーシ、サーバー、IOM、iKVM、CMC、PSU)の電力消費量を最適化し、電力需要に基づいて別のモジュールに電力を再割り当てします。

### ウェブインタフェースの使用

 **メモ:** 電力の管理を行うには、**シャーシ制御システム管理者**の権限が必要です。

1. CMC **ウェブインタフェース**にログインします。
2. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
3. **電力管理** タブをクリックします。**電力バジェットステータス** ページが表示されます。
4. **設定** サブタブをクリックします。**バジェット / 冗長性の設定** ページが表示されます。
5. 必要に応じて、「[表 8-12](#)」に記載されるプロパティの一部またはすべてを設定します。
6. **適用** をクリックして変更を保存します。

**バジェット / 冗長性の設定** ページの内容を更新するには、**更新** をクリックします。内容を印刷するには、**印刷** をクリックします。


表 8-12. 設定可能な電力バジェット / 冗長性のプロパティ

項目	説明
ピークパフォーマンスの余剰	ピークパフォーマンスの余剰値は、 <b>システム入力電力の上限值</b> から <b>ピークパフォーマンスに必要な電力量</b> (サーバーに割り当てた <b>最大入力電力</b> とシャーシインフラストラクチャに割り当てた <b>最大入力電力</b> の合計)を差し引いた値です。ピークパフォーマンスの余剰値は、ワットおよび BTU/時単位で示されます。
ピークパフォーマンスに必要な電力	ピークパフォーマンス値に必要な電力は、電源がオンの状態の <b>サーバーに割り当てた最大入力電力</b> と電源がオンの状態の <b>シャーシインフラストラクチャに割り当てた最大入力電力</b> の合計です。ピークパフォーマンスに必要な電力は、ワットおよび BTU/時単位で示されます。 <b>システム入力電力の上限值</b> が <b>ピークパフォーマンスに必要な電力</b> より低く設定されている場合、非常に高い負荷がかかるとサーバーはスロットルする可能性があります。
システム入力電力の上限值	システム入力電力の上限值は、システムがサーバーおよびシャーシインフラストラクチャに割り当てることができる最大 AC 電力です。ユーザーは、電源がオンになったサーバーおよびシャーシインフラストラクチャの <b>最小必要電力を超える値</b> に設定することができます。この値より低い上限値に設定することはできません。  サーバーおよびシャーシインフラストラクチャに割り当てた電力は、 <b>シャーシ -&gt; 電力管理 -&gt; 電力バジェットステータス</b> ページ配下の <b>電力バジェット</b> セクションにあるユーザーインタフェース、または CLI RACADM ユーティリティコマンド (racadm getphbinf) を介して確認することができます。  現在の電源割り当てを減速するために 1 台以上のサーバーの電源を <b>オフ</b> にし、 <b>システム入力電力の上限值</b> を低い値に設定してから、再びサーバーに電源を投入することができます。  この設定を変更する際は、どの単位の値も入力することができます。インタフェースは、最後に設定した単位フィールドの値が利用されます。  <b>メモ:</b> 容量計画については、 <a href="http://www.dell.com/calc">www.dell.com/calc</a> の Datacenter Capacity Planner (DCCP) ツールを参照してください。

	<p><b>メモ:</b> 値の変更がワット単位で指定された場合は、実際に適用される値と同じになります。しかし、BTU/時 またはパーセント単位で指定した変更は、実際に適用される値と異なる場合があります。これは、これらの値をワット数に変換してからの適用し、丸め誤差が発生するためです。</p>
冗長性ポリシー	<p>以下のオプションから選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>冗長性なし:</b> 1 つの AC 回路 (グリッド) 上にある全部で 3 台の PSU からの電力が、シャーシ、サーバー、I/O モジュール、CMC を含むシャーシ全体の電源投入に使用されます。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> 冗長性なしモードでは一度に 3 台までの PSU しか使用されません。PSU が 3 台しか取り付けられていない場合は、バックアップは使用できません。3 台のうち 1 台の電源装置が故障すると、サーバーの電源が落ち、データを損失する恐れがあります。PSU 4~6 が存在する場合は、冗長性が築かれ、オンラインの PSU が落ちた場合に、これら PSU が利用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>電源装置冗長性:</b> どの電源装置が故障してもサーバーモジュールやシャーシの電源が落ちないように、シャーシ内で最大定格の電源装置がスペアとして保持されます (ホットスペア)。</li> </ul> <p><b>電源装置冗長性</b> モードは、6 台すべての電源装置を利用せず、<b>最大 4 台、最小 2 台</b>の電源装置を利用します。<b>電源装置冗長性</b> モードは、シャーシの電力消費量が定格電力を超える場合、サーバーモジュールが起動しないようにします。このモードで <b>2 台</b>の電源装置が故障すると、シャーシ内の一部またはすべてのサーバーモジュールの電源が切れてしまう可能性があります。サーバーモジュールはこのモードではスロットルされません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>AC 冗長性:</b> このモードでは、6 台の PSU が 2 つの電力グリッドに分けられます (PSU 1-3 を電力グリッド 1 に、PSU 4-6 を電力グリッド 2 に接続)。完全冗長の <b>AC 冗長性</b> ポリシーを満たすには、6 台の PSU が必要となります。この構成では、1 つのグリッドに接続した 3 台の PSU はオンラインになり、もう 1 つのグリッドに接続した 3 台の PSU は冗長となります。オンライングリッドの 3 台の PSU のうち 1 台でも落ちた場合、フェールオーバーが発生し、冗長 PSU がオンラインになり、冗長ポリシーが低下したことを報告します。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> AC 冗長性モードでは、2 つの AC グリッドに接続されている PSU の台数が異なる場合 (たとえば、一方の AC グリッドに PSU 3 台、他方の AC グリッドに 2 台など)、システム冗長性が低下します。</p>
電源装置の動的制御の有効化	<p>電力の動的管理が有効になります。<b>動的制御</b>モードでは、消費電力に基づいて電源装置の電源を<b>オン</b>または<b>オフ</b>にし、シャーシ全体の消費エネルギーを最適化します。</p> <p>たとえば、電力バジェットが 5000 ワットで、冗長ポリシーが AC 冗長性モードに設定され、6 台の電源装置があると仮定します。CMC は、4 台の電源装置が AC 冗長性を保ち、残りの 2 台をスタンバイモードにすることを判断します。新しく取り付けられたサーバー用に 2000W の追加電力が必要になった場合は、2 台のスタンバイ電力装置は稼働し始めます。</p>
シャーシ電源ボタンを無効にする	<p>(選択した場合、)シャーシ電源ボタンを無効にします。チェックボックスにチェックが入っており、ユーザーがシャーシ電源ボタンを使ってシャーシの電源状態を変更しようとすると、ユーザー操作は無視されます。</p>

## RACADM の使用

冗長性を有効にして冗長性ポリシーを設定するには:

 **メモ:** 電力の管理を行うには、**シャーシ制御システム管理者**の権限が必要です。

1. CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログインします。

2. 必要に応じてプロパティを設定します。

1 シャーシの最大電源バジェットを指定するには、次のように入力します。

```
racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <値>
```

ここで、<値> は 2768~7928 の範囲の数値で、電源の上限値をワット数で表します。デフォルトは 7928 です。

たとえば、次のコマンドの

```
racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisInMaxPowerCapacity 5400
```

は、最大電力バジェットを 5400 ワットに設定します。

1 冗長性ポリシーを選択するには、次のように入力します。

```
racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy <値>
```

ここで、<値> は 0 (冗長性なし)、1 (AC 冗長性)、2 (電源装置冗長性)です。デフォルトは 0 です。

たとえば、次のコマンドの

```
racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1
```

は、冗長性ポリシーを 1 に設定します。

1 PSU の動的制御を有効または無効にするには、次のように入力します。

```
racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisDynamicPSUEngagementEnable <値>
```

ここで、<値> は 0 (無効)あるいは 1 (有効)です。デフォルトは 1 です。

たとえば、次のコマンドの

```
racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisDynamicPSUEngagementEnable 0
```


は、PSU の動的制御を無効にします。


シャーシ電源用の RACADM コマンドの詳細については、以下を参照してください。

- 1 [config](#) を参照してください。
- 1 [getconfig](#) を参照してください。
- 1 [getpbinfo](#) を参照してください。
- 1 [cfgChassisPower](#) を参照してください。

## サーバーに優先度を割り当てる方法

サーバーの優先度により、必要とされる電力が増えたときに CMC がどのサーバーから電力を受けるかが決まります。

 **メモ:** サーバーに割り当てる優先度は、サーバー自体ではなく、そのスロットにリンクされます。サーバーを新しいスロットに移動した場合、新しいスロットの場所から優先度を再設定する必要があります。

 **メモ:** 電力の管理を行うには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。

## ウェブインターフェースの使用

1. CMC ウェブインターフェースにログインします。
2. **サーバー** を選択します。**サーバステータス** ページが表示されます。
3. **電力管理** タブをクリックします。**サーバーの優先度** ページが表示され、シャーシ内のすべてのサーバーが一覧表示されます。
4. 1 台、複数台、またはすべてのサーバーに対する優先度 (1 ~ 9、1 が最高の優先度) を選択します。デフォルト値は 1 です。複数のサーバーに同一の優先度を割り当てることも可能です。
5. **適用** をクリックして変更を保存します。

## RACADM の使用

CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServer Priority -i <スロット番号> <優先順位>
```


ここで、<スロット番号>(1~16)はサーバーの位置を表し、<優先順位> は 1~9 の数値です。

たとえば、次のコマンドの

```
racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServer Priority -i 5 1
```


は、インデックス名が 5 のサーバーの優先順位を 1 に設定します。


## 電力バジェットの設定

 **メモ:** 電力の管理を行うには、**シャーシ制御システム管理者**の権限が必要です。

## ウェブインターフェースの使用

1. CMC ウェブインターフェースにログインします。
2. システムツリーで **Chassis (シャーシ)** をクリックします。**コンポーネントの正常性** ページが表示されます。
3. **電力管理** タブをクリックします。**電力バジェットステータス** ページが表示されます。
4. **設定** サブタブをクリックします。**バジェット / 冗長性の設定** ページが表示されます。
5. 7928 ワットまでのバジェット値を **システム入力電力の上限值** テキストフィールドに入力します。

 **メモ:** 電力バジェットは、全部で 6 台の PSU のうち、最大 3 台までに制限されています。お使いのシャーシの電力限界を超える AC 電力バジェット値を設定しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

 **メモ:** 値の変更がワット単位で指定された場合は、実際に適用される値と同じになります。しかし、BTU/時 またはパーセント単位で指定した変更は、実際に適用される値と異なる場合があります。これは、これらの値をワット数に変換してたから適用し、丸め誤差が発生するためです。


6. **適用** をクリックして変更を保存します。

## RACADM の使用

CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm config -g cfgChassisPowerCap -o cfgChassisInMaxPowerCapacity <値>
```

ここで、<値> はシャーシで使用可能な電力(ワット)の最大値を表します。

 **メモ:** 電力バジェットは、全部で 6 台の PSU のうち、最大 3 台までに制限されています。お使いのシャーシの電力限界を超える AC 電力バジェット値を設定しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

次に、例を示します。

```
racadm config -g cfgChassisPowerCap -o cfgChassisInMaxPowerCapacity 7928
```

## 電力バジェットを保持するためのスロットルの有効化


AC 電力の上限値を維持するために追加電力が必要になった場合、CMC は優先度の低いサーバーに電力をスロットルします。たとえば、新しいサーバーが追加された場合 CMC は優先順位が低いサーバーへの電力を低減し、新しいサーバーに供給する電力を増やすことができます。優先順位の低いサーバーへの電力を低減しても十分な電力が得られない場合、次に優先順位の低いサーバーへの電力を低減させるように CMC は十分な電力が得られるまで優先順位の低い順にサーバーへ供給する電力を低減させ続けます。


スロットルは以下の 2 とおりの場合に実行されます。

- 1 総消費電力が設定可能な電力の上限値を超える場合 ([「電力バジェットの設定」](#)を参照)
- 1 非冗長構成で電力故障が発生した場合

サーバーへの優先レベルの割り当ての詳細については、[「シャーシに対する電力制御操作の実行」](#)を参照してください。

## シャーシに対する電力制御操作の実行

 **メモ:** 電力の管理を行うには、**シャーシ制御システム管理者**の権限が必要です。

 **メモ:** 電源制御操作はシャーシ全体に影響します。IOM に対する電力制御操作については、[「IOM 上で電源制御操作の実行」](#)を参照してください。サーバーに対する電力制御操作については、[「サーバーに対する電力制御操作の実行」](#)を参照してください。


CMC は、ユーザーが順を追ったシャットダウンなどシャーシ全体(シャーシ、サーバー、IOM、iKVM、PSU)におけるいくつかの電源管理操作をリモート実行できるようにします。

## ウェブインターフェースの使用


1. CMC ウェブインターフェースにログインします。
2. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
3. **電力管理** タブをクリックします。**電力バジェットステータス** ページが表示されます。
4. **制御** サブタブをクリックします。**電力管理** ページが表示されます。
5. 以下の **電源制御操作** のいずれかのラジオボタンをクリックして選択します。
  - 1 **システムの電源を入れる** - シャーシの電源を入れます(シャーシの電源が**オフ**のときに電源ボタンを押す操作と同じ)。シャーシの電源がすでに**オン**の場合は、このオプションが無効になっています。

 **メモ:** この操作は、シャーシおよびその他のサブシステム(サーバー上の iDRAC、IOM および iKVM)の電源をオンにします。サーバーの電源はオンになりません。


- 1 **システムの電源を切る** - シャーシの電源を切ります。シャーシの電源がすでに**オフ**の場合は、このオプションが無効になっています。

 **メモ:** この操作は、シャーシ(シャーシ、サーバー、IOM、iKVM および電源装置)の電源をオフにします。CMC は電源オンのままですが、仮想スタンバイ状態になります。電源装置およびファンがこの状態にある CMC を冷却します。また、電源装置は、低速で動作するファンに対しても電力を供給します。

- 1 **システムの電源を入れなおす(コールドブート)** - サーバーの電源を切ってから再起動します。シャーシの電源がすでに**オフ**の場合は、このオプションが無効になっています。

 **メモ:** この操作は、シャーシ全体(シャーシ、常に電源オンに設定されているサーバー、IOM、iKVM および電源装置)の電源をオフにし、再起動します。

- 1 CMC のリセット- 電源を切ることなく CMC をリセットします(ウォームリブート) (CMC の電源がすでに オフ の場合は、このオプションは無効になっています)。

 **メモ:** この操作では CMC のみがリセットされます。その他のコンポーネントは影響されません。

- 1 **強制シャットダウン** - この操作は、シャーシ全体(シャーシ、サーバー、IOM、iKVM および電源装置)を強制的に電源オフにします。この場合、電源をオフにする前に、サーバーのオペレーティングシステムを正常に終了させることはしません。

- 1 **適用** をクリックします。確認を求めめるダイアログボックスが表示されます。

- 1 **OK** をクリックして、電力管理の操作(システムのリセットなど)を行います。

## RACADM の使用


CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm chassisaction -m chassis <操作>
```

ここで、<操作> は、powerup (電源投入)、powerdown (電源切断)、powercycle (パワーサイクル)、nongraceshutdown (強制シャットダウン) または reset (リセット) を指します。

## IOM 上で電源制御操作の実行

各 IOM でリセットやパワーサイクルをリモート実行できます。

 **メモ:** 電力の管理を行うには、**シャーシ制御システム管理者**の権限が必要です。

## ウェブインターフェースの使用

1. CMC **ウェブインターフェース**にログインします。
2. **I/O モジュール** を選択します。**I/O モジュールのステータス** ページが表示されます。
3. **電力管理** タブをクリックします。**電力制御** ページが表示されます。
4. リストで IOM の隣にあるドロップダウンメニューから実行する操作(**リセット**または **パワーサイクル**)を選択します。
5. **適用** をクリックします。確認を求めめるダイアログボックスが表示されます。
6. 電力の管理操作を実行するには、**OK**をクリックします(たとえば、IOM をパワーサイクルする場合)。


## RACADM の使用

CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm chassisaction -m switch-<n> <操作>
```

ここで <n> は、1-6 の数値で IOM(a1, a2, b1, b2, c1, c2)を指定し、<操作>は、powercycle(パワーサイクル)または reset(リセット)のどちらかの実行したい操作を示します。

## サーバーに対する電力制御操作の実行

 **メモ:** 電力の管理を行うには、**シャーシ制御システム管理者**の権限が必要です。

CMC は、ユーザーがシャーシ上の個別のサーバー上で順を追ったシャットダウンなどの電源管理操作をリモート実行できるようにします。

## ウェブインターフェースの使用

1. CMC **ウェブインターフェース**にログインします。
2. システムツリー内の **サーバー** を展開し、電力制御操作の対象とするサーバーを選択します。**サーバーステータス** ページが表示されます。
3. **電力管理** タブをクリックします。**サーバーの電力管理** ページが表示されます。

4. **電源ステータス** は、以下で示すサーバーの電源ステータスを表示します。
  - 1 **N/A**: CMC はサーバーの電源状態を特定できていません。
  - 1 **オフ** - サーバーまたはシャーシのどちらかの電源がオフです。
  - 1 **オン** - シャーシおよびサーバーともに電源がオンです。
  - 1 **電源投入中** - 電源オフおよび電源オンの間の一時的な状態です。操作が完了すると、**電源状態**は **オン** になります。
  - 1 **電源切断中** - 電源オンおよび電源オフの間の一時的な状態です。操作が完了すると、**電源状態**は **オフ** になります。
5. 以下の **電源制御操作** のいずれかのラジオボタンをクリックして選択します。
  - 1 **サーバーの電源を入れる** - サーバーの電源を入れます(サーバーの電源がオフのときに電源ボタンを押す操作と同じ)。サーバーの電源がすでにオンの場合は、このオプションが無効になっています。
  - 1 **サーバーの電源を切る** - サーバーの電源を切ります(サーバーの電源がオンのときに電源ボタンを押す操作と同じ)。
  - 1 **正常なシャットダウン** - サーバーの電源を切ってから再起動します。
  - 1 **サーバーをリセットする(ウォームブート)** - サーバーの電源を切らないで再起動します。サーバーの電源が オフ の場合は、このオプションは無効になっています。
  - 1 **サーバーの電源を入れなおす(コールドブート)** - サーバーの電源を切ってから再起動します。サーバーの電源が オフ の場合は、このオプションは無効になっています。
6. **適用** をクリックします。確認を求めるダイアログボックスが表示されます。
7. **OK** をクリックして、電力管理の操作(サーバーのリセットなど)を行います。

## RACADM の使用

CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm serveraction -m <モジュール> <アクション>
```

ここで、<モジュール> はシャーシ内のスロット番号 1~16 でサーバーを指定し、<操作> は実行する操作(powerup(電源投入)、powerdown(電源切断)、powercycle (パワーサイクル)、graceshutdown(正常シャットダウン)、hardreset(ハードリセット))を指定します。

---

[目次ページに戻る](#)



[目次ページに戻る](#)

## RACADM コマンドラインインタフェースの使用

### ユーザーズガイド

- [シリアルまたは telnet コンソールの使用](#)
- [RACADM の使用](#)
- [RACADM を使用した CMC の設定](#)
- [CMC ネットワークプロパティの設定](#)
- [RACADM を使用したユーザーの設定](#)
- [SNMP および電子メール警告の設定](#)
- [複数シャーン内の複数 CMC の設定](#)
- [トラブルシューティング](#)
- [CMC 1.20 のコマンドアップデート](#)

RACADM は、テキストベースのインタフェースを通して CMC の設定と管理を行えるコマンド群を提供します。RACADM には、Telnet/SSH またはシリアル接続の使用、iKVM 上で Dell CMC コンソールの使用、あるいは管理ステーションにインストールされた RACADM コマンドラインインタフェースのリモート使用によってアクセスできます。

RACADM インタフェースは、使用する `racadm` 実行プログラムの保存場所によって「ローカル」と「リモート」に分類されます。

 **メモ:** リモート RACADM は、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』に含まれており、管理ステーションにインストールされます。

- 1 リモート RACADM - `-r` オプションと CMC の DNS 名または IP アドレスを使って、管理ステーション上で RACADM コマンドを実行します。
- 1 ローカル RACADM - Telnet、SSH、シリアル接続、または iKVM を使って CMC にログインします。ローカル RACADM では、CMC ファームウェアの一部である RACADM を実行することになります。

リモート RACADM コマンドをスクリプトで使用して、複数 CMC を設定することができます。CMC はスクリプトに対応していないため、スクリプトを直接 CMC で実行することはできません。複数の CMC を設定する方法については、「[複数シャーン内の複数 CMC の設定](#)」を参照してください。

この項には次の情報が記載されています。

- 1 シリアルおよび `racadm` コマンドの使用。[シリアルまたは telnet コンソールの使用](#)または [RACADM の使用](#)を参照してください。
- 1 RACADM を使用した CMC の設定。[RACADM を使用した CMC の設定](#)を参照してください。
- 1 RACADM 設定ファイルを使用した複数の CMC の設定。[複数シャーン内の複数 CMC の設定](#)を参照してください。

---

## シリアルまたは telnet コンソールの使用

シリアルまたは Telnet/SSH 接続、あるいは iKVM 上の Dell CMC コンソールを使って CMC にログインできます。CMC のシリアルまたはリモートアクセスを設定するには、「[CMC にコマンドラインコンソールの使用を設定する方法](#)」を参照してください。一般的に使用されるサブコマンドのオプションは、「[表 4-2](#)」に記載されています。RACADM サブコマンドの完全な一覧は、「[RACADM サブコマンド](#)」に掲載しています。

## CMC へのログイン

管理ステーションのターミナルエミュレーションソフトウェアおよび管理下ノード BIOS を設定したら、次の手順に従って CMC にログインします。

- 1 管理ステーションのターミナルエミュレーションソフトウェアを使って、CMC に接続します。
- 2 CMC ユーザー名とパスワードを入力して、<Enter> を押します。

これで、CMC にログインできます。

## テキストコンソールの起動

ネットワーク、シリアルポート、または iKVM を介した Dell CMC コンソールから Telnet または SSH で CMC にログインできます。Telnet または SSH セッションを開いて、CMC に接続し、ログインします。

iKVM を介した CMC への接続方法については、「[iKVM モジュールの使用](#)」を参照してください。

---

## RACADM の使用

RACADM サブコマンドは、シリアルまたは Telnet コンソールコマンドプロンプト、あるいは通常のコマンドプロンプトから、リモート実行できます。

RACADM サブコマンドを使って、CMC プロパティを設定し、リモート管理タスクを実行します。RACADM サブコマンドのリストを表示するには、次のように入力します。


```
racadm help
```

オプションやサブコマンドなしで実行する場合、RACADM は構文情報、およびサブコマンドとヘルプへのアクセス方法を表示します。個別のサブコマンドの構文とコマンドラインオプションを表示するには、次のように入力します。

```
racadm help <サブコマンド>
```

## RACADM サブコマンド

表 4-1 に、RACADM の一般的なサブコマンドを簡単に示します。構文や有効なエントリなど、RACADM サブコマンドの完全な一覧は、「[RACADM サブコマンド](#)」を参照してください。

 **メモ:** connect、exit、quit、logout コマンドは CMC のビルトインコマンドで、RACADM コマンドではありません。したがって、これらコマンドはリモート RACADM では使用できません。これらのコマンドの使用に関する詳細は、「[Connect コマンドによるモジュールへの接続](#)」を参照してください。

RACADM サブコマンドを入力するときは、コマンドに racadm を前付けてください。次に、例を示します。

```
racadm help
```

表 4-1. RACADM サブコマンド

コマンド	説明
help	CMC サブコマンドの説明を一覧表示します。
help <サブコマンド>	指定したサブコマンドの使用法の概要を一覧表示します。
?	CMC サブコマンドの説明を一覧表示します。
?<サブコマンド>	指定したサブコマンドの使用法の概要を一覧表示します。
arp	ARP テーブルの内容を表示します。ARP エントリの追加や削除はできません。
chassisaction	シャーンシ、スイッチ、KVM の電源投入、電源切断、リセット、パワーサイクルを実行します。
clrraclog	CMC ログをクリアして、ログをクリアしたユーザーと時刻を示すエントリを 1 つ作成します。
clrsel	システムイベントログのエントリをクリアします。
cmchangeover	冗長 CMC 環境で CMC のステータスをアクティブとスタンバイの間で切り替えます。
config	CMC の設定を行います。
deploy	必要なプロパティを指定することでサーバーを導入します。
feature	アクティブな機能および無効になっている機能を表示します。
featurecard	機能カードのステータス情報を表示します。
fwupdate	システムコンポーネントのファームウェアアップデートを実施し、ファームウェアのアップデートステータスを表示します。
getassettag	シャーンの管理タグを表示します。
getchassisname	シャーンの名前を表示します。
getconfig	現在の CMC 設定のプロパティを表示します。
getdcinfo	一般的な I/O モジュールとドーターカードの誤設定情報を表示します。
getflexaddr	スロット/ファブリックごとに、FlexAddress の有効/無効化ステータスを表示します。-i オプションと共に使用した場合、このコマンドは特定スロットの WWN および MAC アドレスを表示します。
getioinfo	一般 I/O モジュール情報を表示します。
getkvminfo	iKVM についての情報を表示します。
getled	モジュールの LED 設定を表示します。
getmacaddress	サーバーの MAC アドレスを表示します。
getmodinfo	モジュールの構成とステータス情報を表示します。
getniccfg	コントローラの現在の IP 設定を表示します。
getpbinfo	電力バジェット状態の情報を表示します。
getraclog	CMC ログを表示します。
getractime	CMC 時間を表示します。
getredundancymode	CMC の冗長性モードを表示します。
getsel	システムイベントログ(ハードウェアログ)を表示します。
getsensorinfo	システムセンサーについての情報を表示します。
getslotname	シャーン内のスロットの名前を表示します。
getssninfo	アクティブセッションに関する情報を表示します。
getsvctag	サービスタグを表示します。
getsysinfo	CMC とシステムの一般情報を表示します。
gettracelog (デル社内使用専用)	CMCtrace ログを表示します。-i と共に使用すると、CMC トレースログ内のエントリ数を表示します。
ifconfig	現在の CMC の IP 設定を表示します。
netstat	ルーティングテーブルと現在の接続を表示します。

ping	送信先の IP アドレスが現在のルーティングテーブルの内容で CMC から到達可能かどうかを確認します。
racdump	包括的なシャーシステータスおよび構成状況の情報と共に、イベントログの履歴を表示します。導入後の構成検証およびデバッグ時に使用します。
racreset	CMC をリセットします。
racresetcfg	CMC をデフォルト設定にリセットします。
serveraction	管理下システムの電源管理を行います。
setassettag	シャーシの管理タグを設定します。
setchassisname	シャーシの名前を設定します。
setflexaddr	シャーシ上で FlexAddress が有効になった際に、特定のスロット/ファブリック上で FlexAddress を有効/無効にします。
setled	モジュールの LED 設定を設定します。
setniccfg	コントローラの IP 設定を指定します。
setractime	CMC 時間を設定します。
setslotname	シャーシ内のスロットの名前を設定します。
setsysinfo	シャーシの名前と場所を設定します。
sslcertdownload	認証局が署名した証明書をダウンロードします。
sslcertupload	認証局が署名した証明書またはサーバー証明書を CMC にアップロードします。
sslcertview	認証局が署名した証明書またはサーバー証明書を CMC で表示します。
sslcsrgen	SSL CSR を生成してダウンロードします。
sslresetcfg	CMC ウェブ GUI で使用される自己署名の証明書を再生成します。
testemail	CMC に CMC NIC 経由で電子メールを送信させます。
testtrap	CMC に CMC NIC 経由でSNMPを送信させます。

## RACADM へのリモートアクセス

表 4-2 に、リモート RACADM サブコマンドのオプションを掲載しています。

表 4-2. リモート RACADM サブコマンドオプション

オプション	説明
-r <racIpAddr>	コントローラのリモート IP アドレスを指定します。
-r <racIpAddr>:<ポート>	CMC のポート番号がデフォルトのポート (443) と異なる場合は、<ポート番号> を使用します。
-i	インタラクティブにユーザーのユーザー名とパスワードを問い合わせるように RACADM に指示します。
-u <ユーザー名>	コマンドのトランザクションの認証に使用するユーザー名を指定します。-u オプションを使用すると、-p オプションも必要になり、-i オプション(インタラクティブ)は使用できなくなります。
-p <パスワード>	コマンドのトランザクションを認証するパスワードを指定します。-p オプションを使用すると、-i オプションは使用できなくなります。

RACADM にリモートアクセスするには、以下のコマンドを入力します。

```
racadm -r <CMC IP アドレス> -u <ユーザー名> -p <パスワード> <サブコマンド> <サブコマンドオプション>
```

```
racadm -i -r <CMC IP アドレス> <サブコマンド> <サブコマンドオプション>
```

**メモ:** -i オプションは、RACADM にユーザー名とパスワードの入力をインタラクティブにプロンプトするよう指示します。-i オプションを指定しない場合は、-u と -p オプションを使ってコマンド内でユーザー名とパスワードを指定する必要があります。

次に、例を示します。

```
racadm -r 192.168.0.120 -u root -p calvin getsysinfo
```

```
racadm -i -r 192.168.0.120 getsysinfo
```

CMC の HTTPS ポート番号をデフォルトポート(443)からカスタムポートに変更した場合は、次の構文を使用する必要があります。

```
racadm -r <CMC IP アドレス>:<ポート> -u <ユーザー名> -p <パスワード> <サブコマンド> <サブコマンドオプション>
```

```
racadm -i -r <CMC IP アドレス>:<ポート> <サブコマンド> <サブコマンドオプション>
```

## racadm リモート機能の有効 / 無効化

**メモ:** デルでは、これらのコマンドをシャーシで実行することを推奨しています。

CMC 上での RACADM リモート機能はデフォルトで有効になっています。以下のコマンドでは、**-g** はオブジェクトが属する設定グループを指定し、**-o** は設定する設定オブジェクトを指定します。


RACADM リモート機能を無効にするには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgRacTuning -o cfgRacTuneRemoteRacadmEnable 0
```

RACADM リモート機能を再び有効にするには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgRacTuning -o cfgRacTuneRemoteRacadmEnable 1
```

## RACADM のリモート使用

 **メモ:** RACADM のリモート機能を使用する前に、CMC の IP アドレスを設定してください。CMC の設定に関する詳細は、「[CMC のインストールと設定](#)」を参照してください。


RACADM コンソールのリモートオプション (-r) を使うと、管理下システムに接続してリモートコンソールまたは管理ステーションから RACADM サブコマンドを実行できます。リモート機能を使用するには、有効なユーザー名(-u オプション)、パスワード(-p オプション)、および CMC IP アドレスが必要です。

RACADM へのリモートアクセスを試みる前に、それにアクセスする権限があることを確認してください。ユーザー権限を表示するには、次を入力します。

```
racadm getconfig -g cfguseradmin -i n
```

ここで、n はユーザー ID (1~16) です。

ユーザー ID がわからない場合は、異なる n 値を試してください。

 **メモ:** RACADM リモート機能は、対応ブラウザを通して管理ステーション上でのみ使用できます。詳細については、[対応ウェブブラウザ](#)を参照してください。

 **メモ:** RACADM リモート機能を使用する場合には、次に示すようなファイル操作で RACADM サブコマンドを使っているフォルダへの書き込み権限が必要になります。次に、例を示します。

```
racadm getconfig -f <ファイル名> -r <IP アドレス>
```

または


```
racadm sslcertupload -t 1 -f c:\cert\cert.txt
```

## RACADM エラーメッセージ

RACADM CLI エラーメッセージの詳細については、「[トラブルシューティング](#)」を参照してください。

---

## RACADM を使用した CMC の設定

 **メモ:** 初めて CMC を設定する場合、リモートシステムで RACADM コマンドを実行するには、root ユーザーとしてログインします。別のユーザーを作成して、CMC の設定許可を与えることもできます。

CMC を最も迅速に設定する方法は、CMC ウェブインタフェースを利用することです(「[CMC ウェブインタフェースの使用](#)」を参照)。ただし、CLI またはスクリプト設定を使用したり、複数の CMC の設定をする場合は、管理下システムに CMC と一緒にインストールされる RACADM を使用してください。


---

## CMC ネットワークプロパティの設定


### CMC への初期アクセスの設定

CMC の設定を始める前に、まず CMC ネットワーク設定を指定し、CMC がリモート管理できるようにする必要があります。この初期設定によって、CMC へのアクセスを可能にするための TCP/IP ネットワークパラメータが割り当てられます。

ここでは、RACADM コマンドを使って CMC ネットワークの初期設定を行う手順を説明します。ここで説明するすべての設定は、フロントパネル LCD を使って行うことができます。[LCD 設定ウィザードを使用したネットワーク設定](#)を参照してください。

 **注意:** CMC のネットワーク設定を変更すると、現在のネットワーク接続が切断される可能性があります。

ネットワークのサブコマンドの詳細に関しては、「[RACADM サブコマンド](#)」および「[CMC プロパティデータベースグループとオブジェクト定義](#)」を参照してください。

 **メモ:** CMC ネットワーク設定を指定するには、**シャーマン設定システム管理者** の権限が必要です。

CMC はデフォルトで DHCP サーバーから自動的に CMC IP アドレスを要求して取得します。

この機能を無効にして、CMC の静的 IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクを指定することもできます。

DHCP を無効にして、CMC の静的 IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクを指定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicUseDHCP 0  
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicIpAddress <静的 IP アドレス>  
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicGateway <静的ゲートウェイ>  
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicNetmask <静的サブネットマスク>
```

## 現在のネットワーク設定の表示

NIC、DHCP、ネットワーク速度、デュプレックス設定の概要を表示するには、次を入力します。

```
racadm getniccfg
```




または

```
racadm getconfig -g cfgCurrentLanNetworking
```

シャーシの IP アドレスとDHCP、MAC アドレス、DNS 情報を表示するには、次を入力します。

```
racadm getsysinfo
```

## ネットワーク LAN の設定

-  **メモ:** 以下の手順を行うには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** コミュニティ文字列や SMTP サーバー IP アドレスなどの LAN 設定は、CMC およびシャーシの外部設定に影響します。
-  **メモ:** シャーシに 2 つの CMC (プライマリとスタンバイ) があり、両方もネットワークに接続していると、プライマリ CMC が故障した場合にスタンバイ CMC が自動的にそのネットワーク設定を継承します。

### CMC NIC の有効化

CMC NIC を有効にするには、次を入力します。


```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicEnable 1
```

-  **メモ:** CMC NIC はデフォルトで有効になっています。

### NIC アドレスの DHCP の有効 / 無効化

有効にすると、CMC の DHCP を使って NIC アドレスを取得する機能は、動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーから自動的に IP アドレスを要求して取得します。この機能はデフォルトで有効になっています。

DHCP を使って NIC アドレスを取得する機能を無効にして、静的 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを指定することもできます。手順については、「[CMC への初期アクセスの設定](#)」を参照してください。

-  **メモ:** DHCP を使って NIC アドレスを取得する機能を無効にした後で再び有効にすると、静的 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ設定は失われます。


### DHCP を使用した DNS IP アドレスの取得機能の有効 / 無効化

CMC の DHCP を使って DNS アドレスを取得する機能はデフォルトで無効になっています。この機能を有効にすると、プライマリとセカンダリ DNS サーバーアドレスが DHCP サーバーから取得されます。この機能を使用すると、DNS サーバーの静的 IP アドレスを設定する必要はありません。

DHCP を使用した DNS アドレスの取得機能を無効にして、プライマリとセカンダリ DNS サーバーの静的アドレスを指定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServersFromDHCP
```

### DNS の静的 IP アドレスの設定

-  **メモ:** これらの設定は、DHCP を使用した DNS アドレスの取得機能が無効になっていない場合は、無効になります。

プライマリ DNS IP アドレスを設定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServer1 <IP アドレス>
```


セカンダリ DNS の IP アドレスを設定するには、次を入力します。


```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServer2 <IP アドレス>
```

## DNS 設定

- 1 **CMC 登録** DNS サーバー上に CMC を登録するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSRegisterRac 1
```

 **メモ:** DNS サーバーによっては、31 文字以内の名前しか登録できません。指定する名前が DNS で要求される上限以下であることを確認してください。

 **メモ:** 以下の設定は、cfgDNSRegisterRac を 1 に設定することで DNS サーバー上に CMC を登録した場合にのみ有効です。

- 1 **CMC 名** デフォルトでは、DNS サーバー上の CMC 名は cmc-<サービスタグ> です。DNS サーバー上の CMC の名前を変更するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSRacName <名前>
```

ここで、<名前> は英字で始まる 63 文字以内の英数字とハイフンで指定します。例:cmc-1、d-345

- 1 **DNS ドメイン名** デフォルトの DNS ドメイン名は空白文字 1 文字です。DNS ドメイン名を設定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSDomainName <名前>
```

ここで、<名前> は英字で始まる 254 文字以内の英数字とハイフンで指定します。例:p45、a-tz-1、r-id-001

## オートネゴシエーション、デュプレックスモード、ネットワーク速度の設定

オートネゴシエーション機能は、有効にした場合、最も近いルーターまたはスイッチと通信することで CMC が自動的にデュプレックスモードとネットワーク速度を設定するかどうかを判定します。オートネゴシエーションはデフォルトで有効になっています。

オートネゴシエーションを無効にして、デュプレックスモードとネットワーク速度を指定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgNetTuning -o cfgNetTuningNicEnable 0
```

```
racadm config -g cfgNetTuning -o cfgNetTuningNicFullDuplex <デュプレックスモード>
```

- 1 <デュプレックスモード> は 0(半二重)または 1(全二重)、デフォルト)です。

```
racadm config -g cfgNetTuning -o cfgNetTuningNicSpeed <速度>
```

このコマンドで、

- 1 <速度> は 10 または 100(デフォルト)です。

## 最大転送単位 (MTU) の設定

MTU プロパティでは、インタフェースを通して渡すことができるパケットの最大サイズを設定できます。MTU を設定するには、次を入力してください。

```
racadm config -g cfgNetTuning -o cfgNetTuningMtu <mtu>
```


ここで、<mtu> は 576~1500 の数値です(デフォルトは 1500)。

## SMTP サーバー IP アドレスの設定


CMC を有効にすると、指定した IP アドレスに Simple Mail Transfer Protocol(SMTP)を使って電子メール警告を送信できます。この機能を有効にするには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgRemoteHosts -o cfgRhostsFwUpdateIpAddr <SMTP IP アドレス>
```

ここで、<SMTP IP アドレス> はネットワーク上の SMTP サーバーの IP アドレスです。

 **メモ:** ネットワークに、IP アドレスのリースを定期的に行ったり更新したりする SMTP サーバーがあり、アドレスが異なる場合は、指定した SMTP サーバー IP アドレスの変更によって、このプロパティ設定が機能しない期間があります。そのような場合は、DNS 名を使用してください。

## ネットワークセキュリティの設定

 **メモ:** 以下の手順を行うには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。

## IP 範囲チェックの有効化

IP フィルタは着信ログインの IP アドレスを、次の cfgRacTuning プロパティで指定する IP アドレス範囲と比較します。

```
1 cfgRacTuneIpRangeAddr
1 cfgRacTuneIpRangeMask
```


`cfgRacTuneIpRangeMask` プロパティは着信 IP アドレスと `cfgRacTuneIpRangeAddr` プロパティの両方に適用されます。結果が同じ場合は、着信ログイン要求に iDRAC へのアクセスが許可されます。この範囲外の IP アドレスからのログイン要求にはエラーが返されます。


`cfgRacTuneIpRangeMask` が 0、または着信 IP アドレスが `cfgRacTuneIpRangeAddr` で指定した IP アドレスと同一の場合のみ、ログイン処理が進みます。

## RACADM を使用したユーザーの設定

### 作業を開始する前に

CMC のプロパティデータベースには 16 のユーザーを設定できます。CMC ユーザーを手動で有効にする前に、現在のユーザーが存在するか確認します。新しい CMC を設定している場合や、RACADM の `racresetcfg` コマンドを実行した場合、現在のユーザーは、パスワードが `calvin` の `root` のみが存在します。`racresetcfg` サブコマンドは、CMC を元のデフォルトにリセットしません。

 **注意:** `racresetcfg` コマンドをすべての設定パラメータとして使用すると、元のデフォルトにリセットされるので注意してください。それまでに行った変更がすべて失われます。

 **メモ:** ユーザーをいつでも有効および無効に切り替えられますが、ユーザーを無効にしてもそのユーザーはデータベースから削除されません。ユーザーを無効にした後再び追加した場合、ユーザーのインデックス番号は各シャーン上で異なることがあります。


ユーザーの存在を確認するには、CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、次を入力します。

```
racadm getconfig -u <ユーザー名>
```

または

または、1~16 までの各インデックスに次のコマンドを 1 回ずつ入力することもできます。

```
racadm getconfig -g cfgUserAdmin -i <索引>
```


 **メモ:** `racadm getconfig -f < myfile.cfg >` を入力して、CMC の設定パラメータすべてが入った `myfile.cfg` ファイルを表示または編集することもできます。

複数のパラメータとオブジェクト ID が現在値と共に表示されます。対象オブジェクトは次の 2 つです。

```
# cfgUserAdminIndex=XX
```

```
cfgUserAdminUserName=
```

`cfgUserAdminUserName` オブジェクトに値がない場合は、`cfgUserAdminIndex` オブジェクトで示されるその索引番号は使用可能です。「=」(等号)の後に名前が表示される場合は、インデックスがそのユーザーによって使用されています。

 **メモ:** RACADM `config` サブコマンドを使ってユーザーを手動で追加または削除する場合は、`-i` オプションでインデックスを指定する必要があります。前の例に表示された `cfgUserAdminIndex` オブジェクトに「#」文字があることに注意してください。グループ / オブジェクトを書き込むことを指定するために `racadm config -f racadm.cfg` コマンドを使用する場合は、インデックスは指定できません。新しいユーザーが最初に使用可能なインデックスに追加されます。この動作によって、プライマリ CMC と同じ設定を持つセカンダリ CMC を設定するときの柔軟性が得られます。


### CMC ユーザーの追加

新しいユーザーを CMC 設定に追加する場合は、基本的なコマンドをいくつか使用できます。以下の手順を実行します。

1. ユーザー名を設定します。
2. パスワードを設定します。
3. ユーザー権限を設定します。ユーザー権限の詳細については、「[表 5-9](#)」、「[表 5-10](#)」および「[表 B-1](#)」を参照してください。
4. ユーザーを有効にします。

### 例

次の例は、パスワードが「123456」で CMC へのログイン権限を持つ「John」という新しいユーザーを追加する方法を示しています。

 **メモ:** 各ユーザー権限用に有効なビットマスク値のリストは、[表 B-1](#) を参照してください。デフォルト権限値は 0 で、これはユーザーにどの権限も与えられていないことを示します。

```
racadm config -g cfgUserAdmin -o cfgUserAdminUserName -i 2 john
racadm config -g cfgUserAdmin -o cfgUserAdminPassword -i 2 123456
racadm config -g cfgUserAdmin -i 2 -o cfgUserAdminPrivilege 0x00000001
```

```
racadm config -g cfgUserAdmin -o cfgUserAdminEmailEnable -i 2 1
```

正しい権限を持つユーザーが追加されたことを確認するには、次のいずれかのコマンドを使用します。


```
racadm getconfig -u john
```

または

```
racadm getconfig -g cfgUserAdmin -i 2
```

## CMC ユーザーの権限を有効にする方法

特定のシステム管理許可(ロールベースの権限)を持つユーザーを有効にするには、まず「[作業を開始する前に](#)」のステップを実行して使用可能なユーザーインデックスを探します。次に、新しいユーザー名とパスワードを使って次のコマンドラインを入力します。

 **メモ:** 各ユーザー権限用に有効なビットマスク値のリストは、[表 B-1](#) を参照してください。デフォルト権限値は 0 で、これはユーザーにどの権限も与えられていないことを示します。

```
racadm config -g cfgUserAdmin -o cfgUserAdminPrivilege -i <インデックス> <ユーザー権限ビットマスク値>
```

## CMC ユーザーの無効化

RACADM を使って、CMC ユーザーだけを個別に手動で無効にすることができます。設定ファイルを使ってユーザーを無効にすることはできません。

次の例は、CMC ユーザーを削除するときに使用できるコマンド構文です。

```
racadm config -g cfgUserAdmin -i 2 cfgUserAdminPrivilege 0x0
```

---

## SNMP および電子メール警告の設定


シャーシ上で特定のイベントが発生した際に、SNMP イベントトラップ や電子メール警告を送信するように CMC を設定できます。詳細および手順については、「[SNMPアラートの設定](#)」および「[電子メール警告の設定](#)」を参照してください。

---

## 複数シャーシ内の複数 CMC の設定


RACADM を使用すると、同じプロパティで 1 つまたは複数の CMC を設定できます。

グループ ID とオブジェクト ID を使って特定の CMC をクエリすると、RACADM は取得した情報から `racadm.cfg` 設定ファイルを作成します。ファイルを 1 つまたは複数の CMC にエクスポートして、同じプロパティのコントローラを最短の時間で設定できます。

 **メモ:** 一部の設定ファイルには、他の CMC にファイルをエクスポートする前に変更しなければならない固有の CMC 情報(静的 IP アドレスなど)が含まれています。


1. 適切な設定を含むターゲット CMC に RACADM を使ってクエリします。

 **メモ:** 生成される設定ファイルは `myfile.cfg` です。このファイル名は変更できます。

 **メモ:** 生成された `.cfg` ファイルにはユーザーパスワードは含まれません。`.cfg` ファイルを新しい CMC にアップロードする際、すべてのパスワードを再度追加する必要があります。

CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm getconfig -f myfile.cfg
```

 **メモ:** `getconfig -f` を使用して CMC の設定をファイルにリダイレクトする機能は、リモート RACADM インタフェースでのみサポートされています。

2. テキストのみのエディタ(オプション)を使用して設定ファイルを変更します。設定ファイルに特殊文字が利用されると、RACADM データベースが破損する可能性があります。
3. 新しく作成した設定ファイルを使ってターゲット CMC を変更します。

コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

```
racadm getconfig -f myfile.cfg
```

4. 設定されたターゲット CMC をリセットします。コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

```
racadm reset
```

`getconfig -f myfile.cfg` サブコマンド(ステップ 1)はプライマリ CMC の設定を要求し、`myfile.cfg` ファイルを生成します。必要に応じて、ファイル名を変更したり、別の場所に保存することができます。



ます。

getconfig コマンドを使用して、次の操作を実行できます。


- 1 グループのすべての設定プロパティを表示(グループ名とインデックスで指定)
- 1 ユーザーのすべての設定プロパティをユーザー名別に表示

config サブコマンドは、この情報をその他の CMC にロードします。サーバー管理者は config コマンドを使ってユーザーとパスワードのデータベースを同期します。

## CMC 設定ファイルの作成

CMC 設定ファイル <ファイル名>.cfg を racadm config -f <ファイル名>.cfg コマンドと併用してテキストファイルを作成します。このコマンドを使うと、(.ini ファイルに類似した)設定ファイルを作成し、このファイルから CMC を設定することができます。

ファイル名は自由に指定できます。ここでは拡張子 .cfg を付けて説明していますが、その必要はありません。

 **メモ:** getconfig サブコマンドの詳細については、「[getconfig](#)」を参照してください。

RACADM は、最初に CMC にロードされたときに .cfg をパースして有効なグループとオブジェクト名が存在し、簡単な構文に適合していることを確認します。エラーには、検出された行番号のフラグと、その問題を説明したメッセージが付きます。ファイル全体の整合性についての解析が終わると、すべてのエラーが表示されます。.cfg ファイルにエラーが発見された場合は、CMC への書き込みコマンドは送信されません。ユーザーは、設定を行う前に、すべてのエラーを訂正する必要があります。

設定ファイルを作成する前にエラーをチェックするには、-c オプションを config サブコマンドで使用します。-c オプションを使った場合、config は構文を確認するだけで、CMC への書き込みは行いません。

.cfg ファイルを作成するときは、次のガイドラインに従ってください。

- 1 パーサーが索引付けされたグループを見つけた場合、これはさまざまな索引との差を表すアンカー付きオブジェクトの値です。


パーサーは、CMC からそのグループのすべてのインデックスを読み取ります。グループ内のオブジェクトはすべて CMC が設定されたときに修正されたものです。収税されたオブジェクトが新しいインデックスを表す場合、設定中 CMC にそのインデックスが作成されます。

- 1 ユーザーは .cfg ファイルの必要なインデックスを指定できません。

インデックスを作成したり、削除することができます。時間と共に、使用済みおよび未使用のインデックスでグループがフラグメント化される可能性があります。索引が存在する場合は、変更されます。索引が存在しない場合は、最初に使用できる索引が使用されます。この方法では、管理しているすべての CMC 間で同じインデックスを作成する必要がないので、インデックスエントリを柔軟に追加できます。新しいユーザーは、最初に使用可能な索引に追加されます。1 つの CMC で正しくパースおよび実行される .cfg ファイルは、すべてのインデックスが一杯で新しいユーザーを追加しなければならない場合に、別の CMC で正しく実行されない場合があります。

- 1 同等のプロパティを持つ CMC を両方共に設定するには、racresetcfg サブコマンドを使用します。

racresetcfg サブコマンドを使って CMC をデフォルトにリセットして、racadm config -f <ファイル名>.cfg コマンドを実行します。.cfg ファイルに、必要なオブジェクト、ユーザー、インデックス、およびその他のパラメータがすべて含まれていることを確認します。オブジェクトおよびグループの完全な一覧は、「[CMC プロパティデータベースグループとオブジェクト定義](#)」を参照してください。

 **注意:** racresetcfg サブコマンドを使用すると、データベースと CMC NIC は元のデフォルトの設定にリセットされ、ユーザーとユーザー設定はすべて削除されます。root (ルート)ユーザーは使用可能ですが、その他のユーザーの設定もデフォルトにリセットされます。

## 構文解析規則

- 1 ハッシュ文字 (#) で始まる行はコメントとして取り扱われます。

コメント行は一列目から記述する必要があります。その他の列の「#」文字は単に # 文字として扱われます。

モデムパラメータでは文字列に # 文字が含まれている場合があります。エスケープ文字は必要ありません。racadm getconfig -f <ファイル名>.cfg コマンドで .cfg を生成し、エスケープ文字を追加せずに、racadm config -f <ファイル名>.cfg コマンドを異なる CMC 上で実行します。

例:

```
#
# This is a comment
[cfgUserAdmin]
cfgUserAdminPageModemInitString=<モデムの初期文字列の # はコメントではありません>
```

- 1 グループエントリはすべて大カッコ([ と ])で囲む必要があります。

グループ名を示す右カッコ(])は一列目になければなりません。このグループ名はそのグループ内の他のオブジェクトよりも前に指定する必要があります。関連するグループ名が含まれていないオブジェクトは、エラーを生成します。[CMC プロパティデータベースグループとオブジェクト定義](#) で定義したように、設定データはグループに分類されています。

次に、グループ名、オブジェクト、およびオブジェクトのプロパティ値の使用例を示します。

```
[cfgLanNetworking] -{グループ名}

cfgNicIpAddress=143.154.133.121 {オブジェクト名} {オブジェクト値}
```

- 1 すべてのパラメータは、「object(オブジェクト)」、「=」、または「value(値)」の間に空白を入れずに「object=value」のペアとして指定されます。


値の後ろにあるスペースは無視されます。値の文字列内にあるスペースはそのままにされます。' ' の右側の文字はそのまま使用されます(例: 2 つ目の「=」、「#」、「[」、「」)。これらの文字はすべてモデムの設定に使われるチャットスクリプト文字です。

```
[cfgLanNetworking] -{グループ名}
cfgNicIpAddress=143.154.133.121 {オブジェクト値}
```

- 1 .cfg パーサーはインデックスオブジェクトエントリを無視します。

ユーザーは使用する索引を指定できません。索引がすでに存在する場合は、それが使用されます。索引がない場合は、そのグループで最初に使用可能な索引に新しいエントリが作成されず。

racadm getconfig -f <ファイル名>.cfg コマンドは、インデックスオブジェクトの前にコメントを配置するため、ここでコメントを確認できます。


 **メモ:** 次のコマンドを用いるとインデックスグループを手動で作成することができます。

```
racadm config -g <グループ名> -o <アンカーオブジェクト> -i <インデックス 1-16> <一意のアンカー名>
```

- 1 インデックスグループの行は、.cfg ファイルからは削除できません。この行をテキストエディタで削除すると、RACADM は設定ファイルをパースするときに停止し、エラーを警告します。

次のコマンドを使用して、手動で索引オブジェクトを削除する必要があります。

```
racadm config -g <グループ名> -o <オブジェクト名> -i <インデックス 1-16> ""
```

 **メモ:** NULL 文字列(2 つの " 文字で示される)は、指定したグループの索引を削除するように CMC に命令します。

索引付きグループの内容を表示するには、次のコマンドを使用します。

```
racadm getconfig -g <グループ名> -i <インデックス 1~16>
```

- 1 インデックス付きグループの場合、オブジェクトアンカーは [ ] の組の後ろに最初のオブジェクトでなければなりません。次は、現在の索引付きグループの例です。

```
[cfgUserAdmin]
```

```
cfgUserAdminUserName=<ユーザー名>
```

racadm getconfig -f <myexample>.cfg と入力すると、現在の CMC 設定用の .cfg ファイルが構築されます。この設定ファイルを固有の .cfg ファイルに向けた使用例または開始点として利用することができます。

## CMC IP アドレスの変更

設定ファイルの CMC IP アドレスを変更するには、不要な <変数>=<値> のエントリをすべて削除します。IP アドレス変更に関連する 2 つの <変数>=<値> エントリを含め、"[ ]" が付いた実際の変数グループのラベルのみが残ります。

例:

```
#
# Object Group "cfgLanNetworking"
```

```
#
[cfgLanNetworking]
cfgNicIpAddress=10.35.10.110
```

```
cfgNicGateway=10.35.10.1
```

このファイルは次のようにアップデートされます。

```
#
# Object Group "cfgLanNetworking"
```


```
#
[cfgLanNetworking]
cfgNicIpAddress=10.35.9.143
```

```
# omment, the rest of this line is ignored
```

```
cfgNicGateway=10.35.9.1
```

racadm config -f <myfile>.cfg コマンドは、このファイルをパースし、行番号ごとにエラーを探します。ファイルが正しければ、その内容で該当するエントリをアップデートします。アップデートを確認するために前の例でも使用した getconfig コマンドを使用できます。

このファイルを racadm getconfig -f <myfile>.cfg と併用して、全社的な変更をダウンロードしたり、新しいシステムをネットワーク経由で設定することができます。

 **メモ:** 「アンカー」は予約語のため、.cfg ファイルでは使用しないでください。

## トラブルシューティング

表 4-3 は、リモート RACADM に関する一般的な問題を掲載しています。

表 4-3. シリアルおよび racadm コマンドの使用。  
よくある質問 (FAQ)

質問	回答
RACADM <code>racreset</code> サブコマンドを使用して CMC リセットを実行した後で、コマンドを発行すると次のメッセージが表示されます。  racadm <サブコマンド> Transport: ERROR: (RC=-1)  このメッセージは何を意味しますか?	CMC のリセットが完了するまで待ってから、別のコマンドを発行してください。
RACADM サブコマンドを使用するとき、理解できないエラーが発生します。	RACADM を使用するとき、次のようなエラーが 1 つまたは複数発生することがあります。  1 ローカルエラーメッセージ - 構文、入力ミス、誤った名前などの問題。  例:  ERROR: <メッセージ>  RACADM <code>help</code> サブコマンドを使って、正しい構文と使用方法を表示します。  1 CMC 関連のエラーメッセージ - CMC が対処できないエラー。「racadm コマンドエラー」と表示されることもあります。  デバッグ情報を取得するには、 <code>racadm gettracelog</code> と入力します。
リモート RACADM を使用しているとき、プロンプトが「>」に変わって「\$」に戻りません。	コマンド内で二重引用符 (") を入力すると、CLI が「>」に変わって、すべてのコマンドがキューされます。  「\$」のプロンプトに戻すには、<Ctrl>-d と入力します。
以下のコマンドの利用を試みましたが、「見つかりません」のエラーが返されました。  \$ <code>logout</code>  \$ <code>quit</code>	<code>logout</code> および <code>quit</code> コマンドは、CMC CLI インタフェースでサポートされていません。

## CMC 1.20 のコマンドアップデート

CMC 1.20 リリースでは、以下のコマンドがアップデートされています。

- 1 `chassisaction`
  - o `-d` および `-w` は廃止予定
  - o `nongraceshutdown` の追加
- 1 `gettracelog/gettraclog/getsel`
  - o `-A` および `-o` の追加出力の生成なし。既存スクリプトの後方互換性を提供。
- 1 `getsensorinfo`
  - o `-s` および `-G` は廃止予定
- 1 `serveraction`
  - o サーバーの指定は `-s` から `-m` に変更。
  - o `-A` はエンクロージャ内のすべてサーバーに `serveraction` コマンドを適用します。
  - o `graceshutdown` は廃止予定
- 1 `fwupdate`
  - o FTP サーバーの IP アドレス、ユーザー名およびパスワードを指定するために、`{ -f <ftp server ip address> <username> <password> }` を追加
  - o ファームウェアアップデートをキャンセルするための `-c` を追加
- 1 `getpbinfo`
  - o 新しい電力バジェットのステータスアイテムおよびレポート値の追加。
- 1 `getpminfo`
  - o 電力管理のステータスアイテムおよび値を提供する新しいコマンド。

これらのコマンドのアップデートの詳細に関しては、「[RACADM サブコマンド](#)」で各コマンドの詳細セクションを参照してください。

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## トラブルシューティングとリカバリ

ユーザーズガイド

- [概要](#)
- [シャーシ監視ツール](#)
- [リモートシステムのトラブルシューティングの最初のステップ](#)
- [シャーシ上の電源監視と電源制御コマンドの実行](#)
- [シャーシサマリの表示](#)
- [シャーシとコンポーネントの正常性状態の表示](#)
- [イベントログの表示](#)
- [診断コンソールの使用](#)
- [LED の色と点滅パターンの解釈](#)
- [無応答 CMC のトラブルシューティング](#)
- [ネットワーク問題のトラブルシューティング](#)
- [パスワードを忘れたとき](#)
- [トラブルシューティング警告](#)

---

### 概要

本項では、CMC ウェブインタフェースを使って、問題が発生したりリモートシステムのリカバリとトラブルシューティングに関連したタスクの実行方法について説明します。


- 1 リモートシステムの電源管理
- 1 シャーシ情報の表示
- 1 イベントログの表示
- 1 診断コンソールの使用
- 1 ネットワーク問題のトラブルシューティング
- 1 警告の不具合のトラブルシューティング
- 1 忘れしまったパスワードの無効化
- 1 エラーコードおよびログ

---

### シャーシ監視ツール

#### シャーシ上のコンポーネントを識別するための LED の設定

すべてのまたは個別のコンポーネント(シャーシ、サーバー、IOM)のコンポーネント LED を点滅させてシャーシ上のコンポーネントを識別することができます。

 **メモ:** これらの設定を変更するには\$**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。

#### ウェブインタフェースの使用

1 つ、複数、またはすべてのコンポーネント LED を点滅させるには:

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで Chassis (シャーシ)をクリックします。
3. **トラブルシューティング** タブをクリックします。
4. **識別** サブタブをクリックします。**識別** ページが開いて、シャーシ上のすべてのコンポーネントの一覧が表示されます。
5. 特定のコンポーネント LED の点滅を有効にするには、そのデバイス名の横のボックスを選択し、**点滅** をクリックします。
6. 特定のコンポーネント LED の点滅を無効にするには、そのデバイス名の横のボックスを選択し、**非点滅** をクリックします。

## RACADM の使用

CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm setled -m <モジュール> [-1 <ledState>]
```

ここで、<モジュール> は LED の設定を行うモジュールを指定します。設定オプション:

```
1 server-n(n=1~16)
1 switch-n(n=1~6)
1 cmc-active
```

および <ledState> は LED を点滅させるかどうかを指定します。設定オプション:

```
1 0 - 点滅なし(デフォルト)
1 1 - 点滅
```

## SNMP アラートの設定

シンプルネットワーク管理プロトコル(SNMP)トラップまたは イベントトラップ は、電子メールイベント警告に類似します。CMC から一方的に送信されるデータを管理ステーションが受信するために使用します。


CMC でイベントトラップを生成するように設定できます。表 11-1 は、SNMP および電子メール警告をトリガーするイベントの概要を記載しています。電子メール警告の詳細については、「[電子メール警告の設定](#)」を参照してください。


表 11-1. SNMP や電子メール警告を生成するシャーマシイベント

イベント	説明
ファンブロープエラー	ファンの稼働速度が遅すぎるか、稼働していません。
バッテリーブロープ警告	バッテリーが機能停止しました。
温度ブロープ警告	温度が高温、低温の限界に近づいています。
温度ブロープエラー	温度が高すぎるか低すぎて適切な操作が行えません。
冗長性低下	ファンおよび / または電源装置の冗長性が少なくなりました。
冗長性喪失	ファンまたは電源装置に冗長性がありません。
電源装置警告	電源装置がエラー状態に近づいています。
電源装置エラー	電源装置が故障しました。
電源装置がありません	あるはずの電源装置がありません。
ハードウェアログエラー	ハードウェアのログが機能していません。
ハードウェアログ警告	ハードウェアログがほとんどいっばいです。
サーバーの不在	存在するはずのサーバーがありません。
サーバーエラー	サーバーが機能していません。
KVM の不在	存在するはずの KVM がありません。
KVM エラー	KVM が機能していません。
IOM の不在	存在するはずの IOM がありません。
IOM エラー	IOM が機能していません。
ファームウェアの不一致	シャーマシまたはサーバーのファームウェアが一致していません。

ウェブインタフェースまたは RACADM を使って SNMP 警告を追加、設定できます。


## ウェブインタフェースの使用

 **メモ:** SNMP 警告を追加または設定するには、**シャーマシ設定システム管理者** の権限が必要となります。

 **メモ:** セキュリティを強化するために、root(ユーザー 1)アカウントのデフォルトパスワードを変更することを強くお勧めします。root アカウントは、CMC に付属のデフォルト管理者アカウントです。ルートアカウントのデフォルトパスワードを変更するには、ユーザー ID 1 をクリックして **ユーザー設定** ページを開きます。そのページのヘルプには、ページの右上にある **ヘルプ** リンクからアクセスできます。

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **シャーマシ** を選択します。
3. **警告管理** タブをクリックします。**シャーマシイベント** ページが表示されます。

4. 警告の有効化:
  - a. 警告を有効にするイベントのチェックボックスを選択します。すべてのイベントの警告を有効にするには、**すべて選択** チェックボックスを選択します。
  - b. **適用** をクリックして設定を保存します。
5. **トラップ設定** サブタブをクリックします。**シャーシイベント警告送信先** ページが表示されます。
6. 空白の**送信先の IP アドレス** フィールドに有効な IP アドレスを入力します。
7. 送信先管理ステーションが属する **SNMP コミュニティ文字列** を入力します。

 **メモ:** **シャーシイベント警告送信先** ページのコミュニティ文字列は、**シャーシ**→ **ネットワーク / セキュリティ**→ **サービス** ページのコミュニティ文字列とは異なります。SNMP トラップのコミュニティ文字列は、CMC が管理ステーション宛の送信トラップに使用します。**シャーシ**→ **ネットワーク / セキュリティ**→ **サービス** ページのコミュニティ文字列は、管理ステーションが CMC の SNMP デーモンにクエリする際に使用されます。


8. **Apply (適用)** をクリックして変更を保存します。

警告送信先へのイベントトラップをテストするには:

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
3. **警告管理** タブをクリックします。**シャーシイベント** ページが表示されます。
4. **トラップ設定** タブをクリックします。**シャーシイベント警告送信先** ページが表示されます。
5. 送信先の隣にある **テストトラップ** 行の **送信** をクリックします。

## RACADM の使用

1. CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログインします。

 **メモ:** SNMP と電子メール警告の両方に設定できるフィルタマスクは 1 つだけです。既にフィルタマスクを選択している場合は、手順 2 をスキップできます。

2. 警告を有効にするには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgAlerting -o cfgAlertingEnable 1
```

3. CMC に生成させたいイベントを指定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgAlerting -o cfgAlertingFilterMask <マスク値>
```

ここで、<マスク値> は 0x0 ~ 0x003ffffd の間の 16 進値です。

マスク値を得るには、科学計算用電卓を 16 進モードで使い、<OR> キーでもって各マスクの第 2 値(1、2、4、...)を追加します。

たとえば、バッテリーロープ警告 (0x2)、電源装置エラー (0x1000)、KVM エラー (0x8000) 用トラップ警告を有効にするには、2 <OR> 1000 <OR> 200000 を入力して <=> キーを押します。

結果の 16 進値は 208002 で、RACADM コマンドのマスク値は 0x208002 です。

表 11-2. イベントトラップのフィルタマスク

イベント	フィルタマスク値
ファンロープエラー	0x1
バッテリーロープ警告	0x2
温度ロープ警告	0x8
温度ロープエラー	0x10
冗長性低下	0x40
冗長性喪失	0x80
電源装置警告	0x800
電源装置エラー	0x1000
電源装置がありません	0x2000

ハードウェアログエラー	0x4000
ハードウェアログ警告	0x8000
サーバーの不在	0x10000
サーバーエラー	0x20000
KVM の不在	0x40000
KVM エラー	0x80000
IOM の不在	0x100000
IOM エラー	0x200000
ファームウェアの不一致	0x400000

4. トラップ警告を有効にするには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgTraps -o cfgTrapsEnable 1 -i <インデックス>
```

ここで、<インデックス> は 1~4 の値です。インデックス番号は、CMC によりトラップ警告の宛先として設定可能な 4 つまでの IP 送信先の識別に使用されます。

5. トラップ警告の送信先 IP アドレスを指定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgTraps -o cfgTrapsAlertDestIPAddr <IP アドレス> -i <インデックス>
```


ここで、<IP アドレス> は有効な IP アドレスで、<インデックス> は手順 4 で指定したインデックス値です。

6. コミュニティ名を指定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgTraps -o cfgTrapsCommunityName <コミュニティ名> -i <インデックス>
```

ここで <コミュニティ名> はシャーシに属する SNMP コミュニティの名前で、<インデックス> は手順 4 および 5 で指定したインデックス値です。

トラップ警告の送信先 IP アドレスを 4 つまで設定できます。それ以上の IP アドレスを追加するには、手順 2~6 を繰り返します。

 **メモ:** 手順 2~6 のコマンドは、指定するインデックス (1~4) の既存の設定をすべて上書きします。インデックスに既に値が設定されているかを調べるには、`racadm get config -g cfgTraps -i <インデックス>` を入力します。インデックスが設定されていると、その値が `cfgTrapsAlertDestIPAddr` と `cfgTrapsCommunityName` オブジェクトに表示されます。

警告送信先へのイベントトラップをテストするには:

```
racadm testtrap -i <インデックス>
```

ここで、<インデックス> は 1~4 の値で、テストする警告送信先を表します。インデックス番号がわからない場合は、次を入力します。

```
racadm getconfig -g cfgTraps -i <インデックス>
```


## 電子メール警告の設定

CMC が環境についての警告やコンポーネントエラーなどのシャーシイベントが検出した場合、電子メール警告を 1 つまたは複数の電子メールアドレスに送信するように設定できます。

[表 11-1](#) は、SNMP および電子メール警告をトリガーするイベントの概要を記載しています。電子メール警告の詳細については、「[SNMP アラートの設定](#)」を参照してください。

ウェブインタフェースまたは RACADM を使って SNMP 警告を追加、設定できます。


## ウェブインタフェースの使用

 **メモ:** 電子メール警告を追加または設定するには、**シャーシ設定システム管理者** の権限が必要となります。

- CMC ウェブインタフェースにログインします。
- システムツリーで **シャーシ** を選択します。
- 警告管理** タブをクリックします。**シャーシイベント** ページが表示されます。
- 警告の有効化:
  - 警告を有効にするイベントのチェックボックスを選択します。すべてのイベントの警告を有効にするには、**すべて選択** チェックボックスを選択します。
  - 適用** をクリックして設定を保存します。
- 電子メール警告設定** サブタブをクリックします。**電子メール警告の送信先** ページが表示されます。
- SMTP サーバー IP アドレスを指定します。



- a. SMTP(電子メール)サーバー フィールドを見つけて、SMTP ホスト名または IP アドレスを入力します。

 **メモ:** CMC の IP アドレスから送信された電子メールを受け入れるように SMTP 電子メールサーバーを設定する必要があります。この機能は通常、セキュリティ上、ほとんどのメールサーバーでオフになっています。この設定をセキュアに行う手順は、SMTP サーバーに付随するマニュアルを参照してください。

- b. 警告を発信する任意の送信元電子メールアドレスを入力します。デフォルトの送信元電子メールアドレスを使用する場合は、空白のままにします。デフォルトの送信元アドレスは、cmc@[IP アドレス] です。ここで、[IP\_address] は、CMC の IP アドレスを指します。値を入力する場合は、電子メールアドレスの構文は、「電子メール名@[ドメイン]」です。電子メールアドレスドメインは、オプションで指定することができます。「@ドメイン」を指定しない場合、かつアクティブな CMC ネットワークドメインが存在する場合は、差出人電子メールアドレスとして「電子メール名 @cmc.ドメイン」が使用されます。「@ドメイン」を指定しない場合、かつアクティブな CMC ネットワークドメインが存在しない場合は、CMC の IP アドレスが使用されます。(例: 電子メール名@[IP アドレス])
  - c. **適用** をクリックして変更を保存します。
7. 警告を受け取る電子メールアドレスを指定します。
    - a. 空白の**送信先電子メールアドレス** フィールドに有効な電子メールアドレスを入力します。
    - b. オプションで **名前** も入力できます。この名前は、電子メールを受信するエンティティとなります。無効な電子メールアドレスに入力された名前は、無視されます。
    - c. **適用** をクリックして設定を保存します。


電子メール警告の送信先にテスト送信するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
3. **警告管理** タブをクリックします。**シャーシイベント** ページが表示されます。
4. **電子メール警告設定** サブタブをクリックします。**電子メール警告の送信先** ページが表示されます。
5. 送信先の隣にある **送信先電子メールアドレス** 行の **送信** をクリックします。

## RACADM の使用

1. CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログインします。
2. 警告を有効にするには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgAlerting -o cfgAlertingEnable 1
```

 **メモ:** SNMP と電子メール警告の両方に設定できるフィルタマスクは 1 つだけです。既にフィルタマスクを選択している場合は、手順 3 をスキップできます。

3. CMC に生成させたいイベントを指定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgAlerting -o cfgAlertingFilterMask <マスク値>
```

ここで、<mask value> は 0x0 および 0x003fffd の間の 16 進数値で、0x の文字で始まる形式でなければなりません。[表 11-2](#) は、各イベントタイプのフィルタマスクを提供します。有効にするフィルタマスクの 16 進数の計算方法は、「[RACADM の使用](#)」の手順 3 を参照してください。

4. 電子メール警告を有効にするには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgEmailAlert -o cfgEmailAlertEnable 1 -i <インデックス>
```

ここで、<インデックス> は 1~4 の値です。インデックス番号は、CMC より 4 つまでの設定可能な電子メール送信先の識別に使用されます。

5. 電子メール警告を受信する送信先電子メールアドレスを指定するには、次のように入力します。

```
racadm config -g cfgEmailAlert -o cfgEmailAlertAddress <電子メールアドレス> -i <インデックス>
```


ここで、<電子メールアドレス> は有効な電子メールアドレスで、<インデックス> は手順 4 で指定したインデックス値です。

6. 電子メール警告の受信者の名前を指定するには、次を入力します。

```
racadm config -g cfgEmailAlert -o cfgEmailAlertAddress <電子メール名> -i <インデックス>
```

ここで、<電子メール名> は、電子メール警告を受信する人またはグループの名前で、<インデックス> は手順 4 と 5 で指定したインデックス値です。電子メール名は、32 文字以内の英数字、ハイフン、下線、ピリオドで指定します。スペースは使用できません。

トラップ警告の送信先 IP アドレスを 4 つまで設定できます。それ以上の IP アドレスを追加するには、手順 2~6 を繰り返します。

 **メモ:** 手順 2~6 のコマンドは、指定するインデックス (1~4) の既存の設定をすべて上書きします。インデックスに既に値が設定されているかを調べるには、`racadm get config -g cfgEmailAlert -i <インデックス>` を入力します。インデックスが設定されていると、その値が `cfgEmailAlertAddress` と `cfgEmailAlertEmailName` オブジェクトに表示されます。

---

## リモートシステムのトラブルシューティングの最初のステップ

以下は、管理下システムで発生する複雑な問題をトラブルシューティングする際に確認すべき事項です。

1. システムの電源はオンになっていますか、オフになっていますか？
  2. 電源がオンの場合は、オペレーティングシステムが正しく機能していますか、それともクラッシュまたはフリーズしていますか？
  3. 電源がオフの場合は、突然オフになりましたか？
- 

## シャーシ上の電源監視と電源制御コマンドの実行

ウェブインタフェースまたは RACADM を使用して、以下を行うことができます。

- 1 システムの現在の電源状態の表示。
- 1 再起動するとき、オペレーティングシステムから正常なシャットダウンを実行して、システムをオンまたはオフにします。

CMC 上での電源管理、および電力バジェット、冗長性、電源制御の設定の詳細は、「[電源管理](#)」を参照してください。

## 電力バジェット状態の表示

ウェブインタフェースまたは RACADM を使ってシャーシ、サーバー、PSU の電力バジェット状態を表示する方法は、「[電力バジェットステータスの表示](#)」を参照してください。

## 電源制御操作の実行

CMC ウェブインタフェースまたは RACADM を使ってシステムの電源オン、電源オフ、リセットまたは電源サイクルを行う手順は、「[シャーシに対する電力制御操作の実行](#)」、「[IOM 上で電源制御操作の実行](#)」および「[サーバーに対する電力制御操作の実行](#)」を参照してください。

---

## シャーシサマリの表示

CMC は、シャーシ、プライマリとセカンダリ CMC、iKVM、ファン、温度センサー、I/O モジュール (IOM) のロールアップ概要を表示します。

## ウェブインタフェースの使用

シャーシ、CMC、iKVM、IOM のサマリを表示するには：

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで Chassis(シャーシ)を選択します。
3. サマリ タブをクリックします。シャーシサマリ ページが表示されます。

[表 11-3](#)、[表 11-4](#)、[表 11-5](#) および [表 11-6](#) に、提供される情報を説明しています。

表 11-3. シャーシサマリ

項目	説明
名前	シャーシの名前を表示します。名前はネットワーク上のシャーシを識別します。シャーシの名前の設定については、「 <a href="#">スロット名の編集</a> 」を参照してください。
Model	シャーシのモデルまたはメーカーを表示します。例: PowerEdge 2900

サービスタグ	シャーシのサービスタグを表示します。サービスタグはサポートとメンテナンスのためにメーカーが提供する一意の識別子です。
Asset Tag	シャーシの管理タグを表示します。
位置	シャーシの場所を表示します。
CMC フェールオーバー準備完了	スタンバイ CMC (存在する場合)が(はい または いいえ)で、フェールオーバー能力があるかを示します。
システム電源の状態	システムの電源状態を表示します。

表 11-4. CMC サマリ

項目	説明
<b>プライマリ CMC 情報</b>	
名前	CMC の名前を表示します。例:Primary CMC、Standby CMC
説明	CMC の目的を簡単に説明します。
日時	アクティブまたはプライマリ CMC で設定されている日付と時刻を示します。
位置	アクティブ CMC またはプライマリ CMC のスロットの位置を示します。
プライマリファームウェアバージョン	アクティブ または プライマリ CMC のファームウェアバージョンを示します。
ファームウェア最終更新日	ファームウェアが最後に更新された日付を示します。アップデートが行われていない場合は、このプロパティには なし と表示されます。
ハードウェアバージョン	アクティブ CMC またはプライマリ CMC のハードウェアバージョンを示します。
MAC アドレス	CMC NIC の MAC アドレスを示します。MAC アドレスはネットワーク上の CMC の一意の識別子です。
IP アドレス	CMC NIC の IP アドレスを示します。

ゲートウェイ	CMC NIC のゲートウェイを示します。
サブネットマスク	CMC NIC のサブネットマスクを示します。
DHCP を使用 (NIC IP アドレス用)	CMC が動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーに IP アドレスを要求して取得できるかどうかを示します (はいまたは いいえ)。このプロパティのデフォルト設定は <b>いいえ</b> です。
プライマリ DNS サーバー	プライマリ DNS サーバーの名前を示します。
代替 DNS サーバー	代替 DNS サーバーの名前を示します。
DNS ドメイン名に DHCP を使用	DNS ドメイン名を取得するために DHCP を使用するかどうかを示します (はい、いいえ)。
DNS ドメイン名	DNS ドメイン名を示します。
<b>スタンバイ CMC 情報</b>	
存在	セカンダリ (スタンバイ) CMC が設置されているかどうかを示します (はいまたは いいえ)。
スタンバイファームウェアバージョン	スタンバイ CMC にインストールされているファームウェアバージョンを表示します。

表 11-5. iKVM サマリ

項目	説明
存在	iKVM モジュールが存在するかどうかを示します (はいまたは いいえ)。
名前	iKVM の名前を表示します。名前はネットワーク上の iKVM を識別します。
メーカー	iKVM のモデルまたはメーカーを表示します。
パーツ番号	iKVM のパーツ番号を示します。パーツ番号は、ベンダーが提供する一意の識別子です。パーツ番号の命名規則はベンダーによって異なります。
ファームウェアバージョン	iKVM のファームウェアバージョンを示します。

ハードウェアバージョン	iKVM のハードウェアバージョンを示します。
電源状態	iKVM の電源状態:オン、オフ、なし(不在)。
前面パネルの USB/ビデオを有効にする	前面パネルの VGA または USB コネクタが有効になっているかどうかを示します(はいまたは いいえ)。
CMC CLI への iKVM からのアクセスを許可する	iKVM 上で CLI アクセスが有効になっているかどうかを示します(はいまたは いいえ)。

表 11-6. IOM サマリ

項目	説明
位置	IOM が装着されているスロットを示します。6 つのスロットがグループ名 (A、B、C) とスロット番号 (1 または 2) によって識別されます。スロット名: A-1、A-2、B-1、B-2、C-1、C-2
存在	IOM が存在するかどうかを示します(はいまたは いいえ)。
名前	IOM 名を表示します。
ファブリック	ファブリックの種類を表示します。
電源状態	IOM の電源状態:オン、オフ、なし(不在)を示します。
サービスタグ	IOM のサービスタグを表示します。サービスタグはサポートとメンテナンス用にデルが提供する一意の識別子です。

## RACADM の使用

1. CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログインします。
2. シャーシと CMC のサマリを表示するには、次を入力します。

```
racadm getsysinfo
```

iKVM サマリを表示するには、次を入力します。

```
racadm getkvminfo
```

IOM サマリを表示するには、次を入力します。

```
racadm getioinfo
```

## シャーシとコンポーネントの正常性状態の表示

## ウェブインタフェースの使用

シャーシとシャーシコンポーネントの正常性を表示するには、次を入力します。

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで Chassis (シャーシ) を選択します。シャーシサマリ ページが表示されます。

**シャーシグラフィックス** セクションは、シャーシの前面および背面図をグラフィック表示します。グラフィック表示により、シャーシに内蔵されたコンポーネントおよびステータスの概要を視覚的に把握することができます。

各グラフィックは、取り付けられたコンポーネントをリアルタイムに表示します。コンポーネントの状態は、コンポーネントのサブグラフィックの色で示されます。







- 1 緑色 - コンポーネントが存在し、電源がオンで CMC と通信中。悪条件の兆候なし。
- 1 オレンジ色 - コンポーネントが存在し、電源がオンまたはオフで CMC と通信中または通信していません。悪条件が存在する可能性があります。
- 1 灰色 - コンポーネントが存在するが、電源がオフ。CMC とは通信していません、悪条件の兆候はなし。

コンポーネントのサブグラフィックにマウスのカーソルを移動すると、該当するテキストヒントまたは画面ヒントが表示されます。コンポーネントステータスは動的に更新され、現在の状態を反映するように、コンポーネントのサブグラフィックの色およびテキストヒントも自動的に変更します。

コンポーネントのサブグラフィックは、該当する CMC GUI ページにハイパーリンク付けられ、対象のコンポーネントのステータスページに瞬時に移動することができます。

**コンポーネントの正常性** セクションは、アイコンと共に各コンポーネントのステータスを表示します。表 11-7 は、各アイコンを説明します。

表 11-7. 正常性状態インジケータ

項目	説明
	OK コンポーネントが存在し、CMC と通信していることを示します。
	情報 正常性の状態に変化がない場合は、コンポーネントに関する情報が表示されます。
	警告 警告のみが発行され、システム管理者が設定した時間内に修正処置が必要であることを示します。管理者が指定した時間内に修正処置を取らなかった場合は、コンポーネントエラーや、コンポーネントと CMC 間の通信エラー、シャーシの整合性に影響する重要または重大なエラーを引き起こす可能性があります。
	重大 少なくとも 1 つのエラー警告が発行されたことを示します。つまり、CMC はまだコンポーネントと通信できますが、正常性に関する深刻な状態が報告されています。速やかな対応処置が必要です。修正しなかった場合は、コンポーネントに障害が発生し、CMC との通信が停止します。
	不明 シャーシに初めて電源が投入されたときに表示されます。すべてのシャーシコンポーネントは最初、完全に電源が投入されるまで「不明」と表示されます。
	値なし コンポーネントがスロットにないか、CMC がコンポーネントと通信できないことを示します。 <b>メモ:</b> シャーシが不在になることはありません。

## RACADM の使用

CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログイン後、以下を入力します。

```
racadm getmodinfo
```


## イベントログの表示

ハードウェアログと CMC ログ ページに、管理下システムで発生した重大なシステムイベントが表示されます。

## ハードウェアログの表示

CMC は、シャーシで発生したイベントのハードウェアログを生成します。ハードウェアログは、ウェブインタフェースとリモート RACADM を使用して表示できます。

 **メモ:** ハードウェアログをクリアするには、ログのクリアシステム管理者の権限が必要です。

 **メモ:** 特定のイベントが発生したときに電子メールまたは電子メール SNMP トラップを送信するように CMC を設定できます。警告を送信するように CMC を設定する方法については、「SNMP アラートの設定」および「電子メール警告の設定」を参照してください。

## ハードウェアログのエントリ例

```
critical System Software event: redundancy lost

Wed May 09 15:26:28 2007 normal System Software event: log cleared was asserted

Wed May 09 16:06:00 2007 warning System Software event: predictive failure was asserted

Wed May 09 15:26:31 2007 critical System Software event: log full was asserted

Wed May 09 15:47:23 2007 unknown System Software event: unknown event
```

## ウェブインタフェースの使用

CMC ウェブインタフェースではハードウェアログの表示や削除、テキストファイルバージョンの保存が可能です。


表 11-8 に、CMC ウェブインタフェースの**ハードウェアログ** ページに表示される情報とその説明を示します。

ハードウェアログを表示するには:

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **Chassis (シャーシ)** をクリックします。
3. **ログ** タブをクリックします。
4. **ハードウェアログ** サブタブをクリックします。**ハードウェアログ** ページが表示されます。

ハードウェアログのコピーを管理ステーションまたはネットワークに保存するには:

**ログの保存** をクリックします。ダイアログボックスが開いたら、ログのテキストファイルの保存場所を選択します。

 **メモ:** ログはテキストファイルとして保存されるため、ユーザーインタフェースで重大度を示すのに使用されるグラフィックイメージは表示されません。重大度は、テキストファイルで OK、情報、不明、警告、重大と示されます。  
日付 / 時刻のエントリは昇順で表示されます。<システム起動> が 日付 / 時刻列に表示される場合は、日時を記録できないモジュールのシャットダウンまたはスタートアップ中にイベントが発生したという意味です。

ハードウェアログをクリアするには:

**ログのクリア** をクリックします。







 **メモ:** CMC はログがクリアされたことを示す新しいログエントリを作成します。

表 11-8. ハードウェアログ情報

項目	説明		
Severity		OK	修正処置を必要としない 正常なイベントを示します。
		情報	重大度 の状態が変化していないイベントに関する情報のエントリを示します。
		不明	システムエラーを防ぐために <b>早めに修正処置を講じる必要がある</b> 非重要イベントを示します。
		警告	システムエラーを防ぐために <b>直ちに修正処置を講じる必要がある</b> 重要イベントを示します。
		重大	システムエラーを防ぐために、 <b>直ちに対応処置を講じる必要がある</b> 重要イベントを示します。
日時	イベントが発生した正確な日時を示します(例:2007 年5 月 2 日 16 時 26 分 55 秒)。日付 / 時刻が空白の場合は、システム起動時にイベントが発生しました。		
説明	CMC が生成したイベントについて短い説明を提供します(例:冗長性喪失、サーバー挿入など)。		

## RACADM の使用

1. CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログインします。

- ハードウェアログタイプを表示するには:


```
racadm gettsel
```

ハードウェアログをクリアするには、次を入力します°

```
racadm clrssel
```

## CMC ログの表示

CMC は、シャーンに関連のイベントのログを生成します。

 **メモ:** ハードウェアログをクリアするには、**ログのクリアシステム管理者**の権限が必要です。

## ウェブインタフェースの使用

CMC ウェブインタフェースでは、ハードウェアログの表示や削除、テキストファイルバージョンの保存が可能です。

ログは、行見出しをクリックすることにより、ソース、日付 / 時刻、または **説明** を基準に並べ替えできます。再度、行見出しをクリックすると、並ぶ順序が逆になります。

[表 11-9](#) に、CMC ウェブインタフェースの**CMC ログ** ページに表示される情報とその説明を示します。

CMC ログを表示するには:

- CMC ウェブインタフェースにログインします。
- システムツリーで **Chassis**(シャーン)をクリックします。
- ログ** タブをクリックします。
- CMC **ログ** サブタブをクリックします。CMC **ログ** ページが表示されます。

CMC ログのコピーを管理下ステーションまたはネットワークに保存するには、**ログを保存** をクリックします。ダイアログボックスが開いたら、ログのテキストファイルの保存場所を選択します。

**表 11-9. CMC ログ情報**

コマンド	結果
ソース	イベントを引き起こしたインタフェースを示します(例:CMC)。
日時	イベントが発生した正確な日時を示します(例:2007年5月2日16時26分55秒)。
説明	処置について短い説明を表示します(例:ログアウト、ログインエラー、ログクリア)。説明は CMC によって生成されます。

## RACADM の使用

- CMC への Telnet/SSH テキストコンソールを開いて、ログインします。
- ハードウェアログタイプを表示するには、次を入力します。

```
racadm gettraclog
```

ハードウェアログをクリアするには、次を入力します°

```
racadm clrtraclog
```

## ファームウェアアップデートのエラーコード

CMC ログは、ログ情報の一部としてエラーコードも表示できます。以下の表では、ファームウェアアップデートの CMC ログのエラーコードを記載しています。

**表 11-10. ファームウェアアップデートのエラーコード**


エラークラス	エラー値(16進数)	エラー値(10進数)
--------	------------	------------



ERR_NO_PRIVILEGE	0x1400	5120
ERR_LOC_CMC_STATE	0x1401	5121
ERR_INV_TARG_LINK	0x1402	5122
ERR_ILLEGAL_CMC_STATE	0x1403	5123
ERR_MX_NULL_PARAM	0x1404	5124
ERR_CLASS_UNSUPPORTED	0x1405	5125
ERR_INAPPROPRIATE_REQUEST	0x1406	5126
ERR_MX_BAD_PARAM	0x1407	5127
ERR_INVALID_TARGET	0x1408	5128
ERR_URL_NOT_FOUND	0x1409	5129
ERR_CANCEL_PID_KILL	0x140A	5130
ERR_REROUTE_PEER	0x140B	5131
ERR_BAD_URL	0x140C	5132
ERR_PAYLOAD_TOO_BIG	0x140D	5133
ERR_BAD_IP_CONV	0x140E	5134
ERR_BAD_HDR_PARAM	0x140F	5135
ERR_BAD_FILENAME	0x1410	5136
ERR_TARGET_NOT_READY	0x1411	5137
ERR_TFTP_GET_FAIL	0x1412	5138
ERR_WAITPID_FAIL	0x1413	5139
ERR_REBOOT_FAIL	0x1414	5140
ERR_UNSUPPORTED_PROTOCOL	0x1415	5141
BAD_FTP_PASSWORD	0x1416	5142
ERR_FORK_FAILED	0x1417	5143
ERR_MALLOC_ERROR	0x1418	5144
ERR_PEER_ABSENT	0x1419	5145
ERR_UPDATE_FAIL	0x141A	5146
ERR_OPEN_FILE_FAIL	0x141B	5147
ERR_IMAGE_FILE_NOT_ACCESSIBLE	0x141C	5148
ERR_FCNTL_GET_FAIL	0x141D	5149
ERR_FCNTL_SET_FAIL	0x141E	5150
ERR_POLL_FAIL	0x141F	5151
ERR_SEND_FAIL	0x1420	5152
ERR_CONNECT_FAIL	0x1421	5153
ERR_SOCKET_FAIL	0x1422	5154
ERR_RESOLVE_REMOTE_IP_ADDR_FAIL	0x1423	5155
ERR_TIMEOUT	0x1424	5156
ERR_RECV_FAIL	0x1425	5157
ERR_INVENTORY_COUNT	0x1426	5158
ERR_FWUPD_INIT_CALL	0x1427	5159
ERR_FWUPD_START_UPDATE_CALL	0x1428	5160
ERR_OP_NOT_CANCELABLE	0x1429	5161
BAD_FTP_USERNAME	0x142A	5162
DEVICE_NOT_AVAILABLE	0x142B	5163

## 診断コンソールの使用

**診断コンソール** ページは、上級ユーザーやテクニカルサポートを受けているユーザーが CLI コマンドを使って CMC ハードウェアに関連した問題を診断するために使用します。

 **メモ:** これらの設定を変更するには **\$デバッグコマンドシステム管理者** の権限が必要です。

**診断コンソール** ページにアクセスするには、次の手順を行います。

1. CMC ウェブインターフェースにログインします。
2. システムツリーで **Chassis** (シャーシ) をクリックします。
3. **トラブルシューティング** タブをクリックします。


4. **診断** サブタブをクリックします。**診断コンソール** ページが表示されます。

診断 CLI コマンドを実行するには、**RACADM コマンドの入力** フィールドにコマンドを入力して **送信** をクリックします。診断結果ページが表示されます。

**診断コンソール** ページに戻るには、**診断コンソール** ページに戻る または **更新** をクリックします。

診断コンソールは、RACADM コマンドと共に、「[表 11-11](#)」に記載されるコマンドをサポートしています。

**表 11-11. 対応診断コマンド**

コマンド	結果
arp	アドレス解決プロトコル(ARP) テーブルの内容を表示します。ARP エントリの追加や削除はできません。
ifconfig	ネットワークインタフェーステーブルの内容を表示します。
netstat	ルーティングテーブルの内容を表示します。
ping <IP アドレス>	送信先の <IP アドレス> が現在のルーティングテーブルの内容で CMC から到達可能かどうかを確認します。このオプションの右側のフィールドに送信先の IP アドレスの入力が必要です。ICMP(インターネットコントロールメッセージプロトコル)エコーバケットが現在のルーティングテーブルの内容に基づいて宛先 IP アドレスに送信されます。
gettracelog	トレースログを表示します(ログが表示されるまでに数秒かかることがあります)。gettracelog -i コマンドはトレースログ内のコード数を返します。gettracelog -A コマンドは、レコード数を含まずにトレースログを返します。   <b>メモ:</b> このコマンドはデル社内使用専用です。  <b>メモ:</b> gettracelog コマンドの詳細については、「 <a href="#">gettracelog</a> 」を参照してください。

## LED の色と点滅パターンの解釈

シャーシ上の LED は、色および点滅 / 点滅なしをもって情報を提供します。

- 1 緑色の LED の点灯は、コンポーネントの電源がオンであることを示します。緑色の LED の点滅は、ファームウェアアップデートなど、重要ではあるが日常イベントを示します。この間、装置は作動していません。これはエラーではありません。
- 1 モジュール上のオレンジの LED の点滅は、モジュールのエラーを示します。
- 1 青色の LED の点滅は、ユーザーによって設定可能で、識別に利用できます(「[シャーシ上のコンポーネントを識別するための LED の設定](#)」を参照)。


[表 11-12](#) は、シャーシ上の一般的な LED パターンを記載しています。

**表 11-12. LED の色と点滅パターン**

コンポーネント	LED の色、点滅パターン	意味
CMC	緑色、点灯	電源オン
	緑色、点滅	ファームウェアのアップロード中
	緑色、無灯	電源オフ
	青色、点灯	マスター / プライマリ
	青色、点滅	ユーザー設定のモジュールの識別
	オレンジ色、点灯	不使用
	オレンジ色、点滅	エラー
	青色、無灯	スリープ / スタンバイ
iKVM	緑色、点灯	電源オン
	緑色、点滅	ファームウェアのアップロード中
	緑色、無灯	電源オフ
	オレンジ色、点灯	不使用
	オレンジ色、点滅	エラー
	オレンジ色、無灯	エラーなし
サーバー	緑色、点灯	電源オン
	緑色、点滅	ファームウェアのアップロード中
	緑色、無灯	電源オフ
	青色、点灯	標準
	青色、点滅	ユーザー設定のモジュールの識別
	オレンジ色、点灯	不使用
	オレンジ色、点滅	エラー
	青色、無灯	エラーなし

IOM(共通)	緑色、点灯	電源オン
	緑色、点滅	ファームウェアのアップロード中
	緑色、無灯	電源オフ
	青色、点灯	正常 / スタックマスター
	青色、点滅	ユーザー設定のモジュールの識別
	オレンジ色、点灯	不使用
	オレンジ色、点滅	エラー
	青色、無灯	エラーなし / スタックスレーブ
IOM(パススルー)	緑色、点灯	電源オン
	緑色、点滅	不使用
	緑色、無灯	電源オフ
	青色、点灯	標準
	青色、点滅	ユーザー設定のモジュールの識別
	オレンジ色、点灯	不使用
	オレンジ色、点滅	エラー
	青色、無灯	エラーなし
ファン	緑色、点灯	ファン作動中
	緑色、点滅	不使用
	緑色、無灯	電源オフ
	オレンジ色、点灯	ファンタイプを認識できません、CMC ファームウェアをアップデートしてください。
	オレンジ色、点滅	ファンエラー。タコメーターの範囲外です。
PSU	(楕円) 緑色、点灯	AC OK
	(楕円) 緑色、点滅	不使用
	(楕円) 緑色、無灯	AC エラー
	オレンジ色、点灯	不使用
	オレンジ色、点滅	エラー
	オレンジ色、無灯	エラーなし
	(円) 緑色、点灯	DC OK
	(円) 緑色、無灯	DC エラー

## 無応答 CMC のトラブルシューティング

 **メモ:** シリアルコンソールを使ってスタンバイ CMC にログインすることはできません。

どのインタフェース(ウェブインタフェース、Telnet、リモート RACADM、シリアル)を使用しても CMC にログインできない場合は、CMC 上の LED を観察し、DB-9 シリアルポートを使ってリカバリ情報を取得するか、CMC ファームウェアイメージを回復することで、CMC の機能性を確認できます。

## LED を観察して問題の特定化


シャーシに取り付けられている CMC の前面に向かって、カードの左側に LED が 2 つあります。

上部の LED - 上部の緑の LED は電源の状態を示します。オンではない場合:

1. AC 電源があり、少なくとも 1 台の電源装置があることを確認してください。
2. CMC カードが正しく取り付けられていることを確認してください。取り出しハンドルを引き、CMC を取り外してから挿入し直し、ボードがしっかり挿入されて、ラッチが正しく閉まっていることを確認します。

下部の LED - 下部の LED はマルチカラーです。CMC がアクティブで作動しており、問題がないときは青色です。問題が検出されると、オレンジ色になります。これらの問題は、次の 3 つのいずれかのイベントによって引き起こされたものです。

1. コアエラー この場合、CMC ボードを取り替える必要があります。
1. セルフテストエラー この場合、CMC ボードを取り替える必要があります。
1. イメージの破損 このエラーは、CMC ファームウェアイメージをアップロードすることで回復できます。

 **メモ:** 標準の CMC 起動およびリセットは、CMC が OS に完全に読み込まれ、ログインできるまでに 1 分間かかります。アクティブ CMC では青色 LED が点灯しています。冗長 2 台の CMC 構成の場合は、スタンバイ CMC では上部の緑色の LED だけが点灯しています。

**リカバリ情報は DB-9 シリアルポートから入手します。**

下部の LED がオレンジ色の場合、リカバリ情報が CMC の前面にある DB-9 シリアルポートから利用できます。

リカバリ情報を得るには:

1. CMC とクライアントコンピュータの間に NULL モデムケーブルを取り付けます。
2. 任意のターミナルエミュレータ(ハイパーターミナル や Minicom など)を開けます。8 ビット、パリティなし、フロー制御なし、ボーレート 115200 に設定します。
- 5 秒おきにコアメモリエラーのエラーメッセージが表示されます。

3. <Enter> を押します。リカバリ プロンプトが表示されたら、追加情報が利用できます。プロンプトはCMC スロット番号とエラータイプを示します。

問題の原因といくつかのコマンドの構文を表示するには、次を入力します。

```
recover
```

その後 <Enter> を押します。プロンプト例:

```
recover1[セルフテスト] CMC 1 セルフテストエラー
```

```
recover2[ファームウェアイメージ不良] CMC2 のイメージが破損しています。
```

- 1 プロンプトがセルフテストエラーを示している場合、CMC 上には修理可能なコンポーネントはありません。この CMC は故障しているため、デルに返品する必要があります。
- 1 プロンプトが FW イメージ不良を示している場合は、「[ファームウェアイメージのリカバリ](#)」の手順に従って問題を解決してください。

## ファームウェアイメージのリカバリ

CMC は、正常な CMC OS 起動が可能でない場合、リカバリモードになります。リカバリモードでは、少数のコマンドのサブセットを使用してファームウェアアップデートファイルの `firming.cmc` をアップロードすることでフラッシュデバイスを再プログラムできます。これは、正常なファームウェアアップデートで使用するのと同じファームウェアイメージファイルです。リカバリプロセスでは、現在の進行状況を示し、回復が完了後、CMC OS を起動します。


リカバリ プロンプトで `recover` と入力して <Enter> を押すと、回復理由と使用可能なサブコマンドが表示されます。リカバリシーケンス例:


```
recover getniccfg

recover setniccfg 192.168.0.120 255.255.255.0 192.168.0.1

recover ping 192.168.0.100

recover fwupdate -g -a 192.168.0.100
```

 **メモ:** ネットワークケーブルを左端 RJ45 に接続します。

 **メモ:** リカバリモードでは、アクティブなネットワークスタックがないため、CMC を ping することはできません。`recover ping <TFTP サーバー IP アドレス>` コマンドを使うことで、TFTP サーバーを ping して LAN 接続を確認できます。一部のシステムでは、`setniccfg` 後に `recover reset` コマンドを使う必要があるかもしれません。


## ネットワーク問題のトラブルシューティング

内部 CMC トレースログを使うと、CMC の警告とネットワークのデバッグを行うことができます。CMC ウェブインタフェース(「[診断コンソールの使用](#)」を参照)または RACADM(「[RACADM コマンドラインインタフェースの使用](#)」および「[gettracelog](#)」を参照)を使用して、トレースログにアクセスできます。


トレースログは次の情報を追跡します。

- 1 DHCP - DHCP サーバーから送受信したパケットを追跡します。
- 1 IP - 送受信した IP パケットを追跡します。
- 1 DDNS - DNS の動的アップデート要求と応答をトレースします。

トレースログには、管理下システムのオペレーティングシステムではなく、CMC の内部ファームウェアに関連する CMC ファームウェア固有のエラーコードが含まれている場合もあります。

 **メモ:** CMC は、1500 バイトより大きいパケットサイズの ICMP(Ping)には応答しません。

## パスワードを忘れたとき

 **警告:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。ユーザーが実行できるのは、トラブルシューティングと、製品のマニュアルで指示されているか、サービスおよびサポートチームによってオンラインまたは電話で指示された簡単な修理だけです。Dell で認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに書かれている安全にお使いいただくための注意をお読みになり、指示に従ってください。

管理操作を行うには、システム管理者の権限が必要となります。CMC ソフトウェアには、ユーザーアカウントをパスワード保護するセキュリティ機能が搭載されていますが、システム管理者アカウントのパスワードをお忘れになった場合、この機能を無効にすることができます。システム管理者アカウントのパスワードを忘れた場合、CMC ボードの `PASSWORD_RESET` ジャンパを利用して回復することができます。

CMC ボードには、[図 11-1](#)で示すように、2 ピンのパスワードリセットコネクタが搭載されています。リセットコネクタにジャンパが取り付けられている場合、デフォルトのシステム管理者アカウントおよびパスワードは有効になり、**ユーザー名**: root および **パスワード**: calvin に設定されます。システム管理者アカウントは、アカウントが削除された、またはパスワードが変更された場合でも、リセットされます。


**メモ**: 作業を開始する前に、CMC モジュールがパッシブ状態にあることを確認してください。

1. ハンドルに付いている CMC リリースラッチを押し、ハンドルを回してモジュールの前面パネルから離します。CMC モジュールをエンクロージャから引き出します。



**メモ**: 静電気放出 (ESD) によって装置内部の電子部品が損傷する恐れがあります。その状況によっては、ESD は人体や物体に蓄積され、CMC などの別の物体に放出されることがあります。ESD による損傷を防ぐには、装置内部の電子部品に触れる前に、静電気を身体から逃がしてください。

2. パスワードリセットコネクタからジャンパプラグを取り外し、2 ピンのジャンパを取り付けて、デフォルトのシステム管理者アカウントを有効にします。CMC ボード上のパスワードジャンパの位置については、[図 11-1](#)を参照してください。

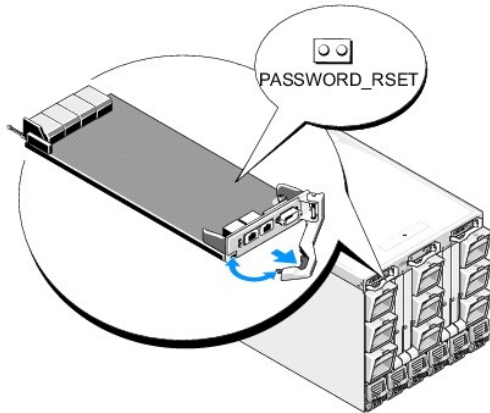**図 11-1. パスワードリセットジャンパの位置**



**表 11-13. CMC パスワードジャンパの設定**

PASSWORD_RSET	 (デフォルト)	パスワードリセット機能は無効です。
		パスワードリセット機能は有効です。

3. CMC モジュールをエンクロージャの中に入れます。切断したケーブルをすべて再接続します。
4. GUI インターフェースを利用して次の手順に従い、モジュールをアクティブにします。
  - a. **シャーシ** ページに移動し、**電力管理** タブ - **コントロール** サブタブの順にクリックします。
  - b. **CMC のリセット (ウォームブート)** ボタンを選択します。
  - c. **適用** をクリックします。
5. CMC が自動的に冗長モジュールにフェールオーバーし、そのモジュールがアクティブになります。デフォルトのシステム管理者ユーザー名 (root) およびパスワード (calvin) を使用してアクティブな CMC にログインします。必要に応じて、ユーザーアカウントの設定を復元します。既存のアカウントおよびパスワードは無効にならず、アクティブなままとなります。

アカウントの更新を完了したら、2 ピンジャンパを取り外し、ジャンパプラグを元に戻します。

**メモ**: 作業を開始する前に、CMC モジュールがパッシブ状態にあることを確認してください。

1. ハンドルに付いている CMC リリースラッチを押し、ハンドルを回してモジュールの前面パネルから離します。CMC モジュールをエンクロージャから引き出します。
2. 2 ピンジャンパを取り外し、ジャンパプラグを元に戻します。
3. CMC モジュールをエンクロージャの中に入れます。切断したケーブルをすべて再接続します。

## トラブルシューティング警告

CMC 警告のトラブルシューティングを行う際は、CMC ログおよびトレースログを使用します。電子メールまたは SNMP トラップの配信のすべての試み (成功または失敗) は、CMC ログに記録されません。特定のエラーに関する追加情報は、トレースログに記録されます。ただし、SNMP ではトラップの配信を確認できないため、ネットワークアナライザや Microsoft の `snmputil` などのツールを使って、管理下システム上のバケットをトレースすることをお勧めします。

ウェブインターフェースを使って SNMP 警告の設定を行うことができます。詳細については、[「SNMP アラートの設定」](#)を参照してください。

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)


## CMC ウェブインタフェースの使用

### ユーザーズガイド

- [CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)
- [CMC の基本設定](#)
- [システム正常性状態の監視](#)
- [ワールドワイドネーム/メディアアクセスコントロール \(WWN/MAC\) ID の表示](#)
- [CMC ネットワークプロパティの設定](#)
- [CMC ユーザーの追加と設定](#)
- [Microsoft Active Directory 証明書の設定と管理](#)
- [SSL とデジタル証明書を使用した CMC 通信のセキュリティ確保](#)
- [セッションの管理](#)
- [サービスの設定](#)
- [電力バジェットの設定](#)
- [ファームウェアの管理](#)
- [FlexAddress](#)
- [よくあるお問い合わせ \(FAQ\)](#)
- [CMC のトラブルシューティング](#)

CMC が提供するウェブインタフェースでは、CMC プロパティとユーザーを設定し、リモート管理タスクを実行して、リモート（管理下）システムのトラブルシューティングを行うことができます。日常のシャーシ管理には CMC ウェブインタフェースをご使用ください。本章では、CMC ウェブインタフェースを使って一般的なシャーシ管理タスクを行う方法について説明します。

ウェブインタフェース設定タスクはすべてローカル RACADM コマンドまたはコマンドラインコンソール（シリアルコンソール、Telnet、SSH）を使って行うこともできます。ローカル RACADM の使い方の詳細については、「[RACADM コマンドラインインタフェースの使用](#)」を参照してください。コマンドラインコンソールの使い方の詳細については、「[CMC にコマンドラインコンソールの使用を設定する方法](#)」を参照してください。

 **メモ:** Microsoft® Internet Explorer® でプロキシを通して接続する際、エラーメッセージ「XML ページを表示できません」が表示される場合、プロキシを無効にする必要があります。

## CMC ウェブインタフェースへのアクセス

CMC ウェブインタフェースにアクセスするには:

1. サポートされているウェブブラウザのウィンドウを開きます。

詳細については、[対応ウェブブラウザ](#)を参照してください。

2. **アドレス** フィールドに次のように入力し、<Enter> を押します。

`https://<CMC の IP アドレス>`


デフォルトの HTTPS ポート番号（ポート 443）が変更されている場合は、次のように入力します。


`https://<CMC の IP アドレス> :<ポート番号>`


<IP アドレス> は CMC の IP アドレスで、<ポート番号> は HTTPS のポート番号です。


CMC の **Login（ログイン）** ページが表示されます。

## ログイン

 **メモ:** CMC にログインするには、CMC への**ログイン 権限**を持つ CMC アカウントが必要です。

 **メモ:** デフォルトの CMC ユーザー名は `root`、パスワードは `calvin` です。root アカウントは、CMC に付属のデフォルト管理者アカウントです。セキュリティを強化するために、初期セットアップ中に root アカウントのデフォルトパスワードを変更することを強くお勧めします。

 **メモ:** CMC では、`ß`, `â`, `é`, `ü` などの拡張 ASCII 文字、および英語以外の言語で主に使用されるその他の文字がサポートされていません。

 **メモ:** 1 台のワークステーション上で複数のブラウザウィンドウを開き、異なるユーザー名を利用してウェブインタフェースにログインすることはできません。


CMC ユーザーまたは Microsoft® Active Directory® ユーザーとしてログインしてください。

ログインするには:


1. **ユーザー名** フィールドにユーザー名を入力します。

1 CMC ユーザー名: <ユーザー名>

1. Active Directory ユーザー名: <ドメイン>\<ユーザー名>, <ドメイン>/<ユーザー名> または <ユーザー>@<ドメイン>

 **メモ:** このフィールドでは大文字と小文字が区別されます。


2. パスワード フィールドに CMC ユーザーパスワードまたは Active Directory ユーザーパスワードを入力します。


 **メモ:** このフィールドでは大文字と小文字が区別されます。

3. OK をクリックするか、Enter キーを押します。

## ログアウト

ウェブインタフェースにログインした後、各ページの右上の角にある **ログアウト** をクリックすることでいつでもログアウトできます。

 **メモ:** ページ上で入力した設定や情報は忘れず適用（保存）してください。ログアウトしたりそのページから移動したら、適用されていない入力内容は失われてしまいます。

 **メモ:** ログアウトせずにブラウザを閉じると、セッションはタイムアウトになるまで開いたままになります。デルでは、ブラウザを閉じる前に**ログアウト** ボタンをクリックして正しくログアウトすることを推奨しています。

---

## CMC の基本設定

### シャーシ名の設定

ネットワーク上のシャーシを識別するために使用する名前を設定できます。（デフォルト名は「Dell Rack System」です。）たとえば、シャーシ名を SNMP クエリした場合、ここで設定した名前が返されます。

シャーシ名を設定するには:

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。**コンポーネントの正常性** ページが表示されます。
2. **セットアップ** タブをクリックします。**シャーシ一般設定** ページが表示されます。
3. **シャーシ名** フィールドに新しい名前を入力して、**適用** をクリックします。

### CMC の日時の設定

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。**コンポーネントの正常性** ページが表示されます。
2. **セットアップ** タブをクリックします。**シャーシ一般設定** ページが表示されます。
3. **日付 / 時刻** サブタブをクリックします。**日付 / 時刻** ページが表示されます。
4. 日付、時刻、タイムゾーンの設定を入力して、**適用** をクリックします。

---


## システム正常性状態の監視

### シャーシとコンポーネント概要の表示

CMC はシャーシのグラフィック表示を **シャーシグラフィックス** ページに表示し、取り付けられたコンポーネントのステータスの概要を視覚的に提供します。**シャーシグラフィックス** ページは動的に更新され、現在の状態を反映するようにコンポーネントサブグラフィックの色およびテキストヒントも自動的に変更されます。

 5-1. ウェブインタフェースにおけるシャーシグラフィックスの例



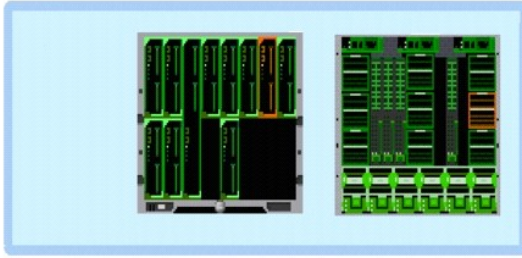

**コンポーネントの正常性** ページは、シャーシ、プライマリおよびスタンバイ CMC、iKVM、PSU、ファン、および I/O モジュール (IOM) の全般的な正常性状態を提供します。**シャーシサマリ** ページは、シャーシ、プライマリおよびスタンバイ CMC、iKVM および IOM のテキストベースの概要を提供します。シャーシおよびコンポーネントの概要を表示する手順については、「[シャーシサマリの表示](#)」を参照してください。

## シャーシとコンポーネントの正常性状態の表示

**シャーシグラフィックス** セクションは、シャーシの前面および背面図をグラフィック表示します。グラフィック表示により、シャーシに内蔵されたコンポーネントおよびステータスの概要を視覚的に把握することができます。

**コンポーネントの正常性** ページは、すべてのシャーシコンポーネントの全般的な正常性状態を提供します。シャーシグラフィックスおよびコンポーネントの正常性状態を表示する手順については、「[シャーシとコンポーネントの正常性状態の表示](#)」を参照してください。

## 電力バジェット状態の表示

**電力バジェット状態** ページには、シャーシ、サーバー、およびシャーシ電源装置の電力バジェット状態が表示されます。

電力バジェット状態を表示する手順については、「[電力バジェットステータスの表示](#)」を参照してください。CMC 電力管理の詳細については、「[電源管理](#)」を参照してください。

## すべてのサーバーの正常性状態の表示

すべてのサーバーの正常性状態は、2つの方法で表示することができます。1つは**シャーシステータス** ページの **シャーシグラフィックス** セクション、もう1つは **サーバーステータス** ページ。**シャーシグラフィックス** は、シャーシに取り付けられたすべてのサーバーのグラフィック表示を提供します。

シャーシグラフィックスを使用してすべてのサーバーの正常性状態を表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. **シャーシステータス** ページが表示されます。**シャーシグラフィックス** の中央のセクションは、シャーシの前面図を表しており、すべてのサーバーの正常性状態が含まれます。サーバーの正常性は、サーバーサブグラフィックの色で示されます。
  - 1 緑色 - サーバーが存在し、電源がオンで CMC と通信中。悪条件の兆候なし。
  - 1 黄色 - サーバーが存在し、電源がオンまたはオフで、CMC と通信中または通信しておらず。悪条件が存在する可能性あり。
  - 1 灰色 - サーバーが存在し、電源がオフ。CMC と通信しておらず、悪条件の兆候なし。


**サーバーステータス** ページには、シャーシ内のサーバーの概要が表示されます。




すべてのサーバーの正常性状態を表示するには:

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **サーバー** を選択します。**サーバーステータス** ページが表示されます。

[表 5-1](#) では、**サーバーステータス** ページに表示される情報の説明を提供しています。

**表 5-1. すべてのサーバーステータス情報**


項目	説明
スロット番号	サーバーの場所を表示します。スロット番号はシャーシ内の場所に基づいてサーバーを識別するシリアル番号です。
存在	サーバーがスロットにあるかどうかを示します ( <b>はい</b> または <b>いいえ</b> )。フィールドに <b># の拡張</b> ( <b>#</b> は 1-8) と表示される場合、それに続く番号がマルチスロットサーバーのメインスロットとなります。サーバーが不在の場合、サーバーの正常性、電源状態、サービスタグ情報は不明です (表示されません)。
正常性	 OK サーバーが存在し CMC と通信していることを示します。

		情報	正常性の状態に変化がない場合は、サーバーに関する情報が表示されます。
		警告	警告のみが発行され、 <b>システム管理者が設定した時間内に対応処置が必要であることを示します</b> 。システム管理者が指定した時間内に対応処置を取らなかった場合は、サーバーの保全性に影響するような重要または重大なエラーを引き起こす可能性があります。
正常性 (続き)		重大	少なくとも 1 つのエラー警告が発行されたことを示します。重大な状態はサーバーのシステムエラーを示し、 <b>直ちに対応処置を取る必要があります</b> 。
		値なし	サーバーがスロットにない場合は、正常性情報は表示されません。
名前			サーバー名を示します。サーバー名はデフォルトで <b>スロット名</b> (SLOT-01 ~ SLOT-16) によって識別されます。  <b>メモ:</b> サーバー名はデフォルトから変更できます。手順については、「 <a href="#">スロット名の編集</a> 」を参照してください。
電源状態			シャーシの電源状態を示します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ N/A - CMC はサーバーの電源状態を特定できていません。</li> <li>○ オフ - サーバーまたはシャーシの電源がオフ。</li> <li>○ オン - シャーシおよびサーバー共に電源がオン。</li> <li>○ 電源投入中 - 電源オフおよびオンの間の一時的な状態。操作が完了すると、<b>電源状態がオン</b>になります。</li> <li>○ 電源切断中 - 電源オンおよびオフの間の一時的な状態。操作が完了すると、<b>電源状態がオフ</b>になります。</li> </ul>
サービス タグ			サーバーのサービスタグを表示します。サービスタグはサポートとメンテナンス用にデルが提供する一意の識別子です。サーバーが不在の場合、このフィールドは空になります。


## スロット名の編集

**スロット名** ページでは、シャーシのスロット名を更新できます。スロット名は個別のサーバーを識別するために使用します。スロット名を選択するとき、次のルールが適用されます。

- 1 名前には、二重引用符 (\*、ASCII 34) を除く印刷可能な**最大 15 字**の ASCII 文字 (ASCII コード 32~126) のみ使用できます。RACADM コマンドで特殊文字 (~!@#\$\$%^&\*) を使用してスロット名を変更する場合は、CMC に正常に引き渡すためには、名前文字列を二重引用符で囲む必要があります。
- 1 スロット名はシャーシ内で一意でなければなりません。複数のスロットに同じ名前を割り当てることはできません。
- 1 スロット名では大文字と小文字は区別されません。Server-1、server-1、SERVER-1 はすべて同じ名前と見なされます。
- 1 スロット名には、次の文字列で始まる名前を付けることはできません。
  - 1 Switch-
  - 1 Fan-
  - 1 PS-
  - 1 KVMKVM
  - 1 DRAC-
  - 1 MC-
  - 1 Chassis
  - 1 Housing-Left
  - 1 Housing-Right
  - 1 Housing-Center
- 1 Server-1 から Server-16 までの文字列を使用することはできますが、対応するスロットに割り当てる必要があります。たとえば、Server-3 はスロット 3 では有効ですが、スロット 4 では無効です。ただし、Server-03 は、いかなるスロットに対しても有効な名前です。

 **メモ:** ウェブインタフェースでスロット名を変更するには、**シャーシ設定システム管理者** の権限が必要です。

 **メモ:** ウェブインタフェースでのスロット名の設定は、CMC 内でのみ保存されています。サーバーがシャーシから取り外された場合、スロット名の設定はそのサーバーから消失します。

 **メモ:** CMC ウェブインタフェースで設定したスロット名の設定は、iDRAC インタフェースに表示されている名前の変更に常に優先します。

スロット名を編集するには:

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーの **シャーシ** メニューで **サーバー** を選択します。
3. **セットアップ** タブをクリックします。**スロット名** ページが表示されます。
4. **スロット名** フィールドにスロットの新しい名前を入力します。名前を変更するスロットすべてに対してこの操作を繰り返します。
5. **適用** をクリックします。

## サーバーの First Boot Device（第 1 起動デバイス）の設定


**最初の起動デバイス** ページでは、各サーバーの CMC の最初の起動デバイスを指定できます。これは対象のサーバーの実際の最初の起動デバイスである必要はなく、またそのサーバー上に存在するデバイスである必要もありません。これは、対象のサーバーに対して、CMC が最初の起動デバイスとして利用するデバイスを示しています。

デフォルト起動デバイスを設定できるほか、Diagnostics（診断）の実行や OS の再インストールなどのタスクを実行するための特別なイメージから起動できるように、1 回限りの起動デバイスを設定することも可能です。

指定する起動デバイスは存在するもので、ブータブルメディアを含む必要があります。表 5-2 に、指定できる軌道デバイスをリストします。

表 5-2. 起動デバイス

起動デバイス	説明
PXE	ネットワークインタフェースカードの PXE（プレブート実行環境）プロトコルから起動します。
ハードドライブ	サーバーのハードドライブから起動します。
ローカル CD/DVD	サーバー上の CD/DVD ドライブから起動します。
仮想フロッピー	仮想フロッピードライブから起動します。フロッピードライブ（またはフロッピーディスクイメージ）は管理ネットワーク上の別のコンピュータ上にあり、iDRAC GUI コンソールビューアで接続されます。
仮想 CD/DVD	仮想 CD/DVD ドライブまたは CD/DVD ISO イメージから起動します。この光学式ドライブまたは ISO イメージファイルは管理ネットワーク上の別のコンピュータまたはディスク上にあり、iDRAC GUI コンソールビューアで接続されます。
iSCSI	インターネット SCSI（小型コンピュータシステムインタフェース）から起動します。
ローカル SD カード	ローカル SD（セキュアデジタル）カードから起動します。M805/M905 システムのみ対応しています。
フロッピー	ローカルフロッピーディスクドライブにあるフロッピーディスクから起動します。

 **メモ:** サーバー用の最初の起動デバイスを設定するには、**サーバー管理者**の権限または**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要で、iDRAC にログインする必要があります。

シャーシ内の一部またはすべてのサーバーの第 1 起動デバイスを設定するには、以下の手順を実行します。

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーの **サーバー** をクリックし、次に **セットアップ** → **最初の 起動デバイスの導入** の順にクリックします。サーバーのリストが 1 行に 1 台ずつ表示されます。
3. リストボックスから、各サーバーで使用する起動デバイスを選択します。
4. サーバーを起動するために選択したデバイスから起動するには、そのサーバーの **一度起動** チェックボックスをオフにします。  
選択したデバイスから次回のみ起動するようにサーバーを設定するには、そのサーバーの **Boot Once**（1 回限りの起動）チェックボックスを選択します。
5. **適用** をクリックします。

## 個別のサーバーの正常性状態の表示

すべてのサーバーの正常性状態は、2 つの方法で表示することができます。1 つは**シャーシステータス** ページの **シャーシグラフィックス** セクション、もう 1 つは **サーバーステータス** ページ。

**シャーシグラフィックス** ページは、シャーシに取り付けられた個別サーバーのグラフィック表示を提供します。

シャーシグラフィックスを使用して個別サーバーの正常性状態を表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. **シャーシステータス** ページが表示されます。**シャーシグラフィックス** の中央のセクションは、シャーシの前面図を表しており、個別サーバーの正常性状態が含まれます。サーバーの正常性は、サーバーサブグラフィックの色で示されます。
  - 1 緑色 - サーバーが存在し、電源がオンで CMC と通信中。悪条件の兆候なし。
  - 1 黄色 - サーバーが存在し、電源がオンまたはオフで、CMC と通信中または通信しておらず。悪条件が存在する可能性あり。
  - 1 灰色 - サーバーが存在し、電源がオフ。CMC と通信しておらず、悪条件の兆候なし。
3. 個別のサーバーサブグラフィックにマウスのカーソルを移動すると、該当するテキストヒントまたは画面ヒントが表示されます。テキストヒントは、対象サーバーに関する追加情報を提供しません。

4. サーバーサブグラフィックは、該当する CMC GUI ページにハイパーリンク付けされ、対象のサーバーの**サーバーステータス**ページに瞬時に移動することができます。

**サーバーステータス** ページ（サーバー ステータス ページとは別）には、サーバーの概要、およびサーバーの管理に使用されるファームウェアである Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) 用のウェブインタフェースの起動ポイントが表示されます。





**メモ:** iDRAC ユーザーインタフェースを使用するには、iDRAC ユーザー名とパスワードが必要です。iDRAC および iDRAC ウェブインタフェースの使い方の詳細は、「Integrated Dell Remote Access Controller ファームウェアバージョン 1.00 ユーザーズガイド」を参照してください。

個別のサーバーの正常性状態を表示するには、

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **サーバー** を展開します。すべてのサーバー (1 ~ 16) が展開された**サーバー**リストに表示されます。
3. 表示したいサーバーをクリックします。**サーバーステータス** ページが表示されます。

[表 5-3](#) では、**サーバーステータス** ページに表示される情報の説明を提供しています。

**表 5-3. 個別のサーバーステータス情報**

項目	説明	
スロット	シャーシでサーバーが装着されているスロットを示します。スロット名は 1~16（シャーシには使用できるスロットが 16 個あります）の連番 ID で、シャーシのサーバーの場所を識別します。	
スロット名	サーバーがあるスロットの名前を示します。	
存在	サーバーがスロットにあるかどうかを示します（存在 または 不在）。サーバーが不在の場合、サーバーの正常性、電源状態、サービスタグ情報は不明です（表示されません）。	
正常性	 OK	サーバーが存在し CMC と通信していることを示します。CMC とサーバー間で通信エラーが発生した場合は、CMC でサーバーの正常性の状態を取得または表示できません。
	 情報	正常性の状態（OK、警告、重大）に変化がない場合にサーバーについての情報を表示します。
	 警告	警告のみが発行され、 <b>システム管理者が設定した時間内に対応処置が必要であることを示します</b> 。システム管理者が指定した時間内に対応処置を取らなかった場合は、サーバーの健全性に影響するような重要または重大なエラーを引き起こす可能性があります。
	 重大	少なくとも 1 つのエラー警告が発行されたことを示します。重大な状態はサーバーのシステムエラーを示し、 <b>直ちに対応処置を取る必要があります</b> 。
	値なし	サーバーがスロットにない場合は、正常性情報は表示されません。
サーバーモデル	シャーシ内のサーバーのモデルを示します。例: PowerEdge M600 または PowerEdge M605。	
サービスタグ	サーバーのサービスタグを表示します。サービスタグはサポートとメンテナンス用にデルが提供する一意の識別子です。サーバーが不在の場合、このフィールドは空になります。	
iDRAC ファームウェア	現在サーバーに設置されている iDRAC のバージョン。	
BIOS バージョン	サーバーの BIOS バージョンを示します。	
OS	サーバーのオペレーティングシステムを示します。	

## IOM の正常性状態の表示

すべてのサーバーの正常性状態は、2 つの方法で表示することができます。1 つは**シャーシステータス** ページの **シャーシグラフィックス** セクション、もう 1 つは **I/O モジュールステータス** ページ。シャーシグラフィックス ページは、シャーシに取り付けられた IOM のグラフィック表示を提供します。

シャーシグラフィックスを使用して IOM の正常性状態を表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. **シャーシステータス** ページが表示されます。シャーシグラフィックスの中央のセクションは、シャーシの背面図を表しており、IOM の正常性状態が含まれます。IOM の正常性は、IOM サブグラフィックの色で示されます。
  - 1 緑色 - IOM が存在し、電源がオンで CMC と通信中。悪条件の兆候なし。
  - 1 黄色 - IOM が存在し、電源がオンまたはオフで、CMC と通信中または通信しておらず。悪条件が存在する可能性あり。
  - 1 灰色 - IOM が存在し、電源がオフ。CMC と通信しておらず、悪条件の兆候なし。
3. 個別の IOM サブグラフィックにマウスのカーソルを移動すると、該当するテキストヒントまたは画面ヒントが表示されます。テキストヒントは、対象 IOM に関する追加情報を提供します。

- IOM サブグラフィックは、該当する CMC GUI ページにハイパーリンク付けされ、対象の IOM と関連付けられた I/O モジュールステータス ページに瞬時に移動することができます。

I/O モジュールステータス ページには、シャーシに関連付けられているすべての IOM の概要が表示されます。ウェブインタフェースまたは RACADM を使って IOM の正常性を表示する手順は、「[IOM 正常性の監視](#)」を参照してください。

## ファンの正常性状態の表示

**メモ:** サーバーで CMC または iDRAC ファームウェアのアップデート中に、シャーシ内のファンの一部またはすべてが 100 パーセントの速度で回転します。これは正常な動作です。

すべてのサーバーの正常性状態は、2 つの方法で表示することができます。1 つは **シャーシステータス** ページの **シャーシグラフィックス** セクション、もう 1 つは **ファンステータス** ページ。 **シャーシグラフィックス** ページは、シャーシに取り付けられたファンのグラフィック表示を提供します。 **シャーシグラフィックス** を使用してすべてのファンの正常性状態を表示するには

- CMC ウェブインタフェースにログインします。
- シャーシステータス** ページが表示されます。**シャーシグラフィックス** の中央のセクションは、シャーシの背面図を表しており、ファンの正常性状態が含まれます。ファンの正常性状態は、ファンサブグラフィックの色で示されます。
  - 緑色 - ファンが存在し、電源がオンで CMC と通信中。悪条件の兆候なし。
  - 黄色 - ファンが存在し、電源がオンまたはオフで、CMC と通信中または通信しておらず。悪条件が存在する可能性あり。
  - 灰色 - ファンが存在し、電源がオフ。CMC と通信しておらず、悪条件の兆候なし。
- 個別のファンサブグラフィックにマウスのカーソルを移動すると、該当するテキストヒントまたは画面ヒントが表示されます。テキストヒントは、対象ファンに関する追加情報を提供します。
- ファンサブグラフィックは、該当する CMC GUI ページにハイパーリンク付けされ、**ファンステータス** ページに瞬時に移動することができます。

**ファンステータス** ページには、シャーシ内のファンの状態と速度の測定値 (RPMs) が表示されます。ファンは 1 台または複数台です。

CMC はファンの速度を調整するために、システム全体のイベントに基づいてファンの速度を自動的に増減します。次のようなイベントが起きた場合、CMC は警告を生成し、ファン速度を上げます。




- CMC の周辺温度しきい値を超えた場合
- ファンが故障した場合
- シャーシからファンが取り外された場合

ファン装置の正常性状態を表示するには

- CMC ウェブインタフェースにログインします。
- システムツリーで **ファン** を選択します。**ファンステータス** ページが表示されます。

[表 5-4](#) では、**サーバーステータス** ページに表示される情報の説明を提供しています。

表 5-4. ファンの正常性状態の情報

項目	説明	
存在	ファン装置 が存在するかどうかを示します（はいまたは いいえ）。	
正常性	 OK	ファン装置が存在し CMC と通信していることを示します。CMC とファン装置間で通信エラーが発生した場合は、CMC でファン装置の正常性状態を取得または表示できません。
	 重大	少なくとも 1 つのエラー警告が発行されたことを示します。重大状態とは、ファン装置上のシステムの障害を示し、過熱やシステムのシャットダウンを避けるために <b>直ちに対応処置を取る必要があります</b> 。
	 不明	シャーシが最初に電源が入ったときに表示されます。CMC とファン装置間で通信エラーが発生した場合は、CMC でファン装置の正常性状態を取得または表示できません。
名前	ファンの名前を FAN-n 形式で表示します（n はファンの番号）。	
速度	ファンの速度を毎分の回転数（RPM）で示します。	

## iKVM ステータスの表示

DelL M1000e サーバシャーシのローカルアクセス KVM モジュールは Avocent® Integrated KVM Switch Module または iKVM と呼ばれます。シャーシに関連付けられた iKVM の正常性状態は、**シャーシグラフィックス** ページが閲覧することができます。

**シャーシグラフィックス** を使用して iKVM の正常性状態を表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. **シャーシステータス** ページが表示されます。**シャーシグラフィックス**の中央のセクションは、シャーシの背面図を表しており、iKVM の正常性状態は、iKVM サブグラフィックの色で示されます。
  - 1 緑色 - iKVM が存在し、電源がオンで CMC と通信中。悪条件の兆候なし。
  - 1 黄色 - iKVM が存在し、電源がオンまたはオフで、CMC と通信中または通信しておらず。悪条件が存在する可能性あり。
  - 1 灰色 - iKVM が存在し、電源がオフ。CMC と通信しておらず、悪条件の兆候なし。
3. 個別の iKVM サブグラフィックにマウスのカーソルを移動すると、該当するテキストヒントまたは画面ヒントが表示されます。テキストヒントは、対象の iKVM に関する追加情報を提供します。
4. iKVM サブグラフィックは、該当する CMC GUI ページにハイパーリンク付けされ、**iKVM ステータス** ページに瞬時に移動することができます。

iKVM ステータスの表示と iKVM のプロパティの設定手順については、以下を参照してください。

- 1 [iKVM のステータスとプロパティの表示](#)
- 1 [フロントパネルの有効または無効](#)
- 1 [iKVM を介した Dell CMC コンソールの有効化](#)
- 1 [iKVM ファームウェアのアップデート](#)

iKVM の詳細については、「[iKVM モジュールの使用](#)」を参照してください。

## PSU の正常性状態の表示

シャーシに関連付けられた PSU の正常性状態は、2 つの方法で表示することができます。1 つは**シャーシステータス** ページの **シャーシグラフィックス** セクション、もう 1 つは **電源装置ステータス** ページ。 **シャーシグラフィックス** ページは、シャーシに取り付けられた PSU のグラフィック表示を提供します。

**シャーシグラフィックス**を使用してすべての PSU の正常性状態を表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. **シャーシステータス** ページが表示されます。**シャーシグラフィックス**の中央のセクションは、シャーシの背面図を表しており、すべての PSU の正常性状態が含まれます。PSU の正常性は、PSU サブグラフィックの色で示されます。
  - 1 緑色 - PSU が存在し、電源がオンで CMC と通信中。悪条件の兆候なし。
  - 1 黄色 - PSU が存在し、電源がオンまたはオフで、CMC と通信中または通信しておらず。悪条件が存在する可能性あり。
  - 1 灰色 - PSU が存在し、電源がオフ。CMC と通信しておらず、悪条件の兆候なし。
3. 個別の PSU グラフィックにマウスのカーソルを移動すると、該当するテキストヒントまたは画面ヒントが表示されます。テキストヒントは、対象 PSU に関する追加情報を提供します。
4. PSU サブグラフィックは、該当する CMC GUI ページにハイパーリンク付けされ、すべての PSU の **電源装置ステータス** ページに瞬時に移動することができます。

**電源装置ステータス** ページには、シャーシに関連付けられている PSU の状態が表示されます。CMC 電力管理の詳細については、「[電源管理](#)」を参照してください。

PSU の正常性状態を表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **電源装置** を選択します。 **電源装置ステータス** ページが表示されます。

[表 5-5](#) では、**電源装置ステータス** ページに表示される情報の説明を提供しています。

**表 5-5. 電源装置の正常性状態の情報**

項目	説明	
存在	電源装置 が存在するかどうかを示します（はいまたはいいえ）。	
正常性	OK	PSU が存在し、CMC を通信を行っていることを示します。PSU の正常性が OK であることを示します。CMC とファン装置間で通信エラーが発生した場合は、CMC で PSU の正常性の状態を取得または表示できません。
	重大	PSU が故障しており、正常性がクリティカルな状態にあることを示します。速やかな対応処置が必要です。早急に対応処置を行わないと、電源喪失によりコンポーネントはシャットダウンしてしまう可能性があります。

	不明	シャーシが最初に電源が入ったときに表示されます。CMC と PSU 間で通信エラーが発生した場合には、CMC は PSU の正常性状態を取得または表示できません。
名前	PSU の名前 PS-n が表示されます。ここで n は電源装置番号です。	
電源状態	PSU の電源状態（オンライン、オフ、または スロットが空）が表示されます。	
容量	電源容量がワットで表示されます。	

## 温度センサー状態の表示

**温度センサー情報** ページには、シャーシ全体の（シャーシ、サーバー、IOM、iKVM）の温度プローブの状態と読み取り値が表示されます。

**メモ:** 温度プローブ値は編集できません。しきい値を超えると警告が生成され、ファン速度が変化します。たとえば、CMC 周囲温度プローブがしきい値を超えると、シャーシ内のファンの速度が上昇します。

温度プローブの正常性状態を表示するには

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **温度センサー** を選択します。 **温度センサー情報** ページが表示されます。

表 5-6 に、**温度センサー情報** ページに表示される情報の説明を掲載します。

表 5-6. 温度センサーの正常性状態の情報

項目	説明
存在	サーバーがシャーシ内に存在するか（はい）、不在か（いいえ）を示します。
温度 ID	温度プローブの数値の ID を表示します。
名前	シャーシ、サーバー、IOM、iKVM の各温度プローブの名前を表示します。例: Ambient Temp、Server 1 Temp、I/O Module 1、iKVM Temp
測定値	現在の温度を摂氏（℃）で示します。
最大しきい値	エラー 警告が発行される最高温度を摂氏（℃）で示します。
最小しきい値	エラー 警告が発行される最低温度を摂氏（℃）で示します。

## ワールドワイドネーム/メディアアクセスコントロール（WWN/MAC）ID の表示

**WWN/MAC サマリ** ページは、シャーシ内のスロットの WWN 設定および MAC アドレスを表示します。

## ファブリック構成

**ファブリック構成** セクションでは、ファブリック A、ファブリック B およびファブリック C に取り付けられた入力/出力ファイブリックの種類が表示されます。緑色のチェックマークは、ファブリックが FlexAddress が有効になっていることを示します。FlexAddress 機能は、シャーシ指定およびスロット固定の WWN/MAC アドレスをシャーシ内のさまざまなファイブリックおよびスロットに展開するために使用します。この機能は、ファブリックおよびスロットごとに有効にすることができます。

**メモ:** FlexAddress 機能の詳細については、「[FlexAddress の使用](#)」を参照してください。

## WWN/MAC アドレス

**WWN/MAC アドレス** セクションは、すべてのサーバーの WWN/MAC 情報を表示します。**位置**は、I/O モジュールが取り付けられたスロットの位置を表示します。6 つのスロットがグループ名（A、B または C）およびスロット番号（1 または 2）の組み合わせで識別され、A1、A2、B1、B2、C1 または C2 のスロット名で示されます。**ファブリック** は、I/O ファブリックの種類を表示します。**サーバー指定** は、コントローラのハードウェアに埋め込まれたサーバー指定の WWN/MAC アドレスを表示します。**シャーシ指定** は、特定のスロットで使用されるシャーシ指定の WWN/MAC アドレスを表示します。**サーバー指定** または **シャーシ指定** のカラムの緑色のチェックマークは、アクティブなアドレスの種類を示します。

## CMC ネットワークプロパティの設定

## CMC への初期アクセスの設定

**メモ:** CMC ネットワーク設定を指定するには、**シャーシ設定システム管理者** の権限が必要です。

1. ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで**シャーシ**を選択します。**コンポーネントの正常性** ページが表示されます。
3. **ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックします。**ネットワーク設定** ページが表示されます。
4. **DHCP を使用 (CMC NIC IP アドレス用)** チェックボックスをオンまたはオフにすることで、DHCP を有効または無効にします。
5. DHCP を無効にした場合は、IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクを入力します。
6. ページの下部の **変更の適用** をクリックします。

## ネットワーク LAN の設定

**メモ:** 以下の手順を行うには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。

**メモ:** コミュニティ文字列や SMTP サーバー IP アドレスなど**ネットワーク設定** ページ上の設定は、CMC とシャーシの外部設定の両方に影響します。

**メモ:** シャーシに 2 つの CMC (プライマリとスタンバイ) があり、両方ともネットワークに接続していると、プライマリ CMC が故障した場合にスタンバイ CMC が自動的にそのネットワーク設定を継承します。

1. ウェブインタフェースにログインします。
2. **ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックします。
3. [表 5-7](#)で説明される CMC ネットワーク設定を設定します。
4. **変更の適用** をクリックします。

IP 範囲および IP ブロック設定を設定するには、**詳細設定** ボタンをクリックします (「[CMC ネットワークセキュリティの設定](#)」を参照)。

**ネットワーク設定** ページの内容を更新するには、**更新**をクリックします。

**ネットワーク設定** ページの内容を印刷するには、**印刷**をクリックします。

表 5-7. ネットワークの設定

設定	説明
CMC MAC アドレス	シャーシの MAC アドレスを表示します。これはネットワーク上でこのシャーシを識別する一意の ID です。
NIC を有効にする	CMC の NIC を有効にします。 <b>デフォルト:</b> 有効 このオプションがオンの場合 <ul style="list-style-type: none"><li>1 CMC はコンピュータネットワークと通信するので、ネットワーク経由でアクセスできます。</li><li>1 ウェブ インタフェース、CLI (リモート RACADM)、WSMAN、Telnet、および CMC に関連付けられた SSH が 使用可能です。</li></ul> このオプションがオフの場合 <ul style="list-style-type: none"><li>1 CMC NIC はネットワーク通信ができません。</li><li>1 CMC からシャーシへの通信は使用不可です。</li><li>1 ウェブ インタフェース、CLI (リモート RACADM)、WSMAN、Telnet、および CMC に関連付けられた SSH は使用 できません 。</li><li>1 サーバー iDRAC ウェブインタフェース、ローカル CLI、I/O モジュール、および iKVM は通常どおり使用可能です。</li><li>1 iDRAC と CMC のネットワークアドレスを取得できます。この場合は、シャーシの LCD から取得します。</li></ul> <b>メモ:</b> シャーシ内の他のネットワークアクセス可能なコンポーネントへのアクセスは、シャーシ上のネットワークが無効になった (または失われた) 場合でも影響はありません。
DHCP を使用する (CMC NIC IP アドレス用)	CMC が動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーに自動的に IP アドレスを要求して取得できるようになります。 <b>デフォルト:</b> オン (有効) <b>このオプションがオンの場合、</b> CMC は IP 設定 (IP アドレス、マスク、ゲートウェイ) をネットワーク上の DHCP サーバーから自動的に取得します。CMC には常に、ネットワーク上で割り当てられた一意の IP アドレスがあります。




	<p><b>メモ:</b> この機能を有効にすると、<b>IP アドレス、ゲートウェイ、マスク</b> の各プロパティフィールド（ネットワーク設定ページ上のこのオプションのとなりにある）は無効になり、これらのプロパティに前回入力した値は無視されます。</p> <p>このオプションが オフ の場合は、IP アドレス、ゲートウェイ、マスクを、 <b>ネットワーク設定</b> ページ上の各テキストフィールドに手動で入力する必要があります。</p>
1 静的 CMC アドレス	CMC NIC の静的 IP アドレスを指定または編集します。この設定を変更するには、 <b>DHCP を使用（NIC IP アドレス用）</b> チェックボックスをオフにします。
1 静的ゲートウェイ	CMC NIC の静的ゲートウェイアドレスを指定または編集します。この設定を変更するには、 <b>DHCP を使用（NIC IP アドレス用）</b> チェックボックスをオフにします。
1 静的サブネットマスク	CMC NIC の静的マスクを指定または編集します。この設定を変更するには、 <b>DHCP を使用（NIC IP アドレス用）</b> チェックボックスをオフにします。
DHCP を使用して DNS サーバーアドレスを取得する	<p>静的設定ではなく、DHCP サーバーから一次と二次の DNS サーバーアドレスを取得します。</p> <p><b>デフォルト:</b>デフォルトでオフ（無効）</p> <p><b>メモ:</b> <b>DHCP を使用（NIC IP アドレス用）</b> が有効になっている場合は、<b>DHCP を使用して DNS サーバーアドレスを取得する</b> プロパティを有効にします。</p> <p><b>このオプションがオンの場合、</b> CMC はネットワーク上の DHCP サーバーから自動的にその DNS IP アドレスを取得します。</p> <p><b>メモ:</b> このプロパティを有効にすると、静的優先 DNS サーバーと静的代替 DNS サーバーのプロパティフィールド（ネットワーク設定 ページ上のこのオプションの直後にある）は非アクティブになり、これらのプロパティに対してそれまでに入力された値はすべて無視されます。</p> <p>このオプションが <b>選択されていない場合、</b> CMC は静的優先 DNS サーバーと静的代替 DNS サーバーから DNS IP アドレスを取得します。これらのサーバーのアドレスは、<b>ネットワーク設定</b> ページ上のこのオプションの直後にあるテキストフィールドで指定します。</p>
1 静的優先 DNS サーバー	優先 DNS サーバーの静的 IP アドレスを指定します。静的優先 DNS サーバーは、 <b>DHCP を使用して DNS サーバーアドレスを取得する</b> が無効になっているときにのみ組み込まれます。
1 静的代替 DNS サーバー	代替 DNS サーバーの静的 IP アドレスを指定します。静的代替 DNS サーバーは、 <b>DHCP を使用して DNS サーバーアドレスを取得する</b> が無効になっているときにのみ組み込まれます。代替 DNS サーバーがない場合は、0.0.0.0 の IP アドレスを入力してください。
DNS への CMC の登録	<p>このプロパティは DNS サーバーに CMC 名を登録します。</p> <p><b>デフォルト:</b>デフォルトでオフ（無効）</p> <p><b>メモ:</b> DNS サーバーによっては、31 文字以内の名前しか登録できません。指定する名前が DNS で要求される上限以下であることを確認してください。</p>
DNS の CMC 名	<b>DNS への CMC の登録</b> を選択している場合にのみ CMC 名が表示されます。デフォルトの CMC 名は CMC_service_tag で、service tag はシャースのサービスタグ番号です。例: CMC-00002 最大文字数は 63 文字です。最初の文字は英字（a-z、A-Z）で、英数字（a-z、A-Z、0-9）またはハイフン（-）が続く必要があります。
DNS ドメイン名に DHCP を使用	デフォルトの DNS ドメイン名を使用します。このチェックボックスは、 <b>DHCP を使用（NIC IP アドレス用）</b> が選択されている場合にのみ使用できます。
DNS ドメイン名	デフォルトの DNS ドメイン名は空白になっています。このフィールドは、 <b>DNS ドメイン名の DHCP を使用</b> のチェックボックスが選択されている場合にのみ編集可能です。
オートネゴシエーション	<p>CMC が一番近くのルーターまたはスイッチと通信して、デュプレックスモードとネットワーク速度を自動設定するか（<b>オン</b>）、デュプレックスモードとネットワーク速度をユーザーが手動で設定可能にするかを決定します（<b>オフ</b>）。</p> <p><b>デフォルト:</b> オン</p> <p><b>オートネゴシエーションがオンの場合、</b> CMC は一番近くのルータまたはスイッチと自動的に通信します。</p> <p><b>オートネゴシエーションがオフの場合は、</b> デュプレックスモードとネットワーク速度を手動で設定する必要があります。</p>
ネットワーク速度	<p>使用しているネットワーク環境に応じて、ネットワーク速度を 100 Mbps、または 10 Mbps に設定します。</p> <p><b>メモ:</b> ネットワークのスループットを効果的にするには、ネットワーク速度 の設定をネットワーク設定に合わせる必要があります。ネットワーク速度 をネットワーク設定の速度より下げると、帯域幅の消費が増えてネットワーク通信が遅くなります。<b>使用しているネットワークがネットワーク速度を超える速度をサポートしているかどうかを判断し、それに従って設定してください。</b> ネットワーク設定がこれらの値のどれにも一致しない場合は、オートネゴシエーションを使用するか、ネットワーク装置のメーカーに問い合わせてください。</p>
デュプレックスモード	<p>ネットワーク環境に応じて、デュプレックスモードを全二重または半二重に設定します。</p> <p><b>意味:</b> <b>オートネゴシエーション</b> は 1 つのデバイスに対してオンになっているが、他のデバイスではオフであるような場合、オートネゴシエーションを使用しているデバイスは他のデバイスのネットワーク速度を判定できませんが、デュプレックスモードは判定できません この場合、オートネゴシエーション時に、デュプレックスモードはデフォルトで半二重になります。このような二重モードの不一致によって、ネットワーク接続が低速になります。</p> <p><b>メモ:</b> ネットワーク 速度とデュプレックス モードの設定は、<b>オートネゴシエーション</b> がオンに設定されている場合は使用できません。</p>
MTU	最大伝送単位 (MTU) のサイズまたはインタフェースを通して渡すことのできる最大のパケットサイズを設定します。

設定範囲: 576~1500

デフォルト: 1500

## CMC ネットワークセキュリティの設定

 **メモ:** 以下の手順を行うには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。

1. ウェブインタフェースにログインします。
2. **ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックします。**ネットワーク設定** ページが表示されます。
3. **詳細設定** ボタンをクリックします。**ネットワークセキュリティ** ページが表示されます。
4. CMC ネットワークセキュリティの設定

[表 5-8](#)に、**ネットワークセキュリティ** ページの**設定**を説明します。

表 5-8. ネットワークセキュリティページの設定

設定	説明
IP 範囲を有効にする	IP 範囲のチェック機能を有効にします。この設定により、CMC にアクセスできる IP アドレスの範囲を定義できます。
IP 範囲のアドレス	範囲チェック用のベース IP アドレスを指定します。
IP 範囲のマスク	CMC にアクセスできる特定の IP アドレス範囲を定義します。このプロセスは IP 範囲チェックといいます。  IP 範囲チェックにより、IP アドレスがユーザー定義の範囲にあるクライアントまたは管理ステーションからのみ CMC にアクセスできるようになります。その他のログインはすべて拒否されます。  次に、例を示します。  IP 範囲マスク: 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000)  IP 範囲のアドレス: 192.168.0.255 (11000000.10101000.00000000.11111111)  上記により、IP アドレス範囲は、192.168.0 を含む任意のアドレス、つまり 192.168.0.0~192.168.0.255 の任意のアドレスになります。
IP ブロックを有効にする	IP アドレスのブロック機能を有効にします。これにより、あらかじめ選択された時間帯に特定の IP アドレスからのログイン失敗回数を制限します。
1 IP ブロックエラーカウント	IP アドレスからのログイン失敗回数を設定して、それを超えた場合にそのアドレスからのログインを拒否します。
1 IP ブロックエラー時間枠	IP ブロックのペナルティ時間をトリガするために、IP ブロックのログイン失敗回数を数える時間枠を秒で指定します。
1 IP ブロックペナルティ時間	失敗回数が制限値を超えた IP アドレスからのセッションをすべて拒否する時間を秒で指定します。  <b>メモ:</b> IP ブロックのエラーカウント、IP ブロックのエラーウィンドウ、IP ブロックのペナルティ時間 フィールドは、IP ブロック有効 チェックボックス（これらのフィールドの前にあるプロパティフィールド）がオン（有効）の場合にのみアクティブです。この場合、IP ブロックのエラーカウント、IP ブロックのエラーウィンドウ、IP ブロックのペナルティ時間 プロパティを手動で入力する必要があります。

5. **適用** をクリックして設定を保存します。

ネットワークセキュリティ ページの内容を更新するには、**更新** をクリックします。

ネットワークセキュリティ ページの内容を印刷するには、**印刷** をクリックします。

## CMC ユーザーの追加と設定

CMCを使用してシステムを管理し、システムのセキュリティを確保するには、特定の管理者権限（ロールベースの権限）を持つ固有のユーザーを作成します。セキュリティを強化するために、特定のシステムイベントが発生したときに特定のユーザーに電子メールで警告を送るよう設定することもできます。

## ユーザータイプ

CMC ユーザーと iDRAC ユーザーの 2 つのユーザータイプがあります。CMC ユーザーは「シャreshi ユーザー」とも呼ばれます。また、iDRAC がサーバー上に介在するため、iDRAC ユーザーは「サーバーユーザー」とも呼ばれます。

CMC ユーザーは、ローカルユーザーまたは Active Directory ユーザーにすることができます。また、iDRAC ユーザーも、ローカルユーザーまたは Active Directory ユーザーにすることができます。

サーバーユーザーは CMC ユーザーとは独立して作成されるため、CMC ユーザーがサーバー管理者権限を持つ場合を除き、CMC ユーザーに与えられる権限はサーバー上の同じユーザーに自動的に転送されるわけではありません。つまり、CMC Active Directory ユーザーと iDRAC Active Directory ユーザーは、Active Directory ツリーの異なるブランチに位置することになります。ローカルサーバーユーザーを作成するには、ユーザー設定システム管理者は直接サーバーにログインする必要があります。ユーザー設定システム管理者は CMC からサーバーユーザーを作成することはできず、またサーバーから CMC ユーザーを作成することもできません。このルールにより、サーバーのセキュリティと整合性は保護されます。

表 5-9、表 5-10 および 表 5-11 は、CMC ユーザーの権限（ローカルまたは Active Directory）を説明し、付与された権限に基づいて、サーバーおよびシャreshi 上で CMC ユーザーが行うことができる操作を説明します。ここでは、「ユーザー」とは CMC ユーザーを意味します。サーバーユーザーを指す場合は「サーバーユーザー」と明記します。

表 5-9. ユーザータイプ

権限	説明
<b>CMC ログインユーザー</b>	<p>CMC <b>ログインユーザー</b>の権限を持つユーザーは CMC にログインできます。ログイン権限のみを持つユーザーはすべての CMC データを表示できますが、データの追加や変更、またはコマンドを実行することはできません。</p> <p>ユーザーはログイン権限なしでも他の権限を持つことはできます。この機能は、ユーザーが一時的にログインを禁止されている場合に便利です。そのユーザーのログイン権限が復元した場合にも、その前に与えられていたその他のすべての権限を保持できます。</p>
<b>シャreshi 設定システム管理者</b>	<p>シャreshi 設定システム管理者の権限を持つユーザーは、以下のデータを追加または変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 シャreshi を識別する（シャreshi 名やシャreshi の位置など）</li> <li>1 シャreshi に特別に割り当てられている（IP モード（静的または DHCP）、静的 IP アドレス、静的ゲートウェイ、静的サブネットマスクなど）</li> <li>1 シャreshi にサービスを提供する（日時、ファームウェアアップデート、CMC リセットなど）</li> <li>1 シャreshi に関連している（スロット名やスロットの優先順位など） これらのプロパティはサーバーに適用されますが、正確にはサーバーそのものでなくスロットに関連したシャreshi プロパティです。このため、スロット名とスロットの優先順位は、サーバーがスロットにあるなしに関係なく、追加または変更することができます。</li> </ul> <p>サーバーが別のシャreshi に移動されると、そのスロットに割り当てられたスロット名と優先順位が継承され、新しいシャreshi に使用されます。前のスロット名と優先順位はそのまま以前のシャreshi にも使用されます。</p>
<b>ユーザー設定システム管理者</b>	<p>ユーザー設定システム管理者の権限を持つユーザーは、以下を行うことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 新規ユーザーの追加</li> <li>1 既存のユーザーの削除</li> <li>1 ユーザーのパスワードの変更</li> <li>1 ユーザー権限の変更</li> <li>1 ユーザーのログイン権限を有効または無効にしますが、ユーザーの名前やデータベース内のその他の権限は保持されます。</li> </ul>
<b>ログのクリアシステム管理者</b>	<p>クリアシステム管理者の権限を持つ CMC ユーザーは、ハードウェアログと CMC ログをクリアできます。</p>
<b>シャreshi 制御システム管理者（電源コマンド）</b>	<p>シャreshi 電源管理者の権限を持つ CMC ユーザーは、電源関連の操作をすべてを行うことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 電源オン、電源オフ、パワーサイクルなどのシャreshi 電力操作の制御</li> </ul>
<b>サーバーシステム管理者</b>	<p>サーバーシステム管理者権限は、CMC ユーザーにシャreshi 内に存在する任意のサーバー上の任意の操作を実行する全権利を与える包括的な権限です。</p> <p>CMC サーバーシステム管理者の権限を持つユーザーがサーバー上で実行するアクションを発行すると、CMC ファームウェアはサーバー上のユーザーの権限を確認せずに、コマンドを対象のサーバーに送信します。つまり、CMC サーバーシステム管理者はサーバーにシステム管理者権限がない場合でも、それを無視してコマンドを送信できます。</p> <p>サーバーシステム管理者権限がない場合、シャreshi で作成されたユーザーは以下のすべての条件が満たされた場合にのみ、サーバー上でコマンドを実行することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 同じユーザー名がサーバー上に存在する</li> <li>1 サーバー上の同じユーザー名に全く同じパスワードが指定されている</li> <li>1 ユーザーはコマンドを実行する権限を持っている</li> </ul> <p>サーバーシステム管理者権限のない CMC ユーザーがサーバー上で実行するアクションを発行すると、CMC はユーザーのユーザー名とパスワードを入力して、対象のサーバーにコマンドを送信します。ユーザーがサーバー上に存在しない、またはパスワードが一致しない場合は、ユーザーは処置を実行できません。</p> <p>ユーザーが対象のサーバーに存在し、パスワードが一致する場合は、サーバーはユーザーがサーバー上で与えられた権限を使って応答します。CMC ファームウェアはサーバーから返された権限に基づいてユーザーに処置を実行する権利があるかどうかを決定します。</p> <p>以下のリストに、サーバー管理者が持つサーバー上の権限とできる操作を示します。これらの権利は、シャreshi ユーザーがシャreshi 上でサーバーシステム管理者権限を持っていない場合にのみ適用されます。</p> <p>サーバー設定システム管理者:</p>

<b>サーバーシステム管理者</b> <b>(続き)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 IP アドレスの設定</li> <li>1 ゲートウェイの設定</li> <li>1 サブネットマスクの設定</li> <li>1 最初の起動デバイスの設定</li> </ul> <p>ユーザー設定システム管理者:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 iDRAC ルートパスワードの設定</li> <li>1 iDRAC のリセット</li> </ul> <p>サーバー制御システム管理者:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 電源オン</li> <li>1 電源オフ</li> <li>1 パワーサイクル</li> <li>1 正常なシャットダウン</li> <li>1 サーバーの再起動</li> </ul>
<b>テスト警告ユーザー</b>	<p>テスト警告ユーザーの権限を持つ CMC ユーザーは、テスト警告メッセージを送信できます。</p>
<b>コマンドのデバッグシステム管理者</b>	<p>デバッグ管理者権限を持つ CMC ユーザーは、システム診断コマンドを実行できます。</p>
<b>ファブリック A システム管理者</b>	<p>ファブリック A 管理者の権限を持つ CMC ユーザーは、I/O スロットのスロット A1 またはスロット A2 にある ファブリック A IOM の設定を行うことができます。</p>
<b>ファブリック B システム管理者</b>	<p>ファブリック B 管理者の権限を持つ CMC ユーザーは、I/O スロットのスロット B1 またはスロット B2 にある ファブリック B IOM の設定を行うことができます。</p>
<b>ファブリック C システム管理者</b>	<p>ファブリック C 管理者の権限を持つ CMC ユーザーは、I/O スロットのスロット C1 またはスロット C2 にある ファブリック C IOM の設定を行うことができます。</p>

CMC ユーザーグループは、あらかじめ割り当てられたユーザー権限を持つ一連のユーザーグループを提供します。 [表 5-9](#) に、権限がリストされています。以下の表では、ユーザーグループおよびそれらにあらかじめ定義されているユーザー権限を一覧化しています。


 **メモ:** システム管理者、パワーユーザー、またはゲストユーザーを選択してから、あらかじめ定義されている権限を追加または削除すると、CMC グループは自動的にカスタムに変更されます。

表 5-10. CMC グループ権限

ユーザーグループ	付与される権限
<b>システム管理者</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 CMC ログインユーザー</li> <li>1 シャーシ設定システム管理者</li> <li>1 ユーザー設定システム管理者</li> <li>1 ログのクリアシステム管理者</li> <li>1 サーバーシステム管理者</li> <li>1 テスト警告ユーザー</li> <li>1 コマンドのデバッグシステム管理者</li> <li>1 ファブリック A システム管理者</li> <li>1 ファブリック B システム管理者</li> <li>1 ファブリック C システム管理者</li> </ul>
<b>パワーユーザー</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 CMC ログインユーザー</li> <li>1 ログのクリアシステム管理者</li> <li>1 シャーシ制御システム管理者 (電源コマンド)</li> <li>1 サーバーシステム管理者</li> <li>1 テスト警告ユーザー</li> <li>1 ファブリック A システム管理者</li> <li>1 ファブリック B システム管理者</li> <li>1 ファブリック C システム管理者</li> </ul>
<b>ゲストユーザー</b>	<p>CMC ログインユーザー</p>

カスタム	以下の権限を任意の組み合わせで選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 CMC ログインユーザー</li> <li>1 シャーシ設定システム管理者</li> <li>1 ユーザー設定システム管理者</li> <li>1 ログのクリアシステム管理者</li> <li>1 シャーシ制御システム管理者（電源コマンド）</li> <li>1 スーパーユーザー</li> <li>1 サーバースystem管理者</li> <li>1 テスト警告ユーザー</li> <li>1 コマンドのデバッグシステム管理者</li> <li>1 ファブリック A システム管理者</li> <li>1 ファブリック B システム管理者</li> <li>1 ファブリック C システム管理者</li> </ul>
なし	割り当てられたアクセス権はありません。

表 5-11. CMC システム管理者、パワーユーザー、ゲストユーザー間の権限の比較


権限セット	システム管理者のアクセス権	パワーユーザーアクセス権	ゲストユーザーアクセス権
CMC ログインユーザー	✓	✓	✓
シャーシ設定システム管理者	✓	✗	✗
ユーザー設定システム管理者	✓	✗	✗
ログのクリアシステム管理者	✓	✓	✗
シャーシ制御システム管理者（電源コマンド）	✓	✓	✗
スーパーユーザー	✓	✗	✗
サーバースystem管理者	✓	✓	✗
テスト警告ユーザー	✓	✓	✗
コマンドのデバッグシステム管理者	✓	✗	✗
ファブリック A システム管理者	✓	✓	✗
ファブリック B システム管理者	✓	✓	✗
ファブリック C システム管理者	✓	✓	✗

## ユーザーの追加と管理


ウェブインタフェースの **ユーザー** と **ユーザー設定** ページで、CMC ユーザーについての情報の表示、新しいユーザーの追加、既存のユーザーの設定の変更を行うことができます。

16 人までのローカルユーザーを設定できます。追加のユーザーが必要で、会社で Microsoft® Active Directory® サーバソフトウェアを使用している場合は、Active Directory を設定して CMC へのアクセスを提供できます。Active Directory の設定は、16 人のローカルユーザーに加えて、Active Directory ソフトウェアの既存のユーザーに CMC ユーザー権限を追加して制御できます。詳細については、[CMC と Microsoft Active Directory との併用](#)を参照してください。

ユーザーは、ウェブインタフェース、Telnet シリアル、SSH、iKVM セッションからログインできます。最大 22 のアクティブセッション（ウェブインタフェース、Telnet シリアル、SSH、iKVM などの任意の組み合わせ）をユーザー間で分割できます。

 **メモ:** セキュリティを強化するために、root（ユーザー 1）アカウントのデフォルトパスワードを変更することを強くお勧めします。root アカウントは、CMC に付属のデフォルト管理者アカウントです。root アカウントのデフォルトパスワードを変更するには、**User ID 1**（ユーザー ID 1）をクリックして **ユーザー設定** ページを開きます。このページのヘルプ情報は、ページ右上隅の Help（ヘルプ）リンクをクリックすると表示されます。

CMC ユーザーの追加と設定

 **メモ:** 以下の手順を実行するには、**ユーザー設定システム管理者** 権限が必要です。

1. ウェブインタフェースにログインします。
2. **ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックして、**ユーザー サブタブ** をクリックします。**ユーザー** ページが開いて、ルートユーザーを含む**各ユーザーのユーザー ID**、ユーザー名、CMC 権限、**ログイン状況**が表示されます。設定に使用できるユーザー ID には、ユーザー情報が一切表示されません。
3. 使用可能なユーザー ID 番号をクリックします。**ユーザー設定** ページが表示されます。  
**ユーザー** ページの内容を更新するには、**更新** をクリックします。**ユーザー** ページの内容を印刷するには、**印刷** をクリックします。
4. そのユーザーの一般設定を選択します。

[表 5-12](#) では、新規または既存の CMC ユーザー名とパスワードを設定するための **一般** 設定について説明します。

表 5-12. 一般ユーザー設定

プロパティ	説明
ユーザー ID	(読み取り専用) CLI のスクリプトに使用される 16 のプリセットの連番でユーザーを識別します。ユーザー ID は、CLI ツール (RACADM) を使用してユーザーを設定する際、特定のユーザーを識別するために使用します。ユーザー ID は編集できません。  ユーザールートの情報を編集する場合、このフィールドは静的です。ルートのユーザー名は編集できません。
ユーザーを有効にする	ユーザーの CMC へのアクセスを有効または無効にします。
ユーザー名	ユーザーに関連付けられている一意の CMC ユーザー名の設定または表示を行います。ユーザー名には 16 文字まで使用できます。CMC ユーザー名には、スラッシュ (/) やピリオド (.) を含むことはできません。  <b>メモ:</b> ユーザー名を変更した場合、新しい名前は次のログインまでユーザーインタフェースに表示されません。新しいユーザー名を適用した直後、変更をチェックできるように、すべてのユーザーログインが許可されます。
パスワードの変更	既存のユーザーパスワードを変更できるようにします。 <b>新しいパスワード</b> フィールドで新しいパスワードを設定します。  新しいユーザーを設定している場合は、 <b>パスワードの変更</b> チェックボックスは選択できません。既存のユーザーの設定を変更する場合にのみ選択できます。
パスワード	既存のユーザーの新しいパスワードを設定します。パスワードを変更する場合は、 <b>パスワードの変更</b> チェックボックスも選択する必要があります。パスワードは 20 文字まで指定でき、入力する際は各文字がドットで表示されます。
パスワードを確認する	<b>新しいパスワード</b> フィールドに入力したパスワードを確認します。  <b>メモ:</b> <b>新しいパスワード</b> と <b>新しいパスワードの確認</b> フィールドは、(1) 新しいユーザーを設定するとき、または (2) 既存のユーザーの設定の編集を行うために <b>パスワードの変更</b> チェックボックスを選択したときにのみ編集可能です。

5. ユーザーを CMC ユーザーグループに割り当てます。[表 5-9](#)は、CMC ユーザー権限について説明します。[表 5-10](#)は、CMC ユーザー権限 設定用の **ユーザーグループのアクセス権** を説明します。[表 5-11](#) は、システム管理者、パワーユーザー、ゲストユーザー間の権限の比較を行います。

CMC Group (CMC グループ) ドロップダウンメニューからユーザー特権の設定を選択すると、そのグループについてあらかじめ定義された設定に従って、有効に設定された特権 (リスト内のチェックボックスにチェックが入った状態) が表示されます。


各ユーザーの特権の設定は、チェックボックスのチェックを入れたり解除したりしてカスタマイズします。CMC グループを選択したり、またはカスタムユーザー特権の選択を行った後で、設定を保存するには **変更の適用** をクリックします。


6. **変更の適用** をクリックします。

**ユーザー設定** ページの内容を更新するには、**更新** をクリックします。

**ユーザー設定** ページの内容を印刷するには、**印刷** をクリックします。

## Microsoft Active Directory 証明書の設定と管理

 **メモ:** CMC に Active Directory を設定するには、**シャード設定システム管理者**の権限が必要です。

 **メモ:** Active Directory 設定および、Active Directory を標準スキーマまたは拡張スキーマで設定する方法の詳細に関しては、「[CMC と Microsoft Active Directory との併用](#)」を参照してください。

Microsoft Active Directory サービスを使用して、CMC にアクセスできるようにソフトウェアを設定できます。Active Directory サービスを使用すると、既存ユーザーの CMC ユーザー権限を追加したり管理することができます。

Active Directory **メインメニュー** ページにアクセスするには:


1. ウェブインタフェースにログインします。
2. ネットワーク / セキュリティ タブをクリックして、Active Directory サブタブをクリックします。Active Directory メインメニュー ページが表示されます。

表 5-13 に、Active Directory メインメニュー ページのオプションを示します。

表 5-13. Active Directory メインメニューページのオプション

フィールド	説明
設定	CMC の以下の Active Directory 設定を設定して管理します。CMC 名、ルートドメイン名、CMC ドメイン名、Active Directory 認証タイムアウト、Active Directory スキーマの選択（拡張または標準）、役割グループの設定。
AD 証明書のアップロード	認証局の署名入り Active Directory の証明書を CMC にアップロードします。Active Directory から取得するこの証明書によって CMC へのアクセスが許可されます。
証明書のダウンロード	Windows ダウンロードマネージャを使用して、CMC サーバー証明書を管理ステーションまたは共有ネットワークにダウンロードします。このオプションを選択して <b>次へ</b> をクリックすると、 <b>ファイルのダウンロード</b> ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで、管理ステーションまたは共有ネットワークにサーバー証明書を保存する場所を指定します。
証明書の表示	CMC にアップロードされた認証局の署名入り Active Directory のサーバー証明書が表示されます。  <b>メモ:</b> デフォルトでは、認証局が発行した Active Directory 用のサーバー証明書は CMC にありません。認証局が署名した最新のサーバー証明書をアップロードする必要があります。

## Active Directory の設定（標準スキーマと拡張スキーマ）

-  **メモ:** CMC に Active Directory を設定するには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** Active Directory の機能を設定または使用する前に、Active Directory サーバーと CMC との通信が設定されていることを確認してください。

1. Active Directory サーバー用のすべての Secure Socket Layer (SSL) 証明書が同じ認証局の署名を持ち、CMC にアップロードされていることを確認します。
2. ウェブインタフェースにログインして、Active Directory メインメニュー に移動します。
3. **設定** を選択して、**次へ** をクリックします。Active Directory の **設定と管理** ページが表示されます。
4. **共通設定** 見出しの下の **Active Directory を有効にする** チェックボックスを選択します。
5. 残りの フィールドに必要な情報を入力します。表 5-14 を参照してください。

表 5-14. Active Directory 共通設定プロパティ

設定	説明
ルートドメイン名	Active Directory が使用するドメイン名を指定します。ルートドメイン名はフォレストの完全修飾ルートドメイン名です。  <b>メモ:</b> ルートドメイン名は x.y という命名規則に従った有効なドメイン名でなければなりません。この x は文字間に空白文字が入っていない 1~256 文字 ASCII 文字列、y は com、edu、gov、int、mil、net、org などの有効なドメインタイプで指定します。  <b>デフォルト:</b> null (空白)
AD タイムアウト	Active Directory クエリが完了するまでの時間 (秒)。最小値は 15 秒以上です。  <b>デフォルト:</b> 120 秒
検索する AD サーバーの指定 (オプション)	(選択した場合、)ドメインコントローラとグローバルカタログ上の指示呼び出しを有効にします。このオプションを有効にする場合は、次の設定でドメインコントローラとグローバルカタログの場所も指定する必要があります。  <b>メモ:</b> Active Directory の CA 証明書に記載の名前は指定の Active Directory サーバーまたはグローバルカタログサーバーとは一致しません。
ドメインコントローラ	Active Directory サービスのインストール先のサーバーを指定します。  このオプションは、 <b>検索する AD サーバーの指定 (オプション)</b> が有効である場合にのみ使用できます。
グローバルカタログ	Active Directory ドメインコントローラにおけるグローバルカタログの場所を指定します。グローバルカタログは Active Directory フォレストを検索するためのリソースを提供します。

このオプションは、**検索する AD サーバーの指定 (オプション)** が有効である場合にのみ使用できます。

- Active Directory スキーマの選択の見出しの下にある Active Directory スキーマを選択します。表 5-15 を参照してください。
- 拡張スキーマを選択した場合は、拡張スキーマの設定 セクションに必要な情報を入力してから、手順 9 に進みます。標準スキーマを選択した場合は、手順 8 に進みます。
  - CMC デバイス名 - Active Directory の CMC カードを一意に識別する名前です。CMC 名はドメインコントローラで作成した新しい CMC のコモンネーム (CN) と同じでなければなりません。名前は 1 ~ 256 文字の ASCII 文字列で指定します。空白文字は使用できません。デフォルト: null (空白)
  - CMC ドメイン名 - Active Directory CMC オブジェクトがあるドメインの DNS 名 (文字列) です (例: cmc.com)。名前は x.y から成る有効なドメイン名にします。x は文字間に空白文字のない 1 ~ 256 の ASCII 文字列で、y は com、edu、gov、int、mil、net、org などの有効なドメインタイプです。デフォルト: null (空白)



 **メモ:** NetBIOS 名を使用しないでください。CMC ドメイン名 は CMC デバイスオブジェクトがあるサブドメインの完全修飾ドメイン名 (FQDN) です。

表 5-15. Active Directory スキーマオプション

設定	説明
標準スキーマを使用	Active Directory で標準スキーマを使用します。このスキーマでは、Active Directory グループオブジェクトしか使用しません。 標準スキーマオプションを使用するように CMC を設定する前に、まず Active Directory ソフトウェアを設定する必要があります。 <ol style="list-style-type: none"><li>Active Directory サーバー (ドメインコントローラ) で、Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインを開きます。</li><li>グループを作成するか、既存のグループを選択します。グループの名前とこのドメインの名前はウェブインタフェースまたは RACADM を使って CMC 上で設定する必要があります。</li></ol>
拡張スキーマを使用	Active Directory で拡張スキーマを使用します。このスキーマでは、Dell 定義の Active Directory オブジェクトを使用します。 Active Directory の拡張スキーマオプションを使用するように CMC を設定する前に、まず Active Directory ソフトウェアを設定する必要があります。 <ol style="list-style-type: none"><li>Active Directory スキーマを拡張します。</li><li>Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインを拡張します。</li><li>Active Directory に CMC ユーザーと権限を追加します。</li><li>各ドメインコントローラ上で SSL を有効にします。</li><li>CMC ウェブインタフェースまたは RACADM を使って CMC Active Directory のプロパティを設定します。</li></ol>

- 標準スキーマを選択した場合は、標準スキーマの設定 セクションに次の情報を入力します。拡張スキーマを選択した場合は、手順 9 に進みます。
  - ロールグループ - CMC に関連付けられているロールグループ。ロールグループの設定を変更するには、ロールグループリストのロールグループ番号をクリックします。ロールグループの設定 ページが表示されます。


 **メモ:** 指定した新しい設定を適用する前にロールグループリンクをクリックすると、設定の内容が失われます。新しい設定を失うことのないように、ロールグループリンクをクリックする前に **適用** をクリックしてください。

    - グループ名 - CMC カードに関連付けられている Active Directory のロールグループを識別する名前。
    - グループのドメイン - グループが置かれているドメイン。
    - グループ権限 - グループの権限レベル。
  - 適用 をクリックして設定を保存します。

Active Directory の設定と管理 ページの内容を更新するには、更新 をクリックします。

Active Directory の設定と管理 ページの内容を印刷するには、印刷 をクリックします。


Active Directory のロールグループを設定するには、個々のロールグループ (1 ~ 5) をクリックします。「表 5-10」 および「表 5-9」を参照してください。

 **メモ:** Active Directory の設定と管理 ページの設定を保存するには、カスタムロールグループ ページに進む前に適用 をクリックします。

## 認証局署名付き Active Directory 証明書のアップロード

Active Directory メインメニュー ページから

- AD 証明書のアップロードを選択して、次へ をクリックします。証明書のアップロード ページが表示されます。
- テキストフィールドにファイルのパスを入力するか、参照 をクリックしてファイルを選択します。

 **メモ:** アップロードする証明書の相対ファイルパスが **ファイルパス** の値に表示されます。フルパスおよび正しいファイル名とファイル拡張子を含む絶対ファイルパスを入力する必要があります。




3. **適用** をクリックします。証明書が無効の場合は、エラーメッセージが表示されます。

Active Directory CA 証明書をアップロードする ページの内容を更新するには、**更新** をクリックします。

Active Directory CA 証明書をアップロードする ページの内容を印刷するには、**印刷** をクリックします。

## 認証局署名付き Active Directory 証明書の表示

 **メモ:** Active Directory サーバー証明書を CMC にアップロードした場合は、証明書がまだ有効であり、期限が切れていないことを確認してください。

Active Directory **メインメニュー** ページから

1. **証明書の表示** を選択して、**次へ** をクリックします。
2. Active Directory の **CA 証明書** ページの適切なボタンをクリックして続行します。

表 5-16. Active Directory CA 証明書の情報

フィールド	説明
シリアルナンバー	証明書のシリアル番号
タイトル情報	タイトルによって入力された証明書の属性
発行者情報	発行者によって返された証明書の属性
有効期間の開始	証明書の発行日。
有効期間の終了	証明書の有効期限日。

Active Directory の **CA 証明書を表示する** ページの内容を更新するには、**更新** をクリックします。

Active Directory の **CA 証明書を表示する** ページの内容を印刷するには、**印刷** をクリックします。

---

## SSL とデジタル証明書を使用した CMC 通信のセキュリティ確保

ここでは、CMC に組み込まれているデータセキュリティの機能について説明します。

- 1 SSL (Secure Sockets Layer)
- 1 証明書署名要求 (CSR)
- 1 SSL メインメニューへのアクセス
- 1 新しい CSR の生成
- 1 サーバー証明書のアップロード
- 1 サーバー証明書の表示

### SSL (Secure Sockets Layer)

CMC には、業界標準の SSL セキュリティプロトコルを使用してインターネットで暗号化データを送信するように設定された Web サーバーが含まれています。公開鍵と秘密鍵の暗号技術に基づく SSL は、クライアントとサーバー間の認証済みの暗号化された通信により、ネットワーク上での盗聴を防止する広く受け入れられているセキュリティ方式です。

SSL は、SSL を有効にしたシステムで次のタスクを実行します。

- 1 SSL 対応クライアントに自らを認証する
- 1 クライアントがサーバーに対して自らを認証できるようにする
- 1 両システムが暗号化接続を確立できるようにする

この暗号処理は高度なデータ保護を提供します。CMC では、北米のインターネットブラウザで一般的に使用されている最も安全な暗号化方式である 128 ビットの SSL 暗号化標準を採用しています。

CMC Web サーバーには、デルが署名をした SSL デジタル証明書 (サーバー ID) が含まれています。インターネットで高度なセキュリティを確保するには、新しい証明書署名要求 (CSR) を生成する要求を CMC に送信して、ウェブサーバー SSL 証明書を置き換えてください。



## 証明書署名要求 (CSR)

CSR はセキュアサーバー証明書の認証局 (ウェブインタフェースでは CA という) へのデジタル要求です。セキュアサーバ証明書は、リモートシステムの身元を確認して、リモートシステムとやり取りする情報を他の人が閲覧または変更できないようにします。CMC のセキュリティを確保するため、CSR を生成して認証局に提出し、認証局から返された証明書をアップロードすることをお勧めします。

認証局 (CA) は、IT 業界で認知されたビジネス組織で、高水準で信頼できる審査、身元確認、その他の重要なセキュリティ要件を提供しています。CA には、Thawte や VeriSign などがあります。認証局は CSR を受け取ると、CSR に含まれている情報を審査、検証します。申請者が認証局のセキュリティ標準を満たしていれば、ネットワークとインターネット上でトランザクションを行う申請者を一意に識別する証明書を発行します。

認証局が CSR を承認して証明書を送信したら、それを CMC ファームウェアにアップロードする必要があります。CMC ファームウェアに保管されている CSR 情報は、証明書に記載されている情報と一致する必要があります。

## SSL メインメニューへのアクセス

-  **メモ:** CMC に SSL を設定するには、**シャーン設定システム管理者**の権限が必要です。
-  **メモ:** アップロードするサーバー証明書は最新で (期限が切れていない)、認証局が署名したものでなければなりません。



- ウェブインタフェースにログインします。
- ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックして、**SSL サブタブ**をクリックします。**SSL メインメニュー** ページが表示されます。

SSL メインメニュー ページオプションを使って、認証局に送信する CSR を生成します。CSR 情報は CMC ファームウェアに保存されています。

## 新しい証明書署名要求の生成



セキュリティ確保のため、セキュアサーバー証明書を取得して CMC にアップロードすることをお勧めします。セキュアサーバー証明書は、リモートシステムの ID を確認し、リモートシステムとやり取りする情報を他者が表示したり変更したりできないようにします。セキュアサーバー証明書を使用しないと、CMC に許可のないユーザーが不正にアクセスする危険があります。

表 5-17. SSL メインメニューオプション

フィールド	説明
新規証明書署名要求 (CSR) の生成	このオプションを選択し、 <b>次へ</b> をクリックして証明書署名要求 (CSR) の生成 ページを表示されます。そこで安全なウェブ証明書を要求する CSR 要求を生成して認証局に送信できます。  <b>注意:</b> 新しい CSR は、ファームウェアにある古い CSR を上書きします。認証局が CSR を受け入れるには、CMC の CSR が、認証局から返される証明書と一致する必要があります。
サーバー証明書のアップロード	このオプションを選択し、 <b>次へ</b> をクリックして証明書のアップロード ページを表示されます。そこで会社が所有している既存の証明書をアップロードし、CMC へのアクセス制御に使用できます。  <b>注意:</b> CMC で受け入れられるのは、X509、Base 64 エンコードの証明書のみです。DER でエンコードされた証明書は受け入れられません。新しい証明書をアップロードすると、CMC で受け取ったデフォルトの証明書が置き換えられます。
サーバー証明書の表示	このオプションを選択し、 <b>次へ</b> ボタンをクリックして <b>サーバー証明書の表示</b> ページを表示されます。そこで現在のサーバー証明書を表示できます。

CMC のセキュアサーバー証明書を取得するには、利用する認証局に証明書署名要求 (CSR) を送信する必要があります。CSR とは、織に関する情報と一意の識別キーが含まれた署名入りのセキュアサーバー証明書を申請するデジタル要求です。

**証明書署名要求の生成** ページから CSR が作成されると、コピーを管理ステーションまたは共有ネットワークに保存するように指示するメッセージが表示され、CSR の生成に使う一意の情報が CMC に保存されます。この情報は、後で認証局から受け取るサーバー証明書の認証に使用されます。認証局からサーバー証明書を受け取ったら、CMC にアップロードする必要があります。

-  **メモ:** 認証局から返されたサーバー証明書を CMC が受け入れるには、新しい証明書内の認証情報が、CSR 生成時に CMC に保存された情報と一致する必要があります。
-  **注意:** 新しい CSR が生成されると、CMC に保管されている前回の CSR が上書きされます。つまり、認証局からサーバー証明書が付与される前に保留中の CSR が上書きされた場合は、証明書の認証に使用する情報が失われるため、CMC がサーバー証明書を受け入れなくなります。CSR を生成するとき、保留中の CSR を上書きしないように注意してください。

CSR を生成するには:

- SSL メインメニュー ページで、**新しい証明書署名要求 (CSR) の生成** を選択して、**次へ** をクリックします。**証明書署名要求 (CSR) の生成** ページが表示されます。
- 各 CSR 属性値の値を入力します。

[表 5-18](#) に、**証明書署名要求 (CSR) の生成** ページのオプションを示します。

- 生成** をクリックします。**ファイルのダウンロード** ダイアログボックスが表示されます。


4. csr.txt ファイルを管理ステーションまたは共有ネットワークに保存します。（このままファイルを開いて、後で保存することも可能です。）このファイルを後で CA に提出することになります。

表 5-18. 証明書署名要求 (CSR) の生成 ページのオプション

フィールド	説明
コモンネーム	<p>認証する名前（通常は <code>www.xyzcompany.com/</code> のような ウェブ サーバーのドメイン名）。</p> <p><b>有効:</b> 英数字（A～Z、a～z、0～9）、ハイフン、下線、ピリオド。</p> <p><b>無効:</b> 上記の英数字以外の文字（@ # \$ % &amp; * など）、主に英語以外の言語で使用される文字（, , , など）。</p>
組織名	<p>自分の組織に関連付けられた名前（例: XYZ Corporation）。</p> <p><b>有効:</b> 英数字（A～Z、a～z、0～9）、ハイフン、下線、ピリオド、空白文字。</p> <p><b>無効:</b> 上記の英数字以外の文字（@ # \$ % &amp; * など）。</p>
組織単位	<p>部署など事業体に関連する名前（例: Kikakubu）。</p> <p><b>有効:</b> 英数字（A～Z、a～z、0～9）、ハイフン、下線、ピリオド、空白文字。</p> <p><b>無効:</b> 上記の英数字以外の文字（@ # \$ % &amp; * など）。</p>
地域	<p>組織が所在する都市その他の場所（例: Kawasaki, Shibuya）。</p> <p><b>有効:</b> 英数字（A～Z、a～z、0～9）と空白文字。</p> <p><b>無効:</b> 上記の英数字以外の文字（@ # \$ % &amp; * など）。</p>
都道府県	<p>証明書を申請している事業体の都道府県や地域例: Tokyo, Osaka, Kanagawa など）。</p> <p><b>メモ:</b> 略語は使用しないでください。</p> <p><b>有効:</b> 英数字（大文字と小文字、0～9）と空白文字。</p> <p><b>無効:</b> 上記の英数字以外の文字（@ # \$ % &amp; * など）。</p>
国	証明書を申請している組織の所在国。
電子メール	組織の電子メールアドレス。CSR と関連付ける任意の電子メールアドレスを入力できます。電子メールアドレスはアットマーク（@）を含む有効な電子メールアドレスでなければなりません（たとえば <code>name@xyzcompany.com</code> ）。

## サーバー証明書のアップロード

- SSL メインメニュー ページで、**サーバー証明書のアップロード** を選択して **次へ** をクリックします。証明書のアップロード ページが表示されます。
- テキストフィールドにファイルのパスを入力するか、**参照** をクリックしてファイルを選択します。
- 適用** をクリックします。証明書が無効の場合は、エラーメッセージが表示されます。

 **メモ:** アップロードする証明書の相対ファイルパスが **ファイルパス** の値に表示されます。フルパスおよび正しいファイル名とファイル拡張子を含む絶対ファイルパスを入力する必要があります。

証明書のアップロード ページの内容を更新するには、**更新** をクリックします。

証明書のアップロード ページの内容を印刷するには、**印刷** をクリックします。

## サーバー証明書の表示

SSL メインメニュー ページで、**サーバー証明書の表示** を選択して **次へ** をクリックします。サーバー証明書の表示 ページが表示されます。

表 5-19 に、証明書 ウィンドウに表示されるフィールドと説明を示します。

表 5-19. 証明書情報

フィールド	説明

シリアル	証明書のシリアル番号
タイトル	タイトルによって入力された証明書の属性
発行者	発行者によって返された証明書の属性
有効期限の開始日	証明書の発行日
有効期限の終了日	証明書の失効日

サーバー証明書の表示 ページの内容を更新するには、**更新**をクリックします。

サーバー証明書の表示 ページの内容を更新するには、**印刷**をクリックします。

## セッションの管理


**セッション** ページにシャーシへの接続セッションをすべて表示し、どのアクティブ セッションを終了することもできます。

 **メモ:** ユーザーセッションを終了するには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。

セッションを管理するには:

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. システムツリーで **Chassis** (シャーシ) を選択します。
3. **ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックします。
4. **セッション** サブタブをクリックします。**セッション** ページが表示されます。


表 5-20. セッションのプロパティ


プロパティ	説明
セッション ID	ログインの各インスタンスに生成される連番の ID 番号を表示します。
ユーザー名	ユーザーのログイン名が表示されます (ローカルユーザーまたは Active Directory ユーザー)。Active Directory ユーザー名の例として、name@domain.com、domain.com/name、domain.com\name などがあります。
IP アドレス	ユーザーの IP アドレス (ドット区切り形式) が表示されます。
セッションの種類	セッションの種類 (Telnet、シリアル、SSH、リモート RACADM、SMASH CLP、WSMAN、GUI セッション) が表示されます。
終了	表示されているセッションはどれも終了できます (自分のセッションを除く)。関連するセッションを終了するには、ごみ箱のアイコン  をクリックします。この欄は、 <b>シャーシ設定システム管理者</b> 権限がある場合にのみ表示されます。


セッションを終了するには、セッションの説明行にあるごみ箱アイコンをクリックします。

## サービスの設定

CMC には、インターネット経由でクライアント間で暗号化されたデータを受け入れて転送する業界標準の SSL セキュリティプロトコルを設定したウェブサーバーが搭載されています。ウェブサーバーには、デルの自己署名 SSL デジタル証明書 (サーバー ID) が含まれており、クライアントからのセキュア HTTP 要求を受け入れて応答します。このサービスは、ウェブインタフェースとリモート CLI ツールが CMC と通信するために必要です。

 **メモ:** リモート (RACADM) CLI ツールとウェブインタフェースはウェブサーバーを使用します。ウェブサーバーがアクティブではない場合、リモート RACADM とウェブインタフェースは動作しません。

 **メモ:** ウェブサーバーがリセットされた場合は、サービスが再び利用可能になるまで少なくとも 1 分間お待ちください。ウェブサーバーリセットは通常、ネットワーク設定またはネットワークセキュリティプロパティが CMC ウェブインタフェースまたは RACADM を使って変更された、ウェブサーバーポートの設定が CMC ウェブインタフェースまたは RACADM を使って変更された、CMC がリセットされた、新しい SSL サーバー証明書がアップロードされたなどのイベントの結果引き起こされます。

 **メモ:** サービスの設定を変更するには **シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。

CMC サービスを設定するには:

1. CMC ウェブインタフェースにログインします。
2. **ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックします。
3. **サービス** サブタブをクリックします。**サービス** ページが表示されます。

4. 必要に応じて次のサービスを設定します。
  - 1 CMC シリアルコンソール (表 5-21)
  - 1 ウェブサーバー (表 5-22)
  - 1 SSH (表 5-23)
  - 1 Telnet (表 5-24)
  - 1 リモート RACADM (表 5-25)
5. **適用** をクリックします。デフォルトのタイムアウト値および最大タイムアウト制限値が更新されます。

表 5-21. CMC シリアルコンソールの設定


設定	説明
有効	CMC の Telnet コンソールインタフェースを有効にします。  <b>デフォルト:</b> オフ (無効)
リダイレクト有効	CMC から Telnet クライアント を使ってサーバーへのシリアル / テキストコンソールリダイレクトを有効にします。CMC は iDRAC に接続され、iDRAC は内部的にサーバーに接続されます。  <b>設定オプション:</b> オン (有効)、オフ (無効)  <b>デフォルト:</b> オフ (無効)
アイドルタイムアウト	アイドル状態の Telnet セッションが自動的に切断されるまでの秒数を示します。 <b>タイムアウト</b> 設定の変更は、次のログインで有効になります。現在のセッションには影響しません。  <b>タイムアウト範囲:</b> 0 または 60 - 10800 秒。アイドルタイムアウト機能を無効にするには、0 を入力します。  <b>デフォルト:</b> 1800 秒
ボーレート	CMC の外部シリアルポートのデータ速度を示します。  <b>有効な設定オプション:</b> 9600、19200、28800、38400、57600、115200 bps  <b>デフォルト:</b> 115200 bps
認証無効	CMC シリアルコンソールログイン認証を有効にします。  <b>デフォルト:</b> オフ (無効)
Esc キー	<b>connect com2</b> コマンドを使用するときにシリアル / テキストコンソールリダイレクトを終了するエスケープキーの組み合わせを指定できます。  <b>デフォルト:</b> ^\  ( <Ctrl> を押しながらバックスラッシュ (\) 文字を入力)   <b>メモ:</b> キャレット文字 ^ は、<Ctrl> キーを表しています。  設定オプション: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 10 進値 (例: 95)</li> <li>1 16 進値 (例: 0x12)</li> <li>1 8 進値 (例: 007)</li> <li>1 ASCII 値 (例: ^a)</li> </ul> ASCII 値は以下のエスケープキーコードを使って表します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Esc の後に英字 (a ~ z、A ~ Z)</li> <li>1 Esc の後に特殊文字 [ ] \ ^ _</li> <li>1 最大長: 4</li> </ul>
履歴バッファサイズ	シリアルコンソールに最後に書き込まれた文字を格納しているシリアル履歴バッファの最大サイズを示します。  <b>デフォルト:</b> 8192 文字
ログインコマンド	ユーザーが CMC シリアルコンソールインタフェースにログインするときに自動的に実行するシリアルコマンドを指定します。  <b>例:</b> connect server-1  <b>デフォルト:</b> [Null]

表 5-22. ウェブサーバーの設定

--	--

設定	説明
有効	CMC 用に Web Server サービスを有効にします（リモート RACADM と ウェブインタフェースからアクセス）。  デフォルト: オン（有効）
最大セッション数	シャーンで許可される同時ウェブユーザーインタフェースセッションの最大数を示します。最大セッション数 プロパティの変更は次回のログインで有効になります。現在のアクティブセッション（自分自身のセッションを含む）には影響しません。リモート RACADM はウェブサーバーの最大セッション数 プロパティの影響を受けません。  許可範囲: 1~4  デフォルト: 4  メモ: 最大セッション数 プロパティを現在のアクティブ セッション数以下の値に変更してからログアウトした場合、他のセッションが終了するか期限切れになるまで再びログインできません。
アイドルタイムアウト	アイドル状態の Web ユーザーインタフェースセッションが自動的に切断されるまでの秒数を示します。タイムアウト 設定の変更は、次回のログインで有効になります。現在のセッションには影響しません。  タイムアウト範囲: 60 ~ 10800 秒です。  デフォルト: 1800 秒
HTTP ポート番号	サーバー接続を受信待機中の CMC が使用するデフォルトポートを示します。  メモ: ブラウザで HTTP アドレスを入力すると、ウェブサーバーは自動的にリダイレクトして HTTPS を使用します。  デフォルト HTTPS ポート(80) を変更した場合は、ブラウザのアドレスフィールドのアドレスにポート番号を次のように入力する必要があります。  http://<IP アドレス>:<ポート番号>  IP アドレス はシャーンシの IP アドレスで、ポート番号 は、デフォルトの 80 以外の HTTP ポート番号です。  設定範囲: 10~65535  デフォルト: 80
HTTPS ポート番号	セキュアサーバー接続を受信待機中の CMC が使用するデフォルトポートを示します。  デフォルト HTTPS ポート番号 (443) を変更した場合は、ブラウザのアドレスフィールドのアドレスにポート番号を次のように入力する必要があります。  http://<IP アドレス>:<ポート番号>  <IP アドレス> はシャーンシの IP アドレスで、ポート番号> はデフォルトの 443 以外の HTTPS ポート番号です。  設定範囲: 10~65535  デフォルト: 443

表 5-23. SSH の設定

設定	説明
有効	CMC で SSH を有効にします。  デフォルト: オン（有効）
最大セッション数	シャーンで同時に実行できる SSH セッションの最大数。このプロパティの変更は、次のログインで有効になります。現在の アクティブセッション（自分のセッションを含む）には影響しません。  設定可能な範囲: 1~4  デフォルト: 4  メモ: 最大セッション数 プロパティを現在のアクティブ セッション数以下の値に変更してからログアウトした場合、他のセッションが終了するか期限切れになるまで再びログインできません。
アイドルタイムアウト	アイドル状態の SSH セッションが自動的に切断されるまでの秒数を示します。タイムアウト 設定の変更は、次回のログインで有効になります。現在のセッションには影響しません。  タイムアウト範囲: 0 または 60~10800 秒 アイドルタイムアウト機能を無効にするには、0 を入力します。  デフォルト: 1800 秒
ポート番号	サーバーの接続を待機している CMC が使用するポート。

	設定範囲: 10~65535 デフォルト: 22
--	-----------------------------

表 5-24. Telnet の設定

設定	説明
有効	CMC の Telnet コンソールインタフェースを有効にします。 デフォルト: オフ (無効)
最大セッション数	シャーンで同時に実行できる Telnet セッションの最大数を示します。このプロパティの変更は、次のログインで有効になります。現在の アクティブセッション (自分のセッションを含む) には影響しません。 許可範囲: 1~4 デフォルト: 4  <b>メモ:</b> 最大セッション数 プロパティを現在のアクティブ セッション数以下の値に変更してからログアウトした場合、他のセッションが終了するか期限切れになるまで再びログインできません。
アイドルタイムアウト	アイドル状態の Telnet セッションが自動的に切断されるまでの秒数を示します。タイムアウト設定の変更は、次のログインで有効になります。現在のセッションには影響しません。 タイムアウト範囲: 0 または 60~10800 秒 アイドルタイムアウト機能を無効にするには、0 を入力します。 デフォルト: 1800 秒
ポート番号	サーバー接続を受信待機中の CMC が使用するポートを示します。 デフォルト: 23

表 5-25. リモート RACADM の設定

設定	説明
有効	CMC へのリモート RACADM ユーティリティのアクセスを有効にします。 デフォルト: オン (有効)
最大セッション数	シャーンで同時に実行できる RACADM セッションの最大数を示します。このプロパティの変更は、次のログインで有効になります。現在の アクティブセッション (自分のセッションを含む) には影響しません。 許可範囲: 1~4 デフォルト: 4  <b>メモ:</b> 最大セッション数 プロパティを現在のアクティブ セッション数以下の値に変更してからログアウトした場合、他のセッションが終了するか期限切れになるまで再びログインできません。
アイドルタイムアウト	アイドル状態の racadm セッションが自動的に切断されるまでの秒数を示します。アイドルタイムアウト設定の変更は、次のログインで有効になります。現在のセッションには影響しません。アイドルタイムアウト機能を無効にするには、0 を入力します。 タイムアウト範囲: 0 または 10~1920 秒。アイドルタイムアウト機能を無効にするには、0 を入力します。 デフォルト: 30 秒

## 電力バジェットの設定

CMC では、シャーンへの電力のバジェットを設定して電源を管理することができます。電源管理サービスは電力消費を最適化し、需要に基づいてさまざまなモジュールに電力を割り当て直します。

CMC を介して電源を設定する手順については、「[電源の設定と管理](#)」を参照してください。

CMC の電力管理サービスの詳細については、「[電源管理](#)」を参照してください。

## ファームウェアの管理

本項では、ウェブインタフェースを使って CMC ファームウェアをアップデートする方法を説明します。以下のコンポーネントは、GUI または RACADM コマンドを使用してアップデートすることができます。

- 1 CMC - プライマリおよびスタンバイ
- 1 iKVM
- 1 iDRAC (起動ブロックモードのみ)
- 1 IOM インフラストラクチャデバイス

ファームウェアをアップデートするとき、アップデートに失敗した場合にもサービスが失われることを防止できる推奨プロセスがあります。本セクションの手順を利用する前に、「[CMC ファームウェアのインストールまたはアップデート](#)」のガイドラインを確認してください。

## 現在のファームウェアバージョンの表示

**アップデート可能なコンポーネント** ページは、iKVM ファームウェア、プライマリ CMC ファームウェア、スタンバイ CMC ファームウェア (該当する場合)、iDRAC ファームウェアおよび IOM インフラストラクチャデバイスのファームウェアの現在のバージョンを表示します。デバイス名またはファームウェアバージョンをクリックすることで、対象デバイスの **デバイスアップデート** ページを表示します。


**デバイスアップデート** ページは、一度に 1 つのデバイスしか表示しません。例外としては、アップデート可能なスタンバイおよびアクティブ CMC が存在する場合は、両デバイスが表示されます。スタンバイおよびアクティブ CMC のみ、ウェブインタフェースを介して、同じアクションで同時にアップデートすることが可能です。その他のデバイス (IOM またはサーバー) は、1 つずつアップデートする必要があります。複数のサーバーおよび IOM をアップデートする場合は、fwupdate コマンドについて、「[fwupdate](#)」を参照してください。


シャーシ内のサーバーの iDRAC がリカバリモードにある場合、または CMC が iDRAC に破損したファームウェアがあることを検出した場合は、iDRAC も **アップデート可能なコンポーネント** ページに表示されます。CMC を使用して iDRAC ファームウェアを回復する手順については、「[CMC を使用した iDRAC ファームウェアのリカバリ](#)」を参照してください。


ファームウェアバージョンを表示するには:


1. ウェブインタフェースにログインします (「[CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)」を参照)。
2. システムツリーで **シャーシ** をクリックします。
3. **アップデート** タブをクリックします。 **アップデート可能なコンポーネント** ページが表示されます。

## ファームウェアのアップデート


 **メモ:** CMC 上でファームウェアをアップデートするには、**シャーシ設定システム管理者**の権限が必要です。

 **メモ:** ファームウェアのアップデートでは CMC と iKVM の現在の設定が維持されます。


 **メモ:** システムコンポーネントのファームウェアをアップデートするためにウェブユーザーインタフェースのセッションを利用する場合、ファイル転送時間を十分に許容できるようにアイドルタイムアウト時間を設定する必要があります。時には、ファームウェアのファイル転送に、30 分かかることもあります。アイドルタイムアウト値を設定するには、「[サービスの設定](#)」を参照してください。


 **メモ:** iDRAC ファームウェアのアップデートは、iDRAC のウェブベースのユーザーインタフェースまたはリモート RACADM からできます。ただし、CMC ユーザーインタフェースがサーバーの存在を検出したがそれと通信できない場合は、破損していることが考えられます。そのような場合は、**アップデート可能なコンポーネント** ページから iDRAC ファームウェアアップデートを取得してください。**アップデート可能なコンポーネント** ページを開くには、システムツリーで **シャーシ** を選択してから、**アップデート** タブをクリックします。


**アップデート可能なコンポーネント** ページには、リスト内の各コンポーネント (CMC/iKVM) のファームウェアの現行バージョンが表示されており、ファームウェアイメージファイル (パッケージ) をアップロードすることで最新バージョンにアップデートできます。


 **メモ:** 必ずファームウェアの最新バージョンを用意してください。最新のファームウェアイメージファイルは、**デルサポート** サイトからダウンロードできます。


## CMC ファームウェアのアップデート

 **メモ:** サーバー上の CMC ファームウェアのアップデート中、シャーシ内の冷却ファンの一部または全部が全速回転します。これは正常な動作です。

 **メモ:** ファームウェアが正常にアップロードされた後、CMC がリセットされ、一時的に使用不可になります。スタンバイ CMC が存在する場合、スタンバイおよびアクティブの役割が置き換わりします。スタンバイ (セカンダリ) CMC がアクティブ (プライマリ) CMC になります。アクティブ (プライマリ) CMC へのみアップデート適用した場合、リセットの完了後、プライマリ CMC ではアップデートされたイメージを利用しません。スタンバイ (セカンダリ) のみ、そのイメージが利用されます。

 **メモ:** リセット中に他のユーザーが切断されないように、CMC にログインしている可能性のあるユーザーに通知し、**セッション** ページを表示して、アクティブなセッションを確認してください。**セッション** ページを開くには、ツリーで **シャーシ** を選択し、**ネットワーク / セキュリティ** タブをクリックして **セッション** サブタブをクリックします。そのページのヘルプには、ページの右上にある **ヘルプ** リンクからアクセスできます。


 **メモ:** CMC との間でのファイルの転送中、ファイル転送アイコンが回転します。アイコンが回転しない場合は、ブラウザでアニメーションが有効になっているか確認してください。手順については、「[Internet Explorer でアニメーションの再生](#)」を参照してください。

 **メモ:** Internet Explorer を使って CMC からファイルをダウンロードするときに問題が起きた場合は、**暗号化されたページをディスクに保存しない** オプションを有効にしてください。手順については、「[Internet Explorer で CMC からファイルのダウンロード](#)」を参照してください。


1. **アップデート可能なコンポーネント** ページで、CMC 名をクリックします。**ファームウェアのアップデート** ページが表示されます。アクティブおよびスタンバイ (存在する場合) CMC が表示され、選択されています。両 CMC を同時にアップデートすることが可能です。
2. **ファームウェアイメージ** フィールドに、管理ステーションまたは共有ネットワーク上のファームウェアのイメージファイルへのパスを入力するか、**参照** をクリックし、ファイルの保存場所にナビ



ゲートします。


 **メモ:** デフォルトの CMC ファームウェアイメージ名は、firmimg.cmc です。IOM インフラストラクチャデバイスのファームウェアをアップデートする前に、まず CMC ファームウェアをアップデートします。

3. **ファームウェアアップデートを開始する** をクリックします。操作の確認を求めらるダイアログボックスが表示されます。
4. **はい** をクリックして続行します。**ファームウェアアップデートの進行状況** セクションでは、ファームウェアアップデートのステータス情報を提供します。イメージファイルがアップロードされる間、ページにステータスインジケータが表示されます。ファイルの転送時間は、接続速度によって大きく異なります。内部アップデート処理が開始されると、ページは自動的に更新され、ファームウェアアップデートのタイマーが表示されます。その他の追記事項:
  1. ファイル転送時に、**更新** ボタンの利用、または他のページへ移動しないでください。
  1. アップデートプロセスをキャンセルするには、**ファイル転送およびアップデートのキャンセル** をクリックします。このオプションは、ファイル転送時にのみ、利用可能です。
  1. **アップデート状態** フィールドにアップデートステータスが表示されます。このフィールドは、ファイル転送時に自動的に更新されます。一部の古いブラウザでは、この自動更新はサポートされていません。**アップデート状態** フィールドを手動で更新するには、**更新** をクリックします


 **メモ:** CMC のアップデートに数分かかる場合があります。

5. スタンバイ（セカンダリ）CMC の場合、アップデートが完了すると、アップデート状態フィールドに「完了」と表示されます。アクティブ（プライマリ）CMC の場合、ファームウェアのアップデート処理の最終フェーズでは、CMC とのブラウザセッションおよび接続は一時的に失われ、アクティブ（プライマリ）CMC はオフラインになります。アクティブ（プライマリ）CMC の再起動後、数分経過したら、再びログインする必要があります。


CMC がリセットすると、新しいファームウェアがアップデートされ、**アップデート可能なコンポーネント** ページに表示されます。

 **メモ:** ファームウェアアップグレード後、ウェブベースブラウザのキャッシュをクリアします。ブラウザのキャッシュをクリアにする手順については、ご利用のウェブブラウザのオンラインヘルプを参照してください。


## IKVM ファームウェアのアップデート

 **メモ:** ファームウェアが正常にアップロードされると、IKVM がリセットされ、一時的に使用できなくなります。

1. CMC ウェブインタフェースに再びログインします。
2. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
3. **アップデートタブ** をクリックします。**アップデート可能なコンポーネント** ページが表示されます。
4. IKVM 名をクリックします。**ファームウェアのアップデート** ページが表示されます。
5. **ファームウェアイメージ** フィールドに、管理ステーションまたは共有ネットワーク上のファームウェアのイメージファイルへのパスを入力するか、**参照** をクリックし、ファイルの保存場所にナビゲートします。

 **メモ:** IKVM ファームウェアイメージのデフォルト名は ikvm.bin です。この名前を変更することも可能です。

6. **ファームウェアアップデートを開始する** をクリックします。操作の確認を求めらるダイアログボックスが表示されます。
7. **はい** をクリックして続行します。**ファームウェアアップデートの進行状況** セクションでは、ファームウェアアップデートのステータス情報を提供します。イメージファイルがアップロードされる間、ページにステータスインジケータが表示されます。ファイルの転送時間は、接続速度によって大きく異なります。内部アップデート処理が開始されると、ページは自動的に更新され、ファームウェアアップデートのタイマーが表示されます。その他の追記事項:
  1. ファイル転送時に、**更新** ボタンの利用、または他のページへ移動しないでください。
  1. アップデートプロセスをキャンセルするには、**ファイル転送およびアップデートのキャンセル** をクリックします。このオプションは、ファイル転送時にのみ、利用可能です。
  1. **アップデート状態** フィールドにアップデートステータスが表示されます。このフィールドは、ファイル転送時に自動的に更新されます。一部の古いブラウザでは、この自動更新はサポートされていません。**アップデート状態** フィールドを手動で更新するには、**更新** をクリックします

 **メモ:** IKVM のアップデートに最大 1 分程かかる場合があります。


アップデートが完了すると、IKVM がリセットし、新しいファームウェアにアップデートされ、**アップデート可能なコンポーネント** ページに表示されます。

## IOM インフラストラクチャデバイスファームウェアのアップデート


このアップデートを行うことにより、IOM デバイスのインフラストラクチャコンポーネントのファームウェアが更新されます。

1. CMC ウェブインタフェースに再びログインします。

2. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
3. **アップデート** タブをクリックします。 **アップデート可能なコンポーネント** ページが表示されます。
4. IOM インフラストラクチャデバイス名をクリックします。 **ファームウェアのアップデート** ページが表示されます。
5. **ファームウェアイメージ** フィールドに、管理ステーションまたは共有ネットワーク上のファームウェアのイメージファイルへのパスを入力するか、 **参照** をクリックし、ファイルの保存場所にナビゲートします。


 **メモ:** 必要とするイメージは CMC 上に存在するため、IOM インフラストラクチャデバイス (IOMINKF) の場合、ファームウェアイメージ フィールドは表示されません。IOMINF のファームウェアをアップデートする前に、まず CMC ファームウェアをアップデートします。

6. **ファームウェアアップデートを開始する** をクリックします。操作の確認を求めめるダイアログボックスが表示されます。
7. **はい** をクリックして続行します。 **ファームウェアアップデートの進行状況** セクションでは、ファームウェアアップデートのステータス情報を提供します。イメージファイルがアップロードされる間、ページにステータスインジケータが表示されます。ファイルの転送時間は、接続速度によって大きく異なります。内部アップデート処理が開始されると、ページは自動的に更新され、ファームウェアアップデートのタイマーが表示されます。その他の追記事項:
  1. ファイル転送時に、 **更新** ボタンの利用、または他のページへ移動しないでください。
  1. アップデートプロセスをキャンセルするには、 **ファイル転送およびアップデートのキャンセル** をクリックします。このオプションは、ファイル転送時にのみ、利用可能です。
  1. **アップデート状態** フィールドにアップデートステータスが表示されます。このフィールドは、ファイル転送時に自動的に更新されます。一部の古いブラウザでは、この自動更新はサポートされていません。 **アップデート状態** フィールドを手動で更新するには、 **更新** をクリックします


 **メモ:** IOMINF ファームウェアのアップデート時には、ファイル転送タイマーは表示されません。アップデートが完了すると、デバイスが再起動するため、IOM デバイスとの接続が一時的に失われます。

アップデートが完了すると、新しいファームウェアにアップデートされ、 **アップデート可能なコンポーネント** ページに表示されます。

## サーバー iDRAC ファームウェアのアップデート

 **メモ:** ファームウェアがアップデートし、アップロードに成功すると、iDRAC (サーバー上の) はリセットされ、一時的に利用不可になります。

1. CMC ウェブインタフェースに再びログインします。
2. システムツリーで **シャーシ** を選択します。
3. **アップデート** タブをクリックします。 **アップデート可能なコンポーネント** ページが表示されます。
4. サーバー名 をクリックします。 **ファームウェアのアップデート** ページが表示されます。
5. **ファームウェアイメージ** フィールドに、管理ステーションまたは共有ネットワーク上のファームウェアのイメージファイルへのパスを入力するか、 **参照** をクリックし、ファイルの保存場所にナビゲートします。
6. **ファームウェアアップデートを開始する** をクリックします。操作の確認を求めめるダイアログボックスが表示されます。
7. **はい** をクリックして続行します。 **ファームウェアアップデートの進行状況** セクションでは、ファームウェアアップデートのステータス情報を提供します。イメージファイルがアップロードされる間、ページにステータスインジケータが表示されます。ファイルの転送時間は、接続速度によって大きく異なります。内部アップデート処理が開始されると、ページは自動的に更新され、ファームウェアアップデートのタイマーが表示されます。その他の追記事項:
  1. ファイル転送時に、 **更新** ボタンの利用、または他のページへ移動しないでください。
  1. アップデートプロセスをキャンセルするには、 **ファイル転送およびアップデートのキャンセル** をクリックします。このオプションは、ファイル転送時にのみ、利用可能です。
  1. **アップデート状態** フィールドにアップデートステータスが表示されます。このフィールドは、ファイル転送時に自動的に更新されます。一部の古いブラウザでは、この自動更新はサポートされていません。 **アップデート状態** フィールドを手動で更新するには、 **更新** をクリックします

 **メモ:** CMC またはサーバー のアップデートに数分かかる場合があります。

アップデートが完了すると、 **アップデート可能なコンポーネント** ページに、アップデートされたサーバーが表示されなくなります。


## CMC を使用した iDRAC ファームウェア のリカバリ

iDRAC ファームウェアは通常、iDRAC ウェブインタフェース、SM-CLP コマンドラインインタフェース、 [support.dell.com](http://support.dell.com) からダウンロードしたオペレーティングシステム固有のアップデートパッケージ などの iDRAC 機能を使ってアップデートします。iDRAC ファームウェアのアップデート手順は、「iDRAC ファームウェアユーザーズガイド」を参照してください。

iDRAC ファームウェアのアップデートが完了前に中断されるなどでiDRAC ファームウェアが破損した場合、CMC ウェブインタフェースを使ってファームウェアをアップデートできます。


CMC が破損した iDRAC ファームウェアを検出した場合、iDRAC iiは **アップデート可能なコンポーネント** ページに表示されます。 **アップデート可能なコンポーネント** ページの表示方法について

は、「[現在のファームウェアバージョンの表示](#)」を参照してください。


 **メモ:** iDRAC MAC アドレスが失われたか破損した場合は、CMC を使って iDRAC ファームウェアを回復する前に有効なアドレスに設定する必要があります。MAC アドレスを設定するには、IPMI config params コマンドを使用できます。MAC アドレスはコマンドの 5 つ目のパラメータです。管理ネットワーク上で固有の 6 バイトアドレスに設定する必要があります。このコマンドを実行するためのヘルプについては、ご利用の IPMI ユーティリティ（例：ipmitool または ipmish）の文書を参照してください。

iDRAC ファームウェアをアップデートするには、次の手順に従ってください。

1. [support.dell.com](http://support.dell.com) から管理コンピュータに最新の iDRAC ファームウェアをダウンロードします。
2. ウェブインタフェースにログインします（「[CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)」を参照）。
3. システムツリーで **シャーシ** をクリックします。
4. **アップデート** タブをクリックします。 **アップデート可能なコンポーネント** ページが表示されます。CMC からリカバリ可能な iDRAC であれば、これを搭載したサーバーがリストに含まれます。
5. server-n をクリックします（n は回復したい iDRAC の番号）。
6. **参照** をクリックして、ダウンロードした iDRAC ファームウェアイメージに移動し、**開く** をクリックします。

 **メモ:** デフォルトの iDRAC ファームウェアイメージ名は `firmimg.imc` です。

7. **ファームウェアアップデートを開始する** をクリックします。


 **メモ:** iDRAC ファームウェアのアップデートには、最大 10 分かかることがあります。ファームウェアイメージが CMC へ転送されている間ファイル転送アイコンが回転しますが、CMC がイメージを iDRAC へ転送中はこのアイコンは回転しません。

ファームウェアイメージファイルが CMC にアップロードされると、iDRAC はそのイメージを使って自らをアップデートします。

---

## FlexAddress

本項では、FlexAddress 機能のウェブインタフェース画面について説明します。FlexAddress 機能は、オプションのアップグレードで、工場でサーバーモジュールに割り当てられた WWN/MAC ID をシャーシで提供される WWN/MAC ID に置き換えることを可能にします。

 **メモ:** 設定画面にアクセスするには、FlexAddress のアップグレードを購入し、インストールする必要があります。アップグレードを購入し、インストールしていない場合は、ウェブインタフェース上に次のメッセージが表示されます。


オプション機能はインストールされていません。シャーシベースの WWN および MAC アドレスの管理機能の詳細については、「[Dell Chassis Management Controller ユーザーズガイド](#)」を参照してください。

本機能をご購入になるには、[www.dell.com](http://www.dell.com) で Dell にお問い合わせください。

## FlexAddress ステータスの表示

FlexAddress ステータス情報を表示するには、ウェブインタフェースを使用できます。シャーシ全体または個別のサーバーのステータス情報を閲覧することができます。表示される情報には、以下が含まれます。

1. ファブリック構成
1. 有効/無効な FlexAddress
1. スロット番号および名前
1. シャーシ指定およびサーバー指定のアドレス
1. 使用アドレス

 **メモ:** コマンドラインインタフェースを使用して FlexAddress ステータスを表示することもできます。コマンドの詳細については、「[FlexAddress の使用](#)」を参照してください。

## シャーシ FlexAddress ステータスの表示

シャーシ全体の FlexAddress ステータス情報を表示することが可能です。ステータス情報には、機能が有効であるかどうか、そして各ブレードの FlexAddress ステータスの概要が含まれます。

シャーシにおいて、FlexAddress が有効であるか確認するには、次の手順に従います。

1. ウェブインタフェースにログインします（「[CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)」を参照）。

- システムツリーで **シャーシ** をクリックします。
- セットアップ** タブをクリックします。一般**セットアップ** ページが表示されます。FlexAddress フィールドには、**有効** または **無効** の値が表示されます。「有効」の値は、シャーシ上でこの機能がインストールされていることを意味します。「無効」は、シャーシ上にこの機能がインストールされておらず、利用もされていないことを意味します。

各サーバーモジュールの FlexAddress ステータス概要を表示するには、以下の手順に従います。

- ウェブインタフェースにログインします（「[CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)」を参照）。
- システムツリーで **サーバー** をクリックします。**プロパティ** タブ、**WWN/MAC** サブタブを順にクリックします。
- FlexAddress サマリ** ページが表示されます。このページでは、シャーシ内のすべてのスロットの WWN 設定および MAC アドレスを確認することができます。

ステータスページでは、以下の情報を提供します。

ファブリック構成	<b>ファブリック A、ファブリック B および ファブリック C</b> は、取り付けられている I/O ファブリックの種類を表示します。
WWN/MAC アドレス	シャーシ内の各スロットの FlexAddress 設定を表示します。表示される情報には、以下が含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 スロット番号および位置</li> <li>1 FlexAddress の有効/無効ステータス</li> <li>1 ファブリックタイプ</li> <li>1 使用されているサーバー指定およびシャーシ指定の WWN/MAC アドレス</li> </ul> <p>緑色のチェックマークは、アクティブなアドレスタイプ（サーバー指定またはシャーシ指定）を示します。</p>

- 追加情報については、**ヘルプ**リンクをクリックし、「[FlexAddress の使用](#)」を参照してください。


## サーバー FlexAddress ステータスの表示




各個別サーバーの FlexAddress ステータス情報も表示させることができます。サーバーレベル情報は、対象のブレードの FlexAddress ステータス概要を表示します。

FlexAddress サーバー情報を表示するには、次の手順に従います。

- ウェブインタフェースにログインします（「[CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)」を参照）。
- システムツリーで **サーバー** を展開します。すべてのサーバー (1 ~ 16) が展開された**サーバー**リストに表示されます。
- 表示したいサーバーをクリックします。**サーバーステータス** ページが表示されます。
- セットアップ** タブ、**FlexAddress** サブタブを順にクリックします。**FlexAddress ステータス** ページが表示されます。このページでは、選択したサーバーの WWN 設定および MAC アドレスを確認することができます。

ステータスページでは、以下の情報を提供します。

有効化された FlexAddress	特定スロット上で FlexAddress 機能が有効または無効であるか表示します。
現在の状態	現在の FlexAddress 設定を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 <b>シャーシ指定</b> - 選択したスロットのアドレスには、シャーシ指定の FlexAddress を使用しています。新しいサーバーがインストールされた場合でも、スロットベースの WWN/MAC アドレスは維持されません。</li> <li>1 <b>サーバー指定</b> - サーバーはコントローラハードウェアに埋め込まれたサーバー指定のアドレスまたはデフォルトアドレスを使用しています。</li> </ul>
電源状態	サーバーの現在の電源状態（ <b>オン</b> 、 <b>電源投入中</b> 、 <b>電源切断中</b> 、 <b>オフ</b> および <b>N/A</b> ）が表示されます。
正常性	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>OK FlexAddress が存在し、CMC にステータスを提示していることを意味します。CMC と FlexAddress 間で通信エラーが発生した場合には、CMC は FlexAddress の正常性状態を取得または表示できません。</p> </div> </div>

		情報	正常性の状態 (OK、警告、重大) に変化がない場合に FlexAddress についての情報を表示します。
		警告	警告のみが発行され、システム管理者が設定した時間内に対応処置が必要であることを示します。システム管理者が指定した時間内に対応処置を取らなかった場合は、サーバーの健全性に影響するような重要なエラーを引き起こす可能性があります。
		重大	少なくとも 1 つのエラー警告が発行されたことを示します。重大な状態はサーバーのシステムエラーを示し、直ちに対応処置を取る必要があります。
		値なし	FlexAddress が不在の場合、正常性情報は提供されません。
iDRAC ファームウェア	現在サーバーにインストールされている iDRAC のバージョンを表示します。		
BIOS バージョン	サーバーモジュールの現在の BIOS バージョンを表示します。		
スロット	ファブリックの場所に関連付けられたサーバーのスロット番号。		
位置	シャーシ内の Input/Output (I/O) の位置をグループ番号 (A、B、C) とスロット番号 (1 または 2) で示します。スロット名: A1、A2、B1、B2、C1、C2		
ファブリック	ファブリックの種類を表示します。		
サーバー指定	サーバー指定 は、コントローラのハードウェアに埋め込まれたサーバー指定の WWN/MAC アドレスを表示します。		
シャーシ指定	シャーシ指定 は、特定のスロットで使用されるシャーシ指定の WWN/MAC アドレスを表示します。		


5. 追加情報については、ヘルプリンクをクリックし、[「FlexAddress の使用」](#) を参照してください。

## FlexAddress の設定

FlexAddress をシャーシと一緒に購入された場合はインストール済みで、システムの電源を入れると有効になっています。FlexAddress を後日購入された場合は、『CMC Secure Digital (SD) Card Technical Specification』(CMC SD カードの仕様)に記載されている手順に従って、SD カードに格納されている機能をインストールする必要があります。このマニュアルについては、[support.dell.com](http://support.dell.com) を参照してください。

設定を開始する前に、サーバーの電源を落とす必要があります。ファブリックごとに FlexAddress を有効または無効にすることができます。また、スロットごとに、機能を有効/無効にすることも可能です。ファブリックごとに機能の有効化を行う場合は、有効にするスロットを選択できます。たとえば、ファブリック-A で FlexAddress を有効にする場合、ファブリック-A のスロットのみが FlexAddress が有効になります。その他のファブリックは、サーバー上で工場で割り当てられた WWN/MAC を使用します。

FlexAddress が有効なスロットは、すべてのファブリックでも有効になります。たとえば、ファブリック-A および B を有効にし、ファブリック-A のスロット1で FlexAddress を有効にして、ファブリック-B のスロット1で無効にすることはできません。


 **メモ:** コマンドラインインターフェースを使用して FlexAddress ステータスを表示することもできます。コマンドの詳細については、[「FlexAddress の使用」](#) を参照してください。

## ファブリックおよびスロットのシャーシレベルの FlexAddress 設定

シャーシレベルで、FlexAddress 機能をファブリックおよびスロット上で有効または無効にすることができます。FlexAddress はファブリックごとに有効化を行い、その後この機能が有効になるスロットを選択します。FlexAddress を正しく設定するには、ファブリックおよびスロット上で有効にしなければなりません。


FlexAddress 機能をファブリックおよびスロット上で有効または無効にするには、次の手順に従います。


1. ウェブインタフェースにログインします（「[CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)」を参照）。
2. システムツリーで **サーバー** をクリックします。
3. **セットアップ** タブをクリックします。一般**セットアップ** ページが表示されます。FlexAddress の**展開** をクリックします。FlexAddress の**展開** ページが表示されます。
4. **シャーシ指定 WWN/MAC のファブリックの選択** に、**ファブリック A**、**ファブリック B** および **ファブリック C** のチェックボックスを表示します。
5. FlexAddress を有効にしたい各ファブリックのチェックボックスをクリックします。ファブリックを無効にするには、チェックボックスをクリックし、選択をクリアにします。

 **メモ:** ファブリックが選択されていない場合、選択されたスロットに対して FlexAddress は有効になりません。

**シャーシ指定 WWN/MAC のスロットの選択** ページには、シャーシの各スロット（1-16）に対して**有効** チェックボックスが表示されます。

6. FlexAddress を有効にしたい各スロットの **有効** チェックボックスをクリックします。すべてのスロットを選択したい場合は、**すべて選択/選択解除** チェックボックスを利用します。スロットを無効にするには、**有効** チェックボックスをクリックし、選択をクリアにします。

 **メモ:** スロットにブレードが存在する場合、そのスロットで FlexAddress 機能を有効にする前に、ブレードの電源を落とす必要があります。

 **メモ:** スロットが選択されていない場合、選択されたファブリックに対して FlexAddress は有効になりません。

7. **適用** をクリックして変更を保存します。
8. 追加情報については、**ヘルプ**リンクをクリックし、「[FlexAddress の使用](#)」を参照してください。

## スロットのサーバーレベルの FlexAddress 設定

サーバーレベルで、FlexAddress 機能を個別スロット上で有効または無効にすることができます。

個別のスロット上で FlexAddress 機能を有効または無効にするには、次の手順に従います。

1. ウェブインタフェースにログインします（「[CMC ウェブインタフェースへのアクセス](#)」を参照）。
2. システムツリーで拡張 **サーバー** を選択します。すべてのサーバー（1～16）が展開された**サーバー**リストに表示されます。
3. 表示したいサーバーをクリックします。**サーバーステータス** ページが表示されます。
4. **セットアップ** タブ、FlexAddress サブタブを順にクリックします。FlexAddress **ステータス** ページが表示されます。
5. FlexAddress 機能を有効にするには、FlexAddress の**有効化** ブルダウンメニューから **はい** を選択し、無効にするには **いいえ** を選択します。
6. **適用** をクリックして変更を保存します。追加情報については、**ヘルプ**リンクをクリックし、「[FlexAddress の使用](#)」を参照してください。

## よくあるお問い合わせ（FAQ）

[表 5-26](#) は、よくあるお問い合わせとその回答です。

表 5-26. リモートシステムの管理と回復:  
よくあるお問い合わせ

質問	回答
CMC ウェブインタフェースにアクセスするとき、SSL 証明書のホスト名と CMC のホスト名が一致しないというセキュリティ警告が表示されます。	CMC には、ウェブインタフェースのネットワークセキュリティを保護するため、デフォルトの CMC サーバー証明書と、リモート RACADM 機能が含まれています。この証明書を使用する場合には、ウェブブラウザにはセキュリティ警告が表示されます。これは、デフォルトの証明書が CMC のホスト名を一致しない <b>CMC デフォルト証明書</b> に対して発行されるためです（例：IP アドレス）。  このセキュリティ問題に対応するには、CMC の IP アドレスに発行された CMC サーバー証明書をアップロードします。証明書の発行に使用する証明書署名要求（CSR）を生成するとき、CSR のコモンネーム（CN）が CMC の IP アドレス（例：192.168.0.120）と一致することを確認してください。  CSR を登録されている DNS CMC 名と一致させるには：

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. システムツリーで <b>シャーシ</b> をクリックします。</li> <li>2. <b>設定</b> タブをクリックして<b>ネットワーク / セキュリティ</b> タブをクリックします。 <b>ネットワーク設定</b> ページが開きます。</li> <li>3. <b>DNS への CMC の登録</b> チェックボックスを選択します。</li> <li>4. <b>DNS CMC 名</b> フィールドに CMC 名を入力します。</li> <li>5. <b>変更の適用</b> をクリックします。</li> </ol>
	CSR の生成と証明書の発行については、 <a href="#">「SSL とデジタル証明書を使用した CMC 通信のセキュリティ確保」</a> を参照してください。
プロパティを変更すると、リモート RACADM とウェブベースのサービスを使用できなくなるのはなぜですか？	<p>CMC ウェブサーバーをリセットすると、リモート RACADM サービスとウェブインタフェースに再度アクセスできるようになるまで 1 分ほどかかる場合があります。</p> <p>次のような状況で CMC ウェブサーバーはリセットされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 CMC ウェブインタフェースを使用してネットワーク設定やネットワークセキュリティのプロパティの変更する場合</li> <li>1 <code>cfgRacTuneHttpsPort</code> プロパティが変更された ( <code>config -f &lt;設定ファイル&gt;</code> によって変更された場合を含む)</li> <li>1 <code>racresetcfg</code> が使われた</li> <li>1 CMC がリセットされたとき</li> <li>1 新しい SSL サーバー証明書がアップロードされた</li> </ul>
DNS サーバーで CMC を登録できない理由は何ですか？	一部の DNS サーバーは 31 文字以内の名前しか登録しません。
CMC ウェブインタフェースにアクセスする場合に、SSL 証明書が信頼されていない認証局 (CA) によって発行されましたというセキュリティ警告が表示されます。	CMC には、ウェブインタフェースのネットワークセキュリティを保護するため、デフォルトの CMC サーバー証明書と、リモート RACADM 機能が含まれています。この証明書は、信頼される認証局から発行されていません。このセキュリティ問題に対応するには、信頼された認証局によって発行された CMC サーバー証明書をアップロードします (例: Thawte または Verisign)。証明書の発行の詳細については、 <a href="#">「SSL とデジタル証明書を使用した CMC 通信のセキュリティ確保」</a> を参照してください。
不明な理由で次のメッセージが表示されました。  リモートアクセス: SNMP 認証エラー  原因は何ですか？	<p>検出作業の一部として、IT Assistant はデバイスの <code>get</code> と <code>set</code> コミュニティ名の確認を試みます。IT Assistantには、<code>get community name = public</code> と <code>set community name = private</code> があります。CMC エージェントのデフォルトコミュニティ名は <code>public</code> です。IT Assistant が <code>set</code> リクエストを送信すると、CMC エージェントは <code>コミュニティ = public</code> からのリクエストしか受け入れられないため、SNMP 認証エラーが生成されます。</p> <p>RACADM を使用して、CMC のコミュニティ名を変更できます。</p> <p>CMC コミュニティ名を表示するには、次のコマンドを使用します。</p> <pre>racadm getconfig -g cfgOobSnmp</pre> <p>CMC コミュニティ名を設定するには、次のコマンドを使用します。</p> <pre>racadm config -g cfgOobSnmp -o cfgOobSnmpAgentCommunity &lt;コミュニティ名&gt;</pre> <p>SNMP 認証トラップの生成を防ぐには、エージェントが受け入れるコミュニティ名を入力する必要があります。CMC は 1 つのコミュニティ名しか許可しないので、IT Assistant の検出設定と同じ <code>get</code> および <code>set</code> コミュニティ名を入力する必要があります。</p>

## CMC のトラブルシューティング

CMC ウェブインタフェースは、シャーシの識別、診断、およびトラブルシューティングツールを提供します。トラブルシューティングの詳細については、[「トラブルシューティングとリカバリ」](#) を参照してください。

[目次ページに戻る](#)