

Dell PowerVault DL2300

オーナーズマニュアル

規制モデル : E14S Series
規制タイプ : E14S001



メモ、注意、警告

-  **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。
-  **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2012 Dell Inc.

本書に使用されている商標 : Dell™、Dell のロゴ、Dell Boomi™、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、Compellent™、KACE™、FlexAddress™、Force10™ および Vostro™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core® および Celeron® は米国および他の国における Intel Corporation の登録商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™ および AMD Sempron™ は同社の商標です。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Internet Explorer®、MS-DOS®、Windows Vista® および Active Directory® は米国および / または他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Red Hat® および Red Hat® Enterprise Linux® は米国および / または他の国における Red Hat, Inc. の登録商標です。Novell® および SUSE® は米国および他の国における Novell, Inc. の登録商標です。Oracle® は Oracle Corporation またはその関連会社、もしくはその両者の登録商標です。Citrix®、Xen®、XenServer® および XenMotion® は米国および / または他の国における Citrix Systems, Inc. の登録商標または商標です。VMware®、Virtual SMP®、vMotion®、vCenter® および vSphere® は米国または他の国における VMware, Inc. の登録商標または商標です。IBM® は International Business Machines Corporation の登録商標です。

2012 - 09

Rev. A00

目次

メモ、注意、警告.....	2
章 1: システムについて.....	9
前面パネルの機能とインジケータ.....	9
診断インジケータ.....	10
ハードディスクドライブインジケータのパターン.....	12
背面パネルの機能とインジケータ.....	13
NIC インジケータコード.....	14
電源インジケータコード.....	15
その他の情報.....	16
章 2: セットアップユーティリティとブートマネージャの使い方.....	17
セットアップユーティリティの起動.....	18
エラーメッセージへの対応.....	18
セットアップユーティリティナビゲーションキーの使用.....	18
セットアップユーティリティのオプション.....	18
セットアップユーティリティのメイン画面.....	18
System BIOS (システム BIOS) 画面.....	19
システム情報画面.....	20
メモリ設定画面.....	20
プロセッサ設定画面.....	21
Boot Settings (起動設定) 画面.....	23
Integrated Devices (内蔵デバイス) 画面.....	23
シリアル通信画面.....	24
System Profile Settings (システムプロファイル設定) 画面.....	25
System Security (システムセキュリティ) 画面.....	26
その他の設定.....	28
システムパスワードとセットアップパスワードの機能.....	28
システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの割り当て.....	29
既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの削除または変更.....	30
システムを保護するためのシステムパスワードの使い方.....	30
セットアップパスワード使用中の操作.....	31
組み込みシステム管理.....	31
章 3: システム部品の取り付け.....	33
奨励するツール.....	33
前面ベゼル (オプション)	33

前面ベゼルの取り外し	33
前面ベゼルの取り付け	34
システムカバーの開閉	34
システムカバーの取り外し	34
システムカバーを閉じる	35
システムの内部	35
冷却用エアフローカバー	36
冷却用エアフローカバーの取り外し	36
冷却用エアフローカバーの取り付け	37
システムメモリ	37
モードごとのガイドライン	38
サポートされているメモリ構成	39
メモリモジュールの取り外し	40
メモリモジュールの取り付け	41
ハードディスクドライブ	42
2.5インチハードドライブダミー（背面）の取り外し	42
2.5インチハードドライブダミー（背面）の取り付け	43
3.5インチハードドライブダミーの取り外し	43
3.5インチハードドライブダミーの取り付け	44
ホットスワップ対応ハードディスクドライブの取り外し	44
ホットスワップ対応ハードディスクドライブの取り付け	45
ハードディスクドライブキャリアからのハードディスクドライブの取り外し	45
ハードディスクドライブキャリアへのハードディスクドライブの取り付け	46
冷却ファン	46
冷却ファンの取り外し	47
冷却ファンの取り付け	48
冷却ファンアセンブリの取り外し	48
冷却ファンアセンブリの取り付け	49
内蔵 USB メモリキー（オプション）	49
内蔵 USB キーの交換	49
PCIe カードホルダ	50
PCIe カードホルダの取り外し	50
PCIe カードホルダの取り付け	51
PCIe カードホルダラッチの開閉	51
ケーブル保持ブラケット	52
ケーブル保持ブラケットの取り外し	52
ケーブル保持ブラケットの取り付け	53
拡張カードと拡張カードライザー	53
拡張カードの取り付けガイドライン	53
拡張カードを拡張カードライザー 2 または 3 から取り外す方法	54
拡張カードを拡張カードライザー 2 または 3 に取り付ける方法	55
拡張カードを拡張カードライザー 1 から取り外す方法	56

拡張カードを拡張カードライザー 1 に取り付ける方法.....	57
拡張カードライザーの取り外し.....	58
拡張カードライザーの取り付け.....	61
SD VFlash カード.....	61
SD vFlash カードの交換.....	61
vFlash メディアユニットの取り外し.....	62
vFlash メディアユニットの取り付け.....	63
内蔵デュアル SD モジュール.....	64
内蔵デュアル SD モジュールの取り外し.....	64
内蔵デュアル SD モジュールの取り付け.....	65
内蔵 SD カード.....	66
内蔵 SD カードの取り外し.....	66
内蔵 SD カードの取り付け.....	66
内蔵ストレージコントローラカード.....	67
内蔵ストレージコントローラカードの取り外し.....	67
内蔵ストレージコントローラカードの取り付け.....	68
ネットワークドーターカード.....	69
ネットワークドーターカードの取り外し.....	69
ネットワークドーターカードの取り付け.....	70
プロセッサ.....	70
プロセッサの取り外し.....	70
プロセッサの取り付け.....	73
電源ユニット.....	74
ホットスペア機能.....	75
AC 電源装置の取り外し.....	75
AC 電源ユニットの取り付け.....	76
電源装置ダミーの取り外し.....	77
電源装置ダミーの取り付け.....	77
システムバッテリ.....	77
システムバッテリーの交換.....	77
ハードドライブバックプレーン.....	78
ハードドライブバックプレーンの取り外し.....	79
ハードドライブバックプレーンの取り付け.....	80
ハードドライブバックプレーンの取り外し（背面）.....	81
ハードドライブバックプレーン（背面）の取り付け.....	83
コントロールパネル.....	84
コントロールパネルの取り外し.....	84
コントロールパネルの取り付け.....	85
I/O パネルの取り外し.....	86
I/O パネルの取り付け.....	87
システム基板.....	87
システム基板の取り外し.....	87

システム基板の取り付け.....	89
章 4: システムのトラブルシューティング.....	91
作業にあたっての注意.....	91
システム起動エラーのトラブルシューティング.....	91
外部接続のトラブルシューティング.....	91
ビデオサブシステムのトラブルシューティング.....	91
USB デバイスのトラブルシューティング.....	91
シリアル I/O デバイスのトラブルシューティング.....	92
NIC のトラブルシューティング.....	92
システムが濡れた場合のトラブルシューティング.....	93
システムが損傷した場合のトラブルシューティング.....	93
システムバッテリのトラブルシューティング.....	94
電源装置のトラブルシューティング.....	94
冷却問題のトラブルシューティング.....	95
冷却ファンのトラブルシューティング.....	95
システムメモリのトラブルシューティング.....	95
内蔵 USB キーのトラブルシューティング.....	96
SD カードのトラブルシューティング.....	97
ハードディスクドライブのトラブルシューティング.....	97
ストレージコントローラのトラブルシューティング.....	98
拡張カードのトラブルシューティング.....	99
プロセッサのトラブルシューティング.....	99
章 5: システム診断プログラムの使い方.....	101
Dell Online Diagnostics.....	101
Dell Embedded System Diagnostics (内蔵されたシステム診断プログラム)	101
内蔵されたシステム診断プログラムの実行が必要な場合.....	101
内蔵されたシステム診断プログラムの実行.....	101
システム診断プログラムのコントロール.....	102
章 6: ジャンパとコネクタ.....	103
システム基板のジャンパ設定.....	103
システム基板のコネクタ.....	104
忘れてしまったパスワードの無効化.....	106
章 7: 仕様.....	107
章 8: システムメッセージ.....	111
システムエラーメッセージ.....	111
警告メッセージ.....	127
診断メッセージ.....	127

アラートメッセージ.....	127
章9: 困ったときは.....	129
デルへのお問い合わせ.....	129

システムについて

前面パネルの機能とインジケータ

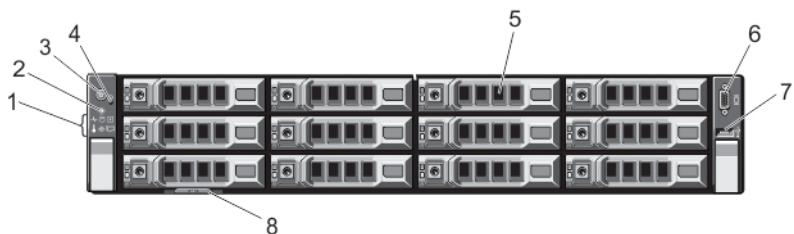


図 1. 前面パネルの機能とインジケータ

項目	インジケータ、ボタン、アイコン またはコネクタ	説明
1	診断インジケータ	診断インジケータは、エラーステータスを示すために点灯します。
2	システム識別ボタン	前面パネルと背面パネルの識別ボタンは、ラック内の特定のシステムの位置を確認するために使用します。これらのボタンの1つを押すと、背面のシステムステータスインジケータは、ボタンの1つがもう一度押されるまで点滅を続けます。 ボタンを押してシステム識別のオン/オフを切り替えます。 POST中にシステムの反応が停止した場合は、システム識別ボタンを5秒以上押し続けて BIOS プログレスモードに入ります。 iDRAC をリセットするには (F2 iDRAC セットアップで無効に設定されていない場合)、ボタンを15秒以上長押しします。
3	電源インジケータ、電源ボタン	電源インジケータは、システムの電源が入っている時に点灯します。電源ボタンによってシステムへの電源の供給を制御します。 メモ: ACPI 対応の OS では、電源ボタンを使ってシステムの電源を切っても、システムの電源が切れる前にシステムが正常なシャットダウンを行います。
4	NMI ボタン	特定の OS の実行中に、ソフトウェアエラーおよびデバイスドライバエラーのトラブルシューティングに使用します。このボタンはペーパークリップの先端を使って押すことができます。

項目	インジケータ、ボタン、アイコン またはコネクタ	説明
		このボタンは、認定を受けたサポート担当者によつて指示された場合、またはOSのマニュアルで指示されている場合にのみ使用してください。
5	ハードドライブ	ホットスワップ対応の3.5インチハードドライブを12台まで。
6	ビデオコネクタ	VGAディスプレイをシステムに接続するときに使用します。
7	USB コネクタ	USBデバイスをシステムに接続するときに使用します。ポートはUSB 2.0対応です。
8	情報タグ	必要に応じて、サービスタグ、NIC、MACアドレス、その他のシステム情報を記録できる、引き出し式のラベルパネルです。

診断インジケータ

システムの前面パネルにある診断インジケータには、システム起動時にエラーステータスが表示されます。

 **メモ:** システムの電源がオフの場合、診断インジケータは点灯しません。システムを起動するには、機能している電源に差しこみ、電源ボタンを押します。

次項では、これらのインジケータに関するシステムの状態と可能な対応策について説明します。



ヘルスインジケータ

状態	対応処置
システムの電源が オンで、良好な状 態の場合、インジ ケータは青色に点 灯します。	不要。
システムの電源が オンまたはスタン バイ状態で、(ファ ンまたはハードド ライブに障害があ るなどの)エラー が発生している場 合、インジケータ は黄色に点滅しま す。	特定の問題については、システムイベントログまたはシステムメッセージを参照してください。 メモリ構成が無効な場合は、起動時にビデオ出力がなく、システムが停止することがあります。「 困ったときは 」を参照して ください。



ハードドライブインジケータ

状態

ハードドライブにエラーが発生すると、インジケータが黄色に点滅します。

対応処置

エラーが発生しているハードドライブを特定するには、システムイベントログを参照してください。適切なオンライン Diagnostics (診断) テストを実行します。システムを再起動し、内蔵された Diagnostics (診断) (ePSA) を実行します。ハードドライブが RAID アレイとして構成されている場合は、システムを再起動し、ホストアダプタ設定ユーティリティプログラムを起動します。



電気インジケータ

状態

システムに電気的なエラー（電圧の異常、電源ユニットや電圧レギュレータの障害など）が発生すると、このインジケータが黄色に点滅します。

対応処置

特定の問題については、システムイベントログまたはシステムメッセージを参照してください。電源ユニットが原因である場合は、電源ユニットの LED を確認します。電源ユニットをいったん取り外して取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。



温度インジケータ

状態

システムに温度に関するエラー（温度の異常やファンの障害など）が発生すると、このインジケータが黄色に点滅します。

対応処置

次の状態が発生していないことを確認してください。

- 冷却ファンが取り外された、または故障した。
- システムカバー、冷却用エアフローカバー、EMI フィラーパネル、メモリモジュールのダミーカード、または背面フィラーブラケットが取り外されている。
- 室温が高すぎる。
- 外部の通気が遮断されている。

「[困ったときは](#)」を参照してください。



メモリインジケータ

状態

メモリエラーが発生すると、このインジケータが黄色に点滅します。

対応処置

障害が発生したメモリの位置については、システムイベントログまたはシステムメッセージを参照してください。メモリデバイスを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。



PCIe インジケータ

状態	対応処置
PCIe カードにエラーが発生すると、このインジケータが黄色に点滅します。	システムを再起動します。PCIe カードに必要なドライバをすべてアップデートします。カードを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。

ハードディスクドライブインジケータのパターン



図2. ハードディスクドライブインジケータ

1. ハードディスクドライブアクティビティインジケータ（緑色）
2. ハードディスクドライブステータスインジケータ（緑色と橙色）

メモ: ハードディスクドライブが AHCI (Advanced Host Controller Interface) モードの場合、ステータスインジケータ（右側）は機能せず、消灯したままになります。

ドライブステータ 状態
スインジケータの
パターン (RAID の
み)

1秒間に2回緑色に 点滅 ドライブの識別中または取り外し準備中

消灯 ドライブの挿入または取り外しの準備完了

メモ: システムへの電源投入後、ドライブステータスインジケータは、すべてのハードディスクドライブが初期化されるまで消灯したままです。この間、ドライブの挿入または取り外し準備はできません。

緑色、橙色に点滅 し、消灯 予期されたドライブの故障

1秒間に4回橙色に 点滅 ドライブが故障

ドライブステータ 状態
スインジケータの
パターン (RAID の
み)

緑色にゆっくり点
滅 ドライブの再構築中

緑色の点灯 ドライブがオンライン

緑色に 3 秒間点滅、 再構築中止

橙色に 3 秒間点滅、
6 秒間消灯

背面パネルの機能とインジケータ

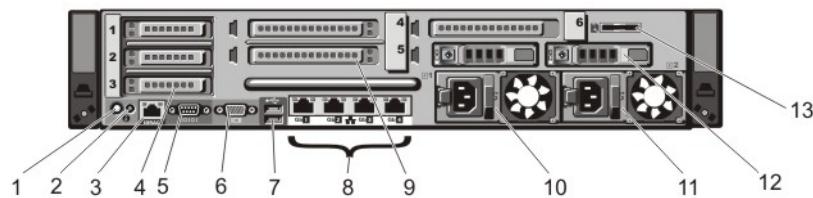


図 3. 背面パネルの機能とインジケータ

項目	インジケータ、ボタン、アイコン またはコネクタ	説明
1	システム識別ボタン	前面パネルと背面パネルの識別ボタンは、ラック内の特定のシステムの位置を確認するために使用します。 これらのボタンの 1 つを押すと、背面のシステムステータスインジケータは、ボタンの 1 つがもう一度押されるまで点滅を続けます。 ボタンを押してシステム識別のオン / オフを切り替えます。 POST 中にシステムの反応が停止した場合は、システム識別ボタンを 5 秒以上押し続けて BIOS プログレスモードに入ります。 iDRAC をリセットするには (F2 iDRAC セットアップで無効に設定されていない場合)、ボタンを 15 秒以上長押しします。
2	システム識別コネクタ	オプションのケーブルマネージメントアームを通して、オプションのシステムステータスインジケータアセンブリを接続します。
3	iDRAC7 Enterprise ポート	専用の管理ポートです。 メモ: ポートは、お使いのシステムに iDRAC7 Enterprise ライセンスがインストールされている場合に限り、使用できます。
4	PCIe 拡張カードスロット ロープロファイル (3)	PCI Express 拡張カードを 3 枚まで取り付けることができます。

項目	インジケータ、ボタン、アイコン またはコネクタ	説明
5	シリアルコネクタ	シリアルデバイスをシステムに接続するときに使用します。
6	ビデオコネクタ	VGA ディスプレイをシステムに接続するときに使用します。
7	USB コネクタ (2)	USB デバイスをシステムに接続するときに使用します。ポートは USB 2.0 対応です。
8	イーサネットコネクタ (4)	内蔵 10/100/1000 Mbps NIC コネクタ 4 個または以下を含む内部コネクタ 4 個： <ul style="list-style-type: none">• 10/100/1000 Mbps NIC コネクタ 2 個• 100 Mbps/1 Gbps/10 Gbps SFP+/10 GbE T コネクタ 2 個
9	PCIe 拡張カードスロット フルハイイト (3)	フルハイイト PCI Express 拡張カードを 3 枚まで取り付けることができます。
10	電源ユニット (PSU1)	750 W AC
11	電源ユニット (PSU2)	750 W AC
12	ハードドライブ (2) (背面)	ホットスワップ対応 2.5 インチハードドライブ
13	vFlash メディアカードスロット	vFlash メディアカードを挿入できます。

NIC インジケータコード




図 4. NIC インジケータ

1. リンクインジケータ
2. アクティビティインジケータ

インジケータ インジケータコード

リンクおよびアクティビティインジケータが消灯 NIC がネットワークに接続されていません。

リンクインジケータが緑色 NIC は、最大ポート速度 (1 Gbps または 10 Gbps) で有効なネットワークに接続されています。

インジケータ	インジケータコード
リンクインジケーターが橙色	NIC は、最大ポート速度未満で有効なネットワークに接続されています。
アクティビティインジケーターが緑色に点滅	ネットワークデータの送信中または受信中です。

電源インジケータコード

各 AC 電源装置には光源付きの透明なハンドル、各 DC 電源装置（使用可能な場合）には LED があり、これらは電源が供給されているかどうか、または電源障害が発生したかどうかを示すインジケータとしての役目を果たします。

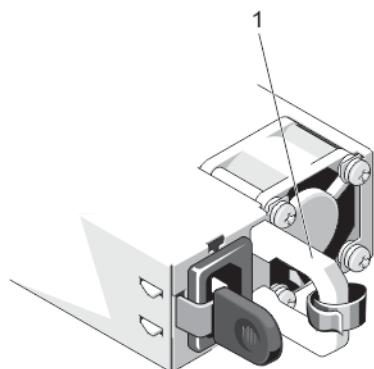


図 5. AC 電源装置ステータスインジケータ

1. AC 電源装置ステータスインジケータ / ハンドル

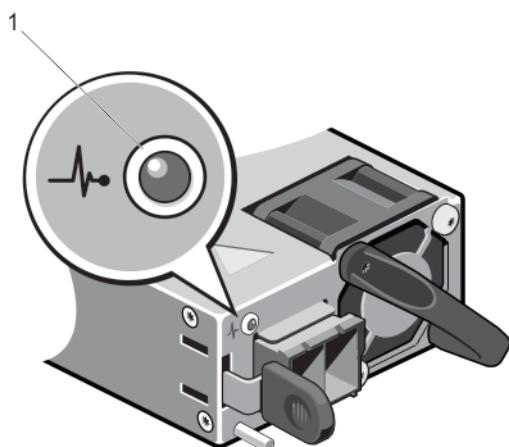


図 6. DC 電源装置ステータスインジケータ

1. DC 電源装置ステータスインジケータ

電源インジケータ 状態 のパターン

消灯 電源が接続されていません。

緑色 緑色に点灯するハンドル / LED インジケータは、有効な電源が電源装置に接続され、電源装置が稼働していることを示します。

橙色に点滅 電源装置に問題があることを示します。

 注意: 電源装置の不一致を修正するときは、インジケータが点滅している電源装置のみを交換してください。もう一方の電源装置を交換して一致するペアを作るとすると、エラー状態および予期しないシステムシャットダウンの原因となる場合があります。高出力設定から低出力設定（またはその逆）への変更には、システムの電源を切る必要があります。

 注意: AC 電源装置は 220 V および 110 V 入力電圧の両方をサポートします。同一の電源装置 2 台が異なる入力電圧を受け取ると、これらの電源装置は異なるワット数を出力する可能性があり、不一致を誘発します。

 注意: 2 台の電源装置を使用する場合は、両装置のタイプと最大出力電力が同じである必要があります。

 注意: AC および DC 電源装置の混在はサポートされておらず、不一致を誘発します。

緑色の点滅 電源装置をホットアドするとき、この点滅は電源装置がもう一方の電源装置と（効率性、機能セット、正常性ステータス、および対応電圧に関して）一致していないことを示します。インジケータが点滅している電源装置を、取り付けられているもう一方の電源装置の能力に一致するものと交換してください。

その他の情報

 警告: システムに付属のマニュアルで安全および認可機関に関する情報を参照してください。保証に関する情報は、この文書に含まれている場合と、別の文書として付属する場合とがあります。

- 『はじめに』では、システムのセットアップと仕様の概要を説明しています。この文書は support.dell.com/manuals からオンラインで入手できます。
- ラックソリューションに付属のマニュアルでは、システムをラックに取り付ける方法について説明しています（必要な場合）。
- システムに付属のメディアには、OS、システム管理ソフトウェア、システムアップデート、およびシステムと一緒に購入されたシステムコンポーネントに関するものを含め、システムの設定と管理用のマニュアルとツールが収録されています。
- 本書で使用されている略語や頭字語の正式名については、support.dell.com/manuals で『用語集』を参照してください。

 メモ: アップデートには他の文書の内容を差し替える情報が含まれている場合がよくあることから、support.dell.com/manuals でアップデートがないかどうかを常に確認し、初めにお読みください。

セットアップユーティリティとブートマネージャの使い方

 **△ 注意:** BIOS の変更は、サポート電話で Dell 認定を受けた Dell の技術者との通話中にのみ行うことをお勧めします。

 **メモ:** ソリューションの検証は工場出荷のハードウェア構成を使用して行われています。

セットアップユーティリティでは、システムハードウェアの管理と BIOS レベルオプションの指定を行うことができます。

起動時に以下のキー操作を行うと、システム機能にアクセスできます。

キーストローク	説明
<F2>	セットアップユーティリティが起動します。
<F10>	システムサービスが起動し、Dell Lifecycle Controller 2 (LC2) が開きます。Dell LC2 は、GUI を使用した OS の導入、ハードウェア診断、プラットフォームアップデート、およびプラットフォーム設定などのシステム管理機能をサポートします。正確な LC2 の機能セットは、ご購入の iDRAC ライセンスによって異なります。詳細については、Dell LC2 のマニュアルを参照してください。
<F11>	BIOS ブートマネージャが起動します。
<F12>	PXE (Preboot eXecution Environment : プレブート実行環境) 起動が開始されます。

セットアップユーティリティから実行できる操作は次のとおりです。

- ハードウェアの追加または削除後に NVRAM 設定を変更する。
- システムハードウェアの構成を表示する。
- 内蔵デバイスの有効 / 無効を切り替える。
- パフォーマンスと電力管理のしきい値を設定する。
- システムセキュリティを管理する。

セットアップユーティリティへのアクセスには、次のものが使用できます。

- 標準のグラフィカルプラウザ (デフォルトで有効)
- テキストプラウザ (**Console Redirection** (コンソールのリダイレクト) を使用して有効にします)

Console Redirection (コンソールのリダイレクト) を有効にするには、**System Setup** (セットアップユーティリティ) で **System BIOS** (システム BIOS) → **Serial Communication** (シリアル通信) 画面 → **Serial Communication** (シリアル通信) の順に選択し、**On with Console Redirection** (コンソールのリダイレクトでオン) を選択します。

 **メモ:** デフォルトでは、選択したフィールドのヘルプテキストはグラフィカルプラウザ内に表示されます。テキストプラウザ内でヘルプテキストを表示するには、<F1> を押してください。

セットアップユーティリティの起動

1. システムの電源を入れるか、再起動します。
2. 次のメッセージが表示された直後に **<F2>** を押します。
<F2> = System Setup
<F2> を押す前にオペレーティングシステムのロードが開始された場合は、システムの起動が完了するのを待ってから、もう一度システムを起動して再試行してください。

エラーメッセージへの対応

システム起動中にエラーメッセージが表示された場合は、そのメッセージをメモしてください。詳細については、「システムエラーメッセージ」を参照してください。

 **メモ:** メモリのアップグレード後、最初にシステムを起動する際にメッセージが表示されるのは正常です。

セットアップユーティリティナビゲーションキーの使用

キー	動作
上矢印	前のフィールドに移動します。
下矢印	次のフィールドへ移動します。
<Enter>	選択したフィールドに値を入力するか（該当する場合）、フィールド内のリンクに移動することができます。
スペースバー	ドロップダウンリストがある場合は、展開したり折りたたんだりします。
<Tab>	次のフォーカス対象領域に移動します。
	 メモ: 標準グラフィックブラウザ用に限られます。
<Esc>	メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で <Esc> を押すと、未保存の変更を保存するプロンプトが表示され、システムが再起動します。
<F1>	セットアップユーティリティのヘルプファイルを表示します。

 **メモ:** ほとんどのオプションでは、変更内容は自動的に記録されますが、システムを再起動するまでは有効になりません。

セットアップユーティリティのオプション

セットアップユーティリティのメイン画面

 **メモ:** BIOS の設定をデフォルトにリセットするには、**<Alt><F>** を押します。

メニュー項目	説明
System BIOS (システム BIOS)	このオプションは、BIOS 設定の表示と設定を行うために使用します。

メニュー項目	説明
iDRAC Settings (iDRAC 設定)	このオプションは、iDRAC 設定の表示と設定を行うために使用します。
Device Settings (デバイス設定)	このオプションは、デバイス設定の表示と設定を行うために使用します。

System BIOS (システム BIOS) 画面

-  メモ: セットアップユーティリティのオプションはシステム構成に応じて変わります。
-  メモ: セットアップユーティリティのデフォルト設定を以下の項の該当する各オプションの下に示します。

メニュー項目	説明
System Information (システム情報)	システムモデル名、BIOS バージョン、サービスタグなど、システムに関する情報が表示されます。
Memory Settings (メモリ設定)	取り付けられているメモリに関する情報とオプションが表示されます。
Processor Settings (プロセッサ設定)	速度、キャッシュサイズなど、プロセッサに関する情報とオプションが表示されます。
Boot Settings (起動設定)	起動モード (BIOS または UEFI) を指定するオプションが表示されます。UEFI と BIOS の起動設定を変更することができます。
	 メモ: お使いのシステムでは UEFI はサポートされていません。
Integrated Devices (内蔵デバイス)	内蔵デバイスコントローラとポートの有効/無効の切り替え、および関連する機能とオプションの指定を行うオプションが表示されます。
Serial Communication (シリアル通信)	シリアルポートの有効/無効の切り替え、および関連する機能とオプションの指定を行うオプションが表示されます。
System Profile Settings (システムプロファイル設定)	プロセッサの電力管理設定、メモリ周波数などを変更するオプションが表示されます。
System Security (システムセキュリティ)	システムパスワード、セットアップパスワード、TPM セキュリティなどのシステムセキュリティ設定を行うオプションが表示されます。ローカル BIOS のアップデート、システムの電源ボタンや NMI ボタンに対するサポートの有効/無効の切り替えもここで行えます。
Miscellaneous Settings (その他の設定)	システムの日時などを変更するオプションが表示されます。

システム情報画面

メニュー項目	説明
System Model Name (システムモデル名)	システムモデル名が表示されます。
System BIOS Version (システム BIOS バージョン)	システムにインストールされている BIOS バージョンが表示されます。
System Service Tag (システムのサービスタグ)	システムのサービスタグが表示されます。
System Manufacturer (システム製造元)	システム製造元の名前が表示されます。
System Manufacturer Contact Information (システム製造元の連絡先情報)	システム製造元の連絡先情報が表示されます。

メモリ設定画面

メニュー項目	説明
System Memory Size (システムメモリのサイズ)	システムに取り付けられているメモリの容量が表示されます。
System Memory Type (システムメモリのタイプ)	システムに取り付けられているメモリのタイプが表示されます。
System Memory Speed (システムメモリの速度)	システムメモリの速度が表示されます。
System Memory Voltage (システムメモリ電圧)	システムメモリの電圧が表示されます。
Video Memory (ビデオメモリ)	ビデオメモリの容量が表示されます。
System Memory Testing (システムメモリテスト)	システム起動時にシステムメモリテストを実行するかどうかを指定します。オプションは Enabled (有効) および Disabled (無効) です。デフォルトでは、 System Memory Testing (システムメモリテスト) オプションは Disabled (無効) に設定されています。

メニュー項目	説明
Memory Operating Mode (メモリ動作モード)	メモリの動作モードを指定します。お使いのシステムのメモリ構成に応じて使用可能なオプションは、 Optimizer Mode (オプティマイザモード)、 Advanced ECC Mode (アドバンス ECC モード)、 Mirror Mode (ミラーモード)、 Spare Mode (スペアモード)、および Spare with Advanced ECC Mode (スペア+アドバンス ECC モード) です。デフォルトでは、 Memory Operating Mode (メモリ動作モード) オプションは Optimizer Mode (オプティマイザモード) に設定されています。
 メモ:	メモリ動作モードには、メモリ設定に基づいて、異なるデフォルトおよび利用可能オプションがあります。
Node Interleaving (ノードのインターリービング)	対称的なメモリ構成の場合、このフィールドが Enabled (有効) に設定されると、メモリのインターリービングがサポートされます。このフィールドが Disabled (無効) に設定されていると、システムは NUMA (Non-Uniform Memory Architecture) (非対称) メモリ構成をサポートします。デフォルトでは、 Node Interleaving (ノードのインターリービング) オプションは Disabled (無効) に設定されています。
Serial Debug Output (シリアルデバッグ出力)	デフォルトでは、これは disabled (無効) に設定されています。

プロセッサ設定画面

メニュー項目	説明
Logical Processor (論理プロセッサ)	論理プロセッサの有効/無効を切り替え、論理プロセッサの数を表示することができます。 Logical Processor (論理プロセッサ) オプションが Enabled (有効) に設定されていると、BIOS にはすべての論理プロセッサが表示されます。このオプションが Disabled (無効) に設定されていると、BIOS にはコアごとに 1 つの論理プロセッサのみが表示されます。デフォルトでは、 Logical Processor (論理プロセッサ) オプションは Enabled (有効) に設定されています。
QPI Speed (QPI スピード)	QuickPath Interconnect のデータ速度を設定できます。デフォルトでは、 QPI Speed (QPI スピード) オプションは Maximum data rate (最大データ速度) に設定されています。
 メモ:	QPI スピードオプションは、両方のプロセッサが取り付けられている場合にのみ表示されます。
Alternate RTID (Requestor Transaction ID) Setting (代替 RTID (要求元トランザクション ID) 設定)	リモートソケットへの RTID の割り当てを増やして、ソケット間のキャッシュパフォーマンスを高めるか、または NUMA の標準モードでシステムを動作させることができます。デフォルトでは、 Alternate RTID (Requestor Transaction ID) Setting (代替 RTID (要求元トランザクション ID) 設定) は Disabled (無効) に設定されています。
Virtualization Technology (仮想化テクノロジ)	仮想化のために提供されている追加のハードウェア機能を有効または無効化することができます。デフォルトでは、 Virtualization Technology (仮想化テクノロジ) オプションは Enabled (有効) に設定されています。
Adjacent Cache Line Prefetch (隣接キャッシュラインプリフェッチ)	シーケンシャルメモリアクセスの頻繁な使用を必要とするアプリケーション用にシステムを最適化することができます。デフォルトでは、 Adjacent Cache Line Prefetch (隣接キャッシュラインのプリフェッチ) オプションは Enabled (有効) に設定されています。

メニュー項目	説明
ランダムのプリフェッч	す。ランダムなメモリアクセスの頻度が高いアプリケーションを使用する場合は、このオプションを無効にします。
Hardware Prefetcher (ハードウェアのプリフェッч)	ハードウェアのプリフェッчを有効または無効化することができます。デフォルトでは、 Hardware Prefetcher (ハードウェアのプリフェッч) オプションは Enabled (有効) に設定されています。
DCU Streamer Prefetcher(DCUストリーマのプリフェッч)	データキャッシュユニットストリーマのプリフェッчを有効または無効化することができます。デフォルトでは、 DCU Streamer Prefetcher (DCUストリーマのプリフェッч) オプションは Enabled (有効) に設定されています。
DCU IP Prefetcher (DCU IP のプリフェッч)	データキャッシュユニットIPのプリフェッчを有効または無効化することができます。デフォルトでは、 DCU IP Prefetcher (DCU IP のプリフェッч) オプションは Enabled (有効) に設定されています。
Execute Disable (不正コード実行防止)	不正コード実行防止によるメモリ保護機能を有効または無効化することができます。デフォルトでは、 Execute Disable (不正コード実行防止) オプションは Enabled (有効) に設定されています。
Number of Cores per Processor (プロセッサごとのコア数)	各プロセッサ内の有効なコアの数を制御することができます。デフォルトでは、 Number of Cores per Processor (プロセッサごとのコア数) オプションは All (すべて) に設定されています。
Processor 64-bit Support (プロセッサ 64 ビットサポート)	プロセッサが 64 ビット拡張をサポートするかどうかを指定します。
Processor Core Speed (プロセッサ コア速度)	プロセッサの最大コア周波数が表示されます。
Processor Bus Speed (プロセッサバス速度)	プロセッサのバス速度が表示されます。  メモ: プロセッサバス速度オプションは、両方のプロセッサが取り付けられている場合にのみ表示されます。
プロセッサ 1	 メモ: システム内に取り付けられている各プロセッサごとに次の設定が表示されます。
Family-Model-Stepping (シリーズ-モデル-ステッピング)	Intel によって定義されている、プロセッサのシリーズ、モデル、およびステッピングが表示されます。
Brand (ブランド)	プロセッサによって報告されるブランド名が表示されます。
Level 2 Cache (レベル 2 キャッシュ)	L2 キャッシュの合計を表示します。
Level 3 Cache (レベル 3 キャッシュ)	L3 キャッシュの合計を表示します。

メニュー項目	説明
Number of Cores (コア数)	プロセッサごとのコア数を表示します。

Boot Settings (起動設定) 画面

メニュー項目	説明
Boot Mode (起動モード)	システムの起動モードを設定できます。
	 注意: OS インストール時の起動モードが異なる場合、起動モードを切り替えるとシステムが起動しなくなることがあります。
	デフォルトでは、 Boot Mode (起動モード) オプションは BIOS に設定されています。
Boot Sequence Retry (起動順序再試行)	起動順序の再試行機能の有効 / 無効を切り替えることができます。このフィールドが有効に設定されていて、システムが起動に失敗した場合、システムは 30 秒後に起動を再試行します。デフォルトでは、 Boot Sequence Retry (起動順序試行) オプションは Disabled (無効) に設定されています。
BIOS Boot Settings (BIOS 起動設定)	BIOS Boot (BIOS 起動) オプションの有効 / 無効を切り替えることができます。
One-Time Boot (1回限りの起動)	選択したデバイスからの 1 回限りの起動の有効 / 無効を切り替えることができます。

Integrated Devices (内蔵デバイス) 画面

メニュー項目	説明
Integrated RAID Controller (内蔵 RAID コントローラ)	内蔵 RAID コントローラの有効 / 無効を切り替えることができます。デフォルトでは、 Integrated RAID Controller (内蔵 RAID コントローラ) オプションは Enabled (有効) に設定されています。
User Accessible USB Ports (ユーザーのアクセスが可能な USB ポート)	ユーザーのアクセスが可能な USB ポートの有効 / 無効を切り替えることができます。 Only Back Ports On (背面ポートのみオン) を選択すると前面 USB ポートが無効になります。 All Ports Off (すべてのポートがオフ) を選択すると前面および背面 USB ポートの両方が無効になります。デフォルトでは、 User Accessible USB Ports (ユーザーのアクセスが可能な USB ポート) オプションは All Ports On (すべてのポートがオン) に設定されています。
Internal USB Port (内蔵 USB ポート)	内蔵 USB ポートの有効 / 無効を切り替えることができます。デフォルトでは、 Internal USB Port (内蔵 USB ポート) オプションは On (オン) に設定されています。
Internal SD Card Port (内蔵 SD カードポート)	システムの内蔵 SD カードポートの有効 / 無効を切り替えます。デフォルトでは、 Internal SD Card Port (内蔵 SD カードポート) オプションは On (オン) に設定されています。
	 メモ: このオプションは、システム基板に IDSDM が取り付けられている場合にのみ表示されます。
Internal SD Card Redundancy (内蔵 SD カード冗長性)	Mirror (ミラー) モードに設定すると、データは両方の SD カードに書き込まれます。どちらかの SD カードに障害が発生した場合、データは正常な SD カードに書き込まれます。このカードに書き込まれたデータは、次回の起動時に交換用の SD カードにコ

メニュー項目	説明
SD カードの冗長性	ピーされます。デフォルトでは、 Internal SD Card Redundancy （内蔵 SD カードの冗長性）オプションは Mirror （ミラー）に設定されています。
	 メモ: このオプションは、システム基板に IDSDM が取り付けられている場合にのみ表示されます。
Integrated Network Card 1 (内蔵ネットワークカード1)	内蔵ネットワークカード1の有効/無効を切り替えることができます。デフォルトでは、 Integrated Network Card 1 （内蔵ネットワークカード1）オプションは Enabled （有効）に設定されています。
OS Watchdog Timer (OS ウォッチドッグタイマー)	OS ウォッチドッグタイマーの有効/無効を切り替えることができます。このフィールドが有効の場合、OS がタイマーを初期化し、OS ウォッチドッグタイマーが OS のリカバリーを支援します。デフォルトでは、 OS Watchdog Timer (OS ウォッチドッグタイマー) オプションは Disabled （無効）に設定されています。
Embedded Video Controller (内蔵ビデオコントローラ)	Embedded Video Controller （内蔵ビデオコントローラ）の有効/無効を切り替えることができます。デフォルトでは、内蔵ビデオコントローラは Enabled （有効）に設定されています。
SR-IOV Global Enable (SR-IOV グローバル有効)	SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) デバイスの BIOS 設定の有効/無効を切り替えることができます。デフォルトでは、 SR-IOV Global Enable (SR-IOV グローバル有効) オプションは Disabled （無効）に設定されています。
Slot Disablement (スロット無効)	お使いのシステム上にある利用可能な PCIe スロットの有効/無効を切り替えることができます。 Slot Disablement （スロット無効）機能により、指定のスロットに取り付けられている PCIe カードの構成を制御できます。
	 注意: スロット無効は、取り付けられている周辺機器（拡張）カードによって OS の起動が妨げられているか、またはシステムの起動に遅延が発生している場合にのみ使用してください。スロットが無効になると、Option ROM と UEFI ドライバの両方が無効になります。
	 メモ: お使いのシステムでは UEFI はサポートされていません。

シリアル通信画面

メニュー項目	説明
Serial Communication (シリアル通信)	BIOS 内でシリアル通信デバイス（シリアルデバイス1およびシリアルデバイス2）を選択することができます。BIOS コンソールのリダイレクトを有効化することも可能で、使用するポートアドレスを指定できます。デフォルトで、 Serial Communication （シリアル通信）オプションは On without Console Redirection （コンソールのリダイレクト無しでオン）に設定されています。
Serial Port Address (シリアルポートアドレス)	シリアルデバイスのポートアドレスを設定することができます。デフォルトでは、 Serial Port Address （シリアルポートアドレス）オプションは Serial Device 1=COM2, Serial Device 2=COM1 （シリアルデバイス1=COM2、シリアルデバイス2=COM1）に設定されています。
	 メモ: SOL (Serial Over LAN) にはシリアルデバイス2のみを使用できます。SOL でコンソールのリダイレクトを使用するには、コンソールのリダイレクトとシリアルデバイスに同じポートアドレスを設定します。

メニュー項目	説明
External Serial Connector (外付けシリアルコネクタ)	外付けシリアルコネクタをシリアルデバイス 1、シリアルデバイス 2、またはリモートアクセスデバイスに関連付けることができます。デフォルトでは、 External Serial Connector (外付けシリアルコネクタ) オプションは Serial Device1 (シリアルデバイス 1) に設定されています。
	 メモ: SOL にはシリアルデバイス 2 のみを使用できます。 SOL でコンソールのリダイレクトを使用するには、コンソールのリダイレクトとシリアルデバイスと同じポートアドレスを設定します。
Failsafe Baud Rate (フェイルセーフ ポーレート)	コンソールのリダイレクトに使用されているフェイルセーフボーレートが表示されます。 BIOS は自動的にボーレートの決定を試みます。このフェイルセーフボーレートは、その試みが失敗した場合にのみ使用されます。また、値は変更しないでください。デフォルトでは、 Failsafe Baud Rate (フェイルセーフボーレート) オプションは 11520 に設定されています。
Remote Terminal Type (リモートターミナルのタイプ)	リモートコンソールターミナルのタイプを設定することができます。デフォルトでは、 Remote Terminal Type (リモートターミナルのタイプ) オプションは VT 100/VT 220 に設定されています。
Redirection After Boot (起動後のリダイレクト)	オペレーティングシステムのロード時に BIOS コンソールのリダイレクトを有効または無効化することができます。デフォルトでは、 Redirection After Boot (起動後のリダイレクト) オプションは Enabled (有効) に設定されています。

System Profile Settings (システムプロファイル設定) 画面

メニュー項目	説明
System Profile (システムプロファイル)	システムプロファイルを設定することができます。 System Profile (システムプロファイル) オプションを Custom (カスタム) 以外のオプションに設定すると、残りのオプションが BIOS によって自動的に設定されます。モードを Custom (カスタム) に設定している場合に限り、残りのオプションを変更できます。デフォルトでは、 System Profile (システムプロファイル) オプションは Performance Per Watt Optimized (DAPC) (ワットあたりのパフォーマンス最適化 (DAPC)) に設定されています。 DAPC は Dell Active Power Controller (Dell アクティブ電力コントローラ) の略です。
	 メモ: 以下のパラメータは、 System Profile (システムプロファイル) が Custom (カスタム) に設定されている場合に限り利用できます。
CPU Power Management (CPU 電力の管理)	CPU 電力の管理を設定できます。デフォルトでは、 CPU Power Management (CPU 電力の管理) オプションは System DBPM (DAPC) (システム DBPM (DAPC)) に設定されています。 DBPM は Demand-Based Power Management (デマンドベースの電力管理) の略です。
Memory Frequency (メモリ周波数)	メモリ周波数を設定することができます。デフォルトでは、 Memory Frequency (メモリ周波数) オプションは Maximum Performance (最大パフォーマンス) に設定されています。
Turbo Boost (ターボモード)	プロセッサがターボブーストモードで動作するかどうかを設定できます。デフォルトでは、 Turbo Boost (ターボブースト) オプションは Enabled (有効) に設定されています。

メニュー項目	説明
C1E	アイドル時にプロセッサが最小パフォーマンス状態に切り替わるかどうかを設定できます。デフォルトでは、 C1E オプションは Enabled (有効) に設定されています。
C States (C ステート)	プロセッサが利用可能なすべての電源状態で動作するかどうかを設定できます。デフォルトでは、 C States (C ステート) オプションは Enabled (有効) に設定されています。
Monitor/Mwait	プロセッサ内の Monitor/Mwait 命令を有効にすることができます。デフォルトでは、 Monitor/Mwait オプションは Custom (カスタム) を除くすべてのシステムプロファイルに対して Enabled (有効) に設定されています。
	 メモ: このオプションは、 Custom (カスタム) モードで C States (C ステート) オプションが無効に設定されている場合に限り、無効に設定できます。
	 メモ: Custom (カスタム) モードで C States (C ステート) が有効に設定されると、 Monitor/Mwait 設定を変更してもシステムの能力 / パフォーマンスは影響を受けません。
Memory Patrol Scrub (メモリパトロールスクラブ)	メモリパトロールスクラブの周波数を設定することができます。デフォルトでは、 Memory Patrol Scrub (メモリパトロールスクラブ) オプションは Standard (スタンダード) に設定されています。
Memory Refresh Rate (メモリリフレッシュレート)	メモリリフレッシュレートを設定することができます。デフォルトでは、 Memory Refresh Rate (メモリリフレッシュレート) オプションは 1x に設定されています。
Memory Operating Voltage (メモリ動作電圧)	DIMM 電圧選択を設定することができます。 Auto (自動) に設定すると、DIMM の容量と取り付けられている DIMM の枚数に応じて、システム電圧が自動的に最適に設定されます。デフォルトでは、 Memory Operating Voltage (メモリ動作電圧) オプションは Auto (自動) に設定されています。

System Security (システムセキュリティ) 画面

メニュー項目	説明
Intel AES-NI	Intel AES-NI オプションは、新暗号規格の Advanced Encryption Standard Instruction Set を使用して暗号化と復号を行うことにより、アプリケーションの速度を向上させます。デフォルトでは Enabled (有効) に設定されています。
System Password (システムパスワード)	システムパスワードを設定することができます。このオプションは、デフォルトで Enabled (有効) に設定されており、システムにパスワードジャンパが取り付けられない場合は、読み取り専用になります。
Setup Password (セットアップパスワード)	セットアップパスワードを設定することができます。システムにパスワードジャンパが取り付けられていない場合、このオプションは読み取り専用です。
Password Status (パスワードステータス)	システムパスワードをロックすることができます。デフォルトでは、 Password Status (パスワードステータス) オプションは Unlocked (ロック解除) に設定されています。
TPM Security (TPM セキュリティ)	信頼済みプラットフォームモジュール (TPM) の報告モードを制御することができます。デフォルトでは、 TPM Security (TPM セキュリティ) オプションは Off (オフ) に設定されています。 TPM Status (TPM ステータス) フィールド、 TPM Activation (TPM

メニュー項目	説明
	の有効化) フィールド、および Intel TXT フィールドは、TPM Status (TPM ステータス) フィールドが On with Pre-boot Measurements (起動前測定ありでオン) または On without Pre-boot Measurements (起動前測定なしでオン) のいずれかに設定されている場合に限り、変更できます。
TPM Activation (TPM の有効化)	TPM の動作状態を変更することができます。デフォルトでは、 TPM Activation (TPM の有効化) オプションは No Change (変更なし) に設定されています。
TPM Status (TPM ステータス)	TPM の状態が表示されます。
TPM Clear (TPM のクリア)	<p> 注意: TPM をクリアすると、TPM 内のすべてのキーが失われます。TPM キーが失われると、OS の起動に影響するおそれがあります。</p> <p>TPM の全コンテンツをクリアすることができます。デフォルトでは、TPM Clear (TPM のクリア) オプションは No (なし) に設定されています。</p>
Intel TXT	Intel Trusted Execution Technology の有効 / 無効を切り替えることができます。Intel TXT を有効にするには、Virtualization Technology (仮想化テクノロジ) を有効に、TPM Security (TPM セキュリティ) を起動前測定付きで 有効 に設定する必要があります。デフォルトでは、Intel TXT オプションは Off (オフ) に設定されています。
BIOS Update Control (BIOS アップデートコントロール)	DOS または UEFI シェルベースのフラッシュユーティリティのいずれかを使用して BIOS をアップデートすることができます。ローカル BIOS のアップデートを必要としない環境では、このフィールドを Disabled (無効) に設定することをお勧めします。デフォルトでは、 BIOS Update Control (BIOS アップデート制御) オプションは Unlocked (ロック解除) に設定されています。 <ul style="list-style-type: none">  メモ: Dell Update Package (DUP) を使用した BIOS のアップデートは、このオプションに影響されません。  メモ: お使いのシステムでは UEFI はサポートされていません。
Power Button (電源ボタン)	システム前面の電源ボタンの有効 / 無効を切り替えることができます。デフォルトでは、 Power Button (電源ボタン) オプションは Enabled (有効) に設定されています。
NMI Button (NMI ボタン)	システム前面の NMI ボタンの有効 / 無効を切り替えることができます。デフォルトでは、 NMI Button (NMI ボタン) オプションは Disabled (無効) に設定されています。
AC Power Recovery (AC 電源リカバリ)	AC 電源が回復した後のシステムの動作を設定することができます。デフォルトでは、 AC Power Recovery (AC 電源の回復) オプションは Last (前回) に設定されています。
AC Power Recovery Delay (AC 電源リカバリ遅延)	AC 電源が回復した後、電源投入の時期をシステムがどのようにサポートするかを設定できます。デフォルトで、 AC Power Recovery Delay (AC 電源リカバリ遅延) オプションは Immediate (即時) に設定されています。
User Defined Delay (60s to 240s) ユーザー一定義の遅延 (60~240 秒)	AC Power Recovery Delay (AC 電源リカバリ遅延) に User Defined (ユーザー一定義) オプションが選択されている場合、 User Defined Delay (ユーザー一定義の遅延) を設定することができます。

その他の設定

メニュー項目	説明
System Time (システム時刻)	システムの時刻を設定することができます。
System Date (システム日付)	システムの日付を設定することができます。
Asset Tag	Asset Tag が表示されます。Asset Tag はセキュリティと追跡のために変更することができます。
Keyboard NumLock (キーボードの NumLock)	NumLock が有効または無効のどちらの状態でシステムが起動するかを設定することができます。デフォルトでは、Keyboard NumLock (キーボードの NumLock) は On (オン) に設定されています。
	 メモ: このフィールドは 84 キーのキーボードには適用されません。
Report Keyboard Errors (キーボードエラーの報告)	システム起動時にキーボード関連のエラーメッセージが報告されるかどうかを設定することができます。デフォルトでは、Report Keyboard Errors (キーボードエラーの報告) フィールドは Report (報告する) に設定されています。
F1/F2 Prompt on Error (エラー時 F1/F2 プロンプト)	エラー時 F1/F2 プロンプトの有効/無効を切り替えることができます。デフォルトでは、F1/F2 Prompt on Error (エラー時 F1/F2 プロンプト) は Enabled (有効) に設定されています。
In-System Characterization (インシステムキャラクタライゼーション)	このフィールドで In-System Characterization (インシステムキャラクタライゼーション) の有効/無効を切り替えます。デフォルトでは、In-System Characterization (インシステムキャラクタライゼーション) は Enabled (有効) に設定されています。

システムパスワードとセットアップパスワードの機能

システムのセキュリティを確保するために、システムパスワードとセットアップパスワードを設定することができます。システムパスワードとセットアップパスワードの設定を有効にするには、パスワードジャンパを有効に設定する必要があります。パスワードジャンパの設定については、「システム基板のジャンパ設定」を参照してください。

システムパスワード	システムにログオンする際に入力が必要なパスワードです。
セットアップパスワード	システムの BIOS 設定にアクセスして変更する際に入力が必要なパスワードです。
 注意: パスワード機能は、システム内のデータに対して基本的なセキュリティを提供します。	
 注意: システムが無人で稼動中の場合は、システムに格納されているデータにだれでもアクセスできます。	
 メモ: お使いのシステムは、出荷時にシステムパスワードとセットアップパスワードの機能が無効に設定されています。	

システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの割り当て

 メモ: パスワードジャンパによって、システムパスワードとセットアップパスワードの機能の有効/無効を切り替えることができます。パスワードジャンパの設定については、「システム基板のジャンパ設定」を参照してください。

パスワードジャンパの設定が有効で **Password Status** (パスワードステータス) が **Unlocked** (ロック解除) の場合に限り、新しい **System Password** (システムパスワード) や **Setup Password** (セットアップパスワード) の設定、または既存の **System Password** (システムパスワード) や **Setup Password** (セットアップパスワード) の変更が可能です。Password Status (パスワードステータス) が **Locked** (ロック) に設定されている場合、**System Password** (システムパスワード) や **Setup Password** (セットアップパスワード) の変更はできません。

パスワードジャンパの設定を無効にすると、既存の **System Password** (システムパスワード) と **Setup Password** (セットアップパスワード) は削除され、システムへのログオン時にシステムパスワードを入力する必要がなくなります。

システムパスワードやセットアップパスワードの設定は次の手順で行います。

1. セットアップユーティリティを起動するには、電源投入または再起動の直後に **<F2>** を押します。
2. **System Setup Main Menu** (セットアップユーティリティのメインメニュー) で **System BIOS** (システム BIOS) を選択し、**<Enter>** を押します。
System BIOS (システム BIOS) 画面が表示されます。
3. **System BIOS** (システム BIOS) 画面で **System Security** (システムセキュリティ) を選択し、**<Enter>** を押します。
System Security (システムセキュリティ) 画面が表示されます。
4. **System Security** (システムセキュリティ) 画面で **Password Status** (パスワードステータス) が **Unlocked** (ロック解除) に設定されていることを確認します。
5. **System Password** (システムパスワード) を選択してシステムパスワードを入力し、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。
次のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。
 - パスワードの文字数は 32 文字までです。
 - 0 から 9 までの数字を含めることができます。
 - 小文字のみ有効です。大文字は使用できません。
 - 特殊文字は、次の文字のみが利用可能です：スペース、(")、(+)、(.)、(-)、(.)、(/)、(;)、(0)、(1)、(2)、(3)。

システムパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。

6. 入力したシステムパスワードをもう一度入力し、**OK** をクリックします。
7. **Setup Password** (セットアップパスワード) を選択してセットアップパスワードを入力し、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。
セットアップパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。
8. 入力したセットアップパスワードをもう一度入力し、**OK** をクリックします。
9. **<Esc>** を押してシステム BIOS 画面に戻ります。もう一度 **<Esc>** を押すと、変更を保存するプロンプトが表示されます。

 メモ: システムが再起動するまでパスワード保護機能は有効になりません。

既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの削除または変更

既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの削除または変更を試みる前に、パスワードジャンパが有効に設定され、**Password Status**（パスワードステータス）が **Unlocked**（ロック解除）になっていることを確認します。**Password Status**（パスワードステータス）が **Locked**（ロック）の場合、既存のシステムパスワードやセットアップパスワードを削除または変更することはできません。

既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除または変更する手順は、次のとおりです。

1. セットアップユーティリティを起動するには、電源投入または再起動の直後に **<F2>** を押します。
2. **System Setup Main Menu**（セットアップユーティリティのメインメニュー）で **System BIOS**（システム BIOS）を選択し、**<Enter>** を押します。
System BIOS（システム BIOS）画面が表示されます。
3. **System BIOS**（システム BIOS）画面で **System Security**（システムセキュリティ）を選択し、**<Enter>** を押します。
System Security（システムセキュリティ）画面が表示されます。
4. **System Security**（システムセキュリティ）画面で **Password Status**（パスワードステータス）が **Unlocked**（ロック解除）に設定されていることを確認します。
5. **System Password**（システムパスワード）を選択し、既存のシステムパスワードを変更または削除して、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。
6. **Setup Password**（セットアップパスワード）を選択し、既存のセットアップパスワードを変更または削除して、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。



メモ: システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを変更する場合は、新しいパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除する場合は、削除の確認を求めるメッセージが表示されます。

7. **<Esc>** を押してシステム BIOS 画面に戻ります。もう一度 **<Esc>** を押すと、変更を保存するプロンプトが表示されます。



メモ: システムへのログオン中はパスワードセキュリティを無効にすることができます。パスワードセキュリティを無効にするには、システムの電源をオンにするかシステムを再起動し、パスワードを入力して **<Ctrl><Enter>** を押します。

システムを保護するためのシステムパスワードの使い方



メモ: セットアップパスワードが設定されている場合、システムはセットアップパスワードをシステムパスワードの代用として受け入れます。

1. システムの電源を入れるか、再起動します。
2. パスワードを入力し、**<Enter>** を押します。

Password Status（パスワードステータス）が **Locked**（ロック）に設定されている場合は、再起動時に画面の指示に従ってパスワードを入力し、**<Enter>** を押します。

間違ったシステムパスワードを入力すると、パスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。3回目までに正しいパスワードを入力してください。間違ったパスワードを3回入力すると、システムの停止を示すエラーメッセージが表示され、システムの電源が切れます。

システムをシャットダウンして再起動しても、正しいパスワードを入力するまで、このエラーメッセージが表示されます。

 メモ: 不正な変更からシステムを保護するために、**System Password**（システムパスワード）と**Setup Password**（セットアップパスワード）オプションを**Password Status**（パスワードステータス）オプションと併用することができます。

セットアップパスワード使用中の操作

Setup Password（セットアップパスワード）が**Enabled**（有効）に設定されている場合は、ほとんどのシステムセットアップオプションを変更する前に、正しいセットアップパスワードを入力します。

3回目までに正しいパスワードを入力しないと、次のメッセージが表示されます。

Incorrect Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power down. (無効なパスワードです。間違ったパスワードの入力回数:<x> システムが停止されました。電源が切れます。)

システムをシャットダウンして再起動しても、正しいパスワードを入力するまで、このエラーメッセージが表示されます。以下のオプションは例外です。

- 次のオプションは例外です。**System Password**（システムパスワード）が**Enabled**（有効）に設定されておらず、**Password Status**（パスワードステータス）オプションを通じてロックされていない場合は、システムパスワードを設定できます。
- 既存のシステムパスワードは、無効にすることも変更することもできません。

 メモ: 不正な変更からシステムパスワードを保護するために、**Password Status**（パスワードステータス）オプションを**Setup Password**（セットアップパスワード）オプションと併用することができます。

組み込みシステム管理

Dell Lifecycle Controllerにより、サーバーのライフサイクル中、高度な組み込みシステム管理が実行できます。Lifecycle Controllerは起動中に開始でき、オペレーティングシステムに依存せずに機能することができます。

 メモ: 一部のプラットフォーム構成では、Lifecycle Controllerの提供する機能の一部がサポートされない場合があります。

Lifecycle Controllerのセットアップ、ハードウェアとファームウェアの設定、およびオペレーティングシステムの導入の詳細については、support.dell.com/manualsで Lifecycle Controller のマニュアルを参照してください。

3

システム部品の取り付け

 メモ: ソリューションの検証は工場出荷のハードウェア構成を使用して行われています。

奨励するツール

本項の手順を実行するには、以下のアイテムが必要です。

- システムキーロックのキー
- #2 プラスドライバ
- T8 および T15 のトルクスドライバ
- アースされた静電気防止用リストバンド

DC 電源ユニット（利用可能な場合）のケーブルをまとめると、以下のツールが必要です。

- AMP 90871-1 壓着ハンドツールまたは同等のツール
- サイズ 10 の AWG ソリッドワイヤまたは絶縁された銅製のより線から絶縁材を除去できる絶縁電線ブライヤ

 メモ: アルファワイヤパーティナンバー 3080 または同等のもの（65/30 より線）を使用します。

前面ベゼル（オプション）

前面ベゼルの取り外し

1. ベゼルの左端のキーロックを解除します。
2. キーロックの横にあるリリースラッチを押し上げます。
3. ベゼルの左端を前面パネルと反対の方向へ動かします。
4. ベゼル右端のフックを外し、ベゼルをシステムから取り外します。

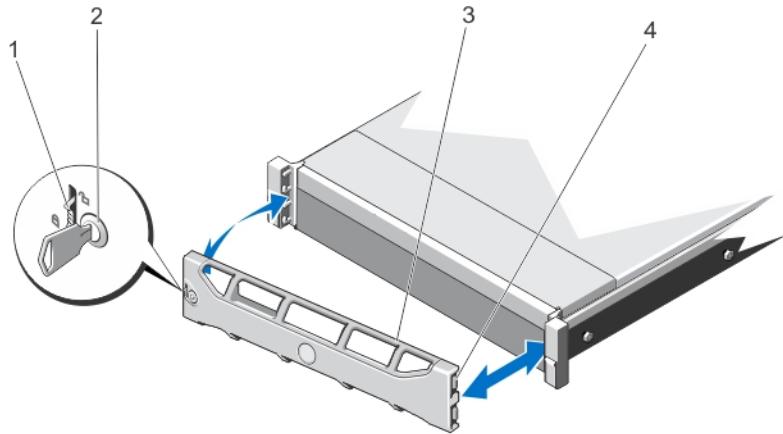


図 7. 前面ベゼルの取り外しと取り付け

1. リリースラッチ
2. キーロック
3. 前面ベゼル
4. ロックフック

前面ベゼルの取り付け

1. ベゼルの右端をシャーシに取り付けます。
2. ベゼルのもう一方をシステムにはめ込みます。
3. キーロックでベゼルを固定します。

システムカバーの開閉

- ⚠ 警告:** システムを持ち上げる必要がある場合は、必ずだれかの手を借りてください。けがを防ぐため、決してシステムを一人で持ち上げようとしないでください。
- ⚠ 警告:** システムの電源が入っている状態でシステムカバーを開いたり取り外したりすると、感電するおそれがあります。
- △ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- △ 注意:** システムは、カバー無しで 5 分以上動作させないでください。

システムカバーの取り外し

- メモ:** システム内部のコンポーネントの取り外しや取り付けを行う際には、静電マットと静電ストラップを常に使用することをお勧めします。

 1. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
 2. ラッチリリースロックを反時計方向に回してロック解除位置にします。

3. システム上部のラッチを上げ、カバーを後方にスライドさせます。
4. カバーの両側をつかみ、カバーをシステムから慎重に持ち上げて、取り外します。

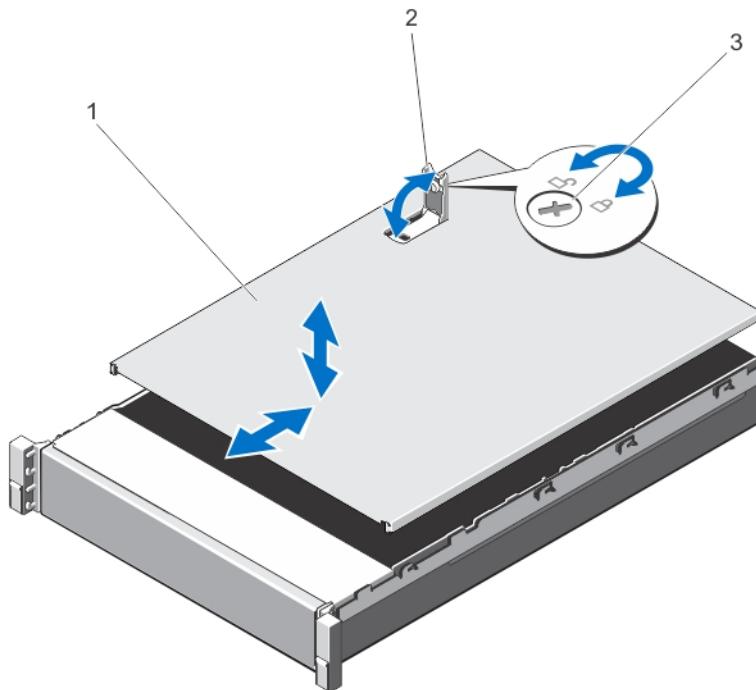


図 8. システムカバーの取り外しと取り付け

- 1. システムカバー
- 2. ラッチ
- 3. ラッチリリースロック

システムカバーを閉じる

1. カバーのラッチを上げます。
2. カバーをシャーシの上に配置し、シャーシのフックを避けてシステムシャーシと平らになるように、カバーをわずかに後方にずらします。
3. ラッチを押し下げてカバーを閉じ位置に動かします。
4. ラッチリリースロックを時計方向に回してカバーを固定します。
5. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

システムの内部

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

メモ: ホットスワップ対応のコンポーネントは橙色、コンポーネントのタッチポイントは青色で示しています。

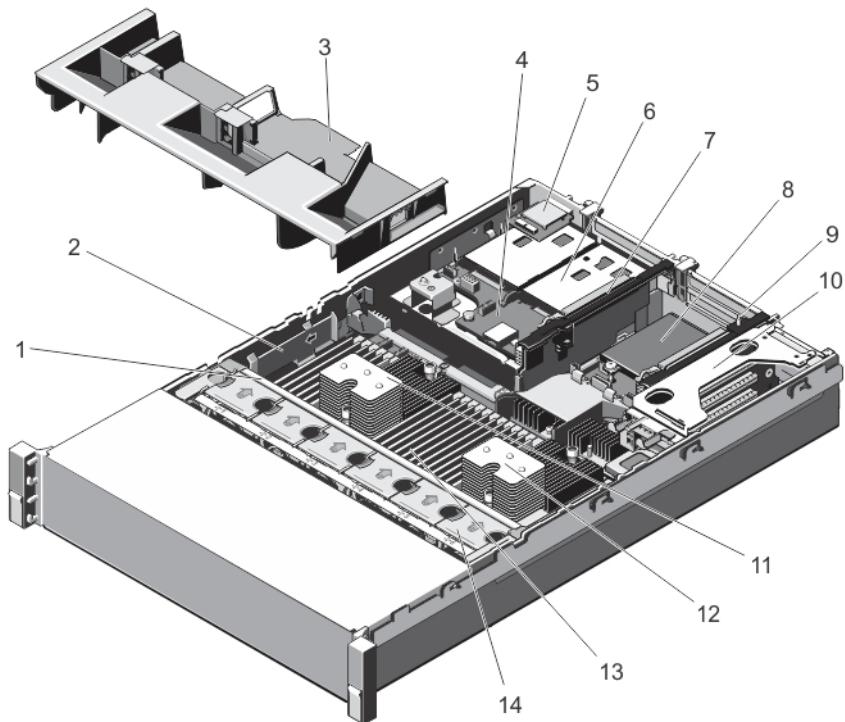


図9.システムの内部

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. 冷却ファンアセンブリ | 9. 拡張カードライザー2 |
| 2. ケーブル固定ブラケット | 10. 拡張カードライザー1 |
| 3. 冷却用エアフローカバー | 11. プロセッサ1のヒートシンク |
| 4. ハードドライブバックプレーン（背面） | 12. プロセッサ2のヒートシンク |
| 5. vFlashメディアスロット | 13. DIMM (24) |
| 6. ハードドライブ（背面）(2) | 14. 冷却ファン(6) |
| 7. 拡張カードライザー3 | |
| 8. ネットワークドーターカード | |

冷却用エアフローカバー

冷却用エアフローカバーの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

△ 注意: 冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムが急激にオーバーヒートする可能性があり、システムのシャットダウンや、データ損失の原因となります。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. フルレンジス PCIe カードが取り付けられている場合は、取り外します。
4. タッチポイントを持ち、冷却用エアフローカバーを持ち上げてシステムから取り出します。

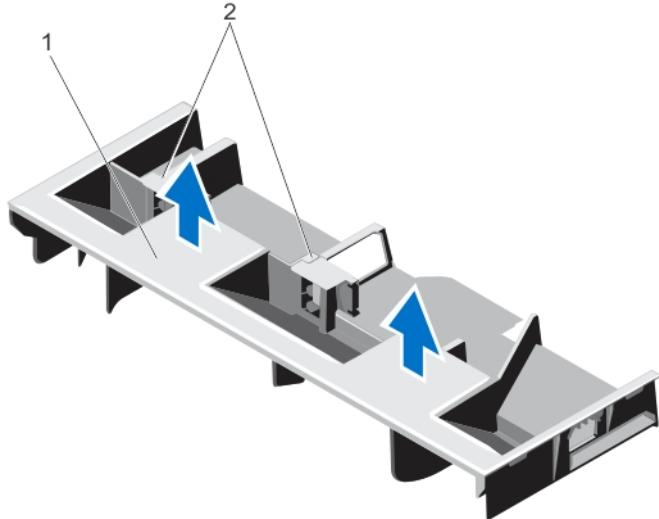


図 10. 冷却用エアフローカバーの取り外しと取り付け

1. 冷却用エアフローカバー
2. フルレンジス PCIe カードのサポート

冷却用エアフローカバーの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

メモ: 冷却用エアフローカバーをシャーシに正しく装着するため、システム内のケーブルがシャーシ側面に沿って配線されており、ケーブル固定ブラケットで固定されていることを確認してください。

1. 冷却用エアフローカバーのタブをシャーシの固定スロットに合わせます。
2. しっかりと装着されるまで、冷却用エアフローカバーをシャーシに押し下げます。
3. 必要に応じて、フルレンジス PCIe カードを取り付けなおします。
4. システムカバーを閉じます。
5. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

システムメモリ

お使いのシステムは、DDR3 レジスタ DIMM (RDIMM) をサポートしています。

メモリバスの動作周波数は 1600 MT/s です。

メモ: MT/s は DIMM の速度単位で、MegaTransfers/秒の略語です。

システムにはメモリソケットが 24 個あり、12 個ずつの 2 セット（各プロセッサに 1 セット）に分かれています。ソケット 12 個の各セットは、4 つのチャネルで構成されています。どのチャネルも、最初のソケットのリリースレバーは白、2 番目のソケットのレバーは黒、3 番目のソケットのレバーは緑に色分けされています。

 メモ: ソケット A1 ~ A12 の DIMM はプロセッサ 1 に、ソケット B1 ~ B12 の DIMM はプロセッサ 2 に割り当てられています。

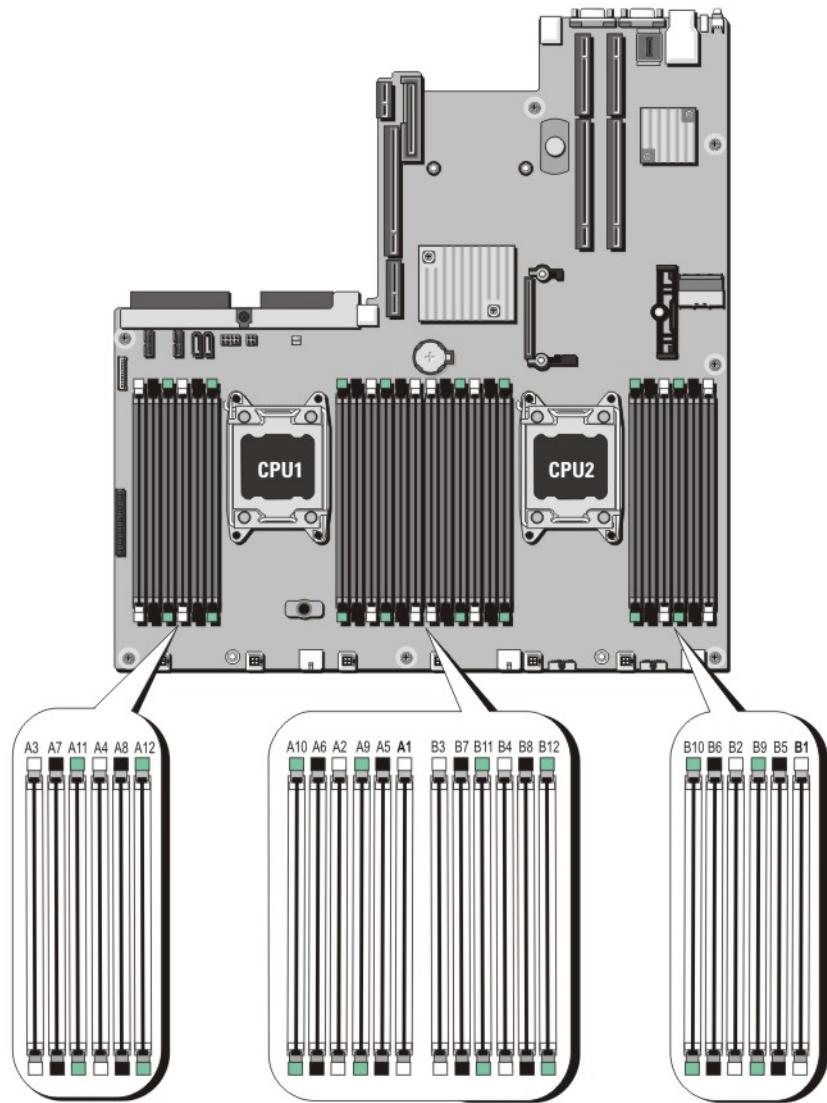


図 11. メモリソケットの位置

モードごとのガイドライン

各プロセッサに 4 つのメモリチャネルが割り当てられます。使用可能な構成は、選択するメモリモードによって異なります。

 メモ:x4 と x8 DRAM ベースの DIMM が併用でき、RAS 特性がサポートされます。ただし、特定の RAS 特性に関するすべてのガイドラインに準拠している必要があります。x4 DRAM ベースの DIMM は、メモリ最適化（独立チャネル）モードで SDDC（Single Device Data Correction）を維持します。x8 DRAM ベースの DIMM が SDDC を獲得するには、アドバンス ECC モードを必要とします。

以下の各項では、各モードの詳しいメモリ装着ガイドラインを説明します。

Advanced ECC (Lockstep) (アドバンス ECC (ロックステップ))

 メモ: アドバンス ECC は Value システム構成でのみサポートされています。

Advanced ECC（アドバンス ECC）モードでは、SDDC が x4 DRAM ベースの DIMM から x4 と x8 の両方の DRAM に拡張されます。これにより、通常動作中のシングル DRAM チップ障害から保護されます。

 メモ: メモリモジュールは、サイズ、速度、テクノロジが同一のものを取り付けてください。

 メモ: アドバンス ECC でのミラーリングはサポートされていません。

Memory Optimized (Independent Channel) (メモリ最適化 (独立チャネル)) モード

 メモ: メモリ最適化モードは、Enterprise システム構成でのみサポートされています。

このモードでは、使用するデバイス幅が x4 のメモリモジュールについてのみ SDDC がサポートされます。メモリ装着に関する特定の要件はありません。

メモリスペアリング

 メモ: メモリスペアリングを使用するには、セットアップユーティリティでこの機能を有効にする必要があります。

このモードでは、各チャネルにつき 1 ランクがスペアとして予約されます。いずれかのランクで修正可能なエラーが絶えず検知される場合、そのランクからのデータがスペアランクにコピーされ、障害の発生したランクは無効になります。

メモリスペアリングを有効にすると、オペレーティングシステムが利用できるシステムメモリは各チャネルとも 1 ランク少なくなります。たとえば、4 GB のデュアルランク DIMM を 16 枚使用するデュアルプロセッサ構成では、利用可能なシステムメモリは $16 \text{ (DIMM)} \times 4 \text{ GB} = 64 \text{ GB}$ とはならず、 $3/4 \text{ (ランク / チャネル)} \times 16 \text{ (DIMM)} \times 4 \text{ GB} = 48 \text{ GB}$ となります。

 メモ: メモリスペアリングは、マルチビットの修正不能なエラーには対応できません。

 メモ: Advanced ECC/Lockstep (アドバンス ECC/ロックステップ) モードと Optimizer (オプティマイザ) モードは、どちらも Memory Sparsing (メモリスペアリング) をサポートしています。

メモリミラーリング

メモリミラーリングは他のどのモードよりも DIMM の信頼性に優れています。修正不能なマルチビットのエラーに対応する機能が向上しています。ミラーリング構成では、使用可能なシステムメモリの総量は取り付けられた総物理メモリの 2 分の 1 です。取り付けられたメモリの半分は、アクティブな DIMM のミラーリングに使用されます。修正不能なエラーが発生すると、システムはミラーリングされたコピーに切り替えられます。これにより、SDDC とマルチビットの保護が確保されます。

 メモ: メモリモジュールは、サイズ、速度、テクノロジが同一のものを取り付けてください。

サポートされているメモリ構成

次の表は、Value および Enterprise のシステム構成で利用可能なメモリ構成を示したものです。

 メモ: 下の表で 2R はデュアルランク RDIMM を表します。

表 1. メモリ構成

システム構成	システムの容量 (GB)	DIMM のサイズ (GB)	DIMM の枚数	DIMM のランク、構成、周波数	装着する DIMM スロット
Value	32	4	8	2R、x8、1600 MT/s	A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4
Enterprise	64	8	8	2R、x8、1600 MT/s	A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4

メモリモジュールの取り外し

 警告: メモリモジュールは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。メモリモジュールが冷えるのを待ってから作業してください。メモリモジュールはカードの両端を持ちます。メモリモジュール本体の部品には指を触れないでください。

 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 注意: システムの正常な冷却状態を維持するために、メモリモジュールを取り付けないメモリソケットには、メモリモジュールのダミーカードを取り付ける必要があります。メモリを取り付けるために必要な場合以外は、ダミーカードを取り外さないでください。

- 接続されているすべての周辺機器を含むシステムの電源を切り、システムをコンセントおよび周辺機器から外します。
- システムカバーを開きます。
- 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- 該当するメモリモジュールソケットの位置を確認します。

 注意: メモリモジュールはカードの端のみを持ちます。端以外の部分には絶対に触れないでください。

- メモリモジュールがソケットから外れるまで、ソケットの両側にあるイジェクタを押し開きます。

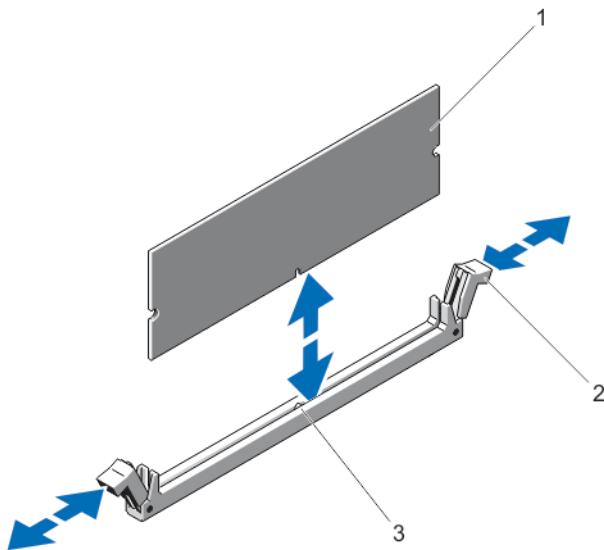


図 12. メモリモジュールの取り外しと取り付け

1. メモリモジュール
 2. メモリモジュールソケットのイジェクタ (2)
 3. 位置合わせキー
6. 適切なシステム冷却を確実にするため、空のメモリモジュールソケットにはメモリモジュールダミーを取り付けてください。
 7. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
 8. システムカバーを閉じます。
 9. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

メモリモジュールの取り付け

△ 警告: メモリモジュールは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。メモリモジュールが冷えるのを待ってから作業してください。メモリモジュールはカードの両端を持ちます。メモリモジュール本体の部品には指を触れないでください。

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

△ 注意: システムの正常な冷却状態を維持するために、メモリモジュールを取り付けないメモリソケットには、メモリモジュールのダミーカードを取り付ける必要があります。メモリを取り付けるために必要な場合以外は、ダミーカードを取り外さないでください。

1. 接続されているすべての周辺機器を含むシステムの電源を切り、システムをコンセントおよび周辺機器から外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
4. メモリモジュールソケットの位置を確認します。

5. メモリモジュールソケットのイジェクタを押し下げる外し、メモリモジュールをソケットに挿入できるようにします。メモリモジュールダミーがソケットに取り付けられている場合は、ダミーを取り外します。
 **メモ:** 取り外したメモリモジュールダミーは、将来使用するために保管しておきます。
6. メモリモジュールソケットの位置合わせキーにメモリモジュールのエッジコネクタを合わせ、ソケットにメモリモジュールを差し込みます。
 **メモ:** メモリモジュールソケットには位置合わせキーがあり、メモリモジュールは一方向にしか取り付けられません。
7. ソケットレバーがロック位置に固定されるまで、メモリモジュールを両手の親指で押し下げます。メモリモジュールがソケットに適切に装着されると、メモリモジュールソケットのレバーがメモリモジュールが装着されている別のソケットのレバーと同じ位置に揃います。
8. 手順 4~7 を繰り返して、残りのメモリモジュールを取り付けます。
9. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
10. システムカバーを閉じます。
11. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
12. <F2> を押してセットアップユーティリティを起動し、メモリ設定を確認します。
システムは新しく増設したメモリを認識して値を変更済みです。
13. 値が正しくない場合、1つ、または複数のメモリモジュールが適切に取り付けられていない可能性があります。本手順の手順 4~7 を繰り返して、メモリモジュールがそれぞれのソケットにしっかりと装着されていることを確認してください。
14. 適切な **Diagnostics** (診断) テストを実行します。詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。

ハードディスクドライブ

全てのハードディスクドライブは、ハードディスクドライブバックプレーンを介してシステム基板に接続されます。ハードディスクドライブは、ハードディスクドライブスロットに収まるホットスワップ対応ハードディスクドライブキャリア内に設置されます。

 **注意:** システムの動作中にドライブを取り付けたり取り外したりしようとする前に、ストレージコントローラカードのマニュアルを参照して、ホットスワップ対応ドライブの取り外しと挿入をサポートするよう、ホストアダプタが正しく設定されていることを確認します。

 **注意:** ハードディスクドライブのフォーマット中は、システムをオフにしたり再起動しないでください。ハードディスクドライブ故障の原因になる場合があります。

 **メモ:** ハードディスクドライブバックプレーンとの使用がテストおよび承認済みのハードディスクドライブのみを使用してください。

ハードディスクドライブをフォーマットするときは、フォーマットの完了に十分な時間を取りください。大容量ハードディスクドライブでは、フォーマットに数時間かかる場合があることに注意してください。

2.5インチハードドライブダミー（背面）の取り外し

 **注意:** システムの正常な冷却状態を維持するために、空のハードドライブスロットすべてにドライブダミーを取り付ける必要があります。

 **メモ:** この手順は、シャーシ背面の 2.5 インチハードドライブ 2 台にのみ適用されます。

ハードドライブスロットから外れるまで、ハードドライブダミーを引き出します。

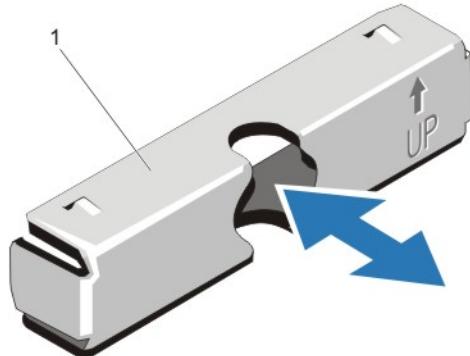


図 13.2.5 インチハードドライブダミー（背面）の取り外しと取り付け

1. ハードドライブダミー（背面）

2.5 インチハードドライブダミー（背面）の取り付け

メモ: この手順は、シャーシ背面の 2.5 インチハードドライブ 2 台にのみ適用されます。

カチッと固定されるまで、ハードドライブダミーをハードドライブスロットに挿入します。

3.5 インチハードドライブダミーの取り外し

注意: システムの正常な冷却状態を維持するために、空のハードドライブスロットすべてにドライブダミーを取り付ける必要があります。

1. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
2. ハードドライブダミーの前面を持ち、リリースボタンを押しながら、ハードドライブスロットから外れるまでダミーを手前に引き出します。

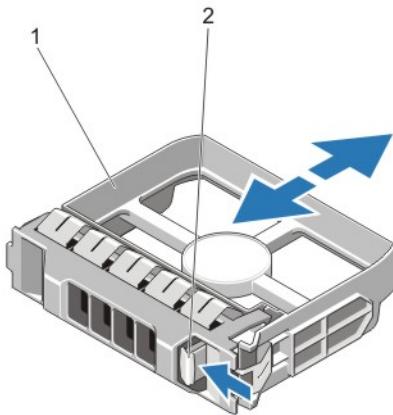


図 14.3.5 インチハードドライブダミーの取り外しと取り付け

1. ハードドライブダミー
2. リリースボタン

3.5 インチハードドライブダミーの取り付け

1. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
2. リリースボタンがカチッと固定されるまで、ハードドライブダミーをハードドライブスロットに挿入します。
3. 前面ベゼルを取り外した場合は、取り付けます。

ホットスワップ対応ハードディスクドライブの取り外し

△ 注意: データの損失を防ぐために、お使いのオペレーティングシステムがホットスワップによるドライブの取り付けに対応していることを確認してください。お使いのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

1. 管理ソフトウェアから、ハードディスクドライブの取り外し準備を行います。ハードディスクドライブキャリアのインジケータが、ハードディスクドライブを安全に取り外すことができることを示すまで待ちます。詳細については、ストレージコントローラのマニュアルを参照してください。
ハードディスクドライブがオンラインの場合、ドライブの電源がオフになるときに、緑色のアクティビティ/障害インジケータが点滅します。ハードディスクドライブインジケータが消灯すると、ハードディスクドライブの取り外し準備が完了です。
2. リリースボタンを押してハードディスクドライブキャリアのリリースハンドルを開きます。
3. ハードディスクドライブスロットから外れるまで、ハードディスクドライブキャリアを引き出します。

△ 注意: システムの適切な冷却を維持するため、空のハードディスクドライブスロットすべてにハードディスクドライブダミーを取り付ける必要があります。

4. ハードディスクドライブダミーを、空のハードディスクドライブスロットに挿入します。

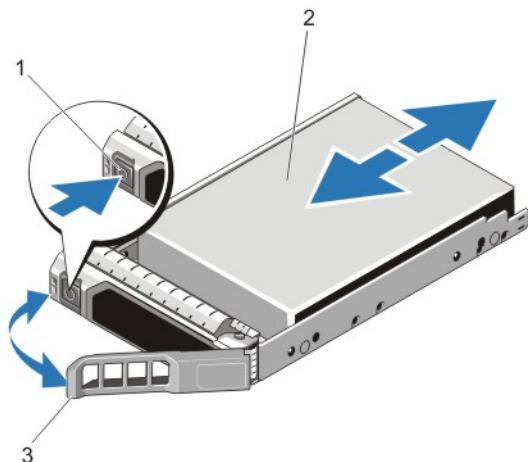


図 15. ホットスワップ対応ハードディスクドライブの取り外しと取り付け

1. リリースボタン
2. ハードディスクドライブ
3. ハードディスクドライブキャリアのハンドル

ホットスワップ対応ハードディスクドライブの取り付け

- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
 - △ 注意: ハードディスクドライブバックプレーンとの使用がテストおよび承認済みのハードディスクドライブのみを使用してください。
 - △ 注意: 同じ RAID ボリューム内での SAS および SATA ハードディスクドライブの組み合わせはサポートされません。
 - △ 注意: ハードディスクドライブの取り付け時は、隣接するドライブが完全に取り付けられている事を確認してください。完全に取り付けられていないキャリアの隣にハードディスクキャリアを挿入してハンドルをロックしようとすると、完全に取り付けられていないキャリアのシールドバネが損傷し、使用できなくなる可能性があります。
 - △ 注意: データの損失を防ぐために、お使いのオペレーティングシステムがホットスワップによるドライブの取り付けに対応していることを確認してください。お使いのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
 - △ 注意: ホットスワップ対応の交換用ハードディスクドライブを取り付け、システムの電源を入れると、ハードディスクドライブの再構築が自動的に始まります。交換用ハードディスクドライブが空であるか、または上書きしてよいデータのみが格納されていることの確認を確実に行ってください。交換用ハードディスクドライブ上のデータはすべて、ハードディスクドライブの取り付け後ただちに失われます。
1. ハードディスクドライブスロットにハードディスクドライブダミーが取り付けられている場合は、ダミーを取り外してください。
 2. ハードディスクドライブキャリアにハードディスクドライブを取り付けます。
 3. ハードディスクドライブキャリア前面のリリースボタンを押して、ハードディスクドライブのハンドルを開きます。
 4. ハードディスクドライブキャリアがバックプレーンに接続されるまで、キャリアをハードディスクドライブスロットに挿入します。
 5. ハードディスクドライブのキャリアハンドルを閉じて、ハードディスクドライブを所定の位置にロックします。

ハードディスクドライブキャリアからのハードディスクドライブの取り外し

1. ハードディスクドライブキャリアのライドレールからネジを外します。
2. ハードディスクドライブを持ち上げてハードディスクドライブキャリアから取り出します。

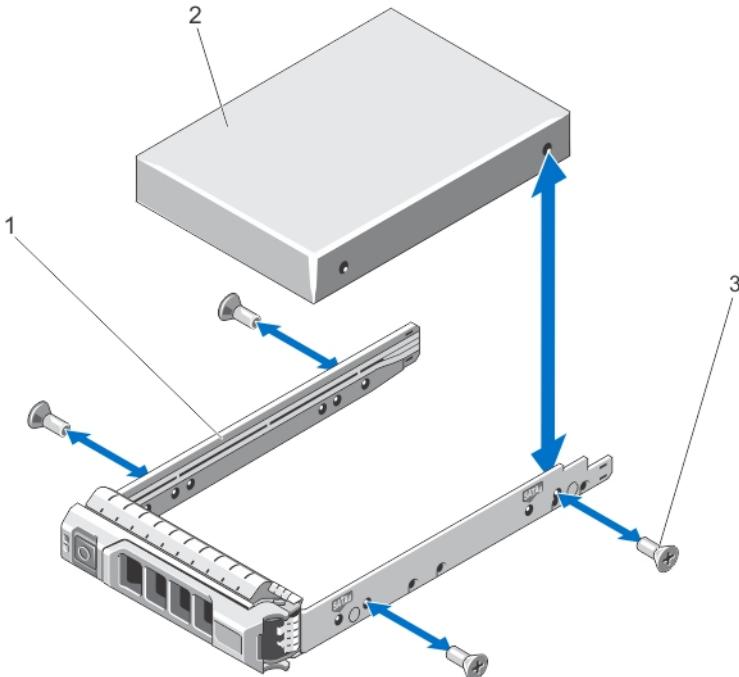


図 16. ハードドライブキャリアへのハードドライブの取り付けと取り外し

1. ハードディスクドライブキャリア
2. ハードディスクドライブ
3. ネジ (4)

ハードディスクドライブキャリアへのハードディスクドライブの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. ハードディスクドライブのコネクタ側をキャリア後部に向けて、ドライブをハードディスクドライブキャリアに挿入します。
2. ハードディスクドライブのネジ穴をハードディスクドライブキャリアの後部の穴に合わせます。正しく揃うと、ハードディスクドライブの背面とハードディスクドライブキャリアの背面が平らに揃います。
3. ネジを取り付けて、ハードディスクドライブをハードディスクドライブキャリアに固定します。

冷却ファン

お使いのシステムは、ホットスワップ対応の冷却ファンをサポートします。

メモ: 特定のファンに問題が発生した場合には、システムの管理ソフトウェアによってファン番号が示されるため、冷却ファンアセンブリ上のファン番号をメモすることで、問題のファンを簡単に識別し、交換することができます。

冷却ファンの取り外し

- ⚠ 警告:** システムの電源が入っている状態でシステムカバーを開いたり取り外したりすると、感電するおそれがあります。冷却ファンの取り外しや取り付けの際には、細心の注意を払ってください。
- △ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- △ 注意:** 冷却ファンはホットスワップ対応です。システムの電源がオンの場合に適切な冷却効果を維持するため、ファンの交換は1台ずつ行ってください。
- △ 注意:** カバーを取り外した状態で5分間以上システムを使用しないでください。
- メモ:** 各ファンの取り外し手順は同じです。

1. システムカバーを開きます。
2. ファンリリースタブを押して、冷却ファンを冷却ファンアセンブリから取り外します。

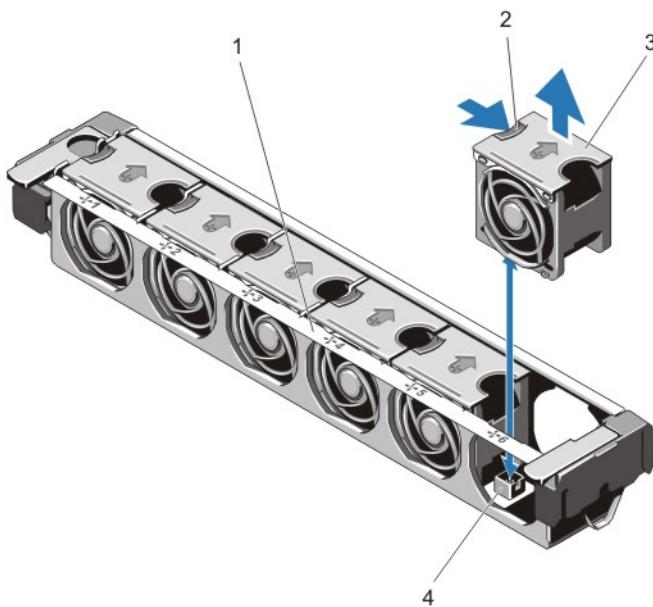


図 17. 冷却ファンの取り外しと取り付け

1. 冷却ファンアセンブリ
2. ファンリリースタブ
3. 冷却ファン (6)
4. 冷却ファンコネクタ (6)

冷却ファンの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムカバーを開きます。
2. 冷却ファンの底部にあるプラグをシステム基板のコネクタに合わせます。
3. タブが所定の位置にロックされるまで、冷却ファンを固定スロットに挿入します。
4. システムカバーを閉じます。

冷却ファンアセンブリの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 青色のリリースレバーを引き上げて、冷却ファンアセンブリをロック解除します。
4. 冷却ファンアセンブリを持ち上げてシャーシから取り出します。

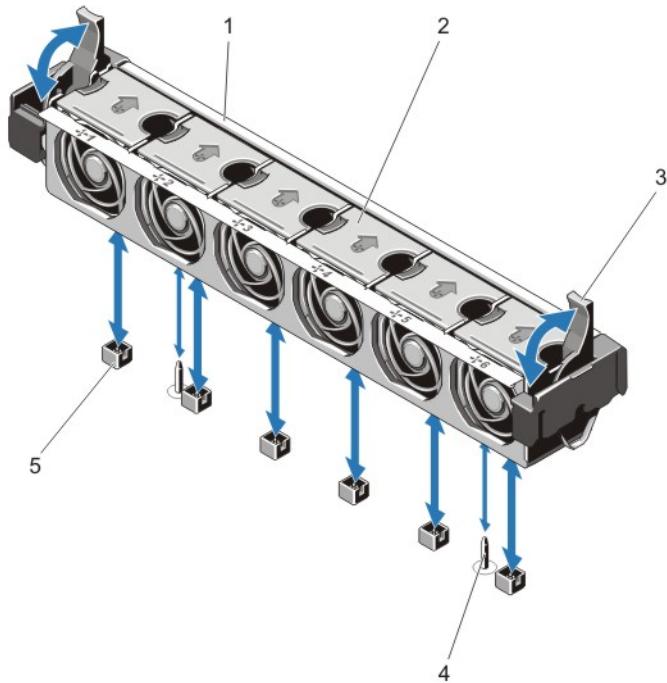


図 18. 冷却ファンアセンブリの取り外しと取り付け

1. 冷却ファンアセンブリ
2. 冷却ファン (6)
3. 青色のリリースレバー (2)
4. ガイドピン (2)
5. 冷却ファンコネクタ (6)

冷却ファンアセンブリの取り付け

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **注意:** 冷却ファンアセンブリを取り付ける前に、ケーブルが正しく接続され、ケーブル保持プラケットによって支えられていることを確認します。ケーブルが正しく接続されていないと、損傷するおそれがあります。

1. 冷却ファンアセンブリスロットをシャーシのガイドピンに合わせます。
2. 冷却ファンアセンブリをシャーシに挿入します。
3. 青色のリリースレバーをしっかりと引き下げて、冷却ファンアセンブリをシャーシに固定します。
4. システムカバーを閉じます。
5. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

内蔵 USB メモリキー (オプション)

システム内部に取り付けられているオプションの USB メモリキーは、起動デバイス、セキュリティキー、または大容量ストレージデバイスとして使用できます。USB コネクタは、セットアップユーティリティの **Integrated Devices** (内蔵デバイス) 画面にある **Internal USB Port** (内蔵 USB ポート) オプションで有効にする必要があります。

USB メモリキーから起動するには、USB メモリキーに起動イメージを設定してから、セットアップユーティリティの起動順序で USB メモリキーを指定します。

 **メモ:** システム基板上の内部 USB コネクタ (J_USB_INT) の位置については、「システム基板のコネクタ」を参照してください。

内蔵 USB キーの交換

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 接続されているすべての周辺機器を含むシステムの電源を切り、システムをコンセントおよび周辺機器から外します。
2. システムカバーを開きます。
3. システム基板上の USB コネクタ / USB キーの位置を確認します。
USB コネクタ (J_USB_INT) を見つけるには、「システム基板コネクタ」を参照してください。
4. USB キーが取り付けてある場合は、取り外します。

5. USB コネクタに USB メモリキーを挿入します。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
8. セットアップユーティリティを起動し、USB キーがシステムによって検知されていることを確認します。

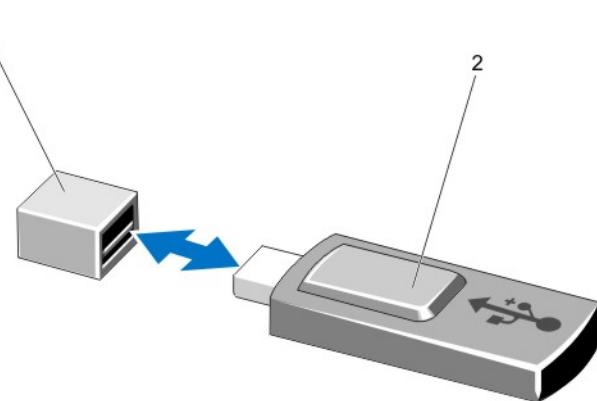


図 19. 内蔵 USB キーの交換

1. USB メモリキーコネクタ
2. USB メモリキー

PCIe カードホルダ

PCIe カードホルダの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

△ 注意: PCIe カードホルダが取り付けられていない状態でシステムを使用しないでください。PCIe カードホルダは、システムの正常な冷却状態を維持するために必要です。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. フルレンジス PCIe カードが取り付けられている場合は、取り外します。
4. リリースタブとタッチポイントを押し、PCIe カードホルダをシャーシから外します。
5. PCIe カードホルダを持ち上げてシャーシから取り出します。

メモ: システムの正常な冷却状態を維持するために、PCIe カードホルダは必ず取り付けてください。

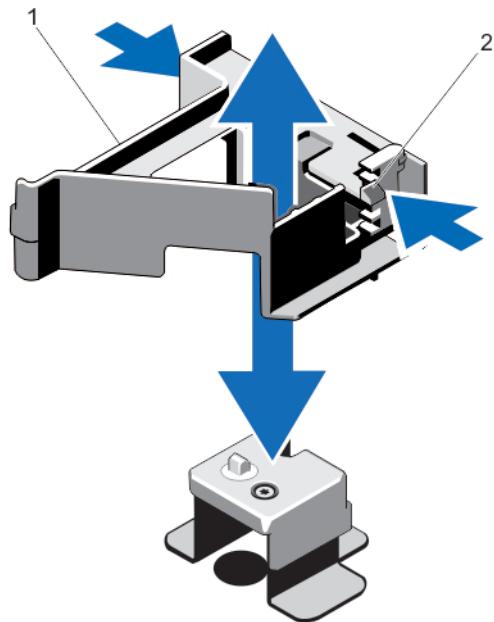


図 20. PCIe カードホルダの取り外しと取り付け

1. PCIe カードホルダ
2. リリースタブ

PCIe カードホルダの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

△ 注意: PCIe カードホルダが取り付けられていない状態でシステムを使用しないでください。PCIe カードホルダは、システムの正常な冷却状態を維持するために必要です。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. PCIe カードホルダをシャーシのプロジェクションに合わせ、しっかりと装着されるまで押し下げます。
4. フルレンジス PCIe カードを取り外した場合は、取り付けます。
5. システムカバーを閉じます。
6. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

PCIe カードホルダラッチの開閉

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. PCIe カードホルダラッチを開くには、タブを押します。
4. PCIe カードホルダラッチを閉じるには、固定されるまでラッチを時計方向に回します。

 メモ: フルレンジス PCIe カードを取り付ける前に、PCIe カードホルダラッチを閉じる必要があります。フルレンジス PCIe カードを取り付ける場合は、PCIe カードホルダラッチを開きます。フルレンジス PCIe カードを取り外す前に、PCIe カードホルダラッチを閉じる必要があります。

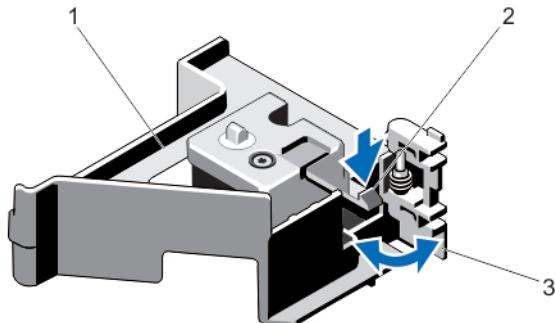


図 21. PCIe カードホルダラッチの開閉

1. PCIe カードホルダ
2. タブ
3. PCIe カードホルダラッチ

5. システムカバーを閉じます。
6. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

ケーブル保持ブラケット

ケーブル保持ブラケットの取り外し

 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
4. ケーブル保持ブラケットに配線されているすべてのケーブルを外します。
5. タブを押し、ケーブル保持ブラケットをシャーシの前方に引いて、シャーシから外します。
6. ケーブル保持ブラケットを持ち上げてシャーシから取り出します。

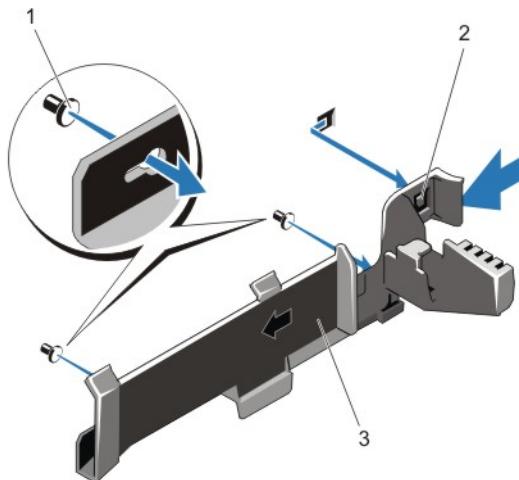


図 22. ケーブル保持ブラケットの取り外しと取り付け

- 1. 位置合わせピン (2)
- 2. タブ
- 3. ケーブル保持ブラケット

ケーブル保持ブラケットの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 位置合わせピンをガイドとして使用しながら、タブが所定の位置に固定されるまで、ケーブル保持ブラケットをシャーシ側面に沿ってスライドさせます。
4. 配線するすべてのケーブルをケーブル保持ブラケットに入れます。
5. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

拡張カードと拡張カードライザー

メモ: 拡張カードライザがないか、サポートされていない場合、SEL イベントとして記録されます。システムの電源がオンになるのに支障はなく、BIOS POST メッセージも F1/F2 一時停止のメッセージも表示されません。

拡張カードの取り付けガイドライン

お使いのシステムでは、以下の PCI Express Generation 3 拡張カードがサポートされています。

表 2. 使用できる拡張カード

ライザー	PCIe スロット	プロセッサの接続	縦幅	長さ	リンク幅	スロット幅
1	1	プロセッサ 2	ロープロファイル	ハーフレンジ x8	x16	
1	2	プロセッサ 2	ロープロファイル	ハーフレンジ x8	x16	
1	3	プロセッサ 2	ロープロファイル	ハーフレンジ x8	x16	
2	4	プロセッサ 2	標準縦幅	フルレンジス x16	x16	
2	5	プロセッサ 1	標準縦幅	フルレンジス x8	x16	
3 (交換用)	6	プロセッサ 1	標準縦幅	フルレンジス x16	x16	

 メモ: ライザー上の PCIe スロット 1 ~ 4 を使用するには、両方のプロセッサを取り付ける必要があります。

 メモ: 拡張カードスロットはホットスワップには対応していません。

次の表は、冷却効果が確保された機械的にも適合するように拡張カードを取り付けるためのガイドラインです。表に示すスロットの優先順位に従って、優先度の最も高い拡張カードを最初に取り付ける必要があります。その他すべての拡張カードは、カードの優先順位とスロットの優先順位に従って取り付けてください。

表 3. 拡張カードの取り付け順序

カードの優先順位	カードのタイプ	スロットの優先順位	可能な枚数
1	RAID H810	6, 4	2
2	FC4/8 HBA (オプション)	3, 1	4
3	1 GbE NIC	2	4
4	非 RAID (6 Gb SAS HBA)	5	4

拡張カードを拡張カードライザー 2 または 3 から取り外す方法

 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 拡張カードに接続されているケーブルをすべて外します。
4. 拡張カードラッチをスロットから引き出します。
5. 拡張カードの端をつかんで、拡張カードコネクタから取り外します。
6. 拡張カードを取り外したままにする場合は、空の拡張スロットの開口部に金属製のフィラーブラケットを取り付け、拡張カードラッチを閉じます。

 メモ: システムが FCC (米国連邦通信委員会) の認証を維持するには、空いている拡張スロットにダミープラケットを取り付ける必要があります。また、ダミープラケットはゴミやホコリがシステムに入るのを防ぎ、システム内部の適正な冷却と通気を助ける働きがあります。

7. システムカバーを閉じます。
8. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

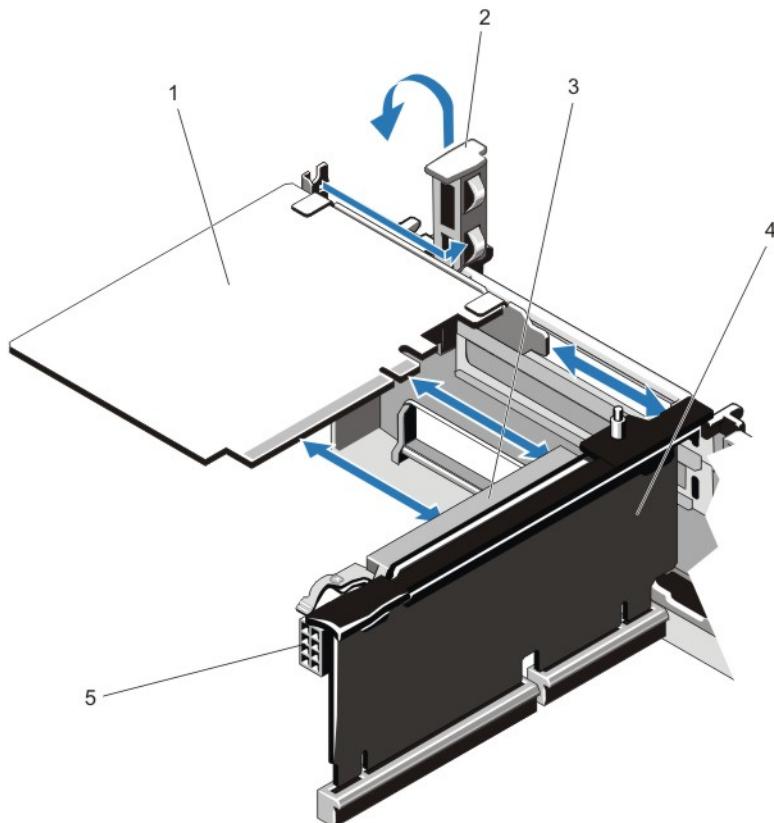


図 23. 拡張カードの取り外しと取り付け

1. 拡張カード
2. 拡張カードラッチ
3. 拡張カードコネクタ
4. 拡張カードライザー
5. 電源コネクタ (GPU カード用)

拡張カードを拡張カードライザー 2 または 3 に取り付ける方法

 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 拡張カードをパッケージから取り出し、取り付けの準備をします。

手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

2. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
 3. システムカバーを開きます。
 4. 拡張カードラッチを引き出し、フィラーブラケットを取り外します。
 5. 拡張カードの両端を持ち、カードのコネクタをライザーの拡張カードコネクタに合わせます。
 6. カードエッジコネクタを拡張カードコネクタにしっかりと挿入し、カードを固定します。
 7. 拡張カードラッチを取り付けます。
 8. フルレンジスカードを取り付けるには、冷却用エアフローカバーに付いているサポートを使用します。
 9. 拡張カードにケーブルがある場合は、ケーブルを拡張カードに接続します。
-  **メモ:** GPU カードをライザー 2 またはライザー 3 (デフォルト) に取り付ける場合は、GPU カードの電源ケーブルをライザーの電源コネクタに接続します。
10. システムカバーを閉じます。
 11. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
 12. カードのマニュアルに従って、必要なすべてのデバイスドライバをインストールします。

拡張カードを拡張カードライザー 1 から取り外す方法

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

-  **メモ:** 拡張カードライザー 1 は、両方のプロセッサが取り付けられている場合にのみ使用できます。
1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
 2. システムカバーを開きます。
 3. 拡張カードに接続されているケーブルをすべて外します。
 4. 拡張カードライザーを取り外します。
 5. タブ A を押してラッチを時計方向に回します。
 6. タブ B を押してラッチを下方向に回します。
 7. 拡張カードライザーから拡張カードを取り外します。
 8. 拡張カードを取り外したままにする場合は、空の拡張スロットの開口部に金属製のフィラーブラケットを取り付け、拡張カードラッチを閉じます。
-  **メモ:** システムが FCC (米国連邦通信委員会) の認証を維持するには、空いている拡張スロットにダミーブラケットを取り付ける必要があります。また、ダミーブラケットはゴミやホコリがシステムに入るのを防ぎ、システム内部の適正な冷却と通気を助ける働きがあります。
9. 拡張カードライザーを取り付けなおします。
 10. システムカバーを閉じます。
 11. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

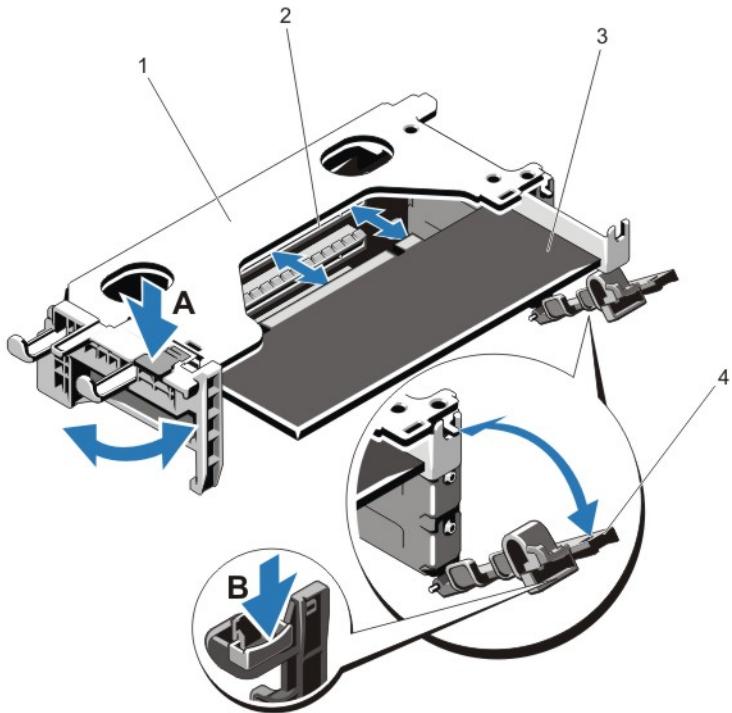


図 24. 拡張カードライザー 1 の取り外しと取り付け

1. 拡張カードライザー 1 のケージ
2. 拡張カードコネクタ
3. 拡張カード
4. 拡張カードラッチ (2)

拡張カードを拡張カードライザー 1 に取り付ける方法

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

メモ: 拡張カードライザー 1 は、両方のプロセッサが取り付けられている場合にのみ使用できます。

1. 拡張カードをパッケージから取り出し、取り付けの準備をします。
手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
2. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辆機器をシステムから外します。
3. システムカバーを開きます。
4. 拡張カードライザーを取り外します。
5. タブ A を押してラッチを時計方向に回します。
6. タブ B を押してラッチを下方向に回します。
7. カードの両端を持ち、カードエッジコネクタを拡張カードコネクタに合わせます。
8. カードエッジコネクタを拡張カードコネクタにしっかりと挿入し、カードを固定します。

9. 拡張カードラッチを閉じます。
10. 拡張カードにケーブルがある場合は、ケーブルを拡張カードに接続します。
11. 拡張カードライザを取り付けます。
12. システムカバーを閉じます。
13. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
14. カードのマニュアルに従って、必要なすべてのデバイスドライバをインストールします。

拡張カードライザの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。 Dell で認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。 製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

メモ: 拡張カードライザ 1 は、両方のプロセッサが取り付けられている場合にのみ使用できます。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. タッチポイントを持ち、拡張カードライザを持ち上げてシステム基板のライザーコネクタから外します。

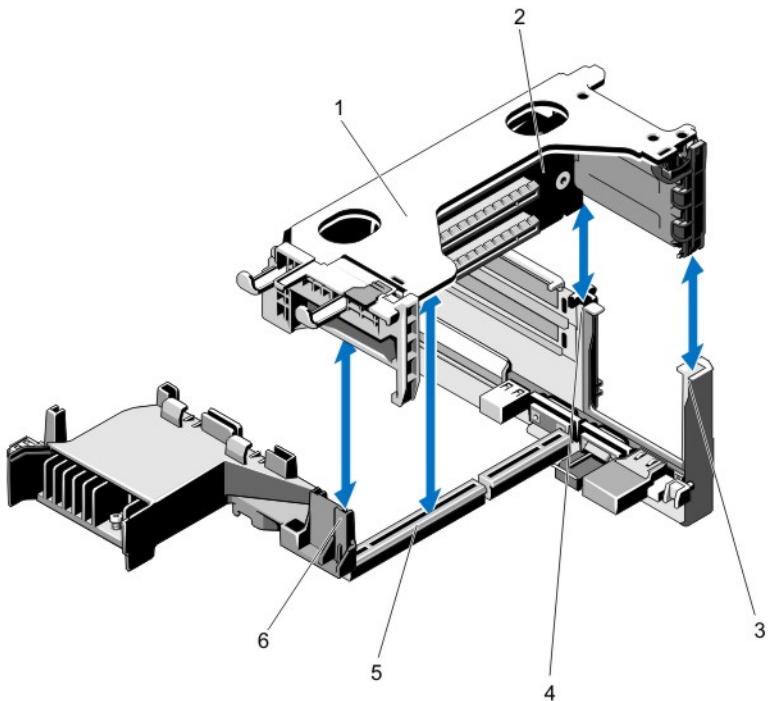


図 25. 拡張カードライザ 1 の取り外しと取り付け

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. 拡張カードライザ 1 のケージ | 4. ライザーガイド - 背面 (左) |
| 2. 拡張カードライザ 1 | 5. 拡張カードライザ 1 のコネクタ |
| 3. ライザーガイド - 背面 (右) | 6. ライザーガイド - 前面 |

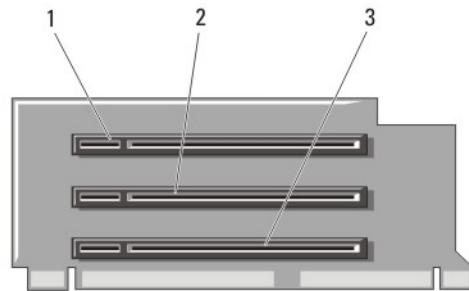


図 26. 拡張カードライザー 1 のコネクタの識別

1. 拡張カードスロット 1
2. 拡張カードスロット 2
3. 拡張カードスロット 3

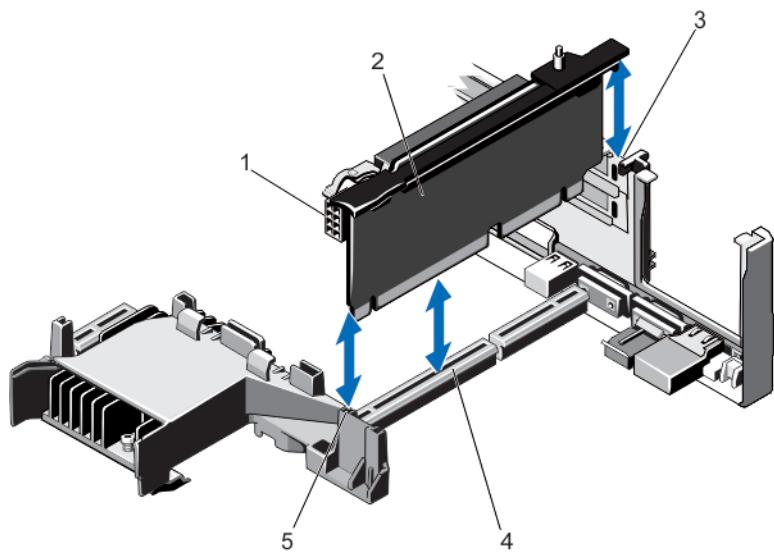


図 27. 拡張カードライザー 2 の取り外しと取り付け

1. 電源コネクタ (GPU カード用)
2. 拡張カードライザー 2
3. ライザーガイド - 背面
4. 拡張カードライザー 2 のコネクタ
5. ライザーガイド - 前面

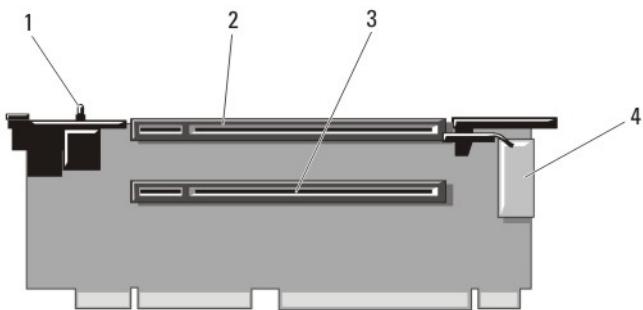


図 28. 拡張カードライザー 2 のコネクタの識別

1. シャーシントルージョンスイッチ
2. 拡張カードスロット 4
3. 拡張カードスロット 5
4. 電源コネクタ (GPU カード用)

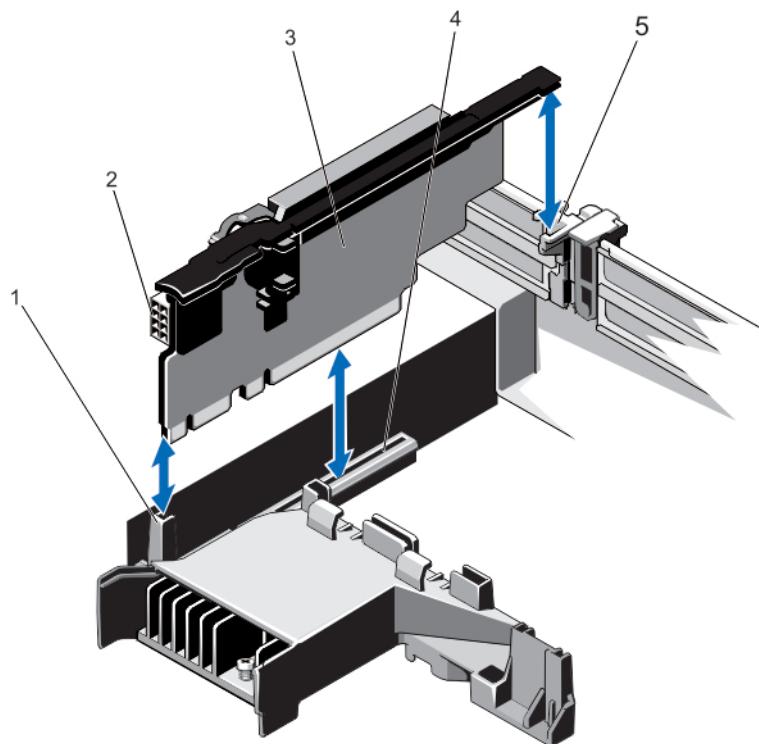


図 29. 拡張カードライザー 3 の取り外しと取り付け

1. ライザーガイド - 前面
2. 電源コネクタ (GPU カード用)
3. 拡張カードライザー 3
4. 拡張カードライザー 3 のコネクタ
5. ライザーガイド - 背面

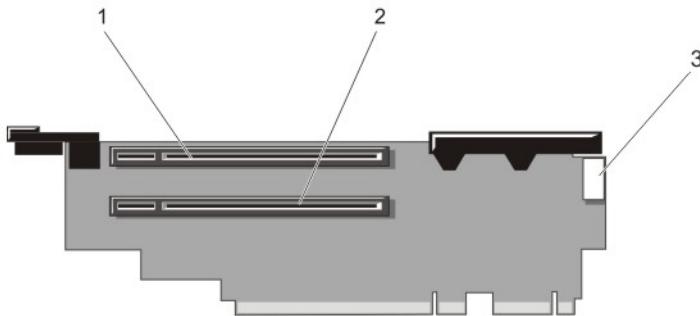


図 30. 拡張カードライザー 3 のコネクタの識別

- 1. 拡張カードスロット 6
- 2. 拡張カードスロット 7
- 3. 電源コネクタ (GPU カード用)

- 4. 拡張カードがある場合は、ライザーの拡張カードを取り外すか、または取り付けます。
- 5. 拡張カードライザーを取り付けます。
- 6. システムカバーを閉じます。
- 7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

拡張カードライザーの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

- 1. 必要に応じて、取り外した拡張カードを拡張カードライザーに取り付けます。
- 2. 拡張カードライザーをシステム基板上のコネクタとライザーガイドピンに合わせます。
- 3. 拡張カードライザーを所定の位置に下ろし、コネクタに完全に装着されるまでしっかりと挿入します。
- 4. システムカバーを閉じます。
- 5. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
- 6. カードのマニュアルに従って、必要なすべてのデバイスドライバをインストールします。

SD vFlash カード

vFlash SD カードは、システムの vFlash SD カードスロットに挿入する SD カードです。このカードは、持続的なオンデマンドローカルストレージとカスタムデプロイメント環境を実現することで、サーバー設定、スクリプト、イメージングの自動化を可能にします。vFlash SD カードは USB デバイスをエミュレートします。詳細については、support.dell.com/manuals で iDRAC7 の『ユーザーズガイド』を参照してください。

SD vFlash カードの交換

- 1. システム上の vFlash メディアスロットの位置を確認します。
- 2. 取り付けられている SD vFlash カードを取り出すには、カードを押し込んでロックを解除し、カードスロットから引き出します。

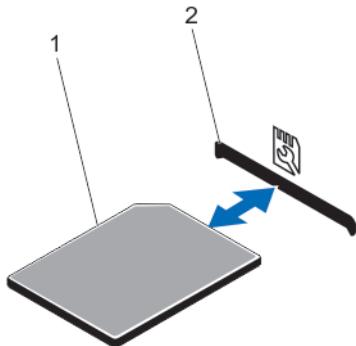


図 31. SD vFlash カードの取り外しと取り付け

1. SD VFlash カード
2. SD vFlash カードスロット

3. SD vFlash メディアカードを取り付けるには、ラベル側を上に向けて、SD カードの接続ピン側をモジュールのカードスロットに挿入します。
- メモ: スロットは正しい方向にしかカードを挿入できないように設計されています。
4. カードを押し込んでスロットにロックします。

vFlash メディアユニットの取り外し



注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. vFlash メディアユニットをシャーシに固定しているネジを外します。
4. vFlash メディアユニットとバックプレーンからケーブルを外します。
5. vFlash メディアユニットをシャーシの前方に引き出し、持ち上げてシャーシから取り出します。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

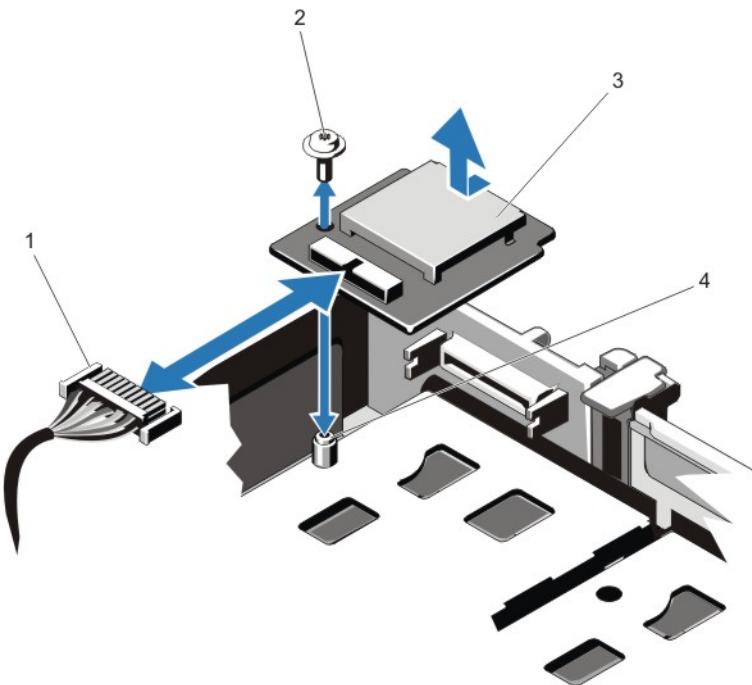


図 32. vFlash メディアユニットの取り外しと取り付け

1. ケーブル
2. ネジ
3. vFlash メディアユニット
4. 突起

vFlash メディアユニットの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. vFlash メディアユニットをシャーシの背面方向に挿入します。
4. ケーブルを vFlash メディアユニットに接続します。
5. vFlash メディアユニットをシャーシに固定するネジを取り付けます。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

内蔵デュアル SD モジュール

 メモ: セットアップユーティリティの **Integrated Devices** (内蔵デバイス) 画面で **Redundancy** (冗長性) オプションが **Mirror Mode** (ミラーモード) に設定されている場合、1枚の SD カードから別の SD カードに情報が複製されます。

内蔵デュアル SD モジュールの取り外し

 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. ライザーに取り付けられているカードがあればそれも含めて、拡張カードライザー 3 を取り外します。
4. システム基板の J_IDSDM コネクタに接続されている内蔵デュアル SD モジュールの位置を確認します。
5. SD カードがある場合は、これを取り外します。
6. タブを押されたままデュアル SD モジュールを引いてシステム基板から取り外します。
7. 拡張カードライザー 3 を取り付け、ライザーに取り付けるカードがある場合は、取り付けます。
8. システムカバーを閉じます。
9. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

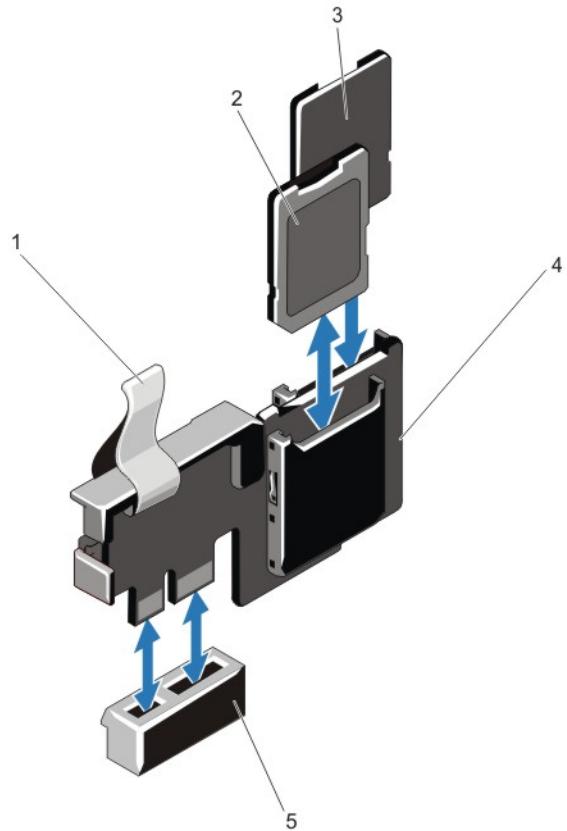


図 33. 内蔵デュアル SD モジュールの取り外しと取り付け

1. 青色のプルタブ
2. SD カード 1
3. SD カード 2
4. デュアル SD モジュール
5. システム基板上のコネクタ

内蔵デュアル SD モジュールの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. ライザーに取り付けられているカードがあればそれも含めて、拡張カードライザー 3 ケージを取り外します。
4. システム基板上の J_IDSMD コネクタの位置を確認します。
5. システム基板上のコネクタにデュアル SD モジュールを合わせます。
6. タブを押さえ、システム基板にしっかりと装着されるまで、デュアル SD モジュールを押し込みます。

7. 拡張カードライザー 1 を取り付け、ライザーに取り付けるカードがある場合は、取り付けます。
8. システムカバーを閉じます。
9. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

内蔵 SD カード

内蔵 SD カードの取り外し

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. ライザーに取り付けられているカードがあればそれも含めて、拡張カードライザー 3 を取り外します。
4. 内蔵デュアル SD モジュール上の SD カードスロットの位置を確認します。カードをいったん押し込んでロックを解除し、スロットから取り出します。
5. 拡張カードライザー 3 を取り付け、ライザーに取り付けるカードがある場合は、取り付けます。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

内蔵 SD カードの取り付け

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **メモ:** お使いのシステムで SD カードを使用するには、セットアップユーティリティで内蔵 SD カードポートが有効に設定されていることを確認します。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. ライザーに取り付けられているカードがあればそれも含めて、拡張カードライザー 3 を取り外します。
4. 内蔵デュアル SD モジュール上の SD カードコネクタの位置を確認します。ラベル側を上に向けて、カードの接続ピン側をスロットに挿入します。
5.  **メモ:** スロットは正しい方向にしかカードを挿入できないように設計されています。
6. カードをカードスロットに押し込み、所定の位置にロックします。
7. 拡張カードライザー 3 を取り付け、ライザーに取り付けるカードがある場合は、取り付けます。
8. システムカバーを閉じます。
9. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

内蔵ストレージコントローラカード

お使いのシステムには、システムの内蔵ハードディスクドライブに内蔵ストレージサブシステムを提供する、内蔵コントローラカード用の専用拡張カードスロットがシステム基板上に装備されています。このコントローラは **SAS** および **SATA** ハードディスクドライブをサポートし、お使いのシステムに含まれているストレージコントローラのバージョンに応じた RAID 設定で、ハードディスクドライブをセットアップすることも可能にします。

内蔵ストレージコントローラカードの取り外し

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
4. 拡張カードライザー 1 を取り外します。
5. カードの端にある 2 つのリリースレバーを押し下げて、カードをコネクタから外します。
6. カードのもう一方の端がシステム基板上のストレージコントローラカードホルダから外れるように角度にカードを傾けます。
7. 拡張カードライザー 1 を取り付けます。
8. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
9. システムカバーを閉じます。
10. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

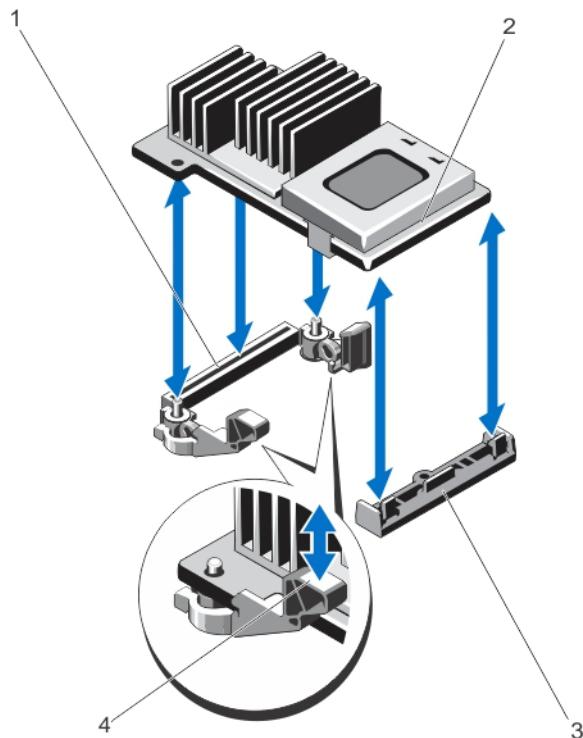


図 34. 内蔵ストレージコントローラカードの取り外しと取り付け

1. システム基板上のストレージコネクタ
2. ストレージコントローラカード
3. ストレージコントローラカードホルダ
4. リリーススレバー (2)

内蔵ストレージコントローラカードの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
4. 拡張カードライザー1を取り外します。
5. カードの一方の端をシステム基板上のカードホルダに合わせます。
6. カードのもう一方の端をシステム基板上のストレージコントローラカードホルダに差し込みます。
7. 完全に装着されるまで、カードを押し下げます。
カードが完全に装着されたら、リリーススレバーがカードの端にカチッと固定されます。
8. 拡張カードライザー1を取り付けます。
9. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。

10. システムカバーを閉じます。
11. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

ネットワークドーターカード

ネットワークドーターカードの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 取り付けられている場合は、拡張カードドライバー 2 から取り外します。
4. #2 プラスドライバを使用して、ネットワークドーターカードをシステム基板に固定している 2 本の拘束ネジを緩めます。
5. ネットワークドーターカードのタッチポイントの両側を持ち、持ち上げてシステム基板上のコネクタから外します。
6. NIC コネクタが背面パネルのスロットから完全に離れるまで、ネットワークドーターカードをシステムの背面から引き出します。
7. ネットワークドーターカードを持ち上げてシャーシから取り出します。

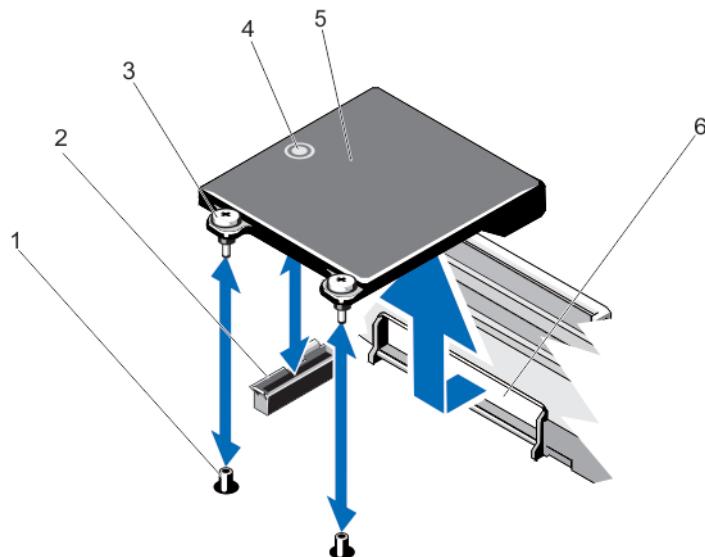


図 35. ネットワークドーターカードの取り外しと取り付け

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. 拘束ネジソケット (2) | 5. ネットワークドーターカード |
| 2. システム基板上のコネクタ | 6. RJ-45 コネクタ用の背面パネルスロット |
| 3. 拘束ネジ (2) | |
| 4. タッチポイント | |

ネットワークドーターカードの取り付け

 **△ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. RJ-45 コネクタが背面パネルのスロットに入る角度にカードを傾けます。
2. カード後端の拘束ネジをシステム基板上の拘束ネジソケットに合わせます。
3. カードコネクタがシステム基板コネクタにしっかりと固定されるまで、カードのタッチポイントを押します。
4. #2 プラスドライバを使用して、ネットワークドーターカードをシステム基板に固定する 2 本の拘束ネジを締めます。
5. 必要に応じて、拡張カードを拡張カードライザー 2 に取り付けます。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

プロセッサ

次の作業は下記の手順に従って行ってください。

- 追加のプロセッサの取り付け
- プロセッサの交換

 **メモ:** 適切なシステム冷却を確実にするため、空のプロセッサソケットにはプロセッサダミーおよびヒートシンクダミーを取り付ける必要があります。

プロセッサの取り外し

 **△ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムをアップグレードする前に、support.dell.com から最新バージョンのシステム BIOS をダウンロードし、圧縮されたダウンロードファイルに説明されている手順に従い、システムにアップデートをインストールします。

 **メモ:** システム BIOS のアップデートは Lifecycle Controller を使用して行います。

2. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。システムを電源から外したら、電源ボタンを 3 秒間押し続け、残っている電気を排出してからカバーを取り外します。
3. システムカバーを開きます。
4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。

 **警告:** ヒートシンクとプロセッサは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。ヒートシンクとプロセッサが冷えるのを待ってから作業してください。

 **△ 注意:** プロセッサを取り外そうとしている場合を除き、ヒートシンクをプロセッサから取り外さないでください。ヒートシンクは適切な温度条件を保つために必要です。

5. #2 プラスドライバを使用して、ヒートシンク固定ソケットのうち1本を緩めます。ヒートシンクとプロセッサの接続が緩むまで、30秒ほど待ちます。
6. 2個目のヒートシンク固定ソケットを外します。
7. ヒートシンクを持ち上げてプロセッサから外します。ヒートシンクは取っておきます。

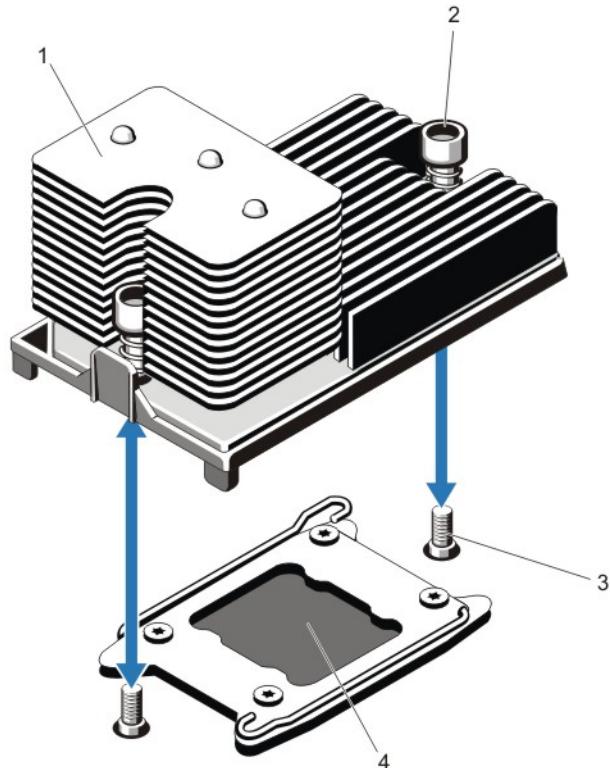


図 36. プロセッサヒートシンクの取り外しと取り付け

1. ヒートシンク
2. 固定ソケット (2)
3. 固定ネジ (2)
4. プロセッサ

△ 注意: プロセッサは強い圧力でソケットに固定されています。リリースレバーはしっかりとつかんでいないと突然跳ね上がるおそれがありますので、注意してください。

8. アンロックアイコン  の近くにあるソケットリリースレバーを親指でしっかりと押さえ、押し下げてタブの下から外し、レバーをロック位置から解除します。
9. 同様に、ロックアイコン  の近くにあるソケットリリースレバーを親指でしっかりと押さえ、押し下げてタブの下から外し、レバーをロック位置から解除します。レバーを 90 度引き上げます。

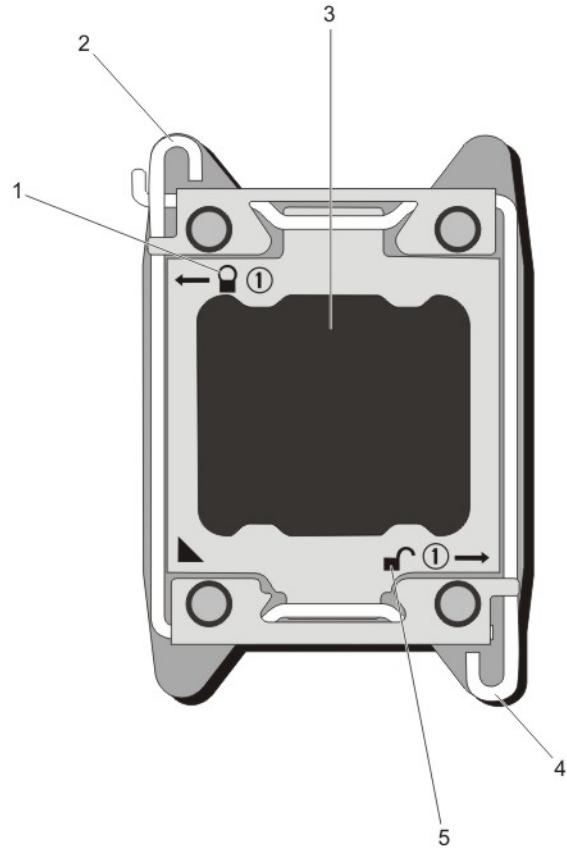


図 37. プロセッサシールドのレバー開閉手順

1. ロック施錠シンボル
2. プロセッサソケットリリースレバー
3. プロセッサ
4. プロセッサソケットリリースレバー
5. ロック解除シンボル

10. プロセッサシールドを上方向に持ち上げて、プロセッサを取り出せる状態にします。

△ 注意: ソケットピンは壊れやすく、損傷して修復できなくなることがあります。プロセッサをソケットから取り外す際には、ソケットのピンを曲げないように気をつけてください。

11. プロセッサをソケットから取り外したら、ソケットに新しいプロセッサを取り付けられるように、リリースレバーは立てたままにしておきます。

メモ: プロセッサを取り外したままにする場合は、システムの正常な冷却状態を維持するために、空のソケットにプロセッサ/DIMM のダミーを取り付ける必要があります。プロセッサ/DIMM のダミーは、DIMM とプロセッサの空のソケットをカバーします。

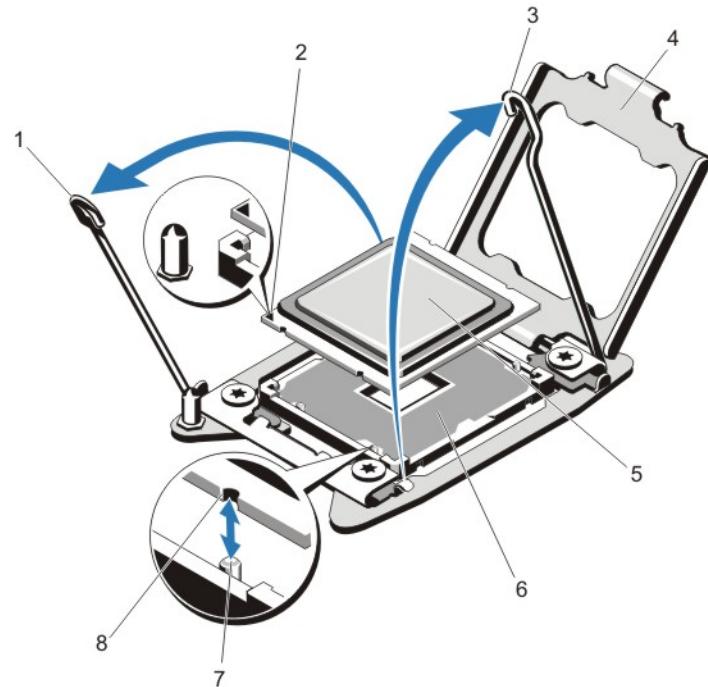


図 38. プロセッサの取り外しと取り付け

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. プロセッサソケットリリースレバー | 6. ZIF ソケット |
| 2. ピン 1 インジケーター | 7. ソケットキー (4) |
| 3. プロセッサソケットリリースレバー | 8. プロセッサの切り込み (4) |
| 4. プロセッサシールド | |
| 5. プロセッサ | |

 **メモ:** プロセッサを取り外したら、再利用、返品、または一時的な保管のために、静電気防止パッケージに入れます。プロセッサの底部に触れないでください。プロセッサは側面の端以外に触れないでください。

プロセッサの取り付け

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **メモ:** プロセッサを1個のみ取り付ける場合は、CPU 1のソケットに取り付ける必要があります。

1. システムをアップグレードする前に、support.dell.com から最新バージョンのシステム BIOS をダウンロードし、圧縮されたダウンロードファイルに記載されている手順に従って、お使いのシステムにアップデートをインストールします。



メモ: システム BIOS のアップデートは、Lifecycle Controller を使用して行うことができます。

2. 接続されているすべての周辺機器を含むシステムの電源を切り、システムをコンセントから外します。電源への接続を外したら、カバーを取り外す前に、電源ボタンを 3 秒間押し続けてシステムに蓄えられた電力を完全に放電します。
3. システムカバーを開きます。
4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。



警告: ヒートシンクとプロセッサは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。ヒートシンクとプロセッサが冷えるのを待ってから作業してください。



注意: プロセッサを取り外そうとしている場合を除き、ヒートシンクをプロセッサから取り外さないでください。ヒートシンクは適切な温度条件を保つために必要です。

5. ヒートシンク / ヒートシンクダミーおよびプロセッサ / プロセッサダミーを取り外します（該当する場合）。



メモ: ヒートシンクダミーまたはプロセッサダミーの取り外し手順は、ヒートシンクまたはプロセッサの取り外しと同様です。

6. 新しいプロセッサをパッケージから取り出します。
7. プロセッサを ZIF ソケットのソケットキーに合わせます。



注意: プロセッサの取り付け位置を間違うと、システム基板またはプロセッサが完全に損傷してしまうおそれがあります。ソケットのピンを曲げないように注意してください。



注意: プロセッサを無理に押し込まないでください。プロセッサの位置が合っていれば、簡単にソケットに入ります。

8. プロセッサソケットのリリースレバーを開き位置にした状態で、ソケット上のピン 1 位置合わせガイドを使用してプロセッサのピン 1 を基準点として合わせ、プロセッサをソケットにそっと配置します。
9. プロセッサシールドを閉じます。
10. ロックアイコンの近くにあるソケットリリースレバーを、 所定の位置にロックされるまで回します。
11. 同じように、アンロックアイコンの近くにあるソケットリリースレバーを、 所定の位置にロックされるまで回します。
12. 糸くずの出ないきれいな布で、ヒートシンクからサーマルグリースを拭き取ります。



注意: 塗布するサーマルグリースの量が多すぎると、過剰グリースがプロセッサソケットに付着し、汚れるおそれがあります。

13. プロセッサキットに含まれているグリース塗布器を開け、新しいプロセッサの上部中央にサーマルグリースを残さず塗布します。
14. ヒートシンクをプロセッサの上に置きます。
15. #2 プラスドライバを使用して、ヒートシンク固定ソケットを締めます。
16. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
17. システムカバーを開じます。
18. システムおよび周辺機器をコンセントに接続し、システムの電源をオンにします。
19. <F2> を押してセットアップユーティリティを起動し、プロセッサの情報が新しいシステム構成と一致していることを確認します。
20. システム診断プログラムを実行し、新しいプロセッサが正しく動作することを確認します。

電源ユニット

システムには 750 W の AC 電源ユニットモジュールを 2 台取り付けることができます。

同一の電源ユニットが 2 台取り付けられている場合、電源ユニットの構成は冗長（1+1）です。冗長モードでは、効率を最大限に高めるために両方の電源ユニットからシステムに半分ずつ電力が供給されます。

 メモ: 2台の電源ユニットを使用する場合は、どちらも同じタイプで最大出力電力も同一である必要があります。

ホットスペア機能

お使いのシステムではホットスペア機能がサポートされており、電源ユニットの冗長性に関する電力のオーバーヘッドが著しく軽減されています。

ホットスペア機能を有効に設定すると、冗長電源ユニットがスリープ状態に切り替わります。アクティブな電源ユニットが負荷の 100% を支えるため、効率良く使用されている状態です。スリープ状態の冗長電源ユニットは、アクティブな電源ユニットの出力電圧を監視します。アクティブな電源ユニットの出力電圧が低下すると、スリープ状態の冗長電源ユニットがアクティブな出力状態に戻ります。

両方の電源ユニットをアクティブにしておく方がスリープ状態の冗長電源ユニットを用意しておくよりも効率が良い場合は、アクティブな電源ユニットはスリープ状態の電源ユニットをアクティブにすることもできます。アクティブな電源ユニットの負荷が 50 パーセントを超えている場合には両方の電源ユニットをウェイクアップ状態にしておき、負荷が 20 パーセントを下回ると冗長電源ユニットをスリープ状態にすることが、電源ユニットのデフォルト設定です。

ホットスペア機能の設定は、iDRAC 設定を使用して行います。iDRAC 設定の詳細については、support.dell.com/manuals で iDRAC7 の『ユーザーズガイド』を参照してください。

AC 電源装置の取り外し

 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 注意: システムは、通常の動作に 1 台の電源装置が必要です。冗長電源が装備されたシステムでも、電源が入った状態で一度に取り外しおよび取り付けができるのは電源装置 1 台だけです。

 メモ: オプションのケーブル管理アームが電源装置取り外しの妨げになる場合は、それをアンラッチし、持ち上げる必要がある場合があります。ケーブル管理アームについての情報は、システムのラック用マニュアルを参照してください。

1. 取り外す電源装置と電源から電源ケーブルを外し、ケーブルをストラップから外します。
2. リリースラッチを押し、電源装置をシャーシから引き出します。

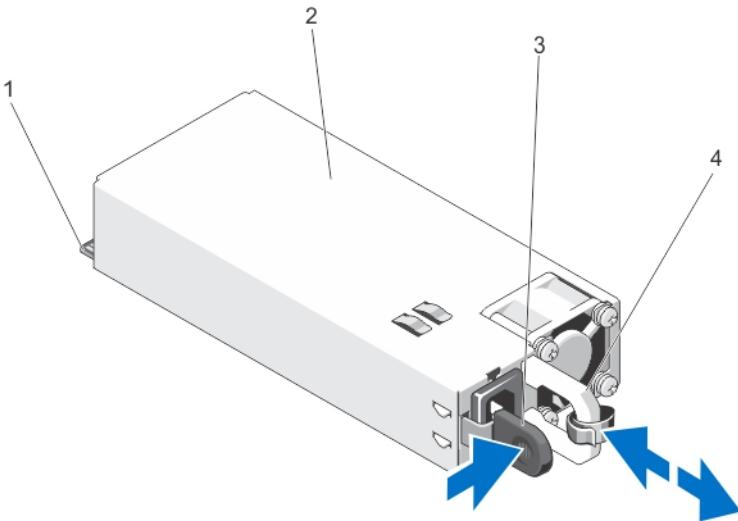


図 39. AC 電源装置の取り外しと取り付け

1. コネクタ
2. 電源装置
3. リリースラッチ
4. 電源装置のハンドル

AC 電源ユニットの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 両方の電源ユニットのタイプと最大出力電力が同じであることを確認します。

メモ: 最大出力電力（ワット数で表記）は電源ユニットラベルに記載されています。
2. 電源ユニットダミーが取り付けられている場合は、取り外します。
3. 新しい電源ユニットをシャーシに挿入し、完全に固定されてリリースラッチがカチッとロックするまで押し込みます。

メモ: ケーブルマネージメントアームのラッチを外している場合は、再びラッチをかけます。ケーブルマネージメントアームの詳細については、システムのラックに関するマニュアルを参照してください。
4. 電源ケーブルを電源ユニットに接続し、電源ケーブルのプラグをコンセントに差し込みます。

△ 注意: 電源ケーブルを接続する際には、ケーブルをストラップで固定してください。

メモ: 新しい電源ユニットの通常の取り付けや、ホットスワップまたはホットアッドによって交換または取り付けを行う際には、システムが電源ユニットを認識して状態を判断するまで数秒待ちます。電源ユニットのステータスインジケータが緑色に変わったら、その電源ユニットは正常に動作しています。

電源装置ダミーの取り外し

△ 注意: 適切なシステム冷却を確実にするため、非冗長構成では、2番目の電源装置ベイに電源装置ダミーを取り付ける必要があります。電源装置ダミーを取り外すのは、2台目の電源装置を取り付けるときのみにしてください。

2台目の電源装置を取り付ける場合は、電源装置ダミーを外側へ引いて、ベイから取り外します。

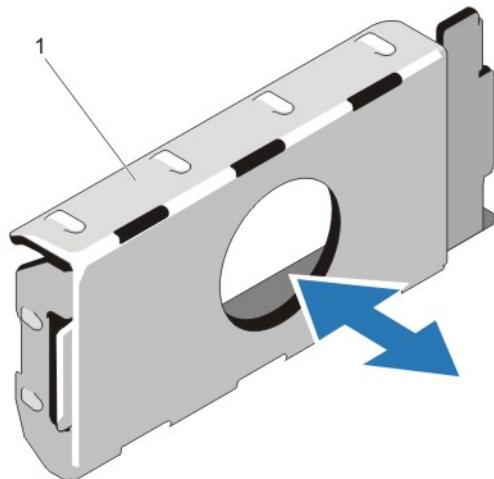


図 40. 電源装置ダミーの取り外しと取り付け

1. 電源装置ダミー

電源装置ダミーの取り付け

メモ: 電源装置ダミーは、2番目の電源装置ベイのみに取り付けるようにしてください。

電源装置ダミーを取り付けるには、ダミーを電源装置ベイに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまでシャーシに挿入します。

システムバッテリ

システムバッテリーの交換

△ 警告: バッテリの取り付け方が間違っていると、破裂するおそれがあります。交換用のバッテリには、同じ製品か、または製造元が推奨する同等品を使用してください。詳細については、安全に関する注意事項を参照してください。

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
 2. システムカバーを開きます。
 3. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
 4. バッテリーソケットの位置を確認します。
- △ 注意:** バッテリーの取り付け、取り外しの際には、バッテリーコネクタが破損しないようにしっかりと支えてください。
5. バッテリーを取り外すには、コネクタのプラス側をしっかりと押し下げてバッテリーコネクタを支えます。

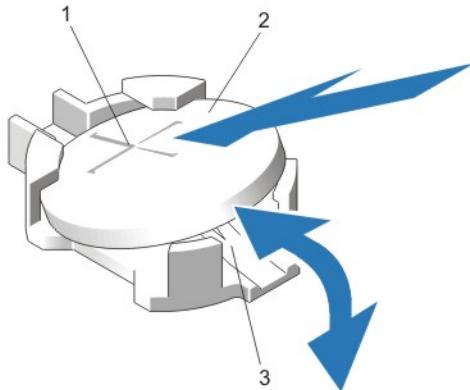


図 41. システムバッテリーの交換

1. バッテリーコネクタのプラス (+) 側
 2. システムバッテリー
 3. バッテリーコネクタのマイナス (-) 側
6. バッテリーをコネクタのマイナス側の固定タブから持ち上げて外します。
 7. 新しいシステムバッテリーを取り付けるには、コネクタのプラス側をしっかりと押し下げてバッテリーコネクタを支えます。
 8. プラス側を上にしてバッテリーを持ち、コネクタのプラス側にある固定タブの下にスライドさせます。
 9. 所定の位置にカチッと収まるまでバッテリーをコネクタに押し込みます。
 10. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
 11. システムカバーを閉じます。
 12. システムおよびシステムに接続されている周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
 13. セットアップユーティリティを起動して、バッテリーが正常に動作していることを確認します。
 14. セットアップユーティリティの **Time** (時刻) および **Date** (日付) フィールドで正しい時刻と日付を入力します。
 15. セットアップユーティリティを終了します。

ハードドライブバックプレーン

お使いのシステムは 3.5 インチ (x12) SAS/SATA バックプレーンをサポートしています。

メモ: シャーシの背面に搭載されている 2.5 インチハードドライブ 2 台に対して、2.5 インチ (x2) SAS/SSD バックプレーンがサポートされています。

ハードドライブバックプレーンの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
2. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
3. システムカバーを開きます。

△ 注意: ドライブおよびバックプレーンの損傷を防ぐため、バックプレーンを取り外す前にハードドライブをシステムから取り外す必要があります。

△ 注意: 後で同じ場所に取り付けることができるよう、取り外す前に各ハードドライブの番号を書き留め、一時的にラベルを貼っておく必要があります。

4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
5. 冷却ファンアセンブリを取り外します。
6. すべてのハードドライブを取り外します。
7. バックプレーンから SAS/SATA/SSD データ、信号、電源ケーブルを外します。
8. リリースタブを押し、バックプレーンを上方向に引きます。

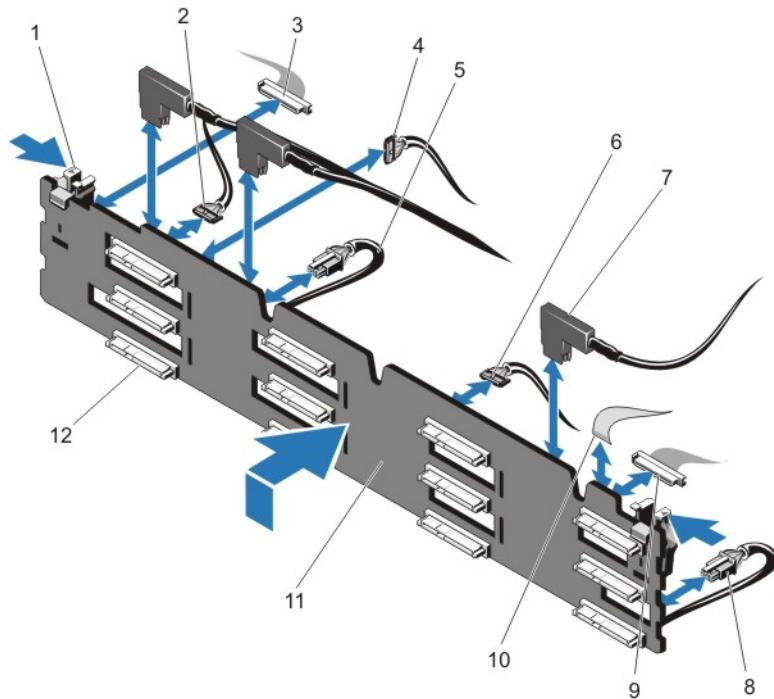


図 42.3.5 インチ (x12) SAS/SATA バックプレーンの取り外しと取り付け

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. リリースタブ (2) | 3. 左コントロールパネルケーブル |
| 2. パススルー I2C ケーブル | 4. I2C ケーブル |

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 5. 電源ケーブル A | 10. 右コントロールパネルケーブル |
| 6. USB ケーブル | 11. x12 ハードドライブバックプレーン |
| 7. SAS ケーブル (3) | 12. ハードドライブバックプレーンコネクタ
(12) |
| 8. 電源ケーブル B | |
| 9. 前面 I/O ケーブル | |

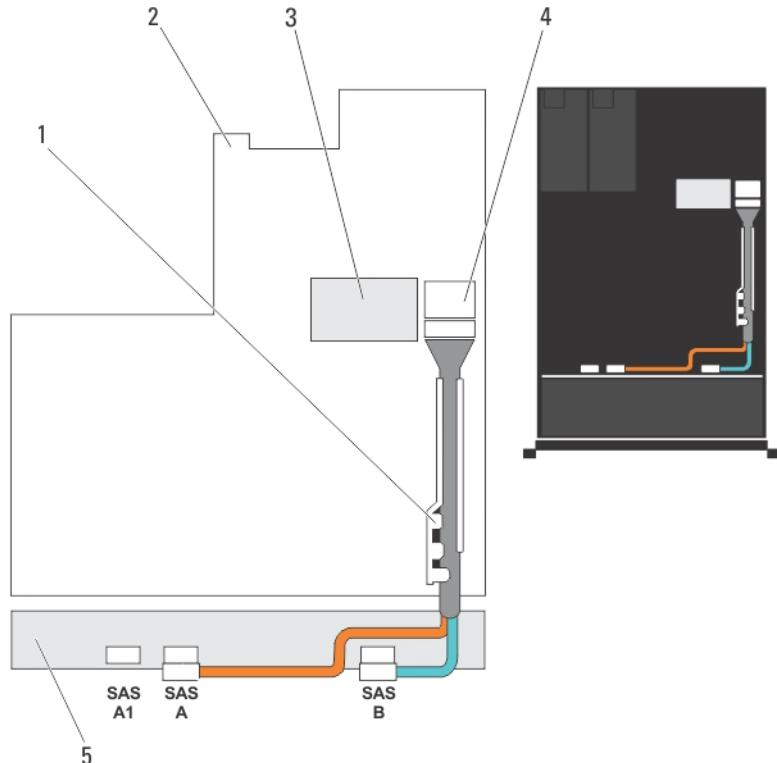


図 43. ケーブル接続図—3.5 インチ (x12) SAS/SATA バックプレーン

1. ケーブル固定ブラケット
2. システム基板
3. 内蔵ストレージコントローラカード
4. システム基板上の SAS コネクタ
5. SAS バックプレーン

ハードドライブバックプレーンの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. シャーシ底部のフックをガイドとして使用し、ハードドライブバックプレーンの位置を合わせます。
2. リリースタブが所定の位置に固定されるまで、ハードドライブバックプレーンを下方向にスライドさせます。
3. バックプレーンに SAS/SATA/SSD データ、信号、電源ケーブルを接続します。

4. 冷却ファンアセンブリを取り付けます。
5. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
6. ハードドライブを元の場所に取り付けます。
7. システムカバーを閉じます。
8. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
9. 前面ベゼルを取り外した場合は、取り付けます。

ハードドライブバックプレーンの取り外し（背面）

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **メモ:** この手順は、シャーシ背面の 2.5 インチハードドライブ 2 台を取り付けるハードドライブバックプレーンにのみ適用されます。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。

 **注意:** ドライブおよびバックプレーンの損傷を防ぐため、バックプレーンを取り外す前にハードドライブをシステムから取り外す必要があります。

 **注意:** 後で同じ場所に取り付けることができるよう、取り外す前に各ハードドライブの番号を書き留め、一時的にラベルを貼っておく必要があります。

3. 両方のハードドライブを取り外します。
4. バックプレーンからすべてのケーブルを外します。
5. リリースピンを引き上げた状態で、バックプレーンをシャーシから引き出します。
6. バックプレーンを持ち上げてシャーシから取り出します。

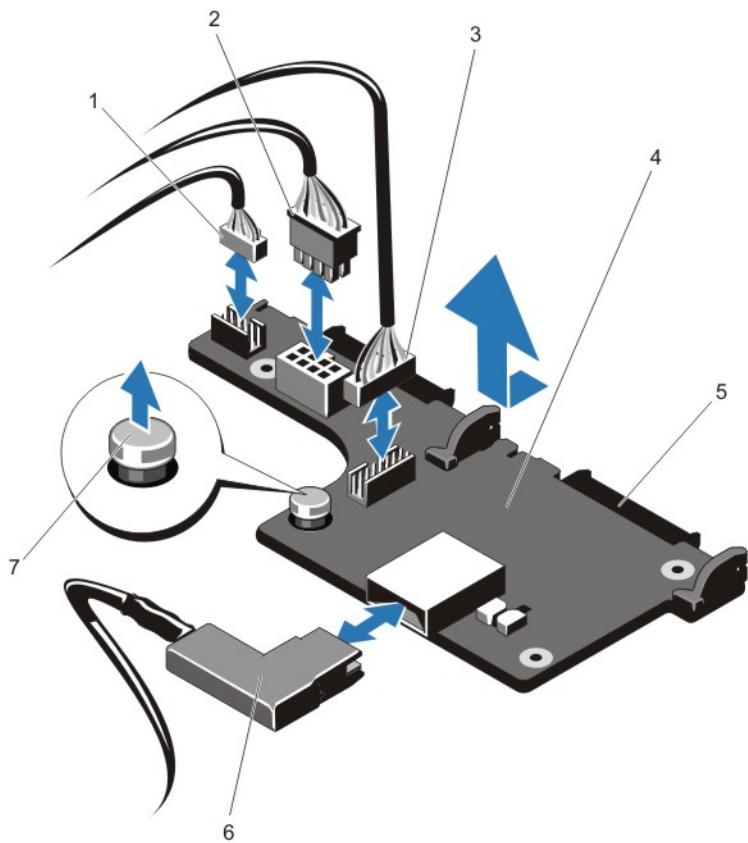


図 44.2.5 インチ (x2) ハードドライブバックプレーン (背面) の取り外しと取り付け

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. パススルー I2C ケーブル | 5. SAS/SATA コネクタ (2) |
| 2. I2C ケーブル | 6. SAS ケーブル |
| 3. サイドバンドケーブル | 7. リリースピン |
| 4. ハードドライブバックプレーン (背面) | |

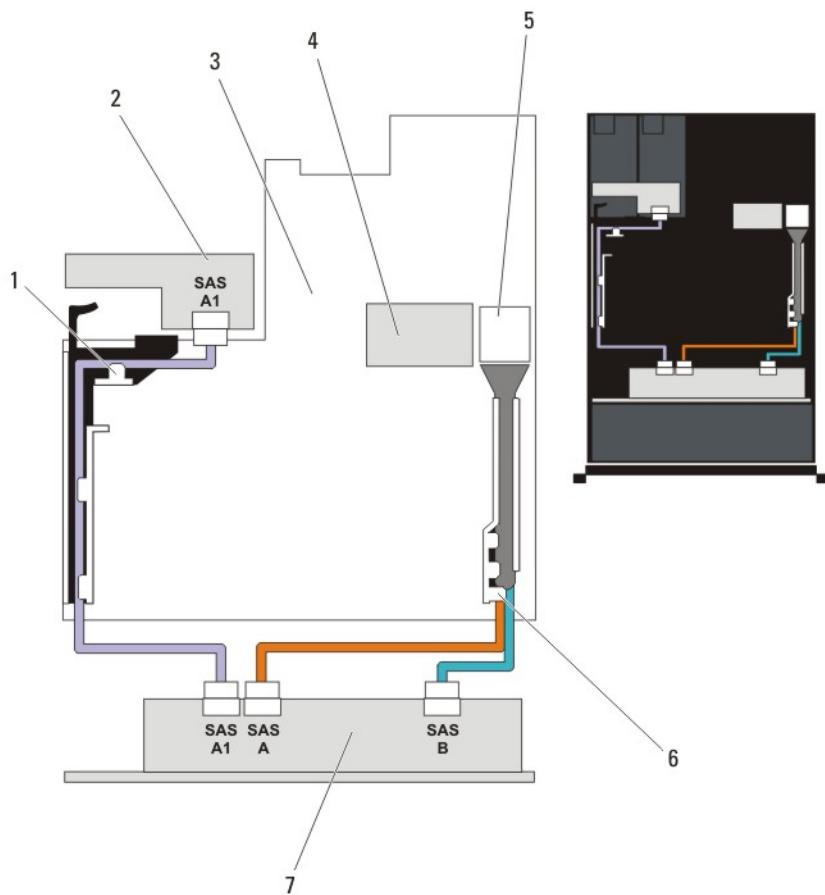


図 45. ケーブル接続図 — 2.5 インチ (x2) ハードドライブバックプレーン (背面)

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. PCIe カードホルダ | 6. ケーブル固定ブラケット |
| 2. ハードドライブバックプレーン (背面) | 7. x12 または x24 のハードドライブバックプレーン |
| 3. システム基板 | |
| 4. 内蔵ストレージコントローラカード | |
| 5. システム基板上の SAS コネクタ | |

ハードドライブバックプレーン (背面) の取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

メモ: この手順は、シャーシ背面の 2.5 インチハードドライブ 2 台を取り付けるハードドライブバックプレーンにのみ適用されます。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。

3. バックプレーンの切り込みをシャーシの切り込みに合わせます。
4. リリースピンを引き上げた状態で、しっかりと固定されるまでバックプレーンをシャーシに挿入します。
5. リリースピンを放してバックプレーンをシャーシに固定します。
6. バックプレーンにすべてのケーブルを接続します。
7. 両方のハードドライブを元の場所に取り付けます。
8. システムカバーを閉じます。
9. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

コントロールパネル

コントロールパネルの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
2. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
3. システムカバーを開きます。

△ 注意: コントロールパネルケーブルを外す際に無理な力を加えないように注意してください。コネクタが損傷するおそれがあります。
4. プルタブを引いて、コントロールパネルケーブルをバックプレーンから外します。
5. I/O パネルをシャーシに固定している Torx ネジを外します。
6. コネクタの近くにあるプルタブを持ちます。
7. コネクタとプルタブをシャーシ上のチャネルから引き出します。

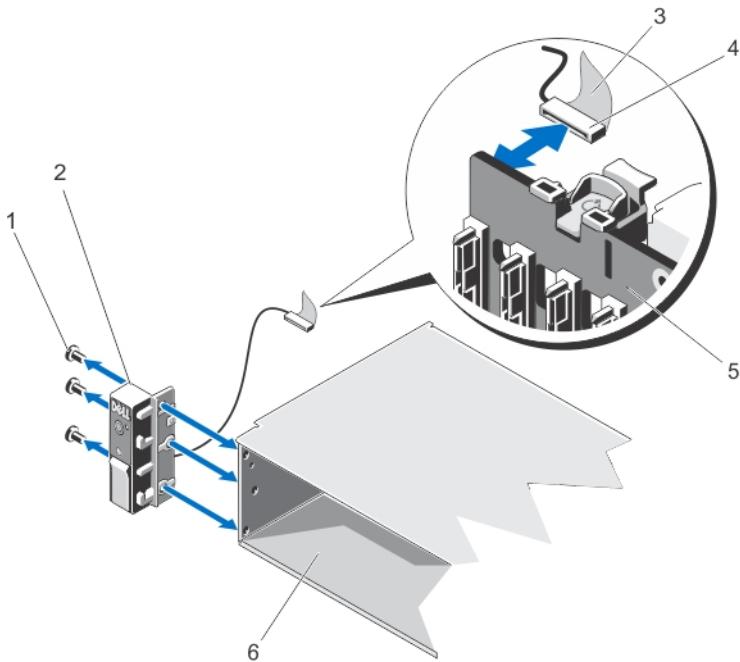


図 46. コントロールパネルの取り外しと取り付け

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Torx ネジ (3) | 5. ハードドライブバックプレーン |
| 2. コントロールパネル | 6. シャーシ |
| 3. プルタブ | |
| 4. コネクタ | |

コントロールパネルの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。 Dell で認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。 製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
2. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
3. システムカバーを開きます。
4. ケーブルに付いているラベルを畳みます。
5. コネクタに近い位置にあるプルタブを畳み、コネクタとプルタブをチャネルに挿入します。
6. チャネルを貫通するまでケーブルを押し込みます。
7. 3本の Torx ネジを締めてコントロールパネルをシャーシに固定します。

メモ: 挟まれたり折れ曲がったりしないように、ケーブルを適切に配線してください。

8. コネクタの中央を押して、ケーブルコネクタをバックプレーンに接続します。
9. システムカバーを閉じます。
10. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

11. 前面ベゼルを取り外した場合は、取り付けます。

I/O パネルの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
 2. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
 3. システムカバーを開きます。
- △ 注意: I/O ケーブルの損傷を防ぐため、ハードドライブバックプレーンのコネクタから I/O ケーブルを外したり取り付けたりする前に、ロックタブを外す必要があります。
4. ロックを解除するには、I/O ケーブルコネクタのロックタブを時計方向に 90 度回します。
 5. I/O ケーブルをバックプレーンから外します。
 6. I/O パネルをシャーシに固定している Torx ネジを外します。
 7. シャーシのチャネルから I/O パネルケーブルを引き出します。

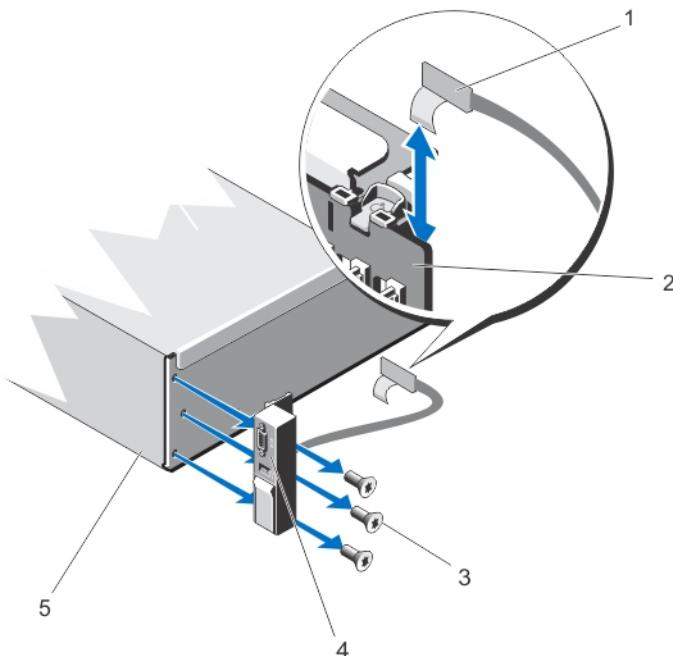


図 47. I/O パネルの取り外しと取り付け

1. I/O パネルケーブル
2. ハードドライブバックプレーン
3. Torx ネジ (3)
4. I/O パネル
5. シャーシ

I/O パネルの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
2. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
3. システムカバーを開きます。
4. ケーブルに付いているラベルを畳みます。
5. チャネルを貫通するまでケーブルを押し込みます。

△ 注意: I/O ケーブルの損傷を防ぐため、ハードドライブバックプレーンのコネクタから I/O ケーブルを外したり取り付けたりする前に、ロックタブを外す必要があります。

6. ロックされている場合は、I/O ケーブルコネクタのロックタブを時計方向に 90 度回してロックを解除します。
7. I/O パネルケーブルをハードドライブバックプレーン上のコネクタに接続します。
8. ロックするには、I/O ケーブルコネクタのロックタブを反時計方向に 90 度回します。
9. 3 本の Torx ネジを締めてコントロールパネルをシャーシに固定します。

 メモ: 挟まれたり折れ曲がったりしないように、ケーブルを適切に配線してください。

10. システムカバーを閉じます。
11. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
12. 前面ベゼルを取り外した場合は、取り付けます。

システム基板

システム基板の取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

△ 注意: 暗号化キーと共に TPM (信頼済みプログラムモジュール) を使用している場合は、プログラムまたはシステムのセットアップ中にリカバリキーの作成を求められることがあります。このリカバリキーは必ず作成し、安全に保管しておいてください。このシステム基板を交換した場合は、システムまたはプログラムの再起動時にリカバリキーを入力しないと、ハードドライブ上の暗号化されたデータにアクセスできません。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
3. システムカバーを開きます。
4. 以下を取り外します。
 - a) 冷却用エアフローカバー


- b) 冷却ファンアセンブリ
- c) 電源ユニット
- d) すべての拡張カードライザー
- e) 内蔵ストレージコントローラカード
- f) 内蔵デュアル SD モジュール
- g) 内蔵 USB キー（取り付けられている場合）
- h) PCIe カードホルダ
- i) ケーブル保持ブラケット
- j) サポートブラケットが取り付けられている場合は、取り外します。

 **メモ:** システム構成によっては、輸送中の保護のためにサポートブラケットが取り付けられている場合があります。取り外し後は処分して構いません。

 **注意:** ミニ SAS ケーブルとコネクタの損傷を防ぐために、システム基板からミニ SAS ケーブルを取り外す際は正しい手順を守ってください。

5. 次の手順でミニ SAS ケーブルをシステム基板から外します。

- a) ミニ SAS ケーブルのコネクタをシステム基板上のコネクタ (J_SASX8) にさらに深く挿入します。
- b) ミニ SAS ケーブルコネクタの金属製タブを押し下げた状態に保ちます。
- c) ミニ SAS ケーブルをシステム基板上のコネクタから外します。

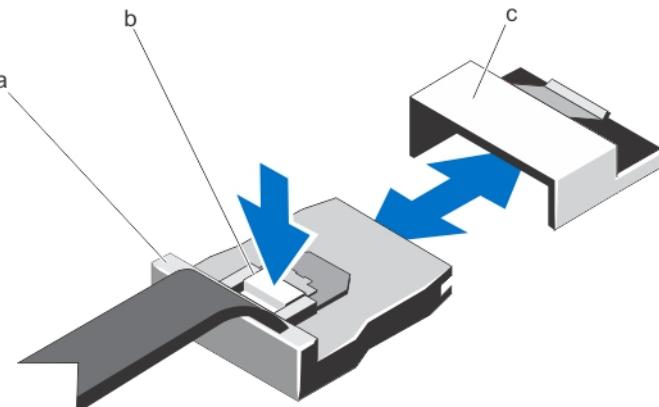

a. ミニ SAS ケーブルコネクタ

b. 金属製タブ

c. システム基板上のコネクタ

6. システム基板からすべてのケーブルを外します。

 **注意:** システム基板をシャーシから取り外す際には、システム識別ボタンに損傷を与えないように注意してください。

 **注意:** メモリモジュール、プロセッサ、その他のコンポーネントをつかんでシステム基板アセンブリを持ち上げないでください。

7. システム基板ホルダをつかみ、青色のリリースピンを引いて、システム基板をシステムの前方に引き出します。

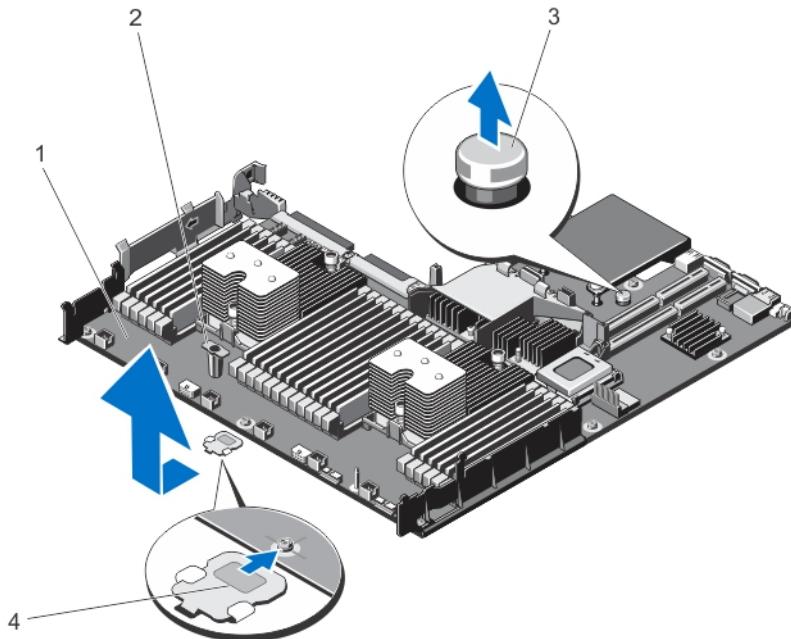


図 48. システム基板の取り外しと取り付け

1. システム基板
2. システム基板ホルダ
3. リリースピン
4. サポートブラケット（一部のシステムのみ）

⚠ 警告: ヒートシンクとプロセッサは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。ヒートシンクとプロセッサが冷えるのを待ってから作業してください。

8. ヒートシンク / ヒートシンクのダミーおよびプロセッサ / プロセッサのダミーを取り外します。
9. メモリモジュールとメモリモジュールのダミーカードを取り外します。
10. ネットワークドーターカードを取り外します。

システム基板の取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 新しいシステム基板アセンブリのパッケージを開きます。
2. 次のコンポーネントを新しいシステム基板に付け替えます。
 - a) ヒートシンク / ヒートシンクのダミーおよびプロセッサ / プロセッサのダミー
 - b) メモリモジュールおよびメモリモジュールのダミーカード
 - c) ネットワークドーターカード

△ 注意: メモリモジュール、プロセッサ、他のコンポーネントをつかんでシステム基板アセンブリを持ち上げないでください。



注意: システム基板をシャーシに取り付ける際には、システム識別ボタンに損傷を与えないように注意してください。

3. タッチポイントを持って、システム基板をシャーシ内に下します。
4. 所定の位置にカチッと固定されるまで、システム基板をシャーシの後方へ押し込みます。
5. 以下を取り付けます。
 - a) ケーブル保持ブラケット
 - b) PCIe カードホルダ
 - c) 内蔵ストレージコントローラカード
 - d) 内蔵 USB キー（取り付けられている場合）
 - e) 内蔵デュアル SD モジュール
 - f) すべての拡張カードライザ
 - g) 冷却ファンアセンブリ
 - h) 冷却用エアフローカバー
 - i) 電源ユニット
6. すべてのケーブルをシステム基板に接続します。

 **メモ:** システム内のケーブルがシャーシ側面に沿って配線され、ケーブル固定ブラケットで固定されていることを確認します。
7. システムカバーを開じます。
8. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
9. 新規または既存の iDRAC Enterprise ライセンスをインポートします。詳細については、support.dell.com/manuals で iDRAC7 の『ユーザーズガイド』を参照してください。

4

システムのトラブルシューティング 作業にあたっての注意

 **△ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **メモ:** ソリューションの検証は工場出荷のハードウェア構成を使用して行われています。

システム起動エラーのトラブルシューティング

起動時に発生する問題については、画面に表示されるシステムメッセージを書きとめておきます。

外部接続のトラブルシューティング

外付けデバイスのトラブルシューティングを行う前に、すべての外部ケーブルがシステムの外部コネクタにしっかりと接続されていることを確認します。

ビデオサブシステムのトラブルシューティング

1. モニタへのシステムおよび電源接続をチェックします。
2. システムからモニタへのビデオインターフェースのケーブル配線をチェックします。
3. 適切な **Diagnostic** (診断) テストを実行します。

テストが正常に終了したら、問題はビデオハードウェアに関連するものではありません。

テストに失敗した場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

USB デバイスのトラブルシューティング

USV キーボード / マウスのトラブルシューティングには、次の手順を実行してください。他の USB デバイスについては、手順 7 に進みます。

1. システムからキーボードとマウスのケーブルを短時間外し、再接続します。
2. キーボード / マウスをシステムの反対側の USB ポートに接続します。
3. これで問題が解決した場合は、システムを再起動し、セットアップユーティリティを起動して、機能していない USB ポートが有効になっているかどうかを確認します。
4. キーボード / マウスを動作確認済みの別のキーボード / マウスと取り替えます。
5. これで問題が解決した場合は、障害のあるキーボード / マウスを交換します。
6. 問題が解決しない場合は、次の手順に進んで、システムに取り付けられているその他の USB デバイスのトラブルシューティングを開始します。
7. 取り付けられているすべての USB デバイスの電源を切り、システムから外します。

8. システムを再起動し、キーボードが機能している場合は、セットアップユーティリティを起動します。セットアップユーティリティオプションの **Integrated Devices** (内蔵デバイス) 画面で、すべての USB ポートが有効化されていることを確認します。
キーボードが機能していない場合は、リモートアクセスも利用できます。システムにアクセスできない場合は、システム内の **NVRAM_CLR** ジャンパをリセットし、**BIOS** をデフォルト設定に復元します。
9. 各 USB デバイスを一度に 1 つずつ再接続し、電源を入れます。
10. 同じ問題が発生するデバイスがあれば、そのデバイスの電源を切り、USB ケーブルを動作確認済みのケーブルと交換して、デバイスの電源を入れます。

すべてのトラブルシューティングに失敗する場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

シリアル I/O デバイスのトラブルシューティング

1. システム、およびシリアルポートに接続された周辺機器すべての電源を切ります。
2. シリアルインターフェースケーブルを動作確認済みのケーブルと取り替え、システムとシリアルデバイスの電源を入れます。
問題が解決したら、インターフェースケーブルを動作確認済みのケーブルと交換します。
3. システムとシリアルデバイスの電源を切り、デバイスを同じタイプのデバイスと取り替えます。
4. システムとシリアルデバイスの電源を入れます。

問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

NIC のトラブルシューティング

1. 適切な **Diagnostic** (診断) テストを実行します。実行可能な診断テストについては、「システム診断の使用」を参照してください。
2. システムを再起動し、NIC コントローラに関するシステムメッセージがないかチェックします。
3. NIC コネクタ上の該当インジケータをチェックします。
 - リンクインジケータが点灯しない場合は、すべてのケーブル接続をチェックします。
 - アクティビティインジケータが点灯しない場合は、ネットワークドライバファイルが損傷しているか、損失した可能性があります。
該当する場合は、ドライバを削除し、再インストールします。NIC のマニュアルを参照してください。
 - 適切な場合は、オートネゴシエーション設定を変更します。
 - スイッチまたはハブの別のコネクタを使用します。
4. 適切なドライバがインストールされており、プロトコルがバインドされていることを確認します。NIC のマニュアルを参照してください。
5. セットアップユーティリティを起動し、**Integrated Devices** (内蔵デバイス) 画面で NIC ポートが有効化されていることを確認します。
6. ネットワーク上の NIC、ハブ、およびスイッチが、すべて同じデータ転送速度、および二重に設定されていることを確認します。各ネットワークデバイスのマニュアルを参照してください。
7. すべてのネットワークケーブルのタイプが適切で、最大長を超えていないことを確認します。

すべてのトラブルシューティングに失敗する場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

システムが濡れた場合のトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 以下のコンポーネントをシステムから取り外します。
 - ハードドライブ
 - ハードドライブバックプレーン
 - USB メモリキー
 - 冷却用エアフローカバー
 - 拡張カードライザ (取り付けられている場合)
 - 拡張カード
 - 電源ユニット
 - 冷却ファンアセンブリ (取り付けられている場合)
 - 冷却ファン
 - プロセッサとヒートシンク
 - メモリモジュール
4. システムを完全に乾燥させます (少なくとも 24 時間)。
5. 手順 3 で取り外したコンポーネントを取り付けます。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムと周辺機器の電源を入れます。
システムが正常に起動しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。
8. システムが正常に起動する場合は、システムをシャットダウンして、取り外した拡張カードをすべて取り付けます。
9. 適切な **Diagnostics** (診断) テストを実行します。詳細については、「[システム診断プログラムの実行](#)」を参照してください。

テストに失敗した場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

システムが損傷した場合のトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 以下のコンポーネントが正しく取り付けられていることを確認します。
 - 冷却用エアフローカバー
 - 拡張カードライザ (取り付けられている場合)

- 拡張カード
- 電源ユニット
- 冷却ファンアセンブリ（取り付けられている場合）
- 冷却ファン
- プロセッサとヒートシンク
- メモリモジュール
- ハードドライブキャリア
- ハードドライブバックプレーン

4. すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
5. システムカバーを閉じます。
6. 適切な **Diagnostics**（診断）テストを実行します。詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。

テストが失敗した場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

システムバッテリのトラブルシューティング

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **メモ:** システムの電源が長い期間（数週間から数か月）切られていた場合、NVRAM からシステム設定情報が失われる可能性があります。この状態は不良バッテリが原因で発生します。

1. セットアップユーティリティで時刻と日付を再入力します。
 2. システムの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから少なくとも 1 時間外しておきます。
 3. 電源ケーブルをコンセントに再接続し、システムの電源を入れます。
 4. セットアップユーティリティを起動します。
- セットアップユーティリティの日付と時刻が正しくない場合は、SEL でシステムバッテリに関するメッセージをチェックします。

問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

 **メモ:** 一部のソフトウェアは、システム時間が速くなったり遅くなったりする原因となる場合があります。セットアップユーティリティの時刻以外はシステムが正常に動作していると思われる場合、この問題は不良バッテリではなく、ソフトウェアに起因するものである可能性があります。

電源装置のトラブルシューティング

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 電源装置を取り外し、取り付けなおすことによって、再装着します。
-  **メモ:** 電源装置の取り付け後、システムが電源装置を認識し、正しく動作していることを確認するまで数秒待ちます。
2. 問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

冷却問題のトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

次の状態が発生していないことを確認してください。

- システムカバー、冷却用エアフローカバー、EMI フィラーパネル、メモリモジュールダミー、または背面フィラーブラケットが取り外された。
- 環境温度が高すぎる。
- 外部の通気が遮断されている。
- 冷却ファンが取り外された、または故障した。
- 拡張カードの取り付けガイドラインに準拠していない。

冷却ファンのトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムカバーを開きます。
2. ファンを装着しなおすか、またはファンの電源ケーブルを抜き差しします。
3. ファンが正常に動作する場合は、システムカバーを閉じます。

問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

システムメモリのトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムが動作可能な場合、適切な Diagnostics (診断) テストを実行します。実行可能な診断テストについては、「[システム診断プログラムの実行](#)」を参照してください。
診断で障害が示された場合は、診断プログラムによって示される対応処置を行います。
2. システムが動作しない場合、システムおよび周辺機器の電源を切り、コンセントからシステムを外します。少なくとも 10 秒待ってから、システムを電源に再接続します。
3. システムおよび接続されている周辺機器の電源を入れ、画面のメッセージをメモします。
特定のメモリモジュールにおける障害を示すエラーメッセージが表示される場合は、手順 12 に進みます。
4. セットアップユーティリティを起動し、システムメモリ設定をチェックします。必要に応じてメモリ設定を変更します。
メモリの設定が取り付けられているメモリと一致しているにもかかわらず、引き続きエラーメッセージが表示される場合は、手順 12 に進みます。

5. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
6. システムカバーを開きます。
7. メモリチャネルをチェックし、正しく装着されていることを確認します。
8. ソケットに装着されている各メモリモジュールを抜き差します。
9. システムカバーを閉じます。
10. セットアップユーティリティを起動して、システムメモリの設定を確認します。
問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。
11. システムカバーを開きます。
12. **Diagnostic** (診断) テストまたはエラーメッセージで特定のメモリに障害があることが表示された場合、そのモジュールを動作確認済みのメモリモジュールと取り替え、または交換します。
13. 特定されていないメモリモジュールで障害が発生している場合のトラブルシューティングを行うには、
1番目の DIMM ソケットに装着されているメモリモジュールを同じタイプおよび容量のモジュールと交換します。
画面にエラーメッセージが表示される場合、取り付けられた DIMM のタイプ、誤った DIMM の取り付け、または不良 DIMM 関連の問題である場合があります。画面上の手順に従って、問題を解決します。詳細については、「メモリモジュール取り付けの一般的ガイドライン」を参照してください。
14. システムカバーを閉じます。
15. システムの起動中、表示されるエラーメッセージ、およびシステム前面の診断インジケータを観察します。
16. メモリの問題が引き続き表示される場合は、取り付けられているメモリモジュールごとに、手順 12~15 を繰り返します。

すべてのメモリモジュールをチェックしても問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

内蔵 USB キーのトラブルシューティング



注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムユーティリティを起動し、**Integrated Devices** (内蔵デバイス) 画面から、**USB key port** (USB キーポート) が有効化されていることを確認します。
2. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
3. システムカバーを開きます。
4. USB キーの位置を確認し、抜き差します。
5. システムカバーを閉じます。
6. システムおよび接続されている周辺機器の電源を入れ、USB キーが機能しているかどうかチェックします。
7. 問題が解決されない場合は、手順 2 および 3 に進みます。
8. 動作確認済みの別の USB キーを挿入します。
9. システムカバーを閉じます。

問題が解決しない場合、「[困ったときは](#)」を参照してください。

SD カードのトラブルシューティング

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **メモ:** 特定の SD カードには、カード上に物理的な書き込み保護スイッチがあります。書き込み保護スイッチがオンになっていると、SD カードには書き込みできません。

1. セットアップユーティリティを起動し、**Internal SD Card Port**（内蔵 SD カードポート）が有効になっていていることを確認します。
2. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
3. システムカバーを開きます。

 **注意:** セットアップユーティリティの **Integrated Devices**（内蔵デバイス）画面で **Internal SD Card Redundancy**（内蔵 SD カードの冗長性）オプションを **Mirror Mode**（ミラーモード）に設定している場合は、データ損失を避けるため、手順 4 から 6 の手順を実行する必要があります。

 **メモ:** SD カード障害が発生すると、内蔵デュアル SD モジュールコントローラがシステムに通知します。次回の再起動で、システムが障害を示すメッセージを表示します。

4. **Internal SD Card Redundancy**（内蔵 SD カードの冗長性）オプションが **Disabled**（無効）に設定されている場合は、障害の発生した SD カードを新しい SD カードと交換します。
5. SD カード 1 が故障した場合、そのカードを SD カードスロット 1 から取り外します。SD カード 2 が故障した場合は、SD カードスロット 2 に新しい SD カードを取り付け、手順 7 に進みます。
6. SD カードスロット 2 に取り付けられているカードを取り外し、SD カードスロット 1 に挿入します。
7. 新しい SD カードを SD カードスロット 2 に挿入します。
8. システムカバーを閉じます。
9. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
10. セットアップユーティリティを起動し、**Internal SD Card Port**（内蔵 SD カードポート）と **Internal SD Card Redundancy**（内蔵 SD カードの冗長性）モードが有効になっていることを確認します。
11. SD カードが正常に機能しているかどうかを確認します。

問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

ハードディスクドライブのトラブルシューティング

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **注意:** このトラブルシューティング手順により、ハードディスクドライブに保存されたデータが削除されるおそれがあります。続行する前に、ハードディスクドライブ上のすべてのファイルをバックアップしてください。

1. 適切な **Diagnostics**（診断）テストを実行します。詳細については、「[システム診断プログラムの実行](#)」を参照してください。

Diagnostics (診断) テストの結果に応じて、隨時次の手順を実行します。

2. システムに RAID コントローラが搭載され、お使いのハードディスクドライブが RAID アレイに設定されている場合は、次の手順を実行します。
 - a) システムを再起動し、システム起動中に <F10> を押して **Lifecycle Controller** を実行してから、**Hardware Configuration** (ハードウェア設定) ウィザードを実行して RAID 設定を確認します。
RAID 設定についての情報は、**Lifecycle Controller** マニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。
 - b) ハードディスクドライブが RAID アレイ用に正しく設定されていることを確認します。
 - c) ハードディスクドライブをオフラインにして取り外し、再度取り付けます。
 - d) 設定ユーティリティを終了し、オペレーティングシステムを起動します。
3. お使いのコントローラカード用に必要なデバイスドライバがインストールされており、正しく設定されていることを確認してください。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
4. システムを再起動し、セットアップユーティリティを開始します。
5. セットアップユーティリティで、コントローラが有効になっており、ドライブが表示されていることを確認します。

問題が解決しない場合は、拡張カードのトラブルシューティングを試行するか、または「[困ったときは](#)」を参照してください。

ストレージコントローラのトラブルシューティング

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **メモ:** SAS または PERC コントローラのトラブルシューティングを行う際には、オペレーティングシステムのマニュアルおよびコントローラのマニュアルも参照してください。

1. 適切な **Diagnostics (診断)** テストを実行します。詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。
2. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
3. システムカバーを開きます。
4. 拡張カードが、取り付けガイドラインに従って取り付けられていることを確認します。
5. 各拡張カードがコネクタにしっかりと装着されていることを確認します。
6. システムカバーを閉じます。
7. 電源ケーブルをコンセントに再接続し、システムと接続された周辺機器の電源を入れます。
8. 問題が解決しない場合は、システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
9. システムカバーを開きます。
10. システムに取り付けられている拡張カードをすべて取り外します。
11. システムカバーを閉じます。
12. 電源ケーブルをコンセントに再接続し、システムと接続された周辺機器の電源を入れます。
13. 適切な **Diagnostics (診断)** テストを実行します。テストに失敗した場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。
14. 手順 10 で取り外した各拡張カードについて、次の手順を実行します。
 - a. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
 - b. システムカバーを開きます。

- c. 拡張カードのうち1枚を取り付けなおします。
- d. システムカバーを閉じます。
- e. 適切な **Diagnostics** (診断) テストを実行します。詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。

テストに失敗した場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

拡張カードのトラブルシューティング

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **メモ:** 拡張カードのトラブルシューティングを行う際には、オペレーティングシステムと拡張カードのマニュアルを参照してください。

1. 適切な **Diagnostics** (診断) テストを実行します。詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。
 2. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
 3. システムカバーを開きます。
 4. 各拡張カードがコネクタにしっかりと装着されていることを確認します。
 5. システムカバーを閉じます。
 6. 問題が解決しない場合は、システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
 7. システムカバーを開きます。
 8. システムに取り付けられている拡張カードをすべて取り外します。
 9. システムカバーを閉じます。
 10. 適切な **Diagnostics** (診断) テストを実行します。詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。
- テストが失敗した場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。
11. 手順 8 で取り外した各拡張カードについて、次の手順を実行します。
 - a) システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
 - b) システムカバーを開きます。
 - c) 拡張カードのうち1枚を取り付けなおします。
 - d) システムカバーを閉じます。
 - e) 適切な **Diagnostics** (診断) テストを実行します。詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。

問題が引き続き表示される場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

プロセッサのトラブルシューティング

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. 適切な **Diagnostics** (診断) テストを実行します。 実行可能な診断テストについては、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。
2. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
3. システムカバーを開きます。
4. プロセッサとヒートシンクが正しく取り付けられていることを確認します。
5. システムカバーを閉じます。
6. 適切な **Diagnostics** (診断) テストを実行します。 詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。

問題が引き続き表示される場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

システム診断プログラムの使い方

システムに問題が起こった場合、デルのテクニカルサポートに電話する前にシステム診断プログラムを実行してください。システム診断プログラムを使うと、特別な装置を使用せずにシステムのハードウェアをテストでき、データが失われる心配もありません。お客様がご自分で問題を解決できない場合でも、サービスおよびサポート担当者が診断プログラムの結果を使って問題解決の手助けを行うことができます。

Dell Online Diagnostics

Dell Online Diagnostics は、診断プログラムまたはテストモジュールのスタンドアロンスイートであり、本番環境内のシステムでの診断テストの実行を可能にし、システムの稼働時間を最大限に確保するのに役立ちます。**Online Diagnostics** を使用して、ハードディスクドライブ、物理メモリ、ネットワークインターフェースカード (NIC) などのストレージコンポーネントやシャーシに診断テストを行うことができます。**Online Diagnostics** によってシステム上で検知されたハードウェアで診断テストを実行するには、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) またはコマンドラインインターフェース (CLI) を使用できます。**Diagnostics** (診断) の使用についての情報は、support.dell.com/manuals の「ソフトウェア → サービスツール」で『*Dell Online PowerEdge Diagnostics* ユーザーズガイド』を参照してください。

Dell Embedded System Diagnostics (内蔵されたシステム診断プログラム)



メモ: ePSA (Enhanced Pre-boot System Assessment) Diagnostics とも呼ばれます。

内蔵されたこのシステム診断プログラムには、特定のデバイスグループや各デバイス用の一連のオプションが用意されており、以下の処理が可能です。

- テストを自動的に、または対話モードで実行
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスマッセージを表示
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

内蔵されたシステム診断プログラムの実行が必要な場合

システム内の主要なコンポーネントまたはデバイスが正しく動作していない場合、内蔵されたシステム診断プログラムを実行すると、コンポーネントの障害が示されることがあります。

内蔵されたシステム診断プログラムの実行

内蔵されたシステム診断プログラムは、Dell Lifecycle Controller から実行します。



注意: 内蔵されたシステム診断プログラムは、お使いのシステムをテストする場合にのみ使用してください。このプログラムを他のシステムで使用すると、無効な結果やエラーメッセージが発生する場合があります。

1. システム起動中に <F11> を押します。
2. 上下矢印キーを使用して、**System Utilities** (システムユーティリティ) → **Launch Dell Diagnostics (Dell Diagnostics (診断) の起動)** と選択します。
ePSA Pre-boot System Assessment (ePSA 起動前システムアセスメント) ウィンドウが表示され、システム内に検知された全デバイスがリストアップされます。Diagnostics (診断) が検知された全デバイスのテストを開始します。

システム診断プログラムのコントロール

メニュー	説明
Configuration	検知された全デバイスの設定およびステータス情報が表示されます。
Results	実行された全テストの結果が表示されます。
System Health	システムパフォーマンスの現在の概要が表示されます。
Event Log	システムで実行された全テストの結果のタイムスタンプ付きログが表示されます。少なくとも1つのイベントの説明が記録されていれば、このログが表示されます。

内蔵されたシステム診断プログラムについては、support.dell.com/manuals で Dell Enhanced Pre-boot System Assessment の『ユーザーズガイド』を参照してください。

ジャンパとコネクタ

システム基板のジャンパ設定

パスワード無効化のためのパスワードジャンパのリセットについての情報は、「忘れてしまったパスワードの無効化」を参照してください。

表4. システム基板のジャンパ設定

ジャンパ	設定	説明
PWRD_EN	 (デフォルト)	パスワード機能が有効です (ピン4~6)。
		パスワード機能が無効です (ピン2~4)。iDRACのローカルアクセスが次回のACパワーサイクル時にロック解除されます。
NVRAM_CLR	 (デフォルト)	構成設定がシステム起動時に保持されます (ピン1~3)。
		構成設定は、次のシステム起動時にクリアされます (ピン3~5)。

システム基板のコネクタ

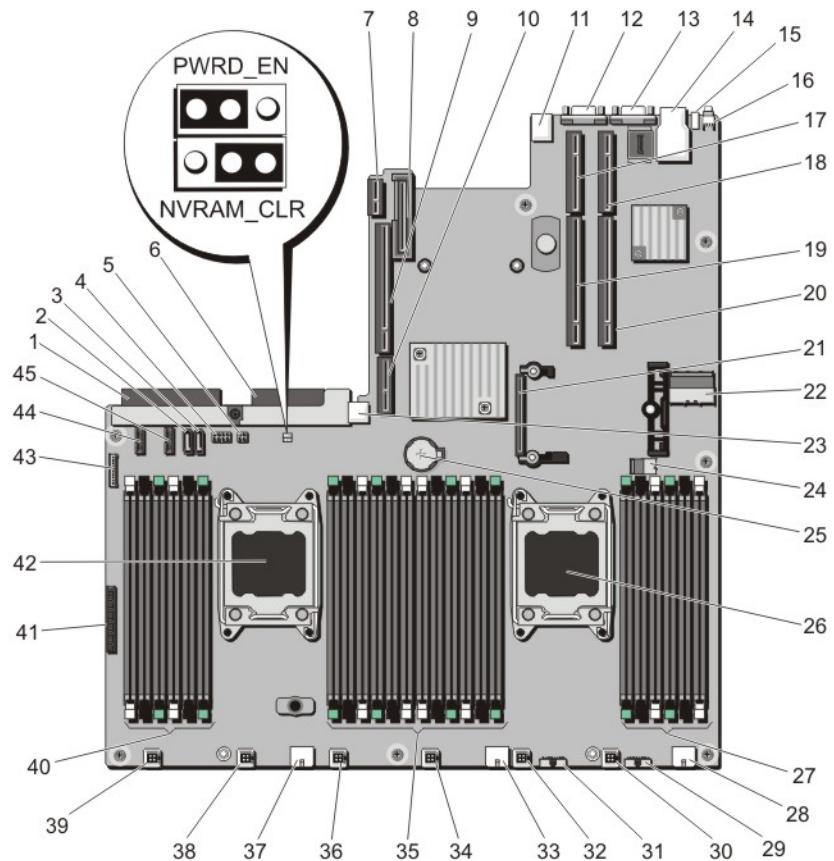


図 49. システム基板のジャンパとコネクタ

項目	コネクタ	説明
1	J_PS2	PSU 2 の電源コネクタ
2	J_SATA_CD	オプティカルドライブの SATA コネクタ
3	J_SATA_TBU	テープバックアップユニットの SATA コネクタ
4	J_BPO	オプティカルドライブの電源コネクタ
5	J_TBU	テープバックアップユニットの電源コネクタ
6	J_PS1	PSU 1 の電源コネクタ
7	J_IDSDM	内蔵デュアル SD モジュールコネクタ
8	J_NDC	ネットワーク ドーターカードコネクタ
9	J_RISER_3A	ライザー 3 のコネクタ
10	J_RISER_3B	ライザー 3 のコネクタ

項目	コネクタ	説明
11	J_USB	USB コネクタ
12	J_VIDEO_REAR	ビデオコネクタ
13	J_COM1	シリアルコネクタ
14	J_IDRAC_RJ45	iDRAC7 コネクタ
15	J_CYC	システム識別コネクタ
16	CYC_ID	システム識別ボタン
17	J_RISER_2A	ライザーニー 2 のコネクタ
18	J_RISER_1A	ライザーニー 1 のコネクタ
19	J_RISER_2B	ライザーニー 2 のコネクタ
20	J_RISER_1B	ライザーニー 1 のコネクタ
21	J_STORAGE	内蔵ストレージコントローラカードのコネクタ
22	J_SASX8	ミニ SAS コネクタ
23	J_USB_INT	内部 USB コネクタ
24	J_SAS_PCH	ソフトウェア RAID 用の SAS コネクタ
25	BAT	バッテリーコネクタ
26	CPU2	プロセッサソケット 2
27	B10、B6、B2、B9、B5、B1	メモリモジュールソケット
28	J_BP3	バックプレーン電源コネクタ
29	J_BP_SIG3	バックプレーン信号コネクタ 3
30	J_FAN2U_6	冷却ファンコネクタ
31	J_BP_SIG2	バックプレーン信号コネクタ 2
32	J_FAN2U_5	冷却ファンコネクタ
33	J_BP2	バックプレーン電源コネクタ
34	J_FAN2U_4	冷却ファンコネクタ
35	A10、A6、A2、A9、A5、A1、B3、B7、B11、B4、 B8、B12	メモリモジュールソケット
36	J_FAN2U_3	冷却ファンコネクタ
37	J_BP1	バックプレーン電源コネクタ
38	J_FAN2U_2	冷却ファンコネクタ
39	J_FAN2U_1	冷却ファンコネクタ
40	A3、A7、A11、A4、A8、A12	メモリモジュールソケット
41	J_CP	コントロールパネルインタフェースコネクタ

項目	コネクタ	説明
42	CPU1	プロセッサソケット 1
43	J_FP_USB	前面パネル USB コネクタ
44	J_BP_SIG1	バックプレーン信号コネクタ 1
45	J_BP_SIG0	バックプレーン信号コネクタ 0

忘れてしまったパスワードの無効化

システムのソフトウェアセキュリティ機能にはシステムパスワードとセットアップパスワードが含まれています。パスワードジャンパでは、これらのパスワード機能を有効化、または無効化して現在使用中の任意のパスワードをクリアすることができます。

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. システム基板ジャンパ上のジャンパを **4** および **6** 番ピンから **2** および **4** 番ピンに動かします。
4. システムカバーを閉じます。

既存のパスワードは、ジャンパが **2** および **4** 番ピンにある状態でシステムを起動するまで無効化（削除）されません。ただし、新規システムパスワードまたはセットアップパスワードを割り当てる前に、ジャンパを **4** および **6** 番ピンに戻す必要があります。

 **メモ:** **2** および **4** 番ピンにジャンパがある状態で新規システムパスワードまたはセットアップパスワードを割り当てるとき、システムは次回の起動時に新しいパスワードを無効化します。

5. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
6. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
7. システムカバーを開きます。
8. システム基板ジャンパ上のジャンパを **2** および **4** 番ピンから **4** および **6** 番ピンに動かします。
9. システムカバーを閉じます。
10. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
11. 新しいシステムパスワードまたはセットアップパスワードを割り当てます。

仕様

プロセッサ

プロセッサのタイプ

Intel Xeon プロセッサ E5-2600 シリーズの製品 2 基

拡張バス

バスのタイプ

PCI Express Generation 3

ライザーカードを使用した拡張スロット：

ライザー 1

(スロット 1) ハーフハイトでロープロファイルの
x8 リンク

(スロット 2) ハーフハイトでロープロファイルの
x8 リンク

(スロット 3) ハーフハイトでロープロファイルの
x8 リンク

ライザー 2

(スロット 4) フルハイトでフルレンジスの x16 リ
ンク



メモ: スロット 1～4 を使用するには、両方のプロセッサを取り付ける必要があります。

(スロット 5) フルハイトでフルレンジスの x8 リン
ク

(スロット 6) フルハイトでフルレンジスの x16 リ
ンク

ライザー 3 (GPU の交換用)

メモリ

アーキテクチャ

1600 MT/s DDR3 レジスタ ECC DIMM

メモリモジュールソケット

240 ピンソケット 24 個

メモリモジュールの容量

4 GB または 8 GB デュアルランク

RAM

32 GB (Value)

64 GB (Enterprise)

ドライブ

ハードドライブ

ホットスワップ対応の 3.5 インチ、内蔵 SAS または NL
SAS (Nearline SAS) ドライブ 12 台まで

ドライブ



メモ: シャーシ背面に 2.5 インチ SAS または NL SAS (Nearline SAS) ハードドライブ 2 台を搭載できます。

コネクタ

背面

NIC 10/100/1000 Mbps コネクタ 4 個、および SPF+10 Gbps コネクタ 2 個

シリアル 16550 互換 9 ピン DTE

USB 4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 2 個

ビデオ 15 ピン VGA

外付け vFlash カード iDRAC7 Enterprise カードを備えたフラッシュメモリ カードスロット 1 個

メモ: このカードスロットは、お使いのシステムに iDRAC7 Enterprise ライセンスがインストールされている場合に限り、使用できます。

前面

USB 4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 1 個

ビデオ 15 ピン VGA

内蔵

USB 4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 1 個

内蔵デュアル SD モジュール 内蔵 SD モジュールを備えたオプションのフラッシュメモリカードスロット 2 個

メモ: カードスロット 1 個は冗長専用。

ビデオ

ビデオのタイプ 内蔵 Matrox G200

ビデオメモリ 16 MB 共有

環境

メモ: 特定のシステム構成でのその他の環境条件の詳細については、dell.com/environmental_datasheets を参照してください。

標準動作温度

連続使用 : 10 ~ 35 °C (相対湿度 10 ~ 80 パーセント、最大露点 26 °C の場合)。高度 900 m 超での最大許容乾球温度低下 1 °C/300 m (1 °F/550 フィート)。

動作時の拡張温度

年間動作時間の 10 パーセント未満



メモ: 動作時の拡張温度範囲で使用すると、システムのパフォーマンスに影響が生じる場合があります。

年間動作時間の 1 パーセント未満



メモ: 拡張温度範囲でシステムを使用している際に、LCD とシステムイベントログに周囲温度の警告が報告される場合があります。

相対湿度 5 ~ 85 パーセント、露点温度 26 °C で、5 ~ 40 °C。



メモ: 標準動作温度範囲 (10 ~ 35 °C) 外で使用する場合は、最大年間動作時間の最大 10 パーセントまで 5 ~ 40 °C の範囲で動作することができます。

35 ~ 40 °C の場合、950 m を超える場所では 175 m 上昇するごとに最大許容乾球温度を 1 °C 下げます (1 °F/319 フィート)。

相対湿度 5 ~ 90 パーセント、露点温度 26 °C で、-5 ~ 45 °C。



メモ: 標準動作温度範囲 (10 ~ 35 °C) 外で使用する場合は、最大年間動作時間の最大 1 パーセントまで -5 ~ 45 °C の範囲で動作することができます。

40 ~ 45 °C の場合、950 m を超える場所では 125 m 上昇するごとに最大許容乾球温度を 1 °C 下げます (1 °F/228 フィート)。

動作時の拡張温度範囲に関する制約

- 5 °C 未満でコールドブートを行わないでください。
- 動作温度は最大高度 3050 m (10,000 フィート) を想定しています。
- PCIe SSD は非対応です。
- GPU は非対応です。
- 130 W (4 コア) プロセッサは非対応です。
- 冗長電源ユニットが必要です。
- デル認定外の周辺機器カードおよび / または 25 W を超える周辺機器カードは非対応です。



メモ: DL2300 には、さらに以下の制限事項が適用されます。

- 3.5 インチハードドライブのシャーシでは、最大 95 W のプロセッサがサポートされます。
- 3.5 インチハードドライブシャーシの背面にあるハードドライブスロットには、SSD のみ取り付け可能です。

保管温度

1 時間当たり最大 20 °C の温度変化で -40 ~ 65 °C (-40 ~ 149 °F)。

システムメッセージ

システムエラーメッセージ

システムに問題がある可能性が検知されると、システムメッセージがモニターに表示されます。メッセージは、システムイベントログ（SEL）に記録されたイベントに基づきます。SEL およびシステム管理設定の詳細については、システム管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

-  **メモ:** ここに記載されていないシステムメッセージが表示された場合は、そのときに実行していたアプリケーションのマニュアルや、OS のマニュアルを参照して、メッセージの説明と推奨されている処置を確認してください。
-  **メモ:** 一部のメッセージでは、特定のシステム部品が名前（<名前>）、コンポーネント番号（<番号>）、または場所（<ベイ>）で表示される場合があります。

エラーコード

メッセージ情報

AMP0302

メッセージ

The system board <name> current is greater than the upper warning threshold. (システム基板 <名前> の電流が上限警告値を上回っています。)

詳細

システム基板 <名前> の電流が最適な範囲から外れています。

対応処置

1. システムの電力ポリシーを確認します。
2. 電源関連の障害のシステムログを確認します。
3. システム構成の変更を確認します。
4. 問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

AMP0303

メッセージ

The system board <name> current is greater than the upper critical threshold. (システム基板 <名前> の電流がクリティカル上限値を上回っています。)

詳細

システム基板 <名前> の電流が最適な範囲から外れています。

対応処置

1. システムの電力ポリシーを確認します。
2. 電源関連の障害のシステムログを確認します。
3. システム構成の変更を確認します。
4. 問題が解決しない場合は、「[困ったときは](#)」を参照してください。

エラーコード	メッセージ情報
ASR0000	<p>メッセージ</p> <p>The watchdog timer expired. (ウォッチドッグタイマーがタイムアウトしました。。)</p> <p>詳細</p> <p>OS またはアプリケーションがタイムアウト時間内に通信できませんでした。</p> <p>対応処置</p> <p>例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。</p>
ASR0001	<p>メッセージ</p> <p>The watchdog timer reset the system. (ウォッチドッグタイマーによってシステムがリセットされました。)</p> <p>詳細</p> <p>OS またはアプリケーションがタイムアウト時間内に通信できませんでした。システムがリセットされました。</p> <p>対応処置</p> <p>例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。</p>
ASR0002	<p>メッセージ</p> <p>The watchdog timer powered off the system. (ウォッチドッグタイマーによってシステムの電源がオフにされました。)</p> <p>詳細</p> <p>OS またはアプリケーションがタイムアウト時間内に通信できませんでした。システムがシャットダウンされました。</p> <p>対応処置</p> <p>例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。</p>
ASR0003	<p>メッセージ</p> <p>The watchdog timer power cycled the system. (ウォッチドッグタイマーによってシステムの電源サイクルが行われました。)</p> <p>詳細</p> <p>OS またはアプリケーションがタイムアウト時間内に通信できませんでした。システムの電源が切れ、入れなおされました。</p> <p>対応処置</p> <p>例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。</p>
BAT0002	<p>メッセージ</p> <p>The system board battery has failed. (システム基板のバッテリーに障害が発生しました。)</p> <p>詳細</p> <p>システム基板のバッテリーがないか、または不良です。</p> <p>「困ったときは」 を参照してください。</p>
BAT0017	<p>メッセージ</p> <p>The <name> battery has failed. (<名前> バッテリーに障害が発生しました。)</p> <p>詳細</p> <p><名前> バッテリーがないか、不良であるか、または温度が正常でないために充電できません。</p>

エラーコード	メッセージ情報	
	対応処置	システムファンをチェックします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
CPU0000	メッセージ	CPU <number> has an internal error (IERR). (CPU <番号> に内部エラー (IERR) があります。)
	詳細	システムイベントログと OS ログに、例外がプロセッサ外部にあることが示される場合があります。
	対応処置	システムイベントログと OS のログを確認します。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
CPU0001	メッセージ	CPU <number> has a thermal trip (over-temperature) event. (CPU <番号> にサーマルトリップ (過熱) イベントが発生しています。)
	詳細	プロセッサの温度が動作範囲を超みました。
	対応処置	ファン障害があるかどうかをログで確認します。ファンの障害が検知されていない場合、吸気温度 (利用可能な場合) をチェックしてプロセッサヒートシンクを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
CPU0005	メッセージ	CPU <number> configuration is unsupported. (CPU <番号> の構成がサポートされていません。)
	詳細	システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。
	対応処置	仕様で対応プロセッサのタイプを確認します。
CPU0010	メッセージ	CPU <number> is throttled. (CPU <番号> が調整されています。)
	詳細	熱または電源の状態が原因で、CPU の動作が調整されています。
	対応処置	電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。
CPU0023	メッセージ	CPU <number> is absent. (CPU <番号> がありません。)
	対応処置	プロセッサの取り付けを確認します。プロセッサが取り付けである場合は、抜き差しします。
CPU0204	メッセージ	CPU <number> <name> voltage is outside of range. (CPU <番号> <名前> 電圧が範囲外です。)
	詳細	電圧が許容範囲から外れると、電気関係の部品が損傷したり、システムがシャットダウンしたりする原因になります。

エラーコード	メッセージ情報	
	対応処置	<ol style="list-style-type: none"> 1. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。 2. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。 3. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。 4. 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。
CPU0700	メッセージ	CPU <number> initialization error detected. (CPU <番号> の初期化エラーが検知されました。)
	詳細	システム BIOS がプロセッサを初期化できませんでした。
	対応処置	<ol style="list-style-type: none"> 1. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。 2. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。 3. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。 4. 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。
CPU0701	メッセージ	CPU <number> protocol error detected. (CPU <番号> のプロトコルエラーが検知されました。)
	詳細	システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。
	対応処置	<ol style="list-style-type: none"> 1. 例外イベントが発生していないか、システムと OS のログを確認します。例外がない場合は続行します。 2. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。 3. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。 4. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。 5. 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。
CPU0702	メッセージ	CPU bus parity error detected. (CPU バスのパリティエラーが検知されました。)
	詳細	システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。
	対応処置	<ol style="list-style-type: none"> 1. 例外イベントが発生していないか、システムと OS のログを確認します。例外がない場合は続行します。 2. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。 3. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。

エラーコード	メッセージ情報	
		<p>4. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。</p> <p>5. 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
CPU0703		
メッセージ	CPU bus initialization error detected. (CPU バスの初期化エラーが検知されました。)	
詳細	システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。	
対応処置		<ol style="list-style-type: none"> 例外イベントが発生していないか、システムと OS のログを確認します。例外がない場合は続行します。 システムの電源を切り、入力電源を 1 分間オフにしておきます。 プロセッサが正しく装着されていることを確認します。 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。
CPU0704		
メッセージ	CPU <number> machine check error detected. (CPU <番号> のマシンチェックエラーが検知されました。)	
詳細	システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。	
対応処置		<ol style="list-style-type: none"> 例外イベントが発生していないか、システムと OS のログを確認します。例外がない場合は続行します。 システムの電源を切り、入力電源を 1 分間オフにしておきます。 プロセッサが正しく装着されていることを確認します。 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。
FAN0000		
メッセージ	Fan <number> RPM is less than the lower warning threshold. (ファン <番号> の RPM が警告下限値を下回っています。)	
詳細	ファンの動作速度が範囲外です。	
対応処置		ファンを取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
FAN0001		
メッセージ	Fan <number> RPM is less than the lower critical threshold. (ファン <番号> の RPM がクリティカル下限値を下回っています。)	
詳細	ファンの動作速度が範囲外です。	

エラーコード	メッセージ情報	
	対応処置	ファンを取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
FAN1201		
	メッセージ	Fan redundancy is lost. (ファンの冗長性が失われました。)
	詳細	ファンが故障しています。
	対応処置	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
HWC1001		
	メッセージ	The <name> is absent. (<名前> がありません。)
	詳細	存在しないデバイスが正常な動作に必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。
	対応処置	ハードウェアを再度取り付けるか、または接続しなおします。
HWC2003		
	メッセージ	The storage <name> cable is not connected, or is improperly connected. (ストレージ <名前> のケーブルが接続されていないか、または接続が正しくありません。)
	詳細	正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。
	対応処置	ケーブルが存在するかどうかをチェックして、再度取り付けるか再接続します。
HWC2005		
	メッセージ	The system board <name> cable is not connected, or is improperly connected. (システム基板 <名前> のケーブルが接続されてないか、または接続が正しくありません。)
	詳細	正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。
	対応処置	ケーブルが存在するかどうかをチェックして、再度取り付けるか再接続します。
MEM0000		
	メッセージ	Persistent correctable memory errors detected on a memory device at location(s) <location>. (持続的で修正可能なメモリエラーがメモリデバイスの <場所> に検知されました。)
	詳細	将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。
	対応処置	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
MEM0001		
	メッセージ	Multi-bit memory errors detected on a memory device at location(s) <location>. (マルチビットメモリエラーがメモリデバイスの <場所> に検知されました。)

	エラーコード	メッセージ情報
	詳細	メモリモジュールに修正不能なエラーが発生しました。システムパフォーマンスが低下する場合があります。その結果、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなるおそれがあります。
	対応処置	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
MEM0007	メッセージ	Unsupported memory configuration; check memory device at location <location>. (サポートされていないメモリ構成です。<場所>のメモリデバイスをチェックしてください。)
	詳細	メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。
	対応処置	メモリ構成を確認します。メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
MEM0701	メッセージ	Correctable memory error rate exceeded for <location>. (<場所>で修正可能なメモリエラーレートを超えました。)
	詳細	メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。
	対応処置	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
MEM0702	メッセージ	Correctable memory error rate exceeded for <location>. (<場所>で修正可能なメモリエラーレートを超えました。)
	詳細	メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。
	対応処置	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
MEM1205	メッセージ	Memory mirror redundancy is lost. Check memory device at location(s) <location>. (メモリミラーの冗長性が失われました。<場所>のメモリデバイスをチェックしてください。)
	詳細	メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。
	対応処置	メモリ構成を確認します。メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。

エラーコード	メッセージ情報
MEM1208	<p>メッセージ</p> <p>Memory spare redundancy is lost. Check memory device at location <location>. (メモリスペアの冗長性が失われました。<場所> のメモリデバイスをチェックしてください。)</p> <p>詳細</p> <p>メモリスペアリングが使用できなくなっています。</p> <p>対応処置</p> <p>メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
MEM8000	<p>メッセージ</p> <p>Correctable memory error logging disabled for a memory device at location <location>. (メモリデバイスの<場所>で、修正可能なメモリエラーのログが無効になりました。)</p> <p>詳細</p> <p>エラーを修正中ですが、現在は記録されていません。</p> <p>対応処置</p> <p>メモリの例外が発生していないか、システムログを確認します。<場所>の位置にメモリを取り付けなおします。</p>
PCI1302	<p>メッセージ</p> <p>A bus time-out was detected on a component at bus <883360100 bus> device<device> function <func>. (バス <バス> デバイス <デバイス> 機能 <機能> のコンポーネントで、バスのタイムアウトが検知されました。)</p> <p>詳細</p> <p>システムパフォーマンスが低下する場合があります。デバイスがトランザクションに反応しませんでした。</p> <p>対応処置</p> <p>入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。</p>
PCI1304	<p>メッセージ</p> <p>An I/O channel check error was detected. (I/O チャネルチェックエラーが検知されました。)</p> <p>対応処置</p> <p>入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。</p>
PCI1308	<p>メッセージ</p> <p>A PCI parity error was detected on a component at bus <bus>device<device>function <func>. (バス <バス> デバイス <デバイス> 機能 <機能> のコンポーネントで、PCI パリティエラーが検知されました。)</p> <p>詳細</p> <p>システムパフォーマンスが低下するか、PCI デバイスが動作しなくなるか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。</p> <p>対応処置</p> <p>入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。</p>

エラーコード	メッセージ情報	
PCI1320	メッセージ	A bus fatal error was detected on a component at bus <bus>device< <i>device</i> >function < <i>func</i> >. (バス <バス>デバイス <デバイス>機能 <機能> のコンポーネントで、バスの致命的なエラーが検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
	対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PCI1342	メッセージ	A bus time-out was detected on a component at slot < <i>number</i> >. (スロット <番号> のコンポーネントで、バスのタイムアウトが検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
	対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PCI1348	メッセージ	A PCI parity error was detected on a component at slot < <i>number</i> >. (スロット <番号> のコンポーネントで、PCI パリティエラーが検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
	対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PCI1360	メッセージ	A bus fatal error was detected on a component at slot < <i>number</i> >. (スロット <番号> のコンポーネントで、バスの致命的なエラーが検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
	対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PDR0001	メッセージ	Fault detected on drive < <i>number</i> >. (ドライブ <番号> で障害が検知されました。)
	詳細	コントローラがディスクに障害を検知し、ディスクをオフラインにしました。

エラーコード	メッセージ情報
	<p>対応処置 障害の発生したディスクを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
PDR1016	<p>メッセージ Drive <number> is removed from disk drive bay <bay>. (ディスクドライブベイ <ベイ> から ドライブ <番号> が取り外されました。)</p> <p>詳細 コントローラがドライブの取り外しを検知しました。</p> <p>対応処置 ドライブの取り付けを確認します。障害の発生したドライブを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
PST0128	<p>メッセージ No memory is detected. (メモリが検知されませんでした。)</p> <p>詳細 システム BIOS がシステム内にメモリを検知できませんでした。</p> <p>対応処置 メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
PST0129	<p>メッセージ Memory is detected, but is not configurable. (メモリが検知されましたが、設定不能です。)</p> <p>詳細 システム BIOS がメモリを検知しましたが、システムが動作するようにメモリを設定できませんでした。</p> <p>対応処置 システムメモリが取り付けられている状態をサポートされているシステムメモリの構成と比較します。</p>
PSU0001	<p>メッセージ Power supply <number> failed. (電源ユニット <番号> に障害が発生しました。)</p> <p>対応処置 電源ユニットを取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
PSU0002	<p>メッセージ A predictive failure detected on power supply <number>. (電源ユニット <番号> に予測障害が検知されました。)</p> <p>詳細 システムパフォーマンスと電源の冗長性が低下するか、または失われる可能性があります。</p> <p>対応処置 次回のサービスウィンドウが表示された時に、電源ユニットを取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
PSU0003	<p>メッセージ The power input for power supply <number> is lost. (電源ユニット <番号> の電源入力が失われました。)</p>

エラーコード	メッセージ情報	
	詳細	電源ユニットは正しく取り付けられていますが、入力電源が接続されていないか、機能していません。
	対応処置	入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。
PSU0006	メッセージ	Power supply <number> type mismatch. (電源ユニット <番号> のタイプがミスマッチです。)
	詳細	電源ユニットは入力タイプと電力定格が一致している必要があります。
	対応処置	一致している電源ユニットを取り付け、このマニュアルで正しい構成を確認します。
PSU0016	メッセージ	Power supply <number> is absent. (電源ユニット <番号> がありません。)
	詳細	電源ユニットが取り外されているか、または故障しています。
	対応処置	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源ユニットを取り外し、取り付けなおします。 2. システムのケーブルやサブシステムコンポーネントに損傷がないか確認します。 3. 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。
PSU0031	メッセージ	Cannot communicate with power supply <number>. (電源ユニット <番号> と通信できません。)
	詳細	電源ユニットは動作する可能性がありますが、電源ユニットの監視機能が劣化します。システムパフォーマンスが低下する場合があります。
	対応処置	電源ユニットを取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
PSU0032	メッセージ	The temperature for power supply <number> is in a warning range. (電源ユニット <番号> の温度が警告範囲に達しています。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下する場合があります。
	対応処置	通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。
PSU0033	メッセージ	The temperature for power supply <number> is outside of the allowable range. (電源ユニット <番号> の温度が許容範囲外です。)

エラーコード	メッセージ情報
	<p>詳細 システムパフォーマンスが低下する場合があります。</p> <p>対応処置 通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。</p>
PSU0034	<p>メッセージ An under voltage fault detected on power supply <number>. (電源ユニット <番号> で電圧不足障害が検知されました。)</p> <p>詳細 この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。</p> <p>対応処置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源ユニットを取り外し、取り付けなおします。 2. システムのケーブルやサブシステムコンポーネントに損傷がないか確認します。 3. 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。
PSU0035	<p>メッセージ An over voltage fault detected on power supply <number>. (電源ユニット <番号> に過電圧の障害が検知されました。)</p> <p>対応処置 入力電源を確認するか、または電源ユニットを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
PSU0036	<p>メッセージ An over current fault detected on power supply <number>. (電源ユニット <番号> で過電流障害が検知されました。)</p> <p>詳細 この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。</p> <p>対応処置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源ユニットを取り外し、取り付けなおします。 2. システムのケーブルやサブシステムコンポーネントに損傷がないか確認します。 3. 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。
PSU0037	<p>メッセージ Fan failure detected on power supply <number>. (電源ユニット <番号> でファンの障害が検知されました。)</p> <p>対応処置 ファンを妨害するものがないかチェックします。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
PSU0076	<p>メッセージ A power supply wattage mismatch is detected; power supply <number> is rated for <value> watts. (電源ユニットのワット数のミスマッチが検知されました。電源ユニット <番号> の定格ワット数は <値> ワットです。)</p>

	エラーコード	メッセージ情報
	詳細	電源ユニットは入力タイプと電力定格が一致している必要があります。
	対応処置	一致している電源ユニットを取り付け、このマニュアルで正しい構成を確認します。
PSU1201	メッセージ	Power supply redundancy is lost. (電源ユニットの冗長性が失われました。)
	詳細	電源ユニットは劣化状態での動作を試みます。システムパフォーマンスと電源の冗長性が低下するか、または失われる可能性があります。
	対応処置	入力電源を確認します。電源ユニットを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、「 困ったときは 」を参照してください。
PSU1204	メッセージ	The power supplies are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (電源ユニットが非冗長です。正常な動作を保つにはリソースが不十分です。)
	詳細	電源ユニットの例外イベント、電源ユニットのインベントリ変更、またはシステム電源のインベントリ変更のために、現在の電源動作モードは非冗長です。
	対応処置	電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認します。
PWR1004	メッセージ	The system performance degraded because power capacity has changed. (電源の容量が変化したため、システムのパフォーマンスが低下しました。)
	詳細	システムの電源が切れるか、またはパフォーマンスが低下した状態で動作する可能性があります。
	対応処置	電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認し、電源ユニットを正しくアップグレードするか、または正しく取り付けます。
PWR1005	メッセージ	The system performance degraded because the user-defined power capacity has changed. (ユーザー一定義の電源の容量が変化したため、システムのパフォーマンスが低下しました。)
	詳細	ユーザー一定義の電力設定によってシステムの動作が影響を受けました。
	対応処置	意図した状態でない場合は、システム構成の変更と電力ポリシーを確認します。
PWR1006	メッセージ	The system halted because system power exceeds capacity. (システム電力が容量を超えたため、システムが停止しました。)

エラーコード	メッセージ情報
	<p>詳細 システム電力が限度を超えたため、システムが停止しました。</p> <p>対応処置 システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。</p>
RFM1008	<p>メッセージ Failure detected on Removable Flash Media <<i>name</i>>. (リムーバブルフラッシュメディア <名前> に障害が検知されました。)</p> <p>詳細 SD カードの読み取りまたは書き込み中にエラーが報告されました。</p> <p>対応処置 フラッシュメディアを抜き差します。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。</p>
RFM1014	<p>メッセージ Removable Flash Media <<i>name</i>> is write protected. (リムーバブルフラッシュメディア <名前> は書込み防止にされています。)</p> <p>詳細 カードは SD カード上の物理的なラッチによって書込み防止にされています。書込み防止のカードは使用できません。</p> <p>対応処置 意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。</p>
RFM1201	<p>メッセージ Internal Dual SD Module redundancy is lost. (内蔵デュアル SD モジュールの冗長性が失われました。)</p> <p>詳細 片方または両方の SD カードが正常に機能していません。</p> <p>対応処置 「困ったときは」を参照してください。</p>
RFM2001	<p>メッセージ Internal Dual SD Module <<i>name</i>> is absent. (内蔵デュアル SD モジュール <名前> がありません。)</p> <p>詳細 SD カードモジュールが検知されないか、または取り付けられていません。</p> <p>対応処置 意図した状態でない場合は、SD モジュールを取り付けなおします。</p>
RFM2002	<p>メッセージ Internal Dual SD Module <<i>name</i>> is offline. (内蔵デュアル SD モジュール <名前> がオフラインです。)</p> <p>詳細 SD カードモジュールは取り付けられていますが、正しく取り付けられていないか、設定が正しくない可能性があります。</p> <p>対応処置 SD モジュールを取り付けなおします。</p>
RFM2004	<p>メッセージ Failure detected on Internal Dual SD Module <<i>name</i>>. (内蔵デュアル SD モジュール <名前> に障害が検知されました。)</p>

エラーコード	メッセージ情報	
	詳細	SD カードモジュールが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。
	対応処置	SD モジュールを取り付けなおし、SD カードを抜き差します。
RFM2006		
	メッセージ	Internal Dual SD Module <name> is write protected. (内蔵デュアル SD モジュール <名前> は書き込み防止にされています。)
	詳細	モジュールが書き込み防止になっています。メディアに変更を書き込むことができません。
	対応処置	意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書き込み防止を解除します。
SEC0031		
	メッセージ	The chassis is open while the power is on. (電源がオンの状態でシャーシが開けられました。)
	詳細	シャーシが開いています。システムパフォーマンスが低下し、セキュリティが低下するおそれがあります。
	対応処置	シャーシを閉じます。システムログを確認します。
SEC0033		
	メッセージ	The chassis is open while the power is off. (電源がオフの状態でシャーシが開けられました。)
	詳細	電源がオフの間にシャーシが開かれました。システムセキュリティが低下した可能性があります。
	対応処置	シャーシを閉じ、ハードウェアインベントリを確認します。システムログを確認します。
SEL0006		
	メッセージ	All event logging is disabled. (すべてのイベントのログが無効にされています。)
	詳細	このメッセージは、すべてのイベントログをユーザーが無効にした時に表示されます。
	対応処置	意図した状態でない場合は、ログを再び有効にします。
SEL0008		
	メッセージ	Log is full. (ログがいっぱいです。)
	詳細	イベントログがいっぱいの場合、以降のイベントはログに書き込まれません。古いイベントが上書きされて失われる可能性があります。このメッセージは、ユーザーがイベントログを無効にした時にも表示される場合があります。
	対応処置	ログをバックアップしてクリアします。
SEL0012		
	メッセージ	Could not create or initialize the system event log. (システムイベントログを作成または初期化できませんでした。)

	エラーコード	メッセージ情報
	詳細	システムイベントログが初期化できなかった場合、プラットフォームステータスとエラーイベントはキャプチャされません。一部の管理ソフトウェアはプラットフォームの例外を報告しません。
	対応処置	管理コントローラまたは iDRAC を再起動します。システム入力電源を切って入れなおします。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。
SEL1204	メッセージ	An unknown system hardware failure detected. (不明なシステムハードウェア障害が検知されました。)
	詳細	システムイベントログが初期化できなかった場合、プラットフォームステータスとエラーイベントはキャプチャされません。一部の管理ソフトウェアはプラットフォームの例外を報告しません。
	対応処置	システムをサポートされている最小構成に再構成します。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。
TMP0118	メッセージ	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold. (システムの吸気温度が下限警告値を下回っています。)
	詳細	室温が低すぎます。
	対応処置	システムの動作環境を確認します。
TMP0119	メッセージ	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold. (システムの吸気温度がクリティカル下限値を下回っています。)
	詳細	室温が低すぎます。
	対応処置	システムの動作環境を確認します。
TMP0120	メッセージ	The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold. (システムの吸気温度が上限警告値を上回っています。)
	詳細	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
	対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
TMP0121	メッセージ	The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold. (システムの吸気温度がクリティカル上限値を上回っています。)

エラーコード	メッセージ情報
詳細	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
VLT0204	
メッセージ	The system board <name> voltage is outside of the allowable range. (システム基板 <名前> の電圧が許容範囲外です。)
詳細	システムハードウェアが電圧が高すぎるかまたは低すぎる状態を検知しました。
	複数の電圧例外イベントが連続して発生すると、システムはフェイルセーフモードになって電源が切れる場合があります。
対応処置	<ol style="list-style-type: none"> 電源ユニットの例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。 システムを最小構成に再構成し、システムケーブルを点検して取り付けなおします。 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

警告メッセージ

警告メッセージは、問題発生の可能性があることを知らせ、作業を続行する前に対応策をとるように求めます。たとえば、ハードドライブをフォーマットする前に、ハードドライブ上のすべてのデータが失われるおそれがあることを警告するメッセージが表示されます。警告メッセージは、通常、処理を中断して、y (はい) または n (いいえ) を入力して応答することを要求します。

 **メモ:** 警告メッセージはアプリケーションまたはオペレーティングシステムにより生成されます。詳細については、オペレーティングシステムまたはアプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

診断メッセージ

お使いのシステムで **Diagnostics** (診断) テストを実行すると、システム診断ユーティリティがメッセージを表示する場合があります。システム診断の詳細については、「[システム診断プログラムの実行](#)」の章を参照してください。

アラートメッセージ

システム管理ソフトウェアは、システムのアラートメッセージを生成します。アラートメッセージには、ドライブ、温度、ファン、および電源の状態についての情報、ステータス、警告、およびエラーメッセージがあります。詳細については、システム管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

困ったときは

デルへのお問い合わせ

 メモ: お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. support.dell.com にアクセスします。
2. サポートカテゴリを選択します。
3. 米国在住以外のお客様は、support.dell.com ページ下の国コードを選択してください。All を選択するとすべての選択肢が表示されます。
4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。