

# PowerEdge MX7000 シャーシ用 Dell EMC OpenManage Enterprise-Modular Edition バ ージョン 1.10.20 ユーザーズガイド

## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

<b>章 1: 概要</b> .....	<b>8</b>
主な機能.....	8
本リリースの新機能.....	8
対応プラットフォーム.....	9
対応ウェブブラウザ.....	9
その他の必要マニュアル.....	9
デルサポートサイトからの文書へのアクセス.....	10
OME-Modular とその他 Dell EMC アプリケーションとの位置づけ.....	10
<b>章 2: 管理モジュールファームウェアのアップデート</b> .....	<b>11</b>
カタログベースのコンプライアンス方法を使用してファームウェアをアップデートする方法.....	11
OME-Modular 1.10.20 を使用した MX7000 コンポーネントのアップデート.....	12
コンポーネントのアップデート順序.....	12
ファブリック スイッチング エンジンおよび Ethernet スイッチのアップデート.....	14
ネットワークング スイッチ CLI のアップグレード.....	16
<b>章 3: OME-Modular へのログイン</b> .....	<b>19</b>
ローカルユーザー、Active Directory ユーザー、または LDAP ユーザーとしての OME-Modular へのログイン	19
Active Directory または LDAP ユーザーとしての OME-Modular へのログイン.....	20
OME-Modular ホームページ.....	21
マルチシャーシ管理ダッシュボード.....	21
デバイス正常性の表示.....	22
シャーシのセットアップ.....	22
初期設定.....	23
シャーシの設定.....	24
シャーシ電源の設定.....	24
シャーシ管理ネットワークの設定.....	25
シャーシ ネットワーク サービスの設定.....	26
ローカル アクセスの設定.....	27
シャーシの位置の設定.....	29
簡易展開の設定.....	30
シャーシの管理.....	31
シャーシフィルターの作成.....	31
シャーシ概要の表示.....	31
シャーシの配線.....	32
シャーシグループ.....	33
有線グループを作成するための前提条件.....	34
シャーシグループの作成.....	35
MCM ダッシュボード.....	38
シャーシの電源制御.....	38
シャーシのバックアップ.....	38
シャーシの復元.....	39
シャーシプロファイルのエクスポート.....	39
シャーシフェールオーバーの管理.....	40

シャーシのトラブルシューティング.....	40
LED の点滅.....	40
OME-Modular にアクセスするためのインタフェース.....	40
シャーシハードウェアの表示.....	42
シャーシ スロットの詳細.....	42
シャーシアラートの表示.....	42
シャーシのハードウェアログの表示.....	43
OME-Modular の設定.....	43
現在の設定の表示.....	43
ユーザーおよびユーザー設定.....	46
ログインセキュリティの設定.....	50
アラートの設定.....	51
<b>章 4: コンピュートスレッドの管理.....</b>	<b>53</b>
コンピュートの概要の表示.....	53
コンピュート設定.....	55
コンピュートネットワークの設定.....	55
コンピュート スレッドの交換.....	55
コンピュートハードウェアの表示.....	56
コンピュートファームウェアの表示.....	57
コンピュートハードウェアログの表示.....	57
コンピュートアラートの表示.....	57
<b>章 5: ストレージの管理.....</b>	<b>58</b>
ストレージの概要.....	58
ハードウェア詳細の表示.....	59
コンピュートスレッドへのドライブの割り当て.....	60
コンピュートスレッドへのストレージエンクロージャの割り当て.....	60
ストレージ スレッドの交換.....	61
エンクロージャファームウェアのアップデート.....	61
DUP を使用したファームウェアのアップデート.....	61
カタログベースのコンプライアンスを使用したファームウェアのアップデート.....	61
ストレージエンクロージャのファームウェアのダウングレード.....	62
SAS IOM の管理.....	62
SAS IOM の概要.....	62
強制有効化.....	63
構成のクリア.....	63
IOM ログの抽出.....	63
<b>章 6: テンプレートの管理.....</b>	<b>64</b>
テンプレートの詳細の表示.....	64
テンプレートの作成.....	64
テンプレートのインポート.....	65
テンプレートの導入.....	65
テンプレートの詳細 ページからのテンプレートの導入.....	65
テンプレートの編集.....	66
テンプレートネットワークの編集.....	66
テンプレートのクローン作成.....	66
テンプレートのエクスポート.....	66

テンプレートの削除.....	67
<b>章 7: ID プールの管理.....</b>	<b>68</b>
ID プールの作成.....	68
ID プールの編集.....	69
ID プールのエクスポート.....	70
ID プールの削除.....	70
<b>章 8: イーサネット IO モジュール.....</b>	<b>71</b>
ハードウェア詳細の表示.....	72
IOM の設定.....	72
IOM ネットワークの設定.....	72
Linux 管理者パスワードの設定.....	73
SNMP の設定.....	73
詳細設定.....	73
ポートの設定.....	73
<b>章 9: MX の拡張性の高いファブリック アーキテクチャ.....</b>	<b>75</b>
推奨される物理トポロジ.....	76
制約事項およびガイドライン.....	76
推奨される接続順序.....	77
<b>章 10: SmartFabric サービス.....</b>	<b>78</b>
SmartFabric モードで動作する場合のガイドライン.....	79
SmartFabric ネットワークトポロジ.....	79
スイッチ間ケーブル接続.....	80
アップストリームネットワークスイッチの要件.....	81
NIC チーミングの制限.....	81
ファブリックモードで使用可能な CLI コマンド.....	82
ファブリックの詳細の表示.....	82
ファブリックの追加.....	82
アップリンクの追加.....	83
ネットワークの追加.....	84
アップリンクの編集.....	84
トポロジ詳細の表示.....	84
ファブリックの詳細の編集.....	85
アップリンクの削除.....	85
ファブリックの削除.....	85
SmartFabric および FCoE 用 VLAN.....	85
VLAN の定義.....	85
VLAN の編集.....	86
VLAN のスケーリングのガイドライン.....	86
<b>章 11: ネットワークの管理.....</b>	<b>87</b>
SmartFabric VLAN 管理および自動 QoS.....	87
ネットワークの定義.....	88
ネットワークの編集.....	88
ネットワーク設定のエクスポート.....	88
ネットワーク設定の削除.....	89

<b>章 12: ファイバチャネル IOM の管理</b> .....	<b>90</b>
<b>章 13: ファームウェアの管理</b> .....	<b>91</b>
ベースラインの作成.....	91
コンプライアンスの確認.....	92
ベースラインの編集.....	92
カタログの管理.....	92
カタログの表示.....	93
カタログの追加.....	93
ファームウェアのアップデート.....	94
ファームウェアのロールバック.....	94
ファームウェアの削除.....	95
<b>章 14: アラートとログの監視</b> .....	<b>96</b>
アラートログ.....	96
アラートログのフィルタリング.....	96
アラートログの確認.....	97
アラートログの未確認化.....	97
アラートログの無視.....	97
アラートログのエクスポート.....	97
アラートログの削除.....	97
アラートポリシー.....	97
アラートポリシーの作成.....	98
アラートポリシーを有効にする.....	98
アラートポリシーの編集.....	99
アラートポリシーを無効にする.....	99
アラートポリシーの削除.....	99
アラートの定義.....	99
アラート定義のフィルタリング.....	99
<b>章 15: 監査ログの監視</b> .....	<b>101</b>
監査ログのフィルタリング.....	101
監査ログのエクスポート.....	101
ジョブの監視.....	102
ジョブのフィルタリング.....	102
ジョブの詳細の表示.....	103
ジョブの実行.....	103
ジョブの停止.....	103
ジョブの有効化.....	104
ジョブの無効化.....	104
ジョブの削除.....	104
<b>章 16: 使用事例シナリオ</b> .....	<b>105</b>
MCM リードへのバックアップの割り当て.....	105
バックアップリードを持つシャーシグループの作成.....	105
MCM グループの監視.....	106
バックアップリードがリードシャーシとして引き継ぎを行うシナリオ.....	107
リードシャーシのディザスターリカバリー.....	107

リードシャーシの廃棄.....	109
<b>章 17: トラブルシューティング.....</b>	<b>110</b>
ストレージ.....	110
ファームウェアアップデートの失敗.....	110
ストレージ割り当ての失敗.....	110
SAS IOM のステータスのダウングレード.....	110
SAS IOM の正常性のダウングレード.....	110
コンピュータスレッドのドライブが表示されない.....	111
ストレージ構成を SAS IOM に適用できない場合.....	111
OpenManage 内のドライブが表示されない.....	111
iDRAC と OpenManage のドライブ情報が一致しない.....	111
ストレージスレッドの割り当てモードが不明である.....	111
シャーシダイレクトを使用して OME-Modular にアクセスできない.....	111
リードシャーシの障害のトラブルシューティング.....	111
<b>付録 A: IOM の推奨スロット構成.....</b>	<b>113</b>
IOM のサポートされているスロット構成.....	113

# 概要

Dell EMC OpenManage Enterprise Modular ( OME-Modular ) アプリケーションは、PowerEdge M9002m 管理モジュール ( MM ) ファームウェアで実行されます。OME-Modular を使用すると、スタンドアロンの PowerEdge MX シャーシまたは MX シャーシグループを、1つのグラフィカルユーザーインターフェース ( GUI ) から簡単に設定および管理することができます。サーバの導入とファームウェアのアップデートに、OME-Modular を使用できます。シャーシに加えて、コンピュータスレッド、ネットワークデバイス、入出力モジュール ( IOM )、ストレージデバイスなどのシャーシコンポーネントを含めた全体的な正常性管理も実施できます。また、OME-Modular を使用すると、ハードウェアで次の作業も実行できます。

- ・ 管理ネットワークの接続。
- ・ 検出とインベントリ。
- ・ 監視および電源制御操作とサーマル機能。

OME-Modular を使用して、MX7000 プラットフォームの次のような主要ワークロードを管理できます。

- ・ 大規模かつ非構造のデータおよび分析
- ・ ハイパーコンバージドおよび従来のワークロード
- ・ データベースのワークロード
- ・ ソフトウェア定義型ストレージ
- ・ HPC およびパフォーマンスのワークロード

マルチシャーシ管理 ( MCM ) のリードシャーシでは、次のタスクを実行できます。

- ・ 複数の MX シャーシにまたがるサーバの管理。
- ・ メンバーシャーシの Web インタフェースを起動せずに、リードシャーシからサーバを導入またはアップデート。
- ・ OME-Modular Web インタフェースからファブリックモードでファブリックスイッチエンジンを管理。
- ・ アラートログおよびアクションの管理。
- ・ 仮想 MAC/WWN ID プールの管理。
- ・ サーバプロファイルとテンプレートをを使用してコンピュータスレッドを簡単に導入。

OME-Modular では、シャーシ管理者、コンピュータ管理者、ファブリック管理者、ストレージ管理者、閲覧者など、シンプルで静的なロールが用意されています。一方、OpenManage Enterprise では、ロールベースアクセス制御 ( RBAC ) により、静的なグループと動的グループを利用できます。

## トピック：

- ・ [主な機能](#)
- ・ [本リリースの新機能](#)
- ・ [対応プラットフォーム](#)
- ・ [対応ウェブブラウザ](#)
- ・ [その他の必要マニュアル](#)
- ・ [デルサポートサイトからの文書へのアクセス](#)
- ・ [OME-Modular とその他 Dell EMC アプリケーションとの位置づけ](#)

## 主な機能

OME-Modular には、次の主な機能があります。

- ・ サーバ、ストレージ、ネットワーキングのエンドツーエンドのライフサイクル管理。
- ・ サーバ、ストレージ、およびネットワークの容量を追加するための新しいシャーシの追加。
- ・ 単一のインタフェース ( ウェブまたは RESTful インタフェース ) を使用した複数のシャーシ管理。
- ・ ネットワーク IOM と SmartFabric サービスの管理。
- ・ iDRAC9 の自動化およびセキュリティ機能の使用。

## 本リリースの新機能

OME-Modular の本リリースは、次をサポートします。

- ・ シャーシ バックアップ ファイル名のカスタマイズ
- ・ テンプレートの導入が失敗した場合のホスト オペレーティング システムの再起動のカスタマイズ
- ・ シャーシ スロットページからのスロット ベースの iDRAC インターフェイスのハード リセット
- ・ MX7000 コンポーネントのアップデート

## 対応プラットフォーム

OME - Modular では、次のプラットフォームとコンポーネントをサポートしています。

プラットフォーム：


- ・ PowerEdge MX7000
- ・ PowerEdge MX740c
- ・ PowerEdge MX840c
- ・ PowerEdge MX5016s
- ・ PowerEdge MX5000s SAS スイッチ
- ・ PowerEdge MX 25 Gb イーサネット パススルー モジュール
- ・ MX 10GBASE-T イーサネットパススルーモジュール
- ・ Dell EMC MX9116n ファブリックスイッチングエンジン
- ・ Dell EMC MX5108n Ethernet スイッチ
- ・ Dell EMC Mx7116n ファブリックエクспанダーモジュール
- ・ Dell EMC MXG610s ファイバー チャネル スイッチ モジュール
- ・ PowerEdge MX9002m 管理モジュール

## 対応ウェブブラウザ

OME-Modular は、次のウェブブラウザでサポートされています。

- ・ Google Chrome バージョン 63
- ・ Google Chrome バージョン 64
- ・ Mozilla Firefox バージョン 57
- ・ Mozilla Firefox バージョン 58
- ・ Microsoft EDGE
- ・ Microsoft Internet Explorer 11
- ・ Safari バージョン 11

ウェブブラウザに適切にロードするための OME-Modular ウェブインタフェースでは、Active X/Java スクリプトとフォントのダウンロードオプションが有効になっていることを確認してください。

 **メモ:** OME-Modular は TLS 1.2 以降のバージョンをサポートしています。

## その他の必要マニュアル

システムの管理に関する詳細については、次のドキュメントにアクセスしてください。

表 1. その他の参照ドキュメントのリスト

ドキュメントの名前	ドキュメントの概要
OpenManage Enterprise Modular RACADM コマンドライン リファレンス ガイド	この文書には、RACADM サブコマンド、サポートされているインターフェイス、プロパティ データベース グループ、およびオブジェクト定義に関する情報が含まれています。
OpenManage Enterprise Modular リリース ノート	この文書では、システムまたはマニュアルへの最新アップデート、または専門知識をお持ちのユーザーや技術者向けの高度な技術資料を提供します。
OpenManage Enterprise および OpenManage Enterprise - Modular RESTful API ガイド	この文書では、RESTful API コマンドを使用して、OpenManage Enterprise Modular とアプリケーションを統合する方法について説明します。

表 1. その他の参照ドキュメントのリスト ( 続き )

ドキュメントの名前	ドキュメントの概要
Integrated Dell Remote Access Controller ( iDRAC ) ユーザーズガイド	この文書では、管理対象システムでの iDRAC のインストール、設定、および保守について説明します。
OS10 Enterprise Edition ユーザーズガイド	この文書では、OS10 スイッチの機能についての情報、および IOM CLI のコマンドを使用してスイッチを設定する方法について説明します。
PowerEdge MX SmartFabric 設定およびトラブルシューティングガイド	この文書では、PowerEdge MX システムで実行されている SmartFabric サービスの設定とトラブルシューティングについて説明します。
Dell EMC PowerEdge MX7000 エンクロージャ設置およびサービスマニュアル	この文書では、PowerEdge MX7000 エンクロージャのコンポーネントの取り付けと交換に関する情報を提供します。
Dell EMC PowerEdge MX5016s および MX5000s 設置およびサービスマニュアル	この文書では、PowerEdge MX5016s ストレージスレッドおよび PowerEdge MX5000s SAS IOM のコンポーネントの取り付けと交換に関する情報を提供します。

## デルサポートサイトからの文書へのアクセス

必要なドキュメントにアクセスするには、次のいずれかの方法で行います。

- ・ 次のリンクを使用します。
  - OpenManage のドキュメント - [www.dell.com/openmanagemanuals](http://www.dell.com/openmanagemanuals)
  - iDRAC および Lifecycle Controller のドキュメント - [www.dell.com/idracmanuals](http://www.dell.com/idracmanuals)
  - エンタープライズシステム管理のドキュメント - [www.dell.com/esmmanualsDell.com/SoftwareSecurityManuals](http://www.dell.com/esmmanualsDell.com/SoftwareSecurityManuals)
  - OpenManage Connections エンタープライズシステム管理のドキュメント - [www.dell.com/esmanuals](http://www.dell.com/esmanuals)
  - Serviceability Tools のドキュメント - <https://www.dell.com/serviceabilitytools>
  - Client Command Suite システム管理のドキュメント - [www.dell.com/omconnectionsclient](http://www.dell.com/omconnectionsclient)
- ・ Dell サポートサイトから入手します。
  1. <https://www.dell.com/support> にアクセスします。
  2. **すべての製品を参照** をクリックします。
  3. サーバ、ソフトウェア、ストレージなど、目的の製品カテゴリをクリックします。
  4. 目的の製品をクリックし、必要に応じて対象のバージョンをクリックします。
    - ① **メモ:** 一部の製品では、さらにサブカテゴリを選択していく必要があります。
  5. **マニュアルおよび文書** をクリックします。

## OME-Modular とその他 Dell EMC アプリケーションとの位置づけ

OME-Modular は、次のアプリケーションと連携して、操作を管理、簡素化、合理化します。

- ・ OME-Modular は、OME-Modular REST API コマンドを使用して、データセンター内の MX7000 シャーシを検出し、インベントリします。
- ・ Integrated Dell Remote Access Controller ( iDRAC ) — OME-Modular は iDRAC を介して仮想コンソールを管理します。
- ・ Repository Manager - OME-Modular は Repository Manager を使用して、共有ネットワークにカスタムリポジトリを作成し、カタログを作成します。カタログは、ファームウェアアップデートに使用されます。
- ・ OME-Modular は、OpenManage SupportAssist ログを iDRAC から抽出して、問題を解決します。

## 管理モジュールファームウェアのアップデート

この章では、管理モジュールファームウェアおよび MX7000 ファームウェアコンポーネントのアップデート方法について説明します。

MCM 環境で、リード シャーシからすべてのデバイスのファームウェア アップデートを実行します。また、IOM とストレージ スレッドをシャーシ コンポーネントとしてではなく個別のデバイスとして選択すると、ファームウェア アップデートに成功します。

**メモ:** OS10 をアップグレードする前に、必ず OME-Modular ファームウェアをアップグレードしてください。

次の方法を使用して、管理モジュールのファームウェアをアップデートすることができます。

1. パッケージ別の方法 - OME-Modular Web インターフェイスまたは RESTful API を使用します。
2. カタログベースのコンプライアンス方法

パッケージ別の方法を使用してファームウェアをアップデートするには、次の手順を実行します。

1. [www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers) から DUP をダウンロードします。
2. OME-Modular Web インターフェイスで、[ デバイス ] > [ シャーシ ] を選択し、ファームウェアをアップデートするシャーシを選択します。
3. **ファームウェアのアップデート** をクリックします。  
ファームウェアソースの**選択** ウィンドウが表示されます。
4. [ 個別パッケージ ] オプションを選択して、[ 参照 ] をクリックし、DUP をダウンロードした場所に移動して [ 次へ ] をクリックします。  
比較レポートを待ちます。サポートされているコンポーネントが表示されます。
5. OME-Modular など、必要なコンポーネントを選択します。アップデートをクリックして、ファームウェアのアップデートを開始します。  
アップデートプロセスをスケジューリングして、開始する時間を指定できます。
6. **監視** > **ジョブ** ページに移動して、ジョブのステータスを表示します。

**メモ:** このコンソールは、OME-Modular のアップデートプロセス中にはアクセスできません。OME-Modular のアップデートプロセスの後、コンソールが安定した状態になるまで 3 ~ 5 分かかります。

トピック：

- ・ [カタログベースのコンプライアンス方法を使用してファームウェアをアップデートする方法](#)
- ・ [OME-Modular 1.10.20 を使用した MX7000 コンポーネントのアップデート](#)

## カタログベースのコンプライアンス方法を使用してファームウェアをアップデートする方法

カタログベースのコンプライアンス方法を使用してファームウェアをアップデートするには、次の手順を実行します。

1. [www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers) から DUP をダウンロードします。
2. Dell Repository Manager ( Repository Manager ) を使用して、catalog.xml ファイルを作成します。
3. Repository Manager を使用して作成した catalog.xml を共有の場所に配置します。
4. [ 設定ファームウェア ] ページに移動して、カタログとベースラインを作成します。
5. OME-Modular Web インターフェイスで、[ デバイス ] > [ シャーシ ] ページに移動します。
6. **ファームウェアのアップデート** オプションをクリックします。ファームウェアソースの**選択** ウィンドウが表示されます。
7. **ベースライン** オプションを選択し、ドロップダウンメニューから必要なベースラインを選択します。
8. 比較レポートから OME-Modular コンポーネントを選択します。  
サポートされているコンポーネントが表示されます。
9. OME-Modular など、必要なコンポーネントを選択します。アップデートをクリックして、ファームウェアのアップデートを開始します。

10. 監視 > ジョブページに移動して、ジョブのステータスを表示します。

① **メモ:** [設定] > [ファームウェア] > [カタログ管理] オプションの [追加] オプションを使用して、<https://www.dell.com/support> からカタログをダウンロードします。

## OME-Modular 1.10.20 を使用した MX7000 コンポーネントのアップデート

OME-Modular 1.10.20 を使用して、MX7000 の次のコンポーネントをアップグレードすることができます。次の表に、MX7000 コンポーネントの新しいバージョンを示します。

表 2. MX7000—OME-Modular 1.10.20 ソリューション ベースライン

コンポーネント	バージョン
Lifecycle Controller 搭載 iDRAC	4.11.11.11
Dell EMC サーバー BIOS PowerEdge MX740c	2.5.4
Dell EMC サーバー BIOS PowerEdge MX840c	2.5.4
QLogic 26XX シリーズ ファイバー チャネル アダプター	15.05.12
QLogic 27XX シリーズ ファイバー チャネル アダプター	15.05.12
QLogic 41xxx シリーズ アダプター	15.05.14
Mellanox ConnectX-4 Lx Ethernet アダプター ファームウェア	14.25.80.00
X710、XXV710、XL710 各アダプター用 Intel NIC ファミリー バージョン 19.5.x ファームウェア	19.5.12
Emulex ファイバー チャネル アダプター ファームウェア	03.02.18
OpenManage Enterprise Modular	1.10.20
MX9116n ファブリック スイッチング エンジン OS10	10.5.0.5
MX5108n Ethernet スイッチ OS10	10.5.0.5

MX7000 をアップデートする前に、PSU バージョンを確認してください。PSU バージョンが 00.36.6B の場合は、PSU をアップデートします。詳細については、『<https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=5tc17&oscode=naa&productcode=poweredge-mx7000>』を参照してください。

① **メモ:** これらのアップデート手順には、ソリューションのさまざまなコンポーネントのアップデートが含まれているため、既存のワークロードへのトラフィックの影響が発生する可能性があります。アップデートは、通常の単一のメンテナンスウィンドウ中のみ適用することをお勧めします。

① **メモ:** 適用可能なすべてのソリューション コンポーネントをアップデートした後で、MX7000 シャーシのパワーサイクル (コールドブート) が必要になる場合があります。詳細については、「[シャーシの電源制御](#)」を参照してください。

## コンポーネントのアップデート順序

アップデート手順を実施する前に、アップデート手順を読みます。ご使用の環境にある MX7000 コンポーネントの現在のバージョンを照合して、アップデート手順で呼び出される可能性のある特別な手順を書き留めます。

MX7000 コンポーネントのアップグレードは複雑な手順であるため、Dell サポートにお問い合わせください。スケジュール設定された単一のメンテナンスウィンドウ内ですべてのコンポーネントをアップデートすることをお勧めします。

アップデートに進む前に、OME-Modular アラートページで報告される重複ポート アラートを確認し、解決します。

① **メモ:** 動作可能なポートのメッセージ ID は NINT0001 で、動作しないポートの場合は NINT0002 です。

次の順序でコンポーネントをアップデートします。

1. OME-Modular を使用した Lifecycle Controller 搭載 iDRAC
2. PowerEdge MX740c BIOS および PowerEdge MX840c サーバー BIOS

3. デバイス アダプターのオペレーティング システム ドライバーの後にデバイス アダプター ファームウェアをアップデートします。

アダプター - QLogic 27XX シリーズ ファイバー チャネル、QLogic 26XX シリーズ ファイバー チャネル、QLogic 41xxx シリーズ、Mellanox ConnectX-4 Lx Ethernet アダプター ファームウェア、インテル X710/XXV710/XL710、Emulex ファイバー チャネル

4. OME-Modular
5. ファブリック スイッチ エンジン MX9116n および/または Ethernet スイッチ MX5108n

**①** **メモ:** Intel デバイス アダプターおよび BOSS ファームウェアをアップデートするには、まず OME-Modular を 1.10.10 にアップグレードするか、iDRAC Web インターフェイスを使用します。

## OME-Modular を使用した Lifecycle Controller 搭載 iDRAC のアップデート

1. OME-Modular がシャーシ グループを管理している場合は、リード シャーシの OME-Modular インターフェイスにログインします。
2. [ デバイス ] > [ コンピュート ] をクリックします。シャーシまたはシャーシ グループ内の使用可能なコンピューティング デバイスのリストが表示されます。
3. リスト ヘッダーで、チェックボックスをオンにして、現在のページのすべてのコンピューティング デバイスを選択します。複数のページがある場合は、各ページに移動し、チェックボックスをオンにします。
4. コンピューティング デバイスをすべて選択したら、[ ファームウェアのアップデート ] をクリックします。
5. ポップアップ ウィザードで、個々のパッケージを選択し、[ 参照 ] をクリックして [ Lifecycle Controller 搭載 iDRAC ] DUP を選択します。
6. DUP がアップロードされたら、[ 次へ ] をクリックし、[ コンプライアンス ] チェックボックスをオンにします。
7. [ 完了 ] をクリックして、すべてのコンピューティング デバイス上でアップデートを開始します。
8. ジョブが完了するのを待ってから、Dell EMC サーバー BIOS PowerEdge MX740c および Dell EMC サーバー BIOS PowerEdge MX840c コンポーネントのアップデートに進みます。

**①** **メモ:** コンピューティング ホストをアップデートするもう 1 つの方法として、カタログがベースライン バージョンでアップデートされた後に、カタログ ベースのアップデートを実装することができます。詳細は、「[カタログの管理](#)」を参照してください。

## PowerEdge MX740c BIOS および PowerEdge MX840c サーバー BIOS のアップデート

該当する場合は、「OME-Modular を使用した Lifecycle Controller 搭載 iDRAC のアップデート」の手順を繰り返して、DELL EMC サーバー BIOS PowerEdge MX740c および DELL EMC サーバー BIOS PowerEdge MX840c をアップデートします。

### アダプターのアップデート

デバイス アダプター ファームウェアと一緒にリリースされたデバイス アダプター用のオペレーティング システム ドライバーをダウンロードしてインストールします。お使いのオペレーティング システムのデバイス アダプター ドライバーのインストール手順に従ってください。

「OME-Modular を使用した Lifecycle Controller 搭載 iDRAC のアップデート」の項に記載されている手順を繰り返して、適切な場合に、QLogic 26XX シリーズ ファイバー チャネル アダプター、QLogic 27XX シリーズ ファイバー チャネル アダプター、QLogic 41xxx シリーズ アダプター、Mellanox ConnectX-4 Lx Ethernet アダプター ファームウェア、Intel NIC ファミリー バージョン 19.5.x ファームウェア (X710/XXV710/XL710 アダプター用)、Emulex Picard-16/Picard-32 アダプターをアップデートします。Dell.com にアクセスして、ファームウェアのアップデートに関連付けられている最新のデバイス ドライバーをダウンロードします。

## OME-Modular のアップデート

1. OME-Modular がシャーシ グループを管理している場合は、リード シャーシの OME-Modular にログインします。
2. 現在のバージョンが 1.10.00、1.10.01、1.10.10 のいずれかの場合は (手順 4) に移動します。
3. OME-Modular の現在のバージョンが 1.00.01 または 1.00.10 の場合は、10.10.20 にアップデートする前に、1.10.00 または 1.10.10 にアップデートします。

1.10.10 にアップデートするには、次の手順を実行します。

**①** **メモ:** 1.10.x にアップデートすると、アラート ログ アラート HWC7522 の原因となる場合があります。その場合は、MX7116n またはパススルー モジュール (PTM) IOM でシステムの抜き差しを行う必要がある場合があります。

- a. [ デバイス ] > [ シャーシ ] をクリックします。

利用可能なシャーシのリストが表示されます。

- b. リストヘッダーで、チェックボックスをオンにして、現在のページのすべてのシャーシを選択します。複数のページがある場合は、各ページに移動し、チェックボックスをオンにします。
  - c. すべてのシャーシを選択した後、[ **ファームウェアのアップデート** ] をクリックします。
  - d. ポップアップウィザードで、個々のパッケージを選択し、[ **参照** ] をクリックして [ **OpenManage Enterprise Modular 1.10.10** ] DUP を選択します。
  - e. DUP をアップロードした後、[ **次へ** ] をクリックし、[ **コンプライアンス** ] チェックボックスをオンにします。
  - f. [ **完了** ] をクリックして、すべてのシャーシ上でアップデートを開始します。
  - g. ジョブが完了し、MCM グループ内のデバイス通信が再確立されるようにします。
  - h. OME-Modular にログインし、MCM ダッシュボードでグループ内のすべてのメンバーシャーシが使用可能であることを確認します。
  - i. リードシャーシの OME-Modular Web インターフェイスから、すべてのメンバーシャーシの **概要** ページに移動し、シャーシおよびシャーシサブシステムのグラフィックがロードされていることを確認します。
  - j. [ **アラート** ] > [ **アラートログ** ] ページに移動し、アラートストームが進行中かどうかを確認します。  
アラートストームとは、1秒あたりに生成された複数のアラートのことです。アラート停止が進行中の場合は、停止するまで待機します。
  - k. 他の OME-Modular ファームウェアのアップデートを続行します。
4. 現在のバージョンが 1.10.00 または 1.10.10 の場合は、次を実行します。
- a. [ **デバイス** ] > [ **シャーシ** ] をクリックします。  
利用可能なシャーシのリストが表示されます。
  - b. リストヘッダーで、チェックボックスをオンにして、現在のページのすべてのシャーシを選択します。複数のページがある場合は、各ページに移動し、チェックボックスをオンにします。
  - c. すべてのシャーシを選択した後、[ **ファームウェアのアップデート** ] をクリックします。
  - d. ポップアップウィザードで、個々のパッケージを選択し、[ **参照** ] をクリックして [ **OpenManage Enterprise Modular 1.10.20** ] DUP を選択します。  
**メモ:** OME-Modular がアップグレードされると、MX9116n および/または MX5108n のバージョン 10.5.0.3 IOM が再起動する場合があります。
  - e. DUP をアップロードした後、[ **次へ** ] をクリックし、[ **コンプライアンス** ] チェックボックスをオンにします。
  - f. [ **完了** ] をクリックして、すべてのシャーシ上でアップデートを開始します。
  - g. ジョブが完了するのを待ちます。

## 障害が発生した管理モジュールファームウェアのアップデートプロセスのリカバリー

管理モジュール (MM) のファームウェアアップデートが失敗した場合は、次の手順を実行します。

1. MM でフェールオーバーを実行します。フェールオーバーに失敗した場合は、手順 2 に進みます。
2. アクティブ MM を手動でリセットします。
3. フェールオーバーまたはリセットが完了したら、ファームウェアのバージョンをチェックして、アクティブ MM が、スタンバイ MM と同じバージョンまたはそれ以降の OME-Modular を実行しているかどうかを確認します。それ以外の場合は、MM のリセットを実行して、フェールオーバーを強制します。
4. ファームウェアアップデート操作を再試行します。

## ファブリックスイッチングエンジンおよび Ethernet スイッチのアップデート

アップデートを実行するために必要な次の情報を収集します。

- メモ:** ネットワークスイッチのバージョン 10.4.0.R3S と 10.4.0.R4S については、手順 1 と 2 をスキップし、ステップ 3 に進みます。
1. スイッチの CLI で show smartfabric cluster コマンドを実行して、スマートファブリッククラスター内のスイッチサービスタグとその役割を確認して書き留めます。  
このコマンドは、単一のシャーシまたはシャーシグループ内のすべてのスイッチで実行します。  
シャーシグループメンバーからの出力例:

```
IOM# show smartfabric cluster
```

```
-----  
CLUSTER DOMAIN ID : 159
```

```
VIP : fde1:53ba:e9a0:de14:0:5eff:fe00:1159
ROLE : BACKUP
SERVICE-TAG : MXWV011
MASTER-IPV4 : 100.69.101.170
PREFERRED-MASTER :
```

シャーシ グループ マスターからの出力例 :

```
IOM# show smartfabric cluster
-----
CLUSTER DOMAIN ID : 159
VIP : fde1:53ba:e9a0:de14:0:5eff:fe00:1159
ROLE : MASTER
SERVICE-TAG : MXWV122
MASTER-IPV4 : 100.69.101.170
PREFERRED-MASTER :
```

2. マスターとしての役割を持つネットワークング スイッチ上で、show smartfabric cluster member コマンドを実行して、OME-Modular シャーシ グループ内で検出されたすべてのスイッチの詳細を取得します。

このコマンド出力では、アップグレード手順の参照を提供します。

```
IOM# show smartfabric cluster member
Service-tag IP Address Status Role Type Chassis-Service-Tag
Chassis-Slot
MXWV122 xxxxxxxxxxxx ONLINE MASTER MX9116n SKYMX02 A2
MXLE103 xxxxxxxxxxxx ONLINE BACKUP MX9116n SKYMX10 B2
MXLE093 xxxxxxxxxxxx ONLINE BACKUP MX9116n SKYMX09 B1
MXWV011 xxxxxxxxxxxx ONLINE BACKUP MX9116n SKYMX01 A1
```

3. OME-Modular シャーシ グループ内のすべてのネットワークング スイッチ (MX9116n および MX5108n) を 10.5.0.5 にアップグレードします。このアップグレード プロセスでは、シャーシ グループ内の設定を変更しないでください。

次のコマンドを実行して、役割が「マスター」である IOM を特定します。「マスター」の役割を持つ IOM は最後にアップグレードする必要があります。

```
OS10# system bash
root@HRA0017:~# python /opt/dell/os10/bin/rest-service/tool/dnv_cli.py
DNV Command Line Interface
['/opt/dell/os10/bin/rest-service/tool/dnv_cli.py']
dnv$show cluster
http://127.0.0.1:8000/cluster/238
vip: fde1:53ba:e9a0:de14:0:5eff:fe00:1238
my_role: BACKUP
Master_node: fde1:53ba:e9a0:de14:2204:fff:fe21:e749
slot_number: 1
ip_address: fde1:53ba:e9a0:de14:2204:fff:fe21:9f49

Chassis Tag ARH0009
IOM Service Tag HRA0036
Role BACKUP
IP Address fde1:53ba:e9a0:de14:2204:fff:fe20:56c9

Chassis Tag ARH0005
IOM Service Tag HRA0017
Role BACKUP
IP Address fde1:53ba:e9a0:de14:2204:fff:fe21:9f49

Chassis Tag ARH0010
IOM Service Tag HRA0037
Role BACKUP
IP Address fde1:53ba:e9a0:de14:2204:fff:fe12:e8c3

Chassis Tag ARH0005
IOM Service Tag HRA0020
Role MASTER
IP Address fde1:53ba:e9a0:de14:2204:fff:fe21:e749
```

```
dnv$
```

このコマンドは、ネットワーク スイッチ 10.4.0.R3S および 10.4.0.R4S に適用されます。

4. ネットワーク スイッチを 10.4.0E ( R3S または R4S ) からアップグレードするには、次のようにします。
    - a. アップグレード中にデータトラフィックに影響を与える可能性があるため、メンテナンス期間中に両方の VLT ノードを同時にアップグレードして再ロードします。
    - b. アップグレードについては、「[ネットワーク スイッチ CLI のアップグレード](#)」の項で説明されている CLI を使用します。
- ⓘ メモ:** VLT セットアップのイメージアップグレード プロセス中に、VLT ピアで異なるバージョンのソフトウェアが実行されている場合は、いずれの VLT の構成も変更しないでください。構成の変更を行う前に、両方のノードが同じバージョンにアップグレードされていることを確認します。
- ネットワーク スイッチを 10.5.0.x から 10.5.0.5 にアップグレードするには、「[ネットワーク スイッチ CLI のアップグレード](#)」の項で説明されている CLI を使用します。
5. 想定の上すべてのデータパスリンクが動作し、トラフィックを渡していることを確認します。ネットワーク リンクまたはパフォーマンスの問題が発生した場合は、MX7000 シャーシをパワーサイクル ( コールド ブート ) します。詳細については、「[シャーシの電源制御](#)」を参照してください。

## ネットワーク スイッチ CLI のアップグレード

1. シャーシグループ内のすべてのメンバーがアップグレードされた後、マスター ネットワーク I/O モジュールをアップグレードします。
  2. シャーシグループに MX5108n と MX9116n が含まれている場合は、MX5108n ネットワーク I/O モジュールを最初 ( マスター以外 ) にアップグレードし、次に MX9116n ネットワーク I/O モジュールをアップグレードします。
  3. 複数のネットワーク I/O モジュールをアップグレードする場合は、2 つ以上のネットワーク I/O モジュールを同時にアップグレードしないようにしてください。また、各ネットワーク I/O モジュールは、異なるファブリックの一部である必要があります。
- 10.4.x を実行している IOM を 10.5.05 にアップデートする場合は、ファブリック内の両方の IOM を同時にアップデートして再起動する必要があります。
4. ネットワーク I/O モジュールをアップグレードするには、次の手順を実行します。
    - a. ( オプション ) 現在実行中の構成を EXEC モードのスタートアップ構成にバックアップします。

表 3. コマンドの説明

コマンド	説明
OS10# copy running-configuration startup-configuration	実行中の構成をスタートアップ構成にバックアップします。

- b. EXEC モードでスタートアップ構成をバックアップします。

表 4. コマンドの説明

コマンド	説明
OS10# copy config://startup.xml config://<backup file name>	EXEC モードでスタートアップ構成をバックアップします。

- c. 新しいソフトウェア イメージを Dell サポート サイトからダウンロードし、tar ファイルから bin ファイルを抽出して、ファイルを EXEC モードで保存します。

表 5. コマンドの説明

コマンド	説明
OS10# image download file-url 例: OS10# image download ftp:// userid:passwd@hostip:/filepath	新しいソフトウェア イメージをダウンロードします。

**メモ:** Windows 抽出アプリケーションによっては、.tar ファイルの内容を抽出するときに、余分なキャリッジリターン (CR) やラインフィード (LF) が挿入されます。これにより、ダウンロードされた OS10 バイナリイメージが破損する可能性があります。Windows ベースのツールを使用して OS10 バイナリファイルを抽出する場合は、このオプションをオフにします。

- d. (オプション) 現在のソフトウェアのダウンロードステータスを EXEC モードで表示します。

**表 6. コマンドの説明**

コマンド	説明
OS10# show image status	現在のソフトウェアのダウンロードステータスを表示します。

- e. EXEC モードで 10.5.0.5 ソフトウェアイメージをインストールします。

**表 7. コマンドの説明**

コマンド	説明
OS10# image install image-url	ソフトウェアイメージをインストールします。
例:	
OS10# image install image://filename.bin	

- f. (オプション) EXEC モードで現在のソフトウェアインストールのステータスを表示します。

**表 8. コマンドの説明**

コマンド	説明
OS10# show image status	ソフトウェアインストールの現在のステータスを表示します。

- g. EXEC モードで、次の起動パーティションをスタンバイパーティションに変更します。アクティブなパラメーターを使用して、次の起動パーティションをスタンバイからアクティブに設定します。

**表 9. コマンドの説明**

コマンド	説明
OS10# boot system standby	次の起動パーティションをスタンバイに変更します。

- h. (オプション) EXEC モードで、次の起動パーティションがスタンバイに変更されたかどうかを確認します。

**表 10. コマンドの説明**

コマンド	説明
OS10# show boot detail	次の起動パーティションが変更されたかどうかを確認します。

- i. EXEC モードで新しいソフトウェアイメージを再ロードします。

**表 11. コマンドの説明**

コマンド	説明
OS10# reload	新しいソフトウェアを再ロードします。

- j. インストールが完了したら、show version コマンドを入力して、インストール済みのソフトウェアの最新バージョンがシステムで実行されているかどうかを確認します。

次の例は、10.5.0.5 ソフトウェアがシステムにインストールされ、実行されていることを示しています。

```
OS10# show version
MX9116N-A2# show version
Dell EMC Networking OS10 Enterprise
Copyright (c) 1999-2020 by Dell Inc. All Rights Reserved.
OS Version: 10.5.0.5
Build Version: 10.5.0.5.661
Build Time: 2020-02-15T00:45:32+0000
System Type: MX9116N-ON
Architecture: x86_64
```

```
Up Time: 1 day 20:37:53
MX9116N-A2#
```

5. マスター ネットワーキング スイッチで、show smartfabric cluster member コマンドを実行します。アップグレードされたスイッチの STATUS がロード後に ONLINE であることをコマンド出力で確認します。

```
IOM# show smartfabric cluster member
Service-tag IP Address Status Role Type Chassis-Service-Tag
Chassis-Slot
MXWV122 xxxxxxxxxxxx ONLINE MASTER MX9116n SKYMX02 A2
MXLE103 xxxxxxxxxxxx ONLINE BACKUP MX9116n SKYMX10 B2
MXLE093 xxxxxxxxxxxx ONLINE BACKUP MX9116n SKYMX09 B1
MXWV011 xxxxxxxxxxxx ONLINE BACKUP MX9116n SKYMX01 A1
```

6. 手順 5 を完了した後、次の ネットワーキング I/O モジュールのアップグレードを続行します。

すべての IOM のアップデートが完了すると、MX7000 のアップデート手順のすべてのコンポーネントのアップデートプロセスが完了します。想定すべてのデータ パス リンクが動作し、トラフィックを渡していることを確認します。ネットワーク リンクまたはパフォーマンスの問題が発生した場合は、MX7000 シャーシをパワー サイクル ( コールド ブート ) します。詳細については、「[シャーシの電源制御](#)」を参照してください。

# OME-Modular へのログイン

OME-Modular には、ローカル、Active Directory、または汎用 LDAP ユーザーとしてログインできます。OME-Modular は、それぞれ、最大 2 つの Active Directory または LDAP サーバの構成をサポートします。

## トピック：

- ・ [ローカルユーザー、Active Directory ユーザー、または LDAP ユーザーとしての OME-Modular へのログイン](#)
- ・ [OME-Modular ホームページ](#)
- ・ [デバイス正常性の表示](#)
- ・ [シャーシのセットアップ](#)
- ・ [初期設定](#)
- ・ [シャーシの設定](#)
- ・ [シャーシの管理](#)
- ・ [シャーシグループ](#)
- ・ [シャーシの電源制御](#)
- ・ [シャーシのバックアップ](#)
- ・ [シャーシの復元](#)
- ・ [シャーシプロファイルのエクスポート](#)
- ・ [シャーシフェールオーバーの管理](#)
- ・ [シャーシのトラブルシューティング](#)
- ・ [LED の点滅](#)
- ・ [OME-Modular にアクセスするためのインターフェース](#)
- ・ [シャーシハードウェアの表示](#)
- ・ [シャーシアラートの表示](#)
- ・ [シャーシのハードウェアログの表示](#)
- ・ [OME-Modular の設定](#)

## ローカルユーザー、Active Directory ユーザー、または LDAP ユーザーとしての OME-Modular へのログイン

OME-Modular では 64 個のローカルユーザーアカウントの認証が可能です。

Active Directory および汎用 LDAP のユーザーアカウントについては、OME-Modular では 1~2 個 ( シンプルな環境では 1、複雑な環境では 2 ) のユーザーアカウントを使用できます。

LDAP ユーザーは OME-Modular を使用して、次のタスクを実行できます。

- ・ LDAP アクセスを有効にする。
- ・ ディレクトリサービス CA 証明書をアップロードして表示する。
- ・ LDAP の設定中に属性を指定する。属性は、LDAP サーバアドレス、LDAP サーバポート、バインド DN、バインドパスワード、ユーザーログイン属性、グループメンバーシップ属性、検索フィルターです。
- ・ LDAP グループを既存または新規の管理モジュール役割グループに関連付ける。

ローカル、Active Directory、または LDAP ユーザーとしてログインするには、次の手順を実行します。

1. **ユーザー名。**
2. **パスワード。**
3. **ログイン** をクリックします。

正常にログインした後は、次の操作を実行できます。

- ・ [アカウントの設定](#)
- ・ [パスワードの変更](#)

- ・ ルートパスワードの回復

## Active Directory または LDAP ユーザーとしての OME-Modular へのログイン

Active Directory (AD) または LDAP ユーザーとして OME-Modular にログインするには、次の手順を実行します。

1. ディレクトリサービスの追加
2. ディレクトリグループのインポート
3. ディレクトリのユーザー資格情報でログイン

ディレクトリサービスを追加するには、次の手順を実行します。

1. OME-Modular ウェブインタフェースのメニューバーから、**アプリケーション設定 > ユーザー > ディレクトリー サービス > 追加** をクリックします。  
ディレクトリサービスに**接続** ウィンドウが表示されます。
2. AD または LDAP を選択し、適切な情報を入力します。
3. ディレクトリタイプが AD で **ドメインコントローラーの参照** タイプが DNS の場合は、ドメイン名とグループドメインを入力します。

グループドメインでは、ディレクトリグループを検索できます。ディレクトリグループをアプリケーションユーザーとして含めることができます。また、ログイン時にユーザーを認証するためにグループドメインを使用することもできます。グループドメインの形式は、<Domain>.<Sub-Domain>または ou=org, dc=example, dc=com です。

グループのインポート元のドメインコントローラーの詳細がわからない場合は、[ **ドメインコントローラーの参照** ] タイプとして [ DNS ] を使用します。DNS ドメインコントローラーを使用するには、[ **ネットワーク設定** ] ページで次のタスクを実行したことを確認してください。

- ・ [ **DNS に登録** ] チェックボックスを選択した
- ・ プライマリー DNS サーバーおよび代替 DNS サーバーのアドレスを指定した

ドメイン名を入力すると、OME-Modular が DNS サーバー上の SRV レコードを検索して、そのドメイン内のドメインコントローラーの詳細を取得します。

ドメインコントローラーの IP アドレスまたは FQDN がわかっている場合は、[ **ドメインコントローラーの参照** ] タイプとして [ **手動** ] を使用できます。

[ **テスト接続** ] 機能は、[ DNS ] のドメインコントローラータイプにのみ適用されます。

### ディレクトリグループのインポート

ディレクトリグループをインポートするには、次の手順を実行します。

1. OME-Modular ウェブインタフェースのメニューバーから、**アプリケーション設定 > ユーザー > ディレクトリー グループのインポート** を順にクリックします。  
ディレクトリのインポートウィンドウが表示されます。
2. グループをインポートするディレクトリサービスを選択します。
3. **使用可能なグループ** で、グループを選択して >> をクリックします。  
選択したグループが **インポートするグループ** の下に表示されます。
4. インポートされたグループにロールを割り当てます。

グループに役割を割り当てたら、そのグループをインポートすることができます。グループが正常にインポートされると、メッセージが表示されます。インポートされたグループ内の、特定のロールおよび権限を持つユーザーが、OME-Modular にアクセスできます。



### ディレクトリのユーザー資格情報による OME-Modular へのログイン

ディレクトリのユーザー資格情報を使用して OME-Modular にログインするには、次の手順を実行します。

OME-Modular のログインページで、AD ユーザー資格情報を使用してログインします。必要場合はドメイン名を入力します。


# OME-Modular ホームページ


OME-Modular にログインすると、ホームページが表示されます。このページには、システムおよびサブコンポーネントに関する詳細情報を含むダッシュボードが表示されます。ページの検索フィールドを使用して、OME-Modular で使用可能な設定を検索します。

ジョブアクティビティとイベントを表示することもできます。ジョブアクティビティを表示するには、 をクリックし、イベントを表示するには、 をクリックします。

OME-Modular ホームページに戻るには、OME-Modular ロゴをクリックするか、**ホーム** をクリックします。

- ・ シャーシのグラフィカル表示—このページの左側に、シャーシの前面とシャーシの背面がグラフィカルに表示されます。シャーシには、すべてのモジュール（スレッド、ファン、電源装置、IOM、MM）が表示されます。各モジュールの上にマウスを置くと、モジュールの簡単な説明と状態が表示されます。**デバイスの表示** をクリックして、シャーシに存在するモジュールの詳細を確認します。**スロット情報の表示** をクリックして、ウィジェットの表示をスロット情報リストに切り替えます。
- ・ スロット情報の表示—ページの左上隅の上には、シャーシにあるモジュールのリストが表示され、スロットの情報、正常性ステータス、詳細につながるリンクが表示されます。このリストのモジュールには、コンピュータ、ストレージスレッド、IOM があります。**インベントリの表示** をクリックして、シャーシに存在するモジュールの詳細を確認します。**シャーシイメージの表示** をクリックして、ウィジェットの表示をシャーシのグラフィカル表示に切り替えます。
- ・ シャーシ情報—ページの左下隅に、サービスタグ、Asset Tag、ファームウェアのバージョン、電源状態などのシャーシ情報の概要を表示することができます。
- ・ デバイスの正常性—ページの右上に、ファン、電源装置、温度、コンピュータ、ネットワーク、ストレージスレッドなどのシャーシサブシステムの正常性ステータスを表示することができます。サブシステムのステータスが正常でない場合は、**理由** をクリックして、障害メッセージのリストを表示することができます。
- ・ 最近のアラート—ページの上部中央に、シャーシで発生しているイベントの最近のアラートを表示することができます。**すべて表示** をクリックして、アラート ページですべてのアラートを確認します。
- ・ 最近のアクティビティ—最近のアクティビティ ウィジェットの下に、シャーシで発生している最新のアクティビティが表示されます。**すべて表示** をクリックすると、ジョブ ページにすべてのアクティビティのリストが表示されます。

 **メモ:** シャーシの AC 電源を再投入した後、インベントリをアップデートして、シャーシの電源を入れると、3 ~ 5 分後にコンピュータスレッドと IOM が表示される場合があります。

 **メモ:** AC 電源の入れ直し動作後にシャーシの電源が入っていない場合は、インベントリのステータスが「不明」と表示されます。

## アラートの表示

アラート セクションには、重要、警告、不明などの特定の種類のアラートが表示されます。シャーシ、コンピュータ、ネットワーク、ストレージなど、特定のデバイスタイプのアラートを表示することもできます。


## ジョブおよびアクティビティの表示

最近のアクティビティ セクションには、最近のジョブ、アクティビティ、およびそのステータスのリストが表示されます。**すべてのアクティビティ** をクリックして、ジョブ ページに移動し、ジョブに関する詳細情報を表示します。

## マルチシャーシ管理ダッシュボード

複数のシャーシがグループ化されて、マルチシャーシ管理 (MCM) グループというドメインを形成します。1つの MCM グループは最大 20 台のシャーシで構成でき、1台がリード、残りの 19 台はメンバーになります。OME-Modular では MCM 配線グループがサポートされており、このグループではシャーシは管理コントローラーの冗長ポートを介してダイジーチェーン接続されます。

マルチシャーシ管理 (MCM) グループでは、グループ全体のイベント数およびジョブ数が表示されます。**デバイスの正常性**、**アラート**、および **最近のアクティビティ** セクションには、グループ内のすべてのデバイスの統合された詳細が表示されます。

 **メモ:** 個々のデバイスの取り外しと挿入を行う場合、2 分以上の間隔をあけて行ってください。

## MCM ホームページの表示

MCM グループに関する次の情報を表示できます。

- ・ MCM グループ—次の情報を表示できます。
  - グループの名前。

- トポロジの表示 を使用したグループのトポロジ
- リードシャーシの名前、IP アドレス、およびサービスタグ
- メンバーシャーシの名前、IP アドレス、およびサービスタグ
- ・ **デバイスの正常性**—シャーシサブシステムの正常性ステータスを表示します (シャーシ、コンピュータスレッド、ネットワーク、およびストレージ)。個々のデバイスの正常性ステータスをクリックするか、**すべてのデバイス** をクリックして、**すべてのデバイス** ページでデバイスのサマリーを表示することができます。
- ・ **最近のアラート**—リードシャーシおよびサブシステムで発生するイベントの最近のアラートが表示されます。**すべてのアラート** をクリックして、リードとメンバーシャーシの **アラート** ページを表示します。
- ・ **最近のアクティビティ**—リードシャーシおよびサブシステムで発生している最新のアクティビティが表示されます。**すべてのアクティビティ** をクリックして、リードおよびメンバーシャーシの **ジョブ** ページを表示します。

**メモ:** メンバーシャーシからの「グループ参加」要求に基づいて、シャーシグループにメンバーシャーシを追加すると、メンバーシャーシのステータスが MCM のダッシュボードに「不明」と表示されます。

## MCM グループのシャーシのリストの表示

OME-Modular ホームページで、グループの一部であるシャーシのリストが左側に表示されます。このリストには、シャーシのモデル、IP アドレス、およびサービスタグが表示されます。リードシャーシには、簡単に識別できるラベルが付いています。シャーシの名前をクリックして、シャーシに固有の詳細情報にアクセスします。また、表示されている IP アドレスを使用して、シャーシの OME-Modular ウェブインタフェースに直接アクセスすることもできます。

## デバイス正常性の表示

**デバイス > すべてのデバイス** ページには、シャーシ、コンピュータおよびストレージスレッド、およびネットワークコンポーネントの正常性の概要が表示されます。

**すべてのデバイス** ページの一番下にすべてのデバイスのリストがあります。デバイスを選択すると、リストの右側にそのサマリーが表示されます。**詳細フィルター** オプションを使用して、リストを並べ替えることができます。

**すべてのデバイス** ページで、次のタスクも実行できます。

- ・ 電源ボタン
- ・ ファームウェアのアップデート
- ・ LED の点滅
- ・ インベントリの更新

**メモ:** インベントリのアップデートが進行中にシャーシグループの離脱要求を開始すると、シャーシグループの離脱タスクが正常に終了しても、**すべてのデバイス** ページにエラーメッセージが表示されます。

**メモ:** コンピュータスレッドがシャーシに挿入されている場合、「デバイスイメージが見つかりません」というメッセージが表示されることがあります。この問題を解決するには、コンピュータスレッドのインベントリを手動で更新します。

**メモ:** シャーシの AC 電源を再投入した後、インベントリをアップデートして、シャーシの電源を入れると、3 ~ 5 分後にコンピュータスレッドと IOM が表示される場合があります。

## シャーシのセットアップ

初めて OME-Modular のウェブインタフェースにログインすると、設定ウィザードが表示されます。ウィザードが閉じられた場合、**設定 > 初期設定** を順にクリックして再度アクセスすることができます。このオプションは、シャーシが設定されていない場合にのみ表示されます。

シャーシを設定するには、次の手順を実行します。

1. OME-Modular にログインします。  
ホーム ページが表示されます。
2. **設定 > 初期設定** の順にクリックします。  
シャーシ導入ウィザード が表示されます。

詳細な手順については、「[初期設定](#)」を参照してください。

# 初期設定

シャーシのパフォーマンスを向上させるため、次の設定しきい値の使用をお勧めします。設定がしきい値を超えると、ファームウェアアップデート、バックアップ、復元などの一部の機能が想定どおりに動作しない場合があります。システムパフォーマンスにも影響する場合があります。

## コンポーネント カウント

テンプレート	320
アラート ポリシー	50
ID プール	501
ネットワーク (VLAN)	214
カタログ	50
ベースライン	50

シャーシを設定するには、次の手順を実行します。

1. デバイス > シャーシ > 詳細の表示 > 設定 > 初期設定 の順にクリックします。  
シャーシ導入ウィザードが表示されます。  
**i** **メモ:** 既存のシャーシプロファイルを使用してシャーシを設定することができます。
2. プロファイルのインポート タブで、インポート をクリックしてプロファイルのインポート ウィンドウを開きます。  
シャーシプロファイルが配置されているネットワーク共有の詳細を入力して、[インポート] をクリックします。
3. [時刻設定] タブで [時刻の設定] を選択して、設定のタイムゾーンとタイムスタンプを設定します。
4. **NTP を使用する** チェックボックスを選択して、プライマリ、セカンダリ、またはターシャリの NTP アドレスを設定し、次へ をクリックします。  
**i** **メモ:** 信頼性の高い同期を確保するため、1つのタイムソースに同期する少なくとも3つの有効な NTP サーバを使用することを推奨します。  
複数の NTP サーバを選択した場合、OME-Modular は NTP サーバをアルゴリズム的に選択します。  
アクティビティとアラート タブが表示されます。
5. 電子メール、SNMP、およびシステム ログの設定を行い、[次へ] をクリックします。  
iDRAC タブが表示されます。
6. **iDRAC 簡易展開の設定** チェックボックスを選択し、iDRAC ウェブインタフェースと管理 IP にアクセスするためのパスワードを設定して、次へ をクリックします。  
iDRAC 簡易展開の設定を適用する必要があるスロットを選択できます。  
ネットワーク IOM ページが表示されます。
7. **I/O モジュール簡易展開の設定** チェックボックスを選択して、IOM コンソールと管理 IP にアクセスするためのパスワードを設定し、次へ をクリックします。  
ファームウェア タブが表示されます。
8. **すべてのデバイスを次のカタログを使用するように設定する** チェックボックスをオンにして、ネットワーク共有タイプを選択し、**カタログ** をクリックしてファームウェア **カタログの追加** ウィンドウを開きます。
9. カatalogの名前を入力し、カタログのソースを選択して、**完了** をクリックして変更を保存し、シャーシ導入ウィザードに戻ります。
10. **次へ** をクリックし、**プロキシ** タブを表示し、プロキシ設定を行います。  
OME-Modular は、プロキシ設定を使用して、Dell EMC ウェブサイトから最新のカatalogにアクセスします。HTTP プロキシ設定とプロキシ認証を有効にすることもできます。
11. **次へ** をクリックし、**グループ定義** タブを表示します。
12. **グループの作成** を選択して、シャーシグループ設定を行います。
13. **次へ** をクリックして **サマリー** タブを表示します。  
**i** **メモ:** リードシャーシでの時刻の設定後、リードシャーシの時刻とメンバーシャーシの時刻の同期が完了するまで、操作は一切行わないでください。時刻設定は中断が可能です。

# シャーシの設定

シャーシでは次の設定を行うことができます。

- ・ 電源
- ・ ネットワーク
- ・ ネットワークサービス
- ・ ローカルアクセス設定
- ・ 場所
- ・ 簡易展開

## シャーシ電源の設定

シャーシの電源設定を行うには、次の手順を実行します。

1. **デバイス > シャーシ > 詳細の表示 > 設定 > 電源** の順にクリックします。  
電源設定セクションが展開されます。
2. **電力容量の有効化** を選択して、シャーシの最大消費電力容量を指定します。[ **電力上限** ] はシャーシの消費電力の上限です。電力上限に達すると、電力の優先度に基づいてスレッドがスロットル調整されます。容量はワット、BTU/時、またはパーセンテージで指定できます。[ **電力上限** ] オプションは、[ **電力制限の有効化** ] チェックボックスが選択されている場合にのみ表示されます。推奨される電力上限は 0 ~ 32767 ワットまたは 0 ~ 100% です。BTU / 時単位で電力上限を変更すると、W 単位の電力上限も変更されます。  
MX7000 シャーシでは、110 V と 220 V の電源をサポートしています。
3. **冗長性構成** セクションで、必要な冗長性ポリシーを選択します。  
電源の冗長性ポリシーは、シャーシの消費電力と電源障害の許容度の管理を容易にします。使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ **冗長性なし** - このポリシーは、エンクロージャの電源負荷をすべての PSU に分散させます。**冗長性なし** については、具体的な PSU 装着要件はありません。**冗長性なし** ポリシーの目的は、エンクロージャに追加されたデバイスの電力有効化に対して可能な限り制限を設定することです。単一または複数の PSU に障害が発生した場合、エンクロージャは残りの PSU の電力機能内で作動するパフォーマンスを制限します。
  - ・ **グリッド冗長性** - このポリシーは、エンクロージャの電源負荷をすべての PSU に分散させます。6 台の PSU が 2 つのグループに分けられています。グリッド A は PSU 1、2、3 で構成され、グリッド B は PSU 4、5、6 で構成されています。PSU を 1、4、2、5、3、6 の順序で装着することをお勧めします。ここで、各グリッドの同数の PSU はグリッド冗長性のために最適化されています。最大 PSU 容量のグリッドにより、エンクロージャに追加されたデバイスの電力有効化の制限が決定します。グリッドまたは PSU に障害が発生した場合、エンクロージャの電力は残りの PSU の間に分配されて単一の正常なグリッドがシステムに電力を供給し続けますが、パフォーマンスが低下することはありません。
  - ・ **PSU 冗長性** - このポリシーは、エンクロージャの電源負荷をすべての PSU に分散させます。PSU 冗長性については、具体的な PSU 装着要件はありません。PSU 冗長性は 6 台の PSU の装着に対して最適化されており、エンクロージャは 5 台以内の PSU で収まるようにデバイスの電力有効化を制限します。単一の PSU に障害が発生した場合、エンクロージャの電力は残りの PSU の間で分散されますが、パフォーマンスが低下することはありません。PSU が 6 台未満の場合、エンクロージャは装着されているすべての PSU の台数内に収まるようにデバイスの電力有効化を制限します。単一の PSU に障害が発生した場合、エンクロージャは残りの PSU の電力機能内で作動するパフォーマンスを制限します。
4. [ **ホットスペアの構成** ] セクションで、[ **ホットスペアの有効化** ] を選択してホットスペアのプライマリーグリッドを設定します。  
ホットスペア機能は、電源供給ユニット ( PSU ) による電力使用率が低い場合に、PSU の総出力容量を考慮して電圧を調整します。デフォルトでは、ホットスペアは有効になっています。ホットスペアが有効になっているときに電力使用率が下がると、冗長 PSU がスリープ状態になります。次の場合、ホットスペアは有効になりません。
  - ・ PSU 冗長性がアクティブになっていない。
  - ・ システム構成の電力バジェットが PSU の出力容量を超えている。
  - ・ グリッド冗長性ポリシーが選択されていない。MX7000 PSU では、3 つの PSU ペアのホットスペア機能がサポートされています。この機能を使用すると、エンクロージャの電力消費量が少なく、3 つの PSU ペアがエンクロージャの電源要件をすべて満たしている場合に、PSU ペアの 1 台をアクティブ PSU に、1 台をスリープモードの PSU にすることができます。これにより、エンクロージャ全体の電力要件が低くなっている場合に電力使用率が効率化されます。パートナーの PSU は、エンクロージャの電力要件が増加すると WAKE 信号を送信することによって、ペアの PSU をスリープモードから起動させます。MX7000 の PSU ペアは、1 と 4、2 と 5、および 3 と 6 です。
5. [ **プライマリーグリッド** ] オプションで、ドロップダウンリストからホットスペアを有効にする PSU を選択します。
6. [ **適用** ] をクリックしてシャーシの電源設定を保存します。

# シャーシ管理ネットワークの設定

MX7000 シャーシに挿入されている管理モジュールのネットワーク設定を行うことができます。

- ・ LAN/NIC インタフェース
- ・ IPv4
- ・ IPv6
- ・ DNS 情報
- ・ 管理 VLAN

シャーシネットワークを設定するには、次の手順を実行します。

1. **デバイス > シャーシ > 詳細を表示 > 設定 > ネットワーク** をクリックします。  
ネットワーク 設定セクションが展開されます。
2. [一般設定] セクションでは、NIC、[DNS に登録]、[オート ネゴシエーション] を有効または無効にすることができます。デフォルトでは、[NIC の有効化] チェックボックスが選択されています。  
[DNS に登録] を有効にする場合は、DNS サーバーに登録するシャーシの [DNS 名] を入力します。アプリケーションで [DNS に登録] オプションが無効になった後でも、既存の FQDN を使用して OME-Modular にアクセスできます。これは、構成済みの TTL (Time To Live) に基づいて、以前のオプションがネットワークキャッシュまたは DNS サーバキャッシュに残っているためです。  
  - ① **メモ:** FQDN には、一時的にしかアクセスできません。
  - ① **メモ:** DNS に登録 を無効にした後、DNS のキャッシュをクリアして、FQDN アドレスを使用したログインができないようにします。
  - ① **メモ:** DNS に登録 オプションが有効な場合は、VLAN の有効化 オプションを変更できません。
3. [DNS 名] を入力します。DNS 名には 58 文字まで使用できます。最初の文字は英数字 (a~z、A~Z、0~9) にし、数字またはハイフン (-) を続けてください。
4. [DNS ドメイン名に DHCP を使用] オプションを有効または無効にして、[オート ネゴシエーション] をオンまたはオフにします。

DNS ドメイン名に DHCP を使用 が無効にされた場合は、DNS ドメイン名 を入力します。

- ① **メモ:** DNS 名に DHCP を使用 は、IPv4 または IPv6 で DHCP が設定されている場合にのみ使用することができます。DNS 名に DHCP を使用 が有効にされている場合、OME-Modular は DHCP または DHCPv6 サーバから DNS ドメイン名を取得します。

オート ネゴシエーション が false または無効にされた場合、ネットワークポート速度を選択できます。

- ① **メモ:** [オート ネゴシエーション] を false に設定してネットワークポート速度を選択すると、MCM を実行している場合、シャーシがトップ オブラック型のネットワークスイッチまたは近隣シャーシへのリンクを失う可能性があります。ほとんどの使用事例では [オート ネゴシエーション] を true に設定することをお勧めします。

表 12. 管理モジュールおよび管理モジュールアップリンクに対するトップオブラック型のサポート対照表

トップオブラック型スイッチの設定	管理モジュールの設定	管理モジュールアップリンクのサポート (あり/なし)
100 Mbps (オートネゴシエーションがオフ)	100 Mbps (オートネゴシエーションがオフ)	あり
10 Mbps (オートネゴシエーションがオフ)	10 Mbps (オートネゴシエーションがオフ)	あり
オートネゴシエーションがオン	オートネゴシエーションがオン	あり
100 Mbps (オートネゴシエーションがオフ)	オートネゴシエーションがオン	なし
10 Mbps (オートネゴシエーションがオフ)	オートネゴシエーションがオン	なし
オートネゴシエーションがオン	100 Mbps (オートネゴシエーションがオフ)	なし

表 12. 管理モジュールおよび管理モジュールアップリンクに対するトップオブラック型のサポート対照表 ( 続き )

トップオブラック型スイッチの設定	管理モジュールの設定	管理モジュールアップリンクのサポート ( あり / なし )
オートネゴシエーションがオン	10 Mbps ( オートネゴシエーションがオフ )	なし

5. IPv4 設定 セクションで以下を設定します。

- ・ IPv4 を有効にする
- ・ DHCP 有効化
- ・ IP アドレス
- ・ サブネットマスク
- ・ ゲートウェイ
- ・ DHCP を使用して DNS サーバアドレスを取得する
- ・ 静的優先 DNS サーバ
- ・ 静的代替 DNS サーバ

6. IPv6 設定 セクションで以下を設定します。

- ・ IPv6 を有効にする
- ・ 自動設定が有効
- ・ IPv6 アドレス
- ・ プレフィックス長
- ・ ゲートウェイ
- ・ DHCPv6 を使用して DNS サーバアドレスを取得する
- ・ 静的優先 DNS サーバ
- ・ 静的代替 DNS サーバ

**メモ:** 設定が静的 IP から DHCP IP に変更されても、すでに設定されている静的 IPv6 IP アドレスが適用されて OME-Modular に表示されます。

7. シャーシの VLAN を有効または無効にします。VLAN は **DNS で登録** チェックボックスがオフの場合にのみ設定できます。

VLAN ネットワークから非 VLAN ネットワークへの変更は、または非 VLAN ネットワークから VLAN ネットワークへの移動は、[ **DNS に登録** ] チェックボックスがオフの場合のみ可能です。

デフォルトでは、IPv4 設定は有効になっており、DNS 登録はデフォルト名で無効になっています。名前は OpenManage Mobile などのローカルインタフェースを使用して変更することができます。

**メモ:** VLAN の状態を変更するときには、変更を有効にするためにネットワークケーブルが正しいポートに接続されていることを確認してください。

環境に不適切に統合されたシャーシの稼働時間をサポートまたは保証することはできないため、シャーシ管理はデータ ネットワークから隔離してください。データネットワーク上の潜在的なトラフィックのため、内部管理ネットワーク上の管理インタフェースは、サーバ向けのトラフィックにより飽和状態になる可能性があります。その場合、OME-Modular と iDRAC との間の通信に遅延が発生します。こうした遅延によって、OME-Modular が稼働中の iDRAC をオフライン状態と見なすなど、予期しないシャーシ動作が発生し、他の不都合が発生する場合があります。管理ネットワークを物理的に分離することができない場合は、OME-Modular と iDRAC のトラフィックをそれぞれ異なる VLAN に分離するという選択肢もあります。OME-Modular と個々の iDRAC ネットワークインタフェースを VLAN を使用するように設定することが可能です。

**メモ:** 属性の設定を変更すると、IP ドロップが発生したり、OME-Modular ウェブインタフェースが一時的に使用不可になります。ただし、OME-Modular ウェブインタフェースは自動的に復旧します。

8. [ 適用 ] をクリックしてシャーシのネットワーク設定を保存します。

## シャーシ ネットワーク サービスの設定

シャーシ ネットワーク サービスの設定は、SNMP、SSH、およびリモート RACADM 設定で構成されています。

ネットワークサービスを設定するには、次の手順を実行します。

1. デバイス > シャーシ > 詳細を表示 > 設定 > ネットワーク サービス の順にクリックします。ネットワークサービス セクションが展開されます。
2. **SNMP 設定** セクションで、**有効** チェックボックスを選択して、SNMP 設定を有効にし、**ポート番号** を選択します。

ポート番号は 10 ~ 65535 で設定できます。

**メモ:** SNMP 操作の場合、クライアントのタイムアウトパラメーターを設定して、タスクを正常に完了します。ネットワークレイテンシに基づいて、タイムアウトパラメーターの調整が必要となる場合があります。

- SNMP の [ コミュニティー名 ] を入力します。コミュニティー名は 32 文字以下にする必要があります。
- [ 管理情報ベース ( MIB ) ファイル ] をシステムのローカル ドライブにダウンロードします。
- SSH 設定** セクションで、**有効** チェックボックスを選択して、シャーシの SSH 設定を有効にし、SSH セッションの最大数を選択します。  
デフォルトでは、シャーシは最大 4 つの SSH セッションを実行できます。
- [ **アイドルタイムアウト** ] で、SSH セッションがアイドル状態でいられる秒数を選択します。無活動タイムアウトの設定に基づいて、SSH セッションは時間切れになります。デフォルトのアイドルタイムアウトは 30 分です。シャーシ管理ネットワークに変更がある場合、ユーザーセッション ページに一覧表示されているアクティブなセッションはどれも自動的に終了しません。  
**メモ:** アイドルタイムアウトに基づいてセッションが時間切れになった場合、監査ログは生成されません。
- SSH の [ **ポート番号** ] を選択します。ポート番号は 10 ~ 65535 で設定できます。  
デフォルトのポート番号は 22 です。
- シャーシのリモート RACADM セッションを有効にします。  
シャーシの管理者権限を持っている場合にのみ、Web インターフェイスでリモート RACADM オプションを表示することができます。  
**メモ:** リモート RACADM のステータスに関係なく、リモート RACADM セッションのログ ( ログインまたはログアウト ) が [ 監査ログ ] ページに表示されます。リモート RACADM オプションが無効である場合、この機能は機能しません。  
**メモ:** 属性の設定を変更すると、IP ドロップが発生したり、OME-Modular Web インターフェイスが一時的に使用不可になります。ただし、OME-Modular Web インターフェイスは自動的に復旧します。
- [ **適用** ] をクリックして、シャーシ ネットワーク サービス設定を保存します。

## ローカル アクセスの設定

シャーシのシャーシ電源ボタン、Quick Sync、KVM、LCD、シャーシ USB ダイレクト アクセスを設定します。

シャーシのローカルアクセスを設定するには、次の手順を実行します。

- デバイス > シャーシ > 詳細の表示 > 設定 > ローカル アクセス設定** の順にクリックします。  
ローカルアクセス設定 セクションが展開されます。
- シャーシの**電源ボタンを有効にする** を選択して、電源ボタンを使用してシャーシをオン/オフにします。  
このチェックボックスがオフの場合は、シャーシの電源ボタンを使用してシャーシの電源状態を変更することはできません。
- Quick Sync アクセス タイプ** を選択します。  
使用可能なオプションは次のとおりです。
  - 読み取り専用 - WiFi および Bluetooth Low Energy ( BLE ) への読み取り専用アクセスを有効化します。Quick Sync を使用して設定情報を書き込むことができます。
  - 読み書き - Quick Sync を使用して設定を書き込むことができます。
  - 無効 - Quick Sync を使用する設定の読み取りまたは書き込みを無効にします。**メモ:** Quick Sync 機能はアダプタイズの際には低無線周波 ( RF ) 電力を使用し、証明書の認証後に RF 電力を高周波にします。RF 範囲は環境に応じて変化します。
- 無活動タイムアウトを有効にする** を選択し、**アイドルタイムアウトを有効にして、タイムアウト制限** を入力します。  
Wi-Fi トラフィックがない場合のタイムアウトはアイドル時間です。非アクティブ状態タイムアウトの制限を秒単位で指定します。タイムアウトは 2 分から 60 分の間で設定できます。  
**メモ:** タイムアウト制限 オプションは、**無活動タイムアウトを有効にする** が選択されている場合にのみ使用できます。
- ユーザー資格情報を使用して、安全なデータセンターでインベントリを読み取るには、**読み取り認証を有効にする** を選択します。  
デフォルトでは、このオプションが選択されています。このチェックボックスの選択を解除した場合は、安全なデータセンターにアクセスできません。


6. **Quick Sync Wi-Fi を有効にする** を選択し、Wi-Fi を使用してシャーシと通信します。デフォルトでは、**Quick Sync Wi-Fi を有効にする** チェックボックスが選択されています。
7. **KVM アクセスの有効化** チェックボックスを選択して、KVM を使用して Quick Sync を設定します。RACADM または Redfish コマンドを使用して、KVM を有効または無効にすることもできます。詳細については、[www.dell.com/openmanagemanuals](http://www.dell.com/openmanagemanuals) にある『*OME - Modular for PowerEdge MX7000 Chassis RACADM CLI ガイド*』を参照してください。

シャーシの DisplayPort を使用して、KVM のビデオをストリーミングできます。外付けの DP-Video Graphics Array (VGA) コンバータが使用可能な場合は、VGA で KVM ビデオをストリーミングすることができます。

8. Quick Sync の **LCD アクセス** オプションを選択します。

使用可能なオプションは次のとおりです。

- ・ 無効
- ・ 表示のみ
- ・ 表示および変更

 **メモ:** LCD アクセス オプションは、シャーシに LCD 搭載システムがある場合にのみ表示されます。

9. [ **ユーザー定義** ] テキスト ボックスに、LCD ホーム画面に表示するテキストを入力します。LCD ホーム画面は、システムが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされると表示されます。このテキストは最大 62 文字までで、限定された数の UTF-8 文字をサポートしています。テキスト中にサポートされていない UTF-8 文字があると、文字の代わりに四角が表示されます。デフォルトの文字列はシステムのサービス タグです。

10. [ **LCD 言語** ] ドロップダウンから、LCD 上のテキストを表示するために使用する必要がある言語を選択します。

使用可能なオプションは次のとおりです。

- ・ 英語
- ・ フランス語
- ・ スペイン語
- ・ ドイツ語
- ・ 日本語
- ・ 中国語

デフォルトでは、テキストは英語で表示されます。

11. [ **シャーシ ダイレクト アクセスの有効化** ] テキスト ボックスを選択すると、ノートパソコンやサーバーなどのホストから、USB On-The-Go (OTG) ケーブルを使用して MX7000 シャーシにアクセスできるようになります。

[ **シャーシ ダイレクト アクセスの有効化** ] チェック ボックスをオフにすると、既存のシャーシ ダイレクト セッションが切断されて、シャーシ ダイレクト LED が消灯します。この機能が無効である場合、ノートパソコンをシャーシに接続することはできません。https://ome-m.local の URL にはアクセスできません。この機能を有効にしたら、USB ケーブルを取り付け直し、シャーシ ダイレクト LED が緑色に点灯するのを待って、シャーシの電話帳にアクセスします。詳細については、「[シャーシ ダイレクト](#)」の項を参照してください。

12. [ **適用** ] をクリックして Quick Sync 設定を保存します。

## シャーシ ダイレクト

OME-Modular のシャーシ ダイレクト機能によって、ユーザーは iDRAC などの管理コンソールやシャーシ上のデバイスの管理モジュールにアクセスすることができます。MX7000 シャーシには、いくつかの USB ポートがあります。シャーシ前面の右コントロールパネル (RCP) には、3 個の USB ポートがあります。2 個のポートは、シャーシ レベル KVM に使用するキーボードおよびマウスのための標準サイズの USB-A ポートです。3 番目のポートは、USB OTG をサポートする Micro-AB ポートです。シャーシ ダイレクトを使用するには、USB OTG ポートをノートパソコンに接続します。管理モジュール上の Poleg プロセッサは、USB ネットワーク インターフェイスをエミュレートし、管理 VLAN へのネットワーク ブリッジを提供します。このネットワークは、OpenManage モバイル WiFi アクセス用に QuickSync 2 がブリッジするネットワークと同じです。

前面パネルに接続されている USB ケーブルを外し、シャーシの AC パワー サイクルを行います。

シャーシの USB OTG ポートに接続されているノートパソコンを使用して、MM ユーザー インターフェイスおよび iDRAC ユーザー インターフェイス、または KVM にアクセスできます。アクセスするには、ノートパソコンでブラウザを起動し、URL として「https://ome-m.local」と入力します。シャーシで使用可能なデバイスへのエントリーのリストを含んだシャーシの電話帳ページが表示されます。このオプションは、OME-Modular のコマンドライン プロンプト アクセスのみを提供する前面パネルの KVM よりも優れたエクスペリエンスを提供します。

このチェック ボックスを選択すると、USB On-The-Go (OTG) ケーブルを使用して、ノートパソコンやサーバーなどのホストから MX7000 シャーシにアクセスできるようになります。ホストから MX7000 シャーシの前面パネル (右側のコントロール パネル) にある micro USB ポートに、USB OTG ケーブルを接続します。正常に接続されると、MX7000 シャーシの右コントロール パネルの micro-USB の下にある LED が緑色に点灯し、USB Ethernet アダプターがホストに表示されます。シャーシは IPv4 および IPv6 アド

レスを使用して自動的に設定されます。アドレスが設定されたことを確認したら、Web ブラウザーを開いて、アドレス バーに「https://ome-m.local」という URL を入力します。

OME-Modular のシャーシ ダイレクト機能を有効または無効にすると、次のエラー コードが表示されます。

OME-Modular のシャーシ ダイレクト機能は Quick Sync 機能と互いに排他的です。管理モジュール ファームウェアを 1.10.00 バージョンから以前のバージョンにダウングレードする前に、シャーシの前面パネルに接続されている USB ケーブルを外します。USB ケーブルを外さずに 1.10.00 ファームウェアをダウングレードすると、Quick Sync 機能が劣化する可能性があります。シャーシの AC パワー サイクルを実行して、Quick Sync を正常な状態に戻します。

- ・ シャーシは Quick Sync 機能を持ち、シャーシ ダイレクト機能が有効になっています。つまり、USB ケーブルが前面パネルの USB コネクターに取り付けられています。
- ・ 管理モジュールのバージョンが、1.10.00 から以前のバージョンにダウングレードされます。

**表 13. シャーシ ダイレクト - LED 点滅ステータスおよび説明**

エラーコード	シャーシ ダイレクト LED 点滅ステータス	説明および解決方法
1	橙色	シャーシ ダイレクト機能が無効であるため、USB ネットワーク リンクがダウンしています。 <b>解決方法</b> - シャーシ ダイレクトを有効にし、USB ケーブルを取り付け直してシャーシの電話帳にアクセスします。
2	橙色	シャーシの内部 USB 動作が失敗したため、USB ネットワーク リンクが起動しません。 <b>解決方法</b> - 問題が解決しない場合は、USB ケーブルをノートパソコンに取り付け直すか、シャーシの AC パワー サイクルを行います。
3	橙色	ホストのノートパソコンで問題が発生しているため、USB ネットワーク リンクが起動しません。 <b>解決方法</b> - 問題が解決しない場合は、USB ケーブルを取り付け直します。
4	電源オフ	USB ケーブルが外されているため、USB ネットワーク リンクがダウンしています。 <b>解決方法</b> - USB ケーブルを取り付け直してリンクを起動します。

シャーシ ダイレクト機能が無効で、USB ケーブルが挿入されている場合は、シャーシ ダイレクト LED が橙色になり、アラート USR0197 が OME-Modular の Web インターフェイスに表示されます。パブリック ネットワークを使用して OME-Modular にログインしている場合にのみアラートを表示できます。短時間に操作を繰り返すと、アラートは表示されません。ただし、MM は連続する重複したアラートを抑制するので、シャーシ ダイレクト LED は橙色のままになります。

## シャーシの位置の設定

シャーシの位置を設定するには、次の手順を実行します。

1. デバイス > シャーシ > 詳細の表示 > 設定 > 位置 をクリックします。  
位置 の設定セクションが展開されます。
2. データセンター、部屋、通路、および ラック の位置名を入力します。  
[ データセンター ]、[ 部屋 ]、[ 通路 ]、[ ラック ] では最大 128 文字までサポートされます。
3. ラックスロット の番号と、ラックが設置される 位置 の名前を入力します。  
[ ラック スロット ] では 1 から 255 までの数字がサポートされます。

[位置]では最大128文字までサポートされます。下位互換性がサポートされています。このプロパティは、データセンター、通路、ラック、ラックスロットの各プロパティに置き換えられます。シャーシの物理的な場所を記述するには、これらのプロパティを使用します。

4. [適用]をクリックして位置の設定を保存します。

## 簡易展開の設定

**簡易展開**機能を使用すると、iDRAC ユーザーインターフェース、IOM、IPv4 および IPv6 設定にアクセスするためのパスワードを設定できます。これらの設定は、既存のコンピュータスレッドや IOM デバイスにすぐに適用できます。コンピュータスレッドが後からシャーシに挿入されたときも [簡易展開] 設定を適用できます。ただし、後から挿入した IOM には、[簡易展開] 設定を適用できません。

簡易展開 設定は、ジョブが実行されたときに検証されます。無効なパラメーターが使用されている場合、簡易展開 ジョブは失敗します。[簡易展開] ジョブ パラメーターは、ジョブの実行中に委譲された任意の値を含めることができるため、評価されません。

簡易展開を有効または無効にする機能は、[簡易展開]を設定するコントロールが有効かどうかを決定する Web インターフェイス機能です。バックエンドは、ウェブインターフェイスからのリクエストを処理するだけです。

**メモ:** 簡易展開 設定がコンピュータスレッドに適用された後は、インベントリが更新されると、OME-Modular ウェブインターフェイスに IP 設定が表示されます。

**メモ:** FC IOM に対して IPv4 または IPv6 が無効になっている場合、IOM の [簡易展開] ページのデバイス IPv4 アドレスまたはデバイス IPv6 アドレスは空白になります。ただし、ネットワーク IOM の場合は、IPv4 および IPv6 のデバイスアドレスはそれぞれ::と 0.0.0.0 になります。

[簡易展開]を設定するには、次の手順を実行します。

1. デバイス > シャーシ > 詳細を表示 > 設定 > 簡易展開 を順にクリックします。  
簡易展開 設定セクションを順に展開します。
2. iDRAC ユーザー インターフェイスにアクセスするためのパスワードを入力して確認します。  
パスワードには、最大 20 文字を使用できます。  
**メモ:** iDRAC IP 設定が変更された場合、OME-Modular コンソールからスレッドへの SSO は、デフォルトのインベントリ タスクまたはインベントリの手動更新が完了した後にのみ可能です。
3. [管理 IP] セクションで、[IPv4 を有効化]を選択して IPv4 ネットワーク設定を有効にし、[IPv4 ネットワーク タイプ]を選択します。  
使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ 静的
  - ・ DHCP
4. IPv4 サブネット マスク と IPv4 ゲートウェイ を入力します。  
**メモ:** IPv4 サブネット マスク と IPv4 ゲートウェイ オプションは、IPv4 ネットワーク タイプ が「静的」の場合にのみ表示されます。
5. IPv6 ネットワーク設定を有効にするには、IPv6 を有効化 を選択してから IPv6 ネットワーク タイプ を選択します。  
使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ 静的
  - ・ DHCP
6. IPv6 ネットワークタイプ が静的である場合は、IPv6 プレフィックスの長さを選択して IPv6 ゲートウェイ を入力します。
7. 表示されたスロットのリストから、[簡易展開] 設定を適用するスロット番号の横にあるチェック ボックスを選択します。
8. [ネットワーク IOM 設定] セクションで、IOM インターフェイスにログインするためのパスワードを入力して確認します。
9. IPv4 ネットワーク設定を有効にするには、IPv4 を有効化 を選択してから IPv4 ネットワーク タイプ を選択します。  
使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ 静的
  - ・ DHCP
10. IPv4 サブネット マスク と IPv4 ゲートウェイ を入力します。

**メモ:** IPv4 サブネット マスク と IPv4 ゲートウェイ オプションは、IPv4 ネットワーク タイプ が「静的」の場合にのみ表示されます。

11. IPv6 ネットワーク設定を有効にするには、**IPv6 を有効化** を選択してから **IPv6 ネットワーク タイプ** を選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

- ・ 静的
- ・ DHCP

12. IPv6 ネットワークタイプ が静的である場合は、**IPv6 プレフィックスの長さ** を選択して **IPv6 ゲートウェイ** を入力します。

13. [適用] をクリックして [簡易展開] 設定を保存します。

## シャーシの管理

シャーシのリストとシャーシの詳細を シャーシ ページで確認できます。詳細には、正常性、電源状態、名前、IP アドレス、サービスタグ、シャーシのモデルが表示されます。また、シャーシを選択するとそのシャーシのグラフィック表示とサマリが シャーシ ページの右側に表示されます。

シャーシ ページで、次のタスクも実行できます。

- ・ シャーシの電源の制御
- ・ ファームウェアのアップデート
- ・ LED の点滅
- ・ シャーシのインベントリーの更新
- ・ シャーシ リストのフィルタリング

**メモ:** シャーシの電源を入れ直すと、3 ~ 5 分後に OME-Modular のウェブインタフェースにコンピュートスレッドおよび IOM のインベントリが表示されることがあります。

**メモ:** 個々のデバイスの取り外しと挿入を行う場合、2 分以上の間隔をあけて行ってください。

**メモ:** シャーシの電源がオフにされると、コンピュートスレッドはシャーシからのイベントに基づいてポーリングされます。シャーシからの各イベントが、正常性ポーリングをトリガします。コンピュートスレッドから複数の接続損失イベントが発生することがあります。

## シャーシフィルターの作成

デバイス > シャーシ ページに表示されているシャーシのリストは、フィルターを使用して並べ替えることができます。

フィルターを作成するには次の手順を実行します。

シャーシ ページで **詳細フィルター** をクリックして、フィルターオプションを表示します。

次のオプションが表示されます。

- ・ 正常性
- ・ 状態
- ・ 次を含む名前
- ・ 次を含む IP アドレス
- ・ 次を含むサービスタグ
- ・ モデル

## シャーシ概要の表示

シャーシの **概要** ページでは、**スロット情報の表示** をクリックして、コンピュートスレッドスロットの詳細を表示することができます。シャーシに関する情報が、ページの左側に図で表示されます。シャーシに関する情報は、グラフィック表示の下に表示されます。この情報には、シャーシの FIPS ステータス、名前、モデル、サービスタグ、資産タグ、エクスプレスサービスコード、管理 IP、ファームウェアのバージョン、電源状態、シャーシのフェースプレートの電源が含まれます。**デバイスの表示** をクリックすると、すべてのデバイスのリストが **すべてのデバイス** ページに表示されます。

次のセクションの情報も参照できます。

- ・ シャーシサブシステム — バッテリー、ファン、IOM、電源などのシャーシコンポーネントの正常性ステータスが表示されます。

FCC ( Fabric Consistency Check ) 情報と正常性の変更は、シャーシサブシステム で表示されます。しかし、コンピュートスレッドの FCC の詳細は、シャーシのグラフィック表示およびコンピュートの **概要** ページには表示されません。

- ・ **環境** —シャーシの電力消費量のユニットと温度を表示します。**電力統計情報の表示** をクリックすると、現在の冗長性ステータス、ピークヘッドルーム、システムエネルギー消費量などのシャーシの電力消費の詳細が表示されます。**電力消費** をクリックして、シャーシ > ハードウェア > シャーシ電源装置 ページでシャーシの電源情報を表示します。フェールオーバーまたは管理モジュールの再起動が実行されると、フェールオーバーまたは管理モジュールの再起動でのタイムスタンプに基づいて、直近に行った電力統計のリセットのタイムスタンプが更新されます。

**メモ:** 温度統計のタイムスタンプは、フェールオーバーまたは管理モジュールの再起動後も更新されません。

- ・ **最近のアラート** —シャーシで実行されているタスクの数と詳細が表示されます。**すべて表示** をクリックして、シャーシ > アラート ページでコンピュートスレッドに関連するすべてのアラートのリストを表示します。
- ・ **最近のアクティビティ** —コンピュートスレッドで実行されているジョブのステータスが表示されます。
- ・ **サーバサブシステム** —サーバサブシステムに関する情報の概要が表示されます。バッテリー、メモリ、プロセッサ、電圧などのコンポーネントの正常性ステータスが表示されます。

シャーシ管理者権限を持っている場合は、このタブで次のタスクを実行できます。

- ・ **電源制御** タスク：

- **電源オフ (非正常)** - サーバの電源をオフにします (サーバの電源がオンのときに電源ボタンを押す操作と同様)。すでにサーバの電源がオフになっている場合は、このオプションが無効になっています。サーバのオペレーティングシステムには通知されません。

- **システムのパワーサイクル (コールドブート)** - サーバの電源をオフにし、再起動します (コールドブート)。すでにサーバの電源がオフになっている場合は、このオプションが無効になっています。

**メモ:** シャーシの電源を入れ直すと、シャーシ内のすべてのデバイスの電源が入れ直されます。管理モジュールの電源は入れ直されません。しかし、電源の入れ直しによってデバイスへの接続が失われたことを示す警告が記録されます。

- **電源オフ (正常)** - サーバのオペレーティングシステムにサーバの電源をオフにするように通知します。すでにサーバの電源がオフになっている場合は、このオプションが無効になっています。

- ・ **設定タスク：**

- シャーシグループの作成

- シャーシグループへの参加

- 初期設定

- ・ **トラブルシューティングタスク：**

- ログの抽出 - CIFS または NFS 共有、またはシステム上のローカルドライブにログを抽出できます。

- 診断コマンド

- 管理モジュールのリセット

- シリアル接続の終了

- ・ **LED の点滅** を使用して、LED をオンまたはオフにする。


- ・ **バックアップ、復元、シャーシプロファイルのエクスポート、フェールオーバーの実行。**

**メモ:** シャーシの電源がオフにされると、コンピュートスレッドはシャーシからのイベントに基づいてポーリングされます。シャーシからの各イベントが、正常性ポーリングをトリガします。コンピュートスレッドから複数の接続損失イベントが発生することがあります。


## シャーシの配線

OME-Modular の自動アップリンク検出機能とネットワークループ防止機能によって、複数のシャーシをケーブルで容易に接続できます。この配線によって、データセンタースイッチでのポートの使用を節約しながら、ネットワーク内の各シャーシにアクセスします。この方法によるシャーシのケーブル接続または配線は、スタックと呼ばれます。

シャーシの配線時には、1本のネットワークケーブルをそれぞれの管理モジュールからデータセンターのトップオブラック (ToR) スwitchに接続します。ToR 上の両方のポートが有効であり、かつ同じネットワークおよび VLAN 内にあることを確認します。次に、個別のシャーシの配線の図を示します。

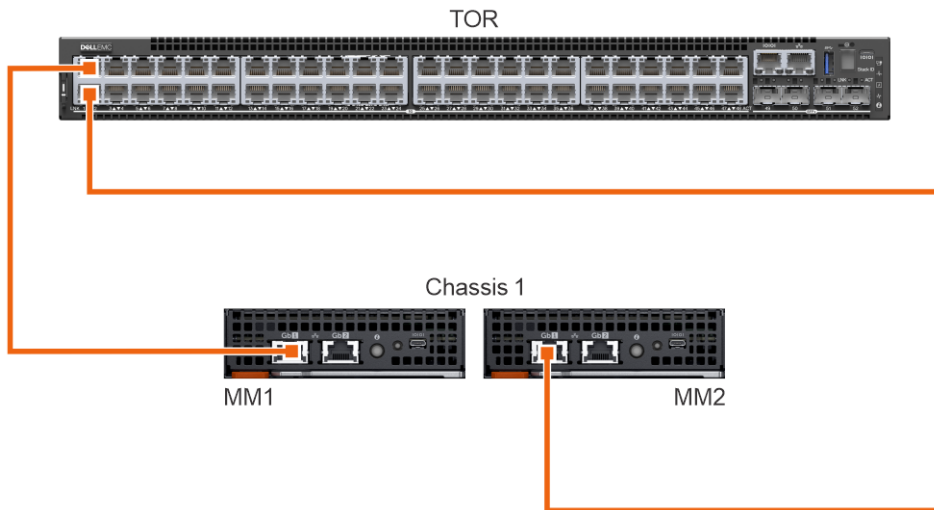

次に、2つのシャーシの配線の図を示します。

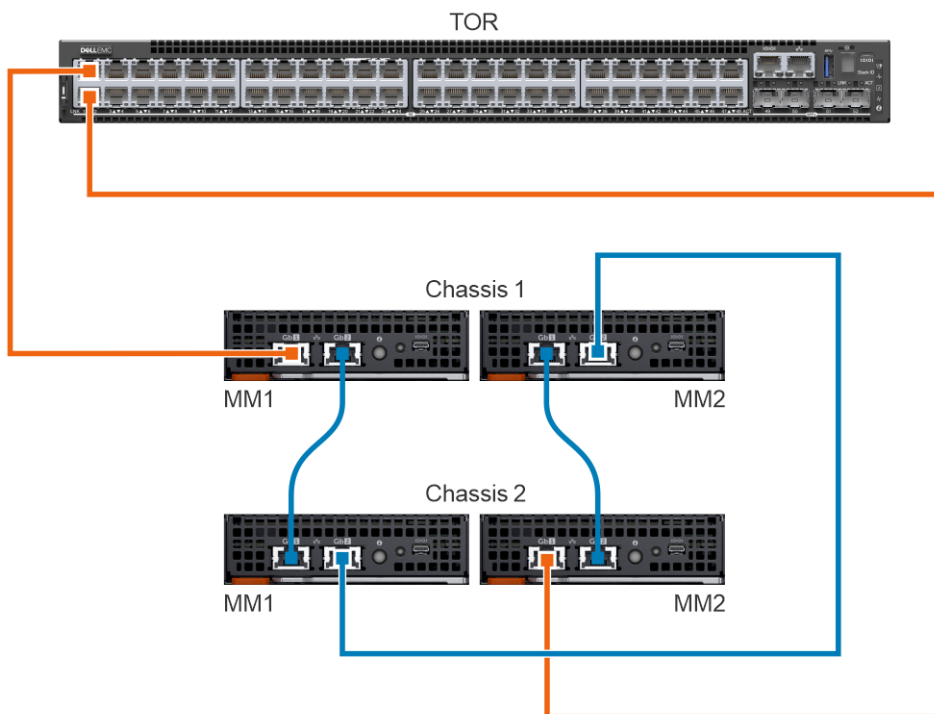

## シャーシグループ

多くのシャーシをグループ化して、マルチシャーシ管理 (MCM) グループを形成することができます。MCM グループは、リードシャーシ 1 台とメンバーシャーシ 19 台で形成することができます。MCM グループを作成するには、任意の管理モジュールを使用することができます。MCM を作成するために使用される管理モジュールは、デフォルトでグループのリーダーです。MCM グループは有線タイプであり、シャーシは管理モジュールの冗長ポートを介してデジチェーン接続または有線接続されます。グループ作成用に選択したシャーシは、少なくとも 1 つのシャーシにデジチェーン接続される必要があります。MCM グループ作成のために、有線接続されたシャーシを表示し、すべて、もしくは必要な数を選択することができます。

**📘** **メモ:** MCM グループを作成するには、シャーシ管理者権限が必要です。

MCM グループを使用すると、次のタスクを実行することができます。

- ・ MCM グループおよび個々のシャーシの正常性の表示
- ・ リーダーシャーシの設定を自動的にメンバーシャーシに適用
- ・ MCM グループ全体でシャーシ操作を実行

次の 2 つの方法で、MCM グループにメンバーシャーシを追加することができます。

- ・ 自動 - メンバーをシャーシグループに自動的に追加することができます。自動的に含める場合のプロセスでは、シャーシ管理者の承認は必要ありません。
- ・ 手動 - メンバーシャーシをシャーシグループに追加するにはシャーシ管理者の承認が必須です。


## 有線グループを作成するための前提条件

有線接続またはデジチェーン接続されたシャーシグループを作成するには、次の前提条件があります。

- ・ 有線接続またはデジチェーン接続されたシャーシのリスト - すべてのシャーシがプライベートスタック上にある必要があります。マシン対マシン認証の信頼を使用するため、パスワードを入力する必要はありません。
- ・ 自動または手動の方法を使用して、グループにメンバーシャーシを追加したことを確認します。
- ・ 他のシャーシに適用されるシャーシの設定 (電源、ユーザー認証、アラート送信先、時間、プロキシ、セキュリティ、ネットワークサービス、ローカルアクセス) が選択されていることを確認します。
- ・ MCM グループを形成するために接続されているすべてのシャーシで、[ オート ネゴシエーション ] が true に設定されていることを確認します。詳細については、「[シャーシ ネットワークの設定](#)」を参照してください。
- ・ シャーシをスタックしてグループを作成するか、既存のグループに新しいメンバーを追加する前に、すべてのシャーシの OME-Modular ファームウェアのバージョンが同じであることを確認します。


MCM グループを作成する前に、MX7000 管理ネットワークがスタック構成で有線接続されていることを確認してください。スタック構成は、ネットワーク存続のために役立ちます。

- ・ 単一のネットワーク ケーブルに障害が発生した
- ・ 単一の管理モジュールに障害が発生した
- ・ スタック内のいずれかのシャーシによって、電力が損失した
- ・ スタック内のシャーシでフェールオーバーが発生した。

 **メモ:** 上記のいずれかの問題が発生した場合、デジチェーン接続グループ内のすべてのコンポーネントへの管理ネットワークアクセスが最大 10 分間中断されることがあります。OME - Modular Web インターフェイスは自動的に回復します。

有線シャーシは、グループ導入ウィザードの [ 使用可能なシャーシ ] の下に表示されます。

次に、推奨される MCM 配線の図を示します。

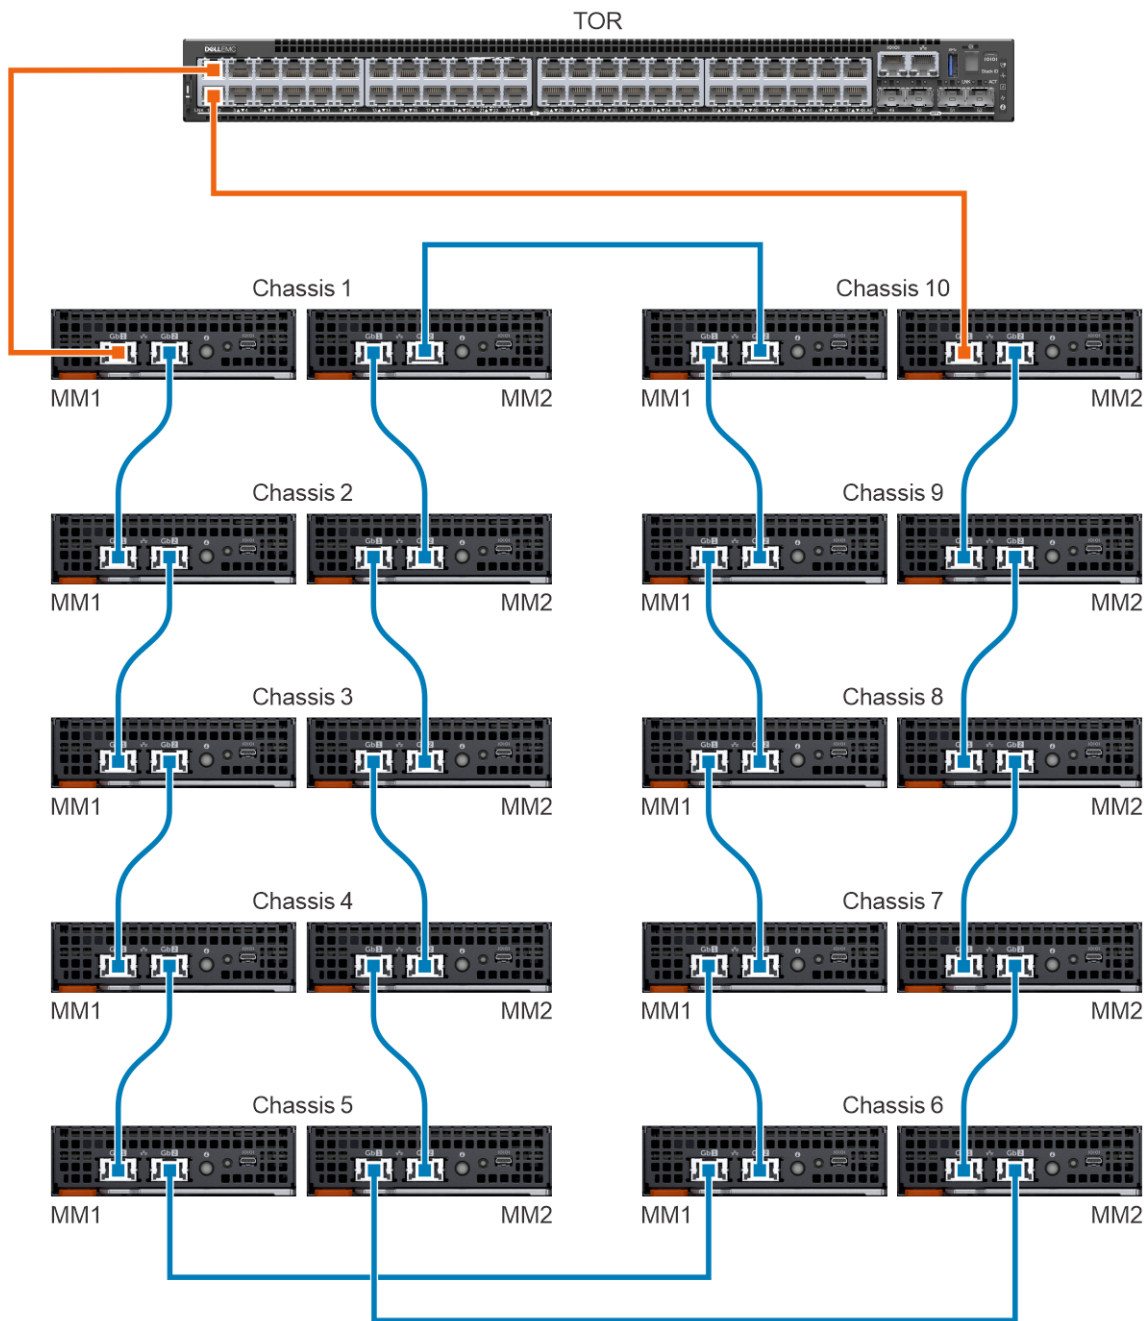

## シャーシグループの作成

シャーシグループの作成方法：

1. シャーシ ダッシュボードで、**概要 > 設定 > シャーシグループの作成** を順にクリックします。  
**グループの作成とリードシャーシの設定** ウィザードが表示されます。
2. 作成するシャーシグループの名前と説明を入力します。  
グループ名には、文字と数字を使用でき、48文字未満にする必要があります。ただし、グループ名にスペースや特殊文字を使用することはできません。
3. オンボードのアクセス許可のタイプを選択します。
4. メンバーシャーシに伝播する設定を選択します。  
設定項目は次のとおりです。
  - ・ すべて — リードシャーシのすべての設定をメンバーシャーシに適用する
  - ・ 電源 — 上限、冗長性、コンピュータスレッドの優先度

- ・ ユーザー認証 — ディレクトリサービス、ローカルユーザー
- ・ アラート送信先 — 電子メール、SNMPトラップ、システムログ
- ・ 時刻の設定 — 日付、時刻、タイムゾーン、NTP
- ・ プロキシ設定 — すべての設定
- ・ セキュリティ設定 — ログイン IP 範囲、ログインロックアウトポリシー
- ・ ネットワークサービス — SNMP、SSH、リモート racadm、ウェブサーバ
- ・ ローカルアクセス設定 — シャーシの電源ボタン、クイック同期、KVM、LCD、シリアルアクセス

## 5. 次へ をクリックして、グループのサマリを表示します。

リーダーシャーシのダッシュボードには、正常性情報、最近のアクティビティ、およびメンバーシャーシの最近のアラートのサマリが表示されます。メンバーシャーシを選択すると、その詳細が表示されます。

シャーシの現在のメンバーシップ ID が、左側に表示されます。

## グループへのメンバーシャーシの追加

シャーシグループにメンバーを追加するには、リードシャーシの **概要** ページまたはメンバーシャーシからメンバーを追加します。

### リードシャーシからのメンバーシャーシの追加

リードシャーシからグループにメンバーシャーシを追加するには、次の手順を実行します。

1. リードシャーシの **概要** ページで、**設定 > メンバーを追加** を順にクリックします。  
シャーシを追加 ウィンドウが表示されます。検出されたシャーシは **使用可能なシャーシ** の下に表示されます。
2. 選択したシャーシグループに追加するシャーシの数を選択し、**追加** をクリックします。  
選択したシャーシのリストが、ウィンドウの下部に表示されます。
3. **[終了]** をクリックします。

シャーシグループへの個々のシャーシの追加

シャーシグループに個々のシャーシを追加するには、次の手順を実行します。

1. シャーシの **概要** ページで **設定 > シャーシグループに追加** をクリックします。

**メモ:** 管理モジュール ファームウェアを以前のバージョンにダウングレードすると、シャーシグループへの参加ジョブが失敗します。

スタック内の既存の MCM グループをすべて含む **グループに参加** ウィンドウが表示されます。

2. **[グループの選択]** ドロップダウンからメンバーを追加するシャーシグループまたは MCM グループを選択します。
3. **[終了]** をクリックします。

MCM グループが手動オンボーディングポリシーで作成されている場合、参加リクエストは、リードシャーシがメンバーシャーシの追加を承認するためにその保留リストに追加されます。リードシャーシは、要求を承認または拒否できます。

MCM グループが自動オンボーディングポリシーで作成されている場合は、リードシャーシの承認は必要ありません。個々のシャーシは、MCM グループに自動的に追加され、メンバーシャーシになります。

4. リードシャーシにログインし、メンバーシャーシからのシャーシグループに参加するリクエストを承認します。

### バックアップ リードの割り当て

マルチシャーシ環境では、リードシャーシに一時的な障害が発生することや、リードシャーシが廃棄されることがあります。このような状況では、MCM グループ内のメンバーシャーシをリードシャーシのバックアップとして指定することが必要になります。既存のリードシャーシに障害が発生するか、リードシャーシが廃棄されると、バックアップ リードシャーシがリードシャーシに昇格します。

1. MCM ダッシュボードで、**[設定]** > **[バックアップ リード設定の編集]** をクリックします。  
**[バックアップ リード設定の編集]** ウィンドウが表示されます。

バックアップがすでに割り当てられている場合は、バックアップシャーシの名前が **[現在のバックアップ]** フィールドに表示されます。

2. **[バックアップの割り当て]** ドロップダウンから、バックアップ リードシャーシとして選択するメンバーシャーシの名前を選択します。
3. **[リードの仮想 IP 設定 (オプション)]** をクリックして、**[仮想 IP の有効化]** チェックボックスを選択します。  
仮想 IP を設定すると、リードシャーシの役割をシャーシ間で移転するときに IP の整合性を容易に確保できます。
4. 仮想 IP の有効化に関する詳細情報を表示するには、**[追加情報]** をクリックします。次の詳細情報が表示されます。

- ・ ネットワーク設定を変更すると、仮想 IP の設定に影響を与える可能性があります
- ・ NIC を無効にすると、仮想 IP も無効になります
- ・ IPv4 を無効にしても、仮想 IP は無効になりません
- ・ VLAN を有効にすると、指定された VLAN 内でのみ仮想 IP へのアクセスが可能になります
- ・ IPv4 の DHCP を有効または無効にすると、新しいサブネット マスクおよびゲートウェイと一致するように仮想 IP が再設定されます。

また、「使用事例シナリオ」の項も参照してください。

メンバーシャーシをバックアップリードとして割り当てるジョブが停止された場合、[ ジョブ ] ページでジョブのステータスが [ 停止 ] と表示されます。ただし、メンバーシャーシはグループのバックアップリードとして割り当てられます。

## バックアップシャーシをリードとして昇格させる

既存のリードシャーシに障害が発生した場合、バックアップシャーシを新しいリードシャーシとして昇格させることができます。最初のリードシャーシが使用可能な場合は、それをメンバーシャーシとして割り当てることもできます。バックアップシャーシをリードシャーシとして昇格させるには、バックアップシャーシにログインする必要があります。

バックアップリードをリードシャーシとして昇格させた後、新しいリードで、コンピュータ スレッドを含むスロットに添付されているすべてのプロファイルを分離して添付し直します。プロファイルを分離してから再添付することにより、割り当てを固定することができます。「昇格」タスクは、空のスロットに割り当てられているプロファイルには影響しません。また、「使用事例シナリオ」の項も参照してください。

1. バックアップシャーシのホーム ページで、[ 設定 ] > [ リードシャーシとして昇格させる ] をクリックします。  
[ リードシャーシとして昇格させる ] ウィンドウが表示されます。
2. [ 昇格 ] をクリックします。

シャーシグループの新しいリードとしてバックアップリードを昇格させた後、シャーシ管理者権限を持っている場合は、古いリードシャーシを実働環境に戻す前に次の手順を実行します。

1. 新しいリードシャーシで、古いリードシャーシをグループから削除して、古いリードシャーシへのすべての参照を削除します。
2. 古いリードシャーシをスタック ネットワークから削除します。
3. REST API /api/ApplicationService/Actions/ApplicationService.ResetApplication を使用して、強制的な設定のリセットタスクを実行します。詳細については、『OpenManage Enterprise and OpenManage Enterprise - Modular Edition RESTful API ガイド』を参照してください。

設定のリセットタスクでは、古いシャーシをスタンドアロンシャーシに移行し、実働環境の一部として使用できるようにします。

バックアップリードをリードシャーシとして昇格させる場合、以前のリードシャーシに送信された他のメンバーシャーシからの参加リクエストは、新しいリードの MCM ダッシュボードに表示されません。その結果、該当するメンバーシャーシは、スタック内の他のグループに参加リクエストを送信できません。保留中のリクエストをブロック解除するには、参加リクエストを送信したメンバーシャーシから次の API を実行し、リクエストを再送信します。

**URI :** /api/ManagementDomainService/Actions/ManagementDomainService.DeletePendingDomains

**方法 :** POST

**ペイロード :** empty

## リードシャーシの廃棄

既存のリードシャーシの廃棄プロセスを使用して、既存のグループのメンバーシャーシまたはスタンドアロンシャーシにすることができます。

1. MCM ダッシュボードで、[ 設定 ] > [ リードシャーシの廃棄 ] をクリックします。  
[ リードシャーシの廃棄 ] ウィンドウが表示されます。
2. 次のオプションのいずれかを選択します。

- ・ [ 現グループのメンバーにする ]
- ・ スタンドアロンシャーシにする

3. [ 廃棄 ] をクリックします。

また、「使用事例シナリオ」の項も参照してください。

古いリードシャーシ上の既存のファームウェア ベースラインは、廃棄中に新しいリードにインポートされ、ファームウェアのコンプライアンスチェックジョブが開始されます。廃棄中のシャーシの再発見の順番により、古いリードは、インポートされたファームウェア ベースラインのコンプライアンスチェックが完了した後でオンボードされます。順番付けにより、ベースラインレポートから古いリードシャーシのデバイスが除外されます。この制限を解決するには、廃棄ジョブが完了した後で、昇格され

たリードのコンプライアンス チェックを再実行して、古いリード デバイスがコンプライアンスまたはベースライン レポートに表示されるようにします。

## MCM ダッシュボード

MCM ダッシュボードは、マルチシャーシ管理 (MCM) グループが作成された場合にのみ表示されます。MCM グループの名前は、ダッシュボードの左側に表示されています。グループ名の下に、リードとメンバー シャーシの名前、IP、およびサービス タグが表示されます。リードシャーシはシャーシ名の右側に「リード」と表示され、バックアップシャーシは「バックアップ」と表示されます。

[ **トポロジーの表示** ] をクリックすると、MCM グループの構造が表示されます。

MCM ダッシュボードの中央のセクションには、MCM グループ内のすべてのシャーシ、コンピュータ、ネットワーク、ストレージ デバイスの正常性の概要が表示されます。ダッシュボードの右上隅にある [ **すべてのデバイス** ] をクリックすると、グループ内のすべてのデバイスのリストが表示されます。

正常性の概要の下には、アラートの重大度とデバイス タイプに基づいてアラートが表示されます。[ **すべてのアラート** ] をクリックすると、MCM グループ内のすべてのイベントに関連するアラートのリストが表示されます。

グループに関連する最近のアクティビティの詳細は、ダッシュボードの右側に表示されます。この詳細は、アクティビティの名前とステータス、およびアクティビティのタイムスタンプで構成されます。[ **すべてのアクティビティ** ] をクリックすると、グループに関連するすべてのアクティビティのリストが [ **ジョブ** ] ページに表示されます。

## シャーシの電源制御

OME-Modular のホーム ページから、シャーシの電源をオンまたはオフにすることができます。

シャーシの電源を手動でオフにした場合、または電力グリッドの障害により複数のシャーシ、IOM、およびコンピュータ スレッドがオフになった場合は、すべてのシャーシとコンピュータ スレッドをオンにすると、2~3 時間にわたりインベントリ ジョブが失敗する可能性があります。ただし、インベントリ ジョブは、シャーシおよび関連するコンポーネントに影響を与えずに復元されます。

シャーシの電源を制御するには、次の手順を実行します。

1. ホームページで、**電源制御** をクリックし、必要なオプションを選択します。

使用可能なオプションは次のとおりです。

- ・ 電源オフ (非正常)
- ・ システムのパワーサイクル (コールドブート)
- ・ 電源オフ (正常)

**メモ:** ログイン後、7 分間経過した後も IP が使用できない場合は、次を確認します。

- ケーブルが接続されている。
- DHCP が設定されていて、DHCP サーバと接続しているトップオブラック (TOR) スイッチにケーブルが接続されていることを確認します。

メッセージが表示され、操作の確認が求められます

2. **確認** をクリックして続行します。

## シャーシのバックアップ

後で使用するために、シャーシとコンピュータ スレッドの設定をバックアップする必要があります。シャーシをバックアップするには、デバイスの構成権限を持つ管理者アクセス権を持っている必要があります。シャーシの構成には、次の設定が含まれています。

- ・ セットアップ設定
- ・ 電源設定
- ・ シャーシネットワーク設定
- ・ ローカルアクセス設定
- ・ ロケーション設定
- ・ スロット設定
- ・ OME-Modular のネットワーク設定
- ・ ユーザー設定
- ・ セキュリティ設定

## ・ アラート設定

他のシャーシのバックアップ設定を使用できます。

シャーシのバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

1. シャーシの **概要** ページで、**その他のアクション > バックアップ** をクリックします。  
シャーシのバックアップウィンドウが表示されます。
2. **バックアップファイルの場所** で、シャーシのバックアップファイルを保存する **共有タイプ** を選択します。  
使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ CIFS
  - ・ NFS
3. **ネットワーク共有アドレス** と **ネットワーク共有ファイルパス** を入力します。
4. **バックアップファイル** の名前を入力します。  
ファイル名には、英数字と特殊文字、ハイフン (-)、ピリオド (.), アンダースコア (\_) を含めることができます。
5. **共有タイプ** が CIFS の場合は、**ドメイン**、**ユーザー名**、および **パスワード** を入力します。それ以外の場合は、手順5に進みます。
6. **バックアップファイルのパスワード** に **暗号化パスワード** と **暗号化パスワードの確認** を入力します。  
バックアップファイルは暗号化され、編集できなくなります。
7. **オプションのデバイス** で、バックアップするシャーシ内のコンピュータスレッドを選択します。  
選択したデバイスの数が、**バックアップシャーシ** ウィンドウの左下隅に表示されます。
8. **バックアップ** をクリックします。  
バックアップが成功したことを示すメッセージが表示され、シャーシの **概要** ページが表示されます。  
バックアッププロセスのステータスと詳細は、**監視 > ジョブ** ページで確認することができます。

## シャーシの復元

バックアップされた設定が同じシャーシのものである場合、バックアップファイルを使用して、シャーシの設定を復元することができます。シャーシを復元するには、シャーシ管理者権限とデバイス設定権限を持っている必要があります。

シャーシを復元するには、次の手順を実行します。

1. シャーシの **概要** ページで、**その他のアクション > 復元** をクリックします。  
シャーシの**復元** ウィンドウが表示されます。
2. **復元ファイルの場所** セクションで、設定バックアップファイルが保存されている場所の **共有タイプ** を選択します。
3. **ネットワーク共有アドレス** を入力し、バックアップファイルが保存されている場所の **ネットワーク共有ファイルパス** を入力します。
4. **バックアップファイル** の名前を入力します。
5. **共有タイプ** が CIFS の場合、共有の場所へアクセスするには、**ドメイン**、**ユーザー名**、**パスワード** を入力します。それ以外の場合は、手順6に進みます。
6. **復元ファイルのパスワード** セクションで、暗号化されたバックアップファイルを開くための **暗号化パスワード** を入力します。
7. **復元** をクリックして、シャーシを復元します。  
シャーシが正常に復元されたことを示すメッセージが表示されます。  
**監視 > ジョブ** ページで復元プロセスのステータスと詳細を確認できます。

## シャーシプロファイルのエクスポート

シャーシプロファイルのエクスポートして、他のシャーシの設定をクローン作成することができます。

シャーシプロファイルのエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. OME-Modular のホームページで **その他のアクション > プロファイルのエクスポート** を順にクリックします。  
**プロファイルのエクスポート** ウィンドウが表示されます。
2. **共有タイプ** を選択します。
3. **ネットワーク共有アドレス** と **パス** を入力します。
4. **共有タイプ** が CIFS の場合は、**ドメイン**、**ユーザー名**、**パスワード** を入力して、共有ロケーションにアクセスします。
5. **エクスポート** をクリックします。

# シャーシフェールオーバーの管理

フェールオーバーはデュアル管理モジュール構成の場合に発生し、アクティブなロールがスタンバイ管理モジュールに移されます。アクティブなロールを確定するには、アクティブな管理モジュールを再起動し、スタンバイ管理モジュールを再初期化します。フェールオーバー動作の完了には、最大 10 分かかります。このプロセスの進行中は、OME-Modular は使用できません。フェールオーバーを開始するには、シャーシ管理者権限が必要です。

**① メモ:** フェールオーバーの後、シャーシ管理のパフォーマンスは数分で正常に戻ります。

**① メモ:** フェールオーバー中、OME-Modular GUI のシャーシの電源状態は「オフ」と表示されます。インベントリが更新された後に、元の電源状態が表示されます。

フェールオーバーを開始するには、次の手順を実行します。

シャーシの **概要** ページで、**その他のアクション > フェールオーバー** の順にクリックします。フェールオーバー中にシステムにアクセスできないことを示すメッセージが表示されます。

## シャーシのトラブルシューティング

OME-Modular ホームページのトラブルシューティングオプションにより、次のオプションを使用して、シャーシで発生した問題を解決することができます。

- ・ ログの抽出—このオプションを使用して、ネットワーク上の NFS または CIFS の場所に保存することができます。
- ・ 診断コマンド—このオプションを使用して、診断コマンドとパラメーターを実行して、シャーシネットワークのトラブルシューティングを行います。
- ・ 管理モジュールのリセット—このオプションを使用して、管理モジュール (MM) を単一の管理モジュールの構成で再起動し、デュアル MM 構成でフェールオーバーを実行します。
  - ① メモ:** 工場出荷時のリセットプロセスでは、同期に約 3 ~ 5 分かかります。この期間中、シリアル、KVM、およびクイック同期インターフェースは工場出荷時のパスワードを受け入れず、ログイン試行に失敗します。
- ・ シリアル接続を終了—このオプションを使用して、既存のシリアルセッションを終了します。

## LED の点滅

OME-Modular のホームページの **LED を点滅** オプションを使用して、シャーシ LED をオン/オフにすることができます。

## OME-Modular にアクセスするためのインターフェース

OME-Modular でネットワークを設定すると、さまざまなインターフェースを使用したリモートアクセスができます。次の表は、OME-Modular へのリモートアクセスに使用できるインターフェースを示しています。

表 14. 管理モジュールインターフェース

インターフェース	説明
ウェブインターフェース	グラフィカルユーザーインターフェースを使って OME-Modular にリモートアクセスします。ウェブインターフェースは OME-Modular のファームウェアに組み込まれており、管理ステーションの対応ウェブブラウザから NIC インターフェースを介してアクセスします。各インターフェースで許可されるユーザーセッション数は、次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ ウェブインターフェース - 6</li><li>・ RESTful API - 32</li><li>・ SSH - 4</li></ul> 対応する Web ブラウザーのリストについては、 <a href="http://www.dell.com/openmanagemanuals">www.dell.com/openmanagemanuals</a> にある『OME - Modular for PowerEdge MX7000 Chassis リリース ノート』の対応ブラウザに関する項を参照してください。
リモート RACADM コマンドラインインターフェイス	このコマンドラインユーティリティを使用して、OME-Modular とそのコンポーネントを管理します。リモートまたはファームウェア RACADM を使用できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ リモート RACADM は、管理ステーションで実行されるクライアントユーティリティです。これは、管理下システムで RACADM コマンドを使用するために帯域外ネットワー</li></ul>

表 14. 管理モジュールインタフェース ( 続き )

インタフェース	説明
	<p>クインタフェースを使用し、HTTP チャンネルも使用します。-e オプションは、ネットワークで RACADM コマンドを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ファームウェア RACADM には、SSH または Telnet で OME-Modular にログインしてアクセスします。ファームウェア RACADM コマンドは、OME-Modular の IP、ユーザー名、パスワードを指定しなくても実行できます。RACADM プロンプトの起動後、racadm プレフィックスを付けずに直接コマンドを実行することができます。</li> </ul> <p><b>① メモ:</b> リモート RACADM のステータスに関係なく、リモート RACADM セッションのログ ( ログインまたはログアウト ) が 監査ログ ページに表示されます。ただし、リモート RACADM オプションが無効になっている場合、この機能は動作しません。</p>
LCD	<p>前面パネルの LCD を使用して、次の操作を行うことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アラート、OME-Modular IP アドレスまたは MAC アドレスの表示</li> <li>DHCP の設定</li> <li>OME-Modular 静的 IP の設定</li> <li>アクティブ NM の OME-Modular MAC アドレスの表示</li> <li>MN IP の末尾に付加された OME-Modular VLAN ID の表示 ( VLAN 設定済みの場合 )</li> <li>直接操作による管理グループの作成、グループへの参加、グループからの離脱、グループの削除</li> <li>コンピュータ スレッドの交換状況での直接操作によるストレージ マッピングの解決</li> </ul> <p>LCD タッチパネルの詳細については、『Dell EMC PowerEdge MX7000 エンクロージャ設置およびサービス マニュアル』を参照してください。</p>
SSH	SSH を使用して MX7000 シャーシに接続し、ローカルで RACADM コマンドを実行します。
RESTful API および Redfish	<p>Redfish スケーラブル プラットフォーム管理 API は、Distributed Management Task Force ( DMTF ) によって定義された標準です。Redfish は、次世代のシステム管理インタフェース標準で、スケーラブルかつセキュアでオープンなサーバ管理を可能にします。これは、帯域外システム管理を実行するためにモデルフォーマットで定義されたデータに、RESTful インタフェースのセマンティックを用いてアクセスする新しいインタフェースです。スタンドアロンサーバからラックマウントサーバやブレードサーバといった広範囲のサーバ環境、および大規模クラウド環境に適しています。</p> <p>Redfish には、既存のサーバの管理方法に比べて次の利点があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>簡便性と利便性が向上</li> <li>高いデータセキュリティ</li> <li>容易にスクリプト作成できるプログラマブルインタフェース</li> <li>広く使用されている標準に準拠</li> </ul> <p>詳細については、<a href="http://www.dell.com/openmanagemanuals">www.dell.com/openmanagemanuals</a> にある『OME and OME - Modular RESTful API ガイド』を参照してください。</p>
SNMP	<p>SNMP を使用して、以下を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.dell.com/support">https://www.dell.com/support</a> から OME-Modular MIB ファイルをダウンロードします。</li> <li>MIB ウォーカーツールを使用して、OID を使用したサポートされている情報を取得します。</li> </ol> <p><b>① メモ:</b> SNMP SET はサポートされていません。</p>
シリアル	シリアルインタフェースを使用して、管理モジュールの背面にあるマイクロ USB ポートをラップトップに接続し、ターミナルエミュレータを開いて、OME-Modular にアクセスできます。表示されるユーザー インターフェイスで、管理モジュール、ネットワーク IOM、またはサーバー ( iDRAC ) にログインすることができます。一度に 1 つのシリアルセッションを開くことができます。
Quick Sync	一度に 1 つの Quick Sync セッションを開くことができます。
KVM	一度に 1 つの KVM セッションを開くことができます。

表 14. 管理モジュールインタフェース ( 続き )

インタフェース	説明
シャーシダイレクト	シャーシダイレクト機能によって、iDRAC などの管理コンソールや MX7000 シャーシ上のデバイスの管理モジュールにアクセスすることができます。

## シャーシハードウェアの表示

OME-Modular ホームページで、**ハードウェア** をクリックして、シャーシに取り付けられているハードウェアコンポーネントの詳細を表示します。 **デバイス > シャーシ > 詳細の表示 > ハードウェア** をクリックして、シャーシのハードウェアの詳細を表示することもできます。ハードウェアコンポーネントは、シャーシ電源装置、シャーシスロット、管理モジュール、ファン、温度、FRU、デバイス管理情報、インストールされたソフトウェア、および管理ポートで構成されます。

**①** **メモ:** 電源ユニット ( PSU ) がいない場合、**PSU の状態** と **電源ステータス** は、**シャーシ > ハードウェア > シャーシ電源装置** ページに表示されません。

**①** **メモ:** デバイスの取り外しと挿入を行う場合、**2分以上の間隔をあけて行ってください。**

## シャーシスロットの詳細

シャーシスロットページには、シャーシに挿入されているスロットの詳細が表示されます。詳細には、スロットの番号、タイプ、名前、デバイスの名前、モデル、スロットの一意の識別コード、スロットに関連付けられている VLAN ID の数が表示されます。このページは、サーバープロファイルがスロットに関連付けられているのかも示します。

シャーシスロットページで、次の処置を実行できます。

- ・ プロファイルの編集 - 属性とスロットの起動オプションを変更することができる **プロファイルの編集** ウィンドウを表示します。
- ・ テンプレートの添付 - **テンプレートの選択** ウィンドウを表示してテンプレートを選択し、スロットに添付します。
- ・ プロファイルの分離 - スロットに関連付けられたプロファイルを削除することができる **プロファイルの分離** ウィンドウを表示します。
- ・ システムの抜き差し — コンピューティングスレッドまたはストレージスレッド、IOM を仮想的に抜き差しします。デバイスを物理的に取り外して再度挿入したかのように動作させることができます。
- ・ iDRAC リセット — スロットベースの iDRAC インターフェイスのハードリセットを実行します。このオプションを使用して、無反応の iDRAC のトラブルシューティングを行うことができます。

## シャーシアラートの表示

OME-Modular ホームページで、**アラート** をクリックして、シャーシで発生したイベントに対してトリガされたアラートの詳細を表示します。 **デバイス > シャーシ > 詳細の表示 > アラート** をクリックして、シャーシのハードウェアの詳細を表示することもできます。

次の詳細フィルターに基づいてアラートのリストを並べ替えることができます。

- ・ 重大度
- ・ 確認
- ・ 開始日
- ・ 終了日
- ・ ソース名
- ・ カテゴリ
- ・ サブ項目
- ・ メッセージ

アラートを選択すると、アラートのサマリーが表示されます。

アラートページで、次のタスクも実行できます。

- ・ 確認
- ・ 未確認
- ・ 無視
- ・ エクスポート
- ・ 削除

# シャーシのハードウェアログの表示

シャーシに関連付けられているハードウェアコンポーネントで実行されるアクティビティのログは、OME-Modular の **ハードウェアログ** ページに表示されます。表示されるログの詳細には、重大度、メッセージ ID、カテゴリ、タイムスタンプ、および説明が含まれます。シャーシのハードウェア ログは、**デバイス > シャーシ > 詳細を表示 > ハードウェア ログ** の順にクリックして表示することもできます。

ハードウェアログ ページでは次のタスクを実行できます。

- ・ **詳細フィルター** をクリックして、重大度、メッセージ ID、開始日、終了日、またはカテゴリに基づいてログをフィルタリングする。
- ・ **エクスポート > 現在のページをエクスポート** をクリックして、表示されているすべてのログをエクスポートする。
- ・ 特定のログを選択して **エクスポート** をクリックします。

**メモ:** `racrestcfg` を実行すると、「**CMC8709** と **CMC8710** のログが 2 回、**スロット 1** と **スロット 2** の両方にそれぞれ 1 回ずつ出現しています」というメッセージが [ **ハードウェア ログ** ] ページに表示されます。

## OME-Modular の設定

ホームページの **アプリケーション設定** メニューでは、OME-Modular のさまざまな設定を設定できます。以下の設定が含まれます。

- ・ ネットワーク
- ・ ユーザー
- ・ セキュリティ
- ・ アラート

## 現在の設定の表示

**アプリケーションの設定 > ネットワーク > 現在の設定** をクリックします。  
現在のネットワーク、IPv4、および IPv6 の設定が表示されます。

## OME-Modular IP アドレスの設定

1. **アプリケーションの設定 > ネットワーク > アドレス設定** の順にクリックします。
2. **NIC の有効化** オプションが選択されていることを確認します。
3. 必要な IP のバージョン (IPv4 または IPv6) を有効にします。

**メモ:** IOM と OME-Modular は、DNS に登録されている必要があります。そうしないと、「警告 : `rsyslog.service` のユニットファイルがディスク上で変更されました、`systemctl daemon-reload` が推奨されます。」というメッセージが表示されます。

**メモ:** OME-Modular を再起動した後、約 12 分後に、OME-Modular IP を使用したパブリックインターフェースが使用できます。

4. DHCP オプションを有効化して、IP アドレスおよびその他の詳細を入力します。

## OME-Modular Web サーバーの設定

1. [ **アプリケーションの設定** ] > [ **ネットワーク** ] > [ **Web サーバー設定** ] の順にクリックします。
2. [ **Web サーバーの有効化** ] オプションが選択されていることを確認します。
3. タイムアウト値 (分単位) を入力します。
4. Web サーバーのポート番号を入力します。

10~65535 の範囲のポート番号を入力できます。デフォルトポート番号は 443 です。

メンバーの追加または参加のタスクの一部として、リード シャーシからの Web サーバーの HTTPS ポート設定がメンバー シャーシに適用されている場合、メンバー シャーシの正しい HTTPS ポートを表示するには、[ **ハードウェア** ] > [ **デバイス管理情報** ] ページでリード シャーシのインベントリを手動で更新します。リードシャーシからメンバーシャーシを起動して、ポート番号を確認します。

HTTPS ポートをカスタマイズした場合、OME-Modular は、新しいポートへのリダイレクトを自動的に試みます。ただし、ブラウザのセキュリティ制限により、リダイレクトができないことがあります。このような場合は、ブラウザで新しいウィンド

またはタブを開き、カスタマイズされたポートを使用した OME-Modular の URL を入力します。例 : `https://10.0.0.1:1443`

**メモ:** OME-Modular Web サーバーを無効にしても、シャーシ USB ダイレクトを使用中の電話帳ページで OME-Modular GUI を起動する動作には影響しません。

**メモ:** Web サービス タイムアウトとセッション設定タイムアウトを更新するには、同じシャーシ プロファイルを使用します。同じシャーシ プロファイルを使用することにより、Web サービス タイムアウトとセッション設定タイムアウトが同期されます。使用しない場合、Web サービス タイムアウトが更新され、セッション設定が処理されると、セッション設定が Web サービスの設定を上書きします。

## セッション非アクティブ タイムアウトの設定

1. [ユニバーサル タイムアウト] セクションで [有効化] チェック ボックスをオンにして、すべてのセッションが終了するまでの期間を分単位で入力します。期間は 1~1440 分の範囲で設定できます。  
ユニバーサル非アクティブ タイムアウト期間を入力した場合、API、Web インターフェイス、SSH、シリアル セッションの非アクティブ オプションは無効になります。

2. [API]、[Web インターフェイス]、[SSH]、および [シリアル] セクションで、セッションが終了するまでの期間 (分単位) と、有効にするセッションの最大数を入力します。

タイムアウト期間は 1~1440 分の範囲で、セッションの最大数は 1~100 の範囲で設定できます。非アクティブ タイムアウト期間の範囲は、API およびシリアル セッションの場合は 1~100 分、Web インターフェイス セッションの場合は 1~120 分、SSH セッションの場合は 1~180 分です。

インターフェイスごとの最大セッション数は次のとおりです。

- ・ API : 1~100
- ・ Web インターフェイス : 1~6
- ・ SSH : 1~4
- ・ シリアル : 1

現在のバージョンの OME-Modular を以前のバージョンにダウングレードした場合、サポートされる API セッションの最大数は 32 になります。ただし、100 件のセッションをサポートする最新バージョンに OME-Modular をアップグレードしても、表示される API セッションの属性値は 32 です。この属性値は、手動で 100 セッションに設定できます。

## OME-Modular の日付と時刻の設定

1. アプリケーションの設定 > ネットワーク > 時刻の設定 をクリックします。
2. NTP の使用 チェックボックスをオンにして、必要に応じて、NTP サーバの詳細を入力します。
3. 必要なタイムゾーンを選択します。

**メモ:** 属性の設定を変更すると、IP ドロップが発生したり、OME-Modular Web インターフェイスが一時的に使用不可になります。ただし、OME-Modular Web インターフェイスは自動的に復旧します。

## OME-Modular プロキシの設定

1. アプリケーションの設定 > ネットワーク > プロキシの設定 をクリックします。
2. HTTP プロキシ設定の有効化 を選択します。
3. プロキシアドレスとポート番号を入力します。
4. プロキシで認証が必要な場合は、プロキシ認証の有効化 を選択して、資格情報を入力します。  
HTTP プロキシ設定の有効化 オプションが選択されている場合のみ、プロキシ認証を有効化できます。
5. プロキシユーザー資格情報を入力します。

## デバイスの命名とプリファランスの変更

1. アプリケーション設定 > ネットワーク > デバイス名プリファランス をクリックします。
2. 命名プリファランスを選択します。

## OME-Modular でサポートされているポートとプロトコル

下の表に、OME-Modular でサポートされているプロトコルとポートを示します。

表 15. OME-Modular でサポートされているポートとプロトコル

ポート番号	プロトコル	ポートタイプ	最大暗号化レベル	ソース	方向	送信先	使用状況
22	SSH	TCP	256 ビット	外部アプリケーション	入力	OME-Modular	FSD が使用されている場合にのみ受信が必要です。OME-Modular 管理者は、Dell EMC との対話中にのみ、このポートを有効にする必要があります。
25	SMTP	TCP	なし	OME-Modular	出力	外部アプリケーション	OpenManage Enterprise から電子メールアラートを受信するため。
53	DNS	UDP/TCP	なし	OME-Modular	出力	外部アプリケーション	DNS クエリ用
80	HTTP	TCP	なし	外部アプリケーション	入力	OpenManage Enterprise Modular	ウェブ GUI ランディングページ。ユーザーを HTTPS にリダイレクトします。
123	NTP	UDP	なし	OME-Modular	出力	NTP サーバー	時間の同期化 (有効になっている場合)。
137、138、139、445	CIFS	UDP/TCP	なし	OME-Modular	出力	CIFS 共有	ファームウェアカタログを CIFS 共有からインポートするため。
161*	SNMP	UDP	なし	外部アプリケーション	入力	OpenManage Enterprise Modular	SNMP クエリ用。
162	SNMP	UDP	なし	外部アプリケーション	入力 / 出力	OpenManage Enterprise Modular	SNMP トラップを送信し、Informed リクエストを受信します。
443	HTTPS	TCP	128 ビット SSL	外部アプリケーション	入力 / 出力	OpenManage Enterprise Modular	Web GUI。Dell.com からアップデートおよび保証情報をダウンロードするため。Web インターフェイスに HTTPS プロトコルを使用して OME-Modular と通信している間は、256 ビット

表 15. OME-Modular でサポートされているポートとプロトコル ( 続き )


ポート番号	プロトコル	ポートタイプ	最大暗号化レベル	ソース	方向	送信先	使用状況
							暗号化が有効になります。
514**	Syslog	TCP	なし	OME-Modular	出力	Syslog サーバ	アラートと監査ログ情報を Syslog サーバに送信するため
546	DHCP	TCP	なし	OME-Modular	出力		ネットワークの設定
636	LDAPS	TCP	なし	OME-Modular	出力	外部アプリケーション	グローバル カタログの AD/LDAP ログイン。
3269	LDAPS	TCP	なし	OME-Modular	出力	外部アプリケーション	グローバル カタログの AD/LDAP ログイン。

凡例 :

- ・ \*—すでに割り当てられているポート番号を除いて最大 65535 ポートを設定できます。
- ・ \*\*—設定可能なポート


## ユーザーおよびユーザー設定

OME-Modular では、最大 64 のローカルユーザーを作成して、特定の役割と権限を割り当てることができます。アプリケーションの設定 > ユーザー で使用可能なオプションを使用して、ユーザーの追加と編集、ディレクトリグループのインポート、およびアクティブなユーザーセッションの表示および終了を行うことができます。

 **メモ:** セキュリティ設定権限を持っている場合のみ、ユーザーの作成、削除、有効化、または無効化を実行できます。

### ユーザーアカウントの表示および編集


1. アプリケーションの設定 > ユーザー をクリックします。  
このページでは、ユーザーアカウントとその役割、ユーザータイプ、およびアカウントが有効になっているかどうかのリストを表示することができます。
2. ユーザーを選択し、ページの右側にある **編集** をクリックします。
3. 必要な設定を編集します。

 **メモ:** デフォルトの「root」アカウントのパスワードのみを変更することができます。

### ユーザーの追加

1. アプリケーションの設定 > ユーザー をクリックします。
2. **追加** をクリックします。
3. ユーザー名。

デフォルトのユーザー名は「root」で、編集することはできません。デフォルトのアカウントを無効にしたり、デフォルトのアカウントに関連付けられている役割を編集したりすることはできません。ユーザー名の長さは、1 ~ 16 文字で、スペースと英数字を使用できます。特殊文字 - \$、"、/、:、@、および ` はサポートされていません。

 **メモ:** OME-Modular シリアルインタフェースでは、ローカルまたはリモートのユーザー名の長さが 35 文字を超えていないことを確認してください。

 **メモ:** ユーザー名として「system」を使用しないでください。

- パスワードとパスワードの確認に入力します。  
パスワードは、8～32文字で、次のいずれか1つを含むことができます。
  - 番号
  - 特殊文字 - サポートされている特殊文字は、+、&、?、>、<、-、}、|、.、!、(、'、:、\_、[、"、@、#、)、\*、;、\$、]、/、%、=、<、:、{、|です。
  - 大文字
  - 小文字
- 役割を選択します。
- 有効を選択して、役割を作成した直後にアカウントを有効にします。

 **メモ:** フィールドの詳細については、**OME-Modular** ウェブインタフェースの統合ヘルプを参照してください。

## ユーザーの有効化、無効化、および削除

- アプリケーションの設定 > ユーザー をクリックします。  
ユーザーアカウントのリストが表示されます。
- アカウントを選択し、アカウントのリストの上にある必要なオプションをクリックします。

## パスワードの回復

ログイン資格情報をデフォルトにリセットするには、シャーシに物理的にアクセスする必要があります。

### シングル OME-Modular コントローラーでのパスワードの回復

- シャーシから、シングル OME-Modular コントローラーを取り外します。
- ジャンパーを探し、ボードの位置 ( P57 RESET PASSWORD ) を確認して、ジャンパーを挿入します。
- コントローラーをシャーシに再度挿入します。
- OME-Modular が使用可能になったら、ユーザー名を「root」、パスワードを「calvin」と入力してログインします。
- root ユーザー認証の後、[ アプリケーション設定 ] > [ ユーザー ] ページを使用して root ユーザーのパスワードを変更します。
- ログインが成功したことを確認するために、ログアウトして変更されたパスワードを使用して再度ログインします。
- ジャンパーを取り外して、デフォルトの位置に挿入します ( 2 および 3 )。

### デュアル OME-Modular コントローラーでのパスワードの回復

- シャーシから OME-Modular コントローラーを両方取り外します。
- いずれかのモジュールで、ジャンパーを探し、ボードの位置 ( P57 RESET PASSWORD ) を確認して、ジャンパーを挿入します。
- ジャンパーが取り付けられているコントローラだけをシャーシに挿入し直します。
- OME-Modular が使用可能になったら、ユーザー名を「root」、パスワードを「calvin」と入力してログインします。
- root ユーザー認証の後、[ アプリケーション設定 ] > [ ユーザー ] ページで root ユーザーのパスワードを変更します。
- ジャンパーが挿入されているコントローラーを外し、ジャンパーの位置を確認します。
- ジャンパーをデフォルトの位置に設定し、コントローラーをシャーシに挿入し直します。
- OME-Modular が使用可能になったら、変更されたパスワードでログインします。
- 2台目のコントローラーを挿入して、MM の冗長性を復元します。

## ユーザー役割と権限

表 16. ユーザー役割と権限

ユーザー役割	シャーシ管理者	コンピュータマネージャ	Storage Manager	ファブリックマネージャ	閲覧者
権限					
アプリケーション情報の表示	はい	はい	はい	はい	はい
ネットワーク、NTP、プロキシなどのア	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

表 16. ユーザー役割と権限 ( 続き )

ユーザー役割	シャージ管理者	コンピュータマネージャ	Storage Manager	ファブリックマネージャ	閲覧者
アプリケーションの設定					
ユーザー、セキュリティログインポリシー、証明書の設定	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
アラートポリシーとアラートの送信先の監視	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
デバイスの電源制御	はい	はい	はい	はい	いいえ
デバイスの構成アクション 例：テンプレートの適用、プロファイルの移行、ストレージマッピングの管理	はい	はい	はい	はい	いいえ
デバイスファームウェアのアップデート	はい	はい	はい	はい	いいえ
デバイステンプレート、ID プール、論理ネットワークの作成と管理	はい	はい	はい	はい	いいえ
ファームウェアカタログとベースラインポリシーの管理	はい	はい	はい	はい	いいえ
パワーバジェットの構成と管理	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

## ユーザーセッションの管理

シャージ管理者権限を持っていると、ユーザーセッション ページを使用して、既存のユーザーセッションを表示および終了することができます。

### ユーザーセッションの表示

ユーザー ページで **次へ** をクリックします。  
ログインしているユーザーのリストと詳細が表示されます。

### ユーザーセッションの終了

1. ユーザー ページで **次へ** をクリックします。  
ログインしているユーザーの詳細が表示されます。
2. リストからユーザーを選択し、**終了** をクリックします。  
終了の確認を求めるメッセージが表示されます。

## ディレクトリグループのインポート

Active Directory グループをインポートして、既存の OME-Modular グループにマッピングすることができます。

Active Directory グループをインポートするには、次の手順を実行します。

1. ユーザー リストページで、**ディレクトリグループのインポート** をクリックします。  
ディレクトリのインポート ウィンドウが表示されます。
2. ディレクトリソース ドロップダウンから、Active Directory をインポートするソースを選択します。

3. 使用可能なグループで、ディレクトリグループを検索することができます。グループのリストが以下に表示されます。
4. グループを選択し、「>>」をクリックします。選択したグループが、インポートするグループの下に表示されます。
5. グループに対応するチェックボックスをクリックします。
6. グループの役割の割り当て ドロップダウンリストから、グループに割り当てる役割を選択し、割り当て をクリックします。

## ディレクトリサービスの追加

詳細を使用してディレクトリサービスを作成することができます。

1. メインメニューから、アプリケーションの設定 > ユーザー > ディレクトリ サービス > 追加 をクリックします。ディレクトリサービスに接続 ウィンドウが表示されます。
2. ディレクトリタイプを ディレクトリタイプ ドロップダウンメニューから選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ AD
  - ・ LDAP
3. 名前 フィールドにディレクトリサービスの名前を入力します。
 

**i** **メモ:** ディレクトリ名には 255 文字まで使用できます。
4. ドメインコントローラの参照 から DNS または 手動 を選択します。
5. 方法 フィールドに DNS ドメイン名を入力します。
 

**i** **メモ:** ドメインコントローラの参照タイプが 手動 の場合は、ドメインコントローラの完全修飾ドメイン名 (FQDN) または IP アドレスを入力します。

  - a. ディレクトリタイプを AD として選択した場合は、グループドメイン フィールドにドメイン名を入力します。
 

**i** **メモ:** このオプションは、ディレクトリタイプが AD の場合にのみ表示されます。

**i** **メモ:** ディレクトリタイプが AD の場合、サポートされているサーバポート番号はグローバルカタログの 3269 とドメインコントローラの 636 になります。Active Directory サービス用に他のポートを設定すると、異なるポートでの AD サーバとの通信が失敗してディレクトリサービスが正常に動作しない場合があります。

**i** **メモ:** サーバポートが 3269 の場合、グループドメインの入力方法は example.com または ou=org, dc=example, dc=com となります。サーバポートが 636 か、または 3269 以外の場合、グループドメインの入力方法は ou=org, dc=example, dc=com となります。
  - b. ディレクトリタイプを LDAP として選択した場合は、それぞれのフィールドにバインド DN とバインド パスワードを入力します。
 

**i** **メモ:** これらのオプションは、ディレクトリタイプが LDAP の場合にのみ表示されます。
6. [詳細オプション] をクリックして詳細を入力します。
  - a. ディレクトリタイプを AD として選択した場合は、次の詳細を入力します。
    - ・ [サーバポート] の番号: 1~65535 の範囲内の数字を設定できます。
    - ・ [ネットワークタイムアウト] および [検索タイムアウト] (秒)
    - ・ [証明書の確認] チェックボックスをオンにする
    - ・ [ファイルを選択] をクリックし、証明書を参照してアップロードする
  - b. ディレクトリタイプを LDAP として選択した場合は、次の詳細を入力します。
    - ・ [サーバポート] の番号: 1~65535 の範囲内の数字を設定できます。
    - ・ 検索するベース識別名
    - ・ [ユーザーログインの属性]、[グループメンバーシップの属性]、[検索フィルター]
    - ・ [ネットワークタイムアウト] および [検索タイムアウト] (秒)
    - ・ [証明書の確認] チェックボックスをオンにする
    - ・ [ファイルを選択] をクリックし、証明書を参照してアップロードする

**メモ:** [ 証明書の確認 ] チェックボックスが選択されている場合、[ 方法 ] フィールドにドメインコントローラーの FQDN を入力します。証明書の確認が正常に完了するのは、証明書記載の発行元の詳細と FQDN が一致する場合だけです。

## ディレクトリサービスの削除

ディレクトリサービスを削除するには、下記を実行します。

1. メインメニューから、アプリケーションの**設定** > **ユーザー** > **ディレクトリ サービス** を順にクリックします。
2. 削除するディレクトリサービスを選択し、**削除** をクリックします。

## ログインセキュリティの設定

OME-Modular は、IP 範囲ベースのアクセス制限をサポートしています。指定された範囲の IP アドレスのみにアクセスを制限することができます。また、一定の回数ログインに失敗すると遅延を強制するロックアウトポリシーを設定することもできます。

### ログイン IP 範囲の設定

1. **アプリケーションの設定** > **セキュリティ** > **ログイン IP 範囲** をクリックします。
2. **IP 範囲の有効化** を選択します。
3. CIDR 形式で IP 範囲を入力します。  
IPv4 の場合は、「192.168.100.14/24」のような形式で IP アドレスを入力します。IPv6 の場合は、「2001:db8::/24」のような形式で IP アドレスを入力します。

### ログインロックアウトポリシーの設定

1. **アプリケーションの設定** > **セキュリティ** > **ログイン ロックアウト ポリシー** をクリックします。
2. **ユーザー名別** を選択して、ユーザーアカウントベースのロックアウトを有効にします。**IP アドレス別** を選択して、IP アドレスベースのロックアウトを有効にします。
3. ロックアウトの詳細を入力します。
  - a. ロックアウト失敗回数：失敗したログイン試行回数。有効な値は、2 から 16 までです。
  - b. ロックアウト失敗ウィンドウ：後続の失敗したログインが登録されている時間。有効な値は、2 から 65535 ( 秒 ) までです。
  - c. ロックアウトペナルティ時間：ログインが制限されている時間。有効な値は、2 から 65535 ( 秒 ) までです。

IP が使用できない場合は、次を確認します。

- ・ ネットワークケーブルが接続されている。
- ・ DHCP が設定されている場合、DHCP サーバに接続されている ToR スイッチにケーブルが接続されていることを確認します。

## FIPS モードの有効化

米国政府機関および請負業者は、FIPS 標準を使用します。FIPS モードは、FIPS 140-2 レベル 1 の要件を満たすことが意図されています。

FIPS モードを有効にするには、**アプリケーションの設定** > **セキュリティ** > **連邦情報処理標準 ( FIPS )** の順にクリックします。

**メモ:** FIPS モードを有効にした後または設定をリセットした後、アプリケーションが安定するまでしばらく待機します。

## 証明書の管理

SSL 証明書の詳細を **証明書** ページに表示できます。この情報には、以下の詳細が含まれています。

- ・ 証明書が発行されている組織
- ・ 証明書の発行機関
- ・ 証明書の有効性

セキュリティセットアップ権限を持つユーザーは、次のタスクを実行できます。

- ・ 導入されている SSL 証明書を表示する。
- ・ 新しい証明書署名要求 ( CSR ) を生成する。
- ・ 生成された CSR に基づいてサーバ証明書をアップロードし、デフォルトまたは現在導入されている証明書を置き換える。


## 証明書のアップロード

証明書をアップロードするには、次の手順を実行します。

1. **アプリケーションの設定** > **セキュリティ** > **証明書** の順にクリックします。
2. **アップロード** をクリックして、証明書を参照してアップロードします。

## 証明書署名要求の生成

1. **アプリケーションの設定** > **セキュリティ** > **証明書** の順にクリックします。
2. ページの右下にある **証明書署名要求の生成** をクリックします。
3. 必要な情報を入力し、**生成** をクリックします。
  - ・ OME-Modular は、時間の変更時、毎回起動時、または時間の変更と起動同時に、SSL 証明書を作成しません。
  - ・ OME-Modular は、ファームウェア アップデート、`racresetcfg`、FIPS モードの変更など、初回起動時にのみ、`build_time` から (`build_time+10` 年) まで有効な新しい SSL 証明書を生成します。


 **メモ:** 証明書署名要求を生成できるのは、シャシ管理者権限を持つユーザーのみです。

## アラートの設定


このセクションでは、アラートをトリガするための電子メール、SNMP、およびシスログを設定できます。

### 電子メールアラートの設定

1. **アプリケーションの設定** > **アラート** をクリックします。
2. **電子メールの設定** をクリックします。
3. **SMTP サーバネットワークアドレス** に入力します。

 **メモ:** SMTP サーバネットワークアドレスには 255 文字まで使用できます。

4. サーバに認証が必要な場合は **認証の有効化** を選択します。

 **メモ:** 認証の有効化 が選択されている場合は、SMTP サーバにアクセスするにはユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

5. **SMTP ポート番号** を入力します。
6. SMTP サーバが SSL を使用するように設定されている場合は、**SSL オプション** を選択します。

### SNMP アラートの設定

SNMP アラートには、トラップのパラメーターの1つとしてシャシのサービスタグが含まれています。サードパーティ製のコンソールでは、この情報を使用して、トラップをシステムに関連付けます。

ネットワーク IOM とコンピュータスレッドの場合、OME-Modular は、内部のプライベート VLAN (SNMP または REST) を介してアラートをサブスクリプションします。MXG610s のファイバーチャネルスイッチングモジュールでは、SNMP V1 のみがサポートされ、4 つの SNMP アラート送信先のみを設定できます。

**アプリケーションの設定** > **アラート** > **SNMP 設定** ページから、IOM の SNMP アラート送信先を設定することができます。SNMP 送信先を設定した後、**I/O 設定** > **アラート送信先のレプリケート** の順に移動します。

SNMP アラートの設定を行うには、次の手順を実行します。

1. メインメニューから **アプリケーションの設定** > **アラート** を順に選択します。
2. **SNMP 設定** をクリックします。
3. 設定を有効にするには、**有効** を選択します。
4. **送信先アドレス** を入力します。  
最大 4 つの SNMP 送信先を設定できます。
5. **SNMP バージョン** を選択します。

使用可能な SNMP のバージョンは次のとおりです。

- ・ SNMP V1
- ・ SNMP V2

① **メモ:** MX9116n または MX5108n の IOM では、SNMP V2 のみがサポートされています。

① **メモ:** MX7000 シャーシでは、4 つの SNMP 送信先を設定できます。ただし、MXG610s FC IOM スイッチは 3 つの SNMP 送信先しかサポートしません。4 番目の SNMP 送信先が設定されていても、IOM はそれを無視します。

6. コミュニティ文字列を入力します。

SNMP V1 のコミュニティ文字列を設定する場合、デフォルトでは、コミュニティ文字列が |common|FibreChannel111 に付加されます。

7. ポート番号を選択し、送信をクリックして、SNMP トラップをテストします。

## シスログアラートの設定

最大 4 つのシスログの宛先を設定できます。

システムログアラートを設定するには、次の手順を実行します。

1. アプリケーション設定 > アラート > シスログ設定 の順にクリックします。
2. 必要なサーバに対応する **有効** チェックボックスを選択します。
3. 宛先アドレスまたはホスト名を入力します。
4. ポート番号を入力します。

## コンピュータスレッドの管理

OME-Modular により、コンピュータ スレッドを割り当てて管理し、ワークロードの要求を分散することができます。

コンピュータ ページでコンピュータスレッドのリストと詳細を表示することができます。詳細には、正常性、電源状態、名前、IP アドレス、サービスタグ、シャーシのモデルが表示されます。コンピュータスレッドを選択して、コンピュータ ページの右側にあるコンピュータスレッドのグラフィック表示とサマリーを表示することもできます。

リストからコンピュータスレッドを選択して、右側にスレッドのサマリーを表示します。サマリーには、iDRAC と仮想コンソールを起動するためのリンク、コンピュータスレッドの名前、デバイスタイプ、サービスタグ、管理 IP、モデル、および正常性が含まれています。

コンピュータマネージャ権限を持っている場合は、このタブで次のタスクを実行できます。

- ・ **電源制御** タスク：
  - 電源オフ (非正常)
  - システムのパワーサイクル (コールドブート)
  - システムのリセット (ウォームブート)
  - 電源オフ (正常)
  - システム再装着
  - 電源オン
- ・ **LED の点滅** を使用して、LED をオンまたはオフにする。
- ・ **インベントリ** を更新します。
- ① **メモ:** コンピュータスレッドがシャーシに挿入されている場合、「デバイスイメージが見つかりません」というメッセージが表示されることがあります。この問題を解決するには、コンピュータスレッドのインベントリを手動で更新します。

コンピュータスレッドで電源操作を実行した後に、一部のスレッドが意図した状態にすぐに移行しません。このような場合は、次の正常性またはインベントリの更新時に、コンピュータスレッドの実際の状態がアップデートされます。

- ① **メモ:** コンピュータスレッドとファブリック IOM の間に不整合が発生した場合、コンピュータまたは IOM の正常性ステータスは、シャーシサブシステムの正常性に対して「警告」と表示されます。ただし、シャーシ、I/O モジュール、コンピュータページのシャーシのグラフィック表示には、正常性ステータスが表示されません。
- ① **メモ:** デバイスがオフラインになっていることを示すメッセージが表示される場合があります。デバイスのステータスポーリングが「オン」から「オフ」に移行したことを示すメッセージがログに記録されます。

トピック：

- ・ [コンピュータの概要の表示](#)
- ・ [コンピュータ設定](#)
- ・ [コンピュータスレッドの交換](#)
- ・ [コンピュータハードウェアの表示](#)
- ・ [コンピュータファームウェアの表示](#)
- ・ [コンピュータハードウェアログの表示](#)
- ・ [コンピュータアラートの表示](#)

## コンピュータの概要の表示

コンピュータの **概要** ページでは、左側にコンピュータの図が表示されます。コンピュータに関する情報は、図の下に表示されます。コンピュータにおける iDRAC の DNS 名、モデル、サービスタグ、資産サービスタグ、エクスプレス サービス コード、管理 IP、システム稼動時間、搭載されている DIMM スロット、DIMM スロット総数などの詳細情報が表示されます。オペレーティングシステムと場所情報の詳細も表示されます。

次のセクションの情報も参照できます。

- ・ **オペレーティングシステム情報** - コンピュータスレッドにインストールされているオペレーティングシステムの名前、バージョン、およびホスト名が表示されます。
- ・ **位置情報** - コンピュータスレッドの位置の詳細が表示されます。

- ・ **シャース情報** - コンピュートスレッドが配置されているシャースの詳細が表示されます。[すべて表示]をクリックすると、[ジョブ] ページにすべてのアクティビティのリストが表示されます。
- ・ **最近のアラート** - コンピュート スレッドで実行されているタスクの数と詳細が表示されます。[すべて表示]をクリックすると、[コンピュート] > [アラート] ページに、コンピュート スレッドに関連するすべてのアラートのリストが表示されます。
- ・ **最近のアクティビティ** - コンピュートスレッドで実行されているジョブのステータスが表示されます。
- ・ **リモートコンソール** - リモートコンソールに関する情報が、ページの右側に図で表示されます。リモートコンソールのイメージの下には、次のリンクが表示されます。
  - **iDRAC の起動** - iDRAC GUI を表示します。
  - **仮想コンソールの起動** - 仮想コンソールを開きます。

**i** **メモ:** ユーザー役割 タイプが「閲覧者」のユーザーは、仮想コンソールのプレビューを使用できません。

- ・ **サーバサブシステム** - サーバサブシステムに関する情報の概要が表示されます。バッテリー、メモリ、プロセッサ、電圧などのコンポーネントの正常性ステータスが表示されます。
- ・ **環境** - コンピュートの温度と電源装置の情報が表示されます。また、コンピュートが使用する電力と温度の統計も表示されま

**i** **メモ:** 表示される時刻は、OME-Modular にアクセスしているシステムのタイムゾーンに基づきます。

**i** **メモ:** iDRAC の起動 または 仮想コンソールの起動 オプションは次の要因に応じて無効になります。

- ・ **iDRAC の即応性**
- ・ **コンピュートスレッドの電源オフ状態**
- ・ **iDRAC での明示的ライセンスの提供**
- ・ **iDRAC でのファームウェアアップデートのステータス**
- ・ **仮想コンソールのステータス**

また、Internet Explorer および Safari には、OME-Modular セッションの再使用を制限する特定の制限があります。したがって、iDRAC にアクセスするには OME-Modular ユーザー資格情報の入力が必要とされます。

**i** **メモ:** 表示される [ピーク電力] 値は、デバイスやコンポーネントの電源状態に関係なく、直近のピーク値です。

コンピュートマネージャ権限を持っている場合は、このタブで次のタスクを実行できます。

- ・ **電源制御** タスク：
  - **電源オフ (非正常)** - サーバの電源をオフにします (サーバの電源がオンのときに電源ボタンを押す操作と同様)。すでにサーバの電源がオフになっている場合は、このオプションが無効になっています。サーバのオペレーティングシステムには通知されません。
  - **システムのパワーサイクル (コールドブート)** - サーバの電源をオフにし、再起動します (コールドブート)。すでにサーバの電源がオフになっている場合は、このオプションが無効になっています。
  - **システムのリセット (ウォームブート)** - 電源をオフにしないで、システムを再起動 (リセット) します (ウォームブート)。
  - **電源オフ (正常)** - サーバのオペレーティングシステムにサーバの電源をオフするように通知します。すでにサーバの電源がオフになっている場合は、このオプションが無効になっています。
  - **システム再装着** - コンピュートスレッドを仮想的に取り外します。
  - **電源オン** - サーバの電源をオンにします (サーバの電源がオフのときに電源ボタンを押す操作と同様)。サーバの電源がオンの場合は、このオプションが無効になっています。

SupportAssist ログを抽出し、トラブルシューティングを使用して iDRAC をリセットします。

SupportAssist は、ハードウェア、オペレーティングシステム、RAID コントローラのログを収集して、NFS または CIFS の共有の場所にログを保存します。

iDRAC が応答しない場合は、iDRAC をリセットするとトラブルシューティングできる場合があります。

- ・ **LED の点滅** を使用して、LED をオンまたはオフにする。使用可能なオプションは次のとおりです。

- 1 分間
- 10 分間
- 30 分間
- 1 時間
- 無限に

- ・ **設定プロファイル** タスク：

- **スロットを関連付ける** - プロファイルをブレードサーバに関連付けることができます。サーバからプロファイルが抽出され、サーバが含まれるスロットに接続されます。

- プロファイルの移行 - サーバーから別のサーバーにプロファイルを移行できます。システムは移行する前に、1台目のサーバーから識別情報の割り当てを解除します。割り当ての解除に失敗した場合は、システムで重大なエラーが表示されます。エラーをオーバーライドし、新しいサーバーへの移行を強制できます。

**① | メモ:** プロファイルの移行 オプションは、スロットベースのテンプレート導入ではサポートされません。

- プロファイルの編集 - デバイスまたはスロットに固有のプロファイル特性を編集できます。プロファイルにコンピュータが関連付けられている場合は、更新したプロファイル設定がコンピュータに伝播されます。
- スロット関連付けの解除 - サーバプロファイルをスロットから切り離すことができます。
- プロファイルの分離 - ブレードサーバーに関連付けられているプロファイルを削除します。サーバープロファイルが分離されると、ID プールは MAC アドレス プールで再利用されます。プロファイルを分離すると、最後に導入されたテンプレートまたはプロファイルに基づいて、デバイスから ID が再取得されます。最後に導入されたテンプレートに MAC ID の関連付けがない場合、すでに導入されている MAC ID は再利用されません。

MCM 環境では、メンバーシャーシ上のコンピュータ スレッドにアクセスできない場合、[ **プロファイルの分離** ] オプションを使用してプロファイルを読み取りシャーシから分離させることができます。読み取りシャーシの [ **ジョブ** ] ページでは、[ **プロファイル分離時の ID の回収** ] タスクのステータスが「完了」として表示されます。ただし、メンバーシャーシでは、[ **プロファイル分離時の ID の回収** ] ジョブは失敗します。

スタンドアロンシャーシ上のコンピュータ スレッドにアクセスできないときにプロファイルを分離しようとした場合、[ **プロファイル分離時の ID の回収** ] ジョブは失敗します。

**① | メモ:** OME-Modular の [ **ID の回収** ] 機能は、どちらの場合にも正常に動作します。

**① | メモ:** コンピュータスレッドがシャーシに挿入されている場合、「デバイスイメージが見つかりません」というメッセージが表示されることがあります。この問題を解決するには、コンピュータスレッドのインベントリを手動で更新します。

## コンピュータ設定

次のコンピュータ設定を実行できます。

- ・ ネットワーク
- ・ 管理

## コンピュータネットワークの設定

簡易展開設定がコンピュータスレッドに適用された後、OME-Modular でデータ更新が行われるため、設定がレポートされるまでにしばらくかかることがあります。

コンピュータネットワークを設定するには、次の手順を実行します。

1. **デバイス > コンピュータ > 詳細の表示 > 設定 > ネットワーク** をクリックします。
2. **一般設定** セクションで、LAN の有効化 チェックボックスを選択して、ネットワーク設定を行います。
3. IPv4、IPv6、および管理 VLAN の設定を行います。

## コンピュータ管理設定

コンピュータ管理設定を行うには、次の手順を実行します。

1. **デバイス > コンピュータ > 詳細の表示 > 設定 > 管理** の順にクリックします。
2. iDRAC コンソールにアクセスするためのパスワードを設定し、**IPMI over LAN** を選択して、BIOS を介して OME-Modular から iDRAC へのアクセスを有効にします。

## コンピュータスレッドの交換

OME-Modular のリップアンドリプレース機能を使用すると、障害が発生したコンピュータスレッド、ストレージスレッド、または IOM を交換して、設定を自動的に適用することができます。

**① | メモ:** コンピュータスレッドを交換するときは、次のことを確認してください。

- ・ コンピュータスレッドの電源がオフになっており、シャーシ内のコンピュータノードに PERC または HBA コントローラーが含まれている。
- ・ SAS IOM およびストレージスレッドがシャーシに取り付けられている。

- ・ サービスタグを持つコンピュータ スレッドを、別のサービスタグのコンピュータ スレッドに交換し、ストレージ スレッドがコンピュータ ノード スロットにマッピングされると、特定のコンピュータ スレッドの電源がオフになります。電源のブロックを解除するオプションは、コンピュータ スレッドの [ デバイス ] > [ コンピュート ] > [ 概要 ] ページに表示されます。
- ・ 共有マッピングを持つ HBA 330 コントローラーが含まれるコンピュータ スレッドを取り外して、PERC コントローラーが含まれるコンピュータ スレッドに交換すると、スレッドがチェックされて、共有マッピングが存在しないことが確認されます。共有マッピングが存在する場合は、コンピュータ スレッドの [ デバイス ] > [ コンピュート ] > [ 概要 ] ページにメッセージが表示されて、マッピングをクリアするように求められます。コンピュータ スレッドがオフになります。
- ・ マッピングを持つ PERC コントローラーが含まれるコンピュータ スレッドを取り外して、別のサービスタグを持つ HBA 330 コントローラーを持つ新しいコンピュータ スレッドに交換すると、コンピュータ スレッドの [ デバイス ] > [ コンピュート ] > [ 概要 ] ページにメッセージが表示されて、マッピングをクリアするか受け入れるように求められます。ただし、このシナリオではコンピュータ スレッドはオンになります。

次のフローチャートと表に、コンピュータ スレッドを交換するときの OME-Modular とシャーシ上の LCD パネルの動作を示します。

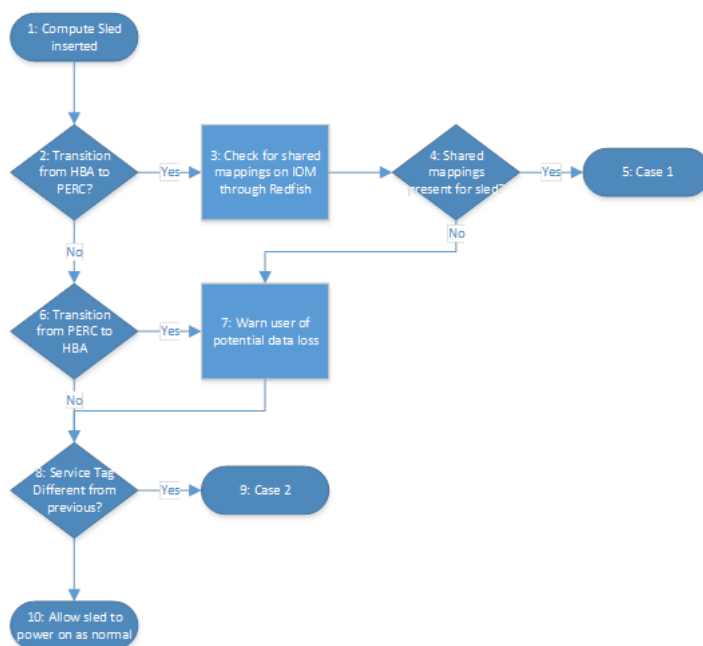


図 1. コンピュート スレッドの交換—フローチャート

表 17. コンピュート スレッドの交換 - OME-Modular と LCD パネルの動作

	OME-Modular の動作	LCD の動作
ケース 1	コンピュータ スレッドへのすべてのマッピングをユーザーがクリアできるようにします。	コンピュータ スレッドへのすべてのマッピングをユーザーがクリアできるようにします。
ケース 2	コンピュータ スレッドへのすべてのマッピングをユーザーがクリアまたは保持できるようにします。	コンピュータ スレッドへのすべてのマッピングをユーザーがクリアまたは保持できるようにします。

## コンピュータハードウェアの表示

コンピュータスレッドにインストールされているハードウェアコンポーネントの詳細を表示するには、コンピュータ ハードウェア ページを参照してください。ハードウェアコンポーネントには、プロセッサ、ストレージコントローラ、FRU があります。

プロファイルおよびスレッド デバイス ID が変更されない限り、コンピュータ スレッドで導入および設定ジョブが実行されるのは初回のみです。スレッドを取り外して再度挿入しても、導入および設定ジョブは実行されません。この条件は、[ プロファイルの編集 ] タスクにも適用されます。

**メモ:** ストレージ コントローラー カードが iDRAC に存在しない場合、ストレージ エンクロージャの詳細情報は [ コンピュート ] > [ 詳細の表示 ] > [ ハードウェア ] > [ ストレージ エンクロージャ ] ページに表示されません。

## コンピュータファームウェアの表示

コンピュータの **ファームウェア** ページには、コンピュータのファームウェアリストを表示できます。**デバイス > コンピュート > 詳細の表示 > ファームウェア** をクリックします。

詳細には、デバイスまたはコンポーネントの名前、影響の評価、現在のバージョン、およびベースラインのバージョンが含まれます。

ファームウェア ページで、次のタスクも実行できます。

- ・ **ファームウェアのアップデート** を使用して、コンピュータの既存のファームウェアをアップデートします。
- ・ **ファームウェアのロールバック** を使用して、アップデートされたファームウェアのバージョンを以前のバージョンにダウングレードします。
- ・ **エクスポート** を使用して、ファームウェアベースラインレポートを .csv 形式でエクスポートします。

## コンピュータハードウェアログの表示

コンピュータスレッドに関連するハードウェアコンポーネントで実行されるアクティビティのログは、**コンピュータ ハードウェアログ** ページに表示されます。表示されるログの詳細には、重大度、メッセージ ID、カテゴリ、タイムスタンプ、および説明が含まれます。

ハードウェア ログを表示するには、**デバイス > コンピュート > 詳細の表示 > ハードウェア ログ** の順にクリックします。

**ハードウェアログ** ページで、次のタスクも実行できます。

- ・ **詳細フィルター** を使用してログをフィルタリングします。重大度、メッセージ ID、開始日、終了日、またはカテゴリに基づいて、ログをフィルタリングすることができます。
- ・ ログを選択し、**コメントの追加** を使用してコメントします。
- ・ **エクスポート** を使用して、現在のページに表示されているログをエクスポートするか、特定のログをエクスポートします。

## コンピュータアラートの表示

**アラート** ページで、コンピュータスレッドのアラートと警告を表示することができます。

コンピュータアラートを表示するには、**デバイス > コンピュート > 詳細の表示 > アラート** の順にクリックします。

次の詳細フィルターに基づいてアラートのリストを並べ替えることができます。

- ・ 重大度
- ・ 確認
- ・ 開始日
- ・ 終了日
- ・ カテゴリ
- ・ サブ項目
- ・ メッセージ

アラートの右側にサマリーを表示するアラートを選択します。

**アラート** ページで、次のタスクも実行できます。

- ・ **確認**
- ・ **未確認**
- ・ **無視**
- ・ **エクスポート**
- ・ **削除**

## ストレージの管理

この章では、OME-Modular のストレージおよび IOM 機能について説明します。また、さまざまなストレージ関連のタスクの実行に関する詳細も説明します。SAS IOM はストレージエンクロージャを管理します。SAS IOM は、ストレージとコンピュータスレッドの間の通信を容易にし、ストレージをコンピュータスレッドに割り当てるのにも役立ちます。ストレージデバイスは次のように割り当てることができます。

- ・ コンピュータスレッドへの特定のドライブベイのストレージの割り当て
- ・ コンピュータスレッドへのストレージエンクロージャ全体の割り当て

ストレージ ページで利用可能なオプションを使用して、電源操作、ファームウェアのアップデート、ハードウェア構成の管理、ストレージデバイスのアラートの設定を実行できます。

SAS ストレージの詳細については、「[SAS IOM の管理](#)」を参照してください。

### トピック：

- ・ [ストレージの概要](#)
- ・ [ハードウェア詳細の表示](#)
- ・ [コンピュータスレッドへのドライブの割り当て](#)
- ・ [コンピュータスレッドへのストレージエンクロージャの割り当て](#)
- ・ [ストレージ スレッドの交換](#)
- ・ [エンクロージャファームウェアのアップデート](#)
- ・ [ストレージエンクロージャのファームウェアのダウングレード](#)
- ・ [SAS IOM の管理](#)

## ストレージの概要

[ [ストレージの概要](#) ] ページでは、シャーシに取り付けられているすべてのストレージ エンクロージャを表示できます。また、ストレージエンクロージャの仮想的な再装着を実行し、LED を点滅させてそのストレージエンクロージャを識別することもできます。

利用可能なストレージエンクロージャまたはスレッドを表示するには、次の手順を実行します。

1. [ [デバイス](#) ] ドロップダウン メニューから、[ [ストレージ](#) ] を選択します。
2. ストレージデバイスのリストからストレージスレッドを選択します。
3. [詳細の表示](#) をクリックします。


ストレージの [概要](#) ページが表示されます。

## ストレージシステムの再装着の実行

OME-Modular を使用して、システムをリモートで再装着できます。システムの再装着オプションで、物理的なスレッドの取り外しと再取り付けをシミュレートします。

システムの再装着を実行するには、次の手順を実行します。

1. [ [デバイス](#) ] ドロップダウン メニューから、[ [ストレージ](#) ] を選択します。
2. 再装着するストレージスレッドを選択します。
3. [ [電源制御](#) ] をクリックして、[ [システムの再装着](#) ] をクリックします。
4. [確認](#) をクリックします。

 **メモ:** そのストレージスレッドが電源が入っているコンピュータスレッドに割り当てられている場合、入出力の中断を引き起こします。

## LED の点滅

スレッドの LED を点滅させることで、シャーシ内のストレージスレッドを見つけることができます。これは、システムを識別するのに役立ちます。LED の点滅をオンにするには、次の手順を実行します。

1. [ デバイス ] ドロップダウンメニューから、[ ストレージ ] を選択します。
2. ストレージスレッドを選択します。
3. [ LED の点滅 ] をクリックして、[ オンにする ] をクリックします。

LED の点滅をオフにするには、次の手順を実行します。

1. [ デバイス ] ドロップダウンメニューから、[ ストレージ ] を選択します。
2. ストレージスレッドを選択します。
3. [ LED の点滅 ] をクリックして、[ オフにする ] をクリックします。

ストレージスレッドトレイをシャーシから引き出して、ストレージスレッドドライブにアクセスできます。トレイを開くと、ストレージスレッドドライブがシャーシから離れて冷却サポートが得られなくなります。これは、ドライブの温度が重大なレベルに達する原因になります。トレイを開くと、5分から始まるカウントダウンタイマーがLCDに表示されます。ストレージドライブを冷却するために、5分以内にトレイを閉じてください。また、ストレージスレッドドライブを含んだ別のトレイを開いても、現在の警告表示には影響を与えません。LCD警告表示は無視できます。

**① メモ:** サーバーの交換によるストレージマッピングのLCD表示は、ストレージトレイを開けたことよりも優先されます。LCDでストレージマッピングメニューの表示が完了したときに、ストレージトレイがまだ開いている場合は、ストレージトレイが開いていることを示す警告が表示されます。

## ストレージスレッドの割り当ての編集

**割り当ての編集** オプションを使用して、デバイスの割り当てを変更できます。割り当てを編集するには、次の手順を実行します。

- ・ ストレージの **概要** ページで、**割り当ての編集** をクリックします。  
ハードウェア ページが表示されます。
- ・ ハードウェアコンポーネントを選択し、割り当てを変更します。詳細については、「**コンピューースレッドのドライブの割り当て**」を参照してください。

## その他の情報

ハードウェア ページでは、次のようなデバイスの詳細情報を表示できます。

- ・ **ストレージエンクロージャ情報** — エンクロージャの情報で、**名前**、**FGDD**、**モデル**、**サービス タグ**、**資産タグ**、**電源状況**、**ファームウェア バージョン**、**ドライブ スロット数**、**割り当てモード** などです。
- ・ **シャーシ情報** — シャーシの情報で、**シャーシ**、**スロット名**、**スロット** などです。
- ・ **接続されている I/O モジュールの情報** — I/O モジュールの情報で、**I/O モジュール名**、**マルチパス** などです。
- ・ **最近のアラート** — 最近のアラートのリストを表示します。
- ・ **最近のアクティビティ** — 最近のアクティビティのリストを表示します。
- ・ **ストレージサブシステム** — ストレージサブシステムのリストを表示します。
- ・ **環境** — 電力消費の情報を表示します。

## ハードウェア詳細の表示

ストレージスレッドのハードウェアコンポーネントは、ハードドライブ、エンクロージャ管理モジュール (EMM)、フィールドで交換可能なユニット (FRU)、およびインストール済みソフトウェアで構成されています。ストレージスレッドのハードウェアコンポーネントの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. **デバイス** ドロップダウンから **ストレージ** を選択します。
2. ストレージデバイスのリストから**ストレージ**を選択します。
3. 右ペインで、**詳細の表示** をクリックします。
4. ハードウェアの詳細を表示するには、**ハードウェア** をクリックします。ストレージスレッドのハードウェアコンポーネントは、**ハードウェア** ページの上部に表示されます。

## ドライブ詳細の表示

ストレージスレッドのドライブのリストを表示するには、**ハードウェア** > **ハードドライブ** の順にクリックします。個々のハードドライブをコンピューースレッドに割り当てることができます。iDRAC Web インターフェイスを使用して、これらのドライブのファームウェアをアップデートすることができます。

現在のモード—ハードドライブがエンクロージャまたは単一のコンピュータノードスロットに割り当てられているかどうかを示します。

- ・ **エンクロージャ割り当て**—このモードでは、1つまたは複数のコンピュータノードスロットにストレージスレッド全体を割り当てることができます。

**メモ:** 冗長 SAS IOM セットアップが一時的に非冗長状態へと劣化している場合は、ストレージを割り当てられません。

**メモ:** ストレージエンクロージャは、スレッド自体ではなく、コンピュータスロットのスロットに割り当てられています。同じスロットの別のスレッドにコンピュータスレッドを交換すると、ストレージエンクロージャが自動的に新しいスレッドに割り当てられます。ただし、あるスロットから別のスロットにコンピュータスレッドを移動する場合は、そのスレッドにストレージを再マッピングする必要があります。

- ・ **ドライブ割り当て**—このモードでは、ハードドライブスロットを選択してから、コンピュータノードスロットに割り当てることができます。

**注意:** ハードドライブをコンピュータノードスロットに割り当てると、データを損失する場合があります。

## コンピュータスレッドへのドライブの割り当て

**ドライブ割り当て** モードを使用して、ストレージエンクロージャのドライブをコンピュータスレッドスロットにマップできます。コンピュータスレッドに障害が発生した場合、ドライブはスロットに割り当てられたままになります。スレッドがシャーシの別のスロットに移動した場合は、ドライブを新しいスロットに割り当て直します。ドライブに RAID を設定するには、ドライブの割り当てが完了した後、iDRAC ウェブインタフェース、サーバ設定プロファイル、またはオペレーティングシステム展開スクリプトを使用します。

**注意:** ドライブをスロットに割り当てる前に、ドライブのデータがバックアップされていることを確認してください。

**メモ:** ハードドライブがコンピュータスレッドに割り当てられた後に、ハードドライブがストレージスレッドから取り外されると、HBA330 コントローラカードはハードドライブのステータスを設定しません。

ドライブを割り当てるには、次の手順を実行します。

1. デバイス ドロップダウンメニューから、**ストレージ** を選択します。
2. ストレージデバイスのリストからストレージスレッドを選択します。
3. **詳細の表示** をクリックします。  
ストレージの **概要** ページが表示されます。
4. **ハードウェア** をクリックします。  
ドライブのリストが表示されます。

**メモ:** ドライブ割り当て モードが選択されていることを確認します。

5. 1つまたは複数のドライブを選択し、**ドライブをスロットに割り当て** をクリックします。  
**コンピュータスレッドへのハードドライブの割り当て** ページが表示されます。
6. スロットを選択して、**割り当て** をクリックします。

ドライブが1つのコンピュータスレッドから別のコンピュータスレッドに再割り当てされた場合、ドライブのエンクロージャステータスとスピニング状態は同じです。ドライブが省電力モードの場合は、ドライブのステータスが「開始」と表示されます。

## コンピュータスレッドへのストレージエンクロージャの割り当て

**エンクロージャ割り当て** モードを使用して、HBA330 ミニメザニアダプタを搭載した1つ以上のコンピュータスレッドにストレージエンクロージャを割り当てることができます。このモードを使用して、ストレージエンクロージャを空のスロットに割り当てることもできます。スレッドが削除されて別のスロットにインストールされた場合は、割り当てを再度実行する必要があります。

**注意:** エンクロージャをスロットに割り当てる前に、ドライブのデータがバックアップされていることを確認してください。

**メモ:** H745P MX コントローラを搭載したシステムでは、1つのストレージエンクロージャマッピングのみをサポートしていません。

エンクロージャを割り当てるには、次を実行します。

1. デバイス ドロップダウンリストから、**ストレージ** を選択します。
2. ストレージデバイスのリストからストレージスレッドを選択します。

3. **詳細の表示** をクリックします。  
ストレージの **概要** ページが表示されます。
4. **ハードウェア** をクリックして、**エンクロージャ割り当て** を選択します。  
このモードを選択する際のデータの損失に関する警告メッセージが表示されます。
5. この**割り当てを変更するとデータが失われる可能性があることを理解しています** を選択して **Ok** をクリックします。
6. コンピュートスレッドスロットを選択して **割り当て** をクリックします。  
PERC カードを交換したら、割り当て操作を実行する前に OME-Modular が iDRAC から新しいインベントリの詳細を取得するまでしばらく待ちます。または、**コンピュート** ページでインベントリを手動で更新します。


## ストレージ スレッドの交換

1つのスロットからストレージ スレッドを取り外してシャーシの別のスロットに挿入すると、ストレージ スレッドには新しいスロットのマッピングが使用されます。ストレージ スレッドをサービス タグのない新品のスレッドに交換すると、それまでスロットに挿入されていたスレッドのサービス タグとマッピングが適用されます。ただし、ストレージ スレッドのファームウェアは自動的に置き換えられません。

## エンクロージャファームウェアのアップデート

OME-Modular を使用して、ストレージエンクロージャファームウェアをアップデートまたはロールバックできます。ファームウェアをアップデートするには、次の方法を使用します。

1. Dell Update Package ( DUP )
2. カタログベースのコンプライアンス方法

 **メモ:** アップデートプロセス中には、**OME-Modular** にアクセスできません。

## DUP を使用したファームウェアのアップデート

1. [www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers) から DUP をダウンロードします。
2. OME-Modular ウェブ インタフェースで、**デバイス > ストレージ** の順に移動します。
3. ファームウェアをアップデートするストレージスレッドを選択します。
4. **ファームウェアのアップデート** をクリックします。
5. **個別パッケージ オプション** を選択し、**参照** をクリックして、DUP をダウンロードした場所に移動します。  
比較レポートが表示されるまで待ちます。サポートされているコンポーネントが表示されます。
6. 必要なコンポーネントを選択し、**アップデート** をクリックしてファームウェアのアップデートを開始します。
7. **監視 > ジョブ** ページに移動して、ジョブのステータスを表示します。

## カタログベースのコンプライアンスを使用したファームウェアのアップデート

1. OME-Modular ウェブ インタフェースで、**デバイス > ストレージ** の順に移動します。
2. ファームウェアをアップデートするストレージスレッドを選択します。
3. **ファームウェアのアップデート** をクリックします。
4. **ベースライン** を選択し、**次へ** をクリックします。  
スケジュールのアップデート ページが表示されます。
5. 必要に応じて、**アップデートのスケジュール オプション** を選択します。
  - ・ **今すぐアップデート** — ファームウェアアップデートをすぐに適用します。
  - ・ **後でするようにスケジュール** — 後日ファームウェアをアップデートするようスケジュールします。必要な日付と時刻を選択します。

# ストレージエンクロージャのファームウェアのダウンロード

次の手順に従って、ストレージエンクロージャのファームウェアをロールバックします。

1. OME-Modular ウェブインタフェースで、**デバイスストレージ**の順に移動します。
2. システムを選択し、**詳細の表示**をクリックします。
3. **ファームウェアのロールバック**をクリックします。
4. 使用可能なファームウェアのバージョンを選択し、**確認**をクリックして続行します。

## SAS IOM の管理

ストレージサブシステムの内部接続は、「ファブリック C」と呼ばれています。これは、コンピュータスレッドとストレージエンクロージャ間の通信モードとして機能します。「ファブリック C」は、FC ストレージ接続の SAS に使用され、ミッドプレーンを含みます。SAS IOM により、ストレージエンクロージャのドライブまたはストレージエンクロージャ全体をコンピュータスレッドにマップできるストレージ割り当てを作成できます。SAS IOM では、複数パス入出力を使用して、コンピュータスレッドからドライブエレメントへのアクセスを提供します。アクティブなモジュールは、SAS IOM を管理し、ファブリック上のすべてのインベントリおよびストレージの割り当てを担当します。

シングル幅のコンピュータスレッドは、x4 リンクを介して各 IOM に接続する Fab-C メザニンカードを1つサポートできます。リンクの各レーンでは、各 SAS IOM への合計 48 Gbps リンクで 12 Gbps SAS をサポートしています。SAS IOM では、コンピュータスレッドと PowerEdge MX5016s などの内部ストレージスレッド間の SAS 切り替えを提供するために Fab-C IOM が使用されます。

SAS の I/O モジュール ページで実行できるタスクの詳細については、「[IOM の管理](#)」を参照してください。

## SAS IOM の概要

SAS IOM の **概要** ページには、IOM、シャーシ、最近のアラートのリスト、および最近のアクティビティの詳細が表示されます。IOM 情報は、モデル、電源の状態、ファームウェアのバージョン、ファブリックのタイプ、IOM の管理の役割で構成されています。管理の役割には、次の3つのタイプがあります。

- ・ アクティブ
- ・ パッシブ
- ・ 劣化

健全なシステムには、1つの (アクティブ) と1つの (パッシブ) SAS IOM があります。

シャーシ情報は、シャーシの名前、スロット名、およびスロット番号で構成されています。

**概要** ページの右側に、SAS IOM ストレージ サブシステムに関する情報も表示されます。ストレージ サブシステムの情報は、サブシステムの名前と正常性ステータスで構成されています。**詳細を表示** をクリックして、アラートとアラートの詳細を表示します。この詳細は、メッセージ ID、メッセージ、アラートがトリガされたときのタイムスタンプ、および推奨される操作で構成されています。

IOM の概要を表示するには、以下の手順を実行します。

1. メニューバーから、**デバイス > I/O モジュール** をクリックします。**I/O モジュール** リストページが表示されます。
2. 詳細を表示する IOM を選択します。選択した IOM の概要が右側に表示されます。概要には、IOM の名前、デバイス タイプ、管理 IP、モデル、正常性ステータス、および可用性が含まれています。
3. **詳細の表示** をクリックします。**概要** ページが表示されます。

**IOM の概要** ページでは、次のタスクを実行できます。

- ・ 電源制御—電源投入、電源オフ、電源の入れ直し、またはシステムの再接続を行います。
  - 電源オンまたはオフ—IOM をオフにすると、IOM のステータスが「オフライン」になります。その結果、ピア IOM のステータスが「アクティブ」になる可能性があります。IOM の電源を入れ直すと、IOM のウォームリポートが実行されます。
  - 電源の入れ直し—電源の入れ直しオプションを選択すると、IOM のウォームリポートが開始されます。この例では、IOM と IOM リポートのコアシステムから電源が取り外されていません。
  - システムの再接続—システムの再接続オプションを選択すると、IOM のコールドリポートが開始されます。この例では、電源が IOM から取り外され、IOM が再起動します。

**メモ:** SAS IOM の電源を再装着すると、1分以内に IOM がオンになります。IOM の電源ステータスに不一致がある場合は、インベントリーの更新によって修正されるか、またはデフォルト インベントリー タスクによって自動的に修正されます。

- ・ LEDの点滅—電源をオンにするか、オフにして IOM の LED を識別します。
- ・ 構成のクリア—ストレージ IOM 構成を削除します。
- ・ ログの抽出—IOM アクティビティログを CIFS または NFS 共有の場所に抽出します。
- ・ 最新のアラートのリストとアラートが生成された日時を **最新のアラート** セクションに表示します。すべてのアラートのリストを表示するには、**すべて表示** をクリックします。IOM に関連しているすべてのアラートを含む **アラート** ページが表示されます。
- ・ IOM に関連しているすべてのアクティビティのリスト、アクティビティの完了率、およびアクティビティが開始した日時を、**最近のアクティビティ** セクションで表示します。IOM に関連するすべてのアクティビティのリストを表示するには、**すべて表示** をクリックします。IOM に関連しているすべてのジョブのリストを含む **ジョブ** ページが表示されます。
- ・ IOM の電力統計情報を表示するには、**環境** セクションの **電力統計情報の表示** をクリックします。統計情報は、ピーク電力のタイムスタンプ、最小電力のタイムスタンプ、日付、統計情報が記録されてからの時間で構成されています。リセットをクリックして、電力統計情報データをリセットします。

**i** **メモ:** SAS IOM のクリア操作を実行すると、IOM がアクティブになり、まだアクティブになっていない場合、両方の SAS IOM のストレージ構成がクリアされます。

**i** **メモ:** ファームウェアを更新する前に、ファームウェアの不整合以外の IOM の最適でない状態を解決します。この操作により、SAS IOM の正常性を下げることなく、ファームウェアがアップデートされます。

## 強制有効化

「パッシブ」または「デグレード」スイッチでフェールオーバーを実行するには、**その他のアクション > 強制有効化** を使用できます。SAS IOM で「強制有効化」操作を実行することは、破壊的な操作とみなされ、必要な場合にのみ使用されるべきです。「強制有効化」操作を実行すると、SAS IOM が「アクティブ」になり、関連付けられているストレージ構成がシャーシに適用されます。

**強制有効化** オプションを使用して、次の場合に発生する不一致を解決することができます。

- ・ スイッチは以前に構成されたが、以前 SAS IOM を搭載していなかったシャーシに挿入された。
- ・ 2台の別々のシャーシからの2つのスイッチが3台目のシャーシに挿入された。

また、スイッチのサービスを行うための予防措置として **強制有効化** を使用することもできます。サービスするスイッチを取り外す前に、残りのスイッチが「アクティブ」であることを確認してください。これにより、他のスイッチが「パッシブ」のときにスイッチを取り外すと発生する可能性のあるファブリックの中断を防ぎます。

## 構成のクリア

SAS IOM のストレージ構成をクリアするには、**その他のアクション > クリア** を使用します。クリアをクリックすると、SAS IOM が「アクティブ」になり、ストレージ構成がシャーシからクリアされます。

**クリア** オプションを使用すると、次の操作を実行できます。

- ・ 1つの手順でシャーシ構成をリセットする。
- ・ 2つのスイッチが2つの異なるシャーシから取り出されて第3のシャーシに挿入された場合の、不整合の最悪のケースを解決する。このシナリオでは、2つのスイッチの構成が正しいことはほとんどありません。クリア オプションを使用して、既存の構成をクリアし、正しい構成を作成することをお勧めします。

OME-Modular Web インターフェイスに表示される重要メッセージまたは警告のメッセージ（特に構成の不整合）に対して、[ **強制有効化** ] オプションと [ **クリア** ] オプションを使用します。

## IOM ログの抽出

サポートのためにログバンドルを収集するには **ログの抽出** を選択します。SAS IOM から収集されたログバンドルには、現在シャーシに存在していなくても IOM によって検出されたすべてのストレージエンクロージャの関連ログも含まれます。

## テンプレートの管理

OME-Modularにより、テンプレートに基づいてサーバを設定できます。サーバテンプレートは、サーバから抽出した設定パラメータの統合であり、複数のサーバ内のレプリケーションに使用されます。サーバプロファイルは、特定のサーバまたは複数のサーバに適用された、または後で使用するために保存された、テンプレートとID設定の組み合わせです。

テンプレートを作成するには、テンプレート管理権限が必要です。サーバテンプレートは、次のカテゴリで構成されています。

- ・ iDRAC 設定 - iDRAC 固有の設定
- ・ BIOS 設定 - 一連の BIOS 属性
- ・ ストレージ構成 - 内蔵ストレージ構成
- ・ NIC 設定 - NIC の設定

既存のテンプレートのリストを表示するには、**設定 > 導入** をクリックします。**導入** ページが表示されます。

テンプレートの名前とステータスに基づいて、テンプレートのリストを並べ替えることができます。

このページでは、次のタスクを実行できます。

- ・ テンプレートの作成
- ・ テンプレートの編集
- ・ テンプレートのクローン作成
- ・ テンプレートのエクスポート
- ・ テンプレートの削除
- ・ ネットワークの編集
- ・ テンプレートの導入

**トピック：**

- ・ [テンプレートの詳細の表示](#)
- ・ [テンプレートの作成](#)
- ・ [テンプレートの導入](#)
- ・ [テンプレートの編集](#)
- ・ [テンプレートネットワークの編集](#)
- ・ [テンプレートのクローン作成](#)
- ・ [テンプレートのエクスポート](#)
- ・ [テンプレートの削除](#)

## テンプレートの詳細の表示

テンプレートの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. **導入** ページで、詳細を表示するテンプレートを選択します。  
テンプレートの概要が右側に表示されます。
2. **詳細の表示** をクリックします。  
**テンプレートの詳細** ページが表示されます。

表示される詳細は、テンプレートの名前と説明、テンプレートが最後に更新されたタイムスタンプ、および最後に更新したユーザーの名前です。サーバプロファイルや BIOS 情報などの構成の詳細を表示することもできます。

**テンプレートの詳細** ページでは次のタスクを実行できます。

- ・ テンプレートの展開
- ・ テンプレートの詳細の編集

## テンプレートの作成

次の方法でテンプレートを作成することができます。

- ・ 既存のサーバからクローン - リファレンスデバイス
- ・ 外部ソースからインポート - ファイルからインポート

リファレンスデバイスからテンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

1. **導入** ページで **テンプレートの作成** をクリックし、**リファレンスデバイスから** を選択します。  
テンプレートの作成 ウィザードが表示されます。
2. テンプレートの名前と説明を入力してから **次へ** をクリックします。  
リファレンスデバイス タブが表示されます。
3. **デバイスの選択** をクリックして、テンプレートを作成するデバイスまたはシャーシを選択できる **デバイスの選択** ウィンドウを表示します。  
NICの仮想IDを導入するには、NIC と iDRAC を選択します。  
ファイバーチャネルの仮想IDを導入するには、NIC、iDRAC、ファイバーチャネルを選択します。
4. クローンする設定要素を選択します。

## テンプレートのインポート

既存のテンプレートをインポートするには、次の手順を実行します。

1. **導入** ページで、**テンプレートの作成** をクリックし、**ファイルからインポート** を選択します。  
テンプレートのインポート ウィンドウが表示されます。
2. テンプレートの名前を入力し、**ファイルを選択** を選択し、インポートするテンプレートが保存されている場所に移動します。

## テンプレートの導入

各サーバに固有のID情報を入力することで、テンプレートからサーバプロファイルを作成できます。その情報には、入出力ID情報とシステム固有の属性 (NIC、RAID、iDRAC、またはBIOS情報など) が含まれています。**導入** ページと **テンプレートの詳細** ページから、テンプレートを導入できます。

1台以上のサーバにVLAN設定とともにテンプレートを導入した後で、誤りがあったことが判明したり、Fabric Managerの既存のVLAN設定を変更する必要が出てきたりした場合には、導入ワークフローを再度実行する必要があります。導入ワークフローでは、Fabric ManagerでVLANを設定した後、サーバの導入が実行されます。

テンプレートに定義されているシステム固有の属性は、自動的に導入されません。導入対象として選択されたターゲットシステムの属性を再定義します。[ **簡易展開** ] を使用して、システムのVLANIDを設定します。

サーバテンプレートを適用する前に、次の事項を確認してください。

- ・ プロファイル内のポートの数が、テンプレートを導入するサーバと一致していること。
- ・ MX7116n ファブリック エクスパンダー モジュールを介して接続されているサーバ上のすべてのサーバポートがIOMに正しく接続されていること。

NPARが有効になっているインポート済みのテンプレートを導入すると、ファブリックモードのIOMで帯域幅設定は行われません。

**導入** ページからテンプレートを導入するには、次の手順を実行します。

1. 必要なテンプレートを選択して [ **テンプレートの導入** ] をクリックします。  
テンプレートにID属性が設定されていて、仮想IDプールに関連付けられていない場合は、物理IDが導入に使用されていることを示すメッセージが表示されます。さもなければ、**テンプレートの導入** ウィザードが表示されます。
2. テンプレートを導入するターゲットデバイスを選択し、iDRAC管理IPを設定し、導入をスケジュールします。

## テンプレートの詳細 ページからのテンプレートの導入

**テンプレートの詳細** ページからテンプレートを導入するには、次の手順を実行します。

1. **テンプレートの詳細** ページで、**テンプレートの導入** をクリックします。  
テンプレートにID属性が設定されていて、仮想IDプールに関連付けられていない場合は、物理IDが導入に使用されていることを示すメッセージが表示されます。または、**テンプレートの導入** ウィザードが表示されます。
2. テンプレートを導入するターゲットデバイスを選択し、iDRAC管理IPを設定し、[ **ホストOSを強制的に再起動しない** ] オプションを選択して、導入をスケジュールします。  
選択内容に基づいて、コンピュータスレッドが正常または非正常に再起動します。

# テンプレートの編集

テンプレートの名前と説明のみを **導入** ページと **テンプレートの詳細** ページから変更することができます。

1. **導入** ページで、変更するテンプレートを選択して **編集** をクリックします。または、**テンプレートの詳細** ページで **編集** をクリックします。  
テンプレートを **編集** ウィンドウが表示されます。
2. 必要な変更を行います。

# テンプレートネットワークの編集

テンプレートネットワークの詳細を編集するには、次の手順を実行します。

1. **導入** ページで、ネットワークの詳細を変更するテンプレートを選択し、**ネットワークの編集** をクリックします。  
**ネットワークの編集** ウィンドウが表示されます。
2. 必要に応じて [ **ID プール** ] を変更します。
3. ポートの NIC グループ化オプションを選択します。

NIC チーミングは、冗長性のために推奨されますが、必須ではありません。NIC パーティショニング ( NPAR ) は、NIC チーミングの動作に影響を与えることがあります。NIC ベンダーによって実装されている NIC パーティショニングに関連する制限に基づいて、特定の設定で特定のタイプのチーミングが防止されます。次の制限は、フルスイッチモードと SmartFabric モードの両方に適用されます。

- ・ NPAR が使用されていない場合、スイッチ依存 ( LACP ) とその他 ( スイッチ非依存 ) の両方のチーミング方式がサポートされます。
- ・ NPAR が使用されている場合、その他 ( スイッチ非依存 ) のチーミング方式のみがサポートされます。スイッチ依存のチーミングはサポートされません。

NIC チーミング機能は、IOM バージョン 10.5.0 以降に適用されます。

NIC チーミングの詳細な手順については、ネットワーク アダプターまたはオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

使用可能な NIC グループ化オプションは次のとおりです。

- ・ チーミングなし—NIC はボンディングされず、負荷分散や冗長性を提供しません。
- ・ LACP—スイッチ依存、802.3ad または動的リンク アグリゲーションとも呼ばれます。LACP のチーミング方式では、チーミング トポロジーを理解するために LACP プロトコルを使用します。これは、アクティブ/アクティブのチーミングに負荷分散と冗長性を提供します。このオプションでは、ネイティブの VLAN のみが、非 LAG インターフェイス上でプログラミングされます。すべてのタグ付き VLAN は、NIC で LACP LAG が有効になるまで待機します。次の制限は、LACP チーミングに適用されます。
  - iDRAC 共有 LOM 機能は、iDRAC の「フェールオーバー」オプションが有効になっている場合にのみ使用できる。
  - ホスト オペレーティングシステムが Windows の場合は、LACP タイマーを「低速」(「通常」とも呼ばれます) に設定する必要があります。
- ・ その他—使用されているチーミングテクノロジーをスイッチが認識しない NIC チーミング方式を指します。「その他」のオプションでは、サーバー上のオペレーティングシステムと NIC デバイス ドライバーを使用して NIC をチーム化します。各 NIC ベンダーが提供する実装は若干異なる場合があります、その長所と短所も異なります。

4. 必要に応じて、タグ付き VLAN およびタグなし VLAN を選択します。

# テンプレートのクローン作成

タスクのコピーを作成するには、次の手順を実行します。

**導入** ページで、コピーを作成するテンプレートを選択し、**クローン** をクリックします。

# テンプレートのエクスポート

テンプレートをシステムのネットワーク共有またはローカルドライブにエクスポートすることができます。

テンプレートをエクスポートするには、次の手順を実行します。

**導入** ページで、エクスポートするボリュームを選択して、**次へ** をクリックします。

エクスポート操作を確認するメッセージが表示されます。テンプレートは .xml 形式で、システムのローカルドライブまたはネットワーク共有にエクスポートされます。

## テンプレートの削除

テンプレートを削除するには、次の手順を実行します。

1. **導入** ページで、削除するテンプレートを選択して、**削除** をクリックします。  
削除の確認を求めメッセージが表示されます。
2. **はい** をクリックして続行します。  
テンプレートが削除されると、テンプレート内の割り当てられていない ID プールが ID プールに復元されます。

## ID プールの管理

ID プールは、サーバのテンプレートベースの導入で使用されます。また、イーサネット、iSCSI、FCoE、Fibre Channel (FC) を使用してシステムにアクセスするために必要な、ネットワーク ID の仮想化を促進します。I/O ID の管理に必要な情報を入力することができます。ID は OME-Modular などのシャーン管理アプリケーションによって管理されます。

サーバ導入プロセスを始めると、テンプレートの説明からサーバをプロビジョニングするために、プールから次に使用可能な ID がフェッチされます。その後、ネットワークやストレージリソースへのアクセスを失うことなく、サーバ間でプロファイルを移行できます。

サーバプロファイルをスロットに関連付けることもできます。サーバプロファイルは、プールから予約された ID を使用して、サーバをプロビジョニングします。

ID プールの管理には、テンプレート管理権限が必要です。ID プールには、名前、説明、カテゴリが含まれています。カテゴリには次のタイプがあります。

- ・ イーサネット
- ・ iSCSI
- ・ FCoE
- ・ FC

ID プールのリストを表示するには **設定 > ID プール** を順にクリックします。


**ID プール** ページには、使用可能な ID プールとその主要な属性のリストが表示されます。**ID プール** ページで次のタスクを実行できます。

- ・ ID プールのサマリーおよび詳細の表示
- ・ ID プールの作成
- ・ ID プールの編集
- ・ ID プールの削除
- ・ ID プールのエクスポート

ID プールを選択して、ID プールのサマリーと使用状況の詳細を表示します。使用状況の詳細は ID プールのカテゴリを選択して並べ替えることができます。

Intel NIC の場合、ポート上のすべてのパーティションが同じ IQN を共有します。したがって、[表示] オプションを iSCSI にした場合、重複する iSCSI IQN が [ID プール] > [使用状況] ページに表示されます。

また、RESTful API コマンドを使用して、ID プールを作成および編集することもできます。

 **メモ:** ID プール ページには、宛先デバイスで導入されているテンプレートが削除されても、MAC の関連付けが表示されます。

**トピック:**

- ・ [ID プールの作成](#)
- ・ [ID プールの編集](#)
- ・ [ID プールのエクスポート](#)
- ・ [ID プールの削除](#)

## ID プールの作成

ID プールには、最大 4096 の MAC アドレスを作成できます。次の場合には、エラーメッセージが表示されます。

- ・ 既存のプールと ID 値の重複などのエラーがあるとき。
- ・ MAC、IQN、またはネットワークアドレスを入力しているときの構文エラー。

各 ID プールには、プール内の各 ID の状態に関する情報があります。状態には次の種類があります。

- ・ 割り当て済み
- ・ 予備

ID が割り当て済みの場合は、割り当てられたサーバに関する情報と NIC の識別子が表示されます。ID が予備の場合は、シャーン内の割り当てられたスロットに関する情報が表示されます。

ID プールは、名前と説明のみを指定して作成し、詳細は後で設定できます。

**i** | **メモ:** iDRAC の I/O アイデンティティ最適化 オプションを無効にすると、ID をクリアできます。

ID プールを作成するには、次の手順を実行します。

1. **設定 > ID プール** をクリックします。  
ID プール ページには、使用可能な ID プールとその主要な属性のリストが表示されます。
2. **[作成]** をクリックします。  
ID プールの作成 ウィザードが表示されます。
3. ID プールの名前と説明を入力して、**次へ** をクリックします。  
イーサネット タブが表示されます。
4. **イーサネット 仮想 MAC アドレスを含める** を選択して **開始 MAC アドレス** を入力し、必要な **仮想 MAC ID の数** を選択して、**次へ** をクリックします。

MAC アドレスは、次の形式になります。

- ・ AA:BB:CC:DD:EE:FF
- ・ AA-BB-CC-DD-EE-FF
- ・ AA.BB.CC.DD.EE.FF

iSCSI、FCoE、または FC から ID プールを作成することを選択できます。

iSCSI タブが表示されます。

5. **iSCSI MAC アドレスを含める** を選択して **開始 MAC アドレス** を入力し、必要な **iSCSI MAC アドレスの数** または **IQN アドレスの数** を選択します。
6. **iSCSI イニシエータの設定** を選択し、**IQN プレフィックス** を入力します。  
IQN アドレスのプールは、生成された番号を次の形式でプレフィックスに追加することによって自動的に生成されます。 <IQN Prefix>.<number>
7. **iSCSI イニシエータ IP プールの有効化** を選択して、**IP アドレス範囲**、**ゲートウェイ**、**プライマリ DNS サーバ**、**セカンダリ DNS サーバ** を入力し、**サブネットマスク** を選択します。

iSCSI イニシエータ IP の設定は、起動するように iSCSI が設定されて、DHCP による iSCSI イニシエータの構成が無効になっている場合にのみ使用されます。DHCP による iSCSI イニシエータの構成が有効になっているとき、これらの値はすべて、指定された DHCP サーバから取得されます。

IP アドレス範囲 と サブネットマスク のフィールドは、OME-Modular がデバイスに割り当てることができる IP アドレスのプールを指定するために使用されます。デバイスは、iSCSI イニシエータの構成にある IP を使用できます。MAC アドレスプールとは異なり、IP アドレス範囲 にはカウントが指定されません。IP アドレスのプールを使用して、イニシエータ IP を生成することもできます。OME-Modular には、IPv4 形式の IP アドレス範囲を次の形式で指定できます。

- ・ A.B.C.D - W.X.Y.Z
- ・ A.B.C.D-E, A.B.C.
- ・ A.B.C.D/E - この形式は、IPv4 の Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 表記です。

プールには、最大 64,000 の IP アドレスが含まれます。

OME-Modular は、テンプレートを導入しながら、テンプレートの値を使用する代わりにゲートウェイ、プライマリ DNS サーバ、およびセカンダリ DNS サーバの値を使用します。OME-Modular は、IP アドレスプールからゲートウェイ、プライマリ DNS サーバ、およびセカンダリ DNS サーバの値を割り当てません ( それらの値が指定された IP アドレス範囲に含まれる場合 )。ゲートウェイ、プライマリ DNS サーバ、およびセカンダリ DNS サーバの値は、指定された IP アドレス範囲の例外になります ( 該当する場合 )。

8. **FCoE ID を含める** を選択して **開始 MAC アドレス** を入力し、必要な **FCoE ID の数** を選択することができます。  
WWPN/WWNN の値は、MAC アドレスから生成されます。WWPN アドレスのプレフィックスは 0x2001 で、WWNN アドレスのプレフィックスは 0x2000 です。この形式は、FlexAddresses に似たアルゴリズムに基づいています。
9. **FC ID を含める** を選択して **ポストフィックス (6 オクテット)** を入力し、**WWPN/WWNN アドレスの数** を選択します。

## ID プールの編集

ID プール内のエントリ数を変更できます。ただし、すでに割り当てられている ID または予約されている ID のサイズを減らすことはできません。たとえば、100 の MAC アドレスのプールでは、94 のアドレスが割り当てられている場合、または予約されている場合は、MAC アドレスの数を 94 未満に減らすことはできません。

ID プールを編集するには、次の手順を実行します。

1. **ID プール** ページで、ID プールを選択し、**編集** をクリックします。  
**ID プールの編集** ウィンドウが表示されます。
2. 必要な変更を行います。

## ID プールのエクスポート

ID プールは .csv 形式で、システム上のネットワーク共有またはローカルドライブにエクスポートすることができます。

ID プールをエクスポートするには、以下の手順を行います。

**ID プール** ページで、ID プールを選択し、**エクスポート** をクリックします。

## ID プールの削除

割り当ても予約もされていない ID プールを削除できます。テンプレート関連付けられている ID プールを削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。

ID プールを削除するには、次の手順を実行します。

**ID プール** ページで、削除する ID プールを選択して **削除** をクリックします。

# イーサネット IO モジュール

MX7000 では、次のイーサネット I/O モジュール (IOM) がサポートされています。

- ・ 管理されたイーサネットスイッチ：
  - MX9116n ファブリックスイッチングエンジン
  - MX5108n イーサネットスイッチ
- ・ 管理されていないデバイス：
  - MX7116n ファブリックエクスペンダーモジュール
  - PowerEdge MX 25 Gb イーサネットパススルーモジュール
  - PowerEdge MX 10GBASE-T イーサネットパススルーモジュール

イーサネット IOM は、ファブリック A および B でサポートされています。サポートされている IOM スロットの詳細については、「[IOM のサポートされているスロット構成](#)」を参照してください。

イーサネットスイッチは、次の 2 つのモードで動作します。

- ・ フルスイッチモード (デフォルト)
- ・ SmartFabric サービスモードまたはファブリックモード

デフォルトでは、イーサネットスイッチはフルスイッチモードで動作します。

フルスイッチモードでは、スイッチは、OS10 および基盤となるハードウェアでサポートされているすべての機能を備えたフル L2/L3 スイッチとして動作します。スイッチの設定は、CLI を使用して行います。CLI を使用したスイッチの設定の詳細については、『[OS10 Enterprise Edition ユーザーガイド](#)』を参照してください。

OME-Modular を使用して次のタスクが実行できます。

- ・ ホスト名、SNMP、NTP の設定
- ・ ポートブレイクアウトモードの設定
- ・ 上下ポートの設定
- ・ 正常性、ログ、アラート、イベントの監視
- ・ ファームウェアのアップデートと管理
- ・ 物理的トポロジの表示
- ・ 電源制御操作の実行

SmartFabric サービスで使用できない機能またはネットワークアーキテクチャが必要な場合は、フルスイッチモードを使用することをお勧めします。

ファブリックモードの詳細については「[SmartFabric サービス](#)」を参照してください。

## イーサネット IOM の管理

**I/O モジュール** ページには、IOM の正常性およびアセット情報が表示されます。デバイス構成権限および電源制御権限を伴う Fabric Manager ロールがある場合、**I/O モジュール** ページで次のタスクを実行できます。

- ・ 電源の入れ直し—電源をオン/オフにする、IOM でのシステムの再取り付けの実行
- ・ ファームウェアのアップデート (該当する場合)
- ・ LED の点滅 - IOM 識別 LED をオン/オフにする
- ・ インベントリの更新

ネットワーク IOM を設定して設定タスクを実行するには、デバイスの設定権限が必要です。

**ⓘ** **メモ:** フルスイッチモードとファブリックモードが切り替わると、スイッチは再起動されます。

**ⓘ** **メモ:** コンピュートスレッドとファブリック IOM の間に不整合が発生した場合、コンピュートまたは IOM の正常性ステータスは、シャーシサブシステムの正常性に対して「警告」と表示されます。ただし、シャーシ、I/O モジュール、コンピュートページのシャーシのグラフィック表示には、正常性ステータスが表示されません。

**トピック:**

- ・ ハードウェア詳細の表示
- ・ IOM の設定

## ハードウェア詳細の表示

次の IOM ハードウェア情報を表示することができます。

- ・ FRU
- ・ デバイス管理情報
- ・ インストール済みソフトウェア
- ・ ポート情報

**① メモ:** 物理ポートがポート チャネルの一部として追加されている場合は、物理ポートではなくポート チャネル グループの下に表示されます。

**① メモ:** デバイス機能の制限のため、[ ハードウェア ] > [ デバイス管理情報 ] ページでは、FC IOM の URL 属性は「N/A」と表示されます。

ポート情報 では、オートネゴシエーションを有効にすると、ピアデバイスは、速度などの機能を交換し、最終的に相互に受け入れ可能な構成になります。ただし、オートネゴシエーションが無効にされた場合は、ピアデバイスで機能が交換されない場合があります。そのため、Dell EMC は両方のピア デバイスの構成を同一にすることを推奨します。

オートネゴシエーションプロセスのガイドラインは次のとおりです。

- ・ MX9116n、MX7116n、MX5108n IOM は、サーバ向けのポートで 25G の速度のみをサポートしています。
- ・ デフォルトでは、IEEE 802.3 標準で規定されているように、サーバ向けの 25G ポートではオートネゴシエーションが有効になっています。
- ・ オートネゴシエーションは有効または無効にすることができますが、サーバ向けのポートでは速度を設定することはできません。
- ・ オートネゴシエーションが有効になっている場合、イーサネットスイッチの速度は 25G のみとして表示されます。

ハードウェアの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

I/O モジュール > 詳細を表示 > ハードウェア を順にクリックします。

## IOM の設定

IOM デバイスの設定権限がある場合は、MX9116n FSE および MX5108n Ethernet スイッチ IOM の次の設定を構成できます。

- ・ ネットワーク
- ・ 管理者パスワード
- ・ SNMP
- ・ 時間

IOM のパブリック管理 IP を設定するには、ネットワーク管理者権限を持っている必要があります。パブリック IP を使用すると、IOM コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して IOM を設定およびトラブルシューティングできます。

## IOM ネットワークの設定

IOM のネットワーク設定には、選択した管理ポートのパブリック管理 IP の設定が含まれます。

ネットワーク設定を行うには、次の手順を実行します。

1. すべてのデバイス > I/O モジュール > 詳細を表示 > 設定 > ネットワーク または デバイス > I/O モジュール > 詳細を表示 > 設定 > ネットワーク をクリックします。

2. IPv4 設定 セクションで、IPv4 を有効にする を選択します。

3. 管理ポートの IP アドレス、サブネットマスク、および ゲートウェイ を入力します。

IP アドレス、サブネット マスク、および ゲートウェイ オプションは、DHCP 有効化 チェックボックスがオフになっている場合にのみ有効です。

**① メモ:** MX5108n および MX9116n IOM では、DHCP IP のデフォルトのプレフィックス長は 128 ビットですが、DHCP サーバーは 64 ビットで設定されています。

4. IPv6 設定 セクションで、IPv6 を有効にする を選択します。

5. IPv6 アドレス を入力し、プレフィックス長 を選択します。

IPv6 アドレス、プレフィックス長、および ゲートウェイ オプションは、**自動設定が有効** チェック ボックスがオフになっている場合にのみ有効です。

6. 管理ポート用の **ゲートウェイ** を入力します。

IPv6 アドレス、プレフィックス長、および ゲートウェイ オプションは、**自動設定が有効** チェック ボックスがオフになっている場合にのみ有効です。

**メモ:** タグ付きまたはタグなし VLAN ネットワークの場合、**OME - Modular** を使用して設定された IPv6 設定にデフォルトゲートウェイが含まれないことがあります。デフォルトゲートウェイを取得するには、それぞれの **OS10 CLI** に移動し、タグ付きまたはタグなしの各 VLAN でステートレス アドレス自動設定 (**SLAAC**) を有効にします。

7. **DNS サーバーの設定** セクションで、**優先 DNS サーバー**、**代替 DNS サーバー 1**、および **代替 DNS サーバー 2** のアドレスを入力します。

MXG610s の IOM に対して、優先 DNS サーバと代替サーバ 1 および 2 のアドレスを設定できます。ただし、応答が成功しても、**代替 DNS サーバ 2** のサーバアドレスは適用されません。MXG610s IOM は DNS 設定に対してサーバアドレスを 2 つだけサポートするためです。

8. **管理 VLAN** セクションで、**VLAN の有効化** を選択して **VLAN ID** を入力します。

MXG610s FC IOM の場合、DHCP は VLAN なしでのみ機能し、静的 IP は VLAN 設定あり / なしで機能します。IP 設定を DHCP IP から静的 IP に変更するには、次の手順を実行します。

- a. DHCP を無効にし、静的 IP を設定して、設定を保存します。
- b. VLAN を有効にし、VLAN ID を設定して、設定を保存します。

## Linux 管理者パスワードの設定

Linux 管理者パスワードは、Linux オペレーティング システム 10 シェルを使用したトラブルシューティングでのみ使用されます。

Linux 管理者パスワードを設定するには、次の手順を実行します。

1. **すべてのデバイス > I/O モジュール > 詳細の表示 > 設定 > 管理** または **デバイス > I/O モジュール > 詳細の表示 > 設定 > 管理** を順にクリックします。  
**I/O モジュール** ページが表示されます。
2. IOM の **ホスト名** と **ルート パスワード** を入力します。

**メモ:** Linux 管理者パスワードは、オペレーティング システム 10 Linux シェルを使用したトラブルシューティングでのみ使用されます。

**OS10 管理者パスワードを変更するには、SSH をスイッチに接続し、「admin」として、デフォルト パスワードの「admin」を使用してログインします。管理者パスワードの変更を求めるプロンプトが表示されます。**

## SNMP の設定

SNMP の設定を行うには、次の手順を実行します。

1. **すべてのデバイス > I/O モジュール > 詳細を表示 > 設定 > 監視** または **デバイス > I/O モジュール > 詳細を表示 > 設定 > 監視** をクリックします。
2. SNMP のバージョンとコミュニティストリングを設定するには、**SNMP を有効化** を選択します。


## 詳細設定

IOM の詳細設定を行うには、次の手順を実行します。

1. **すべてのデバイス > I/O モジュール > 詳細の表示 > 設定 > 詳細** または **デバイス > I/O モジュール > 詳細の表示 > 設定 > 詳細** の順にクリックします。
2. シャーシ時間とアラート設定を IOM に複製するオプションを選択します。

## ポートの設定


SmartFabric モードでは、IOM のブレイクアウトと管理ステータス、および MTU サイズを設定できます。ポート ブレイクアウトはポート グループに対してのみ設定できます。

 **メモ:** ピア FC ポートの速度が固定されていて、リンクが達する IOM FC ポートの速度と一致することを確認します。

ブレイクアウトを設定するには、次の手順を実行します。

1. デバイス > I/O モジュール > 詳細の表示 > ハードウェア > ポート情報 の順にクリックします。
2. ポートグループを選択し、**ブレイクアウトの設定** をクリックします。  
**ブレイクアウトの設定** ウィンドウが表示されます。
3. **ブレイクアウトタイプ** を選択します。

最初に「ハードウェアのデフォルト」を適用して、必要なブレイクアウトを選択します。

 **メモ:** ブレイクアウトは、ファブリックモード IOM にのみ設定できます。

## 管理ステータスの設定

すべてのポートの管理ステータスは切り替えが可能で、デフォルトでは有効になっています。MX9116n FSE ポート グループ 1/1/15 および 1/1/16 の場合、ファイバー チャネル ポートをブレイクアウトすると、管理ステータスはデフォルトで無効になります。必要に応じてステータスを有効にします。

管理ステータスを切り替えるには、次の手順を実行します。

ポートを選択し、**管理ステータスの切り替え** をクリックします。

**管理ステータスの切り替え** ウィンドウが表示されます。

## Maximum Transmission Unit ( 最大転送単位 ) の設定

フルスイッチおよびファブリックモードの IOM に対する Maximum Transmission Unit ( 最大転送単位 ) を設定できます。

MTU を設定するには、次の手順を実行します。

1. デバイス > I/O モジュール > 詳細の表示 > ハードウェア > ポート情報 の順にクリックします。
2. イーサネット ポートを選択して、[ **MTU** ] をクリックします。  
**MTU の設定** ウィンドウが表示されます。
3. **MTU サイズ** を選択します。

MTU の概算値は、1500 バイトです。デフォルトの値は、1532 バイトで、最大値は 9000 バイトです。ポートに FCoE とイーサネットの両方がある場合、値は 2500 バイトです。

## オートネゴシエーションの設定

オートネゴシエーション ( AutoNeg ) を切り替えることができます。DAC ケーブル接続の場合、AutoNeg はデフォルトで有効になっています。AOC ( ファイバー ) の場合、AutoNeg はデフォルトで無効になっています。

AutoNeg を切り替えるには、次の手順を実行します。

ポートを選択し、**AutoNeg の切り替え** をクリックします。

**AutoNeg の切り替え** ウィンドウが表示されます。

イーサネットリンクが自動的に表示されない場合は、オートネゴシエーションの設定を切り替えます。

# MX の拡張性の高いファブリック アーキテクチャ

拡張性の高いファブリックアーキテクチャは、複数の MX7000 シャーシを単一のネットワークドメインに接続し、ネットワークの観点から単一の論理シャーシのように動作します。MX の拡張性の高いファブリック アーキテクチャは、次のようなマルチシャーシ Ethernet を提供します。

- ・ 各サーバスレッドへの複数の 25 Gb イーサネット接続
- ・ イーストウェストのオーバーサブスクリプションがない
- ・ 「any-any」の低レイテンシー
- ・ 最大 10 台の MX7000 シャーシに拡張可能
- ・ 柔軟なアップリンク速度
- ・ ラックサーバなどの PowerEdge MX 以外のデバイスのサポート

詳細については、[www.dellemc.com](http://www.dellemc.com) にある『PowerEdge MX I/O ガイド』を参照してください。

## アーキテクチャの概要

拡張性の高いファブリックは、2 つの主要コンポーネントで構成されています。MX9116n ファブリックスイッチングエンジン (FSE) のペアと、リモートシャーシを FSE に接続するために使用される追加の MX7116n ファブリックエクスペンダーモジュール (FEM) のペアです。これはハードウェア対応アーキテクチャで、スイッチがフルスイッチモードまたはファブリックモードで実行されているかどうかに関係なく適用されます。拡張性の高いファブリックでは、合計 10 台の MX7000 シャーシがサポートされています。

## ファブリックスイッチングエンジン

FSE には、スイッチング ASIC とネットワーク オペレーティングシステムが含まれます。FEM から受信したトラフィックは、正しいスイッチインターフェイスに自動的にマッピングされます。各 NIC ポートには NIC から FEM を経由し FSE に至る専用の 25 GbE レーンがあるので、ポート対ポート オーバーサブスクリプションは発生しません。

## ファブリックエクスペンダーモジュール

FEM は、コンピュータノードからイーサネットフレームを取得し、それらを FSE に、FSE からコンピュータノードに送信します。FEM でスイッチング ASIC またはオペレーティングシステムが動作していないため、レイテンシが非常に低くなります。これは、アップデートする必要があるファームウェアがないことも意味します。FEM は FSE には見えないため、管理する必要は一切ありません。

デュアルポート NIC を使用する場合は、FEM の最初のポートだけが FSE に接続されている必要があります。2 番目のポートは使用されません。

FEM を FSE に接続する場合、覚えておくべき規則は次のとおりです。

- ・ スロット A1 の FEM はスロット A1 の FSE に接続します
- ・ スロット A2 の FEM はスロット A2 の FSE に接続します
- ・ スロット B1 の FEM はスロット B1 の FSE に接続します
- ・ スロット B2 の FEM はスロット B2 の FSE に接続します

トピック：

- ・ [推奨される物理トポロジ](#)
- ・ [制約事項およびガイドライン](#)
- ・ [推奨される接続順序](#)

## 推奨される物理トポロジ

拡張性の高いファブリックのための設計には、最低限、冗長 IOM で構成されたファブリック A を備えた 2 つのシャーシが推奨されています。理想的には、2 つのシャーシは最高の冗長性を提供するために別々の電源回路に設置されます。

以下のイメージが示すように、追加のシャーシには FEM しかありません。


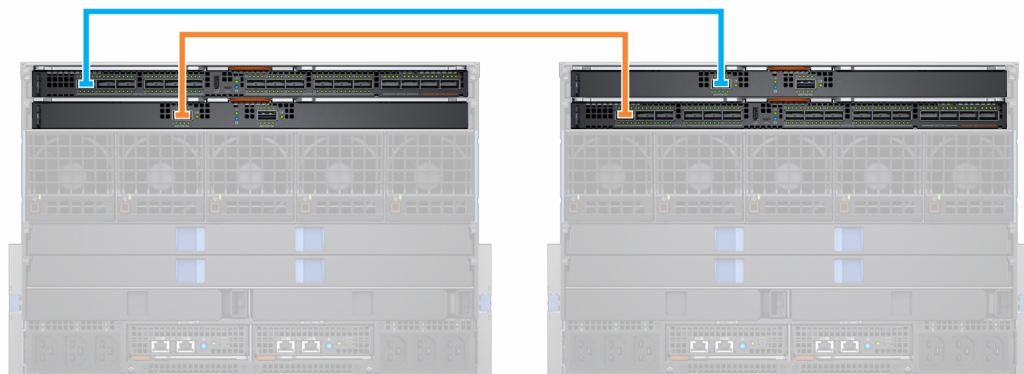


表 18. ファブリックトポロジ

シャーシ	スロット	モジュール
シャーシ 1	A1	MX9116n FSE
	A2	MX7116n FEM
シャーシ 2	A1	MX7116n FEM
	A2	MX9116n FSE
シャーシ 3~10	A1	MX7116n FEM
	A2	MX7116n FEM

また、ファブリック B を使用して、2 つ目の拡張性の高いファブリックを作成することもできます。

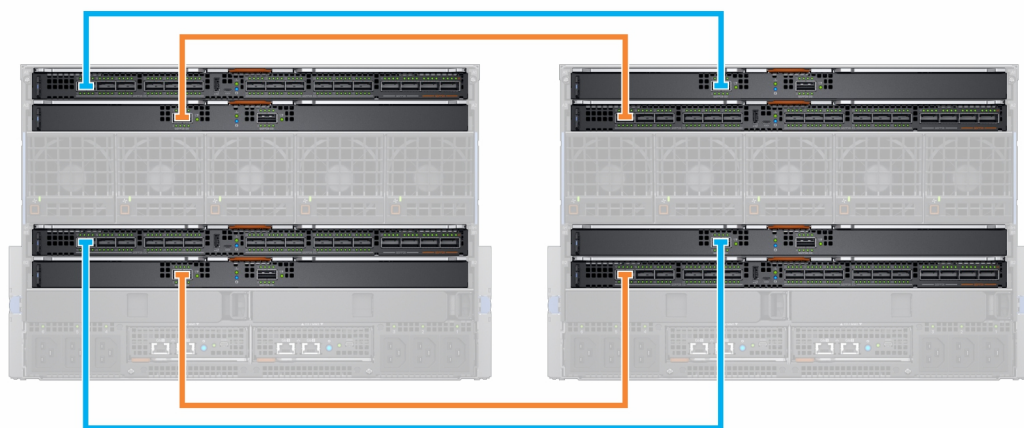

## 制約事項およびガイドライン

スケーラブルなファブリックを構築する場合は、次の制約事項およびガイドラインが適用されます。

- ・ 同じファブリック内で異なるスイッチタイプは使用できません。たとえば、スロット A1 に MX9116n、スロット A2 に Mx5108n など。

- ・ ファブリック全体で異なるスイッチタイプを使用することはできません。たとえば、スロット A1 & A2 に MX9116n、およびスロット B1 & B2 に MX5108n を使用できます。
- ・ スケーラブルなファブリックの FSE および FEM IOM はすべて、同じ OME-Modular MCM グループにある必要があります。MCM グループ 1 のシャーシの FEM は、MCM グループ 2 のシャーシで FSE に接続することはできません。

ファブリックスロット A とファブリックスロット B の両方にスケーラブルなファブリックを実装する場合は、次の制約事項が適用されます。

- ・ 各スケーラブルファブリックの IOM 配置は、同じシャーシ内で同じである必要があります。たとえば、最初のスケーラブルなファブリックに対する FSE がスロット A1 にある場合、2 番目の FSE は同じシャーシのスロット B1 にある必要があります。
- ・ FEM が含まれているシャーシの場合、すべての 4 つの FEM は、FSE と同じシャーシに接続する必要があります。ファブリック B の FEM は、ファブリック A の FSE と異なるシャーシで FSE に接続できません。


## 推奨される接続順序

MX9116n 上の QSSFP28-DD ポートは、どのような目的にも使用できます。次の表に、Fabric Expander Module ( FEM ) を搭載したシャーシを FSE に接続する場合の推奨ポート順序を示します。表には、ファブリック A の参照 IOM が含まれていますが、ファブリック B の IOM には同じガイドラインが適用されます。

表 19. FEM を FSE に接続するときに推奨されるポート順序

シャーシ	FSE ポート ( Phys ポート )
1 & 2	FSE ポート 1 ( 17/18 )
3	FSE ポート 7 ( 29/30 )
4	FSE ポート 2 ( 19/20 )
5	FSE ポート 8 ( 31/32 )
6	FSE ポート 3 ( 21/22 )
7	FSE ポート 9 ( 33/34 )
8	FSE ポート 4 ( 23/24 )
9	FSE ポート 10 ( 35/36 )
10*	FSE ポート 6 ( 25/26 )

\* - デフォルトでは、ポートグループ 10 は FEM をサポートするように設定されていません。FEM をこのポートに接続する場合は、OME - Modular インターフェイスを使用して、ポートモードを Fabric Expander に設定します。



**メモ:** ポートグループ 6、11、12 ( 物理ポート 27/28、37/38、39/40 ) は、追加アップリンク、ISL、ラックサーバーなどに使用できます。

## SmartFabric サービス

SmartFabric サービスは、PowerEdge MX プラットフォーム用に設計されたイーサネットスイッチ上で実行されている、Dell EMC Networking OS10 Enterprise Edition の機能です。

SmartFabric は、サーバ、スイッチ、論理リソース、ネットワーク、テンプレート、アップリンクなどの物理リソースの集合を含む論理エンティティです。SmartFabric サービスモードでは、スイッチはシンプルなレイヤー2 入出力統合デバイスとして動作し、ネットワーク機器ベンダーとの完全な相互運用性を実現します。

SmartFabric には次の機能があります。

- ・ データセンターの近代化
  - I/O アグリゲーション
  - プラグアンドプレイによるファブリックの導入
  - 単一の論理スイッチのような、ファブリック内のすべてのスイッチを管理する単一のインタフェース
- ・ ライフサイクル管理
  - ファブリック全体のファームウェアアップグレードのスケジュール
  - 自動またはユーザーによる最後の既知の状態への強制ロールバック
- ・ ファブリックの自動化
  - 選択された物理トポロジによるコンプライアンス確保
  - VLAN と優先度の割り当てに基づいたポリシーベースのサービス品質 (QoS)
  - ファブリックの誤設定およびリンクレベルの障害の自動検出
  - 障害除去のためのファブリック自動修復
- ・ 障害の修復
  - リンク障害が発生した場合に、すべてのスイッチ間リンクの帯域幅を動的に調整

フルスイッチモードとは異なり、ほとんどのファブリック設定は、OME-Modular を使用して実行されます。

自動 QoS の詳細については、「[SmartFabric VLAN 管理および自動 QoS](#)」を参照してください。

## 動作モードの変更

フルスイッチモードとファブリックモードの両方で、OME-Modular インタフェースを使用して行った設定変更はすべて、モードを切り替えても保持されます。フルスイッチモードでスイッチの設定を行うには、ファブリックモードおよび OS10 CLI におけるすべてのスイッチ設定に GUI を使用することをお勧めします。

MX9116n ファブリックスイッチエンジンまたは MX5108n イーサネットスイッチで、ファブリックスイッチモードとファブリックモードを切り替えるには、OME-Modular GUI を使用して、そのスイッチでファブリックを作成します。そのスイッチがファブリックに追加されると、ファブリックモードに自動的に変更されます。フルスイッチからファブリックモードに変更すると、ファブリックモードでサポートされている設定のサブセットを除く、すべてのフルスイッチ CLI 設定の変更が削除されます。

スイッチをファブリックからフルスイッチモードに変更するには、ファブリックを削除する必要があります。その時点で、すべてのファブリック GUI の設定が削除されます。ただし、ファブリック CLI コマンド ( ホスト名、SNMP 設定など ) のサブセットでサポートされている設定と、ポートインタフェース、MTU、速度、およびオートネゴシエーションモードに加えた変更は、削除されません。ポートインタフェースの変更には、管理者の shutdown/no shutdown 状態は含まれません。

### トピック：

- ・ [SmartFabric モードで動作する場合のガイドライン](#)
- ・ [SmartFabric ネットワークトポロジ](#)
- ・ [スイッチ間ケーブル接続](#)
- ・ [アップストリームネットワークスイッチの要件](#)
- ・ [NIC チューニングの制限](#)
- ・ [ファブリックモードで使用可能な CLI コマンド](#)
- ・ [ファブリックの詳細の表示](#)
- ・ [ファブリックの追加](#)
- ・ [ファブリックの削除](#)

- ・ SmartFabric および FCoE 用 VLAN

## SmartFabric モードで動作する場合のガイドライン

SmartFabric モードで動作しているときの注意事項と制限事項は次のとおりです。

- ・ 複数のシャーシで動作している場合、1つのシャーシの A1/A2 または B1/B2 にあるスイッチが、それぞれ他の A1/A2 または B1/B2 スイッチのみと相互接続されていることを確認してください。1つのシャーシの スロット A1/A2 にあるスイッチと別のシャーシの スロット B1/B2 にあるスイッチの接続はサポートされていません。
- ・ アップリンクは対称である必要があります。SmartFabric の 1つのスイッチに 2つのアップリンクがある場合、もう一方のスイッチには同じ速度の 2つのアップリンクが必要です。
- ・ アップリンクするスイッチのアップリンクポートで LACP を有効にします。
- ・ SmartFabric モードのスイッチペアを別の SmartFabric モードのスイッチペアにアップリンクすることはできません。SmartFabric モードのスイッチペアはフルスイッチモードのスイッチペアのみにアップリンクできます。

## SmartFabric ネットワークトポロジ

SmartFabric サービスは、特定の IOM 配置要件を持つ 3つのネットワーク接続状態をサポートします。

- ・ 別々のシャーシ内の 2 台の MX9116n ファブリックスイッチングエンジン
- ・ 同じシャーシ内の 2 台の MX5108n イーサネットスイッチ
- ・ 同じシャーシ内の 2 台の MX9116n ファブリックスイッチングエンジン


## 別々のシャーシ内の 2 台の MX9116n ファブリックスイッチングエンジン

この配置は、拡張性の高いファブリックアーキテクチャ上に SmartFabric を作成するときに推奨されます。この構成では、シャーシ 1/A1 およびシャーシ 2/A2 またはシャーシ 1/B1 およびシャーシ 2/B2 の配置がサポートされます。SmartFabric では、Fab A と Fab B にスイッチを含めることはできません。FSE モジュールを別のシャーシに設置すると、シャーシの 1つに障害が発生した場合の冗長性が確保されます。両方のシャーシは同じ MCM グループにある必要があります。



## 同じシャーシ内の 2 台の MX5108n イーサネットスイッチ


Mx5108n イーサネットスイッチは、シングルシャーシ構成でのみサポートされています。スイッチは、スロット A1/A2 またはスロット B1/B2 に配置する必要があります。SmartFabric では、Fab A と Fab B にスイッチを含めることはできません。

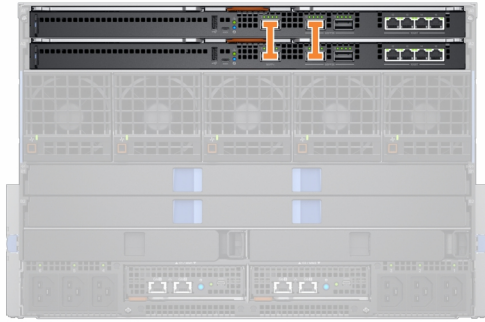

SmartFabric モードでは、ポート 9 および 10 は 40 GbE の速度の VLT で自動設定されます。ポート 10 には、100 GbE ではなく 40 GbE をサポートするケーブルまたは光ファイバーを使用してください。

## 同じシャーシ内の 2 台の MX9116n ファブリックスイッチングエンジン

この配置は単一のシャーシを持つ環境で使用します。スイッチは、スロット A1/A2 またはスロット B1/B2 に配置する必要があります。SmartFabric では、Fab A と Fab B にスイッチを含めることはできません。

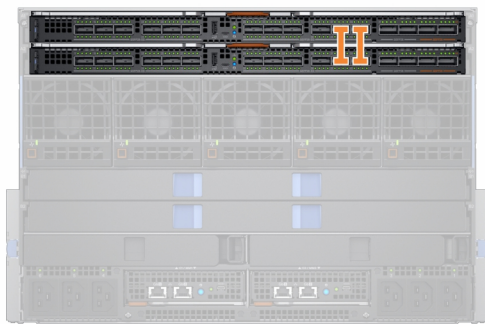


「同一シャーシ内で Mx9116n ファブリック スイッチング エンジン x2」というファブリック設計は、サポートはされていますがお勧めはしません。この設計を使用した場合、OME - Modular の [ ファブリック トポロジー ] および [ トポロジー表示 ] ページにエラーメッセージが表示されます。

## スイッチ間ケーブル接続

SmartFabric モードで動作している場合、各スイッチペアは仮想リンクトランク (VLT) リンクを実行します。MX9116n では、ポートグループ 11 と 12 が使用されています。



MX5108n では、ポート 9 と 10 が使用されています。すべての VLT リンクは同じ速度で実行される必要があるため、ポート 10 は 100 GbE ではなく 40 GbE で動作します。40 GbE をサポートするケーブルまたは光ファイバーを使用していることを確認してください。

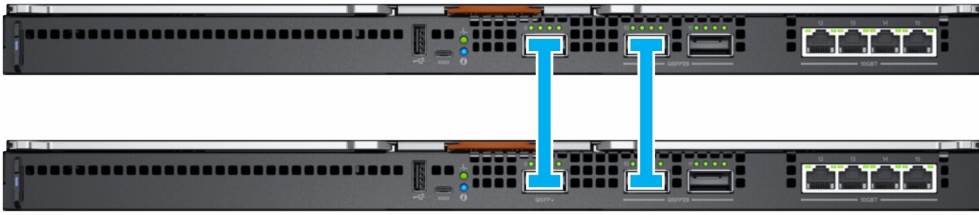

- ① **メモ:** ポートを選択することはできません。接続トポロジは SmartFabric サービスによって適用されます。
- ① **メモ:** VLT はイーサネットでのみサポートされ、FCoE ではサポートされません。MX5108n および MX9116n スイッチでは、LAN および FCoE トラフィック用の物理的に別々のアップリンクが必要です。

## アップストリームネットワークスイッチの要件

PowerEdge MX スイッチを冗長アップストリームスイッチのペアに接続することをお勧めしますが、これは必須ではありません。ファブリックモードでスイッチのペアをアップストリームスイッチペアに接続する場合、アップストリームスイッチペアを次のように構成する必要があります。

1. VLT または VPC などのテクノロジーを使用して、両方のアップストリームスイッチを相互に接続する必要があります。
2. アップストリームスイッチポートは、LACP を使用するポートチャネル内に存在する必要があります。
  - ① **メモ:** LACP オプションは、イーサネットアップリンクでのみサポートされています。
3. 互換性のあるスパニングツリープロトコルが設定されていることを確認します。詳細については、「スパニングツリープロトコル」の項を参照してください。

## スパニングツリープロトコル

OS10 では、スパニングツリープロトコルとして RPVST+ がデフォルトです。STP モードを変更するには、スパニングツリーモードコマンドを使用します。STP モードを変更するには、スパニングツリーモードコマンドを使用します。手順については、『OS10 Enterprise Edition ユーザーガイド』を参照してください。

- ① **メモ:** アップストリームネットワークが RSTP を実行している場合、スイッチをアップストリームネットワークに物理的に接続する前に RPVST+ から RSTP に変更します。これを行わないと、ネットワークが停止する可能性があります。

## NIC チーミングの制限

NIC チーミングは、特定の実装でそれをしないよう推奨されない限り、冗長性のために推奨されます。NIC チーミングには、次の 2 つの種類があります。

1. スイッチ依存 — 802.3ad または動的リンクアグリゲーションとも呼ばれます。スイッチ依存のチーミング方式では、チーミングトポロジを理解するために LACP プロトコルを使用します。このチーミング方式ではアクティブ/アクティブチーミングを提供し、LACP チーミングをサポートするスイッチが必要になります。
2. スイッチ非依存 — この方法では、サーバ上のオペレーティングシステムと NIC デバイスドライバを使用して NIC をチーム化します。各 NIC ベンダーが提供する実装は若干異なる場合があります、その長所と短所も異なります。

NIC パーティショニング (NPAR) は、NIC チーミングの動作に影響を与えることがあります。NIC ベンダーによって実装された NIC パーティショニングに関連する制限によって、特定の設定では特定の種類のチーミングが妨げられます。

次の制限は、フルスイッチモードと SmartFabric モードの両方に適用されます。

1. NPAR が使用中でない場合、スイッチ依存 (LACP) とスイッチ非依存の両方のチーミング方式がサポートされます。
2. NPAR が使用中の場合、スイッチ依存のチーミング方式のみがサポートされます。スイッチ非依存のチーミングはサポートされません。

次の制限は、スイッチ依存 ( LACP ) チーミングに適用されます。

1. iDRAC 共有 LOM 機能は、iDRAC の「フェールオーバー」オプションが有効になっている場合にのみ使用できる
2. ホスト OS が Windows の場合は、LACP タイマーを「低速」(「通常」とも呼ばれます) に設定する必要がある  
サポートされているオペレーティングシステムのリストは、『Dell EMC PowerEdge MX7000 Enclosure Installation and Service Manual』( Dell EMC PowerEdge MX7000 エンクロージャ設置およびサービスマニュアル ) を参照してください。

**メモ:** ファブリックモードで、4つのポートがある LACP チームが作成され、その LACP チームから 2つのポートを削除する場合は、LACP チーム全体を削除して、2つのポートがある新しい LACP チームを作成する必要があります。

NIC チーミングの詳細な手順については、ネットワークアダプタまたはオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

## ファブリックモードで使用可能な CLI コマンド

ファブリックモードで動作している場合、ほとんどのスイッチ設定は OME-Modular の GUI を使用して管理されます。レイヤー 3 ルーティングなどの一部の OS10 機能は無効になっています。そのため、ファブリックモードで動作するスイッチではすべての OS10 show コマンドがサポートされますが、以下の CLI 設定コマンドのサブセットのみがサポートされます。

- ・ clock : クロック パラメーターを設定します。
- ・ end : EXEC モードに戻ります。
- ・ exit : 現在のモードを終了します。
- ・ help : 使用可能なコマンドを表示します。
- ・ hostname : システム ホスト名を設定します。
- ・ interface : インターフェイスを設定または選択します。
- ・ ip name-server : 最大3つのネーム サーバーの IP アドレスを設定します。
- ・ logging : システム ログを設定します。
- ・ management route : IPv4/IPv6 の管理ルートを設定します。
- ・ no : 設定モードのコマンドを削除または無効にします。
- ・ ntp : ネットワーク タイム プロトコルを設定します。
- ・ snmp-server : SNMP サーバーを設定します。
- ・ username : ユーザー資格情報を作成または変更します。
- ・ spanning-tree
  - disable : スパニング ツリーをグローバルに無効にします。
  - mac-flush-timer : MAC アドレス エントリーのフラッシュに使用する時間を設定します。
  - mode : RSTP または MST などのスパニングツリー モードを有効にします。
  - mst : Multiple Spanning-Tree ( MST ) モードを設定します。
  - rstp : Rapid Spanning-Tree Protocol ( RSTP ) モードを設定します。
  - vlan : VLAN 範囲にスパニングツリーを設定します。
  - username : ユーザー資格情報を作成または変更します。
  - SupportAssist : SupportAssist 関連設定を設定します。
  - Security : ネットワーク セキュリティに対応する機能を設定します。
  - Fibre Channel : ファイバー チャネル インターフェイスに対応する機能を設定します。

## ファブリックの詳細の表示

既存のファブリックの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

- ・ デバイス ドロップダウンから **ファブリック** を選択します。
- ・ ファブリックの表から目的のファブリックを選択し、**詳細の表示** をクリックします。

ファブリックの詳細 ページが表示されます。

## ファブリックの追加

ファブリックを追加するには、次の手順に従います。

1. **デバイス > ファブリック** を順にクリックします。

ファブリック ページが表示されます。

2. **ファブリックの追加** をクリックします。  
ファブリックの**作成** ウィンドウが表示されます。
3. **名前** と **説明** を入力し、**次へ** をクリックします。
4. ドロップダウンリストから **設計タイプ** を選択します。  
使用可能なオプションは次のとおりです。

- ・ 同一シャーシ内で2台の MX5108n Ethernet スイッチ
- ・ 同一シャーシ内で2台の MX9116n ファブリック スイッチング エンジン
- ・ 異なるシャーシ内で2台の MX9116n ファブリック スイッチング エンジン

選択した設計タイプに基づいて、シャーシとスイッチ (A、B) を選択するオプションが表示されます。

5. シャーシとスイッチを選択します。  
ケーブル接続のイメージが表示されます。
6. **次へ** をクリックして、ファブリックのサマリを表示します。  
ファブリックの詳細を印刷したり、詳細を PDF としてシステムに保存したりすることができます。  
ファブリックが作成されると、スイッチが SmartFabric モードになり、IOM が再起動します。

**i** **メモ:** ファブリックの作成後、ファブリックの正常性ステータスはアップリンクが作成されるまで重要です。

**i** **メモ:** ファブリック正常性アラートは、MCM グループ内のすべてのシャーシに表示されます。

## アップリンクの追加

アップリンクを追加するには、次の手順を実行します。

1. デバイス ドロップダウンから **ファブリック** を選択します。  
ファブリック ページが表示されます。
2. ファブリックの表から目的のファブリックを選択し、**詳細の表示** をクリックします。  
ファブリックの**詳細** ページが表示されます。
3. **アップリンク** セクションで、**アップリンクの追加** をクリックします。  
アップリンクの**追加** ウィンドウが表示されます。
4. **名前**、**説明** を入力し、**アップリンクタイプ** を選択して、**次へ** をクリックします。  
使用可能なオプションは次のとおりです。

- ・ **イーサネット** — スイッチ全体から1つまたは複数のイーサネットポートを選択して LAG を形成することができます。ネットワークは任意のタイプを使用できます。例：イーサネット。
- ・ **FCoE** — IOM から1つのポートを選択して、FCoE タイプの単一のネットワークを関連付けることができます。これは、FC ネットワークに接続している別のスイッチに接続する FCoE 接続を目的とします。単一ファブリックの場合、各 IOM から1つずつで、2つの FCoE アップリンクを持つことができます。両方の IOM には、異なるネットワーク (つまり、異なる FCoE VLAN) が存在する必要があります。

FCoE モードでは、サーバー ポートのタグなし VLAN と FCoE アップリンクが同じであることが必要です。この条件によって、タグなし FIP VLAN 検出 (L2 フレーム) パケットがタグなし VLAN に確実にスイッチングされます。FCoE アップリンクは、スイッチにおける FIP スヌーピング ブリッジ (FSB) モードを識別するために使用されます。FCoE セッションが到達できるように、FCoE アップリンクとサーバー ポートで同じタグなし VLAN を設定します。

**i** **メモ:** アップリンク FCoE スイッチでは、デフォルトの **fc-map (0efc00)** のみを使用します。

- ・ **FC Gateway** — 同一の IOM から1つまたは複数のポートを選択して、FCoE タイプの単一のネットワークを関連付けることができます。このタイプのアップリンクは SAN スイッチへの接続用です。単一ファブリックの場合、各 IOM から1つずつで、2つの FC ゲートウェイアップリンクを持つことができます。両方の IOM には、異なるネットワーク (つまり、異なる FCoE VLAN) が存在する必要があります。どのファブリックでも、少なくとも1つのタイプ FC のアップリンク (FCoE、FCDirectAttach、FC ゲートウェイのいずれか) を使用できます。

ファブリック モードでは、1つまたは複数の FC ゲートウェイ アップリンクを持つ FCoE VLAN に属している Ethernet サーバー ポートに、任意のタグなし VLAN を割り当てることができます。FC ゲートウェイ アップリンクは、スイッチにおける NPG (N ポート プロキシ ゲートウェイ) モードを識別するために使用されます。

- ・ **FC ダイレクト アタッチ** - 同一の IOM から1つまたは複数のポートを選択して、FCoE タイプの単一のネットワークを関連付けることができます。このタイプのアップリンクは FC ストレージの直接接続を目的とします。単一のファブリックの場合、それぞれの IOM から1つずつ、2つの FC ダイレクトアタッチアップリンクを持つことができます。両方の IOM には、異なるネットワーク (つまり、異なる FCoE VLAN) が存在する必要があります。

ファブリック モードでは、1つまたは複数の FC ダイレクト アタッチ アップリンクを持つ FCoE VLAN に属している Ethernet サーバー ポートに、任意のタグなし VLAN を割り当てることができます。FC ダイレクト アタッチ アップリンクは、スイッチにおける F ポート モードを識別するために使用されます。

5. 必要なスイッチポートを選択し、任意のタグ付きネットワークを選択します。

既存のネットワーク以外の新しいネットワークを設定する必要がある場合は、**ネットワークの追加** をクリックしてネットワークの詳細を入力します。詳細については、「[ネットワークの追加](#)」を参照してください。

## ネットワークの追加

ファブリック および **設定 > ネットワーク** ページを使用して、ネットワークを追加することができます。詳細に関しては、「[ネットワークの定義](#)」を参照してください。

ファブリック ページから新しいネットワークを追加するには、次の手順を実行します。


1. デバイス ドロップダウンから **ファブリック** を選択します。  
ファブリック ページが表示されます。
2. ファブリックの表から目的のファブリックを選択し、**詳細の表示** をクリックします。  
ファブリックの**詳細** ページが表示されます。
3. アップリンク セクションで、**アップリンクの追加** をクリックします。  
アップリンクの**追加** ウィンドウが表示されます。
4. **ネットワークの追加** をクリックします。  
ネットワークの**定義** ウィンドウが表示されます。
5. **名前、説明、VLAN ID** を入力して、**ネットワークタイプ** を選択します。  
ネットワークの種類については、「[オンラインヘルプ](#)」を参照してください。

## アップリンクの編集

既存のアップリンクを編集するには、次の手順を実行します。

1. デバイス ドロップダウンから **ファブリック** を選択します。  
ファブリック ページが表示されます。
2. ファブリックの表から目的のファブリックを選択し、**詳細の表示** をクリックします。  
ファブリックの**詳細** ページが表示されます。
3. アップリンクの表からアップリンクを選択し、**編集** をクリックします。  
アップリンクの**編集** ページが表示されます。
4. 必要に応じて、**名前、説明、アップリンクタイプ** フィールドを編集し、**次へ** をクリックします。
5. 必要なスイッチポートを選択し、**タグ付きネットワーク** または **タグなしネットワーク** を選択します。

既存のネットワーク以外のネットワークを設定するには、**ネットワークの追加** をクリックして、ネットワークの詳細を入力します。詳細については、「[ネットワークの追加](#)」を参照してください。

 **メモ:** アップリンクが **FCoE、FC ゲートウェイ、または FC ダイレクトアタッチモード** の場合、ポートやネットワークは編集できません。

## トポロジ詳細の表示

ファブリック トポロジー イメージには、ポートの動作ステータスのみが表示されます。動作ステータスが「アップ」の場合、チェックマークが表示されます。MCM シナリオの検証エラーをグラフィカルに表示するには、OME-Modular Web インターフェイスの [**グループ トポロジー**] ページに移動します。

トポロジ詳細を表示するには、次の手順を実行します。

- ・ デバイス ドロップダウンから **ファブリック** を選択します。
- ・ ファブリックの表から目的のファブリックを選択し、**詳細の表示** をクリックします。
- ・ **ファブリックの詳細** ページで、**トポロジ** をクリックします。

ファブリックのトポロジが表示されます。

## ファブリックの詳細の編集

ファブリックの詳細を編集するには、次の手順を実行します。

1. デバイス ドロップダウンから **ファブリック** を選択します。  
ファブリック ページが表示されます。
2. ファブリックの表から目的のファブリックを選択し、**編集** をクリックします。  
ファブリックの**編集** ページが表示されます。
3. **名前** と **説明** フィールドに必要な変更を加えます。

## アップリンクの削除

アップリンクを削除するには、以下の手順を実行します。

1. デバイス ドロップダウンから **ファブリック** を選択します。  
ファブリック ページが表示されます。
2. ファブリックの表から任意のファブリックを選択し、**詳細の表示** をクリックします。
3. アップリンクの表から、削除するアップリンクを選択します。
4. **削除** をクリックします。**はい** をクリックして削除を確認します。

## ファブリックの削除

既存のファブリックを削除するには、次の手順を実行します。

1. デバイス ドロップダウンから **ファブリック** を選択します。  
ファブリック ページが表示されます。
2. ファブリックの表から、削除するファブリックを選択します。
3. **削除** をクリックします。  
削除の確認を求めるメッセージが表示されます。
4. **はい** をクリックして続行します。  
ファブリックが削除されると、IOM が再起動します。

## SmartFabric および FCoE 用 VLAN

SmartFabric を作成する前に VLAN を作成します。作成された最初の VLAN は、デフォルトまたはネイティブの VLAN、通常は VLAN 1 にする必要があります。デフォルトの VLAN は、ファブリックを通過するタグなしのトラフィック用に作成する必要があります。

ファイバー チャネル構成を実装する場合、FCoE 用にも VLAN を構成できます。ストレージ アレイには 2 つの別々のコントローラーがあり、SAN パス A と SAN パス B の 2 つのパスが作成されます。これらのパスは、MX9116n FSE に接続されます。ストレージトラフィックの冗長性を確保するために、トラフィックに対して 2 つの別個の VLAN が作成されます。

次の表は、FCoE トラフィックの VLAN 属性の例を示しています。

表 20. FCoE の VLAN 属性

名前	説明	ネットワークタイプ	VLAN ID	SAN
FC A1	FCOE A1	ストレージ - FCoE	30	A
FC A2	FCOE A2	ストレージ - FCoE	40	B

## VLAN の定義

VLAN を定義するには、次の手順を実行します。

1. メニューで、[ **設定** ] > [ **ネットワーク** ] をクリックします。
2. [ **ネットワーク** ] ペインで、[ **定義** ] をクリックします。  
ネットワークの**定義** ウィンドウが表示されます。
3. VLAN の [ **名前** ] と [ **説明** ] を入力します。  
説明はオプションです。

4. [ VLAN ID ] を入力し、[ ネットワーク タイプ ] を選択します。  
FCoE の場合、[ ネットワーク タイプ ] は [ ストレージ - FCoE ] である必要があります。
5. [ 終了 ] をクリックします。

## VLAN の編集

SmartFabric で、導入されたサーバー上の VLAN を追加または削除することができます。

VLAN を追加または削除するには、次の手順を実行します。

1. メニューで、[ デバイス ] > [ ファブリック ] をクリックします。
2. VLAN を追加または削除するファブリックを選択します。
3. 左ペインで [ サーバー ] を選択し、必要なサーバーを選択します。
4. [ ネットワークの編集 ] をクリックします。
5. 次のオプションのいずれかを選択します。
  - ・ LACP の NIC チーミング
  - ・ チーミングなし
  - ・ その他
6. タグ付きおよびタグなしの VLAN を定義し、必要に応じて VLAN の選択を変更します。
7. 各メザニン カード ポートに対してタグ付きおよびタグなしのネットワークの VLAN を選択します。
8. [ 保存 ] をクリックします。

## VLAN のスケーリングのガイドライン

SmartFabric モードでは、フル スイッチ モードでは提供されていないネットワーク自動化機能が提供されているので、推奨される VLAN の数はモードによって異なります。

次の表に、ファブリック、アップリンク、およびサーバー ポートごとの推奨される VLAN の最大数を示します。

**表 21. SmartFabric モードで推奨される VLAN の最大数**

OS10 バージョン	パラメータ	値
10.5.0	ファブリックあたりの VLAN の最大数	256
	アップリンクあたりの VLAN の最大数	256
	サーバー ポートあたりの VLAN の最大数	64
10.4.0.R3S	ファブリックあたりの VLAN の最大数	128
10.4.0.R4S	アップリンクあたりの VLAN の最大数	128
	サーバー ポートあたりの VLAN の最大数	32

## ネットワークの管理

タグ付きおよびタグなしの VLAN の環境を表す論理ネットワークを設定できます。これらの論理ネットワークは、物理サーバの NIC ポートに関連付けられたスイッチポートで適切な VLAN をプロビジョニングするために使用されます。

**メモ:** VLAN は、ファブリックモードでスイッチに接続されているサーバにのみ割り当てられます。フルスイッチモードでスイッチに接続されているサーバでは、VLAN 情報は無視されます。

タグ付きネットワークでは、1つのポートが複数の VLAN を処理します。VLAN タグ付きネットワークは、他の側で VLAN に属するパケットを識別するのに役立ちます。パケットには、イーサネットフレームの VLAN タグがタグ付けされています。VLAN ID はヘッダーに配置され、それが属するネットワークを識別します。

タグなしのネットワークでは、1つのポートが1つの VLAN のみを処理します。

ネットワークのリストを表示するには、**設定 > ネットワーク** を順にクリックします。ネットワーク ページに、ネットワークのリストが表示されます。ネットワークの名前、説明、および VLAN ID が表示されます。

選択済みネットワークのサマリが右側に表示されます。

ネットワーク ページでは、次のタスクを実行できます。

- ・ ネットワークの定義
- ・ ネットワークの編集
- ・ ネットワークの削除
- ・ ネットワークのエクスポート

**トピック：**

- ・ [SmartFabric VLAN 管理および自動 QoS](#)
- ・ [ネットワークの定義](#)
- ・ [ネットワークの編集](#)
- ・ [ネットワーク設定のエクスポート](#)
- ・ [ネットワーク設定の削除](#)

## SmartFabric VLAN 管理および自動 QoS

サーバプロファイルに VLAN を割り当てるだけでなく、SmartFabric サービスはユーザーの入力に基づいて QoS 設定を自動化します。VLAN が作成され、関連するトラフィックタイプ (iSCSI や vMotion など) を選択すると、SFS エンジンはその VLAN に適切な QoS 設定を割り当てます。金や銅などの「金属」を選択して、トラフィックに独自の優先度を割り当てることもできます。

表 22. ネットワークトラフィックタイプ - QoS 設定

ネットワークトラフィックタイプ	説明	QoS 設定
汎用 (ブロンズ)	優先度の低いデータトラフィックに使用されます	2
汎用 (シルバー)	標準またはデフォルトの優先度のデータトラフィックに使用されます	3
汎用 (ゴールド)	優先度の高いデータトラフィックに使用されます	4
汎用 (プラチナ)	優先度が非常に高いデータトラフィックに使用されます	5
クラスタ相互接続	クラスタハートビート VLAN に使用されます	5
ハイパーバイザ管理	ESXi management VLAN などのハイパーバイザ管理接続用に使用されます	5

表 22. ネットワークトラフィックタイプ - QoS 設定 ( 続き )

ネットワークトラフィックタイプ	説明	QoS 設定
ストレージ - iSCSI	iSCSI VLAN に使用されます	5
ストレージ - FCoE	FCoE VLAN に使用されます	5
ストレージ - データレプリケーション	VMware VSAN など、ストレージのデータレプリケーションをサポートする VLAN に使用されます	5
VM の移行	vMotion および同様のテクノロジーをサポートする VLAN に使用されます	5
VMWare FT ロギング	VMware フォールトトレランスをサポートする VLAN に使用されます	5

## ネットワークの定義

論理ネットワークを設定するには、次の手順を実行します。

1. **設定** > **ネットワーク** の順にクリックします。  
ネットワーク ページが表示されます。
2. **定義** をクリックします。  
ネットワークの**定義** ウィンドウが表示されます。
3. 名前、説明、VLAN ID を入力します。  
単一の VLAN ID のフォーマットは 123 ですが、ID 範囲の場合フォーマットは 123 ~ 234 です。
4. **ネットワークタイプ** を選択します。  
詳細については、「[SmartFabric VLAN 管理および自動 QoS](#)」を参照してください。使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ 汎用 ( ブロンズ )
  - ・ 汎用 ( シルバー )
  - ・ 汎用 ( ゴールド )
  - ・ 汎用 ( プラチナ )
  - ・ クラスタ相互接続
  - ・ ハイパーバイザ管理
  - ・ ストレージ - iSCSI
  - ・ ストレージ - FCoE
  - ・ ストレージ - データレプリケーション
  - ・ VM の移行
  - ・ VMWare FT ログ

詳細については、「[SmartFabric VLAN 管理および自動 QoS](#)」を参照してください。

## ネットワークの編集

ネットワークを編集するには、次の手順を実行します。

1. ネットワーク ページで、編集するネットワークを選択し、**編集** をクリックします。  
ネットワークの**編集** ウィンドウが表示されます。
2. 必要な変更を行います。  
ネットワークの編集時、両方のポートに VLAN が1つだけ設定されていることを確認します。  
**メモ:** ファブリック モードでは、**VLAN** がいずれかのアップリンクに関連付けられている場合、**OME-Modular** から **VLAN** を削除しないでください。

## ネットワーク設定のエクスポート

ネットワーク設定をエクスポートするには、次の手順を実行します。

ネットワーク ページで、目的のネットワークを選択し、**エクスポート** をクリックします。

ネットワークの詳細は、.csv 形式でお使いのシステムのローカルドライブにエクスポートされます。

## ネットワーク設定の削除

ネットワークを削除するには、次の手順を実行します。

**ネットワーク** ページで、ネットワークを選択して、**削除** をクリックします。

ネットワークがファブリックアップリンクに関連付けられている場合、ネットワークを削除すると接続が失われることを示す警告メッセージが表示されます。

## ファイバチャネル IOM の管理

MXG610s Fibre Channel (FC) スイッチは、ミッションクリティカルなアプリケーションが外部ストレージ上のデータにアクセスするように設計されています。これは、フラッシュストレージと仮想化されたサーバ環境に最適化されています。FC スイッチにより、組織は、Ports-on-Demand (PoD) 接続性および帯域幅を動的に拡張できます。統合管理とシンプルなサーバとストレージへの接続性により、運用を強化します

OME-Modular は、MXG610s の管理をシンプルにします。OME-Modular の SSO 機能は、セキュリティと利便性を強化します。

MXG610s FC スイッチの GUI を表示するには、次の手順を実行します。

1. [ デバイス ] > [ I/O モジュール ] ページで、[ IOM UI の起動 ] をクリックします。

MXG610s FC ウェブツールインタフェースが表示されます。

## ファームウェアの管理

OME-Modular のファームウェア機能により、シャーシ内のすべてのコンポーネントのファームウェアをアップデートできます。コンポーネントには、コンピュータスレッド、イーサネット IOM、ストレージ IOM、および SAS IOM があります。ファームウェアアップデートは、デルの Web サイトのソース、または Repository Manager を使用したカスタム リポジトリのセットアップを使用できます。

シャーシのファームウェアをアップデートするには、シャーシの管理者の役割と、シャーシのデバイスアップデート権限が必要です。コンポーネントのファームウェアをアップデートするには、デバイス固有のマネージャーの役割とデバイスのアップデート権限が必要です。

MX シャーシバンドルは、次のアップデートパッケージを指します。

- ・ シャーシマネージャー DUP—この DUP は、OME-Modular のファームウェアで構成されています。
- ・ ストレージスレッド DUP—この DUP には、シャーシの Dell Storage スレッドのアップデートが含まれています。
- ・ ストレージ IOM DUP—この DUP には、シャーシストレージ IOM のアップデートが含まれています。

ネットワーク用 IOM およびスイッチ用 DUP はライセンスソフトウェアであり、個別の DUP として使用できます。外部ストレージの場合、DUP はカタログにバンドルされています。ハードドライブまたはストレージエンクロージャがコンピュータスレッドに割り当てられている場合は、iDRAC を使用してアップデートすることができます。ただし、割り当てられているハードドライブまたは割り当てられていないハードドライブをシャーシのコンテキストでアップデートすることはできません。ドライブをサーバにマップして、アップデートすることができます。

コンピュータスレッドバンドルは、サーバコンポーネントのパッケージ (BIOS、NIC、RAID、ハードドライブ、および iDRAC) を指します。

ファームウェアアップデートプロセスには、カタログの指定、ファームウェアインベントリの取得、コンプライアンスの確認、およびファームウェアアップデートが含まれます。

使用可能なベースラインが、**設定 > ファームウェア** ページに順に表示されます。ベースラインのコンプライアンスのサマリーと、ページの上部に円グラフを表示することができます。ファームウェア ページの右側に、目的のベースラインのサマリーを表示することもできます。

ファームウェア ページに表示されるベースライン情報は、コンプライアンス、ベースラインの名前、ジョブのステータス、カタログの種類、ベースラインが最後に使用されたときのタイムスタンプです。

ファームウェア ページで、次のタスクも実行できます。

- ・ ベースラインの作成
- ・ ベースラインの編集
- ・ レポートを表示
- ・ ベースラインの削除
- ・ カタログの管理
- ・ コンプライアンスの確認

**トピック：**

- ・ [ベースラインの作成](#)
- ・ [コンプライアンスの確認](#)
- ・ [ベースラインの編集](#)
- ・ [カタログの管理](#)
- ・ [ファームウェアのアップデート](#)
- ・ [ファームウェアのロールバック](#)
- ・ [ファームウェアの削除](#)

## ベースラインの作成

ファームウェアのベースラインを作成するには、次の手順を実行します。

1. **設定 > ファームウェア > ベースラインの作成** をクリックします。  
ファームウェアベースラインの作成 ウィンドウが表示されます。

2. カタログタイプを選択して、ベースラインの名前と説明を入力します。
3. **追加** をクリックします。  
ファームウェアカタログの**追加** ウィンドウが表示されます。
4. カタログソースを選択します。
5. **ファームウェアベースラインの作成** ウィンドウで、ベースラインを作成するデバイスまたはグループを選択します。  
ベースラインが作成されると、メッセージが表示され、ベースラインでコンプライアンスチェックが実行されます。ファームウェア ページに、ジョブのステータスが表示されます。

**i** **メモ:** ベースラインがカタログから作成された場合、関連するベースラインの情報が表示されます。

## コンプライアンスの確認

ファームウェアベースラインのコンプライアンスを確認するには、次の手順を実行します。

1. **ファームウェア** ページで、ベースラインを選択して **コンプライアンスの確認** をクリックします。  
ファームウェア ページの右側に、コンプライアンスの確認のサマリが表示されます。
2. **レポートの表示** をクリックします。  
コンプライアンスレポート ページが表示されます。

詳細情報 ( カタログとベースラインの名前、コンプライアンスのステータス、ベースラインのタイプ、デバイスの名前、モデル、デバイスのサービスタグ、現在のアップデートのバージョン、およびベースラインのバージョン ) が表示されます。

コンプライアンスレポート ページで次のタスクを実行できます。

- ・ ファームウェアのアップデート
- ・ お使いのシステムのローカルドライブに、.csv 形式でレポートをエクスポートします。
- ・ **詳細フィルター** を使用してデバイス情報を並べ替える

個々のコンポーネントおよびシャシコンポーネントとして使用できる SAS IOM のファームウェアをアップデートするとき、コンプライアンスレポートの方法を使用すると、管理モジュールのアップデートに失敗します。シャシコンポーネントから SAS IOM を選択するか、コンプライアンスレポートに個別に表示されている SAS IOM を選択します。

## ベースラインの編集

ベースラインを編集するには、次の手順を実行します。

1. **ファームウェア** ページで、変更するベースラインを選択し、**編集** をクリックします。  
ファームウェアベースラインの**編集** ウィンドウが表示されます。
2. 必要な変更を行います。

## カタログの管理

OME-Modular のカタログ管理機能では、カタログの場所を設定し、ファームウェアベースラインを作成することができます。カタログには、バンドルおよび個々の DUP またはパッケージについてのメタデータが含まれます。バンドルは、一緒にテストされて認定されたパッケージセットを表します。

カタログは次の場所から取得できます。

- ・ デルの Web サイト - 使用しているネットワークからアプリケーションがインターネットにアクセスできるように、プロキシパラメーターを指定できます。プロキシパラメーターには、ネットワークアドレスとオプションの資格情報 ( ユーザー名とパスワード ) が含まれます。プロキシ設定は、初期セットアップ時または **アプリケーションの設定 > ネットワーク** ページを順に選択して設定します。

複数のカタログをデルのウェブサイトに掲載することができます。

- ・ ネットワークのネットワーク共有またはウェブサイトの場所 - ネットワーク共有は、NFS、CIFS、HTTP、HTTPS のいずれかで構成されます。

Repository Manager を使用して、カタログを作成してネットワーク共有に保存することができます。シャシ管理者権限を持っていると、カタログのリストを表示して、カタログの編集や削除などの基本的な管理タスクを実行できます。ベースラインに関連付けられているカタログを削除することはできません。カタログにアクセスできない場合は、カタログの動作状態アイコンが表示されます。

**i** **メモ:** 特定の日付にカタログを作成し、ネットワークまたはローカルドライブ上の必要な場所にダウンロードすると、ダウンロードが正常に完了します。ただし、同じ日に別の時間にカタログを変更してダウンロードしようとする、変更したカタログ

グはダウンロードされません。リポジトリのタイプが NFS で、指定された NFS サーバーでカタログ ファイルが利用できない場合は、前回取得されたカタログ ファイルが使用されます。

カタログのリストを表示するには、下記を実行します。

ファームウェア ページで、**カタログ管理** をクリックします。

カタログ管理 ページが表示されます。

カタログを選択すると右側に概要が表示されます。この概要には、カタログのバンドル数、カタログがリリースされた日時、カタログに関連付けられているベースラインの名前が含まれます。

カタログ管理 ページでは次のタスクを実行できます。

- ・ カatalogの追加
- ・ カatalogの編集
- ・ カatalogの削除

## カタログの表示


カタログ管理 ページでは次の情報を表示できます。


- ・ カatalogの名前とダウンロードステータス
  - ・ カatalogのダウンロード元のリポジトリのタイプ
  - ・ リポジトリの場所
  - ・ カatalog.xml ファイルの名前
  - ・ カatalogのリリースタイムスタンプ
1. メニュー バーで、**設定 > ファームウェア > カatalog管理** の順にクリックします。  
カタログ管理 ページが表示されます。
  2. 右側にサマリーを表示するカタログを選択します。  
サマリーには、カタログのバンドル数、カタログのリリースタイムスタンプ、カタログに関連付けられているバンドルの名前が含まれます。

## カタログの追加

カタログを追加するには、次の手順を実行します。

1. [ **カタログ管理** ] ページで、[ **追加** ] をクリックします。  
ファームウェア**カタログの追加** ウィンドウが表示されます。
2. カatalogの名前を入力し、カタログソースを選択します。  
使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ **Dell.com 上の検証済みの最新の**シャーシファームウェアの**スタック** - このカタログのファームウェアバージョンは、最新の OME - Modular ファームウェアリリースの一部としてまとめてテストされています。
  - ・ **Dell.com 上のコンポーネントファームウェアの最新バージョン** - このカタログには、最後に検証されたシャーシファームウェアのスタック以降に個別にリリースされたコンポーネントのファームウェアバージョンが含まれる場合があります。
  - ・ **ネットワークパス - ftp.dell.com** で検証済みのスタックを展開するか、または Dell EMC Repository Manager を使用して、カタログおよびオプションとして関連付けられているアップデートが配置されているフォルダ。
3. **共有タイプ** を選択します。  
使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ NFS
  - ・ CIFS
  - ・ HTTP
  - ・ HTTPS

 **メモ:** 共有タイプ オプションは、ネットワーク パス を選択した場合にのみ使用できます。

 **メモ:** プロキシと HTTPS 共有両方の認証が有効になっている場合は、プロキシによる HTTPS 共有機能は機能しません。
4. カatalogの**アップデート モード** を選択します。  
使用可能なオプションは次のとおりです。

- ・ 手動
- ・ 自動

デフォルトのモードは [手動] です。

5. [アップデートの頻度] を選択します。

- ・ 毎日
- ・ 毎週

時刻は HH:MM 形式で指定します。

## カタログの編集

カタログ名、ネットワーク共有アドレス、およびカタログのファイルパスのみ変更できます。

カタログを編集するには、次の手順を実行します。

1. **カタログ管理** ページで、編集するカタログを選択して **編集** をクリックします。  
ファームウェアカタログの編集 ウィンドウが表示されます。
2. 必要な変更を行います。

## カタログの削除

ベースラインに関連付けられていないカタログのみを削除できます。ベースラインに関連付けられているカタログを削除しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

カタログを削除するには、次の手順を実行します。

**カタログ管理** ページで、削除するカタログを選択し、**削除** をクリックします。

## ファームウェアのアップデート

シャーシ、コンピュータ、またはストレージ スレッドのファームウェアをアップデートする前に、すべての IOM およびネットワーク ファブリックが正常であることを確認します。同時にアップグレードできる IOM は 6 個のみです。

**① メモ:** [インベントリーの更新] ジョブまたは [デフォルト インベントリー] ジョブが実行されると、インベントリーの更新中に [ファームウェアの更新] ボタンが一時的に無効になることがあります。

ファームウェアをアップデートするには、次の手順を実行します。

1. **コンプライアンスレポート** ページで、ファームウェアをアップデートするデバイスまたはコンポーネントを選択します。  
ファームウェアのアップデート ウィンドウが表示されます。
2. **今すぐアップデート** オプションを選択して、ファームウェアをすぐにアップデートするか、**後でスケジュール** を設定して、選択した日付と時刻にファームウェアをアップデートします。
  - ① メモ:** NTP サーバーを設定した後で [時刻設定] ページにローカル クロックが表示されている場合は、NTP サーバーを再設定します。
  - ① メモ:** ファームウェアのアップデート中に、アクティブな MM が再起動してスタンバイ MM がアクティブになったとき、ファームウェア アップデートの [実行詳細] ページに一部のメッセージが表示されません。同期の問題により、メッセージが表示されなくなります。
  - ① メモ:** OME-Modular のファームウェアアップデート中に、複数のユーザーがインターフェースを使用して、OME-Modular をアップロードすることができます。ただし、ファームウェアアップデートジョブが開始されると、警告メッセージが表示されることがあります。
  - ① メモ:** 非デフォルト VLAN では、ToR スイッチの DHCP V6 設定に IPv6 デフォルトゲートウェイがない場合、MX9116n または MX5108n IOM の管理 IPv6 IP に到達できません。

## ファームウェアのロールバック

デバイスまたはコンポーネントのファームウェアアップデートがわからない場合は、アップデートの前にアップデートをバージョンにロールバックすることができます。ロールバックオプションが有効になるのは、OME-Modular が以前のバージョンのファームウェアパッケージにアクセスできる場合のみです。アクセスを有効にするには、次の方法を使用します。

- ・ 前のバージョンと一致するロールバックバージョン（または N-1 バージョン）を持つデバイス。すべてのデバイスがロールバックまたは N-1 バージョンをサポートしているわけではありません。ロールバックバージョンは、アップデートの前にバージョンと一致しない場合でも、ロールバック候補として表示されます。
- ・ 以前のバージョンの参照が含まれているインポートされたカタログ。
- ・ 以前のファームウェアバージョンがあるファームウェアパッケージを参照することができます。

ネットワーク IOM の場合、ロールバック情報の可用性は、ネットワーク IOM（フル スイッチまたはファブリック）のステータスとファームウェアのアップデート方法によって異なります。ファブリック内のノードでファームウェアがアップデートされた場合、ファームウェアのアップデートが開始されたノードでロールバック情報を使用できます。メンバーシャーシのネットワーク IOM でファームウェアがリードシャーシを介してアップデートされた場合、リードシャーシのみでロールバック情報を使用できます。

ファームウェアアップデートをロールバックするには、以下の手順を行います。

1. ファームウェア ページで、**ファームウェアのロールバック** をクリックします。  
ファームウェアのロールバック ウィンドウが表示されます。
  2. ファームウェアをロールバックするコンポーネントを選択し、**ロールバック** をクリックします。
- ① メモ:** デバイスは常に個別の DUP で更新され、カタログまたはベースラインの一部としてアップデートまたはダウングレードされることはありません。デバイスがベースラインに関連付けられており、アップデートがそのカタログまたはベースラインの一部として使用可能な場合、デフォルトでは、このカタログ オプションは安全オプションであるため、ロールバックに提供されます。

## ファームウェアの削除

管理者の権限を持っている場合は、ファームウェアベースラインを削除することができます。

ファームウェアのベースラインを削除するには、次の手順を実行します。

ファームウェア ページで、削除するベースラインを選択して、**削除** をクリックします。  
削除の確認を求めるメッセージが表示されます。

## アラートとログの監視

管理システム環境で生成されたアラートを表示および管理できます。アラートをフィルターして、適切なアクションを実行できます。

MCM グループ内のすべてのシャーシは、シャーシ内の新しい MX5108N IOM または MX9116N IOM に対応するため、シャーシ内に存在するのが MX5108N IOM または MX9116N IOM のどちらであっても、ファブリック アラートを受信します。

アラート ページを表示するには、メニューバーから **アラート** をクリックします。アラート ページに次のタブが表示されます。

- ・ **アラートログ**
- ・ **アラートポリシー**
- ・ **アラート定義**

トピック：

- ・ [アラートログ](#)
- ・ [アラートポリシー](#)
- ・ [アラートの定義](#)

### アラートログ

アラートログ ページには、シャーシで発生しているイベントのリストアラートログが表示されます。メニューバーで、**アラート** > **アラートログ** の順にクリックします。アラートログ ページが表示されます。アラートの詳細を表示することができます—アラートの重大度、タイムスタンプ、ソース、カテゴリ、サブカテゴリ、メッセージ ID、および説明のアラートです。

[**アラートログ**] ページには、30,000 件のレコードが表示されます。アラートを選択すると、アラートログ ページの右側に、アラートのサマリーが表示されます。アラートログ ページで、次のタスクも実行できます。

- ・ アラートの確認
- ・ アラートの未確認
- ・ アラートの無視
- ・ アラートのエクスポート
- ・ アラートの削除

最新の未確認のアラートが、OME-Modular ホームページに表示されます。

### アラートログのフィルタリング

アラートログをフィルタリングするには、次の手順を実行します。

1. OME-Modular Web インターフェイスで、[**アラート**] > [**アラートログ**] に移動します。
2. **詳細フィルター** をクリックします。
3. 要件に基づいて、次の項目を選択またはアップデートします。
  - ・ **重大度** - 特定の重大度レベルのアラートをすべて表示します。
  - ・ **確認** - 確認済みのすべてのアラートを表示します。
  - ・ **開始日** と **終了日** - 特定の期間のアラートを表示します。
  - ・ **ソース名** - 特定のシステムからのアラートを表示します。
  - ・ **カテゴリ** と **サブカテゴリ** - 特定のカテゴリのアラートを表示します。
  - ・ **メッセージ** - メッセージ列に特定の単語を含むアラートを表示します。

フィルターで行われる選択は、リアルタイムで適用されます。

4. フィルターをリセットする場合は、**すべてのフィルターのクリア** をクリックします。

## アラートログの確認

未確認のアラートログを確認することができます。アラートを確認すると、システムに同じイベントを保存することができなくなります。たとえば、デバイスにノイズが多く、同じイベントを複数回生成している場合は、デバイスから受信したイベントを確認することで、アラートの記録を無視することができます。また、同じタイプのイベントはそれ以上記録されません。

アラートログを確認するには、次の手順を実行します。

アラートログ ページで、確認するアラートログを選択して **確認** をクリックします。

選択したアラートログの **確認** 列にチェックマークが表示されます。

## アラートログの未確認化

確認済みのアラートログを未確認にできます。アラートを未確認にすると、同じイベントが頻繁に繰り返される場合でも、すべてのデバイスからのすべてのイベントが記録されることを意味します。デフォルトでは、すべてのアラートが未確認にされます。

アラートログを未確認にするには、次の手順を実行します。

アラートログ ページで、未確認にするアラートログを選択して **未確認** をクリックします。

選択したアラートログの **確認** 列に表示されていたチェックマークがクリアされ、選択したアラートログが未確認になったことを示します。

## アラートログの無視

アラートを記録しない場合は、アラートログを無視することができます。アラートが関連付けられているデバイスで発生しているイベントに対して、アクションは開始されません。選択したデバイスのアラートポリシーには、無視する必要があるイベントの詳細が含まれています。

アラートログを無視するには、次の手順を実行します。

アラートログ ページで、無視するアラートログを選択し、**無視** をクリックします。

選択したタイプのアラートログを無視するようにアラートポリシーが作成されたことを示すメッセージが表示されます。無視ポリシーは、アラートログが生成されるデバイスまたは複数のデバイスから作成されます。

## アラートログのエクスポート

ネットワーク共有またはお使いのシステムのローカルドライブに、アラートログを .csv 形式でエクスポートできます。

アラートログをエクスポートするには、次の手順を実行します。

アラートログ ページで、エクスポートするアラートログを選択し、**エクスポート** > **選択した項目のエクスポート** をクリックします。

**エクスポート** > **すべてエクスポート** をクリックすると、すべてのアラートログをエクスポートすることができます。

アラートログは、.csv 形式でエクスポートされます。

## アラートログの削除

1つまたは複数のアラートログを削除することができます。

アラートログを削除するには、次の手順を実行します。

アラートログ ページで、削除するアラートログを選択し、**削除** をクリックします。

メッセージが表示され、操作の確認が求められます。

## アラートポリシー

アラートポリシー機能を使用すると、重要なアラートを表示し、特定のタスクを実行できます。アラート ポリシーのリストを表示するには、**アラート** > **アラート ポリシー** を順にクリックします。アラート ポリシーの詳細には、アラート ポリシーの名前と説明、アラート ポリシーのステータス、管理者の E メール ID、および Syslog が含まれます。

アラートポリシー ページで次のタスクを実行できます。

- アラートポリシーの作成
- アラートポリシーの編集

- ・ アラートポリシーの有効化
- ・ アラートポリシーの無効化
- ・ アラートポリシーの削除

OME-Modular は、アラート送信先が設定された後、システムを監視するための事前定義されたアラートポリシーも提供します。

## アラートポリシーの作成

アラートポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

1. メニューバーから、**アラート > アラート ポリシー > 作成** をクリックします。  
**アラートポリシーの作成** ウィザードが表示されます。
2. アラートポリシーの名前と説明を入力します。
3. **ポリシーを有効にする** を選択して、**警告ポリシーを有効にし、次へ** をクリックします。  
**カテゴリ** タブが表示されます。
4. すべてのアラートカテゴリを選択するか、必要なオプションを選択して、**次へ** をクリックします。使用可能なカテゴリは次のとおりです。
  - ・ アプリケーション
  - ・ シャーシ
  - ・ iDRAC
  - ・ ネットワーク IOM
  - ・ ストレージ IOM

各カテゴリを展開して、サブカテゴリを表示して選択することができます。

**デバイス** ページが表示されます。

5. 必要なデバイスまたはデバイスグループを選択し、**次へ** をクリックします。  
**日時** ページが表示されます。
6. アラートを生成する日付、時間、および曜日を選択し、**次へ** をクリックします。  
**重大度** タブが表示されます。
7. 重大度レベルを選択し、**次へ** をクリックします。  
使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ すべて
  - ・ 不明
  - ・ 情報
  - ・ 正常
  - ・ 警告
  - ・ 重要

**操作** タブが表示されます。

8. アラート操作を選択して、**次へ** をクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。
  - ・ **電子メール (有効)** — **有効** をクリックして、**電子メールの設定** ウィンドウを表示し、アラートの電子メール設定を行うことができます。
  - ・ **SNMP トラップ転送 (有効)** — **有効** をクリックして、**SNMP 設定** ウィンドウを表示し、アラートの SNMP 設定を行うことができます。
  - ・ **Syslog (有効)** — **[ 有効 ]** をクリックして、**[ Syslog 設定 ]** ウィンドウを表示し、アラートのシステム ログ設定を行うことができます。
  - ・ **無視**

**サマリー** タブにアラートポリシー属性を表示できます。

## アラートポリシーを有効にする

無効にされているアラートポリシーを有効にすることができます。一度に複数のアラートを有効にすることができます。

アラートポリシーを有効にするには、次の手順を実行します。

**アラートポリシー** ページで、有効にするアラートを選択し、**有効** をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。

## アラートポリシーの編集

アラートポリシーを編集することができます。

アラートポリシーを編集するには、以下を実行します。

アラートポリシー ページで、編集するアラートを選択して **編集** をクリックします。確認メッセージが表示されます。

## アラートポリシーを無効にする

有効になっているアラートポリシーを無効にすることができます。一度に複数のアラートを無効にすることができます。

アラートポリシーを無効にするには、次の手順を実行します。

アラートポリシー ページで、無効にするアラートを選択し、**無効** をクリックします。確認メッセージが表示されます。

## アラートポリシーの削除

有効になっているアラートポリシーを削除することができます。一度に複数のアラートを削除することができます。

アラートポリシーを削除するには、次の手順を実行します。

1. アラートポリシー ページで、削除するアラートを選択し、**削除** をクリックします。メッセージが表示され、操作の確認が求められます
2. **はい** をクリックして続行します。

## アラートの定義

シャーシおよびシャーシ内のデバイスとコンポーネントに関連付けられているイベントに対して生成されたアラートログの説明が、**アラート定義** ページに表示されます。表示されるアラート情報は、次のとおりです。

- ・ アラートの重要度
- ・ アラートのメッセージ ID
- ・ アラートメッセージ
- ・ アラートのカテゴリ
- ・ アラートのサブカテゴリ

**詳細フィルター** に基づいてアラートのリストを並べ替えることができます。

- ・ **メッセージ ID に含まれる内容**
- ・ **メッセージに含まれる内容**
- ・ **カテゴリ**
- ・ **サブ項目**
- ・ **重大度**

また、アラートを選択すると、詳細が **アラート定義** ページの右側に表示されます。詳細な説明、推奨されるアクション、イベントソース情報、および重要度などが表示されます。

## アラート定義のフィルタリング

アラート定義をフィルタリングするには、次の手順を実行します。

1. OME-Modular Web インターフェイスで **[アラート]** > **[アラートの定義]** の順に移動します。
2. **詳細フィルター** をクリックします。
3. 要件に基づいて、次の項目を選択またはアップデートします。
  - ・ **メッセージに含まれる内容** - メッセージ列に特定の単語を含むアラートを表示します。
  - ・ **メッセージ** - 特定の数字または英数字を含むアラートを表示します。
  - ・ **カテゴリ** と **サブカテゴリ** - 特定のカテゴリのアラートを表示します。
  - ・ **重大度** - 特定の重大度レベルのアラートをすべて表示します。

フィルターで行われる選択は、リアルタイムで適用されます。

4. フィルターをリセットする場合は、**すべてのフィルターのクリア** をクリックします。

## 監査ログの監視

OME-Modular の監査ログ機能を使用すると、次のログエントリを監視できます。

- ・ ログイン試行回数
- ・ アプライアンスのセットアップ
- ・ RESTful API を使用したシャーシ構成の変更
- ・ アラートフィルターの設定の変更

監査ログ ページでは、次のタスクを実行できます。

- ・ 詳細フィルターを使用して、監査ログをソートします。
- ・ .csv 形式ですべての監査ログをネットワーク共有またはお使いのシステム上のローカルドライブにエクスポートします。

簡易展開監査ログは、作成またはアップデートされるたびに、全体的な操作として記録されます。簡易展開監査ログの詳細は、システムで作成またはアップデートされた他のジョブの詳細と似ています。

監査ログ ページを表示するには、次の手順を実行します。

メニュー バーから、**監視** > **監査ログ** の順にクリックします。  
監査ログ ページが表示されます。

トピック：

- ・ [監査ログのフィルタリング](#)
- ・ [監査ログのエクスポート](#)
- ・ [ジョブの監視](#)

## 監査ログのフィルタリング

監査ログをフィルタリングするには、次の手順を実行します。

1. 監査ログ ページで、**詳細フィルター** を展開します。
2. 要件に基づいて、次の項目を選択またはアップデートします。
  - ・ **重大度** — 重大度レベルが **情報**、**警告**、**重要**、または **すべての** 監査ログを表示します。
  - ・ **開始時刻** と **開始時刻** — 特定の期間の監査ログを表示します。
  - ・ **ユーザー** — 特定のユーザーからの監査ログを表示します。
  - ・ **ソースアドレス** — 特定のシステムからの監査ログを表示します。
  - ・ **カテゴリ** — 監査タイプまたは構成タイプの監査ログを表示します。
  - ・ **説明** — **説明** 列に特定の単語が含まれている監査ログを表示します。
  - ・ **メッセージ ID** — 特定の数字または文字を含む監査ログを表示します。

フィルターで選択するとリアルタイムで適用されます。フィルターをリセットする場合は、**すべてのフィルターのクリア** をクリックします。

## 監査ログのエクスポート

選択した、またはすべての監査ログを、.csv 形式でシステムのローカルドライブまたはネットワーク共有にエクスポートできます。

監査ログをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 監査ログ ページで、エクスポートする監査ログを選択します。
2. エクスポート をクリックし、**選択した項目のエクスポート** を選択します。  
または、**エクスポートすべてのエクスポート** をクリックすると、すべての監査ログをエクスポートできます。

# ジョブの監視

シャーシおよびそのサブコンポーネントで開始されたジョブのステータスおよび詳細は、**ジョブ** ページに表示できます。ジョブには、デバイスのファームウェアアップデートとインベントリの更新が含まれます。

**ジョブ** ページを表示するには、メニューバーから **監視** > **ジョブ** をクリックします。

**ジョブ** ページでは、次のタスクを実行できます。

- ・ **詳細フィルター** を使用してジョブをフィルターする
- ・ ジョブのサマリを表示する。
- ・ ジョブを実行する
- ・ ジョブを停止する
- ・ ジョブを有効にする
- ・ ジョブを無効にする
- ・ ジョブを削除する

1つまたは複数のサブタスクがリクエストを処理できずステータスが「警告」に設定されている場合、ジョブのステータスが「エラーで終了しました」になります。すべてのサブタスクが失敗した場合は、ステータスが「失敗」になります。すべてのタスクが正常に完了した場合、ステータスが「完了」と表示されます。

Quick Deployment ジョブは、スロット ベースのプロファイル導入ジョブよりも優先されます。競合する設定がある場合は、Quick Deployment 設定に戻します。

**メモ:** iDRAC で「ロックダウンモード」が有効になっている場合、iDRAC に対する LED の点滅 ジョブのステータスは、iDRAC が正常に実行されている場合でも、**OME-Modular** の **ジョブ** ページに「失敗」と表示されます。

## ジョブのフィルタリング

ジョブをフィルタリングするには、次の手順を実行します。

1. **ジョブ** ページで、**詳細フィルター** をクリックします。
2. 要件に基づいて、次の項目を選択またはアップデートします。
  - ・ **ステータス**—ステータスに基づいてジョブを表示します。使用可能なオプションは次のとおりです。
    - スケジュール済み
    - キューに登録済み
    - 開始
    - 実行中
    - 完了
    - 失敗
    - 新規
    - エラーで終了
    - 中断
    - 一時停止
    - 停止
    - キャンセル
  - ・ **状態**—状態に基づいてジョブを表示します。使用可能なオプションは次のとおりです。
    - 有効
    - 無効
  - ・ **ジョブタイプ**—タイプに基づいてジョブを表示します。使用可能なオプションは次のとおりです。
    - デバッグログ
    - 設定のアップデート
    - ソフトウェアのロールバック
    - デバイスアクション
    - 復元
    - デバイス設定
    - シャーシプロファイル
    - インベントリ
    - アップデート

- MCM オフボーディング
  - バックアップ
  - プロファイルのアップデート
  - 簡易展開
  - MCM オンボーディング
  - MCM グループ
- ・ **最後の実行開始日** と **最後の実行終了日** -最後の実行期間に基づいてジョブを表示します。

フィルターで選択するとリアルタイムで適用されます。フィルターをリセットする場合は、**すべてのフィルターのクリア** をクリックします。

## ジョブの詳細の表示

Fabric Manager のオンボーディングは、IOM クラスタで Fabric Manager フェールオーバーが発生したときに開始されます。新しい Fabric Manager が検出されると、OME - Modular でオンボーディング プロセスが開始され、IOM クラスタとの通信が再確立されます。特定のシナリオでは、短いタイムスパンのうちに複数のスイッチオーバーが発生し、すでに進行中のタスクが失敗することがあります。最後のタスクのみ、正常に完了します。複数のスイッチオーバーが発生する可能性があるシナリオを次に示します。

- ・ MM のリセット
- ・ MM のアップグレードまたはスイッチオーバー
- ・ シャーシ間リンクのオンライン挿入の取り外し
- ・ MM のオンライン挿入の取り外し
- ・ IOM マスターのアップグレード
- ・ IOM マスターのリセット
- ・ FAB-D 輻輳：輻輳の理由には、FAB-D が他のトラフィックをドロップする原因となる巨大なファイルのダウンロードが含まれます。

それぞれの NIC パーティションで割り当てられている MAC アドレスの詳細が、iDRAC からの設定結果に基づいて、[ **ジョブの詳細** ] ページに表示されます。

ジョブの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. **ジョブ** ページで、詳細を表示するジョブを選択します。  
ジョブのサマリーが **ジョブ** ページの右側に表示されます。
2. **詳細の表示** をクリックします。  
**ジョブの詳細** ページが表示されます。

名前、説明、実行の詳細、ジョブが実行されたシステムの詳細を含む詳細が表示されます。

**ジョブの詳細** ページでは、次のタスクを実行できます。

- ・ [ **再起動** ]: ジョブの再起動
- ・ [ **エクスポート** ]: ジョブの詳細を .csv 形式で、システムのローカル ドライブまたはネットワーク共有にエクスポート

**メモ:** メンバー シャーシを追加するための **MCM オンボーディング タスク** の [ **再起動** ] オプションは、ジョブのステータスに関係なく無効になっています。

ファームウェア アップデート、racreset または管理モジュールのフェールオーバー後に、アラートを取得できなかったことを示すメッセージが表示されます。表示されているメッセージは、OME-Modular の機能に影響しません。

## ジョブの実行

ジョブが 24 時間以上実行されている場合は、ジョブの詳細を分析してからジョブを停止します。必要に応じてジョブを再実行します。

**ジョブ** ページを使用して、ジョブをすぐに実行することができます。

ジョブを実行するには、次の手順を実行します。

**ジョブ** ページで、実行するジョブを選択し、**今すぐ実行** をクリックします。  
タスクが再起動したことを確認するメッセージが表示されます。

## ジョブの停止

進行中のジョブを停止することができます。

ジョブを停止するには、次の手順を実行します。

ジョブ ページで、停止する進行中のジョブを選択して、**停止** をクリックします。操作の確認を求めるメッセージが表示されます。

## ジョブの有効化

無効になっているジョブを有効にすることができます。

ジョブを有効にするには、次の手順を実行します。

ジョブ ページで、有効にする無効なジョブを選択して、**有効** をクリックします。確認メッセージが表示され、選択したジョブの状態が「有効」に変わります。

## ジョブの無効化

有効になっているジョブを無効にすることができます。

ジョブを無効にするには、次の手順を実行します。

ジョブ ページで、無効にする有効ジョブを選択して、**無効** をクリックします。確認メッセージが表示され、選択したジョブの状態が「無効」に変わります。

## ジョブの削除

ジョブを削除するには、次の手順を実行します。

ジョブ ページで、削除するジョブを選択して **削除** をクリックします。操作の確認を求めるメッセージが表示されます。

## 使用事例シナリオ

この章では、バックアップ リード シャーシ機能の使用事例について説明します。

トピック：

- ・ MCM リードへのバックアップの割り当て
- ・ バックアップ リードがリード シャーシとして引き継ぎを行うシナリオ

### MCM リードへのバックアップの割り当て

バックアップ リード シャーシ機能により、既存のリード シャーシに障害が発生した場合に、シャーシ グループ内のシステムの管理が容易になります。シャーシ グループの管理には、次のタスクが含まれます。

- ・ 割り当て — シャーシ グループのメンバーをバックアップとして既存のリード シャーシに割り当てることができます。
- ・ 割り当て解除 — 既存のバックアップ シャーシの代わりに、グループ内の別のシャーシを選択できます。
- ・ 昇格 — 既存のリード シャーシに障害が発生した場合に、バックアップ シャーシがリード シャーシとして引き継ぐことを可能にします。
- ・ 廃棄 — 既存のリード シャーシを廃棄する必要がある場合に、バックアップがリード シャーシとして引き継ぐことを可能にします。

詳細については、「[シャーシ グループ](#)」を参照してください。

### バックアップのライフサイクル

バックアップ機能のライフサイクルには次のステージがあります。

1. ステージ1: バックアップ リードを使用してシャーシ グループを作成します。
2. ステージ2: リードとバックアップの稼働状態を監視します。
3. ステージ3: プライマリー リード シャーシをバックアップ リードで置き換えるか、リード シャーシを廃棄します。

### バックアップ リードを持つシャーシ グループの作成

シャーシ グループを作成し、リード シャーシにバックアップを割り当てるには、次の手順を実行します。

1. シャーシをラックに設置してスタックします。
2. ラック内の複数のシャーシを配線します。詳細については、「[シャーシの配線](#)」および「[分散グループを作成するための前提条件](#)」を参照してください。
3. シャーシ グループを作成し、グループにメンバーを追加します。詳細については、「[シャーシ グループ](#)」を参照してください。  
仮想 IP の設定はオプションです。仮想 IP によって、常にリードを参照するセカンダリー IP をリードに割り当てることができます。バックアップが新しいリードとして引き継ぐと、セカンダリー IP は自動的に新しいリードに移行します。
4. リード シャーシからグループを設定します。  
リードと競合する可能性がある設定がメンバー シャーシにある場合は、リードがその設定をグループ全体にプッシュする前に、それらの設定をクリアしてください。必要に応じて、次を行います。
  - a. シャーシの設定を行う。
  - b. ファームウェアをアップデートする。
  - c. ファームウェア ベースラインを設定する。
  - d. アラート ポリシーを編集する。
  - e. テンプレートと ID プールを設定し、デバイスまたはスロットに展開する。
  - f. その他の設定を行う。
5. シャーシ グループのメンバーの1つをバックアップ リードとして割り当てます。  
リード シャーシからバックアップ シャーシへの初回の設定データの同期は、割り当てジョブが完了した後も続きます。リード シャーシおよびバックアップ シャーシはどちらもバックアップ シャーシの正常性をレポートします。

バックアップの正常性ステータスは、最初に設定データの同期中に「重大」と表示されてから、「OK」に変わります。バックアップの正常性が「OK」に移行するまで待機してから続行してください。割り当てタスクから30分経過してもバックアップの正常性が「重大」または「警告」とレポートされ続ける場合は、解決されない通信の問題が発生していることを示しています。バックアップの割り当てを解除し、手順5を繰り返して、別のメンバーを新しいバックアップとして選択します。また、Dell EMCでは、バックアップ正常性アラートについての通知アクションをEメール、SNMPトラップ、システムログを通じて実行するためのアラートポリシーをリードで作成することを推奨します。バックアップ正常性アラートは、シャーシ設定およびシステム正常性カテゴリに含まれます。

#### 6. バックアップとして指定されたメンバーシャーシを設定します。

バックアップシャーシは独自の管理ネットワークIPを持つことが必須です。このIPによって、バックアップがバックアップ正常性アラートを転送することができます。

バックアップ正常性アラートについての通知アクション（Eメール、SNMPトラップ、システムログ）を実行するためのアラートポリシーをバックアップで作成します。バックアップ正常性アラートは、シャーシ（設定、システム正常性）カテゴリに含まれます。バックアップシャーシは、通信またはその他の回復不能なエラーが原因でバックアップの同期ステータスが異常であることを検出すると、警告アラートまたは重大アラートを生成します。

## MCM グループの監視

#### 1. バックアップリードを割り当てる前に、すべての設定タスクを完了します。ただし、バックアップの割り当て後に設定を変更しなければならなくなった場合、変更はバックアップに自動的にコピーされます。バックアップに変更をコピーするプロセスは、変更の内容に応じて最大90分かかる場合があります。

#### 2. リードおよびバックアップリードシャーシのバックアップ同期ステータスは、GUIの次の場所で見ることができます。

##### a. リードシャーシで：

- ・ [ホーム] ページ — メンバーの下の [バックアップ同期] ステータス (バックアップ)
- ・ リードの [概要] ページ — [グループ情報] の下の冗長性とバックアップの同期ステータス

##### b. バックアップシャーシで：

- ・ [ホーム] > [概要] ページ — [グループ情報] の下の [バックアップ同期] ステータス

#### 3. バックアップの正常性は、次のように解釈します。

- ・ バックアップの同期が正常であれば、ステータスは「OK」と表示され、これ以上の処置は必要ありません。
- ・ バックアップの同期が正常でない場合、ステータスは「警告」または「重大」と表示されます。「警告」は、自動的に解決される一時的な同期の問題を示しています。「重大」ステータスは永続的な問題を示し、ユーザーの操作が必要です。
- ・ バックアップの同期ステータスが「警告」または「重大」になると、[シャーシ] アラート カテゴリ（設定、システム正常性）の下に関連するアラートが生成されます。これらのアラートは、[ホーム] > [ハードウェア ログ] および [アラート] > [アラート ログ] に記録されます。また、MMサブシステムの [ホーム] > [シャーシサブシステム] (右上隅) にもこれらのアラートが障害として表示されます。アラートポリシーが設定されている場合は、ポリシーで設定された処置が実行されます。

#### 4. バックアップの正常性が「警告」または「重大」の場合には、次のユーザー操作が必要です。

- ・ 警告 — これは一時的な状態であり、自動的に「OK」または「重大」に移行します。ただし、ステータスが90分以上継続して「警告」と報告される場合は、新しいバックアップを割り当てることを推奨します。
- ・ 重大 — 永続的なステータスで、バックアップまたはリードに問題があることを示します。以下の説明に従って、原因となっている問題を特定し、適切な処置を実行します。
  - アラート CDEV4006 のため、正常性に重大な問題がある：リードまたはメンバーシャーシのファームウェアバージョンがずれたため、リード/バックアップの不適合が発生しています。リードまたはメンバーシャーシのファームウェアを同じバージョン (1.10.00 以降) に戻すことを推奨します。
  - アラート CDEV4007 のため、正常性に重大な問題がある：このステータスにはいくつかの原因が考えられます。次のフローチャートを参照して原因を特定し、推奨される処置を実行してください。

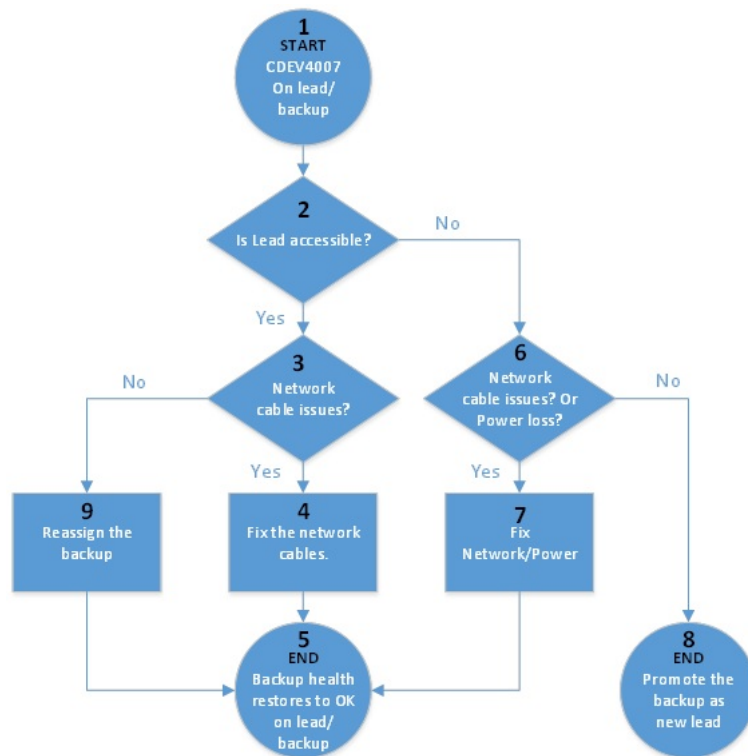


図 2. ネットワークと電源の停止 — フローチャート

アラート CDEV4007 はネットワークまたは電源の問題に関連しており、次のように分類できます。

- ・ **断続的/回復可能な問題** — 電力またはネットワークの一時的な停止。管理者はこれらのタイプの障害を特定し、ローカルまたはリモートで回復処置を実行できます。バックアップリードは昇格させないでください。リードシャーシが自動的に接続を回復するか、管理者が電力またはネットワークの問題を解決するまで待ちます。
- ・ **部分的な障害** — 両方の管理モジュールの失敗または誤動作、ただし残りのシャーシコンポーネントは動作している場合。バックアップリードをリードシャーシとして昇格させ、新しいリードを通じてグループ管理機能を回復します。バックアップの昇格や障害が発生したリードシャーシの実働状態への復元の詳細については、「[リードシャーシのディザスターリカバリー](#)」の項を参照してください。
- ・ **完全な障害** — 致命的な障害。管理モジュールを含むすべてのシャーシコンポーネントが損傷しているか、応答していません。バックアップリードをリードシャーシとして昇格させ、新しいリードを通じてグループ管理機能を回復します。バックアップリードの昇格や障害が発生したリードシャーシへの参照の削除の詳細については、「[リードシャーシのディザスターリカバリー](#)」の項を参照してください。

## バックアップリードがリードシャーシとして引き継ぎを行うシナリオ

このセクションでは、バックアップリードがシャーシグループのリードシャーシとして引き継ぐことができる状況について説明します。

### リードシャーシのディザスターリカバリー

電源障害、ネットワークの損失、両方の MM の故障などの致命的な障害によって、リードシャーシがアクセス不可になる、または使用不可になる場合があります。このような場合は、バックアップを昇格させて障害が発生したリードシャーシから機能を引き継がせ、システムの管理を続行することができます。

- ① **メモ:** 新しいリードとしてバックアップリードを昇格させると、その障害の影響を受けていないメンバーシャーシのグループ管理機能が復元されます。ただし、障害が発生したリードシャーシ上で復元される機能の範囲は限定的です。復元は、障害が発生したリードシャーシ内の障害の重大度に基づいて行われます。

リードシャーシの復元中は、次の点に注意してください。

1. バックアップ リード シャーシでの「昇格」タスクの実行前：

- a. 「昇格」タスクは破壊的な動作であり、アクセスできないリード シャーシを復元する手段がない場合にのみ使用する必要があります。たとえばリード シャーシの部分的な障害で、応答しないのは管理モジュールのみでコンピュータは機能している場合に昇格タスクを実行すると、リード シャーシ コンピュータでまだ実行されているワークロードが中断されます。機能しているコンポーネント、つまり障害が発生したリードのコンピュータやネットワーク スイッチの場所を変える方法の詳細については、このリストの項目 3.c「実働環境に移行する前に、障害が発生したリードを復元するために必要な手順」を参照してください。
- b. リード シャーシに障害が発生してアクセスできないことを確認した後、リモートでリード シャーシの電源をシャットダウンするか、またはシャーシをスタックから物理的に取り外してから、バックアップの「昇格」タスクを実行する必要があります。昇格タスクの前に、リード シャーシの電源をオフにしなかった場合、またはスタックから取り外さなかった場合は、バックアップを昇格した後で、障害または部分的な障害が発生したリード シャーシが再活性化され、複数のリードが存在する状態になることがあります。リードが複数存在することにより、グループの管理における混乱や干渉を生じる可能性があります。

2. バックアップ リード シャーシでの「昇格」タスクの実行：

- a. リード シャーシが稼働している場合、バックアップ シャーシの Web インターフェイスは「昇格」タスクをブロックします。バックアップで昇格タスクを開始する前に、リードで障害が発生してアクセス不可能であることを確認します。パブリック ユーザー管理ネットワークでは到達できなくてもプライベート ネットワーク経由ではリードにアクセスできる場合、バックアップは誤って「昇格」をブロックすることがあります。このような場合、OME-Modular RESTful API を使用して、昇格タスクを強制的に実行することができます。詳細に関しては、RESTful API のガイドを参照してください。
- b. 「昇格」動作が開始されるとジョブが作成されます。このジョブは、グループ内のシャーシの数および復元する必要がある設定の量に基づいて、10~45 分で完了します。
- c. リード シャーシがアラートを外部の送信先に転送するように設定されている場合（Eメール、トラップ、システム ログ）、リードのダウン中にグループ内のコンポーネントが生成するアラートは、それぞれのハードウェアまたはアラート ログでローカルにのみ確認できます。リードの停止中は、設定された外部の送信先にリードを転送することはできません。停止とは、リードの障害が発生した時点からバックアップの昇格が成功するまでの期間です。

3. 「昇格」タスク後の予期される動作：

- a. バックアップ シャーシがリードになり、すべてのメンバー シャーシが、以前のリード シャーシ上にあったときと同じようにアクセスできるようになります。「昇格」タスクの後、古いリード シャーシへの参照が同じグループのメンバーとして存在します。これらの参照が作成されるのは、リード シャーシの MM 障害時にも、古いリードで機能しているコンピュータが中断されないようにするためです。

「昇格」タスクによってグループ内のすべてのメンバーが再検出されます。アクセスできないメンバー シャーシがあった場合、そのメンバーもリード ホーム ページのリストに表示され、接続が切断されていることと、使用可能な修復オプションが表示されます。修復オプションを使用して、メンバー シャーシを再度追加するか、グループからシャーシを削除することができます。

- b. すべてのファームウェア ベースラインやカタログ、アラート ポリシー、テンプレートまたは ID プール、およびファブリックの設定は、障害が発生したリード シャーシと同じになるように復元されます。ただし、次のような例外と制限事項があります。
  - i. バックアップのコピーに必要な 90 分の時間内に障害が発生したリードで設定が変更された場合、これらの設定はバックアップに完全にコピーされない可能性があり、「昇格」タスクの後に完全には復元されません。
  - ii. テンプレート/ID プールに関連付けられている進行中のジョブと部分的にコピーされたジョブは、実行を続けます。以下のいずれかのタスクを実行できます。
    - i. 実行中のジョブを停止します。
    - ii. ID プールの割り当てを回収します。
    - iii. ジョブを再起動して、テンプレートを再導入します。
  - iii. バックアップが新しいリードとして引き継ぐ前にリードの占有スロットに添付されていたテンプレートは、既存のスレッドが取り外されたり再挿入されたりしても導入されません。導入させるには、管理者がテンプレートをスロットから分離し、そのテンプレートをスロットに再添付して、既存のスレッドを取り外すか再挿入する必要があります。または、新しいスレッドを挿入します。
  - iv. スケジュールに基づいて自動アップデート カatalogを使用して作成されたファームウェア カatalogは、手動アップデートとして復元されます。カatalogを編集して自動アップデートの方法を設定し、アップデートの頻度を指定します。
  - v. 古いリードのデバイスへの参照が古い、または参照がないアラート ポリシーは、新しいリードでは復元されません。
- c. 実働環境に移行する前に、障害が発生したリードを復元するために必要な手順：
  - i. バックアップの「昇格」タスクを実行する前に、新しいリード シャーシの電源をリモートでオフにします。シャーシの電源をオフにしなかった場合は、部分的な障害が発生したリードがオンラインになり、複数のリードが存在する状態になることがあります。この状況では、完全な自動検出とリカバリーは行えません。以前のリードがオンラインになったときに自動リカバリーが可能な場合、以前のリードは強制的にメンバーとしてグループに参加させられます。
  - ii. 新しいリードで、グループから以前のリード シャーシを削除して、参照を削除します。
  - iii. 古いリードで、障害が発生したリード シャーシをできるだけ早くグループのスタックから物理的に取り外します。古いリードのコンピュータに導入された ID プールの割り当てを含むテンプレートがあった場合は、コンピュータから ID プール

の割り当てを回収します。ID プールの割り当てを回収する必要があるのは、古いシャーシが実働環境に復帰したときにネットワーク ID が競合するのを防ぐためです。

- iv. 古いリードシャーシからファブリックを削除しないでください。ファブリックを削除すると、古いリードがネットワークに再度追加されたときに、ネットワークが失われる可能性があります。
- v. 古いリードで、次の REST API ペイロードを使用して、「設定のリセット」を強制的に実行します。

**URI** : /api/ApplicationService/Actions/ApplicationService.ResetApplication

**メソッド** : POST

**ペイロード** : {"ResetType": "RESET\_ALL", "ForceReset": true}

- d. 古いリードで正常に動作しているコンポーネントを、グループ内の他のシャーシに再配置します。
  - i. 古いリードから新しいリードまたはグループ内のメンバーシャーシにネットワークスイッチを再配置して、ファブリックの正常性を復元します。
  - ii. 古いリードから新しいリードまたはグループ内のメンバーシャーシにコンピュートを再配置します。古いリードシャーシで実行していたワークロードを再開する前に、新しいテンプレートまたは ID をコンピュートに導入する必要があります。

## リードシャーシの廃棄

リードシャーシが長期間実行されていて、本番環境から一時的または恒久的に取り除く必要がある場合、「廃棄」オプションを使用すると、バックアップシャーシがシャーシグループのリードを引き継ぐことができます。リードシャーシは、グループから正常に取り外すことができます。また、「廃棄」オプションによってリードはリードの役割を終えますが、引き続きグループのメンバーとなります。

1. リードシャーシから「廃棄」タスクを実行します。
  - a. 「廃棄」タスクが開始すると、ジョブが作成されます。グループ内のシャーシ数と復元する設定の量に応じて、このジョブの完了には 10 分から 45 分かかる可能性があります。
  - b. リードシャーシがアラートを外部の送信先 (E メール、トラップ、システム ログ) に転送するように設定されている場合、廃棄タスクとバックアップによるリードシャーシの引き継ぎが行われている間は、グループ内のコンポーネントによって生成されるすべてのアラートは、対応するハードウェアまたはアラートログでローカルでのみ利用可能です。「廃棄」タスクが完了してからバックアップが昇格するまでの間は、グループ管理が停止します。この停止の間は、設定された外部の送信先へのアラートの転送も停止します。
2. 「廃棄」タスクが完了する際のバックアップの予期される動作は、次のとおりです。
  - a. バックアップシャーシが新しいリードになり、すべてのメンバーシャーシは、廃棄されたリードシャーシでアクセス可能であったのと同様にアクセス可能になります。新しいリードシャーシがグループ内のすべてのメンバーを再検出します。いずれかのメンバーシャーシにアクセスできない場合、そのメンバーはリードシャーシの [ホーム] ページに引き続き表示され、接続が切断されていることと利用可能な修復オプションが示されます。修復オプションを使用して、メンバーシャーシをグループに再び追加するか、またはグループから削除します。
  - b. すべてのファームウェア ベースラインまたはカタログ、アラートポリシー、テンプレートまたは ID プール、ファブリックの設定が、廃棄されたリードシャーシにあったときと同様に復元されます。
3. 「廃棄」タスクが完了する際の古いリードシャーシの予期された動作は、次のとおりです。
  - a. 古いリードをスタンドアロンシャーシとして廃棄することを選択した場合は、その古いリードにテンプレート/ID プールの設定が引き続き存在します。新しいリードとの競合を避けるために、次の手順を実行して設定をクリアします。
    - i. 以前のリードをグループから削除します。
    - ii. 古いリードのコンピュートに導入されている ID プールの IO ID を回収します。
    - iii. 古いリードシャーシからファブリックを削除しないでください。ファブリックを削除すると、古いリードがネットワークに再度追加されたときに、ネットワークが失われる可能性があります。
  - iv. 次の REST API ペイロードを使用して、「設定の強制リセット」を実行します。

**URI** : /api/ApplicationService/Actions/ApplicationService.ResetApplication

**メソッド** : POST

**ペイロード** : {"ResetType": "RESET\_ALL", "ForceReset": true}

- b. 古いリードを現在のグループのメンバーとして廃棄した場合は、古いリードに ID プールの設定は存在しなくなります。ただし、テンプレートの設定は含まれています。新しいリードとの競合を避けるために、[設定] > [導入] > [削除] を使用してテンプレートの設定をクリアします。

## トラブルシューティング

このセクションでは、OME-Modular ユーザーインターフェースを使用して、問題のトラブルシューティングおよび解決のためのタスクについて説明します。

- ・ ファームウェアアップデートの失敗
- ・ ストレージ割り当ての失敗
- ・ IOM の管理の役割がダウングレードされている
- ・ IOM の正常性のダウングレード
- ・ コンピュートスレッドのドライブが表示されない
- ・ ストレージスレッドを IOM に適用できない
- ・ OpenManage 内のドライブが表示されない
- ・ iDRAC ドライブ情報が OpenManage ドライブ情報と一致しない
- ・ ストレージスレッドの割り当てモードが不明である

トピック：

- ・ [ストレージ](#)
- ・ [シャーシダイレクトを使用して OME-Modular にアクセスできない](#)
- ・ [リードシャーシの障害のトラブルシューティング](#)

### ストレージ

このセクションでは、ストレージスレッドに関連する問題と、その問題を解決するための手順について説明します。

#### ファームウェアアップデートの失敗

1. ファームウェアのアップデートプロセス中に1つ以上のサブコンポーネントがフラッシュに失敗した場合、ファームウェアのアップデートが失敗することがあります。
2. シャーシの不一致または障害のあるサブコンポーネントにより IOM がダウングレードされた場合、ファームウェアのアクティブ化に失敗します。

#### ストレージ割り当ての失敗

次の場合に、ストレージの割り当てに失敗します。

1. IOM が現在ダウングレードされている。
2. IOM が1つだけ存在する。
3. ストレージスレッドに、ホットスワップ可能なエクspanderが1つだけ存在する。

#### SAS IOM のステータスのダウングレード

次の場合は、SAS IOM の両方が縮退しています。

1. ピア SAS IOM が検出されたが通信できない。
2. ファームウェアの不一致が検出された。
3. シャーシの不一致が検出された。

#### SAS IOM の正常性のダウングレード

SAS IOM の正常性は、次の場合にダウングレードされます。

1. 1つまたは複数のサブコンポーネントが無効の場合。

2. 非 SAS IOM が検出された場合。
3. サブコンポーネントのファームウェアで不一致が検出された場合。

## コンピュータスレッドのドライブが表示されない

1. コンピュータスレッドが PERC コントローラで構成されていて、ドライブがリシートまたは移動された場合、それらは「外部」として再検出されます。
2. ストレージスレッドから取り外されているドライブは検出されません。
3. ストレージスレッドを交換した場合は、以前のスレッドのストレージ構成を、交換したスレッドに適用することはできません。

## ストレージ構成を SAS IOM に適用できない場合

1. ストレージスレッドを交換した場合は、以前のスレッドのストレージ構成を、交換したスレッドに適用することはできません。
2. SAS IOM の起動時にファームウェアの不整合が検知された場合、ストレージ構成は適用されません。
3. SAS IOM の起動時にシャーシの不整合が検知された場合、ストレージ構成は適用されません。
4. ストレージスレッドが通信不可の状態である場合、またはエクスペンダーに障害がある場合、SAS IOM はそれぞれのストレージ構成を適用できません。

## OpenManage 内のドライブが表示されない

1. ストレージスレッドにエクスペンダーに障害が発生して、ドライブがインベントリからブロックされている可能性があります。
2. ドライブを表示するには、ストレージスレッドのインベントリを更新します。

## iDRAC と OpenManage のドライブ情報が一致しない

iDRAC と OpenManage のドライブ情報は、iDRAC と SAS IOM がストレージスレッドのストレージの詳細を取得して検出するために使用されたメカニズムにより、一致しないことがあります。

## ストレージスレッドの割り当てモードが不明である

1. IOM 管理のロールが現在ダウングレードされている場合は、ストレージスレッドの割り当てモードを読み取れない場合があります。
2. ストレージスレッドのインベントリページの更新が必要になる場合があります。
3. ストレージスレッドの正常性が最適でない場合は、割り当てモードがダウングレードされる場合があります。

## シャーシダイレクトを使用して OME-Modular にアクセスできない

Linux オペレーティングシステムを実行しているシステムでは、シャーシダイレクトを使用して Web ブラウザーから ome-m.local にアクセスできない場合があります。これは、システム上の USB ネットワークリンクに IP アドレスが含まれていないことが原因である可能性があります。この問題を解決するには、USB ケーブルがシステムとシャーシに接続されているときに、次のいずれかの手順を実行します。

- ・ システムで [ 設定 ] > [ ネットワーク ] に移動し、[ **USB Ethernet** ] を有効にします。
- ・ 画面の右上隅の [ 接続 ] をクリックします。

## リードシャーシの障害のトラブルシューティング

障害が発生した後に、リードシャーシがオンラインになる段階にある場合、この移行は自動的に検出される必要があります。バックアップリードシャーシを新しいリードシャーシとして昇格させた場合は、以前のリードシャーシを本番環境に戻す前に、以前のリードシャーシが正しく移行するようにしてください。

以前のリードシャーシを本番環境に戻す前に、次の手順を実行します。

1. スタッキングケーブルを外します。

2. RESTful API を実行して、強制的にデフォルトにリセットします。  
リードシャーシがスタンドアロンシャーシになります。
3. スタッキング ケーブルを接続し、このスタンドアロン メンバーを同一または別のシャーシ グループに追加します。

## IOM の推奨スロット構成

次の表に、推奨される IOM スロット構成を示します。

表 23. 推奨 IOM スロット対照表

スロット A1	スロット A2	スロット B1	スロット B2
MX9116n	MX9116n	空	空
MX5108n	MX5108n	空	空
MX7116n	MX7116n	空	空
25G PTM	25G PTM	空	空
10GBT PTM	10GBT PTM	空	空
MX9116n	MX9116n	MX9116n	MX9116n
MX5108n	MX5108n	MX5108n	MX5108n
MX7116n	MX7116n	MX7116n	MX7116n
MX9116n	MX7116n	空	空
MX7116n	MX9116n	空	空
MX9116n	MX7116n	MX9116n	MX7116n
MX7116n	MX9116n	MX7116n	MX9116n
25G PTM	25G PTM	25G PTM	25G PTM
10GBT PTM	10GBT PTM	10GBT PTM	10GBT PTM

トピック：

- ・ [IOM のサポートされているスロット構成](#)

## IOM のサポートされているスロット構成

下の表は、サポートされている IOM スロット構成を示しています。

表 24. サポートされている IOM 対照表

スロット A1	スロット A2	スロット B1	スロット B2
MX9116n	空	空	空
MX5108n	空	空	空
MX7116n	空	空	空
25G PTM	空	空	空
10GBT PTM	空	空	空
MX9116n	空	MX9116n	空
MX5108n	空	MX5108n	空
MX7116n	空	MX7116n	空
25G PTM	空	25G PTM	空

表 24. サポートされている IOM 対照表 ( 続き )

スロット A1	スロット A2	スロット B1	スロット B2
10GBT PTM	空	10GBT PTM	空
MX9116n	MX9116n	MX9116n	空
MX5108n	MX5108n	MX5108n	空
MX7116n	MX7116n	MX7116n	空
25G PTM	25G PTM	25G PTM	空
10GBT PTM	10GBT PTM	10GBT PTM	空
MX9116n	MX9116n	MX5108n	MX5108n
MX9116n	MX9116n	25G PTM	25G PTM
MX9116n	MX9116n	10GBT PTM	10GBT PTM
MX9116n	MX7116n	MX5108n	MX5108n
MX7116n	MX9116n	MX5108n	MX5108n
MX9116n	MX7116n	25G PTM	25G PTM
MX7116n	MX9116n	25G PTM	25G PTM
MX9116n	MX7116n	10GBT PTM	10GBT PTM
MX7116n	MX9116n	10GBT PTM	10GBT PTM
MX7116n	MX7116n	MX5108n	MX5108n
MX7116n	MX7116n	25G PTM	25G PTM
MX7116n	MX7116n	10GBT PTM	10GBT PTM
MX5108n	MX5108n	MX9116n	MX9116n
MX5108n	MX5108n	MX7116n	MX7116n
MX5108n	MX5108n	MX9116n	MX7116n
MX5108n	MX5108n	MX7116n	MX9116n
MX5108n	MX5108n	25G PTM	25G PTM
MX5108n	MX5108n	10GBT PTM	10GBT PTM
25G PTM	25G PTM	MX9116n	MX9116n
25G PTM	25G PTM	MX7116n	MX7116n
25G PTM	25G PTM	MX9116n	MX7116n
25G PTM	25G PTM	MX7116n	MX9116n
25G PTM*	25G PTM*	10GBT PTM*	10GBT PTM*
10GBT PTM	10GBT PTM	MX9116n	MX9116n
10GBT PTM	10GBT PTM	MX7116n	MX7116n
10GBT PTM	10GBT PTM	MX9116n	MX7116n
10GBT PTM	10GBT PTM	MX7116n	MX9116n
10GBT PTM*	10GBT PTM*	25G PTM*	25G PTM*

凡例 :

\*—2 種類のパススルーモジュール ( PTM ) を組み合わせることができます。